

建設工事施工管理(案)

建設工事施工管理（案）

目 次

建設工事施工管理基準（案）

1. 目的	1
2. 適用	1
3. 構成	1
4. 管理の実施	1
5. 管理項目及び方法	1
6. 規格値	2
7. その他	2

出来形管理基準適応表

第1編 共通編

一般施工	3
土工	6
無筋、鉄筋コンクリート	6

第2編 河川・水路編

築堤・護岸	7
浚渫（川）	7
樋門・樋管・水路工	7
水門	8
堰	9
排水機場	10
床止め・床固め	11
河川維持	11
河川修繕	11

第3編 海岸編

堤防・護岸	12
突堤・人工岬	12
海域堤防（人工リーフ、離岸堤、潜堤）	13
浚渫（海）	13
養浜	13

第4編 砂防・地滑り防止編

砂防えん堤	14
流 路 工	14
斜面対策	15

第5編 ダム編

コンクリートダム	15
フィルダム	15
基礎グラウチング	15

第6編 道路編

道路開設・改良	16
舗 装	16
橋 梁 下 部	17
鋼 橋 上 部	18
コンクリート橋上部	18
トンネル (N A T M)	19
共 同 溝	19
電線共同溝	20
情報ボックス工	20
道 路 維 持	20
道 路 修 繕	20

第8編 下水道編

管 路	22
処理場・ポンプ場	22

第10編 植栽工編

植 栽 工	23
-------	----

第11編 水道・工業用水道編

構 造 物	23
管 路	23
資材料及び接合	23

第12編 農業農村整備編

ほ場整備工事	24
農 道 工 事	24
水 路 工 事	25
河川及び排水路工事	25
管水路工事	26

烟かん施設工事	26
P C 橋工事	27
橋梁下部工事	27
頭首工工事	27
機場下部工事	28
地すべり防止工事	28
ため池改修工事	29
推進工事	29
第 13 編 漁港漁場編	
一般施工	30
第 14 編 林道編	
道路開設・改良	32
舗装	33
橋梁下部	33
鋼橋上部	34
コンクリート橋上部	34
トンネル(NATM)	35
第 15 編 治山編	
渓間工	36
山腹工	36
地すべり防止工	37
海岸防災林造成工	37
保安林管理道	37

品質管理基準及び規格値

1. セメント・コンクリート	190
(転圧コンクリート・コンクリートダム・覆工コンクリート・吹付けコンクリートを除く)	
2. ガス圧接	193
3. 既製杭工	194
4. 下層路盤	194
5. 上層路盤	195
6. アスファルト安定処理路盤	196
7. セメント安定処理路盤	196
8. アスファルト舗装	197
9. 転圧コンクリート	199

10. グースアスファルト舗装	201
11. 路床安定処理工	203
12. 表層安定処理工（表層混合処理）	204
13. 固結工	204
14. アンカーワーク	205
15. 補強土壁工	205
16. ロックボルト	206
17. 吹付工	206
18. 特殊モルタル等吹付け工	208
19. 現場吹付法枠工	208
20. 河川・海岸土工等	210
21. 砂防土工	210
22. 道路土工（道路、農道、林道等）	211
23. 捨石工	212
24. コンクリートダム	212
25. ため池堤体盛土工	215
26. 覆工コンクリート（NATM）	216
27. 吹付けコンクリート（NATM）	218
28. ロックボルト（NATM）	220
29. 路上再生路盤工	220
30. 路上表層再生工	221
31. 排水性舗装工・透水性舗装工	221
32. プラント再生舗装工	223
33. 工場製作工（鋼橋用鋼材）	224
34. ガス切断工	224
35. 溶接工	224
36. 下水道	227
37. 漁港漁場	236
38. 木材	249
39. 植栽	250
[参考資料] ロックボルトの引抜試験	251

写真管理基準（案）

写真管理基準（案）	254
撮影箇所一覧表	257
品質管理写真撮影箇所一覧表	259
出来形管理写真撮影箇所一覧表	265
橋台および擁壁等の写真撮影（例）	311

森林整備施工管理基準

1. 目的	312
2. 適用	312
3. 構成	312
4. 管理の実施	312
5. 管理項目及び方法	312
6. 規格値	312
7. その他	313

出来形管理基準及び規格値

森林整備工	314
-------	-----

森林整備写真管理基準

森林整備写真管理基準	315
撮影箇所一覧表	317

建設工事施工管理基準(案)

建設工事施工管理基準（案）

この建設工事施工管理基準は、三重県公共工事共通仕様書第1編 1-1-28「施工管理」に規定する建設工事の施工管理及び規格値の基準を定めたものである。

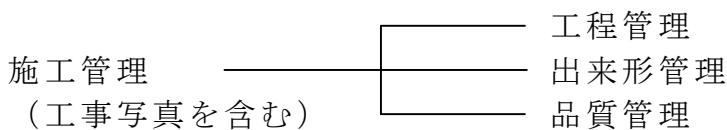
1. 目的

この基準は、建設工事の施工について、契約図書に定められた工期、工事目的物の出来形及び品質規格の確保を図ることを目的とする。

2. 適用

この基準は、三重県が発注する公共工事について適用する。ただし、設計図書に明示されていない仮設構造物は除くものとする。また、工事の種類、規模、施工条件等により、この基準によりがたい場合は、監督員と協議して他の方法によることができる。また、この基準に定めのない工種については、監督員と協議し定めるものとする。

3. 構成



4. 管理の実施

- (1) 受注者は、工事施工前に、施工管理計画及び施工管理担当者を定めなければならない。
- (2) 施工管理担当者は、当該工事の施工内容を把握し、適切な施工管理を行わなければならない。
- (3) 受注者は、測定（試験）等を工事の施工と平行して、管理の目的が達せられるよう速やかに実施しなければならない。
- (4) 受注者は、測定（試験）等の結果をその都度逐次管理図表等に記録し、適切な管理のもとに保管し、監督員の請求に対し直ちに提示するとともに、検査時に提出しなければならない。

5. 管理項目及び方法

(1) 工程管理

受注者は、工程管理を工事内容に応じた方式（ネットワーク（PERT）又はバーチャート方式など）により作成した実施工程表により行うものとする。但し、応急処理又は維持工事等の当初工事計画が困難な工事内容については、省略できるものとする。

(2) 出来形管理

受注者は、出来形を出来形管理基準に定める測定項目及び測定基準により実測し、設計値と実測値を対比して記録した測定結果総括表、測定結果一覧表、出来形管理図表を作成し管理するものとする。但し、測定数が10点未満の場合は、出来形管理図表の作成は不要とする。

(3) 品質管理

① 受注者は、品質を品質管理基準に定める試験項目、試験方法及び試験

基準により管理し、**測定結果総括表**、**測定結果一覧表**と品質管理図表を作成するものとする。但し、測定数が10点未満の場合は**品質管理図表**の作成は不要とする。

この品質管理基準の適用は、以下に掲げる工種（イ）、（ロ）、の条件に該当する工事を除き、試験区分で「必須」となっている試験項目は、全面的に実施するものとする。

また、試験区分で「その他」となっている試験項目は、特記仕様書又は監督員が指定するものを実施するものとする。

（イ）路盤

維持工事等の小規模なもの（施工面積が300m²以下のもの）

（ロ）アスファルト舗装

維持工事等の小規模なもの（施工面積が300m²以下のもの）

② 受注者はセメントコンクリートの適用に当たり、無筋コンクリート構造物のうち重力式橋台、橋脚及び擁壁（高さ2.5mを超えるもの）については、鉄筋コンクリートに準ずるものとする。

6. 規格値

受注者は、出来形管理基準及び品質管理基準により測定した各実測（試験・検査・計測）値はすべて規格値を満足しなければならない。

7. その他

（1）工事写真

受注者は、工事写真を施工管理の手段として、各工事の施工段階及び工事完成後明視できない箇所の施工状況、出来形寸法、品質管理状況、工事中の災害写真等を写真管理基準（案）により撮影し、適切な管理のもとに保管し、監督員の請求に対し直ちに提示するとともに、検査時に提出しなければならない。

（2）適用除外

工事内容等により、本規格を適用することが不適当な場合は、特記仕様書に示すものとする。

出来形管理基準適応表

編	章	節	条・工種	種別	準用する出来形管理基準	頁
1 共通	3 一般施工	3 共通的工種	4 矢板工	鋼矢板 軽量鋼矢板 コンクリート矢板 幅広鋼矢板 可とう鋼矢板		38
			5 縁石工	縁石・アスカーブ すりつけブロック 車輪乗り入れブロック		38 38 38
			6 小型標識工			38
			7 防止柵工 (安全施設)	立入防止柵 転落(横断)防止柵 車止めポスト		38 38 38
			8 路側防護柵工	ガードレール ガードケーブル		39 39
			9 区画線工			39
			10 道路付属物工	視線誘導標 距離標		39 39
			11 コンクリート面塗装工			39
			13 製作工(購入工)	プレテンション桁 スラブ桁	けた橋	40 40
			14 製作工	ポストテンション桁 製作工	ポストテンション桁 製作工	40
				プレキャストセグメント 製作工(購入工)		41
			15 主桁組立工	プレキャストセグメント 主桁組立工		41
			16 製作工	PCホロースラブ 製作工	PCホロースラブ 製作工	41
			17 PC箱桁製作工	PC箱桁製作工 PC押出し箱桁 製作工	PC箱桁製作工 PC押出し箱桁 製作工	42 42
			18 根固めブロック工			42
			19 沈床工			43
			20 捨石工			43
			22 ハンドホール工			43
			23 階段工	現場打階段 プレキャスト階段		43
			25 伸縮装置工	ゴムジョイント 鋼製フィンガー ジョイント		44
			27 多自然型護岸工	巨石張り 巨石積み かごマット	巨石張り 巨石積み かごマット	44 44 44
			28 羽口工	じやかご ふとんかご かご枠	じやかご ふとんかご かご枠	45 45 45
			29 プレキャスト カルバート工			45
			31 側溝工	プレキャストU型側溝 L型側溝 自由勾配側溝 管渠 現場打水路工 暗渠工	プレキャストU型側溝 L型側溝 自由勾配側溝 管渠 現場打水路工 暗渠工	45 45 45 45 46 46
			32 集水桿工			46
			33 現場塗装工			46
		4 基礎工	1 一般事項	切込砂利 碎石基礎工 割ぐり石基礎工 均しコンクリート		47 47 47 47
			3 基礎工(護岸)	現場打 プレキャスト		47 47
			4 既製杭工	既製コンクリート杭 鋼管杭 H鋼杭 鋼管ソイルセメント杭		47 47 47 47
			5 場所打杭工			48
			6 深礎工			48

出来形管理基準適応表

編	章	節	条・工種	種別	準用する出来形管理基準	頁
1 共通	3 一般施工	4 基礎工	7 オープンケーソン基礎工			48
			8 ニューマチックケーソン基礎工			48
			9 鋼管矢板基礎工			49
		5 石・ブロック積(張)工	3 コンクリートブロック積み	コンクリートブロック積み		49
			3 コンクリートブロック張り	コンクリートブロック張り		49
			連節ブロック張り	連節ブロック張り		49
			天端保護ブロック	天端保護ブロック		50
			4 緑化ブロック工			50
			5 石積(張)工			50
		7 一般舗装工	7 アスファルト舗装工	下層路盤工		51
				上層路盤工(粒度調整路盤工)		51
				上層路盤工(セメント(石灰)安定処理工)		51
				加熱アスファルト安定処理工		51
				基層工		51
				表層工		52
			8 半たわみ性舗装工	下層路盤工		52
				上層路盤工(粒度調整路盤工)		52
				上層路盤工(セメント(石灰)安定処理工)		52
				加熱アスファルト安定処理工		52
				基層工		53
				表層工		53
			9 排水性舗装工	下層路盤工		53
				上層路盤工(粒度調整路盤工)		53
				上層路盤工(セメント(石灰)安定処理工)		53
				加熱アスファルト安定処理工		54
				基層工		54
				表層工		54
		10 透水性舗装工		路盤工		54
				表層工		54
		11 グースアスファルト舗装工		加熱アスファルト安定処理工		55
				基層工		55
				表層工		55
		12 コンクリート舗装工		下層路盤工		55
				粒度調整路盤工		55
				セメント(石灰・瀝青)安定処理工		56
				アスファルト中間層		56
				コンクリート舗装版工		56
				転圧コンクリート版工(下層路盤工)		56
				転圧コンクリート版工(粒度調整路盤工)		56
				転圧コンクリート版工(セメント(石灰・瀝青)安定処理工)		57
				転圧コンクリート版工(アスファルト中間層)		57
				転圧コンクリート版工		57
		13 薄層カラー舗装工		下層路盤工		57
				上層路盤工(粒度調整路盤工)		57
				上層路盤工(セメント(石灰)安定処理工)		58

出来形管理基準適応表

編	章	節	条・工種	種別	準用する出来形管理基準	頁
1 共通	3 一般施工	7 一般舗装工	13 薄層カラー舗装工	加熱アスファルト 安定処理工 基層工		58
			14 ブロック舗装工	下層路盤工 上層路盤工 (粒度調整路盤工) 上層路盤工(セメント (石灰)安定処理工) 加熱アスファルト 安定処理工 基層工		58 58 59 59 59
			15 路面切削工			60
			16 舗装打換え工			60
			17 オーバーレイ工			60
		8 地盤改良工	2 路床安定処理工			61
			3 置換工			61
			4 表層安定処理工	サンドマット海上		61
			5 パイルネット工			61
			6 サンドマット工			62
			7 バーチカル ドレーン工	サンドドレーン工 ペーパードレーン工 袋詰式 サンドドレーン工		62 62 62
			8 締固め改良工	サンドコンパクション パイル工		62
			9 固結工	粉体噴射攪拌工 高圧噴射攪拌工 スラリー攪拌工 生石灰パイル工		62 62 62 62
		11 仮設工	5 土留・仮締切工	H鋼杭 鋼矢板 アンカーワーク 連筋ブロック張り工 締切盛工 中詰盛工		62 62 62 63 63 63
			9 地中連続壁工 (壁式)			63
			10 地中連続壁工 (柱列式)			64
	12 軽量 盛土工	2 軽量盛土工		第1編 4-4-3 路体盛土工		82
	13 工場 製作工 (共通)	1 一般事項	3 枠製作工 4 検査路製作工 5 鋼製伸縮継手製作工 6 落橋防止装置製作工 7 橋梁用防護柵製作工 8 アンカーフレーム 製作工 9 プレビーム用桁 製作工 10 鋼製排水管製作工 11 工場塗装工	鋳造費 (金属支承工) 鋳造費 (大型ゴム支承工) 仮設材製作工 刃口金物製作工 71 71 72 72 72 72 73 73 74		65~66 67 67 67 68~70 71 71 72 72 72 72 73 73 74
		14 橋梁 架設工	架設工(鋼橋)	クレーン架設 ケーブルクレーン 架設 ケーブルエレクション 架設 架設桁架設 送出し架設 トラベラークレーン 架設		75 75 75 75 75 75 75 75 75

出来形管理基準適応表

編	章	節	条・工種	種別	準用する出来形管理基準	頁
1 共通	3 一般施工	14 橋梁 架設工	架設工 (コンクリート橋)	クレーン架設 架設桁架設		76
			架設工支保工	固定 移動		76
			架設桁架設	片持架設 押出し架設		76
		15 法面工 (共通)	2 植生工	種子散布工 張芝工 筋芝工 市松芝工 植生シート工 植生マット工 植生筋工 人工張芝工 植生穴工 植生基材吹付工 客土吹付工		76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76
			3 法面吹付工	コンクリート モルタル		76 76
			4 法枠工	現場打法枠工 現場吹付法枠工 プレキャスト法枠工		77 77 77
			6 アンカーワーク			77
			7 かご工	じやかご ふとんかご	第1編 3-3-28 羽口工 第1編 3-3-28 羽口工	45 45
		16 摊壁工 (共通)	1 場所打搾壁工			78
			2 プレキャスト搾壁工			78
			3 補強土壁工	補強土壁工法 多数アンカー式 補強土工法 ジオテキスタイルを 用いた補強土工法		78 78 78
			4 井桁ブロック工	井桁ブロック工		79
		17 浚渫工 (共通)	3 浚渫船運転工 (民船・官船)	ポンプ浚渫船 グラブ船		79 79
		19 床版工	2 床版工	床版工		80
	4 土工	3 河川・ 海岸・ 砂防 土工等	2 挖削工(切土工)	切土工		80
			3 盛土工	盛土工		80
			5 盛土補強工	補強土壁工法 多数アンカー式 補強土工法 ジオテキスタイルを 用いた補強土工法		81 81 81
			7 法面整形工	盛土部		81
			8 天端敷砂利工	天端敷砂利工		81
		4 道路土工	2 挖削工(切土工)	切土工		82
			3 路体盛土工	路体盛土工		82
			4 路床盛土工	路床盛土工		82
			5 法面整形工	盛土部		82
	5 無筋、鉄筋 コンクリート	5 鉄筋	4 鉄筋の組立て			82

出来形管理基準適応表

編	章	節	条・工種	種別	準用する出来形管理基準	頁
2 河川 ・水路	1 築堤 ・護岸	3 軽量 盛土工	2 軽量盛土工		第1編 4-4-3 路体盛土工	82
		4 地盤 改良工	2 表層安定処理工 3 パイルネット工 4 パーチカル ドレーン工 5 締固め改良工 6 固結工		第1編 3-8-4 表層安定処理工 第1編 3-8-5 パイルネット工 第1編 3-8-7 パーチカルドレーン工 第1編 3-8-8 締固め改良工 第1編 3-8-9 固結工	61 61 62 62 62
		5 護岸 基礎工	3 基礎工 4 矢板工		第1編 3-4-3 基礎工(護岸) 第1編 3-3-4 矢板工	47 38
		6 矢板 護岸工	3 笠コンクリート工 4 矢板工		第1編 3-4-3 基礎工(護岸) 第1編 3-3-4 矢板工	47 38
		7 法覆 護岸工	3 コンクリートブロック工 4 護岸付属物工 5 緑化ブロック工 6 環境護岸ブロック工 7 石積(張)工 8 法枠工 9 多自然型護岸工 10 吹付工 11 植生工 12 覆土工 13 羽口工		第1編 3-5-3 コンクリートブロック工 第1編 3-5-4 緑化ブロック工 第1編 3-5-3 コンクリートブロック工 第1編 3-5-5 石積(張)工 第1編 3-15-4 法枠工 第1編 3-3-27 多自然型護岸工 第1編 3-15-3 法面吹付工 第1編 3-15-2 植生工 第1編 4-3-7 法面整形工 じやかご ふとんかご 連筋ブロック張り	49~50 50 49~50 50 77 44 76 76 81 45 45 49~50
		8 摊壁 護岸工	3 場所打搾壁工 4 プレキャスト搾壁工		第1編 3-16-1 場所打搾壁工 第1編 3-16-2 プレキャスト搾壁工	78 78
		9 根固め工	3 根固めブロック工 5 沈床工 6 捨石工 7 かご工		第1編 3-3-18 根固めブロック工 第1編 3-3-19 沈床工 第1編 3-3-20 捨石工 じやかご ふとんかご	42 43 43 45 45
		10 水制工	3 沈床工 4 捨石工 5 かご工 8 杭出し水制工		第1編 3-3-19 沈床工 第1編 3-3-20 捨石工 じやかご ふとんかご 第1編 3-3-28 羽口工	43 43 45 45 83
		11 付帯 道路工	3 路側防護柵工 5 アスファルト舗装工 6 コンクリート舗装工 7 薄層カラー舗装工 8 ブロック舗装工 9 側溝工 10 集水柵工 11 縁石工 12 区画線工		第1編 3-3-8 路側防護柵工 第1編 3-7-7 アスファルト舗装工 第1編 3-7-12 コンクリート舗装工 第1編 3-7-13 薄層カラー舗装工 第1編 3-7-14 ブロック舗装工 第1編 3-3-31 側溝工 第1編 3-3-32 集水柵工 第1編 3-3-5 縁石工 第1編 3-3-9 区画線工	39 51~52 55~57 57~58 58~59 45~46 46 38 39
		12 付帯道路 施設工	3 道路付属物工 4 標識工		第1編 3-3-10 道路付属物工 第1編 3-3-6 小型標識工	39 38
		13 光ケーブル 配管工	3 配管工 4 ハンドホール工			83 43
	2 浚渫(川)	2 浚渫工 (ポンプ 浚渫船)	2 浚渫船運転工 (民船・官船)		第1編 3-17-3 浚渫船運転工	79
		3 浚渫工 (グラブ船)	2 浚渫船運転工		第1編 3-17-3 浚渫船運転工	79
		4 浚渫工 (バックホウ 浚渫船)	2 浚渫船運転工		第1編 3-17-3 浚渫船運転工	79
	3 橋門・ 樋管・ 水路工	3 軽量 盛土工 4 地盤 改良工 5 橋門・樋管 本体工	2 軽量盛土工 2 固結工 3 既製杭工 4 場所打杭工 5 矢板工		第1編 4-4-3 路体盛土工 第1編 3-8-9 固結工 既製杭工 場所打杭工 矢板工	82 62 47 48 38

出来形管理基準適応表

編	章	節	条・工種	種別	準用する出来形管理基準	頁
2 河川 ・水路	3 橋門・ 橋管・ 水路工	5 橋門・橋管 本体工	6 函渠工	本体工		83
				ヒューム管		84
				PC管		84
				コルゲートパイプ		84
				ダクタイル鉄管		84
				PC函渠	第1編 3-3-29 プレキャスト カルバート工	45
			7 翼壁工	翼壁工		84
			8 水叩工	水叩工		84
		6 護床工	3 根固めブロック工		第1編 3-3-18 根固めブロック工	42
			5 沈床工		第1編 3-3-19 沈床工	43
			6 捨石工		第1編 3-3-20 捨石工	43
			7 かご工	じやかご ふとんかご	第1編 3-3-28 羽口工	45
		7 水路工	3 側溝工		第1編 3-3-31 側溝工	45~46
			4 集水柵工		第1編 3-3-32 集水柵工	46
			5 暗渠工		第1編 3-3-31 暗渠工	46
			6 橋門接続暗渠工		第1編 3-3-29 プレキャスト カルバート工	45
		8 付属物 設置工	3 防止柵工		第1編 3-3-7 防止柵工(安全施設)	38
			7 階段工		第1編 3-3-23 階段工	43
4 水門	3 工場 製作工	3 桁製作工	3 桁製作工		第1編 3-13-3 桁製作工	68~70
			4 鋼製伸縮継手製作工		第1編 3-13-5 鋼製伸縮継手製作工	71
			5 落橋防止装置製作工		第1編 3-13-6 落橋防止装置製作工	72
			6 鋼製排水管製作工		第1編 3-13-10 鋼製排水管製作工	73
			7 橋梁用防護柵製作工		第1編 3-13-7 橋梁用防護柵製作工	72
			9 仮設材製作工		第1編 3-13-1 仮設材製作工	67
			10 工場塗装工		第1編 3-13-11 工場塗装工	74
			5 軽量 盛土工	2 軽量盛土工	第1編 4-4-3 路体盛土工	82
			6 水門 本体工	4 既製杭工	第1編 3-4-4 既製杭工	47
			5 場所打杭工		第1編 3-4-5 場所打杭工	48
	7 護床工	7 護床工	6 矢板工(遮水矢板)		第1編 3-3-4 矢板工	38
			7 床版工			84
			8 壁柱工			84
			9 門柱工			84
			10 ゲート操作台工			84
			11 胸壁工			84
			12 翼壁工		第2編 3-5-7 翼壁工	84
			13 水叩工		第2編 3-5-8 水叩工	84
			3 根固めブロック工		第1編 3-3-18 根固めブロック工	42
			5 沈床工		第1編 3-3-19 沈床工	43
	8 付属物 設置工	8 付属物 設置工	6 捨石工		第1編 3-3-20 捨石工	43
			7 かご工	じやかご ふとんかご	第1編 3-3-28 羽口工	45
			3 防止柵工		第1編 3-3-7 防止柵工(安全施設)	38
			8 階段工		第1編 3-3-23 階段工	43
	9 鋼管理橋 上部工	9 鋼管理橋 上部工	4 架設工 (クレーン架設)		第1編 3-14 架設工(クレーン架設)	75
			5 架設工(ケーブル クレーン架設)		第1編 3-14 架設工(ケーブル クレーン架設)	75
			6 架設工(ケーブル エレクション架設)		第1編 3-14 架設工(ケーブル エレクション架設)	75
			7 架設工(架設桁架設)		第1編 3-14 架設工(架設桁架設)	75
			8 架設工(送出し架設)		第1編 3-14 架設工(送出し架設)	75
			9 架設工(トラベラー クレーン架設)		第1編 3-14 架設工(トラベラー クレーン架設)	75
			10 支承工		第6編 4-5-10 支承工	111~112
			10 橋梁現場 塗装工	2 現場塗装工	第1編 3-3-33 現場塗装工	46
			11 床版工	2 床版工	第1編 3-19-2 床版工	80
	12 橋梁 付属物工 (鋼 管理橋)	12 橋梁 付属物工 (鋼 管理橋)	2 伸縮装置工		第1編 3-3-25 伸縮装置工	44
			4 地覆工		第6編 4-8-5 地覆工	112
			5 橋梁用防護柵工		第6編 4-8-6 橋梁用防護柵工	112
			6 橋梁用高欄工		第6編 4-8-7 橋梁用高欄工	112
			7 檢査路工		第6編 4-8-8 檢査路工	113

出来形管理基準適応表

編	章	節	条・工種	種別	準用する出来形管理基準	頁
2 河川 ・水路	4 水門	13 コンクリート 管理橋 上部工 (PC橋)	2 プレテンション桁 製作工(購入工)		第1編 3-3-13 プレテンション桁 製作工(購入工)	40
			3 ポストテンション桁 製作工		第1編 3-3-14 ポストテンション桁 製作工	40~41
			4 プレキヤストセグメント 製作工(購入工)		第1編 3-3-13 プレテンション桁 製作工(購入工)	40
			5 プレキヤストセグメント 主桁組立工		第1編 3-3-15 プレキヤストセグメント 主桁組立工	41
			6 支承工		第6編 4-5-10 支承工	111~112
			7 架設工 (クレーン架設)		第1編 3-14 架設工 (コンクリート橋)	76
			8 架設工 (架設桁架設)		第1編 3-14 架設工 (コンクリート橋)	76
			9 床版・横組工		第1編 3-19-2 床版工	80
			10 落橋防止装置工		第6編 4-8-3 落橋防止装置工	112
		14 コンクリート 管理橋 上部工 (PCホロー スラブ橋)	2 架設支保工(固定)		第1編 3-14 架設工支保工	76
			3 支承工		第6編 4-5-10 支承工	111~112
			4 落橋防止装置工		第6編 4-8-3 落橋防止装置工	112
			5 PCホロースラブ 製作工		第1編 3-3-16 PCホロースラブ 製作工	41
		15 橋梁 付属物工 (コンクリー ト管理橋)	2 伸縮装置工		第1編 3-3-25 伸縮装置工	44
			4 地覆工		第6編 4-8-5 地覆工	112
			5 橋梁用防護柵工		第6編 4-8-6 橋梁用防護柵工	112
			6 橋梁用高欄工		第6編 4-8-7 橋梁用高欄工	112
			7 検査路工		第6編 4-8-8 検査路工	113
			18 補装工		第1編 3-7-7 アスファルト舗装工	51~52
			5 アスファルト舗装工		第1編 3-7-7 半たわみ性舗装工	52~53
		5 壁 製作工	6 半たわみ性舗装工		第1編 3-7-9 排水性舗装工	53~54
			7 排水性舗装工		第1編 3-7-10 透水性舗装工	54
			8 透水性舗装工		第1編 3-7-11 グースアスファルト 舗装工	55
			9 グースアスファルト 舗装工		第1編 3-7-12 コンクリート舗装工	55~57
			10 コンクリート舗装工		第1編 3-7-13 薄層カラー舗装工	57~58
			11 薄層カラー舗装工		第1編 3-7-14 ブロック舗装工	58~59
			3 刃口金物製作工		第1編 3-13-1 刃口金物製作工	67
			4 桁製作工		第1編 3-13-3 桁製作工	68~70
			5 検査路製作工		第1編 3-13-4 検査路製作工	71
			6 鋼製伸縮継手製作工		第1編 3-13-5 鋼製伸縮継手製作工	71
			7 落橋防止装置製作工		第1編 3-13-6 落橋防止装置製作工	72
			8 鋼製排水管製作工		第1編 3-13-10 鋼製排水管製作工	73
			9 プレビーム用桁 製作工		第1編 3-13-9 プレビーム用桁 製作工	73
			10 橋梁用防護柵製作工		第1編 3-13-7 橋梁用防護柵製作工	72
			12 アンカーフレーム 製作工		第1編 3-13-8 アンカーフレーム 製作工	72
			13 仮設材製作工		第1編 3-13-1 仮設材製作工	67
			14 工場塗装工		第1編 3-13-11 工場塗装工	74
		6 可動堰 本体工	3 既製杭工		第1編 3-4-4 既製杭工	47
			4 場所打杭工		第1編 3-4-5 場所打杭工	48
			5 オープンケーション 基礎工		第1編 3-4-7 オープンケーション 基礎工	48
			6 ニューマチック ケーション基礎工		第1編 3-4-8 ニューマチック ケーション基礎工	48
			7 矢板工		第1編 3-3-4 矢板工	38
			8 床版工		第2編 4-6-7 床版工	84
			9 壁柱工		第2編 4-6-8 壁柱工	84
			10 門柱工		第2編 4-6-9 門柱工	84
			11 ゲート操作台工		第2編 4-6-10 ゲート操作台工	84
			12 水叩工		第2編 3-5-8 水叩工	84
			13 開閉工			84
			14 土砂吐工			84
			15 取付擁壁工		第1編 3-16-1 場所打擁壁工	78
			3 既製杭工		第1編 3-4-4 既製杭工	47
			4 場所打杭工		第1編 3-4-5 場所打杭工	48
			5 オープンケーション 基礎工		第1編 3-4-7 オープンケーション 基礎工	48
		7 固定堰 本体工				

出来形管理基準適応表

編	章	節	条・工種	種別	準用する出来形管理基準	頁
2 河川 ・水路	5 堤	7 固定堰 本体工	6 ニューマチック ケーソン基礎工		第1編 3-4-8 ニューマチック ケーソン基礎工	48
			7 矢板工		第1編 3-3-4 矢板工	38
			8 堤本体工			85
			9 水叩工			85
			10 土砂吐工			85
			11 取付擁壁工		第1編 3-16-1 場所打擁壁工	78
		8 魚道工	3 魚道本体工			85
		9 管理橋 下部工	2 管理橋橋台工			85
		10 鋼管理橋 上部工	4 架設工 (クレーン架設)		第1編 3-14 架設工(クレーン架設)	75
			5 架設工(ケーブル クレーン架設)		第1編 3-14 架設工(ケーブル クレーン架設)	75
			6 架設工(ケーブル エレクション架設)		第1編 3-14 架設工(ケーブル エレクション架設)	75
			7 架設工(架設桁架設)		第1編 3-14 架設工(架設桁架設)	75
			8 架設工(送出し架設)		第1編 3-14 架設工(送出し架設)	75
			9 架設工(トラベラー クレーン架設)		第1編 3-14 架設工(トラベラー クレーン架設)	75
			10 支承工		第6編 4-5-10 支承工	111~112
		11 橋梁現場 塗装工	2 現場塗装工		第1編 3-3-33 現場塗装工	46
		12 床版工	2 床版工		第1編 3-19-2 床版工	80
		13 橋梁 付属物工 (鋼 管理橋)	2 伸縮装置工		第1編 3-3-25 伸縮装置工	44
			4 地覆工		第6編 4-8-5 地覆工	112
			5 橋梁用防護柵工		第6編 4-8-6 橋梁用防護柵工	112
			6 橋梁用高欄工		第6編 4-8-7 橋梁用高欄工	112
			7 検査路工		第6編 4-8-8 検査路工	113
		15 コンクリート 管理橋 上部工 (PC橋)	2 プレテンション桁 製作工(購入工)		第1編 3-3-13 プレテンション桁 製作工(購入工)	40
			3 ポストテンション桁 製作工		第1編 3-3-14 ポストテンション桁 製作工	40
			4 プレキャストセグメント 製作工(購入工)		第1編 3-3-14 プレキャストセグメント 製作工(購入工)	41
			5 プレキャストセグメント 主桁組立工		第1編 3-3-15 プレキャストセグメント 主桁組立工	41
			6 支承工		第6編 4-5-10 支承工	111~112
			7 架設工 (クレーン架設)		第1編 3-14 架設工 (コンクリート橋)	76
			8 架設工 (架設桁架設)		第1編 3-14 架設工 (コンクリート橋)	76
			9 床版・横組工		第1編 3-19-2 床版工	80
			10 落橋防止装置工		第6編 4-8-3 落橋防止装置工	112
		16 コンクリート 管理橋 上部工 (PCホロー スラブ橋)	2 架設支保工(固定)		第1編 3-14 架設支保工	73
			3 支承工		第6編 4-5-10 支承工	111
			4 落橋防止装置工		第6編 4-8-3 落橋防止装置工	112
			5 PCホロースラブ 製作工		第1編 3-3-16 PCホロースラブ 製作工	41
		17 コンクリート 管理橋 上部工 (PC箱桁 橋)	2 架設支保工(固定)		第1編 3-14 架設支保工	76
			3 支承工		第6編 4-5-10 支承工	111~112
			4 PC箱桁製作工		第1編 3-3-17 PC箱桁製作工	42
			5 落橋防止装置工		第6編 4-8-3 落橋防止装置工	112
		18 橋梁 付属物工 (コンクリー ト管理橋)	2 伸縮装置工		第1編 3-3-25 伸縮装置工	44
			4 地覆工		第6編 4-8-5 地覆工	112
			5 橋梁用防護柵工		第6編 4-8-6 橋梁用防護柵工	112
			6 橋梁用高欄工		第6編 4-8-7 橋梁用高欄工	112
			7 検査路工		第6編 4-8-8 検査路工	113
		20 付属物 設置工	3 防止柵工		第1編 3-3-7 防止柵工(安全施設)	38
			7 階段工		第1編 3-3-23 階段工	43
	6 排水機場	3 軽量 盛土工	2 軽量盛土工		第1編 4-4-3 路体盛土工	82
		4 機場 本体工	3 既製杭工		第1編 3-4-4 既製杭工	47
			4 場所打杭工		第1編 3-4-5 場所打杭工	48
			5 矢板工		第1編 3-3-4 矢板工	38
			6 本体工			86
			7 燃料貯油槽工			86

出来形管理基準適応表

編	章	節	条・工種	種別	準用する出来形管理基準	頁	
2 河川 ・水路	6 排水機場	5 沈砂池工	3 既製杭工		第1編 3-4-4 既製杭工	47	
			4 場所打杭工		第1編 3-4-5 場所打杭工	48	
			5 矢板工		第1編 3-3-4 矢板工	38	
			6 コンクリート擁壁工		第1編 3-16-1 場所打擁壁工	78	
			7 コンクリート床版工			86	
			8 ブロック床版工		第1編 3-3-18 根固めブロック工	42	
			9 場所打水路工		第1編 3-3-31 側溝工	45～46	
		6 吐出 水槽工	3 既製杭工		第1編 3-4-4 既製杭工	47	
			4 場所打杭工		第1編 3-4-5 場所打杭工	48	
			5 矢板工		第1編 3-3-4 矢板工	38	
			6 本体工		第2編 6-4-6 本体工	86	
	7 床止め ・床固め	3 軽量 盛土工	2 軽量盛土工		第1編 4-4-3 路体盛土工	82	
		4 床止め工	4 既製杭工		第1編 3-4-4 既製杭工	47	
			5 矢板工		第1編 3-3-4 矢板工	38	
			6 本体工	床固め本体工		87	
				植石張り	第1編 3-5-5 石積(張)工	50	
				根固めブロック	第1編 3-3-18 根固めブロック工	42	
			7 取付擁壁工		第1編 3-16-1 場所打擁壁工	78	
			8 水叩工	水叩工		87	
				巨石張り	第1編 3-3-27 多自然型護岸工	44	
		5 床固め工		根固めブロック	第1編 3-3-18 根固めブロック工	42	
			4 本堤工		第2編 7-4-6 本体工	87	
			5 垂直壁工		第2編 7-4-6 本体工	87	
			6 側壁工			87	
			7 水叩工		第2編 7-4-8 水叩工	87	
			6 山留 擁壁工	3 コンクリート擁壁工	第1編 3-16-1 場所打擁壁工	78	
				4 ブロック積擁壁工	第1編 3-5-3 コンクリートブロック工	49～50	
	8 河川維持			5 石積擁壁工	第1編 3-5-5 石積(張)工	50	
				6 山留擁壁基礎工	第1編 3-4-3 基礎工(護岸)	47	
	7 路面 補修工	3 不陸整正工		第1編 4-3-8 天端敷砂利工	81		
		4 コンクリート舗装 補修工		第1編 3-7-12 コンクリート舗装工	55～57		
		5 アスファルト舗装 補修工		第1編 3-7-7 アスファルト舗装工	51～52		
	8 付属物 復旧工	2 付属物復旧工		第1編 3-3-8 路側防護柵工	39		
	9 付属物 設置工	3 防護柵工		第1編 3-3-7 防止柵工(安全施設)	38		
		5 付属物設置工		第1編 3-3-10 道路付属物工	39		
	10 光ケーブル 配管工	3 配管工		第2編 1-13-3 配管工	83		
		4 ハンドホール工		第1編 3-3-22 ハンドホール工	43		
		12 植栽 維持工	3 樹木・芝生管理工	第1編 3-15-2 植生工	76		
	9 河川修繕	3 軽量 盛土工	2 軽量盛土工		第1編 4-4-3 路体盛土工	82	
		4 腹付工	2 覆土工		第1編 4-3-7 法面整形工	81	
			3 植生工		第1編 3-15-2 植生工	76	
		5 側帶工	2 縁切工	じゃかご工	第1編 3-3-28 羽口工(じゃかご)	45	
				連筋ブロック張り	第1編 3-5-3 コンクリートブロック工	49～50	
				コンクリートブロック 張り	第1編 3-5-3 コンクリートブロック工	49～50	
				石張工	第1編 3-5-5 石積(張)工	50	
			3 植生工		第1編 3-15-2 植生工	76	
		6 堤脚 保護工	3 石積み工		第1編 3-5-5 石積(張)工	50	
			4 コンクリートブロック工		第1編 3-5-3 コンクリートブロック工	49～50	
		7 管理用 道路工	2 防護柵工		第1編 3-3-7 防止柵工(安全施設)	38	
			4 路面切削工		第1編 3-7-15 路面切削工	60	
			5 舗装打換え工		第1編 3-7-16 舗装打換え工	60	
			6 オーバーレイ工		第1編 3-7-17 オーバーレイ工	60	
			7 排水構造物工	プレキャストU型 側溝・管(函)渠	第1編 3-3-31 側溝工	45～46	
				集水樹工	第1編 3-3-32 集水樹工	46	
	8 現場 塗装工	8 道路付属物工	歩車道境界ブロック	第1編 3-3-5 縁石工	38		
		3 付属物塗装工		第1編 3-3-33 現場塗装工	46		
		4 コンクリート面塗装工		第1編 3-3-11 コンクリート面塗装工	39		

出来形管理基準適応表

編	章	節	条・工種	種別	準用する出来形管理基準	頁
3 海岸	1 堤防 ・護岸	3 軽量 盛土工	2 軽量盛土工		第1編 4-4-3 路体盛土工	82
			4 地盤 改良工	2 表層安定処理工 3 パイルネット工 4 パーチカル ドレーン工 5 締固め改良工 6 固結工	第1編 3-8-4 表層安定処理工 第1編 3-8-5 パイルネット工 第1編 3-8-7 パーチカルドレーン工 第1編 3-8-8 締固め改良工 第1編 3-8-9 固結工	61 61 62 62 62
		5 護岸 基礎工	4 捨石工 5 場所打 コンクリート工 6 海岸コンクリート ブロック工 7 笠コンクリート工 8 基礎工 9 矢板工		第1編 3-3-20 捨石工	43 88 88 47 47 38
			3 石積(張)工 4 海岸コンクリート ブロック工 5 コンクリート被覆工		第1編 3-5-5 石積(張)工	50 88 88
			7 摊壁工 8 天端 被覆工 9 波返工	3 場所打摊壁工 2 コンクリート被覆工 3 波返工	第1編 3-16-1 場所打摊壁工	78 88 89
			10 裏法 被覆工	2 石積(張)工 3 コンクリート ブロック工 4 コンクリート被覆工 5 法枠工	第1編 3-5-5 石積(張)工 第1編 3-5-3 コンクリートブロック工 第3編 1-6-5 コンクリート被覆工 第1編 3-15-4 法枠工	50 49~50 88 77
		11 カルバート 工	3 プレキャスト カルバート工		第1編 3-3-29 プレキャスト カルバート工	45
		12 排水 構造物工	3 側溝工 4 集水樹工		第1編 3-3-31 側溝工 第1編 3-3-32 集水樹工	45~46 46
			5 管渠工	プレキャストパイプ プレキャストボックス コルゲートパイプ ダクタイル鉄管	第1編 3-3-31 暗渠工 第1編 3-3-31 暗渠工 第1編 3-3-31 暗渠工 第1編 3-3-31 暗渠工	46 46 46 46
		12 排水 構造物工	6 場所打水路工		第1編 3-3-31 場所打水路工	46
			3 防止柵工 6 階段工		第1編 3-3-7 防止柵工(安全施設) 第1編 3-3-23 階段工	38 43
			3 路側防護柵工 5 アスファルト舗装工 6 コンクリート舗装工 7 薄層カラー舗装工 8 側溝工 9 集水樹工 10 縁石工 11 区画線工		第1編 3-3-8 路側防護柵工 第1編 3-7-7 アスファルト舗装工 第1編 3-7-12 コンクリート舗装工 第1編 3-7-13 薄層カラー舗装工 第1編 3-3-31 側溝工 第1編 3-3-32 集水樹工 第1編 3-3-5 縁石工 第1編 3-3-9 区画線工	39 51~52 55~59 57~58 45~46 46 38 39
			14 付帯 道路工	3 道路付属物工 4 小型標識工	第1編 3-3-10 道路付属物工 第1編 3-3-6 小型標識工	39 38
			3 軽量 盛土工		第1編 4-4-3 路体盛土工	82
			4 突堤 基礎工	4 捨石工 5 吸出し防止工		89 89
			5 突堤 本体工	2 捨石工 5 海岸コンクリート ブロック工 6 既製杭工 7 詰杭工 8 矢板工 9 石碎工 10 場所打 コンクリート工		90 90 47 47 38 90 90

出来形管理基準適応表

編	章	節	条・工種	種別	準用する出来形管理基準	頁
3 海岸	2 突堤 ・人工岬	5 突堤 本体工	11 ケーソン工	ケーソン工製作		91
				ケーソン工据付		91
				突堤上部工 (場所打コンクリート)		91
				突堤上部工 (海岸コンクリート ブロック)		91
			12 セルラー工	セルラー工製作		91
				セルラー工据付		92
				突堤上部工 (場所打コンクリート)		92
				突堤上部工 (海岸コンクリート ブロック)		92
			6 根固め工	2 捨石工		92
				3 根固めブロック工		92
			7 消波工	2 捨石工	第1編 3-3-20 捨石工	43
				3 消波ブロック工		93
			3 海域堤防 (人工リーフ、離岸 堤、潜堤)	3 捨石工		93
				4 吸出し防止工	第3編 2-4-5 吸出し防止工	89
			4 海域堤 本体工	2 捨石工	第1編 3-3-20 捨石工	43
				3 海岸コンクリート ブロック工	第3編 2-5-5 海岸コンクリート ブロック工	90
				4 ケーソン工	第3編 2-5-11 ケーソン工	91
				5 セルラー工	第3編 2-5-12 セルラー工	91～92
			4 浚渫 (海岸)	6 場所打 コンクリート工	第3編 2-5-10 場所打コンクリート工	90
				2 浚渫工 (ポンプ 浚渫船)	第1編 3-17-3 浚渫船運転工	79
			5 養浜	3 浚渫工 (グラブ船)	第1編 3-17-3 浚渫船運転工	79
				3 軽量 盛土工	第1編 4-4-3 路体盛土工	82
			2 砂止工	2 根固めブロック工	第1編 3-3-18 根固めブロック工	42

出来形管理基準適応表

編	章	節	条・工種	種別	準用する出来形管理基準	頁
4 砂防 ・地滑り 防止	1 砂防 えん堤	3 工場 製作工	3 鋼製えん堤製作工		第1編 3-13-3 柄製作工	68~70
			4 鋼製えん堤仮設材 製作工			94
			5 工場塗装工		第1編 3-13-11 工場塗装工	74
		5 軽量 盛土工	2 軽量盛土工		第1編 4-4-3 路体盛土工	82
			6 法覆 護岸工		第1編 3-15-2 植生工	76
		8 コンクリート えん堤工	2 植生工		第1編 3-15-3 法面吹付工	76
			3 法面吹付工		第1編 3-15-4 法枠工	77
			4 法枠工		第1編 3-15-6 アンカー工	77
			6 アンカー工		第1編 3-3-28 羽口工	45
		9 鋼製 えん堤工	7 かご工	じやかご	第1編 3-3-28 羽口工	45
				ふとんかご	第1編 3-3-28 羽口工	45
		10 護床工 ・根固め工	4 コンクリートえん堤 本体工			94
			5 コンクリートえん堤 副えん堤工		第4編 1-8-4 コンクリートえん堤 本体工	94
			6 コンクリート側壁工			94
			8 水叩工(水叩)			94
		11 砂防 えん堤 付属物 設置工	5 鋼製えん堤 本体工	不透過型		95
				透過型		95
			6 鋼製側壁工			96
			7 コンクリート側壁工		第4編 1-8-6 コンクリート側壁工	94
		12 付帶 道路工	9 水叩工(水叩)		第4編 1-8-8 水叩工(水叩)	94
			10 現場塗装工		第1編 3-3-33 現場塗装工	46
		13 付帶道路 施設工	3 根固めブロック工		第1編 3-3-18 根固めブロック工	42
			5 沈床工		第1編 3-3-19 沈床工	43
			6 かご工	じやかご	第1編 3-3-28 羽口工	45
				ふとんかご	第1編 3-3-28 羽口工	45
		11 流路工	3 防止柵工		第1編 3-3-7 防止柵工(安全施設)	38
		12 付帶 道路工	3 路側防護柵工		第1編 3-3-8 路側防護柵工	39
			5 アスファルト舗装工		第1編 3-7-7 アスファルト舗装工	51~52
			6 コンクリート舗装工		第1編 3-7-12 コンクリート舗装工	55~57
			7 薄層カラー舗装工		第1編 3-7-13 薄層カラー舗装工	57~58
			8 側溝工		第1編 3-3-31 側溝工	45~46
			9 集水柵工		第1編 3-3-32 集水柵工	46
			10 縁石工		第1編 3-3-5 縁石工	38
			11 区画線工		第1編 3-3-9 区画線工	39
		13 付帶道路 施設工	3 道路付属物工		第1編 3-3-10 道路付属物工	39
			4 小型標識工		第1編 3-3-6 小型標識工	38
		2 流路工	3 軽量 盛土工	2 軽量盛土工	第1編 4-4-3 路体盛土工	82
			4 流路 護岸工	4 基礎工(護岸)	第1編 3-4-3 基礎工(護岸)	47
				5 コンクリート擁壁工	第1編 3-16-1 場所打擁壁工	78
				6 ブロック積み擁壁工	第1編 3-5-3 コンクリートブロック工	49~50
				7 石積み擁壁工	第1編 3-5-5 石積(張)工	50
				8 護岸付属物工	第2編 1-7-4 護岸付属物工	83
				9 植生工	第1編 3-15-1 植生工	76
			5 床固め工	4 床固め本体工	第4編 1-8-4 コンクリートえん堤 本体工	94
				5 垂直壁工	第4編 1-8-4 コンクリートえん堤 本体工	94
				6 側壁工	第4編 1-8-6 コンクリート側壁工	94
				7 水叩工	第4編 1-8-8 水叩工(水叩)	94
				8 魚道工		96
		6 根固め ・水制工	4 根固めブロック工		第1編 3-3-18 根固めブロック工	42
			6 捨石工		第1編 3-3-20 捨石工	43
			7 かご工	じやかご	第1編 3-3-28 羽口工	45
				ふとんかご	第1編 3-3-28 羽口工	45
				かごマット	第1編 3-3-27 多自然型護岸工	44
		7 流路付属物 設置工	2 階段工		第1編 3-3-23 階段工	43
			3 防止柵工		第1編 3-3-7 防止柵工(安全施設)	38
		3 軽量 盛土工	2 軽量盛土工		第1編 4-4-3 路体盛土工	82

出来形管理基準適応表

編	章	節	条・工種	種別	準用する出来形管理基準	頁
4 砂防 ・地滑り 防止	3 斜面対策	4 法面工	3 植生工		第1編 3-15-2 植生工	76
			4 吹付工		第1編 3-15-3 吹付工	76
			5 法枠工		第1編 3-15-4 法枠工	77
			6 かご工	じやかご ふとんかご	第1編 3-3-28 羽口工 第1編 3-3-28 羽口工	45 45
		4 法面工	7 アンカー工 (プレキャスト コンクリート板等)		第1編 3-15-6 アンカー工	77
			8 抑止アンカー工		第1編 3-15-6 アンカー工	77
			9 ロックボルト工		第1編 3-15-6 アンカー工	77
		5 摊壁工	3 既製杭工		第1編 3-4-4 既製杭工	47
			4 現場打攤壁工		第1編 3-16-1 場所打攤壁工	78
			5 プレキャスト攤壁工		第1編 3-16-2 プレキャスト攤壁工	78
			6 補強土壁工		第1編 3-16-3 補強土壁工	78
			7 井桁ブロック工		第1編 3-16-4 井桁ブロック工	79
		6 山腹 水路工	8 落石防護柵工		第6編 1-11-5 落石防護柵工	101
			3 山腹集水路 ・排水路工		第1編 3-3-31 現場打水路工	46
			4 山腹明暗渠工			96
			5 山腹暗渠工		第1編 3-3-31 暗渠工	46
			7 現場打水路工		第1編 3-3-31 現場打水路工	46
		7 地下水 排除工	6 集水柵工		第1編 3-3-32 集水柵工	46
			4 集排水ボーリング工			97
			5 集水井工			97
		8 地下水 遮断工	3 現場打攤壁工		第1編 3-16-1 場所打攤壁工	78
			4 固結工		第1編 3-8-9 固結工	62
			5 矢板工		第1編 3-3-4 矢板工	38
		9 抑止杭 工	3 既製杭工		第1編 3-4-4 既製杭工	47
			4 場所打杭工		第1編 3-4-5 場所打杭工	48
			5 シャフト工(深礎工)		第1編 3-4-6 深礎工	48
			6 合成杭工			97

出来形管理基準適応表

編	章	節	条・工種	種別	準用する出来形管理基準	頁
5 ダム	1 コンクリート ダム	4 ダム コンクリート 工	コンクリートダム工	本体		98
				水叩		98
				副ダム		99
				導流壁		99
	2 フィル ダム	3 盛立工	5 コアの盛立			100
			6 フィルターの盛立			100
			7 ロックの盛立			100
			フィルダム(洪水吐)			100
	3 基礎 グラウ チング	3 ボーリング 工	3 ボーリング工			100

出来形管理基準適応表

編	章	節	条・工種	種別	準用する出来形管理基準	頁
6 道路	1 道路開設・改良	3 工場製作工	2 遮音壁支柱製作工	遮音壁支柱製作工		101
				工場塗装工	第1編 3-13-11 工場塗装工	74
		5 法面工	2 植生工		第1編 3-15-2 植生工	76
			3 法面吹付工		第1編 3-15-3 法面吹付工	76
			4 法枠工		第1編 3-15-4 法枠工	77
			6 アンカー工		第1編 3-15-6 アンカー工	77
			7 かご工	じやかご ふとんかご	第1編 3-3-28 羽口工	45
					第1編 3-3-28 羽口工	45
		6 軽量盛土工	2 軽量盛土工		第1編 4-4-3 路体盛土工	82
		7 摊壁工	3 既製杭工		第1編 3-4-4 既製杭工	47
			4 場所打杭工		第1編 3-4-5 場所打杭工	48
			5 現場打擁壁工		第1編 3-16-1 場所打擁壁工	78
			6 プレキャスト擁壁工		第1編 3-16-2 プレキャスト擁壁工	78
			7 補強土壁工	補強土壁工法 多数アンカー式 補強土工法 ジオテキスタイル 補強土工法	第1編 3-16-3 補強土壁工法	78
					第1編 3-16-3 多数アンカー式 補強土工法	78
					第1編 3-16-3 ジオテキスタイル 補強土工法	78
			8 井桁ブロック工		第1編 3-16-4 井桁ブロック工	79
		8 石・ブロック積(張)工	3 コンクリートブロック工		第1編 3-5-3 コンクリートブロック工	49~50
			4 石積(張)工		第1編 3-5-5 石積(張)工	50
		9 カルバート工	4 既製杭工		第1編 3-4-4 既製杭工	47
			5 場所打杭工		第1編 3-4-5 場所打杭工	48
			6 現場打カルバート工			101
			7 プレキャストカルバート工		第1編 3-3-29 プレキャストカルバート工	45
		10 排水構造物工(小型水路工)	3 側溝工		第1編 3-3-31 側溝工	45~46
			4 管渠工		第1編 3-3-31 側溝工	45~46
			5 集水柵・マンホール工		第1編 3-3-32 集水柵工	46
			6 地下排水工		第1編 3-3-31 暗渠工	46
			7 場所打水路工		第1編 3-3-31 場所打水路工	46
			8 排水工(小段排水・縦排水)		第1編 3-3-31 側溝工	45~46
		11 落石雪害防止工	4 落石防止網工			101
			5 落石防護柵工			101
			6 防雪柵工			102
			7 雪崩予防柵工			102
		12 遮音壁工	4 遮音壁基礎工			102
			5 遮音壁本体工			102
	2 輔装	3 地盤改良工	2 路床安定処理工		第1編 3-8-2 路床安定処理工	61
			3 置換工		第1編 3-8-3 置換工	61
		4 輔装工	5 アスファルト舗装工		第1編 3-7-7 アスファルト舗装工	51~52
			6 半たわみ性舗装工		第1編 3-7-7 半たわみ性舗装工	52~53
			7 排水性舗装工		第1編 3-7-9 排水性舗装工	53~54
			8 透水性舗装工		第1編 3-7-10 透水性舗装工	54
			9 グースアスファルト舗装工		第1編 3-7-11 グースアスファルト舗装工	55
			10 コンクリート舗装工		第1編 3-7-12 コンクリート舗装工	55~57
			11 薄層カラー舗装工		第1編 3-7-13 薄層カラー舗装工	57~58
			12 ブロック舗装工		第1編 3-7-14 ブロック舗装工	58~59
			歩道路盤工 取合舗装路盤工 路肩舗装路盤工 歩道舗装工 取合舗装工 路肩舗装工 表層工	歩道路盤工		103
				取合舗装路盤工		103
				路肩舗装路盤工		103
				歩道舗装工		103
				取合舗装工		103
				路肩舗装工		103
				表層工		103
	5 排水構造物工(路面排水工)	3 側溝工 4 管渠工 5 集水柵・マンホール工 6 地下排水工 7 場所打水路工	3 側溝工		第1編 3-3-31 側溝工	45~46
			4 管渠工		第1編 3-3-31 側溝工	45~46
			5 集水柵・マンホール工		第1編 3-3-32 集水柵工	46
			6 地下排水工		第1編 3-3-31 暗渠工	46
			7 場所打水路工		第1編 3-3-31 場所打水路工	46

出来形管理基準適応表

編	章	節	条・工種	種別	準用する出来形管理基準	頁
6 道路	2 補装	5 排水構造物工(路面排水工)	8 排水工 (小段排水・縦排水)		第1編 3-3-31 側溝工	45~46
			9 排水性舗装用路肩排水工			104
		6 縁石工	3 縁石工		第1編 3-3-5 縁石工	38
		7 踏掛版工	4 踏掛版	コンクリート工		104
				ラバーシュー		104
				アンカーボルト		104
		8 防護柵工	3 路側防護柵工		第1編 3-3-8 路側防護柵工	39
			4 防止柵工		第1編 3-3-7 防止柵工(安全施設)	38
			5 ボックスビーム工		第1編 3-3-8 路側防護柵工	39
			6 車止めポスト工		第1編 3-3-7 防止柵工(安全施設)	38
		9 標識工	3 小型標識工		第1編 3-3-6 小型標識工	38
			4 大型標識工	標識基礎工 標識柱工		104 104
		10 区画線工	2 区画線工		第1編 3-3-9 区画線工	39
		12 道路付属施設工	4 道路付属物工		第1編 3-3-10 道路付属物工	39
			5 ケーブル配管工	ケーブル配管工 ハンドホール		105 46
			6 照明工	照明柱基礎工		105
		13 橋梁付属物工	2 伸縮装置工		第1編 3-3-25 伸縮装置工	44
	3 橋梁下部	3 工場製作工	2 刃口金物製作工		第1編 3-13-1 刃口金物製作工	67
			3 鋼製橋脚製作工			106
			4 アンカーフレーム製作工		第1編 3-13-8 アンカーフレーム製作工	72
			5 工場塗装工		第1編 3-13-11 工場塗装工	74
		5 軽量盛土工	2 軽量盛土工		第1編 4-4-3 路体盛土工	82
		6 橋台工	3 既製杭工		第1編 3-4-4 既製杭工	47
			4 場所打杭工		第1編 3-4-5 場所打杭工	48
			5 深礎工		第1編 3-4-6 深礎工	48
			5 オープンケーソン基礎工		第1編 3-4-7 オープンケーソン基礎工	48
			6 ニューマチックケーソン基礎工		第1編 3-4-8 ニューマチックケーソン基礎工	48
			8 車体工			107
		7 RC橋脚工	3 既製杭工		第1編 3-4-4 既製杭工	47
			4 場所打杭工		第1編 3-4-5 場所打杭工	48
			5 深礎工		第1編 3-4-6 深礎工	48
			6 オープンケーソン基礎工		第1編 3-4-7 オープンケーソン基礎工	48
			7 ニューマチックケーソン基礎工		第1編 3-4-8 ニューマチックケーソン基礎工	48
			8 鋼管矢板基礎工		第1編 3-4-9 鋼管矢板基礎工	49
			9 橋脚車体工	張出式 重力式 半重力式 ラーメン式		108 108 108 109
	8 鋼製橋脚工	3 既製杭工	3 既製杭工		第1編 3-4-4 既製杭工	47
			4 場所打杭工		第1編 3-4-5 場所打杭工	48
			5 深礎工		第1編 3-4-6 深礎工	48
			6 オープンケーソン基礎工		第1編 3-4-7 オープンケーソン基礎工	48
		7 ニューマチックケーソン基礎工			第1編 3-4-8 ニューマチックケーソン基礎工	48
					第1編 3-4-9 鋼管矢板基礎工	49
		9 橋脚フーチング工	I型・T型			110
			門型			110
		10 橋脚架設工	I型・T型			110
			門型			110
		11 現場継手工				111
		12 現場塗装工			第1編 3-3-33 現場塗装工	46
		9 護岸基礎工	3 基礎工		第1編 3-4-3 基礎工(護岸)	47
			4 矢板工		第1編 3-3-4 矢板工	38
		10 矢板護岸工	3 笠コンクリート工		第1編 3-4-3 基礎工(護岸)	47
			4 矢板工		第1編 3-3-4 矢板工	38

出来形管理基準適応表

編	章	節	条・工種	種別	準用する出来形管理基準	頁	
6 道路	3 橋梁下部	11 法覆 護岸工	2 コンクリート ブロック工		第1編 3-5-3 コンクリートブロック工	49~50	
			3 護岸付属物工		第2編 1-7-4 護岸付属物工	83	
			4 緑化ブロック工		第1編 3-5-4 緑化ブロック工	50	
			5 環境護岸ブロック工		第1編 3-5-3 コンクリートブロック工	49~50	
			6 石張り・石積み工		第1編 3-5-5 石積(張)工	50	
			7 法枠工		第1編 3-15-4 法枠工	77	
			8 多自然型護岸工	巨石張り 巨石積み かごマット	第1編 3-3-27 多自然型護岸工 第1編 3-3-27 多自然型護岸工 第1編 3-3-27 多自然型護岸工	44 44 44	
			9 吹付工		第1編 3-15-3 法面吹付工	76	
			10 植生工		第1編 3-15-2 植生工	76	
			11 覆土工		第1編 4-3-7 法面整形工	81	
			12 羽口工	じやかご ふとんかご かご枠 連節ブロック張り	第1編 3-3-28 羽口工 第1編 3-3-28 羽口工 第1編 3-3-28 羽口工 第1編 3-5-3 コンクリートブロック工	45 45 45 49~50	
			12 擁壁 護岸工	3 場所打擁壁工 4 プレキャスト擁壁工	第1編 3-16-1 場所打擁壁工 第1編 3-16-2 プレキャスト擁壁工	78 78	
	4 鋼橋上部	3 工場 製作工	3 桁製作工		第1編 3-13-3 桁製作工	68~70	
			4 検査路製作工		第1編 3-13-4 検査路製作工	71	
			5 鋼製伸縮継手製作工		第1編 3-13-5 鋼製伸縮継手製作工	71	
			6 落橋防止装置製作工		第1編 3-13-6 落橋防止装置製作工	72	
			7 鋼製排水管製作工		第1編 3-13-10 鋼製排水管製作工	73	
			8 橋梁用防護柵製作工		第1編 3-13-7 橋梁用防護柵製作工	72	
			9 橋梁用高欄製作工			111	
			10 横断歩道橋製作工		第1編 3-13-3 桁製作工	68~70	
			12 アンカーフレーム 製作工		第1編 3-13-8 アンカーフレーム 製作工	72	
			13 工場塗装工		第1編 3-13-11 工場塗装工	74	
		5 鋼橋 架設工	4 架設工 (クレーン架設)		第1編 3-14 架設工(クレーン架設)	75	
			5 架設工(ケーブル クレーン架設)		第1編 3-14 架設工(ケーブル クレーン架設)	75	
			6 架設工(ケーブル エレクション架設)		第1編 3-14 架設工(ケーブル エレクション架設)	75	
			7 架設工(架設桁架設)		第1編 3-14 架設工(架設桁架設)	75	
			8 架設工(送出し架設)		第1編 3-14 架設工(送出し架設)	75	
			9 架設工(トラベラー クレーン架設)		第1編 3-14 架設工(トラベラー クレーン架設)	75	
			10 支承工	鋼製支承 ゴム支承		111 112	
			6 橋梁現場 塗装工	3 現場塗装工	第1編 3-3-33 現場塗装工	46	
			7 床版工	2 床版工	第1編 3-19-2 床版工	80	
	8 橋梁 付属物工		2 伸縮装置工		第1編 3-3-25 伸縮装置工	44	
			3 落橋防止装置工			112	
			5 地覆工			112	
			6 橋梁用防護柵工			112	
			7 橋梁用高欄工			112	
			8 檜検査路工			113	
			9 歩道橋 本体工	3 既製杭工 4 場所打杭工	第1編 3-4-4 既製杭工 第1編 3-4-5 場所打杭工	47 48	
			5 橋脚フーチング工	I型 T型	第6編 3-8-9 橋脚フーチング工 第6編 3-8-9 橋脚フーチング工	110 110	
	5 コンクリート 橋上部	3 工場 製作工	6 歩道橋(側道橋) 架設工		第1編 3-14 架設工	75	
			7 現場塗装工(歩道橋)		第1編 3-3-33 現場塗装工	46	
			8 工場塗装工(歩道橋)		第1編 3-13-11 工場塗装工	74	
			2 プレビーム用桁 製作工		第1編 3-13-9 プレビーム用桁 製作工	73	
			3 橋梁用防護柵製作工		第1編 3-13-7 橋梁用防護柵製作工	73	
			4 鋼製伸縮継手製作工		第1編 3-13-5 鋼製伸縮継手製作工	71	
			5 檜検査路製作工		第1編 3-13-4 檜検査路製作工	71	
			6 工場塗装工		第1編 3-13-11 工場塗装工	74	

出来形管理基準適応表

編	章	節	条・工種	種別	準用する出来形管理基準	頁		
6 道路	5 コンクリート 橋上部	5 PC橋工	2 プレテンション桁 製作工(購入工)		第1編 3-3-13 プレテンション桁 製作工(購入工)	40		
			3 ポストテンション桁 製作工		第1編 3-3-14 ポストテンション桁 製作工	40		
			4 プレキャストセグメント 製作工(購入工)		第1編 3-3-14 プレキャストセグメント 製作工(購入工)	41		
			5 プレキャストセグメント 主桁組立工		第1編 3-3-15 プレキャストセグメント 主桁組立工	41		
			6 支承工		第6編 4-5-10 支承工	111~112		
			7 架設工 (クレーン架設)		第1編 3-14 架設工 (コンクリート橋)	76		
			8 架設工 (架設桁架設)		第1編 3-14 架設工 (コンクリート橋)	76		
			9 床版・横組工		第1編 3-19-2 床版工	80		
			10 落橋防止装置工		第6編 4-8-3 落橋防止装置工	112		
			6 プレビーム 桁橋工	6 プレビーム 桁橋工	2 プレビーム桁製作工 (現場)			
	3 支承工				第6編 4-5-10 支承工	111~112		
	4 架設工 (クレーン架設)				第1編 3-14 架設工 (コンクリート橋)	76		
	5 架設工 (架設桁架設)				第1編 3-14 架設工 (コンクリート橋)	76		
	6 床版・横組工				第1編 3-19-2 床版工	80		
	9 落橋防止装置工				第6編 4-8-3 落橋防止装置工	112		
	7 PCホロー スラブ橋工	7 PCホロー スラブ橋工			2 架設支保工(固定)		第1編 3-14 架設支保工(固定)	76
					3 支承工		第6編 4-5-10 支承工	111~112
					4 PCホロースラブ 製作工		第1編 3-3-16 PCホロースラブ 製作工	41
					5 落橋防止装置工		第6編 4-8-3 落橋防止装置工	112
			8 RCホロー スラブ橋工	8 RCホロー スラブ橋工	2 架設支保工(固定)		第1編 3-14 架設支保工(固定)	76
	3 支承工				第6編 4-5-10 支承工	111~112		
	4 RCホロースラブ 製作工				第1編 3-3-16 PCホロースラブ 製作工	41		
	5 落橋防止装置工				第6編 4-8-3 落橋防止装置工	112		
	9 PC 版桁橋工	2 PC版桁製作工				第1編 3-3-16 PCホロースラブ 製作工	41	
	10 PC 箱桁橋工	2 架設支保工 (固定)		第1編 3-14 架設支保工(固定)	76			
3 支承工			第6編 4-5-10 支承工	111~112				
4 PC箱桁製作工			第1編 3-3-17 PC箱桁製作工	42				
5 落橋防止装置工			第6編 4-8-3 落橋防止装置工	112				
11 PC片持 箱桁橋工	2 PC片持箱桁製作工		第1編 3-3-17 PC箱桁製作工	42				
	3 支承工		第6編 4-5-10 支承工	111~112				
	4 架設工(片持架設)		第1編 3-14 架設工 (コンクリート橋)	76				
12 PC押出し 箱桁橋工	2 PC押出し箱桁 製作工		第1編 3-3-17 PC箱桁製作工	42				
	3 架設工(押出し架設)		第1編 3-14 架設工 (コンクリート橋)	76				
	13 橋梁 付属物工	2 伸縮装置工		第1編 3-3-25 伸縮装置工	44			
	4 地覆工		第6編 4-8-5 地覆工	112				
	5 橋梁用防護柵工		第6編 4-8-6 橋梁用防護柵工	112				
	6 橋梁用高欄工		第6編 4-8-7 橋梁用高欄工	112				
	7 檜査路工		第6編 4-8-8 檜査路工	113				
6 トンネル (NATM)	4 支保工	3 吹付工				113		
		4 ロックボルト工				114		
	5 覆工	3 覆工コンクリート工				114		
		4 側壁コンクリート工		第6編 6-5-3 覆工コンクリート工	114			
		5 床版コンクリート工				115		
	6 インバート 工	4 インバート本体工				115		
	7 坑内 付帯工	6 地下排水工		第1編 3-3-31 暗渠工	46			
8 坑門工	4 坑門本体工				115			
	5 明り巻工				116			
	11 共同溝	3 工場 製作工	3 工場塗装工	第1編 3-13-11 工場塗装工	74			

出来形管理基準適応表

編	章	節	条・工種	種別	準用する出来形管理基準	頁
6 道路	11 共同溝	6 現場打構築工	2 現場打躯体工			116
			4 カラー継手工			116
			5 防水工	防水		117
				防水保護工		117
				防水壁		117
		7 プレキャスト構築工	2 プレキャスト躯体工			118
	12 電線共同溝	5 電線共同溝工	2 管路工(管路部)			118
			3 プレキャストボックス工(特殊部)			118
			4 現場打ボックス工(特殊部)		第6編 11-6-2 現場打躯体工	116
		6 付帯設備工	2 ハンドホール工		第1編 3-3-22 ハンドホール工	43
	13 情報ボックス工	3 情報ボックス工	3 管路工(管路部)		第6編 12-5-2 管路工(管路部)	118
		4 付帯設備工	2 ハンドホール工		第1編 3-3-22 ハンドホール工	43
	14 道路維持	4 舗装工	3 路面切削工		第1編 3-7-15 路面切削工	60
			4 舗装打換え工		第1編 3-7-16 舗装打換え工	60
			5 切削オーバーレイ工			119
			6 オーバーレイ工		第1編 3-7-17 オーバーレイ工	60
			7 路上再生工			119
			8 薄層カラー舗装工		第1編 3-7-13 薄層カラー舗装工	57~58
		5 排水構造物工	3 側溝工		第1編 3-3-31 側溝工	45~46
			4 管渠工		第1編 3-3-31 側溝工	45~46
			5 集水桿・マンホール工		第1編 3-3-32 集水桿工	46
			6 地下排水工		第1編 3-3-31 暗渠工	46
			7 場所打水路工		第1編 3-3-31 現場打水路工	46
			8 排水工		第1編 3-3-31 側溝工	45~46
			3 路側防護柵工		第1編 3-3-8 路側防護柵工	39
			4 防止柵工		第1編 3-3-7 防止柵工(安全施設)	38
		6 防護柵工	5 ボックスビーム工		第1編 3-3-8 路側防護柵工	39
			6 車止めポスト工		第1編 3-3-7 防止柵工(安全施設)	38
			3 小型標識工		第1編 3-3-6 小型標識工	38
			4 大型標識工		第6編 2-9-4 大型標識工	104
	8 道路付属施設工	4 道路付属物工			第1編 3-3-10 道路付属物工	39
		5 ケーブル配管工			第6編 2-12-5 ケーブル配管工	105
		6 照明工			第6編 2-12-6 照明工	105
		9 軽量盛土工	2 軽量盛土工		第1編 4-4-3 路体盛土工	82
	10 擁壁工	3 場所打擁壁工			第1編 3-16-1 場所打擁壁工	78
		4 プレキャスト擁壁工			第1編 3-16-2 プレキャスト擁壁工	78
	11 石・ブロック積(張)工	3 コンクリートブロック工			第1編 3-5-3 コンクリートブロック工	49~50
		4 石積(張)工			第1編 3-5-5 石積(張)工	50
	12 カルバート工	4 現場打カルバート工			第6編 1-9-6 現場打カルバート工	101
		5 プレキャストカルバート工			第1編 3-3-29 プレキャストカルバート工	45
	13 法面工	2 植生工			第1編 3-15-2 植生工	76
		3 法面吹付工			第1編 3-15-3 吹付工	76
		4 法枠工			第1編 3-15-4 法枠工	77
		6 アンカー工			第1編 3-15-6 アンカー工	77
		7 かご工	じやかご		第1編 3-3-28 羽口工	45
			ふとんかご		第1編 3-3-28 羽口工	45
	15 橋梁付属物工	2 伸縮継手工			第1編 3-3-25 伸縮装置工	44
		4 地覆工			第6編 4-8-5 地覆工	112
		5 橋梁用防護柵工			第6編 4-8-6 橋梁用防護柵工	112
		6 橋梁用高欄工			第6編 4-8-7 橋梁用高欄工	112
		7 檜査路工			第6編 4-8-8 檜査路工	113
	17 現場塗装工	6 コンクリート塗装面工			第1編 3-3-11 コンクリート塗装面工	39
		4 桁補強材製作工				
	16 道路修繕	5 落橋防止装置製作工			第1編 3-13-6 落橋防止装置製作工	72

出来形管理基準適応表

編	章	節	条・工種	種別	準用する出来形管理基準	頁
6 道路	16 道路修繕	5 舗装工	3 路面切削工		第1編 3-7-15 路面切削工	60
			4 舗装打換え工		第1編 3-7-16 舗装打換え工	60
			5 切削オーバーレイ工		第6編 14-4-5 切削オーバーレイ	119
			6 オーバーレイ工		第1編 3-7-17 オーバーレイ工	60
			7 路上再生工		第6編 14-4-7 路上再生工	119
			8 薄層カラー舗装工		第1編 3-7-13 薄層カラー舗装工	57~58
		6 排水 構造物工	3 側溝工		第1編 3-3-31 側溝工	45~46
			4 管渠工		第1編 3-3-31 側溝工	45~46
			5 集水桿 ・マンホール工		第1編 3-3-32 集水桿工	46
			6 地下排水工		第1編 3-3-31 暗渠工	46
			7 場所打水路工		第1編 3-3-31 現場打水路工	46
		7 縁石工	8 排水工		第1編 3-3-31 側溝工	45~46
			3 縁石工		第1編 3-3-5 縁石工	38
			8 防護柵工		第1編 3-3-8 路側防護柵工	39
		8 防護柵工	4 防止柵工		第1編 3-3-7 防止柵工(安全施設)	38
			5 ボックスビーム工		第1編 3-3-8 路側防護柵工	39
			6 車止めポスト工		第1編 3-3-7 防止柵工(安全施設)	38
		9 標識工	3 小型標識工		第1編 3-3-6 小型標識工	38
			4 大型標識工		第6編 2-9-4 大型標識工	104
		10 区画線工	2 区画線工		第1編 3-3-9 区画線工	39
		12 道路付属 施設工	4 道路付属物工		第1編 3-3-10 道路付属物工	39
			5 ケーブル配管工		第6編 2-12-5 ケーブル配管工	105
			6 照明工		第6編 2-12-6 照明工	105
		13 軽量 盛土工	2 軽量盛土工		第1編 4-4-3 路体盛土工	82
		14 擁壁工	3 場所打擁壁工		第1編 3-16-1 場所打擁壁工	78
			4 プレキャスト擁壁工		第1編 3-16-2 プレキャスト擁壁工	78
		15 石・ ブロック積 (張)工	3 コンクリート ブロック工		第1編 3-5-3 コンクリートブロック工	49~50
			4 石積(張)工		第1編 3-5-5 石積(張)工	50
		16 カルバート 工	4 現場打 カルバート工		第6編 1-9-6 現場打 カルバート工	101
			5 プレキャスト カルバート工		第1編 3-3-29 プレキャスト カルバート工	45
		17 法面工	2 植生工		第1編 3-15-2 植生工	76
			3 法面吹付工		第1編 3-15-3 吹付工	76
			4 法枠工		第1編 3-15-4 法枠工	77
			6 アンカー工		第1編 3-15-6 アンカー工	77
			7 かご工	じやかご ふとんかご	第1編 3-3-28 羽口工 第1編 3-3-28 羽口工	45 45
		18 落石雪害 防止工	4 落石防止網工		第6編 1-11-4 落石防止網工	101
			5 落石防護柵工		第6編 1-11-5 落石防護柵工	101
			6 防雪柵工		第6編 1-11-6 防雪柵工	102
			7 雪崩予防柵工		第6編 1-11-7 雪崩予防柵工	102
		20 鋼桁工	3 鋼桁補強工		第6編 16-3-4 桁補強材製作工	120
		21 橋梁 支承工	3 鋼橋支承工		第6編 4-5-10 支承工	111~112
			4 PC橋支承工		第6編 4-5-10 支承工	111~112
		22 橋梁 付属物工	2 伸縮継手工		第1編 3-3-25 伸縮装置工	44
			4 落橋防止装置工	RC 鋼製		121 121
			4 地覆工		第6編 4-8-5 地覆工	112
			5 橋梁用防護柵工		第6編 4-8-6 橋梁用防護柵工	112
			6 橋梁用高欄工		第6編 4-8-7 橋梁用高欄工	112
			7 檜査路工		第6編 4-8-8 檜査路工	113
			3 橋梁塗装工		第1編 3-3-33 現場塗装工	46
		25 現場 塗装工	6 コンクリート 塗装面工		第1編 3-3-11 コンクリート塗装面工	39

出来形管理基準適応表

編	章	節	条・工種	種別	準用する出来形管理基準	頁
8 下水道	1 管路	3 管渠工(開削)	3 管路土木	管路掘削 管路埋戻		122 122
			4 管布設工	管布設(自然流下管) 短形渠(プレキャスト) 圧送管 鋳鉄管接合		122 122 123 123
			5 管基礎工	砂基礎 碎石基礎 コンクリート基礎 まくら土台基礎 はしご胴木基礎		124 124 124 124 124
				6 水路築造工	現状打水路	125
				7 管路上留工	鋼矢板土留	125
			4 管渠工(小口径推進)	3 小口径推進工		125
				4 立坑内管布設工		126
			5 管渠工(推進)	3 推進工	第8編 1-4-3 小口径推進工	125
				4 立坑内管布設工	第8編 1-4-4 空伏工	126
			6 管渠工(シールド)	3 一次覆工	掘進工	126
				4 二次覆工	二次覆工(Co仕上) 二次覆工(FRPM管)	126 126
				7 マンホール工	標準マンホール工 マンホール基礎工	127 127
			4 組立マンホール工	組立マンホール工		127
				5 小型マンホール工	小型マンホール工	127
			8 特殊マンホール工	4 転体工	現場打ち特殊人孔	128
				伏せ越し室・雨水吐室工		128
				伏せ越し管工		128
				越流堰(雨水吐室)		128
				中継ポンプ施設		129
			9 取付管及びます工	4 ます設置工	公共ます	129
				5 取付管布設工	取付管	129
			12 立坑工	立坑工		129
				立坑土工		130
	2 処分場・ポンプ場	3 敷地造成土木	4 法面整形工	盛土・切土		130
			6 本体作業土工	2 掘削工	土工(掘削)	130
			7 本体仮設工	2 土留・仮縫切工	土留・仮縫切工(H鋼杭、鋼矢板)	130
				3 地中連続壁工(コンクリート壁)	コンクリート壁	131
				4 地中連続壁工(ソイル壁)	ソイル壁	131
			8 本体築造工	3 直接基礎工(改良)	構造物基礎	131
				5 既製杭工		131
				6 場所打杭工		132
				7 オープンケーション基礎工		132
				8 ニューマチックケーション基礎工		132
			9 転体工	9 転体工	池・槽の主要構造物 池・槽の附属構造物 開口部 ゲート用開口部 可動せき用開口部	132 132 133 133 133
				11 越流樋工	流出トラフ	133
				12 越流堰板工	越流堰	134
				燃料貯留槽工	燃料貯留槽工	134
				9 場内管路工	10 管布設工	流入渠・流出渠

出来形管理基準適応表

編	章	節	条・工種	種別	準用する出来形管理基準	頁
10 植栽工	1 植栽	3 植栽工	3 高木植栽工			135
			4 中低木植栽工		第10編 1-3-3 高木植栽工	135
			5 特殊樹木植栽工		第10編 1-3-3 高木植栽工	135
			6 地被類植栽工			135
			7 草花種子散布工		第1編 3-15-2 植生工	76
			10 樹木養生工			135~136
			11 樹名板工			136
			12 根囲い保護工			136
			4 移植工		第10編 1-3-3 高木植栽工	135
			5 根株移植工		第10編 1-3-3 高木植栽工	135
			6 中低木移植工		第10編 1-3-3 高木植栽工	135
			7 地衣類移植工		第10編 1-3-6 地被類植栽工	135

出来形管理基準適応表

編	章	節	条・工種	種別	準用する出来形管理基準	頁
11 水道 ・工業用 水道		2 構造物		沈砂池 着水井 攪拌池 沈澱池 ろ過池 配水池 浄水池 調整池 ポンプ井 その他		
						137
				管布設工		137
				2 埋戻し工	管天端10cm上	第1編 4-4-4 路床盛土工
				3 土留工	1 土留矢板工	第1編 3-3-4 矢板工
				4 管附帶 構造物	制水弁室等 (構造物)	
				7 推進工 及び シールド工	1 推進工	第8編1-4 管渠工(小口径推進) 第8編1-5 管渠工(推進)
					2 シールド工	第8編1-6 管渠工(シールド)
				3 鋳鉄管 の接合	2 繼手の接合 3 特殊押輪の接合	137
				6 鋼管 の接合	1 現場溶接接合 2 現場自動溶接接合 3 溶接部の検査 4 鋼管内面塗装 5 鋼管外面塗装 6 塗覆装の管理	鋼管接合
						137

出来形管理基準適応表

編	章	節	条・工種	種別	準用する出来形管理基準	頁
12 農業農村整備	1 ほ場整備工事	3 整地工	1 整地工			138
			2 整形仕上げ工		第1編 4-3-7 法面整形工	81
			4 暗渠排水工			138
			6 植生工		第1編 3-15-2 植生工	76
		4 用水路工(開水路)	2 整形仕上げ工		第1編 4-3-7 法面整形工	81
			3 植生工		第1編 3-15-2 植生工	76
			4 用水路工	水路工(土水路)		138
		5 用水路工(管水路)	1 管水路工		第12編 第5章 管水路工事	
			2 整形仕上げ工		第1編 4-3-7 法面整形工	81
		6 排水路工	3 植生工		第1編 3-15-2 植生工	76
			4 排水路工		第12編 1-4-4 用水路工	138
			7 道路工		第1編 4-4-2 掘削工	82
		1 挖削工	3 路体盛土工		第1編 4-4-3 路体盛土工	82
			4 路床盛土工		第1編 4-4-4 路床盛土工	82
			5 整形仕上げ工		第1編 4-4-5 法面整形工	82
			6 植生工		第1編 3-15-2 植生工	76
			7 吹付工		第1編 3-15-3 法面吹付工	76
			9 アスファルト舗装工		第1編 3-7-7 アスファルト舗装工	51~52
			10 コンクリート舗装工		第1編 3-7-12 コンクリート舗装工	55~57
			11 砂利舗装工			138
		3 土工	1 挖削工		第1編 4-4-2 掘削工	82
			3 路体盛土工		第1編 4-4-3 路体盛土工	82
			4 路床盛土工		第1編 4-4-4 路床盛土工	82
			5 整形仕上げ工		第1編 4-4-5 法面整形工	82
		4 地盤改良工	1 路床安定処理工		第1編 3-8-2 路床安定処理工	61
			2 サンドマット工		第1編 3-8-6 サンドマット工	62
			3 バーチカルドレーン工		第1編 3-8-7 バーチカルドレーン工	62
			4 締固め改良工		第1編 3-8-8 締固め改良工	62
			5 固結工		第1編 3-8-9 固結工	62
		5 法面工	2 植生工		第1編 3-15-2 植生工	76
			3 吹付工		第1編 3-15-3 吹付工	76
			4 法枠工		第1編 3-15-4 法枠工	77
			5 アンカー工		第1編 3-15-6 アンカー工	77
			6 かご工		第1編 3-3-28 羽口工	45
		6 擁壁工	2 既製杭工		第1編 3-4-4 既製杭工	47
			3 場所打杭工		第1編 3-4-5 場所打杭工	48
			4 場所打擁壁工		第1編 3-16-1 場所打擁壁工	78
			5 プレキャスト擁壁工		第1編 3-16-2 プレキャスト擁壁工	78
			6 補強土壁工		第1編 3-16-3 補強土壁工	78
			7 井桁ブロック工		第1編 3-16-4 井桁ブロック工	79
			8 小型擁壁工			139
			7 石・ブロック積(張)工		第1編 3-5-3 コンクリートブロック工	49~50
		8 カルバート工	3 緑化ブロック工		第1編 3-5-4 緑化ブロック工	50
			4 石積(張)工		第1編 3-5-5 石積(張)工	50
			2 既製杭工		第1編 3-4-4 既製杭工	47
			3 場所打杭工		第1編 3-4-5 場所打杭工	48
			4 現場打カルバート工		第6編 1-9-6 現場打カルバート工	101
		9 小型水路工	5 プレキャストカルバート工		第1編 3-3-29 プレキャストカルバート工	45
			2 側溝工		第1編 3-3-31 側溝工	45~46
			3 管渠工		第1編 3-3-31 側溝工	45~46
			4 集水樹工		第1編 3-3-32 集水樹工	46
		10 落石防護工	5 地下排水工		第1編 3-3-31 暗渠工	46
			2 落石防止網工		第6編 1-11-4 落石防止網工	101
			3 落石防止柵工		第6編 1-11-5 落石防護柵工	101
		12 舗装工	2 アスファルト舗装工		第1編 3-7-7 アスファルト舗装工	51~52
			3 コンクリート舗装工		第1編 3-7-12 コンクリート舗装工	55~57
			4 砂利舗装工		第12編 1-7-11 砂利舗装工	138
		13 路面排水工	2 側溝工		第1編 3-3-31 側溝工	45~46
			3 管渠工		第1編 3-3-31 側溝工	45~46
			4 集水樹工		第1編 3-3-32 集水樹工	46
		14 付帯設備工	2 安全施設工	防止柵工	第1編 3-3-7 防止柵工(安全施設)	38
				路側防護柵工	第1編 3-3-8 路側防護柵工	39

出来形管理基準適応表

編	章	節	条・工種	種別	準用する出来形管理基準	頁
12 農業農村整備	2 農道工事	14 付帯設備工	3 標識工	小型標識工 大型標識工 標識基礎工	第1編 3-3-6 小型標識工 第6編 2-9-4 大型標識工 第6編 2-9-4 大型標識工	38 104 104
			4 区画線工		第1編 3-3-9 区画線工	39
			5 縁石工		第1編 3-3-5 縁石工	38
			7 付属物工		第1編 3-3-10 道路付属物工	39
	3 水路工事	3 土工	1 挖削工		第1編 4-3-2 挖削工(切土工)	80
			2 盛土工		第1編 4-3-3 盛土工	80
			3 整形仕上げ工		第1編 4-3-7 法面整形工	81
		5 基礎工	1 既製杭工		第1編 3-4-4 既製杭工	47
		6 開渠工	2 現場打ち開渠工	U字溝 U字フリューム ベンチフリューム	第1編 3-3-31 側溝工 第1編 3-3-31 側溝工 第1編 3-3-31 側溝工	46 46 46
			3 プレキャスト開渠工	フリューム類	第1編 3-3-31 側溝工	45
		7 暗渠工	2 現場打ち暗渠工		第6編 1-9-6 現場打 カルバート工	101
			3 プレキャスト暗渠工		第1編 3-3-29 プレキャスト カルバート工	45
	10 水路付帯工	2 付帯施設工	防止柵工		第1編 3-3-7 防止柵工(安全施設)	38
			路側防護柵工		第1編 3-3-8 路側防護柵工	39
	11 摊壁工	3 安全施設工	防止柵工		第1編 3-3-7 防止柵工(安全施設)	38
			路側防護柵工		第1編 3-3-8 路側防護柵工	39
	12 法面工	2 場所打ち擁壁工			第1編 3-16-1 場所打擁壁工	78
		3 プレキャスト擁壁工			第1編 3-16-2 プレキャスト擁壁工	78
		4 石積工			第1編 3-5-5 石積(張)工	50
		5 コンクリートブロック工			第1編 3-5-3 コンクリートブロック工	49~50
		1 植生工			第1編 3-15-2 植生工	76
	14 道路復旧工	2 吹付工			第1編 3-15-3 法面吹付工	76
		1 路体盛土工			第1編 4-4-3 路体盛土工	82
		2 路床盛土工			第1編 4-4-4 路床盛土工	82
		4 アスファルト舗装工			第1編 3-7-7 アスファルト舗装工	51~52
		5 コンクリート舗装工			第1編 3-7-12 コンクリート舗装工	55~57
		6 砂利舗装工			第12編 1-7-11 砂利舗装工	138
		7 道路用側溝工			第1編 3-3-31 側溝工	45~46
		8 安全施設工	防止柵工		第1編 3-3-7 防止柵工(安全施設)	38
			路側防護柵工		第1編 3-3-8 路側防護柵工	39
	15 水路復旧工	9 区画線工			第1編 3-3-9 区画線工	39
		10 縁石工			第1編 3-3-5 縁石工	38
		1 土水路工			第12編 1-4-4 用水路工	138
4 河川及び排水路工事		2 プレキャスト水路工			第1編 3-3-31 側溝工	45~46
5 矢板護岸工	2 笠コンクリート工			第1編 3-4-3 基礎工(護岸)	47	
	3 矢板工			第1編 3-3-4 矢板工	38	
6 法覆護岸工	3 コンクリートブロック工	コンクリートブロック工		第1編 3-5-3 コンクリートブロック工	49~50	
		小口矢板工		第1編 3-3-4 矢板工	38	
		緑化ブロック工		第1編 3-5-4 緑化ブロック工	50	
		環境護岸ブロック工		第1編 3-5-3 コンクリートブロック工	49~50	
		石積(張)工		第1編 3-5-5 石積(張)工	50	
		法枠工		第1編 3-15-4 法枠工	77	
	4 多自然型護岸工			第1編 3-3-27 多自然型護岸工	44	
	5 覆土工	覆土工		第1編 4-3-7 法面整形工	81	
	6 羽口工	じやかご		第1編 3-3-28 羽口工	45	
		ふとんかご		第1編 3-3-28 羽口工	45	
		かご枠		第1編 3-3-28 羽口工	45	
		連筋ブロック張り		第1編 3-5-3 コンクリートブロック工	49	
7 根固め工	2 根固めブロック工			第1編 3-3-18 根固めブロック工	42	
	3 捨石工			第1編 3-3-20 捨石工	43	
	4 沈床工			第1編 3-3-19 沈床工	43	
8 柵渠工	2 柵渠工	コンクリート二次製品			139	
9 合流工	3 既製杭工			第1編 3-4-4 既製杭工	47	
	4 現場打杭工			第1編 3-4-5 場所打杭工	48	
	5 矢板工	矢板工		第1編 3-3-4 矢板工	38	
10 水路付帯工	1 安全施設工	防止柵工		第1編 3-3-7 防止柵工(安全施設)	38	
		路側防護柵工		第1編 3-3-8 路側防護柵工	39	
11 摊壁工	2 現場打ち擁壁工			第1編 3-16-1 場所打擁壁工	78	
	3 コンクリートブロック工			第1編 3-5-3 コンクリートブロック工	49~50	
12 法面工	1 植生工			第1編 3-15-2 植生工	76	

出来形管理基準適応表

編	章	節	条・工種	種別	準用する出来形管理基準	頁
12 農業農村整備	4 河川及び排水路工事	14 道路復旧工	1 路体盛土工		第1編 4-4-3 路体盛土工	82
			2 路床盛土工		第1編 4-4-4 路床盛土工	82
			4 アスファルト舗装工		第1編 3-7-7 アスファルト舗装工	51~52
			5 コンクリート舗装工		第1編 3-7-12 コンクリート舗装工	55~57
			6 砂利舗装工		第12編 1-7-11 砂利舗装工	138
			7 道路用側溝工		第1編 3-3-31 側溝工	45~46
			8 安全施設工	防止柵工	第1編 3-3-7 防止柵工(安全施設)	38
				路側防護柵工	第1編 3-3-8 路側防護柵工	39
			9 区画線工		第1編 3-3-9 区画線工	39
			10 緑石工		第1編 3-3-5 緑石工	38
	15 水路復旧工	1 土水路工			第12編 1-4-4 用水路工	138
		2 プレキャスト水路工			第1編 3-3-31 側溝工	45
	5 管水路工事	3 土工	2 挖削工		第1編 4-3-2 挖削工(切土工)	80
			3 盛土工		第1編 4-3-3 盛土工	80
			4 整形仕上げ工		第1編 4-3-7 法面整形工	81
		5 管体基礎工	1 砂基礎工			140
			2 碎石基礎工			140
			3 コンクリート基礎工			140
		6 管体工	1 硬質塩化ビニル管布設工			140
			2 強化プラスチック複合管布設工			141
			3 ダクタイル鋳鉄管布設工			141
			4 鋼管布設工			141
		7 分水弁室工	3 付帯施設設置工	防止柵工	第1編 3-3-7 防止柵工(安全施設)	38
				路側防護柵工	第1編 3-3-8 路側防護柵工	39
		8 排泥弁室工	3 付帯施設設置工	防止柵工	第1編 3-3-7 防止柵工(安全施設)	38
				路側防護柵工	第1編 3-3-8 路側防護柵工	39
		10 流量計室工	3 付帯施設設置工	防止柵工	第1編 3-3-7 防止柵工(安全施設)	38
				路側防護柵工	第1編 3-3-8 路側防護柵工	39
		11 制水弁室工	3 付帯施設設置工	防止柵工	第1編 3-3-7 防止柵工(安全施設)	38
				路側防護柵工	第1編 3-3-8 路側防護柵工	39
		12 減圧水槽工	3 付帯施設設置工	防止柵工	第1編 3-3-7 防止柵工(安全施設)	38
				路側防護柵工	第1編 3-3-8 路側防護柵工	39
		15 法面工	1 植生工		第1編 3-15-2 植生工	76
			2 吹付工		第1編 3-15-3 法面吹付工	76
	17 道路復旧工	17 道路復旧工	1 路体盛土工		第1編 4-4-3 路体盛土工	82
			2 路床盛土工		第1編 4-4-4 路床盛土工	82
			4 アスファルト舗装工		第1編 3-7-7 アスファルト舗装工	51~52
			5 コンクリート舗装工		第1編 3-7-12 コンクリート舗装工	55~57
			6 砂利舗装工		第12編 1-7-11 砂利舗装工	138
			7 道路用側溝工		第1編 3-3-31 側溝工	45~46
		8 安全施設工	8 安全施設工	防止柵工	第1編 3-3-7 防止柵工(安全施設)	38
				路側防護柵工	第1編 3-3-8 路側防護柵工	39
			9 区画線工		第1編 3-3-9 区画線工	39
			10 緑石工		第1編 3-3-5 緑石工	38
	18 水路復旧工	1 土水路工			第12編 1-4-4 用水路工	138
		2 プレキャスト水路工			第1編 3-3-31 側溝工	45
	6 畑かん施設工事	5 管体基礎工	1 砂基礎工		第12編 5-5-1 砂基礎工	140
			2 碎石基礎工		第12編 5-5-2 碎石基礎工	140
			3 コンクリート基礎工		第12編 5-5-3 コンクリート基礎工	140
		6 管体工	1 硬質塩化ビニル管布設工		第12編 5-6-1 硬質塩化ビニル管布設工	140
			2 ダクタイル鋳鉄管布設工		第12編 5-6-3 ダクタイル鋳鉄管布設工	141
			3 炭素鋼鋼管布設工		第12編 5-6-4 鋼管布設工	141
		11 道路復旧工	2 アスファルト舗装工		第1編 3-7-7 アスファルト舗装工	51~52
			3 コンクリート舗装工		第1編 3-7-12 コンクリート舗装工	55~57
			4 砂利舗装工		第12編 1-7-11 砂利舗装工	138
			5 道路用側溝工		第1編 3-3-31 側溝工	45~46
			6 安全施設工	防止柵工	第1編 3-3-7 防止柵工(安全施設)	38
				路側防護柵工	第1編 3-3-8 路側防護柵工	39
	12 水路復旧工	7 区画線工			第1編 3-3-9 区画線工	39
		8 緑石工			第1編 3-3-5 緑石工	38
		1 土水路工			第12編 1-4-4 用水路工	138
		2 プレキャスト水路工			第1編 3-3-31 側溝工	45

出来形管理基準適応表

編	章	節	条・工種	種別	準用する出来形管理基準	頁	
12 農業農村整備	7 PC橋工事	3 コンクリート橋架設工	1 架設工	架設工(クレーン架設)	第1編 3-14	架設工(コンクリート橋)	76
				架設工(架設桁架設)	第1編 3-14	架設工(コンクリート橋)	76
				架設支保工(固定)	第1編 3-14	架設支保工	76
				架設支保工(移動)	第1編 3-14	架設支保工	76
				架設工(片持架設)	第1編 3-14	架設桁架設	76
				架設工(押出し架設)	第1編 3-14	架設桁架設	76
			2 橫組工		第1編 3-19-2	床版工	80
			3 支承工		第6編 4-5-10	支承工	111~112
		4 橋梁付属物工	1 伸縮装置工		第1編 3-3-25	伸縮装置工	44
			2 落橋防止工		第6編 4-8-3	落橋防止装置工	112
			4 地覆工		第6編 4-8-5	地覆工	112
			5 橋梁用防護柵工		第6編 4-8-6	橋梁用防護柵工	112
		5 舗装工	6 橋梁用高欄工		第6編 4-8-7	橋梁用高欄工	112
			8 現場塗装工		第1編 3-3-33	現場塗装工	46
			2 アスファルト舗装工		第1編 3-7-7	アスファルト舗装工	51~52
			3 ゲースアスファルト舗装工		第1編 3-7-11	ゲースアスファルト舗装工	55
		6 舗装付帯工	4 コンクリート舗装工		第1編 3-7-12	コンクリート舗装工	55~57
			1 区画線工		第1編 3-3-9	区画線工	39
	8 橋梁下部工事	3 土工	1 挖削工		第1編 4-3-2	掘削工(切土工)	80
			2 盛土工		第1編 4-3-3	盛土工	80
			3 整形仕上げ工		第1編 4-3-7	法面整形工	81
		4 橋台工	2 既製杭工		第1編 3-4-4	既製杭工	47
			3 場所打杭工		第1編 3-4-5	場所打杭工	48
			4 軸体工		第6編 3-6-8	軸体工	107
		5 橋脚工	2 既製杭工		第1編 3-4-4	既製杭工	47
			3 場所打杭工		第1編 3-4-5	場所打杭工	48
			4 軸体工		第6編 3-7-9	橋脚軸体工	108~109
		6 擁壁工	2 コンクリートブロック工		第1編 3-5-3	コンクリートブロック工	49~50
			3 石積工		第1編 3-5-5	石積(張)工	50
			4 現場打ち擁壁工		第1編 3-16-1	場所打擁壁工	78
		7 法面工	1 法枠工		第1編 3-15-4	法枠工	77
			2 植生工		第1編 3-15-2	植生工	76
			3 吹付工		第1編 3-15-3	法面吹付工	76
	9 頭首工事	3 土工	1 挖削工		第1編 4-3-2	掘削工(切土工)	80
			2 盛土工		第1編 4-3-3	盛土工	80
		4 可動堰本体工	3 整形仕上げ工		第1編 4-3-7	整形仕上げ工	81
			2 既製杭工		第1編 3-4-4	既製杭工	47
			3 場所打杭工		第1編 3-4-5	場所打杭工	48
			4 オープンケーソン基礎工		第1編 3-4-7	オープンケーソン基礎工	48
			5 ニューマチックケーソン基礎工		第1編 3-4-8	ニューマチックケーソン基礎工	48
			6 止水矢板工		第1編 3-3-4	矢板工	38
			7 床版(堰体)工		第2編 4-6-7	床版工	84
			8 堰柱工		第2編 4-6-8	堰柱工	84
			9 門柱工		第2編 4-6-9	門柱工	84
			10 ゲート操作台工		第2編 4-6-10	ゲート操作台工	84
			11 水叩(エプロン)工		第2編 3-5-8	水叩工	84
			12 洪水吐工		第2編 4-6-7	床版工	84
			13 土砂吐工		第2編 5-6-14	土砂吐工	84
			14 取付擁壁工		第1編 3-16-1	場所打擁壁工	78
					第1編 3-16-2	プレキャスト擁壁工	78
		5 固定堰本体工	2 既製杭工		第1編 3-4-4	既製杭工	47
			3 場所打杭工		第1編 3-4-5	場所打杭工	48
			4 オープンケーソン基礎工		第1編 3-4-7	オープンケーソン基礎工	48
			5 ニューマチックケーソン基礎工		第1編 3-4-8	ニューマチックケーソン基礎工	48
			6 止水矢板工		第1編 3-3-4	矢板工	38
			7 堰体工		第2編 5-7-8	堰体工	85
			8 水叩(エプロン)工		第2編 5-7-9	水叩工	85
			9 取付擁壁工		第1編 3-16-1	場所打擁壁工	78
					第1編 3-16-2	プレキャスト擁壁工	78

出来形管理基準適応表

編	章	節	条・工種	種別	準用する出来形管理基準	頁
12 農業農村整備	9 頭首工工事	6 護床工	2 根固めブロック工		第1編 3-3-18 根固めブロック工	42
			4 沈床工		第1編 3-3-19 沈床工	43
			5 捨石工		第1編 3-3-20 捨石工	43
			6 かご工		第1編 3-3-28 羽口工	45
		7 魚道工	2 魚道本体工		第2編 5-8-3 魚道本体工	85
			8 管理橋下部工		第2編 5-9-2 管理橋橋台工	85
		9 管理橋上部工	2 プレテンション桁 製作工(購入工)		第1編 3-3-13 プレテンション桁 製作工(購入工)	40
			3 ポストテンションT(I) 桁製作工		第1編 3-3-14 ポストテンション桁 製作工	40
			4 プレキャストブロック 桁製作工(購入工)		第1編 3-3-13 プレテンション桁 製作工(購入工)	41
			5 プレキャストブロック 桁組立工		第1編 3-3-14 ポストテンション桁 製作工	40
			6 PCホロースラブ 製作工		第1編 3-3-16 PCホロースラブ 製作工	41
			7 PC箱桁製作工		第1編 3-3-17 PC箱桁製作工	42
10 機場下部工事	3 土工	8 クレーン架設工			第1編 3-14 架設工(クレーン架設)	76
		9 架設桁架設工			第1編 3-14 架設工(架設桁架設)	76
		10 架設支保工(固定)			第1編 3-14 架設支保工(固定)	76
	4 機場本体工	11 床版・横組工			第1編 3-19-2 床版工	80
		12 支承工			第6編 4-5-10 支承工	111~112
		1 挖削工			第1編 4-3-2 挖削工(切土工)	80
		2 盛土工			第1編 4-3-3 盛土工	80
		3 整形仕上げ工			第1編 4-3-7 整形仕上げ工	81
	5 遊水地工	2 既製杭工			第1編 3-4-4 既製杭工	47
		3 場所打杭工			第1編 3-4-5 場所打杭工	48
		4 矢板工			第1編 3-3-4 矢板工	38
		5 本体工			第2編 6-4-6 本体工	86
		6 燃料貯油槽工			第2編 6-4-7 燃料貯油槽工	86
		2 既製杭工			第1編 3-4-4 既製杭工	47
		3 場所打杭工			第1編 3-4-5 場所打杭工	48
11 地すべり防止工事	3 土工	4 矢板工			第1編 3-3-4 矢板工	38
		5 側壁工			第2編 7-5-6 側壁工	87
		6 コンクリート床版工			第2編 4-4-8 床版工	84
	5 法面工	7 現場打水路工			第1編 3-3-31 側溝工	46
		1 挖削工			第1編 4-3-2 挖削工(切土工)	80
		2 盛土工			第1編 4-3-3 盛土工	80
		3 整形仕上げ工			第1編 4-3-7 整形仕上げ工	81
	6 水抜きボーリング工	1 植生工			第1編 3-15-2 植生工	76
		2 吹付工			第1編 3-15-3 法面吹付工	76
	7 集水井設置工	1 水抜きボーリング工			第4編 3-7-4 集排水ボーリング工	97
		2 面壁工			第1編 3-4-1 基礎工	47
		2 集水井工			第4編 3-7-5 集水井工	97
	8 抑止杭工	3 集水ボーリング工			第4編 3-7-4 集排水ボーリング工	97
		4 排水ボーリング工			第4編 3-7-4 集排水ボーリング工	97
		2 抑止杭工			第1編 3-4-4 既製杭工	47
	9 水路工	2 抑止杭工			第1編 3-4-5 場所打杭工	48
		1 承水路工			第1編 3-4-6 深礎工	48
		2 排水路工			第1編 3-3-31 側溝工	46
	10 暗渠工	2 排水路工			第1編 3-3-31 側溝工	46
		1 明暗渠工			第4編 3-6-4 山腹明暗渠工	96
	11 排土盛土工	2 暗渠工			第1編 3-3-31 暗渠工	46
		1 挖削工			第1編 4-3-2 挖削工(切土工)	80
		2 盛土工			第1編 4-3-3 盛土工	80
		3 整形仕上げ工			第1編 4-3-7 整形仕上げ工	81
		4 植生工			第1編 3-15-2 植生工	76
	12 アンカー工	5 吹付工			第1編 3-15-3 法面吹付工	76
		1 アンカー工			第1編 3-15-6 アンカー工	77
14 道路復旧工	1 路体盛土工				第1編 4-4-3 路体盛土工	82
					第1編 4-4-4 路床盛土工	82
	4 アスファルト舗装工				第1編 3-7-7 アスファルト舗装工	51~52
					第1編 3-7-12 コンクリート舗装工	55~57
		5 コンクリート舗装工			第12編 1-7-11 砂利舗装工	
		6 砂利舗装工			第12編 1-7-11 砂利舗装工	138

出来形管理基準適応表

編	章	節	条・工種	種別	準用する出来形管理基準	頁
12 農業農村整備	11 地すべり防止工事	14 道路復旧工	7 道路用側溝工		第1編 3-3-31 側溝工	45～46
			8 安全施設工		第1編 3-3-7 防止柵工(安全施設)	38
			9 区画線工		第1編 3-3-8 路側防護柵工	39
			10 縁石工		第1編 3-3-9 区画線工	39
		15 水路復旧工	1 土水路工		第12編 1-4-1 用水路工	138
			2 プレキャスト水路工		第1編 3-3-31 側溝工	45
	12 ため池改修工事	3 堤体工	3 挖削工		第1編 4-3-2 挖削工(切土工)	80
			4 盛土工		第1編 4-3-3 盛土工	80
			7 整形仕上げ工		第1編 4-3-7 整形仕上げ工	81
			10 堤体盛立土			146
			11 裏法フィルター工		第1編 3-5-3 コンクリートブロック工	49～50
			12 腰ブロック工		第1編 3-5-3 コンクリートブロック工	49～50
			13 ドレーン工		第1編 3-5-3 コンクリートブロック工	49～50
			4 地盤改良工	1 浅層改良工	第1編 3-8-2 路床安定処理工	61
		5 洪水吐工	1 洪水吐工			146
		6 取水施設工	1 取水施設工			147
	13 推進工事	3 土工	1 挖削工		第1編 4-3-2 挖削工(切土工)	80
			2 盛土工		第1編 4-3-3 盛土工	80
		4 推進工	1 立杭工		第1編 3-11-5 土留・仮締切工	62～63
			3 推進作業 (密閉型:泥水、泥土圧、土圧、泥濃式 推進工法)		第8編 1-4-3 小口推進工	125
			4 推進作業 (開放型:羽口推進工法)		第8編 1-4-3 小口推進工	125
			6 立坑内管布設工		第8編 1-4-4 立坑内管布設工	126
		5 仮設工	6 補助地盤改良工		第1編 3-8-9 固結工	62

出来形管理基準適応表

編	章	節	条・工種	種別	準用する出来形管理基準	頁
13 漁港 漁場編	2 一般施工	3 浚渫工	浚渫工			148
		4 地盤 改良工	2 床掘工			148
			3 置換工			148
			4 圧密・排水工	サンドドレーン 敷砂均し 載荷土砂 ペーパードレーン グラベルマット グラベルドレーン		148 149 149 149 150 150
			5 締固工	ロッドコンパクション サンドコンパクション パイル 盛上土砂撤去		150 151 151
			6 固化工	深層混合処理杭 事前混合処理 表層固化処理		152 152 152
		5 基礎工	2 基礎盛砂工	盛砂均し		153
			3 洗掘防止工	洗掘防止		153
			4 基礎捨石工	基礎捨石 捨石本均し 捨石荒均し		153 153 154
			6 基礎ブロック工	基礎ブロック製作 基礎ブロック据付		154 155
			7 水中コンクリート工		第13編 2-8-2 場所打コンクリート工	159
			8 水中不分離性 コンクリート工		第13編 2-8-2 場所打コンクリート工	159
		6 本体工 (ケーソン 式)	2 ケーソン製作工			155
			3 ケーソン進水据付工			156
			4 中詰工	砂・石材中詰 コンクリート中詰 プレパックド コンクリート中詰		156 156 第13編 2-6-4 コンクリート中詰
			5 蓋コンクリート工			156
			6 蓋ブロック工	蓋ブロック製作 蓋ブロック据付		157 157
		7 本体工 (ブロック 式)	2 本体ブロック製作工			158
			3 本体ブロック据付工			158
			4 中詰工		第13編 2-6-4 中詰工	158
			5 蓋コンクリート工		第13編 2-6-5 蓋コンクリート工	157
			6 蓋ブロック工		第13編 2-6-6 蓋ブロック工	157
		8 本体工 (場所打 式)	2 場所打コンクリート工	イ)防波堤 ロ)岸壁		159 159
			3 水中コンクリート工		第13編 2-8-2 場所打コンクリート工	159
			4 プレパックド コンクリート工		第13編 2-8-2 場所打コンクリート工	159
			5 水中不分離性 コンクリート工		第13編 2-8-2 場所打コンクリート工	159
		9 本体工 (捨石・捨ブ ロック式)	2 洗掘防止工		第13編 2-5-3 洗掘防止工	153
			3 本体捨石工		第13編 2-5-4 基礎捨石工	153~154
			4 捨ブロック工	捨ブロック製作 捨ブロック据付		159 160
			5 場所打コンクリート工			160
		10 本体工 (鋼矢板 式)	2 鋼矢板工	先行掘削 イ)鋼矢板 ロ)鋼管矢板		160 161 161
			3 控工	控鋼矢板 控鋼杭 プレキャスト コンクリート控壁 場所打コンクリート 控壁 腹起 タイ材 イ)タイロッド取付 タイ材 ロ)タイワイヤー取付		162 162 162 163 163 163
						164

出来形管理基準適応表

編	章	節	条・工種	種別	準用する出来形管理基準	頁
13 漁港 漁場編	2 一般施工	11 本体工 (コンクリート矢板式)	2 コンクリート矢板工			164
			3 控工		第13編 2-10-3 控工	162~164
		12 本体工 (鋼杭式)	2 鋼杭工	先行掘削	第13編 2-10-2 鋼矢板工(先行掘削)	160
				鋼杭		165
		13 本体工 (コンクリート杭式)	2 コンクリート杭工			165
			2 被覆 ・根固工	被覆石		165
				被覆石均し		166
		4 被覆ブロック工	被覆ブロック製作			166
			被覆ブロック据付			166
		5 根固ブロック工	根固ブロック製作			167
			根固ブロック据付	第13編 2-14-4 被覆ブロック据付		166
		6 水中コンクリート工		第13編 2-8-2 場所打コンクリート工		159
		7 水中不分離性 コンクリート工		第13編 2-8-2 場所打コンクリート工		159
		15 上部工	2 上部コンクリート工	イ)防波堤		167
				ロ)岸壁		168
		3 上部ブロック工	ハ)栈橋			168
			上部ブロック製作			168
			上部ブロック据付	第13編 2-15-2 上部コンクリート工		
			イ)防波堤	イ)防波堤		167
		4 車止・縁金物工	上部ブロック据付	第13編 2-15-2 上部コンクリート工		
			ロ)岸壁	ロ)岸壁		168
		5 防食工	上部ブロック据付	第13編 2-15-2 上部コンクリート工		
			ハ)栈橋	ハ)栈橋		168
		6 係船環工				169
		7 消波工	2 洗掘防止工		第13編 2-5-3 洗掘防止工	153
		8 裏込 ・裏埋工	3 消波ブロック工	消波ブロック製作		170
				消波ブロック据付		171
		9 維持 修繕工	2 裏込工	裏込材		171
				裏込均し		171
		10 裏埋工		吸出し防止材		172
			3 裏埋工	裏埋材		172
		11 重錘工	3 裏埋土工	土砂掘削		172
				土砂盛土	第13編 2-18-3 土砂掘削	172
		12 維持 修繕工	2 維持塗装工	係船柱塗装		172
				車止塗装 イ)鋼製		173
		13 魚礁工		車止塗装 ロ)その他		173
			3 防食工	縁金物塗装	第13編 2-19-2 車止塗装	173
		14 魚礁工			第13編 2-16-5 防食工	170
			2 単体魚礁製作工			173
		15 組立魚礁工	3 組立魚礁組立工	コンクリート部材組立		174
				鋼製部材組立		174
		16 着定 基質工		化学系(FRP)部材 組立		174
			4 魚礁沈設工	重錘コンクリート製作		174
		17 着定 基質工		魚礁沈設		175
			2 着定基質製作工	着定基質製作		175
		18 着定 基質工	3 着定基質組立工	着定基質組立	第13編 2-20-3 組立魚礁組立工	174
			4 着定基質設置工	着定基質設置		175
		19 石材投入工	5 石材投入工	石材投入		176
			2 現場鋼材溶接工	現場鋼材溶接		176
		20 雜工		被覆溶接(水中)		176
			3 現場鋼材切断工	スタッド溶接(水中)	第13編 2-22-2 被覆溶接(水中)	176
				イ)陸上現場切断		176
				ロ)水中切断		176

出来形管理基準適応表

編	章	節	条・工種	種別	準用する出来形管理基準	頁
13 漁港 漁場編	2 一般施工	22 雜工	4 その他雑工	清掃 削孔		177 177

出来形管理基準適応表

編	章	節	条・工種	種別	準用する出来形管理基準	頁
14 林道	1 道路開設・改良	土工	道路土工 残土処理場			178 178
		3 地盤改良工	1 路床安定処理工 2 サンドマット工 3 パーチカルドレーン工 4 締固め改良工 5 固結工		第1編 3-8-2 路床安定処理工 第1編 3-8-6 サンドマット工 第1編 3-8-7 パーチカルドレーン工 第1編 3-8-8 締固め改良工 第1編 3-8-9 固結工	61 62 62 62 62
		4 法面工	2 植生工 3 法面吹付工 4 法枠工 6 アンカーワーク 7 ロックボルト工 8 PC法枠工 9 かご工	種子散布工 客土吹付工 張芝工 筋芝工 市松芝工 植生ネット工 種子帶工 人工張芝工 植生穴工 植生基材吹付工 コンクリート モルタル		178 179 179 77 77 77 45
		5 摊壁工	3 既製杭工 4 場所打杭工 5 現場打攤壁工 6 プレキャスト攤壁工 7 補強土壁工 8 井桁ブロック工 9 小型攤壁工		第1編 3-4-4 既製杭工 第1編 3-4-5 場所打杭工 第1編 3-16-2 プレキャスト攤壁工 第1編 3-16-4 井桁ブロック工 第12編 2-6-8 小型攤壁工	47 48 179 78 179 79 139
		6 石・ブロック積(張)工	3 コンクリートブロック工 4 石積(張)工	コンクリートブロック積工 コンクリートブロック張工		180 180
		7 カルバート工	4 既製杭工 5 場所打杭工 6 現場打カルバート工 7 プレキャストカルバート工		第1編 3-4-4 既製杭工 第1編 3-4-5 場所打杭工 第6編 1-9-6 現場打カルバート工 第1編 3-3-29 プレキャストカルバート工	47 48 101 45
		8 排水施設工	3 側溝工 4 管渠工 5 集水井工 6 地下排水工 7 現場打水路工 8 排水工(小段排水・縦排水)	プレキャストU型側溝・L型側溝 コルゲートフリューム 自由勾配側溝 素堀 植生工 コンクリート管工 コルゲートパイプ工 合成樹脂管		180 180 180 180 180 180 181 181 181 180
		9 落石雪害防止工	4 落石防止網工 5 落石防護柵工 6 防雪柵工 7 雪崩予防柵工		第6編 1-11-4 落石防止網工 第6編 1-11-5 落石防護柵工 第6編 1-11-6 防雪柵工 第6編 1-11-7 雪崩予防柵工	101 101 102 102

出来形管理基準適応表

編	章	節	条・工種	種別	準用する出来形管理基準	頁
14 林道	2 補装	3 地盤改良工	2 路床安定処理工		第1編 3-8-2 路床安定処理工	61
			3 置換工		第1編 3-8-3 置換工	61
		4 補装工	下層路盤工			182
			粒度調整路盤工			182
			セメント(石灰)安定処理工			182
			瀝青安定処理工			182
			5 アスファルト舗装工			182
			6 コンクリート舗装工			182
			3 側溝工		第14編 1-8-3 側溝工	180
		5 排水構造物工(路面排水溝)	4 管渠工		第14編 1-8-4 管渠工	180~181
			5 集水柵工		第14編 1-8-5 集水柵工	181
			6 地下排水工		第14編 1-8-6 地下排水工	181
			7 現場打水路工		第14編 1-8-7 現場打水路工	181
			8 排水工(小段排水・縦排水)		第14編 1-8-3 側溝工	180
			3 縁石工		第1編 3-3-5 縁石工	38
		7 防護柵工	3 路側防護柵工		第1編 3-3-8 路側防護柵工	39
			4 防止柵工		第1編 3-3-7 防止柵工(安全施設)	38
			5 車止めポスト工		第1編 3-3-7 防止柵工(安全施設)	38
		8 標識工	3 小型標識工		第1編 3-3-6 小型標識工	38
			4 大型標識工		第6編 2-9-4 大型標識工	104
			6 標識基礎工		第6編 2-9-4 大型標識工	104
		9 区画線工	2 区画線工		第1編 3-3-9 区画線工	39
		10 道路植栽工	3 道路植栽工		第10編 植栽工	
		11 道路付属施設工	2 道路付属物工		第1編 3-3-10 道路付属物工	39
		12 橋梁付属物工	2 伸縮装置工		第1編 3-3-25 伸縮装置工	44
	3 橋梁下部	3 工場製作工	2 刃口金物製作工		第1編 3-13-3 柄製作工	68~70
			3 鋼製橋脚製作工		第6編 3-3-3 鋼製橋脚製作工	71
			4 アンカーフレーム製作工		第1編 3-13-8 アンカーフレーム製作工	72
			5 工場塗装工		第1編 3-13-11 工場塗装工	74
		5 軽量盛土工	2 軽量盛土工		第1編 4-4-3 路体盛土工	82
		6 橋台工	3 既製杭工		第1編 3-4-4 既製杭工	47
			4 場所打杭工		第1編 3-4-5 場所打杭工	48
			5 深礎工		第1編 3-4-6 深礎工	48
			6 オープンケーション基礎工		第1編 3-4-7 オープンケーション基礎工	48
			7 ニューマチックケーション基礎工		第1編 3-4-8 ニューマチックケーション基礎工	48
			8 軀体工		第6編 3-6-8 軀体工	107
			9 橋脚工		第1編 3-4-4 既製杭工	47
			10 場所打杭工		第1編 3-4-5 場所打杭工	48
		7 RC橋脚工	11 深礎工		第1編 3-4-6 深礎工	48
			12 オープンケーション基礎工		第1編 3-4-7 オープンケーション基礎工	48
			13 ニューマチックケーション基礎工		第1編 3-4-8 ニューマチックケーション基礎工	48
			14 鋼管矢板基礎工		第1編 3-4-9 鋼管矢板基礎工	49
			15 橋脚軀体工		第6編 3-7-9 橋脚軀体工	108~109
			16 既製杭工		第1編 3-4-4 既製杭工	47
			17 場所打杭工		第1編 3-4-5 場所打杭工	48
			18 深礎工		第1編 3-4-6 深礎工	48
			19 オープンケーション基礎工		第1編 3-4-7 オープンケーション基礎工	48
			20 ニューマチックケーション基礎工		第1編 3-4-8 ニューマチックケーション基礎工	48
			21 鋼管矢板基礎工		第1編 3-4-9 鋼管矢板基礎工	49
			22 橋脚フーチング工		第6編 3-8-9 橋脚フーチング工	110
		8 鋼製橋脚工	23 橋脚架設工		第6編 3-8-10 橋脚架設工	110
			24 現場継手工		第6編 3-8-11 現場継手工	111
			25 現場塗装工		第1編 3-3-33 現場塗装工	46
			26 基礎工		第1編 3-4-3 基礎工(護岸)	47
		9 護岸基礎工	27 矢板工		第1編 3-3-4 矢板工	38

出来形管理基準適応表

編	章	節	条・工種	種別	準用する出来形管理基準	頁
14 林道	3 橋梁下部	10 矢板 護岸工	3 笠コンクリート工		第1編 3-4-3 基礎工(護岸)	47
			4 矢板工		第1編 3-3-4 矢板工	38
		11 法覆 護岸工	2 コンクリート ブロック工		第14編 1-6-3 コンクリートブロック積 (張)工	180
			3 護岸付属物工		第6編 3-11-3 護岸付属物工	83
			4 緑化ブロック工		第1編 3-5-4 緑化ブロック工	50
			5 環境護岸ブロック工		第14編 1-6-3 コンクリートブロック積 (張)工	180
			6 石張り・石積み工		第1編 3-5-5 石積(張)工	50
			7 法枠工		第14編 1-4-4 法枠工	179
			8 多自然型護岸工	巨石張り	第1編 3-3-27 多自然型護岸工	44
				巨石積み	第1編 3-3-27 多自然型護岸工	44
				かごマット	第1編 3-3-27 多自然型護岸工	44
		9 吹付工			第14編 1-4-3 法面吹付工	178
					第14編 1-4-2 植生工	76
					第1編 4-3-7 整形仕上げ工	81
					第1編 3-3-28 羽口工	45
		10 植生工	じやかご		第1編 3-3-28 羽口工	45
			ふとんかご		第1編 3-3-28 羽口工	45
			かご枠		第1編 3-3-28 羽口工	45
		11 覆土工	連節ブロック張り		第1編 3-5-3 コンクリートブロック工	49~50
		12 摊壁 護岸工	3 現場打搾壁工		第14編 1-5-5 現場打搾壁工	78
			4 プレキヤスト搾壁工		第1編 3-16-2 プレキヤスト搾壁工	78
	4 鋼橋上部	3 工場 製作工	3 桁製作工		第1編 3-13-3 桁製作工	68~70
			4 検査路製作工		第1編 3-13-4 検査路製作工	71
			5 鋼製伸縮継手製作工		第1編 3-13-5 鋼製伸縮継手製作工	71
			6 落橋防止装置製作工		第1編 3-13-6 落橋防止装置製作工	72
			7 鋼製排水管製作工		第1編 3-13-10 鋼製排水管製作工	73
			8 橋梁用防護柵製作工		第1編 3-13-7 橋梁用防護柵製作工	72
			9 橋梁用高欄製作工		第6編 4-3-9 橋梁用高欄製作工	111
			11 アンカーフレーム 製作工		第1編 3-13-8 アンカーフレーム 製作工	72
			12 工場塗装工		第1編 3-13-11 工場塗装工	74
		5 鋼橋 架設工	4 架設工 (クレーン架設)		第1編 3-14 架設工(クレーン架 設)	75
			5 架設工(ケーブル クレーン架設)		第1編 3-14 架設工(ケーブル クレーン架設)	75
			6 架設工(ケーブル エレクション架設)		第1編 3-14 架設工(ケーブル エレクション架設)	75
			7 架設工(架設桁架設)		第1編 3-14 架設工(架設桁架設)	75
			8 架設工(送出し架設)		第1編 3-14 架設工(送出し架設)	75
			9 架設工(トラベラー クレーン架設)		第1編 3-14 架設工(トラベラー クレーン架設)	75
			10 支承工		第6編 4-5-10 支承工	111~112
			6 橋梁現場 塗装工		第1編 3-3-33 現場塗装工	46
			7 床版工		第1編 3-19-2 床版工	80
		8 橋梁 付属物工	2 伸縮装置工		第1編 3-3-25 伸縮装置工	44
			4 落橋防止装置工		第6編 4-8-30 落橋防止装置工	112
			6 地覆工		第6編 4-8-5 地覆工	112
			7 橋梁用防護柵工		第6編 4-8-6 橋梁用防護柵工	112
			8 橋梁用高欄工		第6編 4-8-7 橋梁用高欄工	112
	5 コンクリート 橋上部	3 工場 製作工	9 検査路工		第6編 4-8-8 検査路工	113
			2 プレビーム用桁 製作工		第1編 3-13-9 プレビーム用桁 製作工	73
			3 橋梁用防護柵製作工		第1編 3-13-7 橋梁用防護柵製作工	72
			4 鋼製伸縮継手製作工		第1編 3-13-5 鋼製伸縮継手製作工	71
			5 検査路製作工		第1編 3-13-4 検査路製作工	71
		5 PC橋工	6 工場塗装工		第1編 3-13-11 工場塗装工	74
			2 プレテンション桁 製作工(購入工)		第1編 3-3-13 プレテンション桁 製作工(購入工)	40
			3 ポストテンション桁 製作工		第1編 3-3-14 ポストテンション桁 製作工	40
			4 プレキヤストセグメント 製作工(購入工)		第1編 3-3-14 プレキヤストセグメント 製作工(購入工)	41
			5 プレキヤストセグメント 桁組立工		第1編 3-3-15 プレキヤストセグメント 主桁組立工	41

出来形管理基準適応表

編	章	節	条・工種	種別	準用する出来形管理基準	頁
14 林道	5 コンクリート 橋上部	5 PC橋工	6 支承工		第6編 4-5-10 支承工	111~112
			7 架設工 (クレーン架設)		第1編 3-14 架設工 (コンクリート橋)	76
			8 架設工 (架設桁架設)		第1編 3-14 架設工 (コンクリート橋)	76
			9 床版・横組工		第1編 3-19-2 床版工	80
			10 落橋防止装置工		第6編 4-8-3 落橋防止装置工	112
		6 プレビーム 桁橋工	2 プレビーム桁製作工 (現場)		第6編 5-6-2 プレビーム桁製作工 (現場)	113
			3 支承工		第6編 4-5-10 支承工	111~112
			4 架設工 (クレーン架設)		第1編 3-14 架設工 (コンクリート橋)	76
			5 架設工 (架設桁架設)		第1編 3-14 架設工 (コンクリート橋)	76
			6 床版・横組工		第1編 3-19-2 床版工	80
			9 落橋防止装置工		第6編 4-8-3 落橋防止装置工	112
		7 PCホロー スラブ橋工	2 架設支保工(固定)		第1編 3-14 架設支保工(固定)	76
			3 支承工		第6編 4-5-10 支承工	111~112
			4 PCホロースラブ 製作工		第1編 3-3-16 PCホロースラブ 製作工	41
			5 落橋防止装置工		第6編 4-8-3 落橋防止装置工	112
			2 架設支保工(固定)		第1編 3-14 架設支保工(固定)	76
		8 RCホロー スラブ橋工	3 支承工		第6編 4-5-10 支承工	111~112
			4 RCホロースラブ 製作工		第1編 3-3-16 PCホロースラブ 製作工	41
			5 落橋防止装置工		第6編 4-8-3 落橋防止装置工	112
			2 PC版桁製作工		第1編 3-3-16 PCホロースラブ 製作工	41
		9 PC 版桁橋工	2 架設支保工 (固定)		第1編 3-14 架設支保工(固定)	76
			3 支承工		第6編 4-5-10 支承工	111~112
			4 PC箱桁製作工		第1編 3-3-17 PC箱桁製作工	42
			5 落橋防止装置工		第6編 4-8-3 落橋防止装置工	112
		10 PC 箱桁橋工	2 PC片持箱桁製作工		第1編 3-3-17 PC箱桁製作工	42
			3 支承工		第6編 4-5-10 支承工	111~112
			4 架設工(片持架設)		第1編 3-14 架設工 (コンクリート橋)	76
		11 PC片持 箱桁橋工	2 PC押出し箱桁 製作工		第1編 3-3-17 PC箱桁製作工	42
			3 架設工(押出し架設)		第1編 3-14 架設工 (コンクリート橋)	76
		12 PC押出し 箱桁橋工	2 伸縮装置工		第1編 3-3-25 伸縮装置工	44
			4 地覆工		第6編 4-8-5 地覆工	112
			5 橋梁用防護柵工		第6編 4-8-6 橋梁用防護柵工	112
			6 橋梁用高欄工		第6編 4-8-7 橋梁用高欄工	112
			7 檜査路工		第6編 4-8-8 檜査路工	113
			3 吹付工		第6編 6-4-3 吹付工	113
			4 ロックボルト工		第6編 6-4-4 ロックボルト工	114
	6 トンネル (NATM)	5 覆工	3 覆工コンクリート工		第6編 6-5-3 覆工コンクリート工	114
			4 側壁コンクリート工		第6編 6-5-3 覆工コンクリート工	114
		6 インバート 工	5 床版コンクリート工		第6編 6-5-5 床版コンクリート工	115
			4 インバート本体工		第6編 6-6-4 インバート本体工	115
		7 坑内 付帯工	5 地下排水工		第1編 3-3-31 暗渠工	46
			4 坑門本体工		第6編 6-8-4 坑門本体工	115
		8 坑門工	5 明り巻工		第6編 6-8-5 明り巻工	116




出来形管理基準適応表



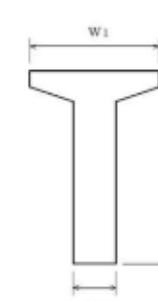
編	章	節	条・工種	種別	準用する出来形管理基準	頁
15 治山	1 溪間工	3 工場製作工	3 鋼製ダム製作工		第1編 3-13-3 柄製作工	68~70
			4 鋼製ダム仮設材製作工		第4編 1-3-4 鋼製えん堤仮設材製作工	94
		6 コンクリートダム工	5 工場塗装工		第1編 1-13-11 工場塗装工	74
			3 コンクリートダム本体工			183
			4 コンクリートダム副ダム工			183
			5 コンクリート側壁工			183
			7 水叩工(水叩)			183
		7 鋼製ダム工	4 鋼製ダム本体工	不透過型		95
				透過型	第4編 1-9-5 鋼製えん堤本体工	95
			5 鋼製側壁工		第4編 1-9-6 鋼製側壁工	96
			6 コンクリート側壁工		第15編 1-6-5 コンクリート側壁工	183
			8 水叩工(水叩)		第15編 1-6-7 水叩工(水叩)	183
			9 現場塗装工		第1編 3-3-33 現場塗装工	46
		8 木製ダム	木製ダム			184
		9 護岸工	4 ブロック積(張)工	ブロック積(張)工		184
				ブロック積(張)基礎工		184
			5 コンクリート擁壁工			184
		10 根固工	3 根固めブロック工		第1編 3-3-18 根固めブロック工	42
			6 かご工	じゃかご	第1編 3-3-28 羽口工	45
				ふとんかご	第1編 3-3-28 羽口工	45
			7 沈床工		第1編 3-3-19 沈床工	43
		11 流路工	3 基礎工(護岸)		第1編 3-4-3 基礎工(護岸)	47
			4 コンクリート擁壁工		第15編 1-9-5 コンクリート擁壁工	184
			5 ノロップ(横)張擁壁		第15編 1-9-4 ブロック積(張)工	184
			6 石積み擁壁工		第1編 3-5-5 石積(張)工	50
			7 植生工		第1編 3-15-2 植生工	76
		12 床固工	3 床固め本体工		第15編 1-6-3 コンクリートえん堤本体工	183
			4 垂直壁工		第15編 1-6-3 コンクリートえん堤本体工	183
			5 側壁工		第15編 1-6-5 コンクリート側壁工	183
			6 水叩工		第15編 1-6-7 水叩工(水叩)	183
		13 治山ダム付属物設置工	4 防止柵工		第1編 3-3-7 防止柵工(安全施設)	38
	2 山腹工	3 筋工	2 菖筋工			185
			3 木筋工			185
			4 石筋工			185
			5 人工芝筋工			185
			6 植生土のう筋工			185
			7 丸太筋工			185
		4 伏工	1 人工張芝伏工			185
			2 編柵工			185
		7 水路工	3 木柵工			185
			2 張芝水路工			185
			3 植生土のう水路工			185
			4 コルゲート半円管水路工			185
			5 かご工	じゃかご	第1編 3-3-28 羽口工	45
		8 暗渠工		ふとんかご	第1編 3-3-28 羽口工	45
				特殊かご	第1編 3-3-27 多自然型護岸工	44
			2 磲暗渠工		第1編 3-3-31 暗渠工	46
		9 土留工	3 かご暗渠工		第1編 3-3-31 暗渠工	46
			4 集水管暗渠工		第1編 3-3-31 暗渠工	46
		10 法面工	2 基礎工		第1編 3-4-3 基礎工(護岸)	47
			3 ブロック積工		第15編 1-9-4 ブロック積(張)工	184
			4 コンクリート擁壁工		第15編 1-9-5 コンクリート擁壁工	184
			5 木製土留・擁壁工(ウッドブロック土留工等)	ウッドブロック土留工		185
			6 補強土壁工	補強土壁工	第15編 2-11-6 補強土壁工	188
		3 植生工	3 種子散布工			186
			客土吹付工			186
			張芝工			186


出来形管理基準適応表




編	章	節	条・工種	種別	準用する出来形管理基準	頁
15 治山	2 山腹工	10 法面工	3 植生工	筋芝工 市松芝工 植生ネット工 種子帶工 人工張芝工 植生穴工 植生基材吹付工 植生土のう等		186 186 186 186 186 186 186 186
			4 吹付工	コンクリート モルタル 特殊モルタル		187 187 187
			5 法枠工		第1編 3-15-4 法枠工	77
			6 筋工		第15編 2-3 筋工	185
			7 伏工		第15編 2-4-1 伏工	185
			8 櫃工		第15編 2-5 櫃工	185
			9 かご工	じゃかご かごマット ふとんかご	第1編 3-3-28 羽口工 第1編 3-3-27 多自然型護岸工 第1編 3-3-28 羽口工	45 44 45
			10 落石防護柵工			187
			11 鋼製落石防止壁工			187
			12 落石防護網工			187
			13 固定工 (ロープ伏工)			187
		11 摊壁工	3 既製杭工		第1編 3-4-4 既製杭工	47
			4 現場打攤壁工		第15編 1-9-5 コンクリート攤壁工	184
			5 プレキャスト攤壁工		第1編 3-16-2 プレキャスト攤壁工	78
			6 補強土壁工			188
			7 井桁ブロック工			188
	12 山腹 水路工	3 山腹集水路 ・排水路工			第1編 3-3-31 側溝工	45~46
		4 山腹明暗渠工			第4編 3-6-4 山腹明暗渠工	96
		5 山腹暗渠工			第1編 3-3-31 暗渠工	46
		6 集水樹工			第1編 3-3-32 集水樹工	46
		7 現場打水路工			第1編 3-3-31 側溝工	46
	3 地すべり防 止工	3 地下水 排除工	3 集排水 ボーリング工		第4編 3-7-4 集排水ボーリング工	97
		4 集水井工			第4編 3-7-5 集水井工	97
		4 地下水 遮断工	3 現場打攤壁工		第1編 3-16-1 場所打攤壁工	78
			4 固結工		第1編 3-8-9 固結工	62
			5 矢板工		第1編 3-3-4 矢板工	38
		5 抑止杭 ・アンカー 工	3 既製杭工		第1編 3-4-4 既製杭工	47
			4 場所打杭工		第1編 3-4-5 場所打杭工	48
			5 シャフト工(深礎工)		第1編 3-4-6 深礎工	48
			6 合成杭工		第4編 3-9-6 合成杭工	97
			7 抑止アンカー工		第1編 3-15-6 アンカー工	77
			8 PC法枠工		第1編 3-15-6 アンカー工	77
			9 ロックボルト工		第1編 3-15-6 アンカー工	77
	4 海岸防災 林造成工	2 防潮工	1 防潮工、防潮護岸工		第3編 海岸編	
			2 消波工、消波堤、 根固工		第3編 海岸編	
		3 森林 造成工	森林造成工			189
			5 植栽工		第10編 植栽工編	
		4 防風林 の造成工	1 防風柵		第15編 4-3 森林造成工	189
			2 植栽工		第10編 植栽工編	
	6 保安林 管理道	1 保安林 管理道	保安林管理道		第14編 林道編	





編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	摘要
1 共 通 編	1 一 般 施 工	3 共 通 的 工 種	4		矢板工 (指定仮設・任意仮設は除く) (鋼矢板) (軽量鋼矢板) (コンクリート矢板) (幅広鋼矢板) (可とう鋼矢板)	基準高▽	±50	基準高は施工延長40m(測点間隔25mの場合は50m)につき1箇所、延長40m(又は50m)以下のものは1施工箇所につき2箇所。		
						根入長	設計値			
						変位 ℓ	100			
1 共 通 編	1 一 般 施 工	3 共 通 的 工 種	5	1	縁石工 (縁石・アスカーブ)	延長 L	-200	1箇所／1施工箇所		
				2	縁石工 (すりつけブロック)	段差 H	設計値以下 -20	全箇所(各箇所3測点)		図3-2
						勾配 i (フラット形以外の場合のみ)	設計値以下			
				3	縁石工 (車輌乗入れブロック)	段差 H	設計値以下 -20 (但し、特殊 ブロックは除く)	全箇所(各箇所3測点)		図3-3
						勾配 i (フラット形以外の場合のみ)	±1%			
1 共 通 編	1 一 般 施 工	3 共 通 的 工 種	6	小型標識工	設置高さ H	設計値以上	1箇所／1基	基礎1基毎。		
					基礎	幅 w(D)	-30			
						高さ h	-30			
						根入れ長	設計値以上			
1 共 通 編	1 一 般 施 工	3 共 通 的 工 種	7	防止柵工(安全施設) (立入防止柵) (転落(横断)防止柵) (車止めポスト)	基礎	幅 w	-30	単独基礎10基につき1基、10基以下のものは2基測定。測定箇所は1基につき1箇所測定。		
						高さ h	-30			
						パイプ取付高 H	30 -20	1箇所／1施工箇所		

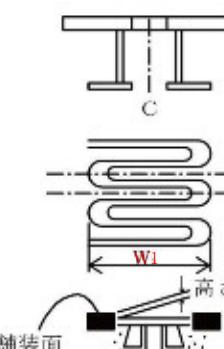
編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	摘要
1 共 通 編	3 一 般 施 工	3 共 通 的 工 種	8	1	路側防護柵工 (ガードレール)	基礎	幅 w	-30	1箇所／施工延長40m	
							高さ h	-30	40m以下のものは、2箇所／1施工箇所。	
							ビーム取付高H	30 -20	1箇所／1施工箇所	
1 共 通 編	3 一 般 施 工	3 共 通 的 工 種	8	2	路側防護柵工 (ガードケーブル)	基礎	幅 w	-30	1箇所／1基礎毎	
							高さ h	-30		
							延長 L	-100		
							ケーブル取付高H	30 -20	1箇所／1施工箇所	
1 共 通 編	3 一 般 施 工	3 共 通 的 工 種	9		区画線工	厚さ t (溶融式のみ)	設計値以上	各線種毎に、1箇所テストピースにより測定		
						幅 w	設計値以上			
1 共 通 編	3 一 般 施 工	3 共 通 的 工 種	10		道路附属物工 (視線誘導標) (距離標)	高さ h	±30	1箇所／10本 10本以下の場合は、2箇所測定		
1 共 通 編	3 一 般 施 工	3 共 通 的 工 種	11		コンクリート面塗装工	塗料使用量	鋼道路橋塗装・防食便覧II-74「表-II.5.5各塗料の標準使用量と標準膜厚」の標準使用量以上。	塗装系ごとの塗装面積を算出・照査して、各塗料の必要量を求め、塗付作業の開始前に搬入量(充缶数)と、塗付作業終了時に使用量(空缶数)を確認し、各々必要量以上であることを確認する。 1ロットの大きさは500m ² とする。		

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	摘要
1 共 通 編	3 一 般 施 工	3 共 通 的 工 種	13	1	プレテンション桁製作工(購入工) (けた橋)	桁長 L(m) 断面の外形寸法 橋桁のそり δ_1 横方向の曲がり δ_2	$\pm L/1000$ ± 5 ± 8 ± 10	桁全数について測定。 橋桁のそりは中央の値とする。 なお、JISマーク表示品を使用する場合は、 製造工場の発行するJISに基づく試験成績 表に替えることができる。		
1 共 通 編	3 一 般 施 工	3 共 通 的 工 種	13	2	プレテンション桁製作工(購入工) (スラブ桁)	桁長 L(m) 断面の外形寸法 橋桁のそり δ_1 横方向の曲がり δ_2	$L \leq 10m$ ± 10 $L > 10m$ $\pm L/1000$ ± 5 ± 8 ± 10	桁全数について測定。 橋桁のそりは中央の値とする。 なお、JISマーク表示品を使用する場合は、 製造工場の発行するJISに基づく試験成績 表に替えることができる。		
1 共 通 編	3 一 般 施 工	3 共 通 的 工 種	14	1	ポストテンション桁製作工	幅(上) w_1 幅(下) w_2 高さ h 桁長 ℓ 支間長	$+10$ -5 ± 5 $+10$ -5 ± 10 $\pm (\ell-5)かつ-30mm以内$	桁全数について測定。 横方向タワミの測定は、プレストレッシング 後に測定。 桁断面寸法測定箇所は、両端部、中央部 の3箇所とする。 なお、JISマーク表示品を使用する場合は、 製造工場の発行するJISに基づく試験成績 表に替えることができる。 ℓ :支間長(m)		




編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	摘要
1 共 通 編	3 一 般 施 工	3 共 通 的 工 種	14	2	プレキャストセグメント桁製作工 (購入工)	桁長 ℓ 断面の外形寸法(mm)	- -	桁全数について測定。桁断面寸法測定箇所は、図面の寸法表示箇所で測定。		
1 共 通 編	3 一 般 施 工	3 共 通 的 工 種	15		プレキャストセグメント主桁組立工	桁長 ℓ 支間長	$\ell < 15$ $\ell \geq 15$	± 10 $\pm (\ell-5) \text{かつ } -30\text{mm} \text{以内}$	桁全数について測定。 横方向タワミの測定は、プレストレス後 に測定。 桁断面寸法測定箇所は、両端部、中央部 の3箇所とする。 ℓ :支間長(m)	
1 共 通 編	3 一 般 施 工	3 共 通 的 工 種	17		PCホロースラブ製作工	基準高▽ 幅 w_1 w_2 厚さ t	± 20 $-5 \sim +30$ $-10 \sim +20$	桁全数について測定。 基準高は、1径間当たり2箇所(支点付近)で 1箇所当たり両端と中央部の3点、幅及び厚 さは1径間当たり両端と中央部の3箇所 ※鉄筋の出来形管理基準については、第1 編 3-19-2床板工に準ずる。		






編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	摘要	
1 共 通 編	3 一 般 施 工	3 共 通 的 工 種	17	1	PC箱桁製作工	基準高▽	±20	桁全数について測定。 基準高は、1径間当たり2箇所(支点付近)で、1箇所当たり両端と中央部の3点、幅及び高さは1径間当たり両端と中央部の3箇所。 ※鉄筋の出来形管理基準については、第1編 3-19-2床版工に準ずる。 ℓ:支間長			
幅(上) w ₁	-5~+30										
幅(下) w ₂	-5~+30										
内空幅 w ₃	±5										
高さ h ₁	+10 -5										
内空高さ h ₂	+10 -5										
桁長 ℓ	ℓ<15 ℓ≥15	±10 ±(ℓ-5)かつ-30mm以内									
1 共 通 編	3 一 般 施 工	3 共 通 的 工 種	17	2	PC押出し箱桁製作工	幅(上) w ₁	-5~+30	桁全数について測定。 桁断面寸法測定箇所は、両端部、中央部の3箇所とする。 ※鉄筋の出来高管理基準については、第1編 3-19-2床版工に準ずる。 ℓ:桁長(m)			
幅(下) w ₂	-5~+30										
内空幅 w ₃	±5										
高さ h ₁	+10 -5										
内空高さ h ₂	+10 -5										
桁長 ℓ	ℓ<15 ℓ≥15	±10 ±(ℓ-5)かつ-30mm以内									
1 共 通 編	3 一 般 施 工	3 共 通 的 工 種	18		根固めブロック工	基準高▽	層積 乱積	±100 ±t/2	施工延長40m(測点間隔25mの場合は50m)につき1箇所。延長40m(又は50m)以下のものは1施工箇所につき2箇所。 幅、厚さは40個につき1箇所測定。 1施工箇所毎。		
厚さ t	-20										
幅 w ₁ w ₂	層積 乱積	-20 -t/2									
延長 L ₁ L ₂	層積 乱積	-200 -t/2									

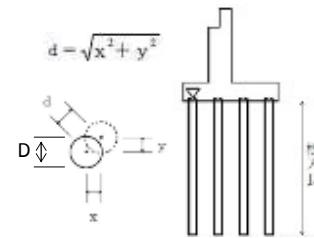
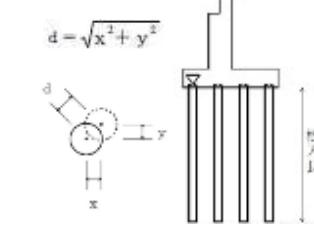
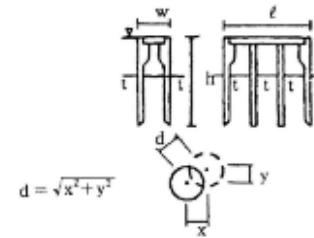
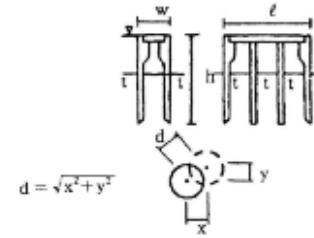
編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	摘要
1 共 通 編	3 一 般 施 工	3 共 通 的 工 種	19		沈床工	基準高▽ 幅 w 延長 L	±150 ±300 -200	1組毎		
1 共 通 編	3 一 般 施 工	3 共 通 的 工 種	20		捨石工	基準高▽ 幅 w 延長 L	-100 -100 -200	施工延長40m(測点間隔25mの場合は50m)につき1箇所、延長40m(又は50m)以下のものは1施工箇所につき2箇所。		
1 共 通 編	3 一 般 施 工	3 共 通 的 工 種	22		ハンドホール工	基準高▽ ※厚さ t ₁ ~ t ₅ ※幅 w ₁ w ₂ ※高さ h ₁ h ₂	±30 -20 -30 -30	1箇所毎 ※は、現場打部分のある場合		
1 共 通 編	3 一 般 施 工	3 共 通 的 工 種	23		階段工 (現場打階段) (プレキャスト階段)	幅 w 高さ h 長さ L 段数	-30 -30 -30 ±0段	1回/1施工箇所		




編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	摘要
1 共 通 編	3 一 般 施 工	3 共 通 的 工 種	25	1	伸縮装置工 (ゴムジョイント)	据付け高さ	舗装面に対し 0~-2	両端及び中央部付近を測定。		
						表面の凹凸	3			
						仕上げ高さ	舗装面に対し 0~-2			
1 共 通 編	3 一 般 施 工	3 共 通 的 工 種	25	2	伸縮装置工 (鋼製フィンガージョイント)	高さ	据付け高さ	±3		<p>高さについては車道端部、中央部各3点計9点。 縦方向及び横方向間隔は両端、中央部の計3点。</p>
						車線方向各誤差の 相対差	3			
						表面の凹凸	3			
						歯型板面の歯咬み合い部の 高低差	2			
						縦方向間隔 W_1	±2			
						横方向間隔 W_2	±5			
						仕上げ高さ	舗装面に対し 0~-2			
1 共 通 編	3 一 般 施 工	3 共 通 的 工 種	27	1	多自然型護岸工 (巨石張り) (巨石積み)	基準高▽	±500		<p>施工延長40m(測点間隔25mの場合は50m)につき1箇所、延長40m(又は50m)以下の中は1施工箇所につき2箇所。</p>	
						法長 l	-200			
						延長 L	-200			
1 共 通 編	3 一 般 施 工	3 共 通 的 工 種	34	2	多自然型護岸工 (かごマット)	法長 l	-100		<p>施工延長40m(測点間隔25mの場合は50m)につき1箇所、延長40m(又は50m)以下の中は1施工箇所につき2箇所。</p>	
						厚さ t	-0.2t			
						延長 L	-200			




編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	摘要
1 共 通 編	3 一 般 施 工	3 共 通 的 工 種	28	1	羽口工 (じやかご)	法長 ℓ $\ell < 3m$ $\ell \geq 3m$	-50 -100	施工延長40m(測点間隔25mの場合は50m)につき1箇所、延長40m(又は50m)以下のものは1施工箇所につき2箇所。		
						厚さ t	-50			
1 共 通 編	3 一 般 施 工	3 共 通 的 工 種	28	2	羽口工 (ふとんかご) (かご枠)	高さ h	-100	施工延長40m(測点間隔25mの場合は50m)につき1箇所、延長40m(又は50m)以下のものは1施工箇所につき2箇所。		
						延長 L ₁ L ₂	-200			
1 共 通 編	3 一 般 施 工	3 共 通 的 工 種	29		プレキャストカルバート工	基準高▽	±30	施工延長40m(測点間隔25mの場合は50m)につき1箇所、延長40m(又は50m)以下のものは1施工箇所につき2箇所。 ※印は、現場打部分のある場合。		
						※ 幅 w	-50			
						※ 高さ h	-30	1施工箇所毎。		
						延長 L	-200			
1 共 通 編	3 一 般 施 工	3 共 通 的 工 種	31	1	側溝工 (プレキャストU型側溝) (L型側溝) (自由勾配側溝) (管渠)	基準高▽	±30	施工延長40m(測点間隔25mの場合は50m)につき1箇所、延長40m(又は50m)以下のものは1施工箇所につき2箇所。		
						延長 L	-200			

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	摘要	
1 共 通 編	3 一 般 施 工	3 共 通 的 工 種	31	2	側溝工 (現場打水路工)	基準高▽	±30	施工延長40m(測点間隔25mの場合は50m)につき1箇所、延長40m(又は50m)以下のものは1施工箇所につき2箇所。			
						厚さ t_1 t_2	-20				
						幅 w	-30				
						高さ h_1 h_2	-30				
						延長 L	-200	1施工箇所毎。			
1 共 通 編	3 一 般 施 工	3 共 通 的 工 種	31	3	側溝工 (暗渠工)	基準高▽	±30	施工延長40m(測点間隔25mの場合は50m)につき1箇所、延長40m(又は50m)以下のものは1施工箇所につき2箇所。なお、製品使用の場合、製品寸法については規格証明書等による。			
						幅 w_1 w_2	-50				
						深さ h	-30				
						延長 L	-200	1施工箇所毎。			
1 共 通 編	3 一 般 施 工	3 共 通 的 工 種	32		集水井工	基準高▽	±30	1箇所毎 ※は、現場打部分のある場合			
						※厚さ t_1 ~ t_5	-20				
						※幅 w_1 w_2	-30				
						※高さ h_1 h_2	-30				
1 共 通 編	3 一 般 施 工	3 共 通 的 工 種	33		現場塗装工	塗膜厚	a. ロット塗膜厚の平均値は目標塗膜厚合計値の90%以上 b. 測定値の最小値は、目標塗膜厚合計値の70%以上 c. 測定値の分布の標準偏差は、目標塗膜厚合計値の20%を超えない。 ただし、測定値の平均値が目標塗膜厚合計値より大きい場合はこの限りではない。	塗装終了時に測定。 1ロットの大きさは、500m ² とする。 1ロット当たり測定数は25点とし、各点の測定は5回を行い、その平均値をその点の測定値とする。			

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	摘要
1 共 通 編	3 一 般 施 工	4 基 礎 工	1		一般事項 (切込砂利) (碎石基礎工) (割ぐり石基礎工) (均しコンクリート)	幅 w	設計値以上	施工延長40m(測点間隔25mの場合は50m)につき1箇所、延長40(又は50m)以下のものは1施工箇所につき2箇所 各構造物の規格値による。		
						厚さ t1 t2	-30			
						延長 L				
1 共 通 編	3 一 般 施 工	4 基 礎 工	3	1	基礎工(護岸) (現場打)	基準高▽	±30	施工延長40m(測点間隔25mの場合は50m)につき1箇所、延長40(又は50m)以下のものは1施工箇所につき2箇所		
						幅 w	-30			
						高さ h	-30			
						延長 L	-200			
1 共 通 編	3 一 般 施 工	4 基 礎 工	3	2	基礎工(護岸) (プレキャスト)	基準高▽	±30	施工延長40m(測点間隔25mの場合は50m)につき1箇所、延長40(又は50m)以下のものは1施工箇所につき2箇所		
						延長 L	-200			
1 共 通 編	3 一 般 施 工	4 基 礎 工	4		既製杭工 (既製コンクリート杭) (鋼管杭) (H鋼杭)	基準高▽	±50	全数について杭中心で測定		
						根入長	設計値以上			
						偏心量 d	D/4以内 かつ100以内			
						傾斜	1/100以内			
1 共 通 編	3 一 般 施 工	4 基 礎 工	4		既製杭工 (鋼管ソイルセメント杭)	基準高▽	±50	全数について杭中心で測定		
						根入長	設計値以上			
						偏心量 d	100以内			
						傾斜	1/100以内			
						杭径 D	設計値以上			

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	摘要
1 共 通 編	3 一 般 施 工	4 基 礎 工	5		場所打杭工	基準高▽ 根入長 偏心量 d 傾斜 杭径 D	±50 設計値以上 D/4以内 かつ100以内 1/100以内 {設計径(公称 径)-30}以上	全数について杭中心で測定		
1 共 通 編	3 一 般 施 工	4 基 礎 工	6		深礎工	基準高▽ 根入長 偏心量 d 傾斜	±50 設計値以上 150以内 1/50以内	全数について杭中心で測定		
1 共 通 編	3 一 般 施 工	4 基 礎 工	7		オープケーソン基礎工	基準高▽ ケーソンの長さ ℓ ケーソンの幅 w ケーソンの高さ h ケーソンの壁厚 t 偏心量 d	±100 -50 -50 -100 -20 300以内	壁厚、幅、高さ、長さ、偏心量については各打設ロットごとに測定		
1 共 通 編	3 一 般 施 工	4 基 礎 工	8		ニューマチックケーソン基礎工	基準高▽ ケーソンの長さ ℓ ケーソンの幅 w ケーソンの高さ h ケーソンの壁厚 t 偏心量 d	±100 -50 -50 -100 -20 300以内	壁厚、幅、高さ、長さ、偏心量については各打設ロットごとに測定		

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	摘要
1 共 通 編	3 一 般 施 工	4 基 礎 工	9		鋼管矢板基礎工	基準高▽ 根入長 偏心量 d	±100 設計値以上 300以内	基準高は、全数を測定。 偏心量は、1基ごとに測定。		
1 共 通 編	3 一 般 施 工	5 石 ・ ブ ロ ッ ク 積 (張) 工	3	1	コンクリートブロック工 (コンクリートブロック積み) (コンクリートブロック張り)	基準高▽ 法長 ℓ 厚さ(ブロック積張) t ₁ 厚さ(裏込) t ₂ 延長 L	±50 ℓ < 3m ℓ ≥ 3m -50 -100 -50 -50 -200	施工延長40m(測点間隔25mの場合は50m)につき1箇所、延長40m(又は50m)以下のものは1施工箇所につき2箇所。厚さは上端部及び下端部の2箇所を測定。		
1 共 通 編	3 一 般 施 工	5 石 ・ ブ ロ ッ ク 積 (張) 工	3	2	コンクリートブロック工 (連節ブロック張り)	基準高▽ 法長 ℓ 延長 L ₁ , L ₂	±50 -100 -200	施工延長40m(測点間隔25mの場合は50m)につき1箇所、延長40m(又は50m)以下のものは1施工箇所につき2箇所。		

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	摘要
1 共 通 編	3 一 般 施 工	5 石 ・ ブ ロ ッ ク 積 (張) 工	3	3	コンクリートブロック工 (天端保護ブロック)	基準高▽	±50	施工延長40m(測点間隔25mの場合は50m)につき1箇所、延長40m(又は50m)以下のものは1施工箇所につき2箇所。		
						幅 w	-100			
						延長 L	-200			
1 共 通 編	3 一 般 施 工	5 石 ・ ブ ロ ッ ク 積 (張) 工	4		緑化ブロック工	基準高▽	±50	施工延長40m(測点間隔25mの場合は50m)につき1箇所、延長40m(又は50m)以下のものは1施工箇所につき2箇所。厚さは上端部及び下端部の2箇所を測定。		
						法長 ℓ	$\ell < 3m$			
							$\ell \geq 3m$			
						厚さ(ブロック) t ₁	-50			
						厚さ(裏込) t ₂	-50			
						延長 L	-200			
1 共 通 編	3 一 般 施 工	5 石 ・ ブ ロ ッ ク 積 (張) 工	5		石積(張)工	基準高▽	±50	施工延長40m(測点間隔25mの場合は50m)につき1箇所、延長40m(又は50m)以下のものは1施工箇所につき2箇所。厚さは上端部及び下端部の2箇所を測定。		
						法長 ℓ	$\ell < 3m$			
							$\ell \geq 3m$			
						厚さ(石積、石張) t ₁	-50			
						厚さ(裏込) t ₂	-50			
						延長 L	-200			

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値				測定基準	測定箇所	摘要			
							個々の測定値(X)		10個の規定値の平均(X ₁₀)							
							中規模以上	小規模以下	中規模以上	小規模以下						
1 共 通 編	3 一 般 施 工	7 一 般 舗 裝 工	7 1	アスファルト舗装工 (下層路盤工)		基準高▽	±40	±50	-	-	基準高は延長40m毎に1箇所の割とし、道路中心線及び端部で測定。 厚さは各車線200m毎に1箇所を掘り起こして測定。 幅は、延長80m毎に1箇所の割に測定。		工事規模の考え方 中規模とは、施工面積が2,000m ² 以上とする。小規模とは、施工面積が2,000m ² 未満とする。厚さは、個々の測定値が10個に9個以上の割合で規格値を満足しなければならないとともに、10個の測定値の平均値(X ₁₀)について満足しなければならない。ただし、厚さのデータ数が10個未満の場合は測定値の平均値は適用しない。			
						厚さ	-45		-15	-15						
						幅	-50		-	-						
1 共 通 編	3 一 般 施 工	7 一 般 舗 裝 工	7 2	アスファルト舗装工 (上層路盤工(粒度調整路盤工))		厚さ	-25	-30	-8	-10	幅は、延長80m毎に1箇所の割とし、厚さは各車線200m毎に1箇所を掘り起こして測定。		コアー採取について 橋面舗装等でコアー採取により床版等に損傷を与える恐れのある場合は、他の方法によることが出来る。 維持工事においては、平坦性の項目を省略することが出来る。			
						幅	-50		-	-						
1 共 通 編	3 一 般 施 工	7 一 般 舗 裝 工	7 3	アスファルト舗装工 (上層路盤工(セメント(石灰)安定処理工))		厚さ	-25	-30	-8	-10	幅は、延長80m毎に1箇所の割とし、厚さは、1,000m ² に1個の割でコアーを採取もしくは掘り起こして測定。					
						幅	-50		-	-						
1 共 通 編	3 一 般 施 工	7 一 般 舗 裝 工	7 4	アスファルト舗装工 (加熱アスファルト安定処理工)		厚さ	-15	-20	-5	-7	幅は、延長80m毎に1箇所の割とし、厚さは、1,000m ² に1個の割りでコアーを採取して測定。					
						幅	-50		-	-						
1 共 通 編	3 一 般 施 工	7 一 般 舗 裝 工	7 5	アスファルト舗装工 (基層工)		厚さ	-9	-12	-3	-4	幅は、延長80m毎に1箇所の割とし、厚さは、1,000m ² に1個の割りでコアーを採取して測定。					
						幅	-25		-	-						

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値				測定基準	測定箇所	摘要			
							個々の測定値(X)		10個の規定値の平均(X ₁₀)							
							中規模以上	小規模以下	中規模以上	小規模以下						
1 共 通 編	3 一 般 施 工	7 一 般 舗 裝 工	7	6	アスファルト舗装工 (表層工)	厚さ	-7	-9	-2	-3	幅は、延長80m毎に1箇所の割とし、厚さは、1,000m ² に1個の割りでコアーを採取して測定。	工事規模の考え方 中規模とは、施工面積が2,000m ² 以上とする。小規模とは、施工面積が2,000m ² 未満とする。厚さは、個々の測定値が10個に9個以上の割合で規格値を満足しなければならないとともに、10個の測定値の平均値(X ₁₀)について満足しなければならない。ただし、厚さのデータ数が10個未満の場合は測定値の平均値は適用しない。				
						幅	-25		-	-						
						平坦性	-		3m プロフィルメーター (σ)2.4mm以下 直読式(足付き) (σ)1.75mm以下							
1 共 通 編	3 一 般 施 工	7 一 般 舗 裝 工	8	1	半たわみ性舗装工 (下層路盤工)	基準高▽	±40	±50	-	-	基準高は延長40m毎に1箇所の割とし、道路中心線及び端部で測定。 厚さは各車線200m毎に1箇所を掘り起こして測定。 幅は、延長80m毎に1箇所の割に測定。	コアー採取について 橋面舗装等でコアー採取により床版等に損傷を与える恐れのある場合は、他の方法によることが出来る。 維持工事においては、平坦性の項目を省略することが出来る。				
						厚さ	-45	-45	-15	-15						
						幅	-50	-50	-	-						
1 共 通 編	3 一 般 施 工	7 一 般 舗 裝 工	8	2	半たわみ性舗装工 (上層路盤工(粒度調整路盤工))	厚さ	-25	-30	-8	-10	幅は、延長80m毎に1箇所の割とし、厚さは、各車線200m毎に1箇所を掘り起こして測定。					
						幅	-50	-50	-	-						
1 共 通 編	3 一 般 施 工	7 一 般 舗 裝 工	8	3	半たわみ性舗装工 (上層路盤工(セメント(石灰)安定処理工))	厚さ	-25	-30	-8	-10	幅は、延長80m毎に1箇所の割とし、厚さは、1,000m ² に1個の割でコアーを採取もしくは掘り起こして測定。					
						幅	-50	-50	-	-						
1 共 通 編	3 一 般 施 工	7 一 般 舗 裝 工	8	4	半たわみ性舗装工 (加熱アスファルト安定処理工)	厚さ	-15	-20	-5	-7	幅は、延長80m毎に1箇所の割とし、厚さは、1,000m ² に1個の割でコアーを採取して測定。					
						幅	-50	-50	-	-						

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値				測定基準	測定箇所	摘要			
							個々の測定値(X)		10個の規定値の平均(X ₁₀)							
							中規模以上	小規模以下	中規模以上	小規模以下						
1 共 通 編	3 一 般 施 工	7 一 般 鋪 裝 工	8	5	半たわみ性舗装工 (基層工)	厚さ	-9	-12	-3	-4	幅は、延長80m毎に1箇所の割とし、厚さは、1000m ² に1個の割でコアーを採取して測定。	工事規模の考え方 中規模とは、施工面積が2,000m ² 以上とする。小規模とは、施工面積が2,000m ² 未満とする。厚さは、個々の測定値が10個に9個以上の割合で規格値を満足しなければならないとともに、10個の測定値の平均値(X ₁₀)について満足しなければならない。ただし、厚さのデータ数が10個未満の場合は測定値の平均値は適用しない。				
						幅	-25	-25	-	-						
1 共 通 編	3 一 般 施 工	7 一 般 鋪 裝 工	8	6	半たわみ性舗装工 (表層工)	厚さ	-7	-9	-2	-3	幅は、延長80m毎に1箇所の割とし、厚さは、1000m ² 毎に1個の割でコアーを採取して測定。	コアー採取について 橋面舗装等でコアー採取により床版等に損傷を与える恐れのある場合は、他の方法によることが出来る。 維持工事においては、平坦性の項目を省略することが出来る。				
						幅	-25	-25	-	-						
						平坦性	—	3m プロフィルメーター (σ)2.4mm以下 直読式(足付き) (σ)1.75mm以下								
1 共 通 編	3 一 般 施 工	7 一 般 鋪 裝 工	9	1	排水性舗装工 (下層路盤工)	基準高▽	±40	±50	-	-	基準高は延長40m毎に1箇所の割とし、道路中心線及び端部で測定。 厚さは各車線200m毎に1箇所を掘り起こして測定。 幅は、延長80m毎に1箇所の割に測定。					
						厚さ	-45	-45	-15	-15						
						幅	-50	-50	-	-						
1 共 通 編	3 一 般 施 工	7 一 般 鋪 裝 工	9	2	排水性舗装工 (上層路盤工(粒度調整路盤工))	厚さ	-25	-30	-8	-10	幅は、延長80m毎に1箇所の割とし、厚さは、各車線200m毎に1箇所を掘り起こして測定。					
						幅	-50	-50	-	-						
1 共 通 編	3 一 般 施 工	7 一 般 鋪 裝 工	9	3	排水性舗装工 (上層路盤工(セメント(石灰)安定処理工))	厚さ	-25	-30	-8	-10	幅は、延長80m毎に1箇所の割とし、厚さは、1000m ² に1個の割でコアーを採取もしくは掘り起こして測定。					
						幅	-50	-50	-	-						

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値				測定基準	測定箇所	摘要			
							個々の測定値(X)		10個の規定値の平均(X ₁₀)							
							中規模以上	小規模以下	中規模以上	小規模以下						
1 共 通 編	3 一 般 施 工	7 一 般 鋪 裝 工	9	4	排水性舗装工 (加熱アスファルト安定処理工)	厚さ	-15	-20	-5	-7	幅は、延長80m毎に1箇所の割とし、厚さは、1000m ² に1個の割でコアーを採取もしくは掘り起こして測定。	工事規模の考え方 中規模とは、施工面積が2,000m ² 以上とする。小規模とは、施工面積が2,000m ² 未満とする。厚さは、個々の測定値が10個に9個以上の割合で規格値を満足しなければならないとともに、10個の測定値の平均値(X ₁₀)について満足しなければならない。ただし、厚さのデータ数が10個未満の場合は測定値の平均値は適用しない。				
						幅	-50	-50	-	-						
1 共 通 編	3 一 般 施 工	7 一 般 鋪 裝 工	9	5	排水性舗装工 (基層工)	厚さ	-9	-12	-3	-4	幅は、延長80m毎に1箇所の割とし、厚さは、1000m ² に1個の割でコアーを採取もしくは掘り起こして測定。	コアー採取について 橋面舗装等でコアー採取により床版等に損傷を与える恐れのある場合は、他の方法によることが出来る。	維持工事においては、平坦性の項目を省略することが出来る。			
						幅	-25	-25	-	-						
1 共 通 編	3 一 般 施 工	7 一 般 鋪 裝 工	9	6	排水性舗装工 (表層工)	厚さ	-7	-9	-2	-3	幅は、延長80m毎に1箇所の割とし、厚さは、1000m ² に1個の割でコアーを採取もしくは掘り起こして測定。					
						幅	-25	-25	-	-						
						平坦性	-	3m プロフィルメーター (σ)2.4mm以下 直読式(足付き) (σ)1.75mm以下								
1 共 通 編	3 一 般 施 工	7 一 般 鋪 裝 工	10	1	透水性舗装工 (路盤工)	基準高▽	±50	-	-	-	基準高は片側延長40m毎に1箇所の割で測定。 厚さは、片側延長200m毎に1箇所掘り起こして測定。 幅は、片側延長80m毎に1箇所測定。 ※歩道舗装に適用する。					
						厚さ	t<15cm	-30	-10	-						
						t≥15cm	-45	-15	-	-						
1 共 通 編	3 一 般 施 工	7 一 般 鋪 裝 工	10	2	透水性舗装工 (表層工)	幅	-100	-	-	-	幅は、片側延長80m毎に1箇所の割で測定。 厚さは、片側延長200m毎に1箇所コアーを採取して測定。 ※歩道舗装に適用する。					

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値				測定基準	測定箇所	摘要			
							個々の測定値(X)		10個の規定値の平均(X ₁₀)							
							中規模以上	小規模以下	中規模以上	小規模以下						
1 共 通 編	3 一 般 施 工	7 一 般 舗 裝 工	11	1	グースアスファルト舗装工 (加熱アスファルト安定処理工)	厚さ	-15	-20	-5	-7	幅は、延長80m毎に1箇所の割とし、厚さは、1000m ² 毎に1個の割でコアーを採取して測定。	工事規模の考え方 中規模とは、施工面積が2,000m ² 以上とする。小規模とは、施工面積が2,000m ² 未満とする。厚さは、個々の測定値が10個に9個以上の割合で規格値を満足しなければならないとともに、10個の測定値の平均値(X ₁₀)について満足しなければならない。ただし、厚さのデータ数が10個未満の場合は測定値の平均値は適用しない。				
						幅	-50	-50	-	-						
1 共 通 編	3 一 般 施 工	7 一 般 舗 裝 工	11	2	グースアスファルト舗装工 (基層工)	厚さ	-9	-12	-3	-4	幅は、延長80m毎に1箇所の割とし、厚さは、1000m ² 毎に1個の割でコアーを採取して測定。	コアー採取について 橋面舗装等でコアー採取により床版等に損傷を与える恐れのある場合は、他の方法によることが出来る。	維持工事においては、平坦性の項目を省略することが出来る。			
						幅	-25	-25	-	-						
1 共 通 編	3 一 般 施 工	7 一 般 舗 裝 工	11	3	グースアスファルト舗装工 (表層工)	厚さ	-7	-9	-2	-3	幅は、延長80m毎に1箇所の割とし、厚さは、1000m ² 毎に1個の割でコアーを採取して測定。					
						幅	-25	-25	-	-						
						平坦性	-	3m プロフィルメーター (σ)2.4mm以下 直読式(足付き) (σ)1.75mm以下								
1 共 通 編	3 一 般 施 工	7 一 般 舗 裝 工	12	1	コンクリート舗装工 (下層路盤工)	基準高▽	±40	±50	-		基準高は延長40m毎に1箇所の割とし、道路中心線及び端部で測定。 厚さは各車線200m毎に1箇所を掘り起こして測定。 幅は、延長80m毎に1箇所の割に測定。					
						厚さ	-45		-15							
						幅	-50		-							
1 共 通 編	3 一 般 施 工	7 一 般 舗 裝 工	12	2	コンクリート舗装工 (粒度調整路盤工)	厚さ	-25	-30	-8		幅は、延長80m毎に1箇所の割とし、厚さは、各車線200m毎に1箇所を掘り起こして測定。					
						幅	-50		-							

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値				測定基準	測定箇所	摘要			
							個々の測定値(X)		10個の規定値の平均(X ₁₀)							
							中規模以上	小規模以下	中規模以上	小規模以下						
1 共 通 編	3 一 般 施 工	7 一 般 舗 裝 工	12	3	コンクリート舗装工 (セメント(石灰・瀝青)安定処理工)	厚さ	-25	-30	-8		幅は、延長80m毎に1箇所の割とし、厚さは、各車線200m毎に1箇所を掘り起こして測定。	工事規模の考え方 中規模とは、施工面積が2,000m ² 以上とする。小規模とは、施工面積が2,000m ² 未満とする。厚さは、個々の測定値が10個に9個以上の割合で規格値を満足しなければならないとともに、10個の測定値の平均値(X ₁₀)について満足しなければならない。ただし、厚さのデータ数が10個未満の場合は測定値の平均値は適用しない。				
						幅	-50		-							
1 共 通 編	3 一 般 施 工	7 一 般 舗 裝 工	12	4	コンクリート舗装工 (アスファルト中間層)	厚さ	-9	-12	-3		幅は、延長80m毎に1箇所の割とし、厚さは、各車線200m毎に1箇所を掘り起こして測定。	コア採取について 橋面舗装等でコア採取により床版等に損傷を与える恐れのある場合は、他の方法によることが出来る。	維持工事においては、平坦性の項目を省略することが出来る。			
						幅	-25		-							
1 共 通 編	3 一 般 施 工	7 一 般 舗 裝 工	12	5	コンクリート舗装工 (コンクリート舗装版工)	厚さ	-10		-3.5		厚さは各車線の中心付近で型枠据付後各車線200m毎に水糸又はレベルにより1測線当たり横断方向に3箇所以上測定、幅は、延長80m毎に1箇所の割で測定。平坦性は各車線毎に版縁から1mの線上、全延長とする。					
						幅	-25		-							
						平坦性	-									
1 共 通 編	3 一 般 施 工	7 一 般 舗 裝 工	12	6	コンクリート舗装工 (転圧コンクリート版工(下層路盤工))	目地段差			±2		隣接する各目地に対して、道路中心線及び端部で測定。					
						基準高▽	±40	±50	-		基準高は延長40m毎に1箇所の割とし、道路中心線及び端部で測定。厚さは各車線200m毎に1箇所を掘り起こして測定。幅は、延長80m毎に1箇所の割で測定。					
						厚さ	-45		-15							
1 共 通 編	3 一 般 施 工	7 一 般 舗 裝 工	12	7	コンクリート舗装工 (転圧コンクリート版工(粒度調整路盤工))	幅	-50		-		幅は、延長80m毎に1箇所の割とし、厚さは、各車線200m毎に1箇所を掘り起こして測定。					

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値				測定基準	測定箇所	摘要			
							個々の測定値(X)		10個の規定値の平均(X ₁₀)							
							中規模以上	小規模以下	中規模以上	小規模以下						
1 共 通 編	3 一 般 施 工	7 一 般 舗 裝 工	12	8	コンクリート舗装工 (転圧コンクリート版工(セメント(石灰・瀝青)安定処理工))	厚さ	-25	-30	-8		幅は、延長80m毎に1箇所の割とし、厚さは、1,000m ² に1個の割合でコアーを採取もしくは掘り起こして測定。	工事規模の考え方 中規模とは、施工面積が2,000m ² 以上とする。小規模とは、施工面積が2,000m ² 未満とする。厚さは、個々の測定値が10個に9個以上の割合で規格値を満足しなければならないとともに、10個の測定値の平均値(X ₁₀)について満足しなければならない。ただし、厚さのデータ数が10個未満の場合は測定値の平均値は適用しない。				
						幅	-50		-							
1 共 通 編	3 一 般 施 工	7 一 般 舗 裝 工	12	9	コンクリート舗装工 (転圧コンクリート版工(アスファルト中間層))	厚さ	-9	-12	-3		幅は、延長80m毎に1箇所の割とし、厚さは、1,000m ² に1個の割りでコアー採取して測定。	コアー採取について 橋面舗装等でコアー採取により床版等に損傷を与える恐れのある場合は、他の方法によることが出来る。	維持工事においては、平坦性の項目を省略することが出来る。			
						幅	-25		-							
1 共 通 編	3 一 般 施 工	7 一 般 舗 裝 工	12	10	コンクリート舗装工 (転圧コンクリート版工)	厚さ	-15		-4.5		厚さは各車線の中心付近で型枠据付後各車線200m毎に水糸又はレベルにより1測線当たり横断方向に3箇所以上測定、幅は、延長80m毎に1箇所の割で測定。平坦性は各車線毎に版縁から1mの線上、全延長とする。	隣接する各目地に対して、道路中心線及び端部で測定。				
						幅	-35		-							
						平坦性	—									
						目地段差	±2									
1 共 通 編	3 一 般 施 工	7 一 般 舗 裝 工	13	1	薄層カラー舗装工 (下層路盤工)	基準高▽	±40	±50	-		基準高は延長40m毎に1箇所の割とし、道路中心線及び端部で測定。 厚さは各車線200m毎に1箇所を掘り起こして測定。 幅は、延長80m毎に1箇所の割に測定。					
						厚さ	-45		-15							
						幅	-50		-							
1 共 通 編	3 一 般 施 工	7 一 般 舗 裝 工	13	2	薄層カラー舗装工 (上層路盤工(粒度調整路盤工))	厚さ	-25	-30	-8		幅は、延長80m毎に1箇所の割とし、厚さは各車線200m毎に1個の掘り起こして測定。					
						幅	-50		-							









出来形管理基準及び規格値 第1編 共通編






单位:mm




編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値			測定基準	測定箇所	摘要
							個々の測定値(X)		10個の規定値の平均(X ₁₀)			
							中規模以上	小規模以下	中規模以上	小規模以下		
1 共通編	3 一般施工	7 一般舗装工	13	3	薄層カラー舗装工 (上層路盤工(セメント(石灰)安定処理工))	厚さ	-25	-30	-8	幅は、延長80m毎に1箇所の割とし、厚さは、1,000m ² に1個の割でコアーを採取もしくは掘り起こして測定。	工事規模の考え方 中規模とは、施工面積が2,000m ² 以上とする。小規模とは、施工面積が2,000m ² 未満とする。厚さは、個々の測定値が10個に9個以上の割合で規格値を満足しなければならないとともに、10個の測定値の平均値(X ₁₀)について満足しなければならない。ただし、厚さのデータ数が10個未満の場合は測定値の平均値は適用しない。	
						幅	-50		-			
1 共通編	3 一般施工	7 一般舗装工	13	4	薄層カラー舗装工 (加熱アスファルト安定処理工)	厚さ	-15	-20	-5	幅は、延長80m毎に1箇所の割とし、厚さは、1,000m ² に1個の割りでコアーを採取して測定。	コアー採取について 橋面舗装等でコアー採取により床版等に損傷を与える恐れのある場合は、他の方法によることが出来る。	維持工事においては、平坦性の項目を省略することが出来る。
						幅	-50		-			
1 共通編	3 一般施工	7 一般舗装工	13	5	薄層カラー舗装工 (基層工)	厚さ	-9	-12	-3	幅は、延長80m毎に1箇所の割とし、厚さは、1,000m ² に1個の割りでコアーを採取して測定。		
						幅	-25		-			
1 共通編	3 一般施工	7 一般舗装工	14	1	ブロック舗装工 (下層路盤工)	基準高▽	±40	±50	-	基準高・幅は延長40m毎に1箇所の割とし、道路中心線及び端部で測定。 厚さは、各軍線200m毎に1箇所を掘り起こして測定。		
						厚さ	-45		-15			
						幅	-50		-			
1 共通編	3 一般施工	7 一般舗装工	14	2	ブロック舗装工 (上層路盤工(粒度調整路盤工))	厚さ	-25	-30	-8	基準高・幅は延長80m毎に1箇所の割とし、道路中心線及び端部で測定。 厚さは、各軍線200m毎に1箇所を掘り起こして測定。		
						幅	-50		-			


編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値				測定基準	測定箇所	摘要			
							個々の測定値(X)		10個の規定値の平均(X_{10})							
							中規模以上	小規模以下	中規模以上	小規模以下						
1 共 通 編	3 一 般 施 工	7 一 般 舗 裝 工	14	3	ブロック舗装工 (上層路盤工(セメント(石灰)安定処理工))	厚さ	-25	-30	-8		幅は、延長80m毎に1箇所の割とし、厚さは、1,000m ² に1個の割でコアーを採取もしくは掘り起こして測定。	工事規模の考え方 中規模とは、施工面積が2,000m ² 以上とする。小規模とは、施工面積が2,000m ² 未満とする。厚さは、個々の測定値が10個に9個以上の割合で規格値を満足しなければならないとともに、10個の測定値の平均値(X_{10})について満足しなければならない。ただし、厚さのデータ数が10個未満の場合は測定値の平均値は適用しない。				
						幅	-50		-							
1 共 通 編	3 一 般 施 工	7 一 般 舗 裝 工	14	4	ブロック舗装工 (加熱アスファルト上安定処理工)	厚さ	-15	-20	-5		幅は、延長80m毎に1箇所の割とし、厚さは、1,000m ² に1個の割でコアーを採取して測定。	コアー採取について 橋面舗装等でコアー採取により床版等に損傷を与える恐れのある場合は、他の方法によることが出来る。	維持工事においては、平坦性の項目を省略することが出来る。			
						幅	-50		-							
1 共 通 編	3 一 般 施 工	7 一 般 舗 裝 工	14	5	ブロック舗装工 (基層工)	厚さ	-9	-12	-3		幅は、延長80m毎に1箇所の割とし、厚さは、1,000m ² に1個の割でコアーを採取して測定。					
						幅	-25		-							

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値		測定基準	測定箇所	摘要			
							個々の測定値(X)							
							中規模以上	小規模以下						
1 共 通 編	3 一 般 施 工	7 一 般 鋪 裝 工	15		路面切削工	厚さt	-7	-2	<p>厚さは40m毎に現舗装高切削後の基準高の差で算出する。 測定点は車道中心線、車道端及びその中心とする。 延長40m未満の場合は、2箇所／施工箇所とする。 断面状況で、間隔、測点数を変えることができる。 測定方法は自動横断測定法によることが出来る。</p>	<p>現舗装 w</p>				
						幅w	-25	-						
1 共 通 編	3 一 般 施 工	7 一 般 鋪 裝 工	16		舗装打換え工	路盤工	幅w	-50	<p>各層毎1箇所／1施工箇所</p>	<p>各層毎1箇所／1施工箇所</p>				
							延長L	-100						
							厚さt	該当工種						
						舗設工	幅w	-25						
							延長L	-100						
							厚さt	該当工種						
1 共 通 編	3 一 般 施 工	7 一 般 鋪 裝 工	17		オーバーレイ工	厚さt	-9		<p>厚さは40m毎に現舗装高とオーバーレイ後の基準高の差で算出する。 測定点は車道中心線、車道端及びその中心とする。 幅は、延長80m毎に1箇所の割とし、延長80m未満の場合は、2箇所／施工箇所とする。 断面状況で、間隔、側点数を変えることができる。</p>	<p>現舗装 w</p>				
						幅w	-25							
						延長L	-100							
						平坦性	-	3m プロファイルメーター (σ)2.4mm以下 直読式(足付き) (σ)1.75mm以下						

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	摘要
1 共 通 編	3 一 般 施 工	8 地 盤 改 良 工	2	路床安定処理工	基準高▽	±50	延長40m毎に1箇所の割で測定。 基準高は、道路中心線及び端部で測定。 厚さは中心線及び端部で測定。			
					施工厚さ t	-50				
					幅 w	-100				
					延長 L	-200				
1 共 通 編	3 一 般 施 工	8 地 盤 改 良 工	3	置換工	基準高▽	±50	施工延長40m(測点間隔25mの場合は50m)につき1箇所、延長40m(50m)以下のものは1施工箇所につき2箇所。 厚さは中心線及び端部で測定。			
					施工厚さ t	-50				
					幅 w	-100				
					延長 L	-200				
1 共 通 編	3 一 般 施 工	8 地 盤 改 良 工	4	表層安定処理工 (サンドマット海上)	基準高▽	特記仕様書に 明示	施工延長10mにつき、1測点当たり5点以上 測定。 w、(L)は施工延長40mにつき1箇所、80m 以下のものは1施工箇所につき3箇所。 (L)はセンターライン及び表裏法肩で行う。			
					法長 ℓ	-500				
					天端幅 w	-300				
					天端延長 L	-500				
1 共 通 編	3 一 般 施 工	8 地 盤 改 良 工	5	パイルネット工	基準高▽	±50	施工延長40m(測点間隔25mの場合は50m)につき1箇所。 厚さは中心線及び両端で掘り起こして測定。 杭については、当該杭の項目に準ずる。			
					施工厚さ t	-50				
					幅 w	-100				
					延長 L	-200				


編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	摘要
1 共 通 編	3 一 般 施 工	8 地 盤 改 良 工	6	サンドマット工	施工厚さ t	-50	施工延長40m(測点間隔25mの場合は50m)につき1箇所。 厚さは中心線及び両端で掘り起こして測定。			
					幅 w	-100				
					延長 L	-200				
1 共 通 編	3 一 般 施 工	8 地 盤 改 良 工	7	バーチカルドレーン工 (サンドドレーン工) (ペーパードレーン工) (袋詰式サンドドレーン工)	位置・間隔 w	±100	100本に1箇所。 100本以下は2箇所測定。1箇所に4本測定。 ただし、ペーパードレーンの杭径は対象外とする。			
					杭径 D	設計値以上				
					打込長さ h	設計値以上				
					サンドドレーン、 袋詰式サンドドレーン、 サンドコンパクションパイプの 砂投入量	—				
1 共 通 編	3 一 般 施 工	8 地 盤 改 良 工	9	固結工 (粉体噴射攪拌工) (高压噴射攪拌工) (スラリー攪拌工) (生石灰パイプ工)	基準高▽	-50	100本に1箇所。 100本以下は2箇所測定。 1箇所に4本測定			
					位置・間隔w	D/4以内				
					杭径 D	設計値以上				
					深度 ℓ	設計値以上				
1 共 通 編	3 一 般 施 工	11 仮 設 工	5	1 土留・仮締切工 (H鋼杭) (鋼矢板)	基準高▽	±100	基準高は施工延長40m(測点間隔25mの場合は50m)につき1箇所。延長40m(又は50m)以下のものは、1施工箇所につき2箇所。 (任意仮設は除く)			
					根入長	設計値以上				
1 共 通 編	3 一 般 施 工	11 仮 設 工	5	2 土留・仮締切工 (アンカーワーク)	削孔深さ ℓ	設計深さ以上	全数。 (任意仮設は除く)		$d = \sqrt{x^2 + y^2}$	
					配置誤差 d	100				

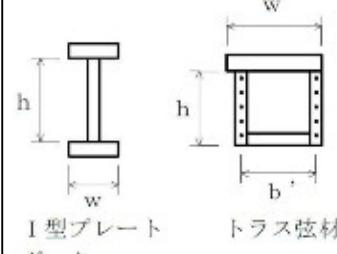

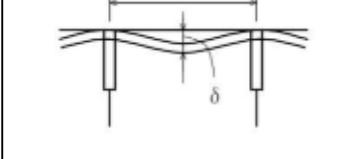
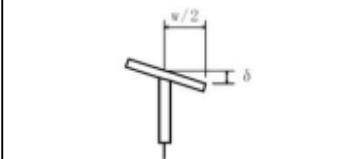
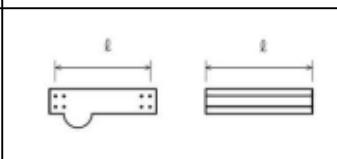
編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	摘要
1 共 通 編	3 一 般 施 工	11 仮 設 工	5	3	土留・仮締切工 (連節ブロック張り工)	法長 ℓ	-100	施工延長40m(測点間隔25mの場合は50m)につき1箇所、延長40m(又は50m)以下のものは1施工箇所につき2箇所。		
						延長 $L_1 L_2$	-200			
1 共 通 編	3 一 般 施 工	11 仮 設 工	5	4	土留・仮締切工 (締切盛工)	基準高▽	-50	施工延長50mにつき1箇所。延長50m以下のものは、1施工箇所につき2箇所。 (任意仮設は除く)		
						天端幅 w	-100			
						法長 ℓ	-100			
1 共 通 編	3 一 般 施 工	11 仮 設 工	5	5	土留・仮締切工 (中詰盛工)	基準高▽	-50	施工延長50mにつき1箇所。延長50m以下のものは、1施工箇所につき2箇所。 (任意仮設は除く)		
1 共 通 編	3 一 般 施 工	11 仮 設 工	9	地中連続壁工(壁式)	基準高▽	±50	基準高は施工延長40m(測点間隔25mの場合は50m)につき1箇所。延長40m(又は50m)以下のものについては1施工箇所につき2箇所。 変位は施工延長20m(測点間隔25mの場合は25m)につき1箇所。延長20m(又は25m)以下のものは1施工箇所につき2箇所。			
					連壁の長さ ℓ	-50				
					変位	300				
					壁体長 L	-200				

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	摘要
1 共 通 編	3 一 般 施 工	11 仮 設 工	10		地中連続壁工(柱列式)	基準高▽ 連壁の長さ ℓ 変位 壁体長 L	± 50 -50 $D/4$ 以内 -200	基準高は施工延長40m(測点間隔25mの場合は50m)につき1箇所。延長40m(又は50m)以下のものについては1施工箇所につき2箇所。 変位は施工延長20m(測点間隔25mの場合は25m)につき1箇所。延長20m(又は25m)以下のものは1施工箇所につき2箇所。		D:杭径







編	章	節	条	枝番	工種	測定項目		規格値	測定基準	測定箇所	摘要
1 共 通 編	3 一 般 施 工	13 工 場 製 作 工 (共 通)	1	1	鋳造費 (金属支承工)	上下 部構 造物 との 接合 用ボ ルト 孔	孔の直径差		+2 -0	製品全数を測定。	






編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	摘要	
1 共 通 編	3 一 般 施 工	13 工 場 製 作 工 (共 通)	1	1	鋳造費 (金属支承工)	上沓の橋軸及び 直角方向の長さ寸法 全移動量 ℓ $\ell \leq 300 \text{ mm}$ $\ell > 300 \text{ mm}$ 組立 高さ H 上、下面加工仕上げ CO 構 造 用 $H \leq 300 \text{ mm}$ $H > 300 \text{ mm}$ (H/200+3) 小数点以下切り捨て 普 通 寸 法	JIS B 0403-95 CT13 ± 2 $\pm \ell/100$ ± 3 ± 3 (H/200+3) 小数点以下切り捨て 鋳放し長さ寸法※1),※2) 鋳放し肉厚寸法※1) 削り加工寸法 ガス切断寸法	JIS B 0403-95 CT14 JIS B 0403-95 CT15 JIS B 0405-91 粗級 JIS B 0417-79 B級	製品全数を測定。 ※1)片面削り加工も含む。 ※2)ただし、ソールプレート接触面の橋軸 及び橋軸直角方向の長さ寸法に対しては CT13を適用する。		



編	章	節	条	枝番	工種	測定項目		規格値	測定基準	測定箇所	摘要
1 共 通 編	3 一 般 施 工	13 工 場 製 作 工 (共 通)	1	2	鋳造費 (大型ゴム支承工)	幅 w 長さ L 直径 D	w,L,D $\leq 500\text{ mm}$	0~+5	製品全数を測定。 平面度:1個のゴム支承の厚さ(t)の最大相対誤差		
500< w,L,D $\leq 1500\text{ mm}$	0~+1%										
1500 mm < w,L,D	0~+15										
厚さ t	t $\leq 20\text{mm}$	± 0.5									
	20 < t ≤ 160	$\pm 2.5\%$									
	160mm < t	± 4									
平面度		1									
1 共 通 編	3 一 般 施 工	13 工 場 製 作 工 (共 通)	1	3	仮設材製作工	部 材	部材長 $\ell(\text{m})$	$\ell \leq 10$	± 3	図面の寸法表示箇所で測定。	
$\ell > 10$	± 4										
1 共 通 編	3 一 般 施 工	13 工 場 製 作 工 (共 通)	1	4	刃口金物製作工	刃口高さ h(m)	h ≤ 0.5	± 2	図面の寸法表示箇所で測定。		
0.5 < h ≤ 1.0	± 3										
1.0 < h ≤ 2.0	± 4										
外周長 L(m)		$\pm (10 + L/10)$									

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準		測定箇所	摘要	
								鋼げた等	トラス・アーチ等			
1 共 通 編	3 一 般 施 工	13 工 場 製 作 工 (共 通)	3 1	桁製作工 (仮組立による検査を実施する場合) (シミュレーション仮組立検査を行う場合)	部 材 精 度	フランジ 幅 w(m)	w≤0.5	±2	主げた・主構 各支点及び各支間中央付近を測定。 床組など 構造別に、5部材につき1個抜き取った部 材の中央付近を測定。 なお、JISマーク表示品を使用する場合は、 製造工場の発行するJISに基づく試験成績 表に替えることができる。	 I型プレート ガーテー	 トラス弦材	
						腹板高 h(m)	0.5<w≤1.0	±3				
						腹板 間隔 b'(m)	1.0<w≤2.0	±4				
							2.0<w	±(3+w/2)				
						板の 平面度 δ (mm)	鋼げた及び トラス等の 部材の腹板	h/250	主げた 各支点及び各支間中央付近を測定。 h:腹板高(mm) b:腹板又はリブの間隔(mm) w:フランジ幅(mm)			
							箱げた及び スラブ等の フランジ鋼床版 のデッキプレート	b/150				
							フランジの直角度 δ (mm)	w/200				
						部材長 ℓ(m)	鋼げた	ℓ≤10	±3			
								ℓ>10	±4			
						トラス、 アーチ など	ℓ≤10	±2				
							ℓ>10	±3				
							圧縮材の曲がり δ (mm)	ℓ/1000	—	主要部材全数を測 定。		
									ℓ:部材長(mm)			


※ 規格値の
L,Bに代入する
数値はm単位の
数値である。
ただし、「主げた、
主構の鉛
直度 δ」の規
格値のhに代
入する数値は
mm単位の数
値とする。

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準		測定箇所	摘要		
								銅げた等	トラス・アーチ等				
1 共 通 編	3 一 般 施 工	13 工 場 製 作 工 (共 通)	3 1	桁製作工 (仮組立による検査を実施する場合) (シミュレーション仮組立検査を行う場合)	仮組立時	全長 L(m) 支間長 L_n (m)	$\pm(10+L/10)$ $\pm(10+L_n/10)$	主げた、主構全数を測定。		単跨間の場合  多跨間の場合 	※規格値の L,Bに代入する 数値はm単位の 数値である。 ただし、「主げた、主構の鉛直度 δ 」の規 格値のhに代入する 数値はmm単位の 数値とする。		
						主げた、主構の 中心間距離 B(m)	B \leq 2	± 4		各支点及び各支間中央付近を測定。 			
							B > 2	$\pm(3+B/2)$					
						主構の 組立高さ h(m)	$h \leq 5$	± 5					
							$h > 5$	$\pm(2.5+h/2)$					
						主げた、主 構の 通り δ (mm)	L \leq 100	$5+L/5$		最も外側の主桁又は主げたについて支点 及び支間中央の1点を測定。 L:測線長(m)			
							L > 100	25					
						主げた、主 構の そり δ (mm)	L \leq 20	$-5 \sim +5$		各主げたについて 10~12m間隔を測定。 L:主げたの支間長 (m)			
							20 < L \leq 40	$-5 \sim +10$					
							40 < L \leq 80	$-5 \sim +15$					
							80 < L \leq 200	$-5 \sim +25$					
						主げた、主構の橋端 における出入差 δ (mm)	設計値 ± 10	どちらか一方の主げた(主構)端を測定。					
						主げた、主構の鉛直度 δ (mm)	$3+h/1000$	各主げたの両端部を 測定。 h:主げたの高さ(mm)	支点及び 支間中央付近を 測定。 h:主構の高さ(mm)				
						現場継手部のすき間 δ_1 δ_2 (mm)	設計値 ± 5	主桁、主構の全継手数の1/2を測定。 δ_1 、 δ_2 のうち大きいもの。 設計値が5mm以下の場合は、マイナス側に ついては設計値以上とする。					

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目			規格値	測定基準	測定箇所	摘要					
1 共 通 編	3 一 般 施 工	13 工 場 製 作 工 (共 通)	3 2	桁製作工 (仮組立検査を実施しない場合)	部材精度	法兰ジ幅 w(m)	w≤0.5			±2	主げた・主構各支点及び各支間中央付近を測定。 床組など構造別に、5部材につき1個抜き取った部材の中央付近を測定。	 I型鋼げた	※規格値のwに代入する数値はm単位の数値である。ただし、「主げた、主構の法兰ジ直角度δ」の規格値のh、b、wに代入する数値はmm単位の数値とする。				
							0.5< w≤1.0			±3							
							1.0< w≤2.0			±4							
							2.0< w			±(3+w/2)							
						板の平面度 δ (mm)	鋼げたの部材の腹板			h/250	主げた各支点及び各支間中央付近を測定。 h:腹板高(mm) b:腹板又はリブの間隔(mm) w:法兰ジ幅(mm)	 					
							箱げた等の法兰ジ鋼床版のデッキプレート			b/150							
						法兰ジの直角度 δ (mm)	法兰ジの直角度 δ (mm)			w/200	主要部材全数を測定。	 					
							部材長 ℓ(m)	鋼げた	ℓ≤10	±3							
									ℓ>10	±4							
1 共 通 編	3 一 般 施 工	13 工 場 製 作 工 (共 通)	3 5	桁製作工 (鋼製えん堤製作工(仮組立時))	部材の水平度			10	全数を測定。	   	堤長 L			±30			
					堤長 ℓ			±10									
					堤幅 W			±30									
					堤幅 w			±10									
					高さ H			±10									
					ベースプレートの高さ			±10									
					本体の傾き			±H/500									








編	章	節	条	枝番	工種	測定項目		規格値	測定基準	測定箇所	摘要
1 共 通 編	3 一 般 施 工	13 工 場 製 作 工 (共 通)	4		検査路製作工	部 材	部材長 ℓ (m)	$\ell \leq 10$	± 3	図面の寸法表示箇所で測定。	
								$\ell > 10$	± 4		
1 共 通 編	3 一 般 施 工	13 工 場 製 作 工 (共 通)	5		鋼製伸縮継手製作工	部 材	部材長w(m)	0~+30	製品全数を測定。		
							組合せる 伸縮装置との 高さの差 δ_1 (mm)	設計値 ± 4	両端及び中央部付近を測定。 (実測値) δ_2		
							フインガーの 食い違い δ_2 (mm)	± 2			

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目		規格値	測定基準	測定箇所	摘要
1 共 通 編	3 一 般 施 工	13 工 場 製 作 工 (共 通)	6		落橋防止装置製作工	部 材	部材長 $l(m)$	$l \leq 10$ ± 3	図面の寸法表示箇所で測定。		
								$l > 10$ ± 4	図面の寸法表示箇所で測定。		
1 共 通 編	3 一 般 施 工	13 工 場 製 作 工 (共 通)	7		橋梁用防護柵製作工	部 材	部材長 $l(m)$	$l \leq 10$ ± 3	図面の寸法表示箇所で測定。		
								$l > 10$ ± 4	図面の寸法表示箇所で測定。		
1 共 通 編	3 一 般 施 工	13 工 場 製 作 工 (共 通)	8		アンカーフレーム製作工	仮 組 立 時	上面水平度 $\delta_1(mm)$	$b/500$	軸心上全数を測定。		
							鉛直度 $\delta_2(mm)$	$h/500$	軸心上全数を測定。		
							高さ $h(mm)$	± 5	軸心上全数を測定。		

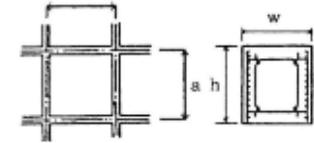
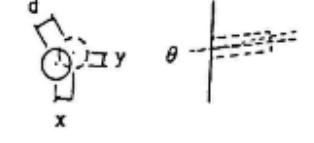






編	章	節	条	枝番	工種	測定項目		規格値	測定基準	測定箇所	摘要
1 共 通 編	3 一 般 施 工	13 工 場 製 作 工 (共 通)	9		プレビーム用桁製作工	部 材	フランジ 幅 W(m) 腹板高 h(m)	w≤0.5	±2	各支点及び各支間中央付近を測定。	I型鋼げた
0.5<w≤1.0	±3										
1.0<w≤2.0	±4										
2.0<w	±(3+w/2)										
フランジの 直角度 δ (mm)		w/200									
部材長 ℓ(m)	ℓ≤10	±3	原則として仮組立をしない部材について主要部材全数を測定。	W							
	ℓ>10	±4									
仮 組 立 時	主げた のそり δ	L≤20	-5~+5	各主げたについて 10~12m間隔を測定。	L						
20<L≤40		-5~+10									
1 共 通 編	3 一 般 施 工	13 工 場 製 作 工 (共 通)	10		鋼製排水管製作工	部 材	部材長 ℓ(m)	ℓ≤10	±3	図面の寸法表示箇所で測定。	
ℓ>10	±4										

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	摘要
1 共 通 編	3 一 般 施 工	13 工 場 製 作 工 (共 通)	11		工場塗装工	塗膜厚	a. ロット塗膜厚の平均値は目標塗膜厚合計値の90%以上 b. 測定値の最小値は、目標塗膜厚合計値の70%以上 c. 測定値の分布の標準偏差は、目標塗膜厚合計値の20%を超えない。ただし、測定値の平均値が目標塗膜厚合計値より大きい場合はこの限りではない。	外面塗装では、無機ジンクリッヂペイントの塗付後と上塗り終了時に測定し、内面塗装では内面塗装終了時に測定。 1ロットの大きさは、500m ² とする。 1ロット当たり測定数は25点とし、各点の測定は5回行い、その平均値をその点の測定値とする。		




編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	摘要
1 共通編	3 一般施工	14 橋梁架設工			架設工(鋼橋) (クレーン架設) (ケーブルクレーン架設) (ケーブルエレクション架設) (架設桁架設) (送出し架設) (トラベラークレーン架設)	全長 L (m) 支間長 L_n (m)	$\pm(20+L/5)$ $\pm(20+L_n/5)$	各桁毎に全数測定。 L :主げた・主構の支間長(m)	単径間の場合  多径間の場合 	※規格値の L, B に代入する数値は m単位の数値である。 ただし、「主 げた、主構 の鉛直度 δ 」の規格 値の h に代 入する数値 はmm単位の 数値とする。
						通り δ (mm)	$\pm(10+2L/5)$	L :主げた・主構の支間長(m)		
						そり δ (mm)	$\pm(25+L/2)$	各桁毎に全数測定。 L :主げた・主構の支間長(m)		
						※主げた、 主構の 中心間距離 B (m)	$B \leq 2$ $B > 2$	± 4 $\pm(3+B/2)$	各支点及び各支間中央付近を測定。	
						※主げた、橋端における出入差 δ (mm)	設計値 ± 10	どちらか一方の主桁(主構)端を測定。		
						※主げた、主構の鉛直度 δ (mm)	$3+h/1000$	各主げたの両端部を測定。 h :げた・主構の高さ(mm)		
						※現場継手部のすき間 δ_1, δ_2 (mm)	設計値 ± 5	主げた、主構の全継手数の $1/2$ を測定。 δ_1, δ_2 のうち大きいもの設計値が5mm以下の場合は、マイナス側については設計値以上とする。		
※は仮組立検査を実施しない工事に適用。										

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	摘要		
1 共 通 編	3 一 般 施 工	14 橋 梁 架 設 工			架設工(コンクリート橋) (クレーン架設) (架設桁架設) 架設工支保工 (固定) (移動) 架設桁架設 (片持架設) (押出し架設)	全長・支間	-	各桁毎に全数測定。				
						桁の中心間距離	-	一連毎の両端及び支間中央について各上下間を測定。				
						そり	-	主桁を全数測定。				
1 共 通 編	3 一 般 施 工	15 法 面 工 (共 通)	2	1	植生工 (種子散布工) (張芝工) (筋芝工) (市松芝工) (植生シート工) (植生マット工) (植生筋工) (人工張芝工) (植生穴工)	切土法長 ℓ	$t < 5m$ $t \geq 5m$	-200 法長の-4%	施工延長40m(測点間隔25mの場合は50m)につき1箇所、延長40m(又は50m)以下のものは1施工箇所につき2箇所。			
						盛土法長 ℓ	$t < 5m$ $t \geq 5m$	-100 法長の-2%				
						延長 L		-200	1施工箇所毎。			
1 共 通 編	3 一 般 施 工	15 法 面 工 (共 通)	2	2	植生工 (植生基材吹付工) (客土吹付工)	法長 ℓ	$t < 5m$ $t \geq 5m$	-200 法長の-4%	施工延長40mにつき1箇所、40m以下のものは1施工箇所につき2箇所。			
						厚さ t	$t < 5m$ $t \geq 5m$	-10 -20	施工面積200m ² につき1箇所、面積200m ² 以下のものは、1施工箇所につき2箇所。 検査孔により測定。			
							但し、吹付面に凸凹がある場合の最小吹付厚は設計厚の50%以上とし、平均値は設計厚以上					
						延長 L		-200	1施工箇所毎。			
1 共 通 編	3 一 般 施 工	15 法 面 工 (共 通)	3		法面吹付工 (コンクリート) (モルタル)	法長 ℓ	$\ell < 3m$ $\ell \geq 3m$	-50 -100	施工延長40mにつき1箇所、40m以下のものは1施工箇所につき2箇所。			
						厚さ t	$t < 5cm$ $t \geq 5cm$	-10 -20	200m ² につき1箇所以上、200m ² 以下は2箇所をせん孔により測定。			
							但し、吹付面に凸凹がある場合の最小吹付厚は、設計厚の50%以上とし、平均厚は設計厚以上。					
						延長 L		-200	1施工箇所毎。			




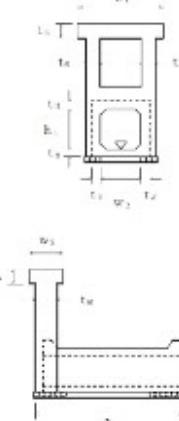
編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	摘要	
1 共 通 編	3 一 般 施 工 (共 通)	15 法 面 工 (現 場 打 法 枠 工) (現 場 吹 付 法 枠 工)	4	1	法枠工 (現 場 打 法 枠 工) (現 場 吹 付 法 枠 工)	法長 ℓ	$\ell < 10m$ $\ell \geq 10m$	-100 -200	施工延長40m(間点間隔25mの場合は50m)につき1箇所、延長40m(又は50m)以下のものは1施工箇所につき2箇所。 柱延長100mにつき1箇所、柱延長100m以下のものは1施工箇所につき2箇所。		曲線部は設計図書による
						幅 w	-30				
						高さ h	-30				
						柱中心間隔 a	±100				
						延長 L	-200	1施工箇所毎。			
1 共 通 編	3 一 般 施 工 (共 通)	15 法 面 工 (プレ キ ャ ス ト 法 枠 工)	4	2	法枠工 (プレ キ ャ ス ト 法 枠 工)	法長 ℓ	$\ell < 10m$ $\ell \geq 10m$	-100 -200	施工延長40m(測点間隔25mの場合は50m)につき1箇所、延長40m(又は50m)以下のモノは1施工箇所につき2箇所。		
						延長 L	-200	1施工箇所毎。			
1 共 通 編	3 一 般 施 工 (共 通)	15 法 面 工 (アン カ ー 工)	6	アンカーワーク	アンカーワーク	削孔深さ ℓ	設計値以上	全数。(任意仮設は除く)	 $d = \sqrt{x^2 + y^2}$		
						配置誤差 d	100				
						せん孔方向 θ	±2.5度				

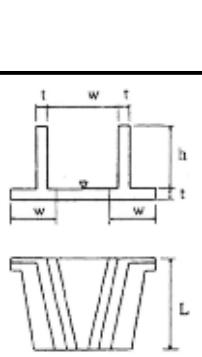

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	摘要	
1 共 通 編	3 一 般 施 工	16 擁 壁 工 (共 通)	4		井桁ブロック工	基準高▽	±50	施工延長40m(測点間隔25mの場合は50m)につき1箇所、延長40m(又は50m)以下の中は1施工箇所につき2箇所。	 		
法長 ℓ	$\ell < 3m$	-50									
	$\ell \geq 3m$	-100									
厚さ $t_1 t_2 t_3$		-50									
延長 $L_1 L_2$		-200	1施工箇所毎。								
1 共 通 編	3 一 般 施 工	17 浚 渫 船 運 転 工	3	1	浚渫船運転工 (民船、官船) (ポンプ浚渫船)	基準高▽	上限 200ps 500ps 1000ps 250ps 420ps 600ps 1350ps	下限 -800 -1000 -1200 -800 -1000 -1200	延長方向は、設計図書により指定された測点毎。 横断方向は、5m毎。 また、斜面は法尻、法肩とし、必要に応じ中間点も加える。 ただし、各測定値の平均値は設計基準高以下であること。		
電気船	200ps 200 200	-800 -1000 -1200									
	500ps 200 200	-1000 -1200									
ディーゼル船	1000ps 250ps 420ps 600ps 1350ps	-1200 -800 -1000 -1200									
	幅	-200									
	延長	-200									
1 共 通 編	3 一 般 施 工	17 浚 渫 船 運 転 工	3	2	浚渫船運転工 (グラブ浚渫船)	基準高▽	上限 +200	延長方向は、設計図書により指定された測点毎。 横断方向は、5m毎。 また、斜面は法尻、法肩とし、必要に応じ中間点も加える。 ただし、各測定値の平均値は設計基準高以下であること。			
幅	-200										
延長	-200										



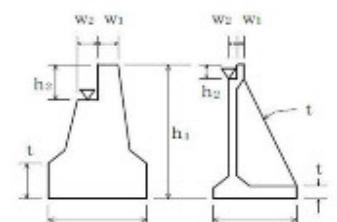
編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	摘要		
1 共 通 編	3 一 般 施 工	19 床 版 工	2	床版工		基準高▽	±20	基準高は、1径間当たり2箇所(支点付近)で、1箇所当たり両端と中央部の3点、幅は1径間当たり3箇所、厚さは型枠設置時におおむね10m ² に1箇所測定。(床版の厚さは、型枠検査をもって代える。)				
						幅 w	0~+30					
						厚さ t	-10~+20					
						鉄筋のかぶり	設計値以上	1径間当たり3箇面(両端及び中央)測定。1箇面の測定箇所は断面変化毎1箇所とする。				
						鉄筋の有効高さ	±10					
						鉄筋間隔	±20	1径間当たり3箇所(両端及び中央)測定。1箇所の測定は、橋軸方向の鉄筋は全数、橋軸直角方向の鉄筋は加工形状毎に2mの範囲を測定。				
1 共 通 編	4 土 工	3 河 川 ・ 海 岸 ・ 砂 防 土 工 等	2	掘削工(切土工) (切土工)		上記、鉄筋の有効高さがマイナスの場合	±10					
						基準高▽	±50	施工延長40m(測点間隔25mの場合は50m)につき1箇所、延長40m(又は50m)以下のものは1施工箇所につき2箇所。基準高は掘削部の両端で測定。				
						法長 ℓ	ℓ < 5m					
							ℓ ≥ 5m					
1 共 通 編	4 土 工	3 河 川 ・ 海 岸 ・ 砂 防 土 工 等	3	盛土工		基準高▽	-50	施工延長40m(測点間隔25mの場合は50m)につき1箇所、延長40m(又は50m)以下のものは1施工箇所につき2箇所。基準高は各法肩で測定。				
						法長 ℓ	ℓ < 5m					
							ℓ ≥ 5m					
						幅 w ₁ w ₂	-100					


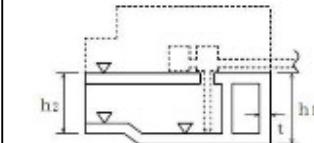




編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	摘要
1 共 通 編	4 土 工	3 河 川 ・ 海 岸 ・ 砂 防 土 工 等	5		盛土補強工 (補強土壁工法) (多數アンカー式補強土工法) (ジオテキスタイルを用いた補強土工法)	基準高▽ 厚さ t 控え長さ	-50 -50 設計値以上	施工延長40m(測点間隔25mの場合は50m)につき1箇所、延長40m(又は50m)以下のものは1施工箇所につき2箇所。		
1 共 通 編	4 土 工	3 河 川 ・ 海 岸 ・ 砂 防 土 工 等	7		法面整形工 (盛土部)	厚さ t	※-30	施工延長40m(測点間隔25mの場合は50m)につき1箇所、延長40m(又は50m)以下のものは1施工箇所につき2箇所、法の中央で測定。 ※土羽打ちのある場合に適用。		
1 共 通 編	4 土 工	3 河 川 ・ 海 岸 ・ 砂 防 土 工 等	8		天端敷砂利工	厚さ t 幅 w	t < 15cm t ≥ 15cm -25 -50 -100	幅は、施工延長40m(測点間隔25mの場合は50m)につき1箇所、延長40m(又は50m)以下のものは1施工箇所につき2箇所。 厚さは、施工延長200mにつき1箇所、200m以下は2箇所、中央で測定。		




編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	摘要
1 共 通 編	4 土 工	4 道 路 土 工	2		掘削工 (切土工)	基準高▽	±50	施工延長40mにつき1箇所、延長40m以下のものは1施工箇所につき2箇所。 基準高は、道路中心線及び端部で測定。		
					法長 ℓ	ℓ < 5m	-200			
						ℓ ≥ 5m	法長-4%			
					幅 w	-100				
1 共 通 編	4 土 工	4 道 路 土 工	3 · 4		路体盛土工 路床盛土工	基準高▽	±50	施工延長40mにつき1箇所、延長40m以下のものは1施工箇所につき2箇所。 基準高は、道路中心線及び端部で測定。		
					法長 ℓ	ℓ < 5m	-200			
						ℓ ≥ 5m	法長-2%			
					幅 w1 w2	-100				
1 共 通 編	4 土 工	4 道 路 土 工	5		法面整形工 (盛土部)	厚さ t	※-30	施工延長40mにつき1箇所、延長40m以下のものは1施工箇所につき2箇所。 法の中央で測定。 ※土羽打ちのある場合。		
1 共 通 編	5 無 筋 、 鉄 筋 コン クリ ート	5 鉄 筋	4		鉄筋の組立て	平均間隔 d	± ϕ	$d = \frac{D}{n-1}$ D : n本間の長さ n : 10本程度とする ϕ : 鉄筋径 工事の規模に応じて、1リフト、1ロット当たりに対して各面で1箇所以上測定する。 最小かぶりは、コンクリート標準示方書(構造性能照査編 9.2)参照 注1)重要構造物 かつ主鉄筋について適用する。 注2)橋梁コンクリート床版桁(PC橋含む)の鉄筋については、第1編3-19-2 床版工を適用する。		
					かぶり t	± ϕ かつ 最小かぶり以上				




編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	摘要
2 河 川 ・ 水 路 編	1 築 堤 ・ 護 岸	7 法 覆 護 岸 工	4		護岸付属物工	幅 w 高さ h	-30 -30	各格子間の中央部1箇所を測定。		
2 河 川 ・ 水 路 編	1 築 堤 ・ 護 岸	10 水 制 工	8		杭出し水制工	基準高▽ 幅 w 方向 延長 L	±50 ±300 ±7° -200	1組毎		
2 河 川 ・ 水 路 編	1 築 堤 ・ 護 岸	13 光 ケ ー ブル 配 管 工	3		配管工	埋設深 t 延長 L	0~+50 -200	接続部(地上機器部)間毎に1箇所 接続部(地上機器部)間毎で全数。 【管路センターで測定】		
2 河 川 ・ 水 路 編	3 桶 門 ・ 桶 管 ・ 水 路 工	5 桶 門 ・ 桶 管 本 体 工	6	1	函渠工 (本体工)	基準高▽ 厚さ t ₁ ~ t ₈ 幅 w ₁ w ₂ 内空幅 w ₃ 内空高 h ₁ 延長 L	±30 -20 -30 -30 ±30 -200	柔構造桶門の場合は埋戻前(載荷前)に測定する。 函渠寸法は、両端、施工継手箇所及び図面の寸法表示箇所で測定。門柱、操作台等は、図面の寸法表示箇所で測定。プレキャスト製品使用の場合は、製品寸法を規格証明書で確認するものとし、『基準高』と『延長』を測定。		




編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	摘要	
2 河 川 ・ 水 路 編	3 桶 門 ・ 桶 管 ・ 水 路 工	5 桶 門 ・ 桶 管 本 体 工	6	2	函渠工 (ヒューム管) (PC管) (コレゲートパイプ) (ダクタイル鉄管)	基準高▽	±30	施工延長40m(測点間隔25mの場合は50m)につき1箇所、延長40m(又は50m)以下のものは1施工箇所につき2箇所。			
						延長 L	-200	1施工箇所毎。			
2 河 川 ・ 水 路 編	3 桶 門 ・ 桶 管 ・ 水 路 工	5 桶 門 ・ 桶 管 本 体 工	7	8	翼壁工 水叩工	基準高▽	±30	図面の寸法表示箇所で測定。			
						厚さ t	-20				
						幅 w	-30				
						高さ h	±30				
						延長 L	-50				
2 河 川 ・ 水 路 編	4 水 門	6 水 門 本 体 工	7	8	床版工 堰柱工 門柱工 ゲート操作台工 胸壁工	基準高▽	±30	図面の寸法表示箇所で測定。			
			9	9		厚さ t	-20				
			10	10		幅 w	-30				
			11	11		高さ h	±30				
						延長 L	-50				
2 河 川 ・ 水 路 編	5 堰	6 可 動 堰 本 体 工	13	14	閘門工 土砂吐工	基準高▽	±30				
						厚さ t	-20				
						幅 w	-30				
						高さ h	±30				
						延長 L	-50				

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	摘要
2 河 川 ・ 水 路 編	5 堰	7 固 定 堰 本 体 工	8 9 10		堰本体工 水叩工 土砂吐工	基準高▽	±30	基準高、幅、高さ、厚さは両端、施工継手箇所及び構造図の寸法表示箇所で測定。		
						厚さ t	-20			
						幅 w	-30			
						高さ h	±30			
						堰長 L	L < 20m			
							L ≥ 20m			
2 河 川 ・ 水 路 編	5 堰	8 魚 道 工	3 魚 道 本 体 工		魚道本体工	基準高▽	±30	施工延長40m(測点間隔25mの場合は50m)につき1箇所、40m(又は50m)以下のものは1施工箇所につき2箇所。(なお、製品使用の場合の製品寸法は、規格証明書等による)		
						厚さ t1 t2	-20			
						幅 w	-30			
						高さ h1 h2	-30			
						延長 L	-200			
2 河 川 ・ 水 路 編	5 堰	9 管 理 橋 下 部 工	2		管理橋橋台工	基準高▽	±20	橋軸方向の断面寸法は中央及び両端部、その他は図面の寸法表示箇所で測定。		
						厚さ t	-20			
						天端幅 w1(橋軸方向)	-10			
						天端幅 w2(橋軸方向)	-10			
						敷幅 w3(橋軸方向)	-50			
						高さ h1	-50			
						胸壁の高さ h2	-30			
						天端長 ℓ1	-50			
						敷長 ℓ2	-50			
						胸壁間距離 ℓ	±30			
						支間長及び中心線の変位	±50			

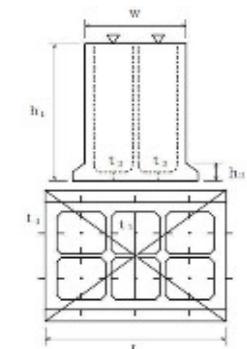



編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	摘要
2 河 川 ・ 水 路 編	6 排 水 機 場	4 機 場 本 体 工	6		本体工	基準高▽	±30	図面の表示箇所で測定。	 	
						厚さ t	-20			
						幅 w	-30			
						高さ h ₁ h ₂	±30			
						延長 L	-50			
2 河 川 ・ 水 路 編	6 排 水 機 場	4 機 場 本 体 工	7		燃料貯油槽工	基準高▽	±30	図面の表示箇所で測定。	 	
						厚さ t	-20			
						幅 w	-30			
						高さ h	±30			
						延長 L	-50			
2 河 川 ・ 水 路 編	6 排 水 機 場	5 沈 砂 池 工	7		コンクリート床版工	基準高▽	±30	図面の表示箇所で測定。	 	
						厚さ t	-20			
						幅 w	-30			
						高さ h	±30			
						延長 L	-50			





編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	摘要
2 河 川 ・ 水 路 編	7 床 止 め ・ 床 固 め	4 床 止 め 工	6		本体工 (床固め本体工)	基準高▽	±30	図面に表示してある箇所で測定。		
						天端幅 w1、w3	-30			
						堤幅 w2	-30			
						堤長 L1、L2	-100			
						水通し幅 l1、l2	±50			
2 河 川 ・ 水 路 編	7 床 止 め ・ 床 固 め	4 床 止 め 工	8		水叩工	基準高▽	±30	基準高、幅、延長は図面に表示してある箇所で測定。 厚さは目地及びその中間点で測定。		
						厚さ t	-30			
						幅 w	-100			
						延長 L	-100			
2 河 川 ・ 水 路 編	7 床 止 め ・ 床 固 め	5 床 固 め 工	6		側壁工	基準高 ▽	±30	1. 図面の寸法表示箇所で測定。 2. 上記以外の測定箇所の標準は、天端幅・天端高で各測点及びジョイント毎に測定。 3. 長さは、天端中心線の水平延長、又は、測点に直角な水平延長を測定。		
						天端幅 w1	-30			
						堤幅 w2	-30			
						長さ L	-100			



編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	摘要
3 海岸 編	1 堤 防 ・ 護 岸	5 護 岸 基 礎 工	5		場所打コンクリート工	基準高▽	±30	施工延長40m(測点間隔25mの場合は50m)につき1箇所、延長40m(又は50m)以下のものは1施工箇所につき2箇所。		
						幅 w	-30			
						高さ h	-30			
						延長 L	-200			
3 海岸 編	1 堤 防 ・ 護 岸	5 護 岸 基 礎 工	6		海岸コンクリートブロック工	基準高▽	±50	ブロック個数40個につき1箇所の割で測定。基準高、延長は施工延長40m(測点間隔25mの場合は50m)につき1箇所、延長40m(又は50m)以下のものは1施工箇所につき2箇所。		
						ブロック厚 t	-20			
						ブロック縦幅 w1	-20			
						ブロック横幅 w2	-20			
						延長 L	-200			
3 海岸 編	1 堤 防 ・ 護 岸	6 護 岸 工	4		海岸コンクリートブロック工	基準高▽	±50	施工延長40m(測点間隔25mの場合は50m)につき1箇所、延長40m(又は50m)以下のものは1施工箇所につき2箇所。		
						法長	$\ell < 5m$			
							$\ell \geq 5m$	$\ell \times (-2\%)$		
						厚さ t	-50			
						延長 L	-200			
3 海岸 編	1 堤 防 ・ 護 岸	6 護 岸 工	5		コンクリート被覆工	基準高▽	±50	施工延長40m(測点間隔25mの場合は50m)につき1箇所、延長40m(又は50m)以下のものは1施工箇所につき2箇所。		
						法長	$\ell < 3m$			
							$\ell \geq 3m$	-100		
						厚さ	$t < 100$	-20		
							$t \geq 100$	-30		
						裏込材厚 t'	-50			
						延長 L	-200			
3 海岸 編	1 堤 防 ・ 護 岸	8 天 端 被 覆 工	2		コンクリート被覆工	基準高▽	±50	施工延長40m(測点間隔25mの場合は50m)につき1箇所、延長40m(又は50m)以下のものは1施工箇所につき2箇所。		
						幅 w	-50			
						厚さ t	-10			
						基礎厚 t'	-45			
						延長 L	-200			




編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	摘要
3 海岸 編	1 堤防 ・ 護岸	9 波返工	3		波返工	基準高▽ 幅 w_1 w_2 高さ h_1 h_2 h_3 h < 3m h ≥ 3m 延長 L	±50 -30 -50 -100 -200	施工延長40m(測点間隔25mの場合は50m)につき1箇所、延長40m(又は50m)以下のものは1施工箇所につき2箇所。		
3 海岸 編	2 突堤 ・ 人工岬	4 突堤 基礎工	4		捨石工	基準高▽ 本均し▽ 表面均し 荒均し 異形ブロック据付面 (乱積)以外の高さ▽ 異形ブロック据付面 (層積)の高さ▽ 被覆 均し 異形ブロック据付面 (乱積)以外の高さ▽ 異形ブロック据付面 (層積)の高さ▽ 法長 ℓ 天端幅 w_1 天端延長 L_1	±50 ±100 ±500 ±300 ±500 ±300 -100 -100 -200	施工延長10mにつき、1測点当たり5点以上測定。		幅は施工延長40m(測点間隔25mの場合は50m)につき1箇所、延長40m(又は50m)以下のものは1施工箇所につき2箇所、延長はセンターライン及び表裏法肩。
3 海岸 編	2 突堤 ・ 人工岬	4 突堤 基礎工	5		吸出し防止工	幅 w 延長 L	-300 -500	施工延長40m(測点間隔25mの場合は50m)につき1箇所、延長40m(又は50m)以下のものは1施工箇所につき2箇所。		

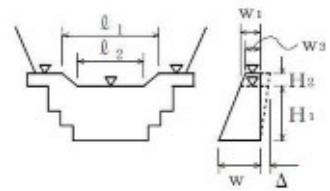
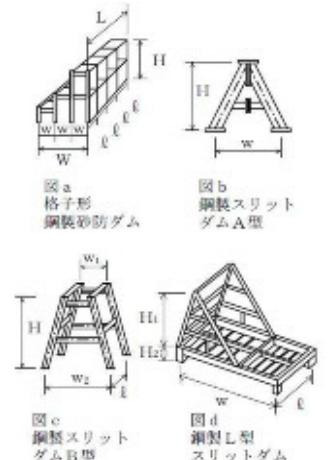
編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	摘要
3 海岸 編	2 突 堤 ・ 人 工 岬	5 突 堤 本 体 工	2		捨石工	基準高▽ 異形ブロック据付面(乱積)以外の高さ▽ 異形ブロック据付面(層積)の高さ▽	±500 ±300	施工延長10mにつき、1測点当たり5点以上測定。		
						法長 l	-100	幅は施工延長40m(測点間隔25mの場合は50m)につき1箇所、延長40m(又は50m)以下のものは1施工箇所につき2箇所、延長はセンターライン及び表裏法肩。		
						天端幅 w1	-100			
						天端延長 L1	-200			
3 海岸 編	2 突 堤 ・ 人 工 岬	5 突 堤 本 体 工	5		海岸コンクリートブロック工	基準高▽ (層積)ブロック規格26t未満 (層積)ブロック規格26t以上 (乱積)	±300 ±500 ±ブロックの高さの1/2	施工延長40m(測点間隔25mの場合は50m)につき1箇所、延長40m(又は50m)以下のものは1施工箇所につき2箇所。延長は、センターラインで行う。		
						天端幅 w	-ブロックの高さの1/2			
						天端延長 L	-ブロックの高さの1/2			
3 海岸 編	2 突 堤 ・ 人 工 岬	5 突 堤 本 体 工	9		石碎工	基準高▽ 厚さ t 高さ h h < 3m h ≥ 3m 延長 L	±50 -50 -50 -100 -200	施工延長40m(測点間隔25mの場合は50m)につき1箇所、延長40m(又は50m)以下のものは1施工箇所につき2箇所。		
3 海岸 編	2 突 堤 ・ 人 工 岬	5 突 堤 本 体 工	10		場所打コンクリート工	基準高▽ 幅 w 高さ h 延長 L	±30 -30 -30 -200	施工延長40m(測点間隔25mの場合は50m)につき1箇所、延長40m(又は50m)以下のものは1施工箇所につき2箇所。		

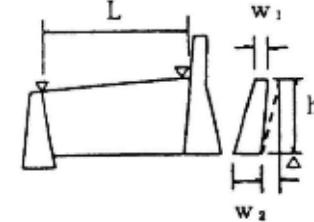
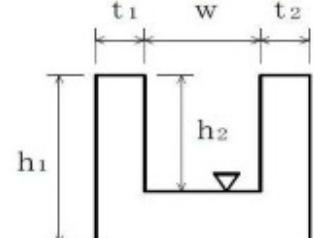
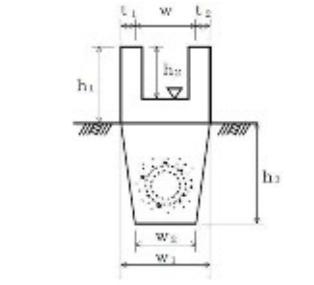
編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	摘要		
3 海岸 編	2 突 堤 ・ 人 工 岬	5 突 堤 本 体 工	11	ケーソン工据付 (ケーソン製作)		バラストの 基準高▽	碎石、砂▽ ±100	各室中央部1箇所。				
						コンクリート▽	±50					
						壁厚 t_1	±10	底版完成時、各壁1箇所。				
						幅 w	+30, -10	各層完成時に中央部及び底版と天端は両端。				
						高さ h_1	+30, -10	完成時、四隅。				
						長さ L	+30, -10	各層完成時に中央部及び底版と天端は両端。				
						底版厚さ t_2	+30, -10	底版完成時、各室中央部1箇所。				
3 海岸 編	2 突 堤 ・ 人 工 岬	5 突 堤 本 体 工	11	ケーソン工据付 (ケーソン工据付)		法線に対する 出入 1、2	ケーソン重量 2000t未満	±100	据付完了後、両端2箇所。			
						ケーソン重量 2000t以上	±150					
						据付目地間隔 1'、2'	ケーソン重量 2000t未満	100以下	据付完了後、両端2箇所。			
						ケーソン重量 2000t以上	200以下					
						基準高▽	陸上▽	±30	1室につき1箇所(中心)			
3 海岸 編	2 突 堤 ・ 人 工 岬	5 突 堤 本 体 工	11	ケーソン工 (突堤上部工(場所打コンクリート、 海岸コンクリートブロック))			水中▽	±50				
							厚さ t	±30				
							幅 w	±30				
							長さ L	±30				
3 海岸 編	2 突 堤 ・ 人 工 岬	5 突 堤 本 体 工	12	セルラー工 (セルラー工製作)		壁厚 t	±10	型枠取外し後全数。				
						幅 w	+20, -10					
						高さ h	+20, -10					
						長さ L	+20, -10					



編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	摘要			
3 海岸 編	2 突 堤 ・ 人 工 岬	5 突 堤 本 体 工	12	セルラー工 (セルラー工据付)	法線に対する出入 1、2	±50	据付後ブロック1個に2箇所(各段毎)						
					隣接ブロックとの間隔 1'、2'	50以下							
3 海岸 編	2 突 堤 ・ 人 工 岬	5 突 堤 本 体 工	12	セルラー工 (突堤上部工(場所打コンクリート、 海岸コンクリートブロック))	基準高▽	陸上 水中	±30 ±50	1室につき1箇所(中心)					
					厚さ t	±30							
					幅 w	±30							
					長さ L	±30							
3 海岸 編	2 突 堤 ・ 人 工 岬	6 根 固 め 工	2	捨石工	基準高 ▽	異形ブロック据付面 (乱積)の高さ▽	±500	施工延長10mにつき、1測点当たり5点以上 測定。					
						異形ブロック据付面 (乱積)以外の高さ▽	±300						
					法長 ℓ	-100	幅は施工延長40m(測点間隔25mの場合は 50m)につき1箇所、延長40m(又は50m)以 下のものは1施工箇所につき2箇所、延長 はセンターライン及び表裏法肩。						
						-100							
						-100							
					天端延長 L	-200							
3 海岸 編	2 突 堤 ・ 人 工 岬	6 根 固 め 工	3	根固めブロック工		層積	±300	施工延長40m(測点間隔25mの場合は50 m)につき1箇所。延長40m(又は50m)以下 のものは1施工箇所につき2箇所。					
						乱積	±t/2						
				幅 w ₁ w ₂	厚さ t	-20	幅、厚さは40個につき1箇所測定。						
					層積	-20							
					乱積	-t/2							
				延長 L ₁ L ₂	層積	-200	延長は1施工箇所毎。						
					乱積	-t/2							

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	摘要	
3 海岸 編	2 突 堤 ・ 人工 岬	2 消 波 工	7	3	消波ブロック工	基準高▽	層積 ±300 乱積 ±t/2	施工延長40m(測点間隔25mの場合は50m)につき1箇所。延長40m(又は50m)以下のものは1施工箇所につき2箇所。			
3 海岸 編	3 海岸 堤防 (人工リーフ、 離岸堤、 潜堤)	3 海域 堤 基礎 工	3		捨石工	基準高▽	厚さ t 幅 w1 w2 延長 L1 L2	-20 -20 -200	幅、厚さは40個につき1箇所測定。 延長は1施工箇所毎。		

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目		規格値	測定基準	測定箇所	摘要
4 砂防 ・ 地滑り 防止 編	1 砂防 えん 堤	3 工場 製作 工	4		鋼製えん堤仮設材製作工	部材	部材長 $\ell(m)$	$\ell \leq 10$ $\ell > 10$	± 3 ± 4	図面の寸法表示箇所で測定。	
4 砂防 ・ 地滑り 防止 編	1 砂防 えん 堤	8 コンクリート えん 堤工	4		コンクリートえん堤本体工	基準高▽		± 30	図面の寸法表示箇所で測定。		
					天端部 $w_1 w_3$ 堤幅 w_2		-30				
					水通しの幅 $\ell_1 \ell_2$		± 50				
					堤長 $L_1 L_2$		-100				
4 砂防 ・ 地滑り 防止 編	1 えん 堤	8 コンクリート えん 堤工	6		コンクリート側壁工	基準高▽		± 30	1. 図面の寸法表示箇所を測定。 2. 上記以外の測定箇所の標準は、天端幅・天端高で各測点及びジョイント毎に測定。 3. 長さは、天端中心線の水平延長、又は、測点に直角な水平延長を測定。		
					幅 $w_1 w_2$		-30				
					長さ L		-100				
4 砂防 ・ 地滑り 防止 編	1 えん 堤	8 コンクリート えん 堤工	8		水叩工(水叩)	基準高▽		± 30	基準高、幅、延長は図面に表示してある箇所で測定。 厚さは目地及びその中間点で測定。		
					幅 w		-100				
					厚さ t		-30				
					延長 L		-100				

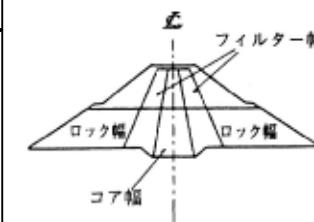
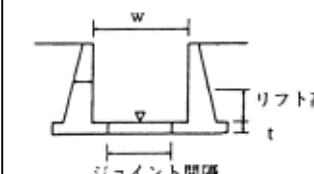

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	摘要
4 砂 防 ・ 地 滑 り 防 止 編	1 え ん 堤	9 鋼 製 え ん 堤 工	5	1	鋼製えん堤本体工 (不透過型)	水通し 部	堤高▽	±50	1. 図面の表示箇所で測定する。 2. ダブルウォール構造の場合は、堤高、幅、袖高は+の規格値は適用しない。	
							長さ $l_1 l_2$	±100		
							幅 $w_1 w_3$	±50		
							下流側倒れ△	±0.02H ₁		
					袖部	袖高▽	±50			
						幅 w_2	±50			
						下流側倒れ△	±0.02H ₂			
4 砂 防 ・ 地 滑 り 防 止 編	1 え ん 堤	9 鋼 製 え ん 堤 工	5	2	鋼製えん堤本体工 (透過型)	堤長 L	格	±50	(備考) 各:格子型鋼製砂防えん堤 A:鋼製スリットえん堤A型 B: 鋼製スリットえん堤B型 L: 鋼製スリットえん堤L型	
						堤長 l	格・B・L	±10		
						堤幅 w	格	±30		
						堤幅 w	格・B・L	±10		
						堤幅 w	A	±5		
						高さ H	格・B・L	±10		
						高さ H	A	±5		

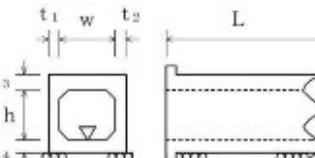
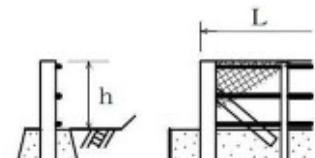
編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	摘要
4 砂 防 ・ 地 滑 り 防 止 編	1 え ん 堤	9 鋼 製 え ん 堤 工	6		鋼製側壁工	堤高▽	±50	1. 図面に表示してある箇所で測定。 2. ダブルウォール構造の場合は、堤高、幅、袖高は+の規格値は適用しない。		
長さ L	±100									
幅 w1 w2	±50									
下流側倒れ△	±0.02H									
高さ	h < 3m									
	h ≥ 3m									
4 砂 防 ・ 地 滑 り 防 止 編	2 流 路 工	5 床 固 め 工	8		魚道工	基準高▽	±30	施工延長40m(測点間隔25mの場合は50m)につき1箇所、延長40m(又は50m)以下のものは1施工箇所につき2箇所。なお、製品使用の場合は、製品寸法については規格証明書等による。		
幅 w	-30									
高さ h1 h2	-30									
厚さ t1 t2	-20									
延長 L	-200									
4 砂 防 ・ 地 滑 り 防 止 編	3 斜 面 対 策	6 山 腹 水 路 工	4		山腹明暗渠工	基準高▽	±30	施工延長40m(測点間隔25mの場合は50m)につき1箇所、延長40m(又は50m)以下のものは1施工箇所につき2箇所。(なお製品使用の場合は、製品寸法は、規格証明書等による)		
厚さ t1 t2	-20									
幅 w	-30									
幅 w1 w2	-50									
高さ h1 h2	-30									
深さ h3	-30									
延長 L	-200									

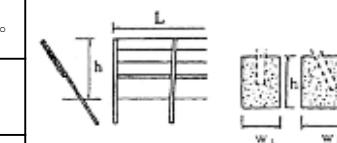
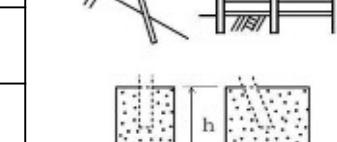
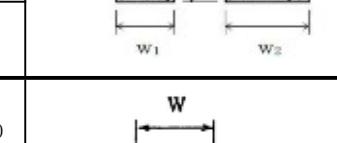
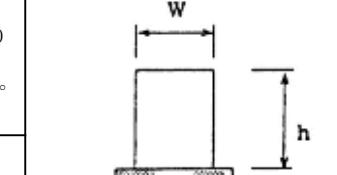
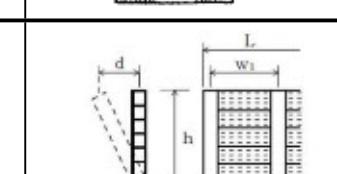
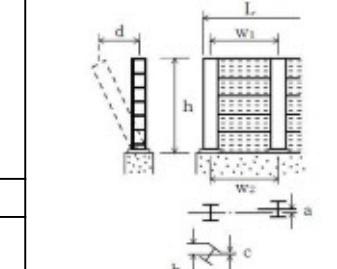
編	章	節	条	枝番	工 種	測 定 項 目	規 格 値	測 定 基 準	測 定 箇 所	摘 要
4 砂 防 ・ 地 滑 り 防 止 編	3 斜 面 対 策	7 地 下 水 排 除 工	4	集排水ボーリング工	削孔深さ ℓ	設計値以上	全数。		$d = \sqrt{x^2 + y^2}$	
					配置誤差 d	100				
					せん孔方向 θ	±2.5度				
4 砂 防 ・ 地 滑 り 防 止 編	3 斜 面 対 策	7 地 下 水 排 除 工	5	集水井工	基準高▽	±50	全数測定。 偏心量は、杭頭及び底面で測定。		$d = \sqrt{x^2 + y^2}$	
					偏心量 d	150				
					長さ L	-100				
					巻立て幅 w	-50				
					巻立て厚さ t	-30				
4 砂 防 ・ 地 滑 り 防 止 編	3 斜 面 対 策	9 抑 止 杭 工	6	合成杭工	基準高▽	±50	全数測定。			
					偏心量 d	D/4以内 かつ100以内				

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	摘要	
5 ダ ム 編	1 コ ン クリ ート ダ ム	4 ダ ム コ ン クリ ート 工			コンクリートダム工 (本体)	天端高▽	±20	1. 図面の寸法表示箇所で測定。 2. 上記以外の測定箇所は、以下を標準とする。 ①天端高(越流部堤頂高を含む)は、各ジョイントについて測定。 ②堤高、リフト高は、各ジョイントについて5リフトごとに測定。(注)堤幅、リフト高の測定は、上下流面型枠と水平打継目の接触部とする。(堤幅は、中心線又は、基準線との関係づけも含む) ③ジョイント間隔(横継目)は、5リフトごと上流端、下流端を対象に測定。 ④堤長は、天端中心線延長を測定。 3. ①越流堤頂部、天端仕上げなどの平坦性の測定方法は、監督員の指示による。 ②監査廊の敷高、幅、高さ、平坦性などの測定方法は監督員の指示による。			
						天端幅	±20				
						ジョイント間隔	±30				
						リフト高	±50				
						堤幅	-30、+50				
						堤長	-100				
5 ダ ム 編	1 コ ン クリ ート ダ ム	4 ダ ム コ ン クリ ート 工			コンクリートダム工 (水門)	天端高▽	±20	1. 図面の寸法表示箇所で測定。 2. 上記以外の測定箇所は、以下を標準とする。 ①天端高(敷高)、ジョイント間は各ジョイント、各測点の交点部を測定。 ②長さは、各ジョイントごとに測定。 ③幅は、各測点ごとに測定。 3. 水門の平坦性の測定は監督員の指示による。			
						ジョイント間隔	±30				
						幅	±40				
						長さ	-100、+60				

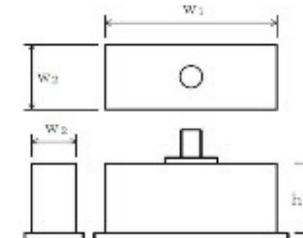

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	摘要
5 ダム 編	1 コンクリートダム	4 ダムコンクリート工			コンクリートダム (副ダム)	天端高 ジョイント間隔 リフト高 堤幅 堤長	±20 ±30 ±50 -30, +50 40	1. 図面の寸法表示箇所で測定。 2. 上記以外の測定箇所は、以下を標準とする。 ①天端高は、各ジョイントごとに測定。 ②堤幅、リフト高は、各ジョイントについて3リフトごとに測定。(注)堤幅、リフト高の測定は、上下洗面型枠と水平打継目の接触部とする。(堤幅は、中心線又は、基準線との関係づけも含む)。 ③ジョイント間隔は、3リフトごと上流端、下流端を対象に測定。 ④堤長は、各測点ごとに測定。		J : ジョイント
5 ダム 編	1 コンクリートダム	4 ダムコンクリート工			コンクリートダム (導流壁)	天端高 ジョイント間隔 リフト高 長さ 厚さ	±30 ±20 ±50 ±100 ±20	1. 図面の寸法表示箇所で測定。 2. 上記以外の測定箇所は、以下を標準とする。 ①天端高、天端幅は、各測点、又はジョイントごとに測定。 ②リフト高、厚さは、各測点、又はジョイントについて3リフトごとに測定。(注)リフト高、厚さの測定は、前面、背面型枠設置後からとする。なお、リフト高、厚さの測定箇所は、前面背面型枠と水平打継目の接触部とする。 ③長さは、天端中心線の水平延長又は、測天に直角な水平延長を測定。		J : ジョイント

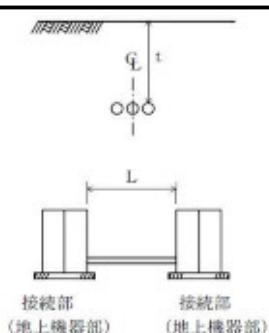

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	摘要
5 ダム 編	2 フィル ダム	3 盛 立 工	5	コアの盛立	基準高	設計値以上	各測点について5層毎に測定。 ※外側境界線は標準機種(ダンピングローラ)の場合			
					外側境界線	-0、+500				
5 ダム 編	2 フィル ダム	3 盛 立 工	6	フィルターの盛立	基準高	0	各測点について5層毎に測定。			
					外側境界線	-0、+1000				
					盛立幅	-0、+1000				
5 ダム 編	2 フィル ダム	3 盛 立 工	7	ロックの盛立	基準高	-100	各測点について盛立5m毎に測定。			
					外側境界線	-0、+2000				
5 ダム 編	2 フィル ダム			フィルダム (洪水吐)	基準高▽	±20	1. 図面の寸法表示箇所で測定。 2. 1回／1施工箇所。			
					ジョイント間隔	±30				
					厚さ t	±20				
					幅 w	±40				
					リフト高さ	±20				
					長さ L	±100				
5 ダム 編	3 基礎 ボーリ ング 工	3 ボーリ ング 工		ボーリング工	深度L	設計値以上	ボーリング工毎。 ※配置位置の規定はコンクリート面で行うカーテングラウトに適用する。			
					配置誤差	100				

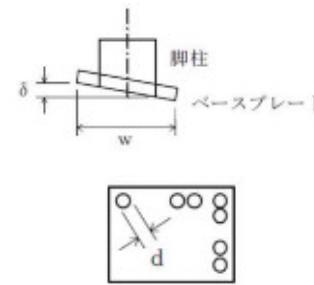


編	章	節	条	枝番	工種	測定項目		規格値	測定基準	測定箇所	摘要	
6 道 路 編	1 道 路 開 設 ・ 改 良	3 工 場 製 作 工	2		遮音壁支柱製作工	部材	部材長 ℓ (m)	$\ell \leq 10m$	± 3	図面の寸法表示箇所で測定。		
								$\ell > 10m$	± 4			
6 道 路 編	1 道 路 開 設 ・ 改 良	9 カ ル バ ー ト 工	6		現場打カルバート工	基準高▽		± 30	両端、施工継手及び図面の寸法表示箇所で測定。			
						厚さ $t_1 \sim t_4$		-20				
						幅(内法) w		-30				
						高さ h		± 30				
						延長 L	$L < 20m$	-50				
							$L \geq 20m$	-100				
6 道 路 編	1 道 路 開 設 ・ 改 良	11 落 石 雪 害 防 止 工	4		落石防止網工	幅 w		-200	1施工箇所毎。			
						延長 L		-200				
6 道 路 編	1 道 路 開 設 ・ 改 良	11 落 石 雪 害 防 止 工	5		落石防護柵工	高さ h		± 30	施工延長40m(測点間隔25mの場合は50m)につき1箇所、延長40m(又は50m)以下のものは1施工箇所につき2箇所。			
						延長 L		-200				

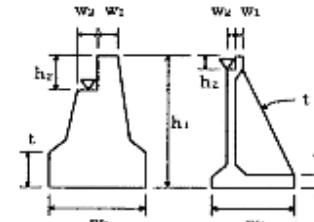
編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	摘要			
6 道 路 編	1 道 路 開 設 ・ 改 良	11 落 石 雪 害 防 止 工	6	防雪柵工	高さ h	±30	施工延長40m(測点間隔25mの場合は50m)につき1箇所、施工延長40m(又は50m)以下のものは1施工箇所につき2箇所。						
					延長 L	-200	1施工箇所毎。						
					基礎	幅 w ₁ w ₂	-30	基礎1基毎。					
						高さ h	-30						
6 道 路 編	1 道 路 開 設 ・ 改 良	11 落 石 雪 害 防 止 工	7	雪崩予防柵工	高さ h	±30	施工延長40m(測点間隔25mの場合は50m)につき1箇所、施工延長40m(又は50m)以下のものは1施工箇所につき2箇所。						
					延長 L	-200	1施工箇所毎。						
					基礎	幅 w ₁ w ₂	-30	基礎1基毎。					
						高さ h	-30						
						打込み ℓ	-10%						
						埋込み ℓ	-5%						
6 道 路 編	1 道 路 開 設 ・ 改 良	12 遮 音 壁	4	遮音壁基礎工	幅 w	-30	施工延長40m(測点間隔25mの場合は50m)につき1箇所、施工延長40m(又は50m)以下のものは1施工箇所につき2箇所。						
					高さ h	-30							
					延長 L	-200	1施工箇所毎。						
6 道 路 編	1 道 路 開 設 ・ 改 良	12 遮 音 壁	5	遮音壁本体工	支柱	間隔 w ₁ w ₂	±15	施工延長5スパンにつき1箇所。					
						ずれ a	10						
						ねじれ b-c	5						
						倒れ d	$h \times 0.5\%$						
					高さ h	+30, -20	1施工箇所毎。						
					延長 L	-200							

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値		測定基準	測定箇所	摘要
							個々の測定値(X)	10個の規定値の平均(X ₁₀)			
6 道路 編	2 舗装	4 舗装工			歩道路盤工 取合舗装路盤工 路肩舗装路盤工	基準高▽	±50	-	基準高は片側延長40m毎に1箇所の割で測定。	工事規模の考え方 中規模とは、1層あたりの施工面積が2000m ² 以上とする。 小規模とは、表層及び基層の加熱アスファルト混合物の総使用量が500t未満あるいは施工面積が2000m ² 未満。厚さは、個々の測定値が10個に9個以上の割合で規格値を満足しなければならないとともに、10個の測定値の平均値(X ₁₀)について満足しなければならない。ただし、厚さのデータ数が10個未満の場合は測定値の平均値は適用しない。	
						厚さ	t<15cm	-30	-10		
							t≥15cm	-45	-15		
						幅	-100	-	幅は、片側延長80m毎に1箇所測定。		
									※両端部2点で測定する。		
6 道路 編	2 舗装	4 舗装工			歩道舗装工 取合舗装工 路肩舗装工 表層工	厚さ	-9	-3	幅は、片側延長80m毎に1箇所の割で測定。厚さは延長200m毎に1箇所コアーを採取して測定。	コアー採取について 橋面舗装等でコアー採取により床版等に損傷を与える恐れのある場合は、他の方法によることが出来る。	
						幅	-25	-			

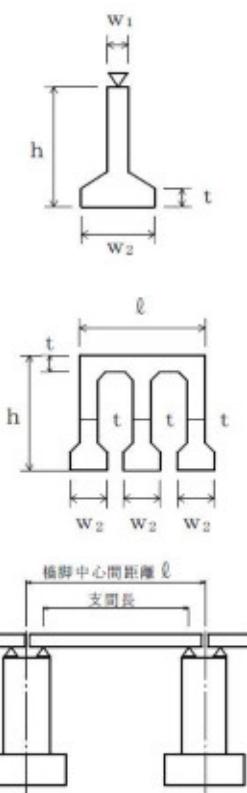
編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	摘要
6 道 路 編	2 舗 装	5 排 水 構 造 物 工	9		排水性舗装用路肩排水工	基準高▽	±30	施工延長40m(測点間隔25mの場合は50m)につき1箇所、延長40m(又は50m)以下のものは1施工箇所につき2箇所。		
						延長 L	-200	1箇所／1施工箇所		
6 道 路 編	2 舗 装	7 踏 掛 板 工	4		踏掛版工 (コンクリート工) (ラバーシュー) (アンカーボルト)	基準高	±20	1箇所／1踏掛版		
						各部の厚さ	±20	1箇所／1踏掛版		
						各部の長さ	±30	1箇所／1踏掛版		
						各部の長さ	±20	全数。		
						厚さ	-			
						中心のずれ	±20	全数。		
6 道 路 編	2 舗 装	9 標 識 工	4	1	大型標識工(標識基礎工)	幅 $w_1 w_2$	-30	基礎1基毎		
						高さ h	-30			
6 道 路 編	2 舗 装	9 標 識 工	4	2	大型標識工(標識柱工)	設置高さ H	設計値以上	1箇所／1基		





編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	摘要
6 道 路 編	2 舗 装	12 道 路 付 属 施 設 工	5	ケーブル配管工	埋設深 t	0~+50	接続部間毎に1箇所		 接続部 (地上機器部) 接続部 (地上機器部)	
					延長 L	-200	接続部間毎で全数			
6 道 路 編	2 舗 装	12 道 路 付 属 施 設 工	6	照明柱基礎工	幅 w	-30	1箇所／1施工箇所			
					高さ h	-30				

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	摘要		
6 道 路 編	3 橋 梁 下 部 工	3 工 場 製 作 工	3	鋼製橋脚製作工	部 材	脚柱とベースプレート の鉛直度 δ (mm)	W/500	各脚柱、ベースプレートを測定。				
						ベース プレ ート	孔の位置	± 2	全数を測定。			
						孔の径d	0~5	全数を測定。				
					仮 組 立 時	柱の 中心 間隔 ・ 対角長 L (m)	$L \leq 10m$	± 5	両端部及び片持ばり部を測定。			
						10 < L \leq 20m		± 10				
						20m < L	$\pm \{10 + (L - 20)/10\}$					
					柱の 鉛直度 δ (mm)	はりのキャンバー 及び柱の曲り δ (mm)	$L/1000$	各主構の各格点を測定				
						H \leq 10	10	各柱及び片持ばり部を測定。 H:高さ(m)				
						H > 10	H					



編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	摘要
6 道 路 編	3 橋 梁 下 部 工	6 橋 台 工	8		躯体工	基準高▽	±20	橋軸方向の断面寸法は中央及び両端部、 その他は寸法表示箇所。 箱抜き形状の詳細については「道路橋支承 便覧」による。		
厚さ t	-20									
天端幅 w1(橋軸方向)	-10									
天端幅 w2(橋軸方向)	-10									
敷幅 w3(橋軸方向)	-50									
高さ h1	-50									
胸壁の高さ h2	-30									
天端長 ℓ1	-50									
敷長 ℓ2	-50									
胸壁間距離ℓ	±30									
支間長及び中心線の変位	±50									
支承部 アンカー ボルト の箱抜き 規格値	計画高	+10~-20								
	平面位置	±20								
	アンカーボルト孔 の鉛直度	1/50以下								



編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	摘要
6 道 路 編	2 橋 梁 下 部 工	7 R C	9	1	橋脚軀体工 (張出式) (重力式) (半重力式)	基準高▽ 厚さ t 天端幅 w_1 (橋軸方向) 天端幅 w_2 (橋軸方向) 敷幅 w_3 (橋軸方向) 高さ h_1 胸壁の高さ h_2 天端長 ℓ_1 敷長 ℓ_2 胸壁間距離 ℓ 支間長及び中心線の変位	±20 -20 -10 -10 -50 -50 -30 -50 -50 ±30 ±50	橋軸方向の断面寸法は中央及び両端部、 その他は寸法表示箇所。 箱抜き形状の詳細については「道路橋支承 便覧」による。		

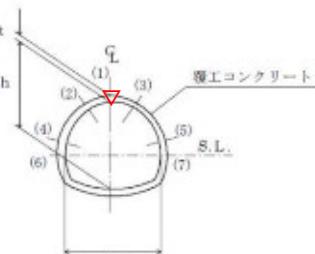
編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	摘要
6 道 路 編	2 道 路 編	7 橋 梁 下 部 工	9 R C	2 橋 脚 工	橋脚軀体工 (ラーメン式)	基準高▽	±20	橋軸方向の断面寸法は中央及び両端部、 その他は寸法表示箇所。 箱抜き形状の詳細については「道路橋支承 便覧」による。		
厚さ t	-20									
天端幅 w1(橋軸方向)	-20									
天端幅 w2(橋軸方向)	-20									
高さ h	-50									
長さ l	-20									
橋脚中心間距離 l	±30									
支間長及び中心線の変位	±50									
支承部 アンカー ボルト の箱抜き 規格値	計画高	+10~-20								
	平面位置	±20								
	アンカーボルト孔 の鉛直度	1/50以下								

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	摘要
6 道 路 編	3 橋 梁 下 部 工	8 鋼 製 橋 脚 工	9	1	橋脚フーチング工 (I型) (T型)	基準高▽	±20	橋軸方向の断面寸法は中央及び両端部、 その他は寸法表示箇所。		
						幅 w(橋軸方向)	-50			
						高さ h	-50			
						長さ l	-50			
6 道 路 編	3 橋 梁 下 部 工	8 鋼 製 橋 脚 工	9	2	橋脚フーチング工 (門型)	基準高▽	±20	橋軸方向の断面寸法は中央及び両端部、 その他は寸法表示箇所。		
						幅 w ₁ w ₂	-50			
						高さ h	-50			
6 道 路 編	3 橋 梁 下 部 工	8 鋼 製 橋 脚 工	10	2	橋脚架設工 (I型) (T型)	基準高▽	±20	橋軸方向の断面寸法は中央及び両端部、 その他は寸法表示箇所。		
						橋脚中心間距離l	±30			
						支間長及び中心線の変位	±50			
6 道 路 編	3 橋 梁 下 部 工	8 鋼 製 橋 脚 工	10	2	橋脚架設工 (門型)	基準高▽	±20	橋軸方向の断面寸法は中央及び両端部、 その他は寸法表示箇所。		
						橋脚中心間距離l	±30			
						支間長及び中心線の変位	±50			

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	摘要
6 道 路 編	3 橋 梁 下 部 工	8 鋼 製 橋 脚 工	11		現場継手工	現場継手部のすき間 δ_1, δ_2 (mm)	5 ※ ± 5	主桁、主構の全継手数の1/2を測定。 ※耐候性鋼材(裸使用)の場合		
6 道 路 編	4 鋼 橋 上 部	3 工 場 製 作 工	9		橋梁用高欄製作工	部材 部材長 ℓ (m)	$\ell \leq 10$ $\ell > 10$	± 3 ± 4	図面の寸法表示箇所で測定。	
6 道 路 編	4 鋼 橋 上 部	5 鋼 橋 架 設 工	10	1	支承工 (鋼製支承)	据付け高さ 注1) 可動支承の移動可能量 注2) 支承中心間隔(橋軸直角方向) 下沓の水平度 同一支承線上の可動支承のずれ の相対誤差 可動支承の移動量 注3)	± 5 設計移動量 ± 10 以上 ± 5 $4 + 0.5 \times (B - 2)$ $1/100$ 5 温度変化に伴う 移動量計算値 の1/2以上	支承全数を測定。 B:支承中心間隔(m) 支承の平面寸法が300mm以下の場合は、水平面の高低差を1mm以下とする。なお、支承を勾配なりに据付ける場合を除く。 注1)先固定の場合は、支承上面で測定する。 注2)可動支承の遊間(L_a, L_b)を計測し、支承据付時のオフセット量 δ を考慮して、移動可能量が道路橋支承便覧の規格値を満たすことを確認する。 注3)可動支承の移動量検査は、架設完了後に実施する。詳細は、道路橋支承便覧参照。		



編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	摘要
6 道 路 編	4 鋼 橋 上 部	5 鋼 橋 架 設 工	10	2	支承工 (ゴム支承)	据付け高さ 注1)	±5	支承全数を測定。 上部構造部材下面とゴム支承面との接触面、及びゴム支承と台座モルタルとの接触面に肌すきが無いことを確認する。支承の平面寸法が300mm以下の場合は、水平面の高低差を1mm以下とする。なお、支承を勾配なりに据付ける場合を除く。 注1)先固定の場合は、支承上面で測定する。 注2)可動支承の遊間(La,Lb)を計測し、支承据付時のオフセット量δを考慮して、移動可能量が道路橋支承便覧の規格値を満たすことを確認する。 注3)可動支承の移動量検査は、架設完了後に実施する。詳細は、道路橋支承便覧参照。		
						可動支承の移動可能量 注2)	設計移動量 ±10以上			
						支承中心間隔(橋軸直角方向)	±5 4 + 0.5 × (B-2)			
						下沓の水平度	橋軸方向 橋軸直角方向	1/300		
						同一支承線上の可動支承のずれ の相対誤差	5			
						可動支承の移動量 注3)	温度変化に伴う 移動量計算値 の1/2以上			
6 道 路 編	4 鋼 橋 上 部	8 橋 梁 付 属 物 工	3		落橋防止装置工	アンカーボルト孔の削孔長	設計値以上	全数測定		
						アンカーボルト定着長	-20以内 かつ-1D以内	全数測定 D:アンカーボルト径(mm)		
6 道 路 編	4 鋼 橋 上 部	8 橋 梁 付 属 物 工	5		地覆工	地覆の幅 w1	-10～+20	1径間当たり両端と中央部の3箇所測定。		
						地覆の高さ h	-10～+20			
						有効幅員 w2	0～+30			
6 道 路 編	4 鋼 橋 上 部	8 橋 梁 付 属 物 工	6 7		橋梁用防護柵工 橋梁用高欄工	幅 w	-5～+10	1径間当たり両端と中央部の3箇所測定。		
						高さ h	-20～+30			

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	摘要
6 道 路 編	4 鋼 橋 上 部	8 橋 梁 付 属 物 工	8		検査路工	幅 高さ	±3 ±4	1ブロックを抽出して測定。		
6 道 路 編	5 コ ン クリ ート 橋 上 部	6 プレ ビーム 桁 橋 工	2		プレビーム用桁製作工 (現場)	幅 w 高さ h 桁長 ℓ スパン長	±5 +10 -5 $\ell < 15$ $\ell \geq 15$ ±($\ell - 5$)かつ -30mm以内	桁全数について測定。 横方向タワミの測定は、プレストレッシング 後に測定。 桁断面寸法測定箇所は、両端部、中央部 の3箇所とする。 ℓ :スパン長		
6 道 路 編	6 ト ン ネ ル (N A T M)	4 支 保 工	3		吹付工	吹付け厚さ	設計吹付け厚以上。 ただし、良好な岩盤で施工端部、突出部等の 特殊な箇所は設計吹付け厚の 1/3以上を確保するものとする。	施工延長40m毎に図に示す。 (1)~(7)及び断面変化点の検測孔を測定。 注)良好な岩盤とは、道路トンネル技術基準 (横造編)にいう地盤等A又はBに該当する 地盤とする。		

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	摘要		
6 道 路 編	6 ト ン ネ ル (N A T M)	4 支 保 工	4	ロックボルト工	位置間隔	—	施工延長40m毎に断面全本数検測。					
					角度	—						
					深さ	—						
					孔径	—						
					突出量	プレート下面 から10cm以内						
6 道 路 編	6 ト ン ネ ル (N A T M)	5 覆 工	3	覆工コンクリート工	基準高▽(拱頂)	±50	<p>(1) 基準高、幅、高さは、施工40mにつき1箇所。 (2) 厚さ (イ)コンクリート打設前の巻立空間を1打設長の終点を図に示す各点で測定。中間部はコンクリート打設口で測定。 (ロ)コンクリート打設後、覆工コンクリートについて1打設長の端面(施工継手の位置)において、図に示す各点の巻厚測定を行う。 (ハ)検測孔による巻厚の測定は図の①は40mに1箇所、②～③は100mに1箇所の割合で行う。なお、トンネル延長が100m以下のものについては、1トンネル当たり2箇所以上の検測孔による測定を行う。ただし、以下の場合には、左記の規格値は適用除外とする。 ・良好な地山における岩又は吹付コンクリートの部分的な突出で、設計覆工厚の3分の1以下のもの。なお、変形が収束しているものに限る。 ・異常土圧による覆工圧不足で、型枠の据付け時には安定が確認されかつ別途構造的に覆工の安全が確認されている場合。 ・鋼アーチ支保工、ロックボルトの突出。なお、トンネル延長が100m以下のものについては、1トンネル当たり2箇所以上の検測孔による測定を行う。ただし、以下の場合は、左記の規格値は適用除外とする。 ・良好な地山における岩又は吹付コンクリートの部分的な突出で、設計覆工厚の3分の1以下のもの。なお、変形が収束しているものに限る。 ・異常土圧による覆工圧不足で、型枠の据付け時には安定が確認されかつ別途構造的に覆工の安全が確認されている場合。 ・鋼アーチ支保工、ロックボルトの突出。</p>					
					幅 w(全幅)	-50						
					高さ h(内法)	-50						
					厚さ t_1 t_2	設計値以上						
					延長 L	—						



編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	摘要
6 道 路 編	6 ト ン ネ ル (N A T M)	5 覆 工	5		床版コンクリート工	幅 w 厚さ t	-50 -30	施工延長40m(測点間隔25mの場合は50m)につき1箇所、延長40m(又は50m)以下のものは1施工箇所につき2箇所。		
6 道 路 編	6 ト ン ネ ル (N A T M)	6 イ ン バ ー ト 工	4		インバート本体工	幅 w(全幅) 厚さ t 延長 L	-50 設計値以上 —	(1)幅は、施工40mにつき1箇所。 (2)厚さ (イ)コンクリート打設前の巻立空間を1打設長の終点を図に示す各点で測定。 (ロ)コンクリート打設後、インバートコンクリートについて1打設長の端面(施工継手の位置)において、図に示す各点の巻厚測定を行う。		
6 道 路 編	6 ト ン ネ ル (N A T M)	8 坑 門 工	4		坑門本体工	基準高▽ 幅 w ₁ w ₂ 高さ 延長 L	±50 -30 h < 3m: -50 h ≥ 3m: -100 -200	図面の主要表示箇所で測定。		




編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	摘要
6 道路 編	6 トンネル (N A T M)	8 坑 門 工	5		明り巻工	基準高(拱頂) 幅 w(全幅) 高さ h(内法) 厚さ t_1 t_2 延長 L	± 50 -50 -50 -20 —	基準高、幅、高さ、厚さは、施工延長40mにつき1箇所を測定。 なお、厚さについては図に示す各点①～⑩において、厚さの測定を行う。		
6 道路 編	11 共同 溝	6 現 場 打 構 築 工	2		現場打躯体工	基準高▽ 厚さ t 内空幅 w 内空高 h ブロック長 L	± 30 -20 -30 ± 30 -50	両端・施工継手箇所及び図面の寸法表示箇所で測定。		
6 道路 編	11 共同 溝	6 現 場 打 構 築 工	4		カラー継手工	厚さ t 幅 w 長さ L	-20 -20 -20	図面の寸法表示箇所で測定。		

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	摘要
6 道路 編	11 共同 溝	6 現 場 打 ち 構 築 工	5	1	防水工 (防水)	幅 w	設計値以上	両端・施工継手箇所の底版・側壁・頂版で測定。		
6 道路 編	11 共同 溝	6 現 場 打 ち 構 築 工	5	2	防水工 (防水保護工)	厚さ t	設計値以上	両端・施工継手箇所の「四隅」で測定。		
6 道路 編	11 共同 溝	6 現 場 打 ち 構 築 工	5	3	防水工 (防水壁)	高さ h	-20	図面の寸法表示箇所で測定。		
						幅 w	±50			
						厚さ t	-20			

単位:mm





編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	摘要
6 道 路 編	11 道 路 編	7 普 雷 キ ヤ ス ト 構 築 工	2	プレキャスト軸体工	基準高▽	±30	施工延長40m(測点間隔25mの場合は50m)につき1箇所、延長40m(又は50m)以下のものは、1施工箇所につき2箇所。			
					延長 L	-200	延長:1施工箇所毎。			
6 道 路 編	12 道 路 編	5 電 線 共 同 溝 工	2	管路工(管路部)	基準高▽	0~+50	接続部(地上機器部)間毎に1箇所。			
					延長 L	-200	接続部(地上機器部)間毎で全数。 【管路センターで測定】			
6 道 路 編	12 道 路 編	5 電 線 共 同 溝 工	3	プレキャストボックス工(特殊部)	基準高▽	±30	接続部(地上機器部)間毎に1箇所。			


編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値		測定基準	測定箇所	摘要			
							個々の測定値(X)	10個の規定値の平均(X ₁₀)						
6 道路 編	14 道路 維持	4 舗装工	5	切削オーバーレイ工	切削オーバーレイ工	厚さ t	-9		厚さは40m毎に現舗装高とオーバーレイ後の基準高の差で算出する。 測定点は車道中心線、車道端及びその中心とする。 幅は、延長80m毎に1箇所の割とし、延長40m未満の場合は、2箇所／施工箇所とする。 断面状況で、間隔、即点数を変えることが出来る。		維持工事においては、平坦性の項目を省略することが出来る。			
						幅 w	-25							
						延長 L	-100							
						平坦性	—	3m プロファイルメーター (σ)2.4mm以下 直読式(足付き) (σ)1.75mm以下						
6 道路 編	14 道路 維持	4 舗装工	7	路上再生工	路上再生工	路盤工	厚さt	-30		<p>幅は延長80m毎に1箇所の割で測定。厚さは、各車線200m毎に左右両端及び中央部の3点を掘り起こして測定。</p> 				
							幅w	-50						
							延長L	-100						






編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準		測定箇所	摘要	
								鋼げた等	トラス・アーチ等			
6 道 路 編	16 道 路 修 繕	3 工 場 製 作 工	4		桁補強材製作工	フランジ幅 w(m) 腹板高 h(m) 腹板 間隔 b'(m)	w≤0.5	±2	主げた・主構	各支店及び各支間 中央付近を測定。		I型鋼げた トラス弦材
						0.5 < w ≤ 1.0	±3	床組など	構造別に、5部材に つき1個抜き取った 部材の中央付近を測 定。			
						2.0 < w	±(3+w/2)					
						フランジの直角度 δ (mm)	w/200	主げた	各支点及び各支間 中央付近を測定。			
						圧縮材の曲がり δ (mm)	ℓ/1000	—	主要部材全数を測 定。 ℓ:部材長			




編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	摘要	
6 道 路 編	16 道 路 修 繕	22 橋 梁 付 属 物 工	4	RC	軀体	基準高	±20	設置する基数の半数／1支承線			
						厚さ	±20				
						幅	±20				
						高さ	±20				
						配置誤差(※)	±30				
					アンカーボルト(鉄筋)	中心のずれ	±20	設置する基数の半数／1支承			
						削孔長	設計値以上				
	16 道 路 修 繕	22 橋 梁 付 属 物 工	4	鋼製	鋼製装置	部材長L(mm)	±3	図面の寸法表示箇所で測定		超音波深傷 器にて測定 する。	
						配置誤差(※)	±30	設置する基数の半数／1支承線			
					アンカーボルト	中心のずれ	±20	設置する基数の半数／1支承線			
						アンカー長	-20				
						定着長	-20				
						削孔長	設計値以上				







※制限値(落橋防止構造での配置位置0.75SE以下、変位制限装置での支承の移動量の確保等)を越える場合はこの限りではない。


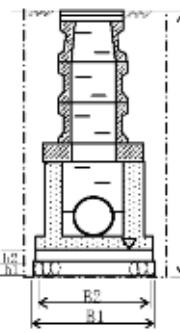


編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	摘要
8 下水道編	1 管路	3 管渠工 (開削)	3 管路土工		管路堀削	深さ h	±30	マンホール間ごとに1箇所測定する。		
						幅 B	-50			
8 下水道編	1 管路	3 管渠工 (開削)	3 管路土工		管路埋戻	基準高 ▽	±30	マンホール間ごとに1箇所測定する。		
8 下水道編	1 管路	3 管渠工 (開削)	4 管布設工		管布設 (自然流下管)	基準高 ▽	±30	基準高、中心線の変位(水平)は、マンホール間の中央部及び両端部を測定する。		
						中心線の変位(水平)	±50			
						勾配	±20%			
						延長 ℓ	-ℓ /500かつ -200	延長ℓはマンホール間を測定する。		
						総延長 L	-200			
8 下水道編	1 管路	3 管渠工 (開削)	4 管布設工		短形渠 (プレキャスト)	基準高 ▽	±30	基準高、中心線の変位(水平)は、施工延長20mにつき1箇所の割合で測定する。		
						中心線の変位(水平)	±50			
						勾配	±20%			
						延長 ℓ	-ℓ /500かつ -200	延長ℓはマンホール間を測定する。		
						総延長 L	-200			

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	摘要
8 下水道編	1 管路	3 管渠工 (開削)	4 管布設工	压送管	基準高▽	±30	施工延長40mにつき1箇所の割合で測定する。		接合部	チェックシートに記入する。
					中心線の変位(水平)	±50				
					総延長	-200				
				鋳鉄管接合	締付けトルク	日本ダクタイル鋳鉄管協会の接合要領書による。	接合箇所全数測定			

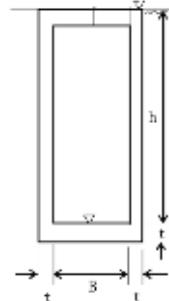



編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	摘要
8 下水道編	1 管路	3 管渠工 (開削)	5 管基礎工		砂基礎	基準高 ∇	± 30	各マンホール間の中央部及び両端部等を測定する。		
						幅 B	-50			
						厚さ h	-30			
8 下水道編	1 管路	3 管渠工 (開削)	5 管基礎工		碎石基礎	基準高 ∇	± 30	各マンホール間の中央部及び両端部等を測定する。		
						幅 b	-50			
						厚さ h	-30			
8 下水道編	1 管路	3 管渠工 (開削)	5 管基礎工		コンクリート基礎	基準高 ∇	± 30	各マンホール間の中央部及び両端部等を測定する。		
						幅 b	-30			
						厚さ h	-30			
8 下水道編	1 管路	3 管渠工 (開削)	5 管基礎工		まくら土台基礎	基準高 ∇	± 30	各マンホール間の中央部及び両端部等を測定する。		
8 下水道編	1 管路	3 管渠工 (開削)	5 管基礎工		はしご胴木基礎	基準高 ∇	± 30	各マンホール間の中央部及び両端部等を測定する。		
						幅 b	-30			
						厚さ h	-30			


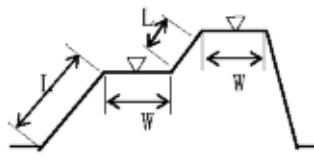


編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	摘要
8 下水道編	1 管路	3 管渠工 (開削)	6 水路築造工	現状打水路	基準高▽	±30	基準高、中心線の変位(水平)、幅、高さ、厚さは、1打設長ごとに両端部等を測定する。 1打設長が20m以上の場合、20mにつき1箇所の割合で測定する。			
					中心線の変位(水平)	±50				
					幅 b	-30				
					高さ h	±30				
					厚さ t	-20				
					勾配	±20%				
					延長 ℓ	-ℓ /500かつ -200				
					総延長 L	-200	延長ℓはマンホール間を測定する。			
8 下水道編	1 管路	3 管渠工 (開削)	7 管路土留工	鋼矢板土留	基準高▽	±50	施工延長20mにつき1箇所測定する。20m未満は、1施工箇所につき2箇所測定する。			任意仮設の場合は除く
					根入長 L	設計値以上				
					変位	100				
8 下水道編	1 管路	4 管渠工 (小口径推進)	3 小口径推進工	小口径推進工	基準高▽	内径1500未満、内径の±10%	基準高、中心線の変位(水平)は、推進管1本ごとに1箇所測定する。			
					内径1500以上、±150					
					中心線の変位(水平)	小口径(直線) ±50				
						その他、±100				
					延長 ℓ	-ℓ /500かつ -200				
					総延長 L	-200	延長ℓはマンホール間を測定する。			

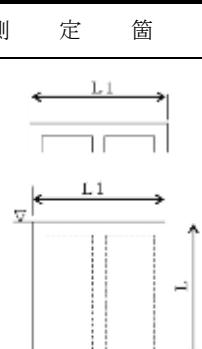
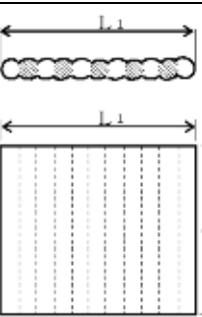


編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	摘要
8 下水道編	1 管路	4 立坑内管布設工 (小口径推進)	4 管渠工	空伏工	基 準 高 ∇	± 50	1 施工箇所ごとに測定する。			
					幅 b	-30				
					高 さ h	-30				
					中 心 の ず れ	± 50				
					延 長	-50				
					勾 配	$\pm 20\%$				
8 下水道編	1 管路	6 管渠工 (シールド)	3 一次覆工	掘進工	基 準 高 ∇	セグメントにおける最低となる内径の $\pm 5\%$ (但し ± 100 まで)	基準高、中心線の変位(水平)は、セグメント5リングにつき1箇所測定する。 延長 ℓ はマンホール間を測定する。			
					中心線の変位(水平)	± 100				
					仕上り内径 a ₁ , a ₂	± 20				
					延 長 ℓ	$-\ell /500$ かつ -200				
					総 延 長 L	-200				
8 下水道編	1 管路	6 管渠工 (シールド)	4 二次覆工 (Co仕上)	二次覆工 (Co仕上)	基 準 高 ∇	± 50	基準高、中心線の変位(水平)は、施工延長40mにつき1箇所測定する。 二次覆工厚は、1打設につき端面で上下左右4点を測定する。 仕上がり内径は、施工延長40mにつき1箇所測定する。 延長 ℓ はマンホール間を測定する。			
					中心線の変位(水平)	± 100				
					二 次 覆 工 厚 t	-20				
					仕上がり内径 a ₁ , a ₂	± 20				
					延 長 ℓ	$-\ell /500$ かつ -200				
					総 延 長 L	-200				
8 下水道編	1 管路	6 管渠工 (シールド)	4 二次覆工 (FRPM管)	二次覆工 (FRPM管)	基 準 高 ∇	± 50	基準高、中心線の変位(水平)は、施工延長40mにつき1箇所測定する。 仕上がり内径は、施工延長40mにつき1箇所測定する。 延長 ℓ はマンホール間を測定する。			
					中心線の変位(水平)	± 50				
					仕上がり内径 a ₁ , a ₂	± 20				
					延 長 ℓ	$-\ell /500$ かつ -200				
					総 延 長 L	-200				


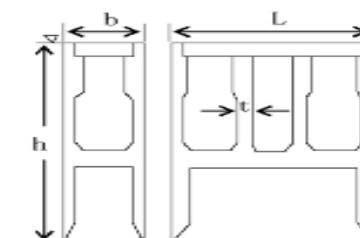
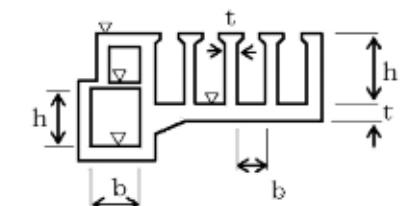

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	摘要
8 下水道編	1 管路	7 マンホール工	3 標準 マンホール工		標準マンホール工	基準高 ∇	± 30	1 施工箇所ごとに測定する。		
						幅 b (内法)	-30			
						壁厚 t	-20			
						人孔天端高	± 30			
8 下水道編	1 管路	7 マンホール工	3 標準 マンホール工		マンホール基礎工	基準高 ∇	± 30	1 施工箇所ごとに測定する。		
						床堀深 H	± 30			
						基礎工幅 B1	-50			
						基礎工高 h1	-30			
						コンクリート工幅 B2	-30			
						コンクリート工高 h2	-10			
8 下水道編	1 管路	7 マンホール工	4 組立 マンホール工		組立マンホール工	基準高 ∇	± 30	1 施工箇所ごとに測定する。		
						人孔天端高	± 30			
8 下水道編	1 管路	7 マンホール工	5 小型 マンホール工		小型マンホール工	基準高 ∇	± 30	1 施工箇所ごとに測定する。		
						人孔天端高	± 30			





編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	摘要
8 下水道編	1 管路	8 特殊 マンホール工	4 躯体工	現場打ち特殊人孔		基準高 ∇	± 30	1 施工箇所ごとに測定する。		
						幅 B	-30			
						高さ h	± 30			
						壁厚 t	-20			
						人孔天端高	± 30			
8 下水道編	1 管路	8 特殊 マンホール工	伏せ越し室・雨水吐室工	伏せ越し室・雨水吐室		基準高 ∇	± 30	1 施工箇所ごとに測定する。		
						幅 b (内法)	± 30			
						高さ h	± 30			
						厚さ t	-20			
8 下水道編	1 管路	8 特殊 マンホール工	伏せ越し管工	伏せ越し管		基準高 ∇	± 30	1 施工箇所ごとに測定する。		
						中心線の変位	± 30			
8 下水道編	1 管路	8 特殊 マンホール工	越流堰・雨水吐室・	越流堰 (雨水吐室)		基準高 ∇	± 10	基準高は、中央部および両端部を測定する。 幅、高さ、延長は、1施工箇所ごとに測定する。		
						幅 b (厚さ)	± 20			
						高さ h (深さ)	± 30			
						延長 L (長さ)	-20			

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	摘要
8 下水道編	1 管路	8 特殊 マンホール工			中継ポンプ施設	基準高▽	±30	1 施工箇所ごとに測定する。		
						幅、長さ B	-30			
						深さ h	-30			
						壁厚 t	-20			
8 下水道編	1 管路	9 取付管及びます工	4 ます設置工		公共ます	ます深 h	±30	1 施工箇所ごとに測定する。		
8 下水道編	1 管路	9 取付管及びます工	5 取付管管布設工		取付管	延長 (L)	-200	1 施工箇所ごとに測定する。		
8 下水道編	1 管路	12 立坑工			立坑工	基準高▽	±30	1 施工箇所ごとに測定する。		
						寸法 B	±100			
						深さ h	±30			

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	摘要
8 下水道編	1 管路	12 立坑工	立坑土工		基準高▽	±30	1施工箇所ごとに測定する。			
					碎石基礎幅b1	-50				
					碎石基礎厚t1	-30				
					底版コンクリート基準高	±30				
					底版コンクリート幅b2	-30				
					底版コンクリート厚t2	-10				
8 下水道編	2 処理場・ポンプ場	3 敷地造成土工	4 法面整形工	盛土・切土	基準高▽	±50	施工延長おおむね40mごとにつき1箇所、40m未満は1施工箇所につき2箇所測定する。			
					幅W	-100				
					法長L < 5m	盛土:-100				
					法長L < 5m	切土:-200				
					法長L ≥ 5m	盛土:-2%				
					法長L ≥ 5m	切土:-4%				
8 下水道編	2 処理場・ポンプ場	6 本体作業土工	2 堀削工	土工(堀削)	基準高▽	±50	施工延長おおむね40m(小規模なものは20m)ごとに基準測線を設定し、基準高を10mごと、変化点ごとに測定する			
					幅B	-100				
8 下水道編	2 処理場・ポンプ場	7 本体仮設工	2 土留・仮締切工 (H鋼杭、鋼矢板)		基準高▽	±50	施工延長20mにつき1箇所測定する。20m未満は、1施工箇所につき2箇所測定する。		変位	任意仮設の場合は除く
					根入長L	設計値以上				
					変位	100				

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	摘要
8 下水道編	2 処理場・ポンプ場	7 本体仮設工	3 地中連続壁工	コンクリート壁	基準高 ∇	± 50	基準高は施工延長40m(測点間隔25mの場合は50m)につき1箇所、延長40(又は50m)以下のものについては1施工につき2箇所施工測定する。			
					地中壁の長さ L1	-50				
					垂直変位	300				
					壁体長 L	-200				
8 下水道編	2 処理場・ポンプ場	7 本体仮設工	4 地中連続壁工	ソイル壁	基準高 ∇	± 50	基準高は施工延長40m(測点間隔25mの場合は50m)につき1箇所、延長40(又は50m)以下のものについては1施工につき2箇所施工測定する。			
					地中壁の長さ L1	-50				
					垂直変位	D/4以内				
					壁体長 L	-200				
8 下水道編	2 処理場・ポンプ場	8 本体建築工	3 直接基礎工	構造物基礎	幅 w	設計値以上	施工延長20mにつき1箇所測定以上する。施工延長20m以下のものは1施工箇所につき2箇所測定する。			
					厚さ t	設計値以上				
					延長長	名構造物の格値による				
8 下水道編	2 処理場・ポンプ場	8 本体建築工	5 既製杭工	既製杭	基準高 ∇	± 50	全数について杭中心で測定する。			
					根入長 L	設計値以上				
					偏心量 δ	D/4以内かつ100mm				

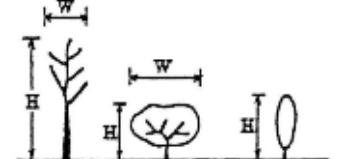
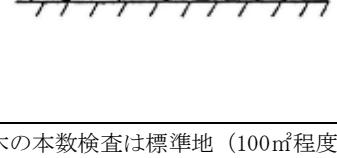
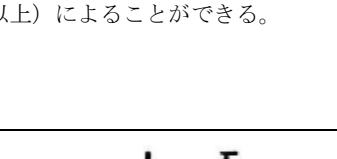
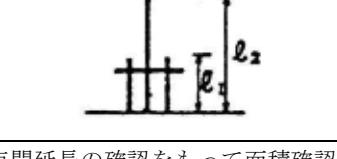
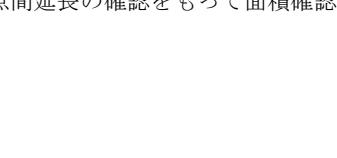
編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	摘要
8 下水道編	2 処理場・ポンプ場	8 本体建築工	6 場所打杭工	場所打杭	基準高 ∇	± 50	全数について杭中心で測定する。			
					根入長 L	設計値以上				
					偏心量 δ	$D/4$ 以内かつ100mm				
					杭径 D	{設計径(公称径)-30}以内				
8 下水道編	2 処理場・ポンプ場	8 本体建築工	7,8, オニユーマチックケイソン基礎工	ケーソン基礎	基準高 ∇	± 100	打設ロットごとに測定する。			
					長さ L	-50				
					幅 b	-50				
					高さ h	-100				
					壁厚 t	-20				
					偏心量	300以内				
8 下水道編	2 処理場・ポンプ場	8 本体建築工	9 躯体工	池・槽の主要構造物	基準高 ∇	± 30	1 池(又は1槽)について、図面の主要なる寸法表示箇所を測定する。			
					幅 b	± 30				
					高さ h	± 30				
					壁厚 t	-20				
						ただし床板厚 -10				
					長さ	± 50				
8 下水道編	2 処理場・ポンプ場	8 本体建築工	9 躯体工	池・槽の附属構造物	基準高 ∇	± 20	1 施工箇所ごとに図面の主要なる寸法表示箇所を測定する。			
					幅 b	± 20				
					高さ h	± 20				
					壁厚 t	± 10				
					長さ	± 50				

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	摘要
8 下水道編	2 処理場・ポンプ場	8 本体 築造工	9 軸体工		開口部	幅 b	±20	永久開口ごとに測定する。		
						高さ h	±20			
8 下水道編	2 処理場・ポンプ場	8 本体 築造工	9 軸体工		ゲート用開口部	基準高 ▽	-20	開口部ごとに測定する。		
						+0				
						幅 b	+0			
						+20				
						高さ h	±20			
8 下水道編	2 処理場・ポンプ場	8 本体 築造工	9 軸体工		可動せき用開口部	基準高 ▽	-20	開口部ごとに測定する。		
						-0				
						+20				
						高さ h	±20			
8 下水道編	2 処理場・ポンプ場	8 本体 築造工	11 越流 樋工		流出トラフ	基準高 ▽	±20	基準高は、1施工箇所ごとに交差点等を測定する。 幅、高さは、各池の1施工箇所について3箇所測定する。 長さ、各池外周部の1施工箇所について測定する。		
						幅 b	±20			
						高さ h	-20			
						厚さ t	±20			
						長さ s	±50			

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	摘要
8 下水道編	2 処理場・ポンプ場	8 本体築造工	12 越流堰板工		越流堰	基 準 高 ∇	± 20	基準は、中央部及び両端部を測定する。		
						幅 b	± 20	幅・高さは、1施工箇所ごとに測定する。		
						高さ h	-20			
						長さ s	± 20			

8 下水道編	2 処理場・ポンプ場	8 本体築造工			燃料貯留槽工	基 準 高 ∇	± 30	設計図の寸法表示箇所を測定する。		
						厚さ t	-20			
						幅 w	-30			
						高さ h	± 30			
						延長 L	-50			



8 下水道編	2 処理場・ポンプ場	9 場内管路工	10 管布設工		流入渠・流出渠	基 準 高 ∇	± 30	設計図の寸法表示箇所を測定する。		
						幅 b	-30			
						高さ h	-30			
						厚さ t	-20			
						延長	$L < 20m$ -50 $L \geq 20m$ -100			

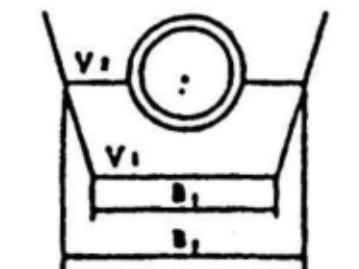
編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	摘要	
10 植 栽 工 編	1 植 栽	3 植 栽 工	3 高 木 植 栽 工	1	樹木	樹高 H	-100	全数につき測定。			
						枝張 W	-200				
						幹周	-30				
						本数	-0本				
			2 玉物	2	玉物	樹高 H	-50	10本につき 1本測定本数は全数。			
						葉張り W	-50				
						本数	-0本				
			3 苗木	3	苗木	樹高 H	-50	おおむね50本につき 1本測定本数は全数。		苗木の本数検査は標準地 (100m²程度 2ヶ所以上) によることができる。	
						根元径	-2				
						本数	-1%				
			4 支柱	4	支柱	高さ (l ₁ l ₂)	-100	全数につき測定 末口径10本につき 1本。			
						末口径	-15				
			6 地 衣 類 植 栽 工	6	地被類	測点間延長	L ≤ 20m	-100	全測線測定 目地間隔は300m ² 当り 1箇所。	測点間延長の確認をもって面積確認とする。	
							L > 20m	-0.5%			
			10 樹 木 養 生 工	10	防風ネット	高さ H	±30	施工延長40m (測点間隔25mの場合は50m) につき 1箇所。延長40m (又は50m) 以下のものは1施工箇所につき 2箇所。		1施工箇所毎	
						延長 L	-200				

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	摘要			
10 植 栽 工 編	1 植 栽	3 植 栽 工	10 樹 木 養 生 工	養生棚	設置高さ H	設計値以上	1箇所／1施工箇所						
					根入れ長	設計値以上							
					延長 L	-200							
	11 樹 名 板 工		埋込型樹名板		設置高さ H	設計値以上	1箇所／5基						
					基礎 幅 W (D)	-30	基礎5基毎						
					高さ h	-30							
	12 根 囲 い 保 護 工		根囲い保護工		設置高さ H	設計値以上	1箇所／1基						
					基礎 幅 W (D)	-30	基礎1基毎						
					高さ h	-30							
					根入れ長	設計値以上							

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	摘要		
11 水道・ 工業用 水道編	2 構造物				沈砂池 着水井 攪拌池 沈殿池 ろ過池 配水池 浄水池 調整池 ポンプ井 その他	基準高	±20	E. L. 管理	両端及び中央の3点	出来形管理表 に記入する。		
						壁厚	±10	各構造物				
						幅(B)、高(H)、長(L)	+30 -20					
						漏水量	無蓋 有蓋	漏水テスト 満水にして24時間静置後検査	1池毎			
						-0.5% -0.3%						
						管布施工	布設延長	-100	測点区間距離、全延長	測点区画		
3 管路						管布設高	+100(浅) -200(深)	E. L. 管理	測点	出来形管理表 に記入する。		
						中心線のずれ	左,右 100					
						基準高	±30	E. L. 管理				
3 管路	4 管附 帶構 想物				制水弁室等 (構造物)	壁厚	±10	各構造物		出来形管理表 に記入する。		
						幅(B)、高(H)、長(L)	±30					
						締付けトルク	日本ダクタイ ル鉄管協会の 接合要領書に よる。	接合箇所全数測定	接合部			
4 管 材 料 及 び 接 合	3 鉄 管 の 接 合	2 3			鋳鉄管接合	胴付間隔			チェックシート に記入する。			
						ゴム輪の状態						
						変形率	内面モルタル 内面エポキシ	±3% ±5%	規格電圧で放置しないこと 接合箇所全数測定	管中央部 接合部(内・外面共)		
4 管 材 料 及 び 接 合	6 鋼 管 の 接 合	1 2 3 4 5 6			鋼管接合	内面・外面塗膜面	-0	接合箇所全数測定				
						ピンホール 検査	塗膜厚 0.3 塗膜厚 0.5 ジョイントコート	1,500V 2,500V 10,000～ 12,000V				

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	摘要
12 農業農村整備編	1 ほ場整備工事	3 整地工	1		整地面積	形状寸法	各筆	±5%	平板測量等により各筆の形状寸法を全面積について測定する。	
							全 体	-0.2%		
					表土扱	厚 さ	-20%	10a当たり3点以上を測定する。		
					基盤整地 表土整地	基 準 高	±150	10a当たり3点以上を測定する。		
						均 平 度	±50			
					畦畔工	高 さ	-50	1耕区につき1箇所の割合で測定する。		
						幅	-50			
12 農業農村整備編	1 ほ場整備工事	3 整地工	4	1	暗渠排水工 (吸水渠)	布 設 深	-75	上下流端2ヶ所を測定する。 ただし1本の布設長さがおおむね100m以上のときは中間点を加え3ヶ所測定する。上下流端2ヶ所を測定する。		
						間 隔	±750			
						延長	500m未満	-1,000		
							500m以上	-0.2%		
					暗渠排水工 (集水渠) (導水渠)	布 設 深	-75	1工事1ロットとする。	施工延長おおむね50mに1ヶ所の割合で測定。	
						延長	500m未満	-1,000		
							500m以上	-0.2%		
12 農業農村整備編	1 ほ場整備工事	4 用水路工	4		用水路工 (水路工(土水路))	基 準 高	±100	100mにつき1箇所の割合で測定する。		
						幅	-75			
						高 さ	-75			
						延長	200m未満	-400		
							200m以上	-0.2%		
12 農業農村整備編	1 ほ場整備工事	7 道路工	11		砂利舗装工	基 準 高 V	±150	幹線道路 施工延長おおむね50mにつき1箇所の割合で測定する。 支線道路、耕作道路 施工延長おおむね100mにつき1箇所の割合で測定する。		
						路 盤 厚 さ T	-45			
						幅 B	-100			
						延長	200m未満	-400		
							200m以上	-0.2%		

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	摘要
12 農業農村整備編	2 農道工事	6擁壁工	8		小型擁壁工	基準高▽	±50	施工延長40m(測点間隔25mの場合は50m)につき1箇所、延長40m(又は50m)以下の物は1施工箇所に付き2箇所。		
					幅 w	-30				
					高さ h	-50				
					延長 L	-200	1施工箇所毎。			
12 農業農村整備編	4 河川及び排水路工事	8 柵渠工	2		柵渠工 (コンクリート 二次製品)	基準高 V	±50	基準高、中心線のズレ(直線部)については施工延長おおむね50mにつき1箇所の割合で測定する。 中心線のズレ(曲線部)についてはおおむね10mにつき1箇所の割合で測定する。 上記未満は2箇所測定する。 幅、高さについては施工延長50mにつき1箇所の割合で測定する。 上記未満は2箇所測定する。		
					中心線のズレ 直線部 e	±50				
					中心線のズレ 曲線部 e	±100				
					幅 B1 B2	-40				
					高さ h1 h2	-40				
					施工延長 150m以上 150m未満	-0.1% -150				

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	摘要				
12 農業農村整備編	5 管水路工事	5 管体基礎工	1 2 3	砂基礎工 碎石基礎工 コンクリート基礎工	基 準 高 V	±30	施工延長おおむね 50mにつき 1 箇所の割合で測定する。 上記未満は 2 箇所測定する。	幅 B	-100	基礎材が異なる場合は種類毎に測定する。 高さ (H) の管理は、 $V_2 - V_1$ で算出するものとする。				
12 農業農村整備編	5 管水路工事	6 管体工	1	硬質塩化ビニル管布設工	基 準 高 V	±50	設計図書に示された基準高、あるいは埋設深、中心線のズレ(直線部)については施工延長おおむね 50mにつき 1 箇所の割合で測定する。 中心線のズレ(曲線部)についてはおおむね 10mにつき 1 箇所の割合で測定する。 上記未満は 2 箇所測定する。	中 心 線 の ズ レ	±120	施工延長 200m以上 200m未満	-0.1% -200	埋設深	-50	

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	摘要
12 農業農村 整備編	5 管 水 路 工 事	6 管 体 工	2 3 4		強化プラスチック 複合管、 ダクトタイル鋳鉄管、 鋼管、 コンクリート 二次製品	基準高 V 被圧地下水 のある場合 V 中心のズレ e ジョイント間隔	±30 ±50 ±100 別表 (ア) (イ) (ウ)	基準高、中心線のズレ(直線部)については施工延長おおむね50mにつき1箇所の割合で測定する。 中心線のズレ(曲線部)についてはおおむね10mに1箇所の割合で測定する。 上記未満は2箇所測定する。 ジョイント間隔については1本毎に測定する。	測定箇所	Vの測定は管底(V ₁)を原則とし、測定時期は埋戻完了とする。 ただし、Φ1,350mm以下又は管底での測定作業が困難な場合は、管頂まで埋戻後の管頂(V ₂)でもよい。 eの測定は管頂まで埋戻時の管頂を原則とする。 なお、「埋戻完了」とは、特に指示がない場合は舗装(表層、上層路盤、下層路盤)を除いた埋戻完了時点とする。



12-5-6 管水路工事

(ア) 管水路 (コンクリート二次製品) ジョイント間隔管理規格値

(単位: mm)

規格	JIS A 5372 RC管				JIS A 5303 RC管(スペーサー用ゴムを添付)			
	B型及びT型				C型			
呼び径(mm)	標準値	良質地盤	軟弱地盤	標準値	良質地盤	軟弱地盤		
150	6	+10 -6	+5 -6	—	—	—	—	—
200	6	+10 -6	+5 -6	—	—	—	—	—
250	6	+10 -6	+5 -6	—	—	—	—	—
300	6	+9 -6	+4 -6	—	—	—	—	—
350	6	+9 -6	+4 -6	—	—	—	—	—
400	8	+9 -8	+3 -8	—	—	—	—	—
450	8	+9 -8	+3 -8	—	—	—	—	—
500	8	+9 -8	+3 -8	8	+9 -5	+3 -5	+3 -5	+3 -5
600	8	+12 -8	+5 -8	8	+12 -5	+5 -5	+5 -5	+5 -5
700	8	+10 -8	+4 -8	8	+10 -5	+4 -5	+4 -5	+4 -5
800	8	+12 -8	+5 -8	8	+12 -5	+5 -5	+5 -5	+5 -5
900	8	+15 -8	+7 -8	8	+15 -5	+7 -5	+7 -5	+7 -5
1,000	10	+18 -10	+8 -10	10	+18 -7	+8 -7	+8 -7	+8 -7
1,100	10	+19 -10	+9 -10	10	+19 -7	+9 -7	+9 -7	+9 -7
1,200	10	+21 -10	+11 -10	10	+21 -7	+11 -7	+11 -7	+11 -7
1,350	10	+23 -10	+12 -10	10	+23 -7	+12 -7	+12 -7	+12 -7
1,500	8	+15 -8	+7 -8	—	—	—	—	—
1,650	8	+15 -8	+7 -8	—	—	—	—	—
1,800	8	+15 -8	+7 -8	—	—	—	—	—
2,000	8	+15 -8	+7 -8	—	—	—	—	—
2,200	8	+15 -8	+7 -8	—	—	—	—	—
2,400	10	+15 -10	+7 -10	—	—	—	—	—
2,600	10	+15 -10	+7 -10	—	—	—	—	—
2,800	10	+15 -10	+7 -10	—	—	—	—	—
3,000	10	+15 -10	+7 -10	—	—	—	—	—

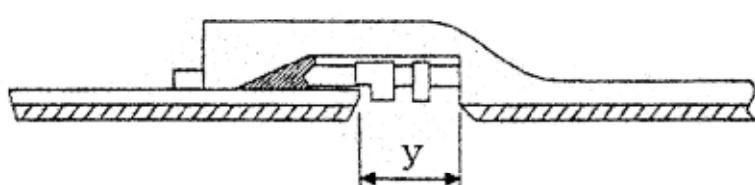
- 注) 1. 規格値は埋戻し後の値であり、原則として4箇所のうち1箇所でもこの値をこえてはならない。
 2. 接合時の測定は、原則として管の内から測定するものとする。ただし、呼び径700mm以下の場合は、管の外から確認してもよい。また、埋戻し後の測定は、原則として、呼び径700mm以下の測定は必要ない。
 なお、「埋戻後」とは、特に指示がない限り、舗装(表層、上層路盤、下層路盤)を除いた埋戻完了時点とする。

(イ) 管水路 (ダグタイル) ジョイント間隔管理規格値

(単位: mm)

規格	JDPA	JIS G 5526 及び JDPA G 1027		JIS G 5526 及び JDPA G 1029		JIS G 5526、JDPA G 1027 及び G 1209	
		A型	K型	U型		T型	
呼び径(mm)	規格値	規格値	標準値	規格値	規格値	規格値	規格値
75	+19 0	+19 0	—	—	—	+16 0	
100	+19 0	+19 0	—	—	—	+16 0	
150	+19 0	+19 0	—	—	—	+16 0	
200	+19 0	+19 0	—	—	—	+14 0	
250	+19 0	+19 0	—	—	—	+14 0	
300	+19 0	+19 0	—	—	—	+24 0	
350	+31 0	+31 0	—	—	—	+24 0	
400	—	+31 0	—	—	—	+24 0	
450	—	+31 0	—	—	—	+24 0	
500	—	+31 0	—	—	—	+30 0	
600	—	+31 0	—	—	—	+30 0	
700	—	+31 0	105	+35 +	+30	0	
800	—	+31 0	105	+35 +	+30	0	
900	—	+31 0	105	+35 +	+40	0	
1,000	—	+36 0	105	+35 +	+40	0	
1,100	—	+36 0	105	+35 -5	+40	0	
1,200	—	+36 0	105	+35 -5	+50	0	
1,350	—	+36 0	105	+35 -5	+50	0	
1,500	—	+36 0	105	+35 -5	+60	0	
1,600	—	+40 0	115	+36 -5	+70	0	
1,650	—	+45 0	115	+36 -5	+70	0	
1,800	—	+45 0	115	+36 -5	+80	0	
2,000	—	+50 0	115	+36 -5	+90	0	
2,100	—	+55 0	115	+36 -5	—		
2,200	—	+55 0	115	+36 -5	—		
2,400	—	+60 0	115	+36 -5	—		
2,600	—	+70 0	130	+36 -5	—		

- 注) 1. 規格値は埋戻し後の値であり、原則として4箇所のうち1箇所でもこの値をこえてはならない。
 2. 接合時の測定は、原則として管の外から測定するものとする。ただし、呼び径700mm以下の場合は、管の内から確認してもよい。また、埋戻し後の測定は、原則として、呼び径700mm以下の測定は必要ない。
 なお、「埋戻後」とは、特に指示がない限り、舗装(表層、上層路盤、下層路盤)を除いた埋戻完了時点とする。
3. ダグタイル鉄管のうちU型管の標準値は下図のy寸法である。

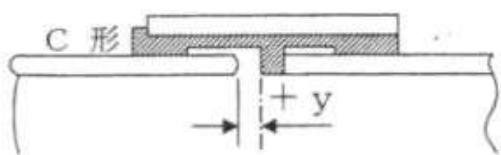
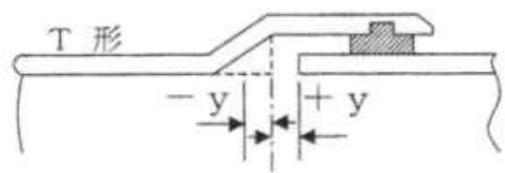
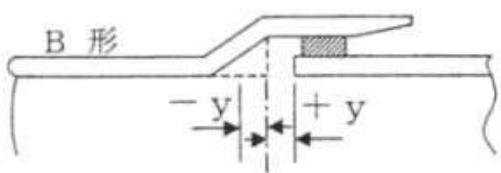


(ウ) 管水路 (強化プラスチック複合管) ジョイント間隔管理規格値

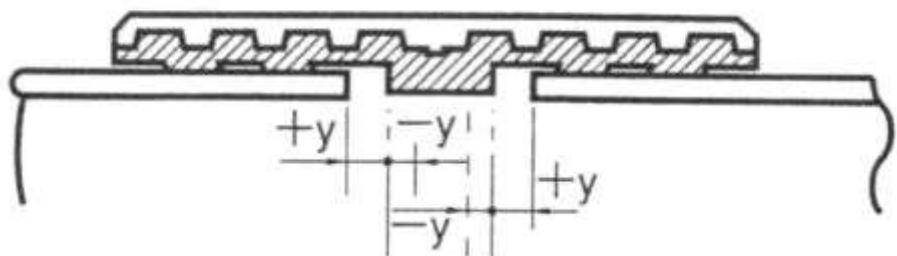
(単位: mm)

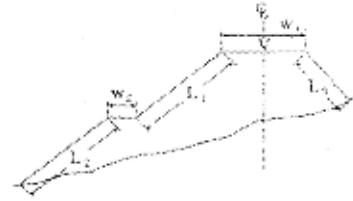
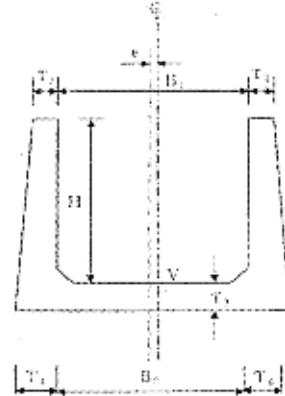
規格	JIS G 5350			JIS A 5350			JIS A 5350		
	B型及びT型			C型			D型		
呼び径(mm)	標準値	良質地盤	軟弱地盤	標準値	良質地盤	軟弱地盤	標準値	良質地盤	軟弱地盤
200	0	+33 -33(0)	+22 -22(0)	0	+33 0	+22 0	0	+25 -3	+15 -3
250	0	+33 -33(0)	+22 -22(0)	0	+33 0	+22 0	0	+25 -3	+15 -3
300	0	+38 -38(0)	+25 -25(0)	0	+38 0	+25 0	0	+25 -3	+15 -3
350	0	+38 -38(0)	+25 -25(0)	0	+38 0	+25 0	0	+25 -3	+15 -3
400	0	+43 -43(0)	+28 -28(0)	0	+43 0	+28 0	0	+35 -3	+25 -3
450	0	+43 -43(0)	+28 -28(0)	0	+43 0	+28 0	0	+35 -3	+25 -3
500	0	+53 -52(0)	+35 -34(0)	0	+53 0	+35 0	0	+35 -3	+25 -3
600	0	+53 -52(0)	+35 -34(0)	0	+53 0	+35 0	0	+35 -3	+25 -3
700	0	+53 -52(0)	+35 -34(0)	0	+53 0	+35 0	0	+35 -3	+25 -3
800	0	+53 -52(0)	+35 -34(0)	0	+53 0	+35 0	0	+40 -5	+30 -5
900	0	+53 -52(0)	+35 -34(0)	0	+53 0	+35 0	0	+40 -5	+30 -5
1,000	0	+53 -51(0)	+35 -33(0)	0	+53 0	+35 0	0	+40 -5	+30 -5
1,100	0	+53 -51(0)	+35 -33(0)	0	+53 0	+35 0	0	+40 -5	+30 -5
1,200	0	+53 -51(0)	+35 -33(0)	0	+53 0	+35 0	0	+40 -5	+30 -5
1,350	0	+53 -51(0)	+35 -33(0)	0	+53 0	+35 0	0	+40 -5	+30 -5
1,500	0	+53 -51(0)	+35 -33(0)	0	+53 0	+35 0	0	+45 -5	+35 -5
1,650	0	+80 -77(0)	+53 -50(0)	0	+80 0	+53 0	0	+45 -5	+35 -5
1,800	0	+80 -77(0)	+53 -50(0)	0	+80 0	+53 0	0	+45 -5	+35 -5
2,000	0	+95 -92(0)	+60 -60(0)	0	+95 0	+63 0	0	+45 -5	+35 -5
2,200	0	+95 -92(0)	+60 -60(0)	0	+95 0	+63 0	0	+50 -5	+40 -5
2,400	0	+113 -110(0)	+75 -72(0)	0	+113 0	+75 0	0	+50 -5	+40 -5
2,600	0	+113 -110(0)	+75 -72(0)	-	- -	- -	-	- -	- -
2,800	0	+128 -125(0)	+85 -82(0)	-	- -	- -	-	- -	- -
3,000	0	+128 -125(0)	+85 -82(0)	-	- -	- -	-	- -	- -

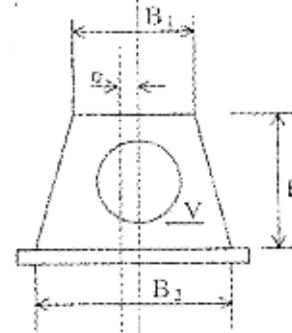
- 注) 1. 規格値は埋戻し後の値であり、原則として4箇所のうち1箇所でもこの値をこえではならない。
 2. 接合時の測定は、原則として管の内から測定するものとする。ただし、呼び径700mm以下の場合は、管の外から確認してもよい。また、埋戻し後の測定は、原則として、呼び径700mm以下の測定は必要ない。
 なお、「埋戻後」とは、特に指示がない限り、舗装(表層、上層路盤、下層路盤)を除いた埋戻完了時点とする。
 3. 継手部の標準断面は次のページのとおりであり、標準値は図の寸法yである。なお、規格値のうち()内数値は、点線で示した形状の管に適用する。



D形



編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	摘要
12 農業農村整備編	12 ため池改修工	3 堤体工	10		堤体盛立土	基 準 高 V	±100	線的なものについては施工延長20mにつき一箇所の割合で測定する。上記未満は二箇所測定する。		1 鋼土の幅は盛土高1m毎に管理する。 2 測定は原則として、水平距離とするが、法長の場合は斜距離とする。 3 出来形測定と写真は同一箇所で行う。 4 出来形図は横断図面を利用して作成する。
						堤 幅 W	-100			
						法 長 L	-100			
						施工延長	-200			
12 農業農村整備編	12 ため池改修工	5 洪水吐工	1		洪水吐工	基 準 高 V	±30	基準高、幅、厚さ、高さ、中心線のズレについては施工延長1スパンにつき1箇所の割合で測定する。箇所単位のものについては適宜構造図の寸法表示箇所を測定する。		スパン長の標準を9mとした場合。
						幅 B	±30			
						厚 さ T	±20			
						高 さ H	±30			
						中心線のズレ e	直線部±50 曲線部±100			
						ス パ ン 長 L	直線部±50 曲線部±100			
						施工延長	-150			

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	摘要
12 農業農村整備編	12ため池改修工	6取水施設工	1	同上付帶構造物 (土砂吐ゲート等)	樋管工	基準高 V	±30	基準高、幅、厚さ、高さ、中心線のズレについて施工延長10mにつき1箇所の割合で測定する。ジョイント間隔については1本毎に測定する。箇所単位のものについては適宜構造図の寸法表示箇所を測定する。		1 基準高(V)は管底を原則とする。 2 コンクリート二次製品使用の場合である。
					幅 B	-20				
					厚さ T	-20				
					高さ H	-20				
					中心線のずれ e	直線部±50				
						曲線部±100				
					施工延長	-150				

出来形管理基準及び規格値 第13編 漁港漁場編

編	章	節	条	枝番	工種	管理項目	測定方法	測定密度	測定単位	結果の整理方法	許容範囲	備考
13 漁 港 漁 場 編	2 一 般 施 工	3 浚 渫 工		浚渫		水深 (底面)	〈特〉による。	〈特〉による。	10cm	平面図に実測値を記入 し提出	+0 -規定しない 又は〈特〉による。	様式・出来形1-1参照 +;設計値より浅いことを いう。 -;設計値より深いことを いう。
						(法面)	〈特〉検測方法による。	測線間隔は〈特〉による。	10cm	平面図に実測値を記入 し提出	+0 -規定しない 又は〈特〉による。	
13 漁 港 漁 場 編	2 一 般 施 工	4 地 盤 改 良 工	2 床 掘 工	床掘		水深 (底面)	〈特〉による。	測線間隔は〈特〉による。	10cm	平面図に実測値を記入 し提出	±30cm又は〈特〉に よる。	断面図は監督員が指示し たとき作成し提出
						(法面)	〈特〉による。	測線間隔は〈特〉による。	10cm	平面図に実測値を記入 し提出	外側2m(法面に直 角) 内側30cm(法面に直 角)又は〈特〉によ る。	
13 漁 港 漁 場 編	2 一 般 施 工	4 地 盤 改 良 工	3 置 換 工	置換工		延長	スチールテープ、間繩、 光波測距儀等により測定	施工完了後	10cm	管理図に延長を記入し 提出	+規定しない -0	様式・出来形2-3参照
						天端高 天端幅 法面	陸上部;スチールテー プ、レベル、光波測距儀 等で測定	測線間隔20m以下測点間 隔10m以下	天端高1cm 天端幅10cm	管理図に天端高、法 肩、法尻、天端幅及び 法面勾配を記入し提出	天端高 ±50cm又 は〈特〉による 天端幅、法面は 〈特〉による。	
						水中部;スチールテー プ、間繩、レッド又は音 響測深機等により測定	測線間隔20m以下測点間 隔20m以下	10cm				
13 漁 港 漁 場 編	2 一 般 施 工	4 地 盤 改 良 工	4 压 密 ・ 排 水 工	サンドドレン		位置	トランシット及び光波測 距儀等により測定	転船毎及び監督員の指示 による。	1cm	管理図に測定結果を記 入し提出	〈特〉による。	自動位置決め装置を使用 している場合、その作動状 況が確認されていれば不 要
						天端高 先端深度	打込記録の確認	全数	10cm	打込記録紙及び管理表 を作成して提出	天端高 +規定しない -0 先端深度 +0 -規定しない	
						砂の投入量	打込記録の確認	全数	0.1m ³	打込記録紙に砂の圧入 量を記入し提出		

出来形管理基準及び規格値 第13編 漁港漁場編

編	章	節	条	枝番	工種	管理項目	測定方法	測定密度	測定単位	結果の整理方法	許容範囲	備考
13 漁 港 漁 場 編	2 一 般 施 工	4 地 盤 改 良 工	4 圧 密 ・ 排 水 工		敷砂均し	延長	スチールテープ、間繩、光波測距儀等により測定	施工完了後	10cm	管理図に延長を記入し提出	+規定しない -0	様式・出来形2-4参照
						天端高 天端幅 法面勾配	陸上部;スチールテープ、レベル、光波測距儀等で測定	測線間隔20m以下 測点間隔10m以下	天端高1cm 天端幅10cm	管理図に天端高、法肩、法尻、天端幅及び法面勾配を記入し提出	天端高 ±30cm 天端幅、法面勾配は<特>による。	
							水中部;スチールテープ、間繩、レッド又は音響測深機等により測定	測線間隔20m以下 測点間隔20m以下	10cm			
13 漁 港 漁 場 編	2 一 般 施 工	4 地 盤 改 良 工	4 圧 密 ・ 排 水 工		載荷土砂	延長	スチールテープ、間繩等により測定	施工完了後	10cm	管理図に延長を記入し提出	+規定しない -0	
						天端高 天端幅 法面勾配	陸上部;スチールテープ、レベル、光波測距儀等で測定	測線間隔20m以下 測点間隔10m以下	天端幅10cm 天端高1cm	管理図に天端高、法肩、法尻、天端幅及び法面勾配を記入し提出	天端高 ±50cm 天端幅、法面勾配は<特>による。	
							水中部;スチールテープ、間繩、レッド又は音響測深機により測定	測線間隔20m以下 測点間隔20m以下	10cm			
13 漁 港 漁 場 編	2 一 般 施 工	4 地 盤 改 良 工	4 圧 密 ・ 排 水 工		ペーパードレーン	位置	トランシット及び光波測距儀等により測定	転船毎及び監督員の指示による。	1cm	管理図に測定結果を記入し提出	<特>による。	自動位置決め装置を使用している場合、その作動状況が確認されれば不要
						天端高 先端深度	打込記録の確認	全数	10cm	打込記録紙及び管理表を作成して提出	天端高 +規定しない -0 先端深度 +0 -規定しない	+;設計値より浅いことをいう。 -;設計値より深いことをいう。
						ドレーン材の打込長	打込記録の確認	全数	10cm	打込記録紙に打込長を記入し提出		

出来形管理基準及び規格値 第13編 漁港漁場編

編	章	節	条	枝番	工種	管理項目	測定方法	測定密度	測定単位	結果の整理方法	許容範囲	備考
13 漁 港 漁 場 編	2 一 般 施 工	4 地 盤 改 良 工	4 圧 密 ・ 排 水 工	グラベルマット		延長	スチールテープ、間繩、光波測距儀等により測定	施工完了後	10cm	管理図に延長を記入し提出	+規定しない -0	様式・出来形2-4参照
						天端高 天端幅 法面勾配	陸上部;スチールテープ、レベル、光波測距儀等で測定	測線間隔20m以下 測点間隔10m以下	天端高1cm 天端幅10cm	管理図に天端高、法肩、法尻、天端幅及び法面勾配を記入し提出	天端高 ±30cm 天端幅、法面勾配は<特>による。	
						水中部;スチールテープ、間繩、レッド又は音響測深機等により測定	測線間隔20m以下 測点間隔20m以下	10cm				
13 漁 港 漁 場 編	2 一 般 施 工	4 地 盤 改 良 工	4 圧 密 ・ 排 水 工	グラベルドレン		位置	トランシット及び光波測距儀等により測定	転船毎及び監督員の指示による。	1cm	管理図に測定結果を記入し提出	<特>による。	自動位置決め装置を使用している場合、その作動状況が確認されていれば不要
						天端高 先端深度	打込記録の確認	全数	10cm	打込記録紙及び管理表を作成して提出	天端高 +規定しない -0 先端深度 +0 -規定しない	+;設計値より浅いことをいう。 -;設計値より深いことをいう。
						碎石の投入量	打込記録の確認	全数	0.1m ³	打込記録紙に碎石の投入量を記入し提出		
13 漁 港 漁 場 編	2 一 般 施 工	4 地 盤 改 良 工	5 締 固 工	ロッドコンパクション		位置	トランシット及び光波測距儀等により測定	<特>による。	10cm	管理図に測定結果を記入し提出		
						充填材の投入量			1.0m ³	測定記録等の提出		
						天端高	打込記録の確認	全数	10cm	打込記録の提出	天端高 +規定しない -0	
						先端深度	打込記録の確認	全数	10cm	打込記録の提出	先端深度 +0 -規定しない	+;設計値より浅いことをいう。 -;設計値より深いことをいう。

出来形管理基準及び規格値 第13編 漁港漁場編

編	章	節	条	枝番	工種	管理項目	測定方法	測定密度	測定単位	結果の整理方法	許容範囲	備考
13 漁 港 漁 場 編	2 一 般 施 工	4 地 盤 改 良 工	5 締 固 工	サンドコンパクション パイル	位置	トランシット、光波測距儀 により測定	転船毎及び監督員の指示 による。	1cm	管理図に測定結果を記 入し提出	(特)による。	様式・出来形2-5参照 自動位置決め装置を使用 している場合、その作動状 況が確認されれば不 要	
					天端高 先端深度	打込記録の確認	砂杭全数	10cm	打込記録紙及び管理表 を作成して提出	天端高 +規定しない -0 先端深度 +0 -規定しない	+ ; 設計値より浅いことを いう。 - ; 設計値より深いことを いう。	
					砂の投入量	打込記録の確認	砂杭全数	0.1m ³	打込記録紙に砂の圧入 量を記入し提出			
					盛上り量	レベル、音響測深機又 はレッドにより測定	完了後 測線・測点間隔は(特)に よる。	10cm	盛上り量の平面図を作 成し提出			
13 漁 港 漁 場 編	2 一 般 施 工	4 地 盤 改 良 工	5 締 固 工	盛上土砂撤去	撤去量	レベル、音響測深機又 はレッドにより測定	完了後 測線・測点間隔は(特)に よる。	10cm	撤去量の平面図を作成 し提出			

出来形管理基準及び規格値 第13編 漁港漁場編

編	章	節	条	枝番	工種	管理項目	測定方法	測定密度	測定単位	結果の整理方法	許容範囲	備考
13 漁 港 漁 場 編	2 一 般 施 工	4 地 盤 改 良 工	6 固 化 工	深層混合処理杭	位置	トランシット及び光波測距儀等により測定	海上施工は改良杭全数。陸上施工は(特)による。	1cm	管理図に測定結果を記入し提出		様式・出来形2-6参照 自動位置決め装置を使用している場合、その作動状況が確認されれば不要	
					鉛直度接合	トランシット及び傾斜計等により処理機の鉛直度を測定	改良杭全数 深度方向に2~5m程度 毎に測定(引抜きと貫入時)	1分又は1cm	改良杭先端部の軌跡図を作成し提出	(特)による。	陸上施工は除く。	
					天端高 先端深度	深度計、ワイヤー繰出長さ、潮位計、乾舷及び処理機等により確認	改良杭全数	1cm	打込記録紙に天端高、先端深度を記入し管理表を提出	天端高 +規定しない -0 先端深度 +0 -規定しない	+ ; 設計値より浅いことをいう。 - ; 設計値より深いことをいう。	
					硬化材吐出量	流量計等により硬化材のm当たりの吐出量を確認	改良杭全数	1tまたは1t	打込記録紙に硬化材吐出量を記入し提出			
					盛上り量	音響測深機又はレッドにより測定	改良前、改良後	10cm	盛上り量の図面を作成し提出			
13 漁 港 漁 場 編	2 一 般 施 工	4 地 盤 改 良 工	6 固 化 工	事前混合処理	延長	スチールテープ、間繩等により測定	施工完了後	10cm	管理図に延長を記入し提出	+規定しない -0		
					天端高 天端幅	陸上部:スチールテープ、レベル、光波測距儀等で測定	測線間隔20m以下 測点間隔10m以下	天端幅10cm 天端高1cm	管理図に天端高、天端幅を記入し提出	(特)による。		
						水中部:スチールテープ、間繩、レッド又は音響測深機により測定	測線間隔20m以下 測点間隔20m以下	10cm				
13 漁 港 漁 場 編	2 一 般 施 工	4 地 盤 改 良 工	6 固 化 工	表層固化処理	延長	スチールテープ、間繩等により測定	施工完了後	10cm	管理図に延長を記入し提出	+規定しない -0		
					天端高 天端幅 厚さ	スチールテープ、レベル、光波測距儀等で測定	測線間隔20m以下 測点間隔10m以下	天端幅10cm 天端高・厚さ1cm	管理図に天端高、天端幅、厚さを記入し提出	(特)による。		

編	章	節	条	枝番	工種	管理項目	測定方法	測定密度	測定単位	結果の整理方法	許容範囲	備考
13 漁 港 漁 場 編	2 一 般 施 工	5 基 礎 工	2 基 礎 盛 砂 工	盛砂均し	延長	スチールテープ、間繩、光波測距儀等により測定	施工完了後	10cm	管理図に延長を記入し提出	+規定しない -0	様式・出来形2-4参照	
					天端高 天端幅 法面勾配	スチールテープ、間繩、レッド又は音響測深機等により測定	測線間隔20m以下 測点間隔20m以下	10cm	管理図に天端高、法肩、法尻、天端幅及び法面勾配を記入し提出	天端高 ±30cm 天端幅、法面勾配は(特)による。		
13 漁 港 漁 場 編	2 一 般 施 工	5 基 礎 工	3 洗 掘 防 止 工	洗掘防止	敷設位置	スチールテープ、間繩等により測定	始、終端及び変化する箇所毎並びに20mに1箇所以上	10cm	測定表及び敷設図を作成し提出	(特)による。	様式・出来形3-2参照 アスファルトマット、繊維系マット、合成樹脂系マット	
					重ね幅	スチールテープ等により測定	1枚に2点	1cm	測定表及び敷設図を作成し提出	50cm以上(アスファルトマット、繊維系マット、ゴムマット) 30cm以上(合成樹脂系マット)		
					延長	スチールテープ、間繩等により測定	マットの中心を区間毎及び全長	10cm	測定表及び敷設図を作成し提出	+規定しない -10cm		
13 漁 港 漁 場 編	2 一 般 施 工	5 基 礎 工	4 基 礎 捨 石 工	基礎捨石 (均しを行わない面)	天端高	音響測深機、レッド又はレベル等により測定	測線及び測点間隔は10m以下	10cm	均し出来形図を作成し提出	(特)による。		
					法面	音響測深機、レッド又はレベル等により測定	測線間隔は10m以下、測点3点以上、但し、マウンド厚2m以下の場合は2点以上	10cm	均し出来形図を作成し提出	(特)による。		
					天端幅	スチールテープ、間繩等により測定	測線間隔は10m以下	10cm	均し出来形図を作成し提出	(特)による。		
					延長	スチールテープ、間繩等により測定	法線上	10cm	均し出来形図を作成し提出	(特)による。		
13 漁 港 漁 場 編	2 一 般 施 工	5 基 礎 工	4 基 礎 捨 石 工	捨石本均し	天端高	レベル又は(特)により測定	測線及び測点間隔は10m以下	1cm	均し出来形図を作成し提出	±5cm	様式・出来形3-3参照	
					天端幅	スチールテープ、間繩等により測定	測線間隔は10m以下	10cm	均し出来形図を作成し提出	+規定しない -10cm		
					延長	スチールテープ、間繩等により測定	法線上	10cm	均し出来形図を作成し提出	+規定しない -10cm		

編	章	節	条	枝番	工種	管理項目	測定方法	測定密度	測定単位	結果の整理方法	許容範囲	備考
13 漁 港 漁 場 編	2 一 般 施 工	5 基 礎 工	4 基 礎 捨 石 工		捨石荒均し	天端高	音響測深機、レッド又はレベル等により測定	測線及び測点間隔は10m以下	10cm	均し出来形図を作成し提出	注)-1 ±50cm、 岸壁前面+0, - 20cm又は(特)によ る。 異形ブロック据付面 (整積)の高さ(法面 に直角)±30cm 又は(特)による。	注)-1 係留施設・護岸・土 留壁等の背面につい ては、荒均しを適用しない。
						法面	音響測深機、レッド又はレベル等により測定	測線間隔は10m以下、測点3点以上、但し、マウンド厚2m以下の場合は2点以上	10cm	均し出来形図を作成し提出	注)-2 ±50cm(法面に直 角) 異形ブロック据付面 (整積)の高さ(法面 に直角)±30cm 又は(特)による。	注)-2 係留施設・護岸・土 留壁等の背面につい ては、荒均しを適用しない。
						天端幅	スチールテープ、間縫等により測定	測線間隔は10m以下	10cm	均し出来形図を作成し提出	+規定しない -10cm	
						延長	スチールテープ、間縫等により測定	法線上	10cm	均し出来形図を作成し提出	+規定しない -10cm	
13 漁 港 漁 場 編	2 一 般 施 工	5 基 礎 工	6 基 礎 ブ ロ ッ ク 工		基礎ブロック製作	幅 高さ 長さ 壁厚	スチールテープ等により測定	型枠取外し後10個に1個以上測定	1cm	管理表を作成し提出	幅 +2cm, -1cm 高さ+2cm, -1cm 長さ+2cm, -1cm 壁厚±1cm	様式・出来形3-4参照 ブロック(方塊)
						対角線	スチールテープ等により測定	型枠取外し後全数10個に1個以上測定	1cm	管理表を作成し提出		
						型枠形状寸法 (異形ブロック)	観察	型枠搬入後適宜		観察結果を報告		
						ブロック外観 (異形ブロック)	観察	全数		観察結果を報告		

出来形管理基準及び規格値 第13編 漁港漁場編

編	章	節	条	枝番	工種	管理項目	測定方法	測定密度	測定単位	結果の整理方法	許容範囲	備考
13 漁 港 漁 場 編	2 一 般 施 工	5 基 礎 工	6 基 礎 ブ ロ ッ ク 工		基礎ブロック据付	法線に対する出入	スチールテープ等により測定	据付後ブロック1個につき2箇所(最下段、最上段)	1cm	管理表を作成し提出	±5cm	
						隣接ブロックとの間隔	スチールテープ等により測定	据付後ブロック1個につき2箇所(最下段、最上段)	1cm	管理表を作成し提出	ブロック(方塊) 3cm以下	
						延長	スチールテープ等により測定	据付完了後、法線上(最上段のみ)	1cm	管理表を作成し提出	+規定しない -0	
						天端高	レベル等により測定	据付後ブロック1個につき2箇所(最上段のみ)	1cm	管理表を作成し提出		
13 漁 港 漁 場 編	2 一 般 施 工	6 本 体 工 (ケ ー ソ ン 式)	2 ケ ー ソ ン 製 作 工		ケーソン製作	摩擦増大用マット敷設位置	スチールテープ等により確認	始・終端及び変化する箇所毎	10cm	測定表及び敷設図を作成し提出	(特)による。	
						高さ	スチールテープ等により測定	完成時、四隅	1cm	管理表を作成し提出	+3cm -1cm	
						幅	スチールテープ等により測定	各層完成時に中央部及び底版と天端は両端	1cm	管理表を作成し提出	+3cm -1cm	
						長さ	スチールテープ等により測定	各層完成時に中央部及び底版と天端は両端	1cm	管理表を作成し提出	+3cm -1cm	
						壁厚	スチールテープ等により測定	各層完成時、各壁1箇所	1cm	管理表を作成し提出	±1cm	
						底版厚さ	レベル、スチールテープ等により測定	底版完成時、各室中央部1箇所	1cm	管理表を作成し提出	+3cm -1cm	
						フーチング高さ	スチールテープ等により測定	底版完成時、四隅	1cm	管理表を作成し提出	+3cm -1cm	
						対角線	スチールテープ等により測定	底版完成時及び完成時	1cm	管理表を作成し提出	±5cm	
						バラスト	レベル等により測定	各室中央部1箇所	1cm	管理表を作成し提出	碎石・砂 ±10cm コンクリート ±5cm	投入量管理

出来形管理基準及び規格値 第13編 漁港漁場編

編	章	節	条	枝番	工種	管理項目	測定方法	測定密度	測定単位	結果の整理方法	許容範囲	備考
13 漁 港 漁 場 編	2 一 般 施 工	6 本 体 工 (ケ ー ソ ン 式)	3 ケ ー ソ ン 進 水 据 付 工	3 ケ ー ソ ン 進 水 据 付 工	ケーソン進水据付	法線に対する出入	トランシット及びスチールテープ等により測定	据付完了後、両端2箇所	1cm	管理表を作成し提出	防波堤 ケーソン質量 2,000t未満±20cm、 2,000t以上±30cm 岸壁 ケーソン質量 2,000t未満±10cm、 2,000t以上±15cm	様式・出来形4-2参照
						据付目地間隔	スチールテープ等により測定	据付完了後、天端2箇所	1cm	管理表を作成し提出	防波堤 ケーソン質量 2,000t未満20cm以下、 2,000t以上30cm以下 岸壁 ケーソン質量 2,000t未満10cm以下、 2,000t以上20cm以下	
						天端高さ	レベルにより測定	据付完了後、四隅中詰完了時、四隅	1cm	管理表を作成し提出		
						延長	スチールテープ等により測定	据付完了後、法線上	1cm	管理表を作成し提出		
13 漁 港 漁 場 編	2 一 般 施 工	6 本 体 工 (ケ ー ソ ン 式)	4 中 詰 工		砂・石材中詰	天端高	レベル、水糸張り、スチールテープ等によりケーソン天端面からの下りを測定	1室につき1箇所(中心)	1cm	管理表を作成し提出	陸上±5cm 水中±10cm	様式・出来形4-3参照
13 漁 港 漁 場 編	2 一 般 施 工	6 本 体 工 (ケ ー ソ ン 式)	4 中 詰 工		コンクリート中詰	天端高	レベル、水糸張り、スチールテープ等によりケーソン天端面からの下りを測定	1室につき1箇所(中心)	1cm	管理表を作成し提出	陸上±3cm 水中±5cm	

出来形管理基準及び規格値 第13編 漁港漁場編

編	章	節	条	枝番	工種	管理項目	測定方法	測定密度	測定単位	結果の整理方法	許容範囲	備考
13 漁 港 漁 場 編	2 一 般 施 工	6 本 体 工 (ケ ー ソ ン 式)	5 蓋 コン クリ ート 工		蓋コンクリート	天端高	レベル、水糸張り、スチールテープ等により測定	1室につき1箇所(中心)	1cm	管理表を作成し提出	陸上±3cm 水中±5cm	様式・出来形4-4参照
13 漁 港 漁 場 編	2 一 般 施 工	6 本 体 工 (ケ ー ソ ン 式)	5 蓋 ブ ロ ッ ク 工		蓋ブロック製作	幅 高さ 長さ 壁厚	スチールテープ等により測定	型枠取外し後全数	1cm	管理表を作成し提出	幅 +2cm, -1cm 高さ +2cm, -1cm 長さ +2cm, -1cm 壁厚±1cm	
						対角線	スチールテープ等により測定	型枠取外し後全数	1cm	管理表を作成し提出		
13 漁 港 漁 場 編	2 一 般 施 工	6 本 体 工 (ケ ー ソ ン 式)	5 蓋 ブ ロ ッ ク 工		蓋ブロック据付	蓋ブロック据付 (天端高)	レベル、水糸張り、スチールテープ等により測定	1室につき1箇所	1cm	管理表を作成し提出	陸上±3cm 水中±5cm	

出来形管理基準及び規格値 第13編 漁港漁場編

編	章	節	条	枝番	工種	管理項目	測定方法	測定密度	測定単位	結果の整理方法	許容範囲	備考
13 漁 港 漁 場 編	2 一 般 施 工	7 本 体 工 (ブ ロ ッ ク 式)	2 本 体 ブ ロ ッ ク 製 作 工	本体ブロック製作	幅 高さ 長さ 壁厚	スチールテープ等により 測定	型枠取外し後全数	1cm	管理表を作成し提出	幅 +2cm, -1cm 高さ +2cm, -1cm 長さ +2cm, -1cm 壁厚 ±1cm	様式・出来形5-1,3-4参照 L型ブロック セルラーブロック ブロック(方塊)	
					対角線	スチールテープ等により 測定	型枠取外し後全数	1cm	管理表を作成し提出		様式・出来形5-1,3-4参照 セルラーブロック ブロック(方塊)	
					型枠形状寸法 (異形ブロック)	観察	型枠搬入後適宜		観察結果を報告			
					ブロック外観 (異形ブロック)	観察	全数		観察結果を報告			
13 漁 港 漁 場 編	2 一 般 施 工	7 本 体 工 (ブ ロ ッ ク 式)	3 本 体 ブ ロ ッ ク 据 付 工	本体ブロック据付	法線に対する出 入	スチールテープ等により 測定	据付後ブロック1個につき 2箇所(最下段、最上段)	1cm	管理表を作成し提出	±5cm		
					隣接ブロックとの 間隔	スチールテープ等により 測定	据付後ブロック1個につき 2箇所(最下段、最上段)	1cm	管理表を作成し提出	L型ブロック セルラーブロック 5cm以下 直立消波ブロック ブロック(方塊) 3cm以下		
					延長	スチールテープ等により 測定	据付完了後、法線上(最 上段のみ)	1cm	管理表を作成し提出	+規定しない -0		
					天端高	レベル等により測定	据付後ブロック1個につき 2箇所(最上段のみ)	1cm	管理表を作成し提出			

出来形管理基準及び規格値 第13編 漁港漁場編

編	章	節	条	枝番	工種	管理項目	測定方法	測定密度	測定単位	結果の整理方法	許容範囲	備考
13 漁 港 漁 場 編	2 一 般 施 工	8 本 体 工 (場 所 打 式)	2 場 所 打 コン クリ ート 工		場所打コンクリート工 イ)防波堤	天端高又は厚さ	レベル等により測定	天端面は1スパン4箇所以上 パラペット頂部は1スパン2箇所以上	1cm	測定表を作成し提出	天端幅10m以下の場合は±2cm 天端幅10mを超える場合は+5cm-2cm	様式・出来形6-1参照 天端高さ又は厚さの管理項目の選定は(特)による。
						天端幅	スチールテープ等により測定	1スパン3箇所	1cm	測定表を作成し提出	天端幅10m以下の場合は±3cm 天端幅10mを超える場合は+5cm-3cm	
						延長	スチールテープ等により測定	法線上	1cm	測定表を作成し提出	+規定しない -0	
						法線に対する出入	トランシット、スチールテープ等により測定	1スパン2箇所	1cm	測定表を作成し提出	±5cm 又は(特)による。	
13 漁 港 漁 場 編	2 一 般 施 工	8 本 体 工 (場 所 打 式)	2 場 所 打 コン クリ ート 工	ロ)岸壁	天端高又は厚さ	レベル、スチールテープ等により測定	1スパン3箇所	1cm	測定表を作成し提出	±2cm	天端高又は厚さの管理項目の選定は(特)による。	
						天端幅	スチールテープ等により測定	1スパン3箇所	1cm	測定表を作成し提出	±2cm	
						延長	スチールテープ等により測定	法線上	1cm	測定表を作成し提出	+規定しない -0	
						法線に対する出入	トランシット、スチールテープ等により測定	1スパン2箇所	1cm	測定表を作成し提出	±3cm	
						防舷材ベッド	スチールテープ等により測定	スパン毎	1cm	測定表を作成し提出		
13 漁 港 漁 場 編	2 一 般 施 工	9 本 体 工 (捨 石 ・ 捨 ブ ロ ッ ク 式)	4 捨 ブ ロ ッ ク 工	捨ブロック製作	幅 高さ 長さ 壁厚	スチールテープ等により測定	型枠取外し後10個に1個以上測定	1cm	管理表を作成し提出	幅+2cm,-1cm 高さ+2cm,-1cm 長さ+2cm,-1cm 壁厚±1cm	様式・出来形3-4参照 ブロック(方塊)	
						対角線	スチールテープ等により測定	型枠取外し後全数10個に1個以上測定	1cm	管理表を作成し提出		
						型枠形状寸法 (異形ブロック)	観察	型枠搬入後適宜		観察結果を報告		
						ブロック外観 (異形ブロック)	観察	全数		観察結果を報告		

出来形管理基準及び規格値 第13編 漁港漁場編

編	章	節	条	枝番	工種	管理項目	測定方法	測定密度	測定単位	結果の整理方法	許容範囲	備考
13 漁 港 漁 場 編	2 一 般 施 工	9 本 体 工 (捨 石 ・ 捨 ブ ロ ッ ク 工)	4 捨 ブ ロ ッ ク 据 付		法線に対する出 入	スチールテープ等により 測定	据付後ブロック1個につき 2箇所(最下段、最上段)	1cm	管理表を作成し提出	±5cm		
					隣接ブロックとの 間隔	スチールテープ等により 測定	据付後ブロック1個につき 2箇所(最下段、最上段)	1cm	管理表を作成し提出	ブロック(方塊) 3cm以下		
					延長	スチールテープ等により 測定	据付完了後、法線上(最 上段のみ)	1cm	管理表を作成し提出	+規定しない -0		
					天端高	レベル等により測定	据付後ブロック1個につき 2箇所(最上段のみ)	1cm	管理表を作成し提出			
13 漁 港 漁 場 編	2 一 般 施 工	9 本 体 工 (捨 石 ・ 捨 ブ ロ ッ ク 工)	5 場 所 打 コ ン クリ ー ト 工	場所打コンクリート工	天端高	レベル等により測定	天端面は1スパン4箇所以 上 パラペット頂部は1スパン2 箇所以上	1cm	測定表を作成し提出	天端幅10m以下の 場合は±2cm 天端幅10mを超える 場合は+5cm-2cm	様式・出来形6-1参照 天端高さの管理項目の選 定は(特)による。	
					天端幅	スチールテープ等により 測定	1スパン3箇所	1cm	測定表を作成し提出	天端幅10m以下の 場合は±3cm 天端幅10mを超える 場合は+5cm-3cm		
					延長	スチールテープ等により 測定	法線上	1cm	測定表を作成し提出	+規定しない -0		
					法線に対する出 入	トランシット、スチール テープ等により測定	1スパン2箇所	1cm	測定表を作成し提出	±5cm 又は(特)による。		
13 漁 港 漁 場 編	2 一 般 施 工	10 本 体 工 (鋼 矢 板 工)	2 鋼 矢 板	先行掘削	位置	トランシット、スチール テープ等により測定	全数	10cm	測定表を作成し提出	(特)による。		
					掘削長 掘削深度	レベル等により測定	全数	10cm	測定表を作成し提出	(特)による。		
					掘削径	スチールテープ等により 測定(水中の場合はケー シング径等により確認)	全数(水中の場合は適宜)	10cm	測定表を作成し提出	(特)による。		

出来形管理基準及び規格値 第13編 漁港漁場編

編	章	節	条	枝番	工種	管理項目	測定方法	測定密度	測定単位	結果の整理方法	許容範囲	備考
13 漁 港 漁 場 編	2 一 般 施 工	10 本 体 工 (鋼 矢 板 式)	2 鋼 矢 板 工	鋼矢板 イ)鋼矢板	打込記録	第13編2-10-2	40枚に1枚		打込記録を提出		様式・出来形8-1参照	
					矢板壁延長	スチールテープ等により測定(天端付近)	施工中適宜 打込完了時	1cm	管理表を作成し提出	+矢板1枚幅 -0		
					矢板法線に対する出入り	トランシット、スチール テープ等により測定	打込完了時、20枚に1枚 及び計画法線の変化点	1cm	管理表を作成し提出	±10cm	全数を目視で確認	
					矢板法線に対する傾斜	トランシット、下げ振り、傾 斜計等により測定	打込完了時、20枚に1枚 及び計画法線の変化点	1/1000	管理表を作成し提出	10/1000以下		
					矢板法線方向の傾斜	トランシット、下げ振り、傾 斜計等により測定	施工中適宜 打込完了時(両端部)	1cm 1/1000	管理表を作成し提出	上下の差が矢板1枚 幅未満 10/1000以下		
					矢板天端高	レベルにより測定	打込完了時、20枚に1枚	1cm	管理表を作成し提出	±10cm	全数を目視で確認	
					矢板継手部の離脱	観察(水中部は潜水士)	全数		観察結果を報告			
13 漁 港 漁 場 編	2 一 般 施 工	10 本 体 工 (鋼 矢 板 式)	2 鋼 矢 板 工	ロ)鋼管矢板	打込記録	第13編2-10-2	20本に1本		打込記録を提出			
					矢板壁延長	スチールテープ等により 測定(天端付近)	施工中適宜 打込完了時	1cm	管理表を作成し提出	(特)による。		
					矢板法線に対する出入り	トランシット、スチール テープ等により測定	打込完了時、10本に1本 及び計画法線の変化点	1cm	管理表を作成し提出	±10cm	全数を目視で確認	
					矢板法線に対する傾斜	トランシット、下げ振り、傾 斜計等により測定	打込完了時、全数確認後 10本に1本及び変化点	1/1000	管理表を作成し提出	10/1000以下		
					矢板法線方向の傾斜	トランシット、下げ振り、傾 斜計等により測定	施工中適宜 打込完了時(両端部)	1cm 1/1000	管理表を作成し提出	上下の差が矢板1枚 幅未満 10/1000以下		
					矢板天端高	レベルにより測定	打込完了時、10本に1本	1cm	管理表を作成し提出	±10cm	全数を目視で確認	
					矢板継手部の離脱	観察(水中部は潜水士)	全数		観察結果を報告			

出来形管理基準及び規格値 第13編 漁港漁場編

編	章	節	条	枝番	工種	管理項目	測定方法	測定密度	測定単位	結果の整理方法	許容範囲	備考
13 漁 港 漁 場 編	2 一 般 施 工	10 本 体 工 (鋼 矢 板 式)	3 控 工	控鋼矢板	打込記録	第13編2-10-3	40枚に1枚		打込記録を提出		様式・出来形8-1参照	
					矢板壁延長	スチールテープ等により測定(天端付近)	施工中適宜 打込完了時	1cm	管理表を作成し提出	+矢板1枚幅 -0		
					矢板法線に対する出入り	トランシット、スチール テープ等により測定	打込完了時、20枚に1枚 及び計画法線の変化点	1cm	管理表を作成し提出	±10cm	全数を目視で確認	
					矢板法線に対する傾斜	トランシット、下げ振り、傾 斜計等により測定	打込完了時、20枚に1枚 及び計画法線の変化点	1/1000	管理表を作成し提出	10/1000以下		
					矢板法線方向の傾斜	トランシット、下げ振り、傾 斜計等により測定	施工中適宜 打込完了時(両端部)	1cm 1/1000	管理表を作成し提出	上下の差が矢板1枚 幅未満 10/1000以下		
					矢板天端高	レベルにより測定	打込完了時、20枚に1枚	1cm	管理表を作成し提出	±10cm	全数を目視で確認	
					矢板継手部の離 脱	観察(水中部は潜水士)	全数		観察結果を報告			
13 漁 港 漁 場 編	2 一 般 施 工	10 本 体 工 (鋼 矢 板 式)	3 控 工	控鋼杭	打込記録	第13編2-10-3	20本に1本		打込記録を提出		様式・出来形8-2参照	
					杭頭中心位置	トランシット、スチール テープ等により測定	打込完了時、全数	1cm	管理表を作成し提出	10cm以下		
					杭天端高	レベルにより測定	打込完了時、全数	1cm	管理表を作成し提出	±5cm		
					杭の傾斜	トランシット、下げ振り、傾 斜計等により測定	打込完了時、全数	1°	管理表を作成し提出	直杭2°以下 斜杭3°以下		
13 漁 港 漁 場 編	2 一 般 施 工	10 本 体 工 (鋼 矢 板 式)	3 控 工	プレキャストコンクリー ト控壁	幅 高さ 長さ 壁厚	スチールテープ等により 測定	型枠取外後全数	1cm	管理表を作成し提出	幅 +2cm, -1cm 高さ +2cm, -1cm 長さ +2cm, -1cm 壁厚 ±1cm		
					法線に対する出 入	スチールテープ等により 測定	据付後ブロック1個につき 2箇所(最下段、最上段)	1cm	管理表を作成し提出	±5cm		
					隣接ブロックとの 間隔	スチールテープ等により 測定	据付後ブロック1個につき 2箇所(最下段、最上段)	1cm	管理表を作成し提出	(特)による。		
					延長	スチールテープ等により 測定	据付完了後、法線上(最 上段のみ)	1cm	管理表を作成し提出	+規定しない -0		
					天端高	レベル等により測定	据付後ブロック1個につき 2箇所	1cm	管理表を作成し提出			

出来形管理基準及び規格値 第13編 漁港漁場編

編	章	節	条	枝番	工 種	管理項目	測 定 方 法	測 定 密 度	測 定 単 位	結果の整理方法	許 容 範 囲	備 考
13 漁 港 漁 場 編	2 一 般 施 工	10 本 体 工 (鋼 矢 板 式)	3 控 工	場所打コンクリート控壁	天端高又は厚さ	レベル、スチールテープ等により測定	1スパン3箇所	1cm	測定表を作成し提出	±2cm	天端高又は厚さの管理項目の選定は(特)による。	
					天端幅	スチールテープ等により測定	1スパン3箇所	1cm	測定表を作成し提出	±2cm		
					延長	スチールテープ等により測定	法線上	1cm	測定表を作成し提出	+規定しない -0		
					法線に対する出入	トランシット、スチールテープ等により測定	1スパン2箇所	1cm	測定表を作成し提出	±3cm		
13 漁 港 漁 場 編	2 一 般 施 工	10 本 体 工 (鋼 矢 板 式)	3 控 工	腹 起	取付高さ	レベル等により測定	取付完了時、両端(継手毎)全数	1cm	管理表を作成し提出		様式・出来形8-2参照	
					継手位置	観察	取付完了時、全数		観察結果を報告			
					ボルトの取付け	観察	取付完了時、全数		観察結果を報告			
					矢板と腹起しとの密着度	観察	タイロッド毎、全数		観察結果を報告			
13 漁 港 漁 場 編	2 一 般 施 工	10 本 体 工 (鋼 矢 板 式)	3 控 工	タイ材 イ)タイロッド取付	取付け高さ及び水平度	レベル等により測定	締付後両端、全数	1cm	管理表を作成し提出		様式・出来形8-2参照 腹起しに取り付ける場合は不要	
					矢板法線に対する取付角度及び取付間隔	スチールテープ等により測定	締付後両端、全数	1cm	管理表を作成し提出			
					定着ナットの締付け	観察	全数		観察結果を報告	ねじ山が3つ山以上突き出していること。		
					ターンバックルのねじ込み長さ	観察	全数	1cm	観察結果を報告	定着ナットの高さ以上		
					リングジョイントのコンクリートへの埋込み	観察	全数		観察結果を報告			
					支保材の天端高	レベル等により測定	適宜	1cm	管理表を作成し提出			

出来形管理基準及び規格値 第13編 漁港漁場編

編	章	節	条	枝番	工種	管理項目	測定方法	測定密度	測定単位	結果の整理方法	許容範囲	備考
13 漁 港 漁 場 編	2 一 般 施 工	10 本 体 工 (鋼 矢 板 式)	3 控 工	ロ)タイワイヤー取付		取付高さ	レベル等により測定	締付後両端、全数	1cm	管理表を作成し提出		腹起しに取り付ける場合は不要
						矢板法線に対する取付角度及び取付間隔	スチールテープ等により測定	締付後両端、全数	1cm	管理表を作成し提出		
						定着ナットの締付け	観察	全数		観察結果を報告	ねじ山が3つ山以上突き出していること。	
						定着具端部栓の取付け	観察	全数		観察結果を報告		
						トランペットシースの取付	観察	全数		観察結果を報告		
13 漁 港 漁 場 編	2 一 般 施 工	11 本 体 工 (コン クリ ート 矢 板 式)	2 コン クリ ート 工	コンクリート矢板		矢板壁延長	スチールテープ等により測定(天端付近)	施工中適宜 打込完了時	1cm	管理表を作成し提出	+矢板1枚幅 -0	
						矢板法線に対する出入り	トランシット、スチールテープ等により測定	打込完了時、20枚に1枚及び計画法線の変化点	1cm	管理表を作成し提出	(特)による。	全数を目視で確認
						矢板法線に対する傾斜	トランシット、下げ振り、傾斜計等により測定	打込完了時、20枚に1枚及び計画法線の変化点	1/1000	管理表を作成し提出	(特)による。	
						矢板法線方向の傾斜	トランシット、下げ振り、傾斜計等により測定	施工中適宜 打込完了時(両端部)	1cm 1/1000	管理表を作成し提出	上下の差が矢板1枚幅未満 2/100以下	
						矢板天端高	レベルにより測定	打込完了時、20枚に1枚	1cm	管理表を作成し提出	±5cm	全数を目視で確認
						矢板継手部の離脱	観察(水中部は潜水土)	全数		観察結果を報告		

出来形管理基準及び規格値 第13編 漁港漁場編

編	章	節	条	枝番	工種	管理項目	測定方法	測定密度	測定単位	結果の整理方法	許容範囲	備考
13 漁港漁場編	2 一般施工	12 本体工 (鋼杭式)	2 鋼杭		鋼杭	打込記録	第13編2-12-2	第13編2-12-2 支持杭は全数、支持杭以外は20本に1本		打込記録を提出		様式・出来形8-2参照
					杭頭中心位置	トランシット、スチールテープ等により測定	打込完了時、全数	1cm	管理表を作成し提出	10cm以下		
					杭天端高	レベルにより測定	打込完了時、全数	1cm	管理表を作成し提出	±5cm		
					杭の傾斜	トランシット、下げ振り、傾斜計等により測定	打込完了時、全数	1°	管理表を作成し提出	直杭2°以下 斜杭3°以下		
13 漁港漁場編	2 一般施工	13 本体工 (コンクリート杭式)	2 コンクリート杭		コンクリート杭	打込記録	JIS A 7201 記録	支持杭は全数、支持杭以外は20本に1本		JIS A 7201 付表5打込み工法記録を作成し提出		
					杭頭中心位置	トランシット、スチールテープ等により測定	打込完了時、全数	1cm	管理表を作成し提出	10cm以下		
					杭天端高	レベルにより測定	打込完了時、全数	1cm	管理表を作成し提出	±5cm		
					杭の傾斜	トランシット、下げ振り、傾斜計等により測定	打込完了時、全数	1°	管理表を作成し提出	直杭2°以下 斜杭3°以下		
13 漁港漁場編	2 一般施工	14 被覆・根固工	2 被覆石工		被覆石 (均しを行わない面)	天端面	音響測深機、レッド又はレベル等により測定	測線及び測点間隔は10m以下	10cm	出来形図を作成し提出	(特)による。	様式・出来形12-1参照

出来形管理基準及び規格値 第13編 漁港漁場編

編	章	節	条	枝番	工種	管理項目	測定方法	測定密度	測定単位	結果の整理方法	許容範囲	備考
13 漁 港 漁 場 編	2 一 般 施 工	14 被 覆 ・ 根 固 工	2 被 覆 石 工		被覆石均し	法面	音響測深機、レッド又は レベル等により測定	測線間隔は10m以下、測 点3点以上但し、マウンド 厚2m以下の場合は2点 以上	10cm	出来形図を作成し提出	±50cm(法面に直 角)異形ブロック据付 面(整積)の高さ (法面に直角)± 30cm又は〈特〉によ る。	
						天端面	音響測深機、レッド又は レベル等により測定	測線及び測点間隔は10m 以下	10cm	出来形図を作成し提出	±50cm又(特)によ る。 岸壁全面 +0、-20cm又は〈特〉 による。	様式・出来形12-1参照
						天端幅	スチールテープ、間縫等 により測定	測線間隔は10m以下	10cm	出来形図を作成し提出	+規定しない -20cm	
						延長	スチールテープ、間縫等 により測定	天端中心上	10cm	出来形図を作成し提出	+規定しない -20cm	
13 漁 港 漁 場 編	2 一 般 施 工	14 被 覆 ・ 根 固 工	4 被 覆 ブ ロ ッ ク 工		被覆ブロック製作	型枠形状寸法 (異形ブロック)	観察	型枠搬入後適宜		観察結果を報告		
						ブロック外観 (異形ブロック)	観察	全数		観察結果を報告		
13 漁 港 漁 場 編	2 一 般 施 工	14 被 覆 ・ 根 固 工	4 被 覆 ブ ロ ッ ク 工		被覆ブロック据付	延長	スチールテープ等により 測定	据付完了後、法線上(最 上段のみ)	1cm	管理表を作成し提出	+規定しない -0	

出来形管理基準及び規格値 第13編 漁港漁場編

編	章	節	条	枝番	工種	管理項目	測定方法	測定密度	測定単位	結果の整理方法	許容範囲	備考
13 漁 港 漁 場 編	2 一 般 施 工	14 被 覆 ・ 根 固 工	5 根 固 ブ ロ ッ ク 工	根固ブロック製作	幅、高さ、長さ、壁厚	スチールテープ等により測定	10個に1個以上測定	1cm	管理表を作成し提出	幅 +2cm, -1cm 高さ +2cm, -1cm 長さ +2cm, -1cm 壁厚 ±1cm	様式・出来形12-3参照	
					対角線	スチールテープ等により測定	10個に1個以上測定	1cm	管理表を作成し提出			
13 漁 港 漁 場 編	2 一 般 施 工	15 上 部 工	2 上 部 コ ン クリ ー ト 工	上部コンクリート工 (イ)防波堤	天端高又は厚さ	レベル等により測定	天端面は1スパン4箇所以上 パラペット頂部は1スパン2箇所以上	1cm	測定表を作成し提出	天端幅10m以下の場合は±2cm 天端幅10mを超える場合は+5cm-2cm	様式・出来形6-1参照 天端高さ又は厚さの管理項目の選定は(特)による。	
					天端幅	スチールテープ等により測定	1スパン3箇所	1cm	測定表を作成し提出	天端幅10m以下の場合は±3cm 天端幅10mを超える場合は+5cm-3cm		注)本体がケーソンの場合 ケーソン質量 2,000t未満 ±20cm 2,000t以上 ±30cm
					延長	スチールテープ等により測定	法線上	1cm	測定表を作成し提出	+規定しない -0		
					法線に対する出入	トランシット、スチールテープ等により測定	1スパン2箇所	1cm	測定表を作成し提出	±5cm (注) 又は(特)による。		

出来形管理基準及び規格値 第13編 漁港漁場編

編	章	節	条	枝番	工種	管理項目	測定方法	測定密度	測定単位	結果の整理方法	許容範囲	備考
13 漁 港 漁 場 編	2 一 般 施 工	15 上 部 工	2 上 部 コ ン クリ ート 工	口)岸壁	天端高又は厚さ	レベル、スチールテープ等により測定	1スパン3箇所	1cm	測定表を作成し提出	±2cm	天端高又は厚さの管理項目の選定は(特)による。	
					天端幅	スチールテープ等により測定	1スパン3箇所	1cm	測定表を作成し提出	±2cm		
					延長	スチールテープ等により測定	法線上	1cm	測定表を作成し提出	+規定しない -0		
					法線に対する出入	トランシット、スチールテープ等により測定	1スパン2箇所	1cm	測定表を作成し提出	±3cm		
					防舷材ベッド	スチールテープ等により測定	スパン毎	1cm	測定表を作成し提出			
13 漁 港 漁 場 編	2 一 般 施 工	15 上 部 工	2 上 部 コ ン クリ ート 工	ハ)桟橋							13-1上部コンクリート工口)岸壁を適用する。 梁(高さ、幅、床版厚は型枠検査による。	
13 漁 港 漁 場 編	2 一 般 施 工	15 上 部 工	3 上 部 ブ ロ ッ ク 工	上部ブロック製作	幅 高さ 長さ 壁厚	スチールテープ等により測定	型枠取外し後全数	1cm	管理表を作成し提出	幅 +2cm, -1cm 高さ +2cm, -1cm 長さ +2cm, -1cm 壁厚 ±1cm		
					対角線	スチールテープ等により測定	型枠取外し後全数	1cm	管理表を作成し提出			

出来形管理基準及び規格値 第13編 漁港漁場編

編	章	節	条	枝番	工種	管理項目	測定方法	測定密度	測定単位	結果の整理方法	許容範囲	備考
13 漁 港 漁 場 編	2 一 般 施 工	16 付 属 工	2 係 船 柱 工	係船柱	天端高	レベルにより測定	据付完了時、中心部、全数	1cm	管理表を作成し提出	曲柱±2cm 直柱±2cm	様式・出来形14-1参照	
					岸壁前面に対する出入	トランシット、スチールテープ等により測定	据付完了時、全数	1cm	管理表を作成し提出			
					中心間隔	スチールテープ等により測定	据付完了時、各スパン毎 中心部、各基	1cm	管理表を作成し提出			
					直柱基礎コンクリート(幅)	スチールテープ等により測定	完了時、全数、天端両端	1cm	管理表を作成し提出			
					(長さ)	スチールテープ等により測定	完了時、全数、前後面	1cm	管理表を作成し提出			
					(高さ)	レベルにより測定	完了時、全数、中心点	1cm	管理表を作成し提出			
13 漁 港 漁 場 編	2 一 般 施 工	16 付 属 工	3 防 舷 材 工	防舷材	取付高さ	レベル又はスチールテープ等により測定	取付完了時、中心部、全数	1cm	管理表を作成し提出		様式・出来形14-2参照	
					中心間隔	スチールテープ等により測定	取付完了時、中心部、全数	1cm	管理表を作成し提出			
13 漁 港 漁 場 編	2 一 般 施 工	16 付 属 工	4 車 止 ・ 縁 金 物 工	車止・縁金物工	天端高	レベルにより測定	取付完了時、中心部、全数	1cm	管理表を作成し提出		様式・出来形14-3参照	
					岸壁前面に対する出入	トランシット、スチールテープ等により測定	取付完了後中心部を1点	1cm	管理表を作成し提出	±3cm		
					取付間隔	スチールテープ等により測定	上部工1スパンに2箇所	1cm	管理表を作成し提出			
					塗装	目視による観察			観察結果を報告			
					警戒色(シマ模様)	スチールテープ等により測定	完了時適宜		確認結果を報告			

出来形管理基準及び規格値 第13編 漁港漁場編

編	章	節	条	枝番	工種	管理項目	測定方法	測定密度	測定単位	結果の整理方法	許容範囲	備考
13 漁 港 漁 場 編	2 一 般 施 工	16 付 属 工	5 防 食 工		電気防食	取付位置	目視(承諾された図面により確認)潜水土による。	取付完了後、全数	(特)による	確認結果を提出	様式・出来形14-4参照	
						電位測定	測定機器による。	取付完了後、測定端子取付箇所毎				
13 漁 港 漁 場 編	2 一 般 施 工	16 付 属 工	5 防 食 工		FRPモルタルライニング	取付高さ	レベルにより測定	取付完了後、上端高さ 鋼管杭;全数 矢板;1打設3箇所以上	(特)による	測定表を作成し提出		
13 漁 港 漁 場 編	2 一 般 施 工	16 付 属 工	5 防 食 工		ペトロラタムライニング	高さ	レベルにより測定	完了後、上端・下端高さ 鋼管杭;全数 矢板;1打設3箇所以上	(特)による	測定表を作成し提出		
13 漁 港 漁 場 編	2 一 般 施 工	16 付 属 工	6 係 船 環 工		係船環	取付位置	スチールテープ等により 測定	取付完了時、中心部、全 数	1cm	管理表を作成し提出		
13 漁 港 漁 場 編	2 一 般 施 工	17 消 波 工	3 消 波 ブ ロ ッ ク 工		消波ブロック製作	型枠形状寸法 (異形ブロック)	観察	型枠搬入後適宜		観察結果を報告		
						ブロック外観 (異形ブロック)	観察	全数				

出来形管理基準及び規格値 第13編 漁港漁場編

編	章	節	条	枝番	工種	管理項目	測定方法	測定密度	測定単位	結果の整理方法	許容範囲	備考
13 漁 港 漁 場 編	2 一 般 施 工	17 消 波 工	3 消 波 ブ ロ ッ ク 工		消波ブロック据付	延長	スチールテープ等により測定	据付完了後、法線上(最上段のみ)	1cm	管理表を作成し提出	+規定しない -0	
						天端幅	スチールテープ等により測定	据付完了後、測線上(最上段のみ)	1cm	管理表を作成し提出		
						天端高	レベル等により測定	据付完了後、測線上2箇所(最上段のみ)	1cm	管理表を作成し提出		
13 漁 港 漁 場 編	2 一 般 施 工	18 裏 込 ・ 裏 埋 工	2 裏 込 工	裏込材 (均しを行わない面)		天端高	レベル、レッドにより測定	測線及び測点間隔は10m以下	陸上 1cm 水中 10cm	出来形図を作成し提出	(特)による。	
						法面	レベル、レッドにより測定	測点は3点以上	10cm	出来形図を作成し提出	(特)による。	
						天端幅	スチールテープ、間縫等により測定	測線間隔は10m以下	10cm	出来形図を作成し提出	(特)による。	
						延長	スチールテープ、間縫等により測定	天端中心上	10cm	出来形図を作成し提出	(特)による。	
13 漁 港 漁 場 編	2 一 般 施 工	18 裏 込 ・ 裏 埋 工	2 裏 込 工	裏込均し		天端面	レベル、レッドにより測定	測線及び測点間隔は10m以下	陸上 1cm 水中 10cm	出来形図を作成し提出	(I) ±5cm (II) ±20cm	均し区分は(特)による。
						法面	レベル、レッドにより測定	測点は3点以上	10cm	出来形図を作成し提出	±20cm (法面に直角)	マット等を使用する場合を含む。
						天端幅	スチールテープ、間縫等により測定	測線間隔は10m以下	10cm	出来形図を作成し提出	+規定しない -10cm	
						延長	スチールテープ、間縫等により測定	天端中心上	10cm	出来形図を作成し提出	+規定しない -10cm	

出来形管理基準及び規格値 第13編 漁港漁場編

編	章	節	条	枝番	工種	管理項目	測定方法	測定密度	測定単位	結果の整理方法	許容範囲	備考
13 漁 港 漁 場 編	2 一 般 施 工	18 裏 込 ・ 裏 埋 工	2 裏 込 工	吸出し防止材	敷設位置	スチールテープ、間繩等により測定	始、終端及び変化する箇所毎並びに20mに1箇所以上	10cm	測定表及び敷設図を作成し提出	(特)による。	様式・出来形3-2参照 アスファルトマット、繊維系マット、合成樹脂系マット	
					重ね幅	スチールテープ等により測定	1枚に2点	1cm	測定表及び敷設図を作成し提出	50cm以上(アスファルトマット・繊維系マット) 30cm以上(合成樹脂系マット)		
					延長	スチールテープ、間繩等により測定	マットの中心を区間毎及び全長	10cm	測定表及び敷設図を作成し提出	+規定しない -10cm		
13 漁 港 漁 場 編	2 一 般 施 工	18 裏 込 ・ 裏 埋 工	3 裏 埋 工	裏埋材	地盤高 (陸上部)	レベル等により測定	測線間隔20m以下 測点間隔20m以下	1cm	平面図に実測値を記入し提出	(特)による。	変化点は測定する。	
					(水中部)	レベル、レッド及び音響測深機等により測定	測線間隔20m以下 測点間隔20m以下	10cm	平面図に実測値を記入し提出	(特)による。		
13 漁 港 漁 場 編	2 一 般 施 工	18 裏 込 ・ 裏 埋 工	3 裏 埋 土 工	土砂掘削	基準高	レベル等により測定	法肩、法尻及び中心を延長20mに1箇所以上	1cm	測定表を作成し提出	(特)による。	様式・出来形18-1参照	
					幅	スチールテープ等により測定	延長20mに1箇所以上	10cm	測定表を作成し提出	(特)による。		
					法長	スチールテープ等により測定	延長20mに1箇所以上	10cm	測定表を作成し提出	(特)による。		
					延長	スチールテープ等により測定	両端及び中心	10cm	測定表を作成し提出	(特)による。		
13 漁 港 漁 場 編	2 一 般 施 工	19 維 持 修 繕 工	2 維 持 塗 装 工	係船柱塗装	塗装箇所	目視(承諾された図面により確認)	塗装完了後、全数		確認結果を提出	(特)による。		

出来形管理基準及び規格値 第13編 漁港漁場編

編	章	節	条	枝番	工種	管理項目	測定方法	測定密度	測定単位	結果の整理方法	許容範囲	備考
13 漁 港 漁 場 編	2 一 般 施 工	19 維 持 修 繕 工	2 維 持 塗 装 工		車止塗装 イ)鋼製	塗装箇所	目視(承諾された図面より確認)	塗装完了後、全数		確認結果を提出	(特)による。	
13 漁 港 漁 場 編	2 一 般 施 工	19 維 持 修 繕 工	2 維 持 塗 装 工		ロ)その他	塗装箇所	目視(承諾された図面より確認)	塗装完了後、全数		確認結果を提出	(特)による。	
13 漁 港 漁 場 編	2 一 般 施 工	20 魚 礁 工	2 單 体 魚 礁 製 作 工		単体魚礁製作	幅 高さ 長さ 壁厚	スチールテープ等により 測定	型枠取外し後10基に1基 以上測定	1cm	管理表を作成し提出	幅 +2cm, -1cm 高さ +2cm, -1cm 長さ +2cm, -1cm 壁厚 ±1cm	様式・出来形23-1参照
						対角線	スチールテープ等により 測定	型枠取外し後10基に1基 以上測定	1cm	管理表を作成し提出		
						型枠形状寸法	観察	型枠搬入後適宜		観察結果を報告		
						ブロック外観	観察	全数		観察結果を報告		

出来形管理基準及び規格値 第13編 漁港漁場編

編	章	節	条	枝番	工種	管理項目	測定方法	測定密度	測定単位	結果の整理方法	許容範囲	備考
13 漁 港 漁 場 編	2 一 般 施 工	20 魚 礁 工	3 組 立 魚 礁 組 立 工		コンクリート部材組立	幅 高さ 長さ	スチールテープ等により 測定	10基に1基以上測定	1mm	管理表を作成し提出	幅、高さ、長さ +10mm×部材連 数 -5mm×部材連 数	様式・出来形23-2参照
						ボルトの取付け	観察	全箇所		観察結果を報告		
13 漁 港 漁 場 編	2 一 般 施 工	20 魚 礁 工	3 組 立 魚 礁 組 立 工		鋼製部材組立	幅 高さ 長さ	スチールテープ等により 測定	10基に1基以上測定	1mm	管理表を作成し提出	幅 +30mm, - 10mm 高さ +30mm, - 10mm 長さ +30mm, - 10mm	
						のど厚 脚長 溶接長	スチールテープ、ノギス、 溶接ゲージ等により測定	(特)による。	1mm	測定表を作成し提出	(特)による。	
						有害な欠陥の有 無	観察	全数		観察結果を報告		
						溶接部 非破壊試験	JIS Z 3104 放射線透過試験の他、 (特)による。	(特)による。		写真又はフィルムを提出	(特)による。	
						カラーチェック	(特)による。			写真を提出	(特)による。	
13 漁 港 漁 場 編	2 一 般 施 工	20 魚 礁 工	3 組 立 魚 礁 組 立 工		化学系(FRP)部材組立	幅 高さ 長さ	スチールテープ等により 測定	10基に1基以上測定	1mm	管理表を作成し提出	(特)による。	様式・出来形23-2参照
						接続帶の取付け	観察	接続終了後、全箇所		観察結果を報告	(特)による。	
13 漁 港 漁 場 編	2 一 般 施 工	20 魚 礁 工	3 組 立 魚 礁 組 立 工		重錘コンクリート製作	幅 高さ 長さ 壁厚	スチールテープ等により 測定	10基に1基以上測定	1cm	管理表を作成し提出	幅 +3cm, -1cm 高さ +3cm, -1cm 長さ +3cm, -1cm	

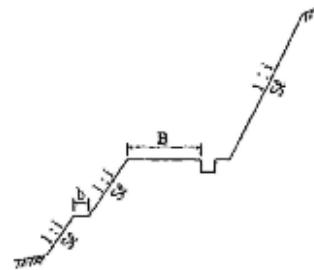



編	章	節	条	枝番	工種	管理項目	測定方法	測定密度	測定単位	結果の整理方法	許容範囲	備考
13 漁 港 漁 場 編	2 一 般 施 工	20 魚 礁 工	4 魚 礁 沈 設 工	魚礁沈設	位置 集中配置 (乱積配置)	GPS及びD-GPS等に より測定	魚礁沈設時に10基に1基 以上測定	緯度経度 公共座標	管理表を作成し提出	配置中心点:±30m その他は<特>によ る。	±30m	様式・出来形23-3参照
					位置 ゾーン配置	GPS及びD-GPS等に より測定	魚礁沈設時に10基に1基 以上測定	緯度経度 公共座標	管理表を作成し提出	ゾーン内		
					位置 計画配置 (相対配置)	GPS及びD-GPS等に より測定	魚礁沈設時に全基測定	緯度経度 公共座標	管理表を作成し提出	±30m		
					高さ	音響測深器等により測定	集中配置、ゾーン配置は 中心点から8方位を測定 計画配置は<特>による。	10cm	出来形図を作成し、記 録紙にも寸法を表示し 提出	集中配置: + 規定しない - 0 (Hは魚礁1基の高 さ) ゾーン配置、計画配 置:重ならないこと、 その他は<特>によ る。	集中配置:最高部の許容 範囲	
					長さ 幅	音響測深器等により測定	集中配置、ゾーン配置は 中心点から8方位を測定 計画配置は<特>による。	10cm	出来形図を作成し、記 録紙にも寸法を表示し 提出	<特>による。		
13 漁 港 漁 場 編	2 一 般 施 工	21 着 定 基 質 工	2 着 定 基 質 製 作 工	着定基質製作	型枠形状寸法 (異形ブロック)	観察	型枠搬入後適宜		観察結果を報告		魚礁タイプは、23.魚礁工 を適用する。	
					ブロック外観 (異形ブロック)	観察	全数		観察結果を報告			
13 漁 港 漁 場 編	2 一 般 施 工	21 着 定 基 質 工	4 着 定 基 質 設 置 工	着定基質設置	位置 計画配置 (相対配置)	GPS及びD-GPS等に より測定	着定基質設置時に全基測 定	緯度経度 公共座標	管理表を作成し提出	±30m	様式・出来形23-3(計画配 置)参照	
					長さ、幅	音響測深器等により測定	<特>による。	10cm	出来形図を作成し、記 録紙にも寸法を表示し 提出	<特>による。		

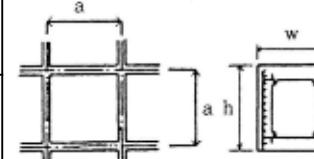
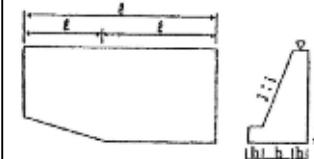
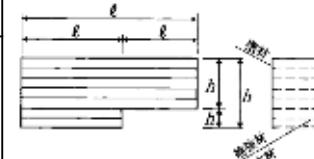
出来形管理基準及び規格値 第13編 漁港漁場編

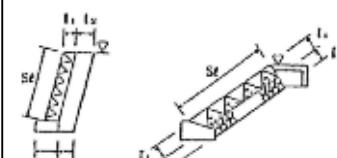
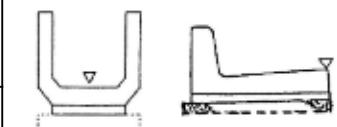

編	章	節	条	枝番	工種	管理項目	測定方法	測定密度	測定単位	結果の整理方法	許容範囲	備考
13 漁 港 漁 場 編	2 一 般 施 工	21 着 定 基 質 工	5 石 材 投 入 工	石材投入	投入位置	GPS及びD-GPS等により測定	(特)による。	緯度経度 公共座標	管理表を作成し提出	±30m	捨石マウンドタイプは、3-3 基礎捨石工を適用する。 様式・出来形24-4参照	
					長さ 幅	音響測深器等により測定	各3測線以上	10cm	出来形図を作成し、記 録紙にも寸法を表示し 提出	(特)による。	様式・出来形24-4参照	
13 漁 港 漁 場 編	2 一 般 施 工	22 雜 工	2 現 場 鋼 材 溶 接 工	現場鋼材溶接	形状寸法 (のど厚、脚長、 溶接長等)	スチールテープ、ノギス、 溶接ゲージ等により測定	適宜	1mm	測定表を作成し提出	(特)による。	様式・出来形27-1参照	
					ひずみ	目視による観察	全数		観察結果を報告			
					有害な欠陥の有 無	目視による観察	適宜		観察結果を報告			
13 漁 港 漁 場 編	2 一 般 施 工	22 雜 工	2 現 場 鋼 材 溶 接 工	被覆溶接(水中)	形状寸法 (のど厚、脚長、 溶接長等)	スチールテープ、ノギス、 溶接ゲージ等により測定	適宜	1mm 溶接長は1cm	測定表を作成し提出	(特)による。		
					外観	潜水士による観察	全数		観察結果を報告			
13 漁 港 漁 場 編	2 一 般 施 工	22 雜 工	3 現 場 鋼 材 切 断 工	現場鋼材切断 イ)陸上現場切断	形状寸法	スチールテープ等により 測定	全数	1mm	測定表を作成し提出	(特)による。		
					外観	目視による観察	全数		観察結果を報告			
				ロ)水中切断	形状寸法	スチールテープ等により 測定	全数	1mm	測定表を作成し提出	(特)による。		
					外観	目視又は潜水士による 観察	全数		観察結果を報告			






出来形管理基準及び規格値 第13編 漁港漁場編

編	章	節	条	枝番	工種	管理項目	測定方法	測定密度	測定単位	結果の整理方法	許容範囲	備考
13 漁 港 漁 場 編	2 一 般 施 工	22 雜 工	4 そ の 他 雜 工		清掃	幅 長さ 延長	スチールテープ等により 測定	全数	1mm	測定表を作成し提出	(特)による。	
						外観	目視又は潜水士による 観察	全数		観察結果を報告		
13 漁 港 漁 場 編	2 一 般 施 工	22 雜 工	4 そ の 他 雜 工		削孔	形状寸法	スチールテープ等により 測定	全数	1mm	測定表を作成し提出	(特)による。	
						外観	目視又は潜水士による 観察	全数		観察結果を報告		





編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	摘要		
14 林 道 編	1 道 路 開 設 ・ 改 良	土 工		道路土工 残土処理場	基準高△	±100	施工延長40mにつき1ヶ所、延長40m以下のものは1施工ヶ所につき3ヶ所。 ただし、個々の測定値が規格値を超えた場合でも構造上支障がないと認められる場合には承認することが出来る。 のり勾配又は土質区分の変化点毎に、のり頭、のり尻まで測定。 ただし、個々の測定値が規格値を超えた場合でも構造上支障がないと認めた場合には承認することが出来る。			出来形線は横断面図等に図示し、実測値を記入する。		
					幅 B	-100~+200						
					法長	$S\ell < 4m$	±200					
						$S\ell \geq 4m$	±5%					
					測点間延長	$L \leq 40m$	±200					
						$L > 40m$	±0.5%					
					測点位置中心線のズレ e	左右 100						
					小段 b	±100						
14 林 道 編	1 道 路 開 設 ・ 改 良	4 法 面 工	2	1	植生工 (種子散布工) (客土吹付工) (張芝工) (筋芝工) (市松芝工) (植生ネット工) (種子帶工) (人工張芝工) (植生穴工)	のり長 $S\ell$	$S\ell < 4m$	±200	施工延長40m(測点間隔25mの場合は50m)につき1箇所、延長40m(又は50m)以下 のものは1施工箇所につき2箇所。			
						$S\ell \geq 4m$	法長の±5%					
					延長 ℓ	-100	1施工箇所毎。					
					植被率	70%以上	1,000m ² に1箇所の割合					
					法長 $S\ell$	法長の-2%	施工延長40mにつき1箇所、40m以下のものは1施工箇所につき2箇所。					
14 林 道 編	1 道 路 開 設 ・ 改 良	4 法 面 工	2	2	植生工 (植生基材吹付工)		$t < 5cm$	-10	施工面積200m ² につき1箇所、面積200m ² 以下 のものは、1施工箇所につき2箇所。検査孔により測定。			
					$t \geq 5cm$	-20						
					但し、吹付面に凸凹がある場合の最小吹付厚は設計厚の50%以上とし、平均値は設計厚以上							
					延長 ℓ	-100	1施工箇所毎。					
					植被率	70%以上	1,000m ² に1箇所の割合					
14 林 道 編	1 道 路 開 設 ・ 改 良	4 法 面 工	3	法面吹付工 (コンクリート) (モルタル) (特殊モルタル)	法長 $S\ell$	法長の-2%	施工延長40mにつき1箇所、40m以下のものは1施工箇所につき2箇所。					
						$t < 5cm$	-10					
					厚さ t	$t \geq 5cm$	-20					
						但し、吹付面に凸凹がある場合の最小吹付厚は設計厚の50%以上とし、平均厚は設計厚以上。						
					延長 L	-100	1施工箇所毎。					


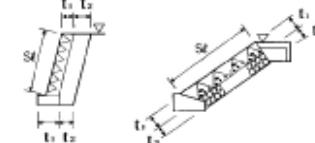
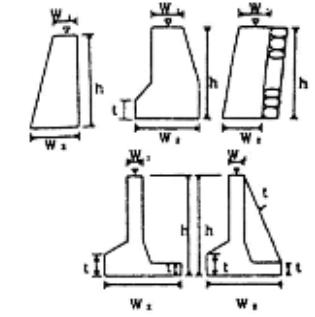
編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	摘要	
14 林 道 編	1 道 路 開 設 ・ 改 良	4 法 面 工	4	法枠工 (現場打法枠工) (現場吹付法枠工)	法長 $S\ell$	法長の-2%	施工延長40m(測点間隔25mの場合は50m)につき1箇所、延長40m(又は50m)以下のものは1施工箇所につき2箇所。 枠延長100mにつき1箇所、枠延長100m以下のものは1施工箇所につき2箇所。	1施工箇所毎。		曲線部は設計図書による	
					幅 w	-30					
					高さ h	-30					
					吹付枠中心間隔 a	±100					
					延長 ℓ	-100					
14 林 道 編	1 道 路 開 設 ・ 改 良	6 擁 壁 工	5	現場打擁壁工	基準高▽	±50	施工延長40m(測点間隔25mの場合は50m)につき1箇所、延長40m(又は50m)以下のものは1施工箇所につき2箇所。				
					高さ h	$h < 2m$					
						$h \geq 2m$	-1% 最大-50				
					幅 b	$b < 1m$	-20				
						$b \geq 1m$	-30				
					のり勾配 i	±0.2分					
					延長 ℓ	$\ell < 10m$	-50	1施工箇所毎。			
						$\ell \geq 10m$	-0.5% 最大-100				
14 林 道 編	1 道 路 開 設 ・ 改 良	6 擁 壁 工	7	補強土壁工	基準高▽	±50	施工延長40m(測点間隔25mの場合は50m)につき1箇所、延長40m(又は50m)以下のものは1施工箇所につき2箇所。 1施工箇所毎。				
					高さ h	-50					
					のり勾配 i	±0.3分					
					延長 ℓ	$\ell < 10m$	-50	1施工箇所毎。			
						$\ell \geq 10m$	-0.5% 最大-100				
					部材数	設計量以上	部材数は、壁材、補強材、排水材等の寸法別数量				


編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	摘要
14 林 道 編	1 道 路 開 設 ・ 改 良	7 石 ・ ブ ロ ッ ク 積 (張) 工	3		コンクリートブロック工 (コンクリートブロック積工) (コンクリートブロック張工)	基準高▽	±50	施工延長40m(測点間隔25mの場合は50m)につき1箇所、延長40m(又は50m)以下のものは1施工箇所につき2箇所。 厚さは上端部及び下端部の2箇所を測定。		
延長 ℓ	ℓ < 10m									
	ℓ ≥ 10m	-0.5% 最大-100								
のり長 Sℓ	-50									
のり勾配 i	±0.3分									
厚さ	面から裏込 t ₁	-20								
	裏込め t ₂	-30								
14 林 道 編	1 道 路 開 設 ・ 改 良	8 排 水 構 造 物 工	3	1	側溝工 (プレキャストU型側溝・L型側溝) (コルゲートフリューム) (自由勾配側溝)	基準高▽	±50	施工延長40m(測点間隔25mの場合は50m)につき1箇所、施工延長40m(又は50m)以下のものは1施工箇所につき2箇所。		
延長 L	-0.1% 最大-200									
14 林 道 編	1 道 路 開 設 ・ 改 良	8 排 水 構 造 物 工	3	2	側溝工(素堀)(植生工)	高さ h	-50	施工延長40m(測点間隔25mの場合は50m)につき1箇所、施工延長40m(又は50m)以下のものは1施工箇所につき2箇所		
幅 b	-50									
延長 L	-0.1% 最大-200									
14 林 道 編	1 道 路 開 設 ・ 改 良	8 排 水 構 造 物 工	4	2	管渠工(コンクリート管工)	基準高▽	±50	施工延長40m(測点間隔25mの場合は50m)につき1箇所、施工延長40m(又は50m)以下のものは1施工箇所につき2箇所。		
延長 L	-0.1% 最大-200									



編	章	節	条	枝番	工 種	測 定 項 目	規 格 値	測 定 基 準	測 定 箇 所	摘 要
14 林 道 編	1 道 路 開 設 ・ 改 良	8 排 水 構 造 物 工	4	2	管渠工 (コルゲートパイプ工) (合成樹脂管)	基準高▽	±50	施工延長40m(測点間隔25mの場合は50m)につき1箇所、施工延長40m(又は50m)以下のものは1施工箇所につき2箇所。	 	
						変形量 n	$e/D \pm 5\%$			
						スパン S	±2%			
						延長 L	-0.1% 最大-200	1施工箇所毎。		
14 林 道 編	1 道 路 開 設 ・ 改 良	8 排 水 構 造 物 工	5		集水樹工	基準高▽	±50	1箇所毎。		
						厚さ t1 ~ t5	-10			
						幅 w1 w2	-30			
						高さ h1 h2	-20			
14 林 道 編	1 道 路 開 設 ・ 改 良	8 排 水 構 造 物 工	6		地下排水工	基準高▽	±50	施工延長40m(測点間隔25mの場合は50m)につき1箇所、施工延長40m(又は50m)以下のものは1施工箇所につき2箇所。		
						幅 w1 w2	-50			
						深さ h	-30			
						延長 L	-0.1% 最大-200	1施工箇所毎。		
14 林 道 編	1 道 路 開 設 ・ 改 良	8 排 水 構 造 物 工	7		現場打水路工	基準高▽	±50	施工延長40m(測点間隔25mの場合は50m)につき1箇所、施工延長40m(又は50m)以下のものは1施工箇所につき2箇所。		
						厚さ t1 t2	-10			
						幅 w	-30			
						高さ h1 h2	-20			
						延長 L	-0.1% 最大-200	1施工箇所毎。		


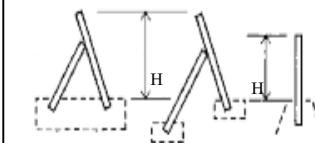

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	摘要
14 林 道 編	2 舗 装 工	3 舗 装 工			下層路盤工	基準高▽	-50	基準高は延長40m毎に1箇所の割とし、道路中心線および端部で測定。厚さは各車線200m毎に1箇所を掘り起こして測定。幅は、延長80m毎に1箇所の割りに測定。		
						厚さ	-45			
						幅	-50			
14 林 道 編	2 舗 装 工	3 舗 装 工			粒度調整路盤工	厚さ	-30	幅は、延長80m毎に1箇所の割とし、厚さは各車線200m毎に1箇所を掘り起こして測定。		
						幅	-50			
14 林 道 編	2 舗 装 工	3 舗 装 工			セメント(石灰)安定処理工	厚さ	-30	幅は、延長80m毎に1箇所の割とし、厚さは、1,000m ³ に1個の割でコアーを採取もしくは掘り起こして測定。		
						幅	-50			
14 林 道 編	2 舗 装 工	3 舗 装 工			瀝青安定処理工	厚さ	-20	幅は、延長80m毎に1箇所の割とし、厚さは、1,000m ³ に1個の割りでコアーを採取して測定。		
						幅	-50			
14 林 道 編	2 舗 装 工	3 舗 装 工	5		アスファルト舗装工	厚さ	-9	幅は、延長80m毎に1箇所の割とし、厚さは、1,000m ³ に1個の割りでコアーを採取して測定。		
						幅	-25			
						平坦性	3mプロフィルメーター (σ)2.4mm以下 長読式(足付き) (σ)1.75mm以下			
14 林 道 編	2 舗 装 工	3 舗 装 工	6		コンクリート舗装工	基準高▽	±50	基準高は延長40m毎に1箇所の割とし、道路中心線および端部で測定。厚さは各車線200m毎に1箇所を掘り起こして測定。幅は、延長80m毎に1箇所の割に測定。		
						厚さ	-10			
						幅	-25			

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	摘要
15 治山 編	1 渓間工	6 コンクリートダム工	3 4		コンクリートダム本体工 コンクリートダム副ダム工	基準高▽	±30	図面の表示箇所で測定。		
						天端部 w_1 w_3 堤幅 w_2	-30			
						水通しの幅 l_1 l_2	±50			
						堤長 L_1 L_2	-100			
						のり勾配	±0.2分			
15 治山 編	1 渓間工	6 コンクリートダム工	5		コンクリート側壁工	基準高▽	±30	1. 図面の寸法表示箇所を測定。 2. 上記以外の測定箇所の標準は、天端幅・天端高で各測点及びジョイント毎に測定。 3. 長さは、天端中心線の水平延長、又は、測点に直角な水平延長を測定。		
						天端幅 w	-30			
						長さ L	-100			
						のり勾配	±0.2分			
15 治山 編	1 渓間工	6 コンクリートダム工	7		水叩工(水叩)	基準高▽	±30	基準高、幅、延長は図面に表示してある箇所で測定。 厚さは目地及びその中間点で測定。		
						幅 w	-100			
						厚さ t	-30			
						延長 L	-100			
						のり勾配	±0.2分			
15 治山 編	1 渓間工	7 鋼製ダム工	4		鋼製ダム本体工 (不透過型)		1. 図面の表示箇所で測定する。 2. ダブルウォール構造の場合は、堤高、幅、袖高は+の規格値は適用しない。			
						堤高 ▽	±50			
						長さ l	±100			
						幅 w_1 w_3	±50			
						下流側倒れ△	±0.02H1			
							1. 図面の表示箇所で測定する。 2. ダブルウォール構造の場合は、堤高、幅、袖高は+の規格値は適用しない。			
						袖高▽	±50			
						幅 w_2	±50			
						下流側倒れ△	±0.02H2			


編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	摘要		
15 治 山 編	1 渓 間 工	8 木 製 ダ ム			木製構造物(建築物を除く)	延長 L	L/50 最小許容量-100 最大許容量-400	施工延長40m(測点間隔25mの場合は50m)につき1箇所、延長40m(又は50m)以下のものは1施工箇所につき2箇所。				
						幅(厚さ) W1 W2	-50					
						のり勾配	±0.5分					
						高さ h	-100					
15 治 山 編	1 渓 間 工	9 護 岸 工	4	1	ブロック積(張)工	のり長 Sℓ	±50	施工延長40m(測点間隔25mの場合は50m)につき1箇所、延長40m(又は50m)以下のものは1施工箇所につき2箇所。厚さは上端部及び下端部の2箇所を測定。				
						厚さ(ブロック積張) t1	-30					
						厚さ(裏込) t2	-30					
						のり勾配	±0.3分					
						高さ h	-50					
						延長 L	L/100 最小許容量-50 最大許容量-100	1施工箇所毎				
15 治 山 編	1 渓 間 工	9 護 岸 工	4	2	ブロック積(張)基礎工	基準高▽	±30	施工延長40m(測点間隔25mの場合は50m)につき1箇所、延長40m(又は50m)以下のものは1施工箇所につき2箇所。				
						幅 b	-30					
						高さ h	-30					
						延長 L	L/100 最小許容量-50 最大許容量-100	1施工箇所毎				
15 治 山 編	1 渓 間 工	9 護 岸 工	5		コンクリート擁壁工	基準高▽	±50	施工延長40m(測点間隔25mの場合は50m)につき1箇所、延長40m(又は50m)以下のものは1施工箇所につき2箇所。				
						厚さ t	-20					
						幅 w1 w2	-30					
						高さ h	h<3m					
							h≥3m					
						のり勾配	±0.2分	1施工箇所毎				
						延長 L	L/300 最小許容量-50 最大許容量-100					

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	摘要
15 治 山 編	2 山 腹 工	3 5			筋工 (萱筋工) (木筋工) (石筋工) (人工芝筋工) (植生土のう筋工) (丸太筋工) 櫃工 (編櫃工) (木櫃工)	延長	$L \leq 20m$	-100	1工事100m以上500m以下を1ロットとする。	
							$L > 20m$	-0.5%		
15 治 山 編	2 山 腹 工	4 伏 工			伏工	測点間延長	$L \leq 20m$	-100	1工事300m ² 以上500m ² を1ロットとする。	測点間延長の確認をもって、面積確認とする。
							$L > 20m$	-0.5%		
15 治 山 編	2 山 腹 工	7 水 路 工	2 3 4		張芝水路工 植生土のう水路工 コルゲート半円管水路工	延長 L	-200	全延長		※コルゲート半円管水路工は、延長のみ
						幅 B	-100	施工延長20m毎に1箇所測定		
						深さ h	-50			
15 治 山 編	2 山 腹 工	9 土 留 工	5		木製土留・用壁工・用壁工 (ウッドブロック土留工)	延長 L	-1.5%	施工延長40m(測点間隔25mの場合は50m)につき1箇所、延長40(又は50m)以下のものは1施工箇所につき2箇所。		
						法長 l	-75			
						法勾配	±0.5分	1施工箇所毎。		

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	摘要	
15 治 山 編	2 山 腹 工	10 法 面 工	3	1	植生工 (種子散布工) (客土吹付工) (張芝工) (筋芝工) (市松芝工) (植生ネット工) (種子帶工) (人工張芝工) (植生穴工)	法長 SL	SL<5m SL≥5m	-200 法長の-4%	施工延長40m(測点間隔25の場合は50m)につき1箇所、延長40m(又は50m)以下のもの1施工箇所につき2箇所。 面積で管理する場合は-2%以内とする。		
						区間長 L	-200	1施工箇所毎。 面積で管理する場合は、-2%以内とする。			
15 治 山 編	2 山 腹 工	10 法 面 工	3	2	植生工 (植生基材吹付工)	法長 SL	SL<5m SL≥5m	-200 法長の-4%	施工延長40mにつき1箇所、40m以下のものは1施工箇所につき2箇所。 面積で管理する場合の基格値は、-2%以内とする。		
						区間長 L	-200	1施工箇所毎。 面積で管理する場合の規格値は、-2%以内とする。			
						厚さ t	t<5cm t≥5cm	-10 -20	施工面積200m ² につき1箇所、面積200m ² 以下のものは、1施工箇所につき2箇所。 検査孔により測定。 但し、吹付面に凹凸がある場合の最小吹付厚は、設計厚の50%以上とし、平均厚は設計厚以上。		
						植被率	70%以上	1000m ² に1箇所の割合			
15 治 山 編	2 山 腹 工	10 法 面 工	3	3	植生工 (植生土のう等)	幅 w	-50	施工延長40mにつき1箇所、40m以下のものは1施工箇所につき2箇所。			
						長さ	L/50 最小許容量-100 最大許容量-400	1施工箇所毎。			

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	摘要
15 治 山 編	2 山 腹 工	10 法 面 工	10 4		吹付工 (コンクリート) (モルタル) (特殊モルタル)	法長 SL < 3m SL \geq 3m 区間長 L 厚さ t	-50 -100 -200 -10 -20 但し、吹付面に凹凸がある場合の最 小吹付厚は、設計厚の50%以上とし、 平均厚は設計厚以上。	施工延長40mにつき1箇所、40m以下のもの のは1施工箇所につき2箇所。 面積で管理する場合の基格値は設計値以 上。 1施工箇所毎。 面積で管理する場合の規格値は設計値以 上。 200m ² につき1箇所以上、200m ² 以下は2箇 所をせん孔により測定。		
15 治 山 編	2 山 腹 工	10 法 面 工	10 11		落石防護柵工 鋼製落石防止壁工	基準高▽ 高さ H 長さ L 延長 L	± 50 -30 $L/300$ 最小許容量-50 最大許容量-100 -200	施工延長40m(測点間隔25mの場合は50 m)につき1箇所、延長40m(又は50m)以 下のものは1施工箇所につき2箇所。 1施工箇所毎。		
15 治 山 編	2 山 腹 工	10 法 面 工	12 13		落石防護網工固定工 (ロープ伏工)	ロープ間隔 D 法長 S ℓ 区間長 ℓ	-100 -2% -100 -1% 最大-200	施工延長40m(測点間隔25mの場合は50 m)につき1箇所、延長40m(又は50m)以 下のものは1施工箇所につき2箇所。 1施工箇所毎。		

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	摘要		
15 治 山 編	2 山 腹 工	11 擁 壁 工	6		補強土壁工(鋼製ユニット等)	基準高▽	±50	施工延長40m(測点間隔25mの場合は50m)につき1箇所、延長40m(又は50m)以下のものは1施工箇所につき2箇所。				
						高さ h	-50					
						法勾配 i	-0.3分					
						延長 l	l < 10m	1施工箇所毎				
							l ≥ 10m					
						部材数	設計量以上	部材数は、壁材、補強材、排水材等の寸法別数量				
15 治 山 編	2 山 腹 工	11 擁 壁 工	7		井桁ブロック工	基準高▽	±50	施工延長40m(測点間隔25mの場合は50m)につき1箇所、延長40m(又は50m)以下のものは1施工箇所につき2箇所。				
						法長 l	l < 3m					
							l ≥ 3m					
						厚さ t1 t2 t3	-50	1施工箇所毎。				
						延長 L1 L2	-200					

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	摘要
15 治 山 編	4 海 岸 防 災 林 造 成 工	3 森 林 造 成 工			施工面積	測点間延長	$L \leq 20m$	-100	2測点間の距離、2測点の角度 (測量を外注した場合を除く)	測点間延長の確認を以て面積確認とする。 測点間角度の確認。
							$L > 20m$	-0.005		
						方位角、仰角	$\pm 2^\circ$ 以内			
					苗木	樹高 H	-50	樹高、根元径の検査は、植栽木1,000本に1本とする。		
						根元径	-2			
						本数	-1%			
					植え付け	活着率	$\frac{\text{枯死本数}}{\text{植栽本数}}$	-10%	ヒノキの葉の表裏の植栽間違いは全て植え替える。	植え付け本数の測定は、5haまでは3箇所、以下5haを越える毎に1箇所とする。 (標準地は10m×10mとする。但し急峻地等で標準地の設定が困難な場合は、同等の面積を以てこれに替える。)
						本数	-5%			
					林内歩道	測点間延長	-1%	測点間の距離	測点数の10%	
						幅員	-50		延長100mにつき1箇所	
					柵工 堆砂工 防風工 静砂工	高さ h	± 75	高さは50mに1箇所。 延長は全箇所。		
						延長 L	-1.5%			
					客土	敷厚	-50	厚さは10a当り5箇所。 面積は実測。		
						面積	-2%			

品質管理基準及び規格値

工種	種別	試験区分	試験項目	試験方法	規格値	試験基準	摘要
1 セメント・コンクリート(転圧コンクリート・コンクリートダム・覆工コンクリート・吹付けコンクリートを除く)	材料 (JISマーク表示されたレディミクストコンクリートを使用する場合は除く)	必須対策	アルカリ骨材反応	生コンクリートの取り扱いマニュアル	生コンクリートの取り扱いマニュアル(平成24年7月 三重県)による。	骨材試験を行う場合は、工事開始前、工事中1回/6ヶ月以上および産地が変わった場合。	
			骨材のふるい分け試験	JIS A 1102 JIS A 5005 JIS A 5011-1~4 JIS A 5021	設計図書による。	工事開始前、工事中1回/月以上および産地が変わった場合。	
		骨材の密度及び吸水率試験	JIS A 1109 JIS A 1110 JIS A 5005 JIS A 5011-1~4 JIS A 5021	絶乾密度: 2.5以上 細骨材の吸水率: 3.5%以下 粗骨材の吸水率: 3.0%以下 (碎砂・碎石・高炉スラグ骨材、フェロニッケルスラグ細骨材、銅スラグ細骨材の規格値については摘要を参照)	工事開始前、工事中1回/月以上および産地が変わった場合。	JIS A 5005 (コンクリート用碎砂及び碎石) JIS A 5011-1 (コンクリート用スラグ骨材-第1部: 高炉スラグ) JIS A 5011-2 (コンクリート用スラグ骨材-第2部: フェロニッケルスラグ細骨材) JIS A 5011-3 (コンクリート用スラグ骨材-第3部: 銅スラグ細骨材) JIS A 5011-4 (コンクリート用スラグ骨材-第4部: 電気炉酸化スラグ細骨材) JIS A 5021 (コンクリート用再生骨材H)	
			粗骨材のすりへり試験	JIS A 1121 JIS A 5005	40%以下、舗装コンクリートは35%以下 但し、積雪寒冷地の舗装コンクリートの場合は25%以下	工事開始前、工事中1回/年以上および産地が変わった場合。	
		骨材の微粒分量試験	JIS A 1103 JIS A 5005	粗骨材: 1.0%以下 細骨材: コンクリートの表面がすりへり作用を受ける場合3.0%以下、その他の場合5.0%以下(碎砂およびスラグ細骨材を用いた場合はコンクリートの表面がすりへり作用を受ける場合5.0%以下その他の場合7.0%以下)	工事開始前、工事中1回/月以上および産地が変わった場合。 (山砂の場合は、工事中1回/週以上)		
			砂の有機不純物試験	JIS A 1105	標準色より濃いこと。濃い場合でも圧縮強度が90%以上の場合は使用できる。	工事開始前、工事中1回/年以上および産地が変わった場合。	濃い場合は、JIS A 1142「有機不純物を含む細骨材のモルタル圧縮強度による試験方法」による。
		モルタルの圧縮強度による砂の試験	JIS A 1142	圧縮強度の90%以上	試料となる砂の上部における溶液の色が標準色液の色より濃い場合。		
		骨材中の粘土塊量の試験	JIS A 1137	細骨材: 1.0%以下 粗骨材: 0.25%以下	工事開始前、工事中1回/月以上および産地が変わった場合。		
		硫酸ナトリウムによる骨材の安定性試験	JIS A 1122 JIS A 5005	細骨材: 10%以下 粗骨材: 12%以下	工事開始前、工事中1回/6ヶ月以上および産地が変わった場合。		寒冷地で凍結のおそれのある地点に適用する。
		セメントの物理試験	JIS R 5201	JIS R 5210 (ポルトランドセメント) JIS R 5211 (高炉セメント) JIS R 5212 (シリカセメント) JIS R 5213 (フライアッシュセメント) JIS R 5214 (エコセメント)	工事開始前、工事中1回/月以上		
		ポルトランドセメントの化学分析	JIS R 5202	JIS R 5210 (ポルトランドセメント) JIS R 5211 (高炉セメント) JIS R 5212 (シリカセメント) JIS R 5213 (フライアッシュセメント) JIS R 5214 (エコセメント)	工事開始前、工事中1回/月以上		
		練混ぜ水の水質試験	上水道水及び上水道水以外の水の場合: JIS A 5308 付属書3	懸濁物質の量: 2g/l以下 溶解性蒸発残留物の量: 1g/l以下 塩化物イオン量: 200ppm以下 セメントの凝結時間の差: 始発は30分以内、終結は60分以内 モルタルの圧縮強度比: 材齢7及び28日で90%以上	工事開始前及び工事中1回/年以上および水質が変わった場合。		
		回収水の場合: JIS A 5308 付属書3	塩化物イオン量: 200ppm以下 セメントの凝結時間の差: 始発は30分以内、終結は60分以内 モルタルの圧縮強度比: 材齢7及び28日で90%以上	工事開始前及び工事中1回/年以上および水質が変わった場合。	・ただし、その原水は上水道水及び上水道水以外の水の規定に適合しなければならない。		

品質管理基準及び規格値

工種	種別	試験区分	試験項目	試験方法	規格値	試験基準	摘要
1 セメント・コンクリート(転圧コンクリート・コンクリートダム・覆工コンクリート・吹付けコンクリートを除く)	製造 (ブランチ) その他	計量設備の計量精度			水：±1%以内 セメント：±1%以内 骨材：±3%以内 混和材：±2%以内 (高炉スラグ微粉末の場合は±1%以内) 混和剤：±3%以内	工事開始前、工事中1回/6ヶ月以上	レディーミクストコンクリートの場合、印字記録により確認を行う。
		ミキサの練混ぜ性能試験	バッヂミキサの場合： JIS A 1119 JIS A 8603-1 JIS A 8603-2		コンクリートの練混ぜ量 公称容量の場合： コンクリート中のモルタル単位容積質量差：0.8%以下 コンクリート中の単位粗骨材量の差：5%以下 圧縮強度平均値からの差：7.5%以下 空気量平均値からの差：10%以下 スランプ平均値からの差：15%以下 公称容量の1/2の場合： コンクリート中のモルタル単位容積質量差：0.8%以下 コンクリート中の単位粗骨材量の差：5%以下	工事開始前及び工事中1回/年以上。	・小規模工種で1工種当りの総使用量が50m ³ 未満の場合は1工種1回以上の試験、またはレディーミクストコンクリート工場(JISマーク表示認証工場)の品質証明書等のみとすることができる。
		連続ミキサの場合： 土木学会規準 JSCE-1 502			コンクリート中のモルタル単位容積質量差：0.8%以下 コンクリート中の単位粗骨材量の差：5%以下 圧縮強度差：7.5%以下 空気量差：1%以下 スランプ差：3cm以下	工事開始前及び工事中1回/年以上。	・小規模工種で1工種当りの総使用量が50m ³ 未満の場合は1工種1回以上の試験、またはレディーミクストコンクリート工場(JISマーク表示認証工場)の品質証明書等のみとすることができる。
	施工	細骨材の表面水率試験	JIS A 1111	設計図書による	2回/日以上	レディーミクストコンクリート以外の場合に適用する。	
	施工	粗骨材の表面水率試験	JIS A 1125	設計図書による	1回/日以上	レディーミクストコンクリート以外の場合に適用する。	
	施工	塩化物総量規制	生コンクリートの取り扱いマニュアル	原則0.3kg/m ³ 以下	コンクリートの打設が午前と午後にまたがる場合は、午前に1回コンクリート打設前にを行い、その試験結果が塩化物総量の規制値の1/2以下の場合は、午後の試験を省略することができる。(1試験の測定回数は3回とする) 試験の判定は3回の測定値の平均値。	・小規模工種で1工種当りの総使用量が50m ³ 未満の場合は1工種1回以上の試験、またはレディーミクストコンクリート工場(JISマーク表示認証工場)の品質証明書等のみとすることができる。 ・骨材に海砂を使用する場合は、「海砂の塩化物イオン含有率試験方法」(JSCE-C502, 503) または設計図書の規定により行う。 ・用心鉄筋等を有さない無筋構造物の場合は省略できる。	示方配合の単位水量の上限値は、粗骨材の最大寸法が20mm～25mmの場合は175kg/m ³ 、40mmの場合は165kg/m ³ を基本とする。
		単位水量測定	生コンクリートの取り扱いマニュアル	1) 測定した単位水量が、配合設計±15kg/m ³ の範囲にある場合はそのまま施工してよい。 2) 測定した単位水量が、配合設計±15を超え±20kg/m ³ の範囲にある場合は、水量変動の原因を調査し、生コン製造者に改善を指示し、その運搬車の生コンは打設する。その後、配合設計±15kg/m ³ 以内で安定するまで、運搬車の3台毎に1回、単位水量の測定を行う。 3) 配合設計±20kg/m ³ の指示値を越える場合は、生コンを打込みまずに、持ち帰らせ、水量変動の原因を調査し、生コン製造者に改善を指示しなければならない。その後の全運搬車の測定を行い、配合設計±20kg/m ³ 以内になることを確認する。更に、配合設計±15kg/m ³ 以内で安定するまで、運搬車の3台毎に1回、単位水量の測定を行う。 なお、管理値または指示値を超える場合は1回に限り再試験を実施することができる。再試験を実施した場合は2回の測定結果のうち、配合設計との差の絶対値の小さい方で評価してよい。	1日当たりコンクリート種別ごとの使用量が100m ³ /日以上の場合； 2回/日(午前1回、午後1回)、または構造物の重要度と工事の規模に応じて100～150m ³ ごとに1回、および荷卸し時に品質変化が認められたときとし測定回数は多い方を採用する。	示方配合の単位水量の上限値は、粗骨材の最大寸法が20mm～25mmの場合は175kg/m ³ 、40mmの場合は165kg/m ³ を基本とする。	

品質管理基準及び規格値

工種	種別	試験区分	試験項目	試験方法	規格値	試験基準	摘要
1 セメント・コンクリート(転圧コンクリート・コンクリートダム・覆工コンクリート・吹付けコンクリートを除く)	施工	必須	スランプ試験	JIS A 1101	スランプ5cm以上8cm未満 : 許容差士1.5cm スランプ8cm以上18cm以下 : 許容差士2.5cm (コンクリート舗装の場合) スランプ2.5cm : 許容値士1.0cm (道路橋床版の場合) スランプ8cmを標準とする。	・荷卸し時 1回/日または構造物の重要度と工事の規模に応じて20~150m ³ ごとに1回、および荷卸し時に品質変化が認められた時。ただし、道路橋鉄筋コンクリート床版にレディーミックスコンクリートを用いる場合は原則として全車測定を行う。 ・道路橋床版の場合、全車試験を行うが、スランプ試験の結果が安定し良好な場合はその後スランプ試験の頻度について監督職員と協議し低減することができる。 ※日打設量が小規模(50m ³ 未満)となる場合の品質管理は「生コンクリートの取り扱いマニュアル」による。	小規模工種で1工種当たりの総使用量が50m ³ 未満の場合は1工種1回以上の試験、またはレディーミックスコンクリート工場(JISマーク表示認証工場)の品質証明書等のみとすることができる。
			コンクリートの圧縮強度試験	JIS A 1108	1回の試験結果は指定した呼び強度の85%以上であること。 3回の試験結果の平均値は、指定した呼び強度以上であること。	・荷卸し時 1回/日または構造物の重要度と工事の規模に応じて20から150m ³ ごとに1回 なお、テストピースは打設場所で採取し、1回につき6本(ø7~3本、ø28~3本)とする。 ・早強セメントを使用する場合には、必要に応じて1回につき3本(ø3)を採取する。 ※日打設量が小規模(50m ³ 未満)となる場合の品質管理は「生コンクリートの取り扱いマニュアル」による。	小規模工種で1工種当たりの総使用量が50m ³ 未満の場合は1工種1回以上の試験、またはレディーミックスコンクリート工場(JISマーク表示認証工場)の品質証明書等のみとすることができる。
			空気量測定	JIS A 1116 JIS A 1118 JIS A 1128	±1.5% (許容差)	・荷卸し時 1回/日または構造物の重要度と工事の規模に応じて20~150m ³ ごとに1回、および荷卸し時に品質変化が認められた時。 ※日打設量が小規模(50m ³ 未満)となる場合の品質管理は「生コンクリートの取り扱いマニュアル」による。	小規模工種で1工種当たりの総使用量が50m ³ 未満の場合は1工種1回以上の試験、またはレディーミックスコンクリート工場(JISマーク表示認証工場)の品質証明書等のみとすることができる。
		その他	コンクリートの曲げ強度試験	JIS A 1106	1回の試験結果は指定した呼び強度の85%以上であること。 3回の試験結果の平均値は、指定した呼び強度以上であること。	コンクリート舗装の場合に適用し、打設日1日につき2回(午前・午後)の割りで行う。なおテストピースは打設場所で採取し、1回につき原則として3個とする。	小規模工種で1工種当たりの総使用量が50m ³ 未満の場合は1工種1回以上の試験、またはレディーミックスコンクリート工場(JISマーク表示認証工場)の品質証明書等のみとすることができる。
			コアによる強度試験	JIS A 1107	設計図書による。	品質に異常が認められた場合に行う。	
			コンクリートの洗い分析試験	JIS A 1112	設計図書による。	品質に異常が認められた場合に行う。	
	施工後試験	必須	ひび割れ調査	スケールによる測定	0.2mm	本数 総延長 最大ひび割れ幅等	高さが、5m以上の鉄筋コンクリート擁壁、内空断面積が25m ² 以上の鉄筋コンクリートカルバート類、橋梁上・下部工及び高さが3m以上の堰・水門・樋門を対象。(ただし、それの工種についてもプレキャスト製品およびプレストレストコンクリートは対象としない)とし構造物軸体の地盤や他の構造物との接触面を除く全表面とする。フーチング・底版等で竣工時に地中、水中にある部位については竣工前に調査する。
			テストハンマーによる強度推定調査	JSCE-G 504	設計基準強度	鉄筋コンクリート擁壁及びカルバート類、トンネルについては目地間(ただし100mを超えるトンネルでは、100mを超えた箇所で)は、30m程度に1箇所)で行う。その他の構造物については強度が同じブロックを1構造物の単位とし、各単位につき3カ所の調査を実施。また、調査の結果、平均値が設計基準強度を下回った場合と、1回の試験結果が設計基準強度の8.5%以下となった場合は、その箇所の周辺において、再調査を5カ所実施。材齢28日~91日の間に試験を行う。	高さが、5m以上の鉄筋コンクリート擁壁、内空断面積が25m ² 以上の鉄筋コンクリートカルバート類、橋梁上・下部工、トンネル及び高さが3m以上の堰・水門・樋門を対象。(ただし、それの工種についてもプレキャスト製品およびプレストレストコンクリートは対象としない)。また、再調査の平均強度が、所定の強度が得られない場合、もしくは1カ所の強度が設計強度の8.5%を下回った場合は、コアによる強度試験を行う。 工期等により、基準期間内に調査を行えない場合は監督員と協議するものとする。

品質管理基準及び規格値

工種	種別	試験区分	試験項目	試験方法	規格値	試験基準	摘要
	施工後試験	その他	コアによる強度試験	JIS A 1107	設計基準強度	所定の強度を得られない箇所付近において、原位置のコアを採取。	コア採取位置、供試体の抜き取り寸法等の決定に際しては、設置された鉄筋を損傷させないよう十分な検討を行う。 圧縮強度試験の平均強度が所定の強度が得られない場合、もしくは1カ所の強度が設計強度の85%を下回った場合は、監督員と協議するものとする。
2 ガス圧接	施工前試験	必須	外観検査	<ul style="list-style-type: none"> ・目視 圧接面の 研磨状況 たれ下がり 焼き割れ 折れ曲がり 等 ・ノギス等による計測 (詳細外観検査) 軸心の偏心 ふくらみ ふくらみの 長さ 圧接部のずれ 等 	<p>熱間押抜法以外の場合 ①軸心の偏心が鉄筋径（径の異なる場合は細いほうの鉄筋）の1/5以下。 ②ふくらみは鉄筋径（径の異なる場合は細いほうの鉄筋）の1.4倍以上。ただし、SD490の場合は1.5倍以上。 ③ふくらみの長さが1.1D以上。 ④ふくらみの頂点と圧接部のずれがD/4以下 ⑤著しいたれ下がり、折れ曲がりがない</p> <p>熱間押抜法の場合 ①ふくらみを押抜いた後の圧接面に対応する位置の割れ、へこみがない ②ふくらみの長さが1.1D以上。 ただし、SD490の場合は1.2D以上 ③鉄筋表面にオーバーヒートによる表面不整があつてはならない。 ④その他有害（著しい折れやボルトによる締付け傷等）と認められる欠陥があつてはならない。</p>	鉄筋メーカー、圧接作業班、鉄筋径毎に自動ガス圧接の場合は各2本、手動ガス圧接の場合は各5本のモデル供試体を作成し実施する。	<ul style="list-style-type: none"> ・モデル供試体の作成は、実際の作業と同一条件・同一材料で行う。 (1) SD490以外の鉄筋を圧接する場合 ・手動ガス圧接及び熱間押抜ガス圧接を行う場合、材料、施工条件などを特に確認する必要がある場合には、施工前試験を行う。 ・特に確認する必要がある場合は、施工実績の少ない材料を使用する場合、過酷な気象条件・高所などの作業環境下での施工条件、圧接技量資格者の熟練度などの確認が必要な場合である。 ・自動ガス圧接を行う場合は、装置が正常で、かつ装置の設定条件に誤りのないことを確認するため、施工前試験を行わなければならない。 (2) SD490の鉄筋を圧接する場合 SD490を圧接する場合、手動ガス圧接、自動ガス圧接、熱間押抜法のいずれにおいても、施工前試験を行わなければならない。
	施工後試験	必須	外観検査	<ul style="list-style-type: none"> ・目視 圧接面の 研磨状況 たれ下がり 焼き割れ 折れ曲がり 等 ・ノギス等による計測 (詳細外観検査) 軸心の偏心 ふくらみ ふくらみの 長さ 圧接部のずれ 等 	<p>熱間押抜法以外の場合 ①軸心の偏心が鉄筋径（径の異なる場合は細いほうの鉄筋）の1/5以下。 ②ふくらみは鉄筋径（径の異なる場合は細いほうの鉄筋）の1.4倍以上。ただし、SD490の場合は1.5倍以上。 ③ふくらみの長さが1.1D以上。 ④ふくらみの頂点と圧接部のずれがD/4以下 ⑤著しいたれ下がり、折れ曲がりがない。</p> <p>熱間押抜法の場合 ①ふくらみを押抜いた後の圧接面に対応する位置の割れ、へこみがない ②ふくらみの長さが1.1D以上。 ただし、SD490の場合は1.2D以上 ③鉄筋表面にオーバーヒートによる表面不整があつてはならない。 ④その他有害（著しい折れやボルトによる締付け傷等）と認められる欠陥があつてはならない。</p>	<p>・目視は全数実施する。 ・特に必要と認められたものに 対してのみ詳細外観検査を行 う。</p>	<p>熱間押抜法以外の場合 ・規格値を外れた場合は下記による。いずれの場合も監督員の承諾を得る。 ・①は、圧接部を切り取って再 圧接し、外観検査および超音波 探傷検査を行う。 ・②③は、再加熱し、圧力を加 えて所定のふくらみに修正し、 外観検査を行う。 ・④は、圧接部を切り取って再 圧接修正し、外観検査および超 音波探傷検査を行う。 ・⑤は、著しい折れ曲がりが生 じた場合は、再加熱して修正 し、外観検査を行う。又、著 い焼き割れおよび垂れ下がりな どが生じた場合は、圧接部を切 り取って再圧接し、外観検査お よび超音波探傷検査を行う。</p> <p>熱間押抜法の場合 ・規格値を外れた場合は下記による。いずれの場合も監督員の承諾を得る。 ・①②③は、再加熱、再加圧、 押抜きを行って修正し、修正後 外観検査を行う。 ・④は、再加熱して修正し、修 正後外観検査を行う。 ただし、現場条件により溶接機 械の設置が出来ない場合には、 添筋で補強する。（コンクリー トの充填性が低下しない場合に 限る。）</p>
			超音波探傷検査	JIS Z 3062	<p>・各検査ロットごとに30箇所のランダムサンプリングを行い、超音波探傷検査を行った結果、不合格箇所数が1箇所以下の時はロットを合格とし、2箇所以上とのときはロットを不合格とする。 ただし、合否判定レベルは基準レベルより-24db感度を高めたレベルとする。</p>	<p>超音波探傷検査は抜取検査を原則とする。 抜取検査の場合は、各ロットの30箇所とし、1ロットの大きさは200箇所程度を標準とする。 ただし、1作業班が1日に施工した箇所を1ロットとし、自動と手動は別ロットとする。</p>	<p>規格値を外れた場合は、下記による。 ・不合格ロットの全数について超音波探傷検査を実施し、その結果不合格となった箇所は、監督員の承認を得て、補強筋（ラップ長の2倍以上）を添えるか、圧接部を切り取って再圧接する。 ・圧接部を切り取って再圧接によつて修正する場合には、修正後外観検査および超音波探傷検査を行う。</p>

品質管理基準及び規格値

工種	種別	試験区分	試験項目	試験方法	規格値	試験基準	摘要
3 既製杭工	材料	必須	外観検査（鋼管杭・コンクリート杭・H鋼杭）	目視	目視により使用上有害な欠陥（鋼管杭は変形など、コンクリート杭はひび割れや損傷など）がないこと。	設計図書による。	
		必須	外観検査（鋼管杭） 【円周溶接部の目違い】	JIS A 5525	外径700mm未満： 許容値2mm以下 外径700mm以上1016mm以下： 許容値3mm以下 外径1016mmを超える2000mm以下： 許容値4mm以下		上杭と下杭の外周長の差を表す。 (許容値×π以下)
	施工	鋼管杭・コンクリート杭・H鋼杭の現場溶接 浸透探傷試験（溶剤除去性染色浸透探傷試験）	JIS Z 2343-1, 2, 3, 4	われ及び有害な欠陥がないこと。	原則として全溶接箇所で行う。 但し、施工方法や施工順序等から全数量の実施が困難な場合は監督員との協議により、現場状況に応じた数量とすることができる。なお、全溶接箇所の10%以上は、JIS Z 2343-1, 2, 3, 4により定められた認定技術者が行うものとする。 試験箇所は杭の全周とする。		
			JIS Z 3104	JIS Z 3104の3類以上	原則として溶接20箇所毎に1箇所とするが、施工方法や施工順序等から実施が困難な場合は現場状況に応じた数量とする。なお、対象箇所では鋼管杭を4方向から透過し、その撮影長は30cm/1方向とする。 (20箇所毎に1箇所とは、溶接を20箇所施工した毎にその20箇所から任意の1箇所を試験することである。)		
	その他	鋼管杭の現場溶接 超音波探傷試験	JIS Z 3060	JIS Z 3060の3類以上	原則として溶接20箇所毎に1箇所とするが、施工方法や施工順序等から実施が困難な場合は現場状況に応じた数量とする。なお、対象箇所では鋼管杭を4方向から透過し、その撮影長は30cm/1方向とする。 (20箇所毎に1箇所とは、溶接を20箇所施工した毎にその20箇所から任意の1箇所を試験することである。)	中堀工法等で、放射線透過試験が不可能な場合は、放射線透過試験に替えて超音波探傷試験とすることができる。	
	材料	鋼管杭・コンクリート杭（根固め） 水セメント比試験	比重の測定	設計図書による。 又、設計図書に記載されていない場合は60%~70%とする。	試料の採取回数は一般に単杭では30本に1回、継杭では20本に1回とし、採取本数は1回につき3本とする。		
		鋼管杭・コンクリート杭（根固め） セメントミルクの圧縮強度試験	セメントミルク工法に用いる根固め液及びくい周固定液の圧縮強度試験 JIS A 1108	設計図書による。	供試体の採取回数は一般に単杭では30本に1回、継杭では20本に1回とし、採取本数は1回につき3本とする。 尚、供試体はセメントミルクの供試体の作成方法に従って作成したφ5×10cmの円柱供試体によって求めるものとする。	参考値：20N/mm ²	
4 下層路盤	材料	修正CBR試験	舗装調査・試験法便覧 [4]-5	粒状路盤：修正CBR20%以上（クラッシャラン鉄鋼スラグは修正CBR30%以上） アスファルトコンクリート再生骨材を含む再生クラッシャランを用いる場合で、上層路盤、基層、表層の合計厚が次に示す数値より小さい場合は30%以上とする。 三重県・・・・40cm	・中規模以上の工事： 施工前、材料変更時 ・小規模以下の工事： 施工前	・中規模以上の工事とは、施工面積が2,000m ² 以上とする。 ・小規模以下の工事とは、施工面積が2,000m ² 未満とする。	
		骨材のふるい分け試験	JIS A 1102	JIS A 5001 表2参照	・中規模以上の工事： 施工前、材料変更時 ・小規模以下の工事： 施工前	・中規模以上の工事とは、施工面積が2,000m ² 以上とする。 ・小規模以下の工事とは、施工面積が2,000m ² 未満とする。	
		土の液性限界・塑性限界試験	JIS A 1205	塑性指数PI：6以下	・中規模以上の工事： 施工前、材料変更時 ・小規模以下の工事： 施工前	・但し、鉄鋼スラグには適用しない。 ・中規模以上の工事とは、施工面積が2,000m ² 以上とする。 ・小規模以下の工事とは、施工面積が2,000m ² 未満とする。	
		鉄鋼スラグの水浸膨張性試験	舗装調査・試験法便覧 [4]-16	1.5%以下	・中規模以上の工事： 施工前、材料変更時 ・小規模以下の工事： 施工前	・CS：クラッシャラン鉄鋼スラグに適用する。 ・中規模以上の工事とは、施工面積が2,000m ² 以上とする。 ・小規模以下の工事とは、施工面積が2,000m ² 未満とする。	

品質管理基準及び規格値

工種	種別	試験区分	試験項目	試験方法	規格値	試験基準	摘要
4 下層路盤	材料 必須	道路用スラグの呈色判定試験	JIS A 5015	呈色なし	・中規模以上の工事： 施工前、材料変更時 ・小規模以下の工事： 施工前	・中規模以上の工事とは、施工面積が2,000m ² 以上とする。 ・小規模以下の工事とは、施工面積が2,000m ² 未満とする。	
		粗骨材のすりへり試験	JIS A 1121	再生クラッシャランに用いるセメントコンクリート再生骨材は、すり減り量が50%以下とする。	・中規模以上の工事： 施工前、材料変更時 ・小規模以下の工事： 施工前	・再生クラッシャランに適用する。 ・中規模以上の工事とは、施工面積が2,000m ² 以上とする。 ・小規模以下の工事とは、施工面積が2,000m ² 未満とする。	
	施工 必須	現場密度の測定	舗装調査・試験法 便覧 [4]-191	最大乾燥密度の93%以上 X ₇₋₁₀ 95%以上 X ₄₋₆ 96%以上 X ₃ 97%以上 歩道箇所：設計図書による	締固め度は、10個の測定値の平均値X ₁₀ が規格値を満足しなければならない。また、10個の測定値が得がたい場合は3個の測定値の平均値X ₃ が規格値を満足しないなければならないが、X ₃ が規格値をはずれた場合は、さらに3個のデータを加えた平均値X ₆ が規格値を満足していればよい。 2,000m ² までは3個とし、2,000m ² を超える場合は、1,000m ² につき1個とする。	※測定1箇所 = 1個とする。 例) 300m ² の場合 ⇒ 3個 2,400m ² の場合 = 3 + (400 ÷ 1,000) = 3 + 4 ⇒ 4個 (小数点以下切り上げ) 3,000m ² の場合 = 3 + (1,000 ÷ 1,000) ⇒ 4個	
		ブルーフローリング	舗装調査・試験法 便覧 [4]-210		・中規模以上の工事：隨時	荷重車については、施工時に用いた転圧機械と同等以上の締固効果を持つフローラやトラック等を用いるものとする。 ・中規模以上の工事とは、施工面積が2,000m ² 以上とする。	
		平板載荷試験	JIS A 1215		1,000m ² につき2回の割で行う。	セメントコンクリートの路盤に適用する。	
		骨材のふるい分け試験	JIS A 1102		異常が認められたとき。		
		土の液性限界・塑性限界試験	JIS A 1205	塑性指数PI : 6以下	異常が認められたとき。		
	その他	含水比試験	JIS A 1203	設計図書による。	異常が認められたとき。		
		粗骨材のすりへり試験	JIS A 1121	再生クラッシャランに用いるセメントコンクリート再生骨材は、すり減り量が50%以下とする。	異常が認められたとき。	再生クラッシャランに適用する。	
		修正CBR試験	舗装調査・試験法 便覧 [4]-5	修正CBR 80%以上 アスファルトコンクリート再生骨材含む場合90%以上 40°Cで行った場合80%以上	・中規模以上の工事： 施工前、材料変更時 ・小規模以下の工事： 施工前	・中規模以上の工事とは、施工面積が2,000m ² 以上とする。 ・小規模以下の工事とは、施工面積が2,000m ² 未満とする。	
		鉄鋼スラグの修正CBR試験	舗装調査・試験法 便覧 [4]-5	修正CBR 80%以上	・中規模以上の工事： 施工前、材料変更時 ・小規模以下の工事： 施工前	・MS:粒度調整鉄鋼スラグ及び HMS:水硬性粒度調整スラグに適用する。 ・中規模以上の工事とは、施工面積が2,000m ² 以上とする。 ・小規模以下の工事とは、施工面積が2,000m ² 未満とする。	
		骨材のふるい分け試験	JIS A 1102	JIS A 5001 表2参照	・中規模以上の工事： 施工前、材料変更時 ・小規模以下の工事： 施工前	・中規模以上の工事とは、施工面積が2,000m ² 以上とする。 ・小規模以下の工事とは、施工面積が2,000m ² 未満とする。	
	材料 必須	土の液性限界・塑性限界試験	JIS A 1205	塑性指数PI : 4以下	・中規模以上の工事： 施工前、材料変更時 ・小規模以下の工事： 施工前	・但し、鉄鋼スラグには適用しない。 ・中規模以上の工事とは、施工面積が2,000m ² 以上とする。 ・小規模以下の工事とは、施工面積が2,000m ² 未満とする。	
		鉄鋼スラグの呈色判定試験	JIS A 5015 舗装調査・試験法 便覧 [4]-10	呈色なし	・中規模以上の工事： 施工前、材料変更時 ・小規模以下の工事： 施工前	・MS:粒度調整鉄鋼スラグ及び HMS:水硬性粒度調整スラグに適用する。 ・中規模以上の工事とは、施工面積が2,000m ² 以上とする。 ・小規模以下の工事とは、施工面積が2,000m ² 未満とする。	

品質管理基準及び規格値

工種	種別	試験区分	試験項目	試験方法	規格値	試験基準	摘要
5 上層路盤	材料	必須	鉄鋼スラグの水浸膨張性試験	舗装調査・試験法 便覧 [4]-16	1.5%以下	・中規模以上の工事： 施工前、材料変更時 ・小規模以下の工事： 施工前	・MS:粒度調整鉄鋼スラグ及び HMS:水硬性粒度調整スラグに 適用する。 ・中規模以上の工事とは、施工 面積が2,000m ² 以上とする。 ・小規模以下の工事とは、施工 面積が2,000m ² 未満とする。
			鉄鋼スラグの一軸圧縮試験	舗装調査・試験法 便覧 [4]-12	1.2Mpe以上(14日)	・中規模以上の工事： 施工前、材料変更時 ・小規模以下の工事： 施工前	・HMS:水硬性粒度調整鉄鋼ス ラグに適用する。 ・中規模以上の工事とは、施工 面積が2,000m ² 以上とする。 ・小規模以下の工事とは、施工 面積が2,000m ² 未満とする。
			鉄鋼スラグの単位容積質量試験	舗装調査・試験法 便覧 [2]-106	1.50kg/L以上	・中規模以上の工事： 施工前、材料変更時 ・小規模以下の工事： 施工前	・MS:粒度調整鉄鋼スラグ及び HMS:水硬性粒度調整スラグに 適用する。 ・中規模以上の工事とは、施工 面積が2,000m ² 以上とする。 ・小規模以下の工事とは、施工 面積が2,000m ² 未満とする。
		その他	粗骨材のすりへり試験	JIS A 1121	50%以下	・中規模以上の工事： 施工前、材料変更時 ・小規模以下の工事： 施工前	・粒度調整及びセメントコンクリート再生骨材を使用した再生 粒度調整に適用する。 ・中規模以上の工事とは、施工 面積が2,000m ² 以上とする。 ・小規模以下の工事とは、施工 面積が2,000m ² 未満とする。
	施工	必須	硫酸ナトリウムによる骨材の安定性試験	JIS A 1122	20%以下	・中規模以上の工事： 施工前、材料変更時 ・小規模以下の工事： 施工前	・中規模以上の工事とは、施工 面積が2,000m ² 以上とする。 ・小規模以下の工事とは、施工 面積が2,000m ² 未満とする。
			現場密度の測定	舗装調査・試験法 便覧 [4]-191	最大乾燥密度の93%以上 X ₇₋₁₀ 95%以上 X ₄₋₆ 95.5%以上 X ₃ 96.5%以上	・締固め度及び粒度は、10個の 測定値の平均値X ₁₀ が規格値を満 足しなければならない。また、 10個の測定値が得がない場合は 3個の測定値の平均値X ₃ が規格 値を満足していなければならな いが、X ₃ が規格値をはずれた場 合は、さらに3個のデータを加 えた平均値X ₆ が規格値を満足し ていればよい。 ・2,000m ² までは3個とし、 2,000m ² を超える場合は、1,000 m ² につき1個とする。	※測定1箇所=1個とする。 例) 300m ² の場合 ⇒ 3個 2,400m ² の場合 = 3 + (400 ÷ 1,000) = 3, 4 ⇒ 4個 (小数点以下切り上げ) 3,000m ² の場合 = 3 + (1,000 ÷ 1,000) ⇒ 4個
			粒度 (2.36mmフライ)	舗装調査・試験法 便覧 [2]-14	2.36mmふるい: ±15%以内	・中規模以上の工事：定期的又 は随時（1回～2回/日）	・中規模以上の工事とは、施工 面積が2,000m ² 以上とする。 ・小規模以下の工事とは、施工 面積が2,000m ² 未満とする。
			粒度 (75 μmフライ)	舗装調査・試験法 便覧 [2]-14	75 μmふるい: ±6%以内	・中規模以上の工事：異常が認 められたとき。	・中規模以上の工事とは、施工 面積が2,000m ² 以上とする。 ・小規模以下の工事とは、施工 面積が2,000m ² 未満とする。
		その他	平板載荷試験	JIS A 1215		1,000m ² につき2回の割で行う。	セメントコンクリートの路盤に 適用する。
			土の液性限界・塑性限界試験	JIS A 1205	塑性指数PI: 4以下	観察により異常が認められたと き。	
			含水比試験	JIS A 1203	設計図書による。	観察により異常が認められたと き。	
			粗骨材のすりへり試験	JIS A 1121	50%以下	観察により異常が認められたと き。	・粒度調整及びセメントコンクリート再生骨材を使用した再生 粒度調整に適用する。
6 アスファルト安定処理路盤			アスファルト舗装に準じる				
7 セメント安定処理路盤	材料	必須	一軸圧縮試験	舗装調査・試験法 便覧 [4]-38	下層路盤： 一軸圧縮強さ [7日間] 0.98Mpa 上層路盤： 一軸圧縮強さ [7日間] 2.9Mpa (アスファルト舗装) 2.0Mpa (セメントコンクリート舗装)	・中規模以上の工事： 施工前、材料変更時 ・小規模以下の工事： 施工前	・安定処理材に適用する。 ・中規模以上の工事とは、施工 面積が2,000m ² 以上とする。 ・小規模以下の工事とは、施工 面積が2,000m ² 未満とする。
			骨材の修正CBR試験	舗装調査・試験法 便覧 [4]-5	下層路盤: 10%以上 上層路盤: 20%以上	・中規模以上の工事： 施工前、材料変更時 ・小規模以下の工事： 施工前	・アスファルト舗装に適用す る。 ・中規模以上の工事とは、施工 面積が2,000m ² 以上とする。 ・小規模以下の工事とは、施工 面積が2,000m ² 未満とする。

品質管理基準及び規格値

工種	種別	試験区分	試験項目	試験方法	規格値	試験基準	摘要
7 セメント安定処理路盤	材料	必須	土の液性限界・塑性限界試験	JIS A 1205 舗装調査・試験法 便覧 [4]-103	下層路盤 塑性指数PI : 9以下 上層路盤 塑性指数PI : 9以下	・中規模以上の工事： 施工前、材料変更時 ・小規模以下の工事： 施工前	・中規模以上の工事とは、施工面積が2,000m ² 以上とする。 ・小規模以下の工事とは、施工面積が2,000m ² 未満とする。
		必須	粒度 (2.36mmフルイ)	JIS A 1102	2.36mmふるい : ±15%以内	・中規模以上の工事：定期的又は隨時 (1回~2回/日)	・中規模以上の工事とは、施工面積が2,000m ² 以上とする。 ・小規模以下の工事とは、施工面積が2,000m ² 未満とする。
		必須	粒度 (75 μmフルイ)	JIS A 1102	75 μmふるい : ±6%以内	・中規模以上の工事：異常が認められたとき。	・中規模以上の工事とは、施工面積が2,000m ² 以上とする。 ・小規模以下の工事とは、施工面積が2,000m ² 未満とする。
	施工		現場密度の測定	舗装調査・試験法 便覧 [4]-191	最大乾燥密度の93%以上 X ₇₋₁₀ 95%以上 X ₄₋₆ 95.5%以上 X ₃ 96.5%以上 歩道箇所：設計図書による	・締固め度及び粒度は、10個の測定値の平均値X ₁₀ が規格値を満足しなければならない。また、10個の測定値が得がたい場合は3個の測定値の平均値X ₃ が規格値を満足していないければならないが、X ₃ が規格値をはずれた場合は、さらに3個のデータを加えた平均値X ₆ が規格値を満足していればよい。 ・2,000m ² までは3個とし、2,000m ² を超える場合は、1,000m ² につき1個とする。	※測定1箇所 = 1個とする。 例) 300m ² の場合 ⇒ 3個 2,400m ² の場合 = 3 + (400 ÷ 1,000) = 3..4 ⇒ 4個 (小数点以下切り上げ) 3,000m ² の場合 = 3 + (1,000 ÷ 1,000) ⇒ 4個
			含水比試験	JIS A 1203	設計図書による。	観察により異常が認められたとき。	
			セメント量試験	舗装調査・試験法 便覧 [4]-213, [4]-218	±1.2%以内	・中規模以上の工事：異常が認められたとき (1~2回/日)	・中規模以上の工事とは、施工面積が2,000m ² 以上とする。
8 アスファルト舗装	材料	必須	骨材のふるい分け試験	JIS A 1102	JIS A 5001 表2参照	・中規模以上の工事： 施工前、材料変更時 ・小規模以下の工事： 施工前	・中規模以上の工事とは、施工面積が2,000m ² 以上とする。 ・小規模以下の工事とは、施工面積が2,000m ² 未満とする。
			骨材の密度及び吸水率試験	JIS A 1109 JIS A 1110	表層・基層 表乾密度 : 2.45g/cm ³ 以上 吸水率 : 3.0%以下	・中規模以上の工事： 施工前、材料変更時 ・小規模以下の工事： 施工前	・中規模以上の工事とは、施工面積が2,000m ² 以上とする。 ・小規模以下の工事とは、施工面積が2,000m ² 未満とする。
			骨材中の粘土塊量の試験	JIS A 1137	粘土、粘土塊量 : 0.25%以下	・中規模以上の工事： 施工前、材料変更時 ・小規模以下の工事： 施工前	・中規模以上の工事とは、施工面積が2,000m ² 以上とする。 ・小規模以下の工事とは、施工面積が2,000m ² 未満とする。
			粗骨材の形状試験	舗装調査・試験法 便覧 [4]-45	細長、あるいは偏平な石片 : 10%以下	・中規模以上の工事： 施工前、材料変更時 ・小規模以下の工事： 施工前	・中規模以上の工事とは、施工面積が2,000m ² 以上とする。 ・小規模以下の工事とは、施工面積が2,000m ² 未満とする。
			フィラーの粒度試験	JIS A 5008	便覧 表3.3.17による。	・中規模以上の工事： 施工前、材料変更時 ・小規模以下の工事： 施工前	・中規模以上の工事とは、施工面積が2,000m ² 以上とする。 ・小規模以下の工事とは、施工面積が2,000m ² 未満とする。
		その他	フィラーの水分試験	JIS A 5008	1%以下	・中規模以上の工事： 施工前、材料変更時 ・小規模以下の工事： 施工前	・中規模以上の工事とは、施工面積が2,000m ² 以上とする。 ・小規模以下の工事とは、施工面積が2,000m ² 未満とする。
			フィラーの塑性指数試験	JIS A 1205	4以下	・中規模以上の工事： 施工前、材料変更時 ・小規模以下の工事： 施工前	・火成岩類を粉碎した石粉を用いる場合に適用する。 ・中規模以上の工事とは、施工面積が2,000m ² 以上とする。 ・小規模以下の工事とは、施工面積が2,000m ² 未満とする。
			フィラーのフロー試験	舗装調査・試験法 便覧 [2]-65	50%以下	・中規模以上の工事： 施工前、材料変更時 ・小規模以下の工事： 施工前	・火成岩類を粉碎した石粉を用いる場合に適用する。 ・中規模以上の工事とは、施工面積が2,000m ² 以上とする。 ・小規模以下の工事とは、施工面積が2,000m ² 未満とする。
			フィラーの水浸膨張試験	舗装調査・試験法 便覧 [2]-59	4%以下	・中規模以上の工事： 施工前、材料変更時 ・小規模以下の工事： 施工前	・火成岩類を粉碎した石粉を用いる場合に適用する。 ・中規模以上の工事とは、施工面積が2,000m ² 以上とする。 ・小規模以下の工事とは、施工面積が2,000m ² 未満とする。
			フィラーの剥離抵抗性試験	舗装調査・試験法 便覧 [2]-61	1/4以下	・中規模以上の工事： 施工前、材料変更時 ・小規模以下の工事： 施工前	・火成岩類を粉碎した石粉を用いる場合に適用する。 ・中規模以上の工事とは、施工面積が2,000m ² 以上とする。 ・小規模以下の工事とは、施工面積が2,000m ² 未満とする。

品質管理基準及び規格値

工種	種別	試験区分	試験項目	試験方法	規格値	試験基準	摘要
8 アスファルト舗装	材料	その他	製鋼スラグの水浸膨張性試験	舗装調査・試験法便覧 [2]-77	水浸膨張比：2.0%以下	・中規模以上の工事：施工前、材料変更時 ・小規模以下の工事：施工前	・中規模以上の工事とは、施工面積が2,000m ² 以上とする。 ・小規模以下の工事とは、施工面積が2,000m ² 未満とする。
			製鋼スラグの密度及び吸水率試験	JIS A 1110	SS 表乾密度：2.45g/cm ³ 以上 吸水率：3.0%以下	・中規模以上の工事：施工前、材料変更時 ・小規模以下の工事：施工前	・中規模以上の工事とは、施工面積が2,000m ² 以上とする。 ・小規模以下の工事とは、施工面積が2,000m ² 未満とする。
			粗骨材のすりへり試験	JIS A 1121	すり減り量 碎石：30%以下 CSS：50%以下 SS：30%以下	・中規模以上の工事：施工前、材料変更時 ・小規模以下の工事：施工前	・中規模以上の工事とは、施工面積が2,000m ² 以上とする。 ・小規模以下の工事とは、施工面積が2,000m ² 未満とする。
			硫酸ナトリウムによる骨材の安定性試験	JIS A 1122	損失量：12%以下	・中規模以上の工事：施工前、材料変更時 ・小規模以下の工事：施工前	・中規模以上の工事とは、施工面積が2,000m ² 以上とする。 ・小規模以下の工事とは、施工面積が2,000m ² 未満とする。
			粗骨材中の軟石量試験	JIS A 1126	軟石量：5%以下	・中規模以上の工事：施工前、材料変更時 ・小規模以下の工事：施工前	・中規模以上の工事とは、施工面積が2,000m ² 以上とする。 ・小規模以下の工事とは、施工面積が2,000m ² 未満とする。
			針入度試験	JIS K 2207	舗装施工便覧参照 ・舗装用石油アスファルト：表3.3.1 ・ポリマー改質アスファルト：表3.3.3 ・セミプローンアスファルト：表3.3.4	・中規模以上の工事：施工前、材料変更時 ・小規模以下の工事：施工前	・中規模以上の工事とは、施工面積が2,000m ² 以上とする。 ・小規模以下の工事とは、施工面積が2,000m ² 未満とする。
			軟化点試験	JIS K 2207	舗装施工便覧参照 ・舗装用石油アスファルト：表3.3.1 ・ポリマー改質アスファルト：表3.3.3	・中規模以上の工事：施工前、材料変更時 ・小規模以下の工事：施工前	・中規模以上の工事とは、施工面積が2,000m ² 以上とする。 ・小規模以下の工事とは、施工面積が2,000m ² 未満とする。
			伸度試験	JIS K 2207	舗装施工便覧参照 ・舗装用石油アスファルト：表3.3.1 ・ポリマー改質アスファルト：表3.3.3	・中規模以上の工事：施工前、材料変更時 ・小規模以下の工事：施工前	・中規模以上の工事とは、施工面積が2,000m ² 以上とする。 ・小規模以下の工事とは、施工面積が2,000m ² 未満とする。
			トルエン可溶分試験	JIS K 2207	舗装施工便覧参照 ・舗装用石油アスファルト：表3.3.1 ・セミプローンアスファルト：表3.3.4	・中規模以上の工事：施工前、材料変更時 ・小規模以下の工事：施工前	・中規模以上の工事とは、施工面積が2,000m ² 以上とする。 ・小規模以下の工事とは、施工面積が2,000m ² 未満とする。
			引火点試験	JIS K 2265-1 JIS K 2265-2 JIS K 2265-3 JIS K 2265-4	舗装施工便覧参照 ・舗装用石油アスファルト：表3.3.1 ・ポリマー改質アスファルト：表3.3.3 ・セミプローンアスファルト：表3.3.4	・中規模以上の工事：施工前、材料変更時 ・小規模以下の工事：施工前	・中規模以上の工事とは、施工面積が2,000m ² 以上とする。 ・小規模以下の工事とは、施工面積が2,000m ² 未満とする。
			薄膜加熱試験	JIS K 2207	舗装施工便覧参照 ・舗装用石油アスファルト：表3.3.1 ・ポリマー改質アスファルト：表3.3.3 ・セミプローンアスファルト：表3.3.4	・中規模以上の工事：施工前、材料変更時 ・小規模以下の工事：施工前	・中規模以上の工事とは、施工面積が2,000m ² 以上とする。 ・小規模以下の工事とは、施工面積が2,000m ² 未満とする。
			蒸発後の針入度比試験	JIS K 2207	舗装施工便覧参照 ・舗装用石油アスファルト：表3.3.1	・中規模以上の工事：施工前、材料変更時 ・小規模以下の工事：施工前	・中規模以上の工事とは、施工面積が2,000m ² 以上とする。 ・小規模以下の工事とは、施工面積が2,000m ² 未満とする。
			密度試験	JIS K 2207	舗装施工便覧参照 ・舗装用石油アスファルト：表3.3.1 ・ポリマー改質アスファルト：表3.3.3 ・セミプローンアスファルト：表3.3.4	・中規模以上の工事：施工前、材料変更時 ・小規模以下の工事：施工前	・中規模以上の工事とは、施工面積が2,000m ² 以上とする。 ・小規模以下の工事とは、施工面積が2,000m ² 未満とする。
			高温動粘度試験	舗装調査・試験法便覧 [2]-180	舗装施工便覧参照 ・セミプローンアスファルト：表3.3.4	・中規模以上の工事：施工前、材料変更時 ・小規模以下の工事：施工前	・中規模以上の工事とは、施工面積が2,000m ² 以上とする。 ・小規模以下の工事とは、施工面積が2,000m ² 未満とする。
			60°C粘度試験	舗装調査・試験法便覧 [2]-192	舗装施工便覧参照 ・セミプローンアスファルト：表3.3.4	・中規模以上の工事：施工前、材料変更時 ・小規模以下の工事：施工前	・中規模以上の工事とは、施工面積が2,000m ² 以上とする。 ・小規模以下の工事とは、施工面積が2,000m ² 未満とする。
			タフネス・テナシティ試験	舗装調査・試験法便覧 [2]-244	舗装施工便覧参照 ・ポリマー改質アスファルト：表3.3.3	・中規模以上の工事：施工前、材料変更時 ・小規模以下の工事：施工前	・中規模以上の工事とは、施工面積が2,000m ² 以上とする。 ・小規模以下の工事とは、施工面積が2,000m ² 未満とする。

品質管理基準及び規格値

工種	種別	試験区分	試験項目	試験方法	規格値	試験基準	摘要
8 アスファルト舗装	ブランクト	必須	粒度 (2.36mmフルイ)	舗装調査・試験法便覧 [2]-14	2.36mmふるい: ±12%以内基準粒度	・中規模以上の工事: 定期的又は随時。 ・小規模以下の工事: 異常が認められたとき。 印字記録の場合: 全数又は抽出・ふるい分け試験 1~2回/日	・中規模以上の工事とは、施工面積が2,000m ² 以上とする。 ・小規模以下の工事とは、施工面積が2,000m ² 未満とする。
			粒度 (75μmフルイ)	舗装調査・試験法便覧 [2]-14	75μmふるい: ±5%以内基準粒度	・中規模以上の工事: 定期的又は随時。 ・小規模以下の工事: 異常が認められたとき。 印字記録の場合: 全数又は抽出・ふるい分け試験 1~2回/日	・中規模以上の工事とは、施工面積が2,000m ² 以上とする。 ・小規模以下の工事とは、施工面積が2,000m ² 未満とする。
			アスファルト量抽出粒度分析試験	舗装調査・試験法便覧 [4]-238	アスファルト量: ±0.9%以内	・中規模以上の工事: 定期的又は随時。 ・小規模以下の工事: 異常が認められたとき。 印字記録の場合: 全数又は抽出・ふるい分け試験 1~2回/日	・中規模以上の工事とは、施工面積が2,000m ² 以上とする。 ・小規模以下の工事とは、施工面積が2,000m ² 未満とする。
			温度測定 (アスファルト・骨材・混合物)	JIS A 8710	配合設計で決定した混合温度。	随時	
	舗設現場	必須	現場密度の測定	舗装調査・試験法便覧 [3]-91	基準密度の94%以上 X ₇₋₁₀ 96%以上 X ₄₋₆ 96%以上 X ₃ 96.5%以上	・締固め度及び粒度は、10個の測定値の平均値X ₁₀ が規格値を満足しなければならない。また、10個の測定値が得がたい場合は3個の測定値の平均値X ₃ が規格値を満足しないなければならないが、X ₃ が規格値をはずれた場合は、さらに3個のデータを加えた平均値X ₆ が規格値を満足していればよい。 ・2,000m ² までは3個とし、2,000m ² を超える場合は、1,000m ² につき1個とする。	・但し、橋面舗装はコア採取しないでAs合材量 (ブランクト出荷数量) と舗設面積及び厚さでの密度管理、または転圧回数による管理を行う。 ※測定1箇所 = 1個とする。 例) 300m ² の場合 ⇒ 3個 2,400m ² の場合 = 3 + (400÷1,000) = 3. 4 ⇒ 4個 (小数点以下切り上げ)
			温度測定 (初期締固め前)	温度計による。	110°C以上	随時	測定値の記録は、1日4回 (午前・午後各2回)。
			外観検査 (混合物)	目視		随時	
			すべり抵抗試験	舗装調査・試験法便覧 [1]-84	設計図書による	舗設車線毎200m毎に1回	
9 転圧コンクリート	材料 ～ J I S マ ー ク 表 示 さ れ た レ デ イ ミ ク ス ト コ ン ク リ ー ト を 使 用 す る 場 合 は 除 く	必須	コンシスティンシーVC試験		舗装施工便覧8-3-3による。 目標値 修正VC値: 50秒	当初	
			マーシャル突き固め試験	転圧コンクリート舗装技術指針 (案) ※いざれか1方法	舗装施工便覧8-3-3による。 目標値 締固め率: 96%	当初	
			ランマー突き固め試験		舗装施工便覧8-3-3による。 目標値 締固め率: 97%	当初	
			含水比試験	JIS A 1203	設計図書による。	当初	含水比は、品質管理試験としてコンシスティンシー試験がやむえずおこなえない場合に適用する。なお測定方法は試験の迅速性から付録7に示した直火法によるのが臨ましい。
			コンクリートの曲げ強度試験	JIS A 1106	設計図書による。	2回/日 (午前・午後) で、3本1組/回。	
			骨材のふるい分け試験	JIS A 1102	舗装施工便覧 細骨材表-3. 3. 20 粗骨材表-3. 3. 22	細骨材300m ³ 、粗骨材500m ³ ごとに1回、あるいは1回/日。	
			骨材の単位容積質量試験	JIS A 1104	設計図書による。	細骨材300m ³ 、粗骨材500m ³ ごとに1回、あるいは1回/日。	
			骨材の密度及び吸水率試験	JIS A 1109 JIS A 1110	設計図書による。	工事開始前、材料の変更時	
			粗骨材のすりへり試験	JIS A 1121	35%以下 積雪寒冷地25%以下	工事開始前、材料の変更時	ホワイトベースに使用する場合: 40%以下
			粗骨材中の軟石量試験	JIS A 1126	軟石量: 5%以下	工事開始前、材料の変更時	観察で問題なければ省略できる。
			砂の有機不純物試験	JIS A 1105	標準色より淡いこと。濃い場合でも圧縮強度が90%以上の場合は使用できる。	工事開始前、材料の変更時	濃い場合は、JIS A 1142「有機不純物を含む細骨材のモルタル圧縮強度による試験方法」による。

品質管理基準及び規格値

工種	種別	試験区分	試験項目	試験方法	規格値	試験基準	摘要
9 転圧コンクリート (JISマーク表示されたレディミクストコンクリートを使用する場合は除く)	材料(その他) (JISマーク表示されたレディミクストコンクリートを使用する場合は除く)	モルタルの圧縮強度による砂の試験 骨材中の粘土塊量の試験 骨材中の比重1.95の液体に浮く粒子の試験 硫酸ナトリウムによる骨材の安定性試験 セメントの物理試験	モルタルの圧縮強度による砂の試験	JIS A 1142	圧縮強度の90%以上	試料となる砂の上部における溶液の色が標準色液の色より濃い場合。	
			骨材中の粘土塊量の試験	JIS A 1137	細骨材：1.0%以下 粗骨材：0.25%以下	工事開始前、材料の変更時	観察で問題なければ省略できる。
			骨材中の比重1.95の液体に浮く粒子の試験	JIS A 5308の附属書2	0.5%以下	工事開始前、材料の変更時	
			硫酸ナトリウムによる骨材の安定性試験	JIS A 1122 JIS A 5005	細骨材：10%未満 粗骨材：12%以下	工事開始前、材料の変更時	寒冷地で凍結のおそれのある地点に適用する。
			セメントの物理試験	JIS R 5201	JIS R 5210 (ポルトランドセメント) JIS R 5211 (高炉セメント) JIS R 5212 (シリカセメント) JIS R 5213 (フライアッシュセメント) JIS R 5214 (エコセメント)	工事開始前、工事中1回/月以上	
		練混ぜ水の水質試験 上水道水及び上水道水以外の水の場合： JIS A 5308付属書3 回収水の場合： JIS A 5308付属書3	ポルトランドセメントの化学分析	JIS R 5202	JIS R 5210 (ポルトランドセメント) JIS R 5211 (高炉セメント) JIS R 5212 (シリカセメント) JIS R 5213 (フライアッシュセメント) JIS R 5214 (エコセメント)	工事開始前、工事中1回/月以上	
			練混ぜ水の水質試験 上水道水及び上水道水以外の水の場合： JIS A 5308付属書3	上水道水及び上水道水以外の水の場合： JIS A 5308付属書3	懸濁物質の量：2g/l以下 溶解性蒸発残留物の量：1g/l以下 塩化物イオン量：200ppm以下 セメントの凝結時間の差：始発は30分以内、終結は60分以内 モルタルの圧縮強度比：材齢7及び28日で90%以上	工事開始前及び工事中1回/年以上および水質が変わった場合。	上水道を使用して場合は試験に換え、上水道を使用してることを示す資料による確認を行う。
			回収水の場合： JIS A 5308付属書3	回収水の場合： JIS A 5308付属書3	塩化物イオン量：200ppm以下 セメントの凝結時間の差：始発は30分以内、終結は60分以内 モルタルの圧縮強度比：材齢7及び28日で90%以上	工事開始前及び工事中1回/年以上および水質が変わった場合。	・ただし、その原水は上水道水及び上水道水以外の水の規定に適合しなければならない。
			ミキサの練混ぜ性能試験	ミキサの練混ぜ性能試験	水：±1%以内 セメント：±1%以内 骨材：±3%以内 混和材：±2%以内 (高炉スラグ微粉末の場合は±1%以内) 混和剤：±3%以内	工事開始前、工事中1回/6月以上	・レディミクストコンクリートの場合、印字記録により確認を行う。
			連続ミキサの場合： 土木学会規準JSCE-I 502	連続ミキサの場合： 土木学会規準JSCE-I 502	コンクリートの練混ぜ量 公称容量の場合： コンクリート中のモルタル単位容積質量差：0.8%以下 コンクリート中の単位粗骨材量の差：5%以下 圧縮強度平均値からの差：7.5%以下 空気量平均値からの差：10%以下 スランプ平均値からの差：15%以下 公称容量の1/2の場合： コンクリート中のモルタル単位容積質量差：0.8%以下 コンクリート中の単位粗骨材量の差：5%以下	工事開始前及び工事中1回/年以上。	・小規模工種で1工種当たりの総使用量が50m ³ 未満の場合は1工種1回以上。または、レディミクストコンクリート工場(JISマーク表示認証工場)の品質証明書等のみとすることができる。
		細骨材の表面水率試験	細骨材の表面水率試験	JIS A 1111	設計図書による	2回/日以上	レディミクスコンクリート以外の場合に適用する。
		粗骨材の表面水率試験	粗骨材の表面水率試験	JIS A 1125	設計図書による	1回/日以上	レディミクスコンクリート以外の場合に適用する。

品質管理基準及び規格値

工種	種別	試験区分	試験項目	試験方法	規格値	試験基準	摘要
9 転圧コンクリート	施工	必須	コンシスティンシーVC試験		修正VC値の±10秒	1日2回（午前・午後）以上、その他コンシスティンシーの変動が認められる場合などに隨時実施する。 ただし運搬車ごとに目視観察を行う。	
			マーシャル突き固め試験	舗装調査・試験法便覧 [3]-290 ※いづれか1方法	目標値の±1.5%	1日2回（午前・午後）以上、その他コンシスティンシーの変動が認められる場合などに隨時実施する。 ただし運搬車ごとに目視観察を行う。	
			ランマー突き固め試験		目標値の±1.5%	1日2回（午前・午後）以上、その他コンシスティンシーの変動が認められる場合などに隨時実施する。 ただし運搬車ごとに目視観察を行う。	
			コンクリートの曲げ強度試験	JIS A 1106	・試験回数が7回以上（1回は3個以上の供試体の平均値）の場合は、全部の試験値の平均値が所定の合格判断強度を上まわらなければならぬ。 ・試験回数が7回未満となる場合は、 ①1回の試験結果は配合基準強度の85%以上 ②3回の試験結果の平均値は配合基準強度以上	2回/日（午前・午後）で、3本1組/回（材令28日）。	
			温度測定（コンクリート）	JIS Z 8710		2回/日（午前・午後）以上	
			現場密度の測定	RI水分密度計	基準密度の95.5%以上。	40mに1回（横断方向に3箇所）	
			コアによる密度測定	舗装調査・試験法便覧 [3]-300		1,000m ² に1個の割合でコアを採取して測定	
10 ゲースアスファルト舗装	材料	必須	骨材のふるい分け試験	JIS A 1102	JIS A 5001 表2参照	・中規模以上の工事： 施工前、材料変更時 ・小規模以下の工事： 施工前	・中規模以上の工事とは、施工面積が2,000m ² 以上とする。 ・小規模以下の工事とは、施工面積が2,000m ² 未満とする。
			骨材の密度及び吸水率試験	JIS A 1109 JIS A 1110	表層・基層 表乾密度：2.45g/cm ³ 以上 吸水率：3.0%以下	・中規模以上の工事： 施工前、材料変更時 ・小規模以下の工事： 施工前	・中規模以上の工事とは、施工面積が2,000m ² 以上とする。 ・小規模以下の工事とは、施工面積が2,000m ² 未満とする。
			骨材中の粘土塊量の試験	JIS A 1137	粘土、粘土塊量：0.25%以下	・中規模以上の工事： 施工前、材料変更時 ・小規模以下の工事： 施工前	・中規模以上の工事とは、施工面積が2,000m ² 以上とする。 ・小規模以下の工事とは、施工面積が2,000m ² 未満とする。
			粗骨材の形状試験	舗装調査・試験法便覧 [2]-45	細長、あるいは偏平な石片：10%以下	・中規模以上の工事： 施工前、材料変更時 ・小規模以下の工事： 施工前	・中規模以上の工事とは、施工面積が2,000m ² 以上とする。 ・小規模以下の工事とは、施工面積が2,000m ² 未満とする。
			フィラーの粒度試験	JIS A 5008	便覧3-3-17による。	・中規模以上の工事： 施工前、材料変更時 ・小規模以下の工事： 施工前	・中規模以上の工事とは、施工面積が2,000m ² 以上とする。 ・小規模以下の工事とは、施工面積が2,000m ² 未満とする。
			フィラーの水分試験	JIS A 5008	1%以下	・中規模以上の工事： 施工前、材料変更時 ・小規模以下の工事： 施工前	・中規模以上の工事とは、施工面積が2,000m ² 以上とする。 ・小規模以下の工事とは、施工面積が2,000m ² 未満とする。
		その他	粗骨材のすりへり試験	JIS A 1121	30%以下	・中規模以上の工事： 施工前、材料変更時 ・小規模以下の工事： 施工前	・中規模以上の工事とは、施工面積が2,000m ² 以上とする。 ・小規模以下の工事とは、施工面積が2,000m ² 未満とする。

品質管理基準及び規格値

工種	種別	試験区分	試験項目	試験方法	規格値	試験基準	摘要
10 ゲースアスファルト舗装	材料 その他	硫酸ナトリウムによる骨材の安定性試験	JIS A 1122	損失量：12%以下	・中規模以上の工事：施工前、材料変更時 ・小規模以下の工事：施工前	・中規模以上の工事とは、施工面積が2,000m ² 以上とする。 ・小規模以下の工事とは、施工面積が2,000m ² 未満とする。	
		粗骨材中の軟石量試験	JIS A 1126	軟石量：5%以下	・中規模以上の工事：施工前、材料変更時 ・小規模以下の工事：施工前	・中規模以上の工事とは、施工面積が2,000m ² 以上とする。 ・小規模以下の工事とは、施工面積が2,000m ² 未満とする。	
		針入度試験	JIS K 2207	15~30(1/10mm)	・中規模以上の工事：施工前、材料変更時 ・小規模以下の工事：施工前	・規格値は、石油アスファルト(針入度20~40)にトリニダットレイクアスファルトを混合したものの性状値である。 ・中規模以上の工事とは、施工面積が2,000m ² 以上とする。 ・小規模以下の工事とは、施工面積が2,000m ² 未満とする。	
		軟化点試験	JIS K 2207	58~68°C	・中規模以上の工事：施工前、材料変更時 ・小規模以下の工事：施工前	・規格値は、石油アスファルト(針入度20~40)にトリニダットレイクアスファルトを混合したものの性状値である。 ・中規模以上の工事とは、施工面積が2,000m ² 以上とする。 ・小規模以下の工事とは、施工面積が2,000m ² 未満とする。	
		伸度試験	JIS K 2207	10cm以上 (25°C)	・中規模以上の工事：施工前、材料変更時 ・小規模以下の工事：施工前	・規格値は、石油アスファルト(針入度20~40)にトリニダットレイクアスファルトを混合したものの性状値である。 ・中規模以上の工事とは、施工面積が2,000m ² 以上とする。 ・小規模以下の工事とは、施工面積が2,000m ² 未満とする。	
		トルエン可溶分試験	JIS K 2207	86~91%	・中規模以上の工事：施工前、材料変更時 ・小規模以下の工事：施工前	・規格値は、石油アスファルト(針入度20~40)にトリニダットレイクアスファルトを混合したものの性状値である。 ・中規模以上の工事とは、施工面積が2,000m ² 以上とする。 ・小規模以下の工事とは、施工面積が2,000m ² 未満とする。	
		引火点試験	JIS K 2265	240°C以上	・中規模以上の工事：施工前、材料変更時 ・小規模以下の工事：施工前	・規格値は、石油アスファルト(針入度20~40)にトリニダットレイクアスファルトを混合したものの性状値である。 ・中規模以上の工事とは、施工面積が2,000m ² 以上とする。 ・小規模以下の工事とは、施工面積が2,000m ² 未満とする。	
		蒸発質量変化率試験	JIS K 2207	0.5%以下	・中規模以上の工事：施工前、材料変更時 ・小規模以下の工事：施工前	・規格値は、石油アスファルト(針入度20~40)にトリニダットレイクアスファルトを混合したものの性状値である。 ・中規模以上の工事とは、施工面積が2,000m ² 以上とする。 ・小規模以下の工事とは、施工面積が2,000m ² 未満とする。	
プラント	必須	貫入試験40°C	舗装調査・試験法 便覧 [3]-315	貫入量 (40°C) 目標値 表層：1~4mm 基層：1~6mm	配合毎に各1回。ただし、同一配合の合材100t未満の場合も実施する。		
		リュエル流動性試験240°C	舗装調査・試験法 便覧 [3]-320	3~20秒 (目標値)	配合毎に各1回。ただし、同一配合の合材100t未満の場合も実施する。		
		ホイールトラッキング試験	舗装調査・試験法 便覧 [3]-39	300以上	配合毎に各1回。ただし、同一配合の合材100t未満の場合も実施する。		

品質管理基準及び規格値

工種	種別	試験区分	試験項目	試験方法	規格値	試験基準	摘要
10 グースアスファルト舗装	ブランク	必須	曲げ試験	舗装調査・試験法 便覧 [3]-69	破断ひずみ (-10°C、50mm/min) 8.0×10-3以上	配合毎に各1回。ただし、同一配合の合材100t未満の場合も実施する。 ・中規模以上の工事： 定期的又は随時。 ・小規模以下の工事： 異常が認められたとき。 印字記録の場合： 全数又は抽出。 ふるい分け試験 1~2回/日	
			粒度 (2.36mmフルイ)	舗装調査・試験法 便覧 [2]-14	2.36mmふるい：±12%以内基準粒度		・中規模以上の工事とは、施工面積が2,000m ² 以上とする。 ・小規模以下の工事とは、施工面積が2,000m ² 未満とする。
			粒度 (75μmフルイ)	舗装調査・試験法 便覧 [2]-14	75μmふるい：±5%以内基準粒度		・中規模以上の工事とは、施工面積が2,000m ² 以上とする。 ・小規模以下の工事とは、施工面積が2,000m ² 未満とする。
			アスファルト量抽出粒度分析試験	舗装調査・試験法 便覧 [4]-238	アスファルト量：±0.9%以内		・中規模以上の工事： 定期的又は随時。 ・小規模以下の工事： 異常が認められたとき。 印字記録の場合： 全数又は抽出。 ふるい分け試験 1~2回/日
			温度測定 (アスファルト・骨材・混合物)	JIS Z 8710	アスファルト：220°C以下 石 粉：常温～150°C	随時	
	舗設現場	必須	温度測定 (初期締固め前)	JIS Z 8710		随時	測定値の記録は、1日4回（午前・午後各2回）
11 路床安定処理工	材料	必須	土の締固め試験	JIS A 1210	設計図書による。	当初及び土質の変化したとき。	
			CBR試験	舗装調査・試験法 便覧 [4]-155, [4]-158	設計図書による。	当初及び土質の変化したとき。	
	施工	必須	現場密度の測定 ※右記試験方法 (3種類) のいずれかを実施する。	最大粒径≤53mm : JIS A 1214 JIS A 1210 A・B 法 最大粒径>53mm : 舗装調査・試験法 便覧 [4]-185	最大乾燥密度の90%以上。	500m ³ につき1回の割合で行う。但し、1,500m ³ 未満の工事は1工事当たり3回以上。	・最大粒径≤100mmの場合に適用する。 ・左記の規格値を満たしていない場合、規格値を著しく下回っている点が存在した場合は、監督員との協議の上で、(再)転圧を行うものとする。
			RI計器を用いた盛土の締固め管理要領(案)	【締固め度による管理】 1管理単位の現場乾燥密度の平均値が最大乾燥度密度の90%以上。 又は、設計図書による。 【空気間隙率による管理】 施工含水比の平均が最適含水比付近にあること。 又は、設計図書による。		1日の1層あたりの施工面積を基準とする。管理単位の面積は1,500m ² を標準とし、1日の施工面積が2,000m ² 以上の場合、その施工面積を2管理単位以上に分割するものとする。1管理単位あたりの測定点数の目安を下表に示す。	・最大粒径<100mmの場合に適用する。 ・左記の規格値を満たしていない場合、規格値を著しく下回っている点が存在した場合は、監督員との協議の上で、(再)転圧を行うものとする。
			「T S・G N S S を用いた盛土の締 固め情報化施工管 理要領(案)」 【T S編・G N S S編】による	施工範囲を小分割した管理ブロックの全てが規定回数だけ締め固められたことを確認する。 ただし、路肩から1m以内と締め機械が近寄れない構造物周辺は除く。		1. 盛土を管理する単位(以下「管理単位」)に分割して管理単位毎に管理を行う。 2. 管理単位は築堤、路床路床とも1日の1層当たりの施工面積は1,500m ² を標準とす2,000m ² 以上の場合、その施工面積を2管理単位以上に分割するものとする。 3. 1日の施工が複数層に及ぶ場合でも1管理単位を複数層にまたがらせることはしないものとする。 4. 土取り場の状況や土質状況が変わった場合には、新規の管理単位として取り扱うものとする。	
			ブルーフローリング	舗装調査・試験法 便覧 [2]-210		路床仕上げ後、全幅、全区間で実施する。	荷重車については、施工時に用いた転圧機械と同等以上の締固効果を持つローラやトラック等を用いるものとする。
	その他		平板載荷試験	JIS A 1215		延長40mにつき1箇所の割で行う。	セメントコンクリートの路盤に適用する。

品質管理基準及び規格値

工種	種別	試験区分	試験項目	試験方法	規格値	試験基準	摘要						
11 路床安定処理工	施工	その他	現場CBR試験	JIS A 1222	設計図書による。	各車線ごとに延長40mにつき1回の割で行う。							
			含水比試験	JIS A 1203	設計図書による。	降雨後または含水比の変化が認められたとき。							
			たわみ量	舗装調査・試験法便覧 [1]-227 (ペンギルマンビーム)	設計図書による。	ブルーフローリングでの不良箇所について実施							
12 表層安定処理工 (表層混合処理)	施工	材料 その他	土の一軸圧縮試験	JIS A 1216	設計図書による。	当初及び土質の変化したとき。	配合を定めるための試験である。						
			現場密度の測定 ※右記試験方法(3種類)のいずれかを実施する。	JIS A 1214 JIS A 1210 A・B法	最大乾燥密度の90%以上。	500m ³ につき1回の割合で行う。但し、1,500m ³ 未満の工事は1工事当たり3回以上。	<ul style="list-style-type: none"> 最大粒径≤100mmの場合に適用する。 左記の規格値を満たしていない、規格値を著しく下回っている点が存在した場合は、監督員との協議の上で、(再)転圧を行うものとする。 						
		RI計器を用いた盛土の締固め管理要領(案)			【締固め度による管理】 1管理単位の現場乾燥密度の平均値が最大乾燥度密度の90%以上。 又は、設計図書による。 【空気間隙率による管理】 施工含水比の平均が最適含水比付近にあること。 又は、設計図書による。	1日の1層あたりの施工面積を基準とする。管理単位の面積は1,500m ² を標準とし、1日の施工面積が2,000m ² 以上の場合、その施工面積を2管理単位以上に分割するものとする。1管理単位あたりの測定点数の目安を下表に示す。	<table border="1"> <thead> <tr> <th>面積 (m²)</th> <th>500 未満</th> <th>500 以上 1,000 未満</th> <th>1,000 以上 2,000 未満</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>測定点数</td> <td>5</td> <td>10</td> <td>15</td> </tr> </tbody> </table>	面積 (m ²)	500 未満	500 以上 1,000 未満	1,000 以上 2,000 未満	測定点数	5
面積 (m ²)	500 未満	500 以上 1,000 未満	1,000 以上 2,000 未満										
測定点数	5	10	15										
「T S・G N S Sを用いた盛土の締固め情報化施工管理要領(案)」 【T S編・G N S S編】による	施工範囲を小分割した管理ブロックの全てが規定回数だけ締め固められたことを確認する。 ただし、路肩から1m以内と締固め機械が近寄れない構造物周辺は除く。	1. 盛土を管理する単位(以下「管理単位」)に分割して管理単位毎に管理を行う。 2. 管理単位は築堤、路床路床とも1日の1層当たりの施工面積は1,500m ² を標準とする。また、1日の施工面積が2,000m ² 以上の場合、その施工面積を2管理単位以上に分割するものとする。 3. 1日の施工が複数層に及ぶ場合でも1管理単位を複数層にまたがらせるとはしないものとする。 4. 土取り場の状況や土質状況が変わった場合には、新規の管理単位として取り扱うものとする。											
ブルーフローリング	舗装調査・試験法便覧 [4]-210	沈下が認められた場合は、その箇所においてベンガルマンビーム等によるたわみ量測定を行うものとする。	路床仕上げ後、全幅、全区間で実施する。	荷重車については、施工時に用いた転圧機械と同等以上の締固効果を持つローラやトラック等を用いるものとする。									
その他	平板載荷試験	JIS A 1215		各車線ごとに延長40mにつき1回の割で行う。									
	現場CBR試験	JIS A 1222	設計図書による。	各車線ごとに延長40mにつき1回の割で行う。									
	含水比試験	JIS A 1203	設計図書による。	降雨後または含水比の変化が認められたとき。									
	たわみ量	舗装調査・試験法便覧 [1]-227 (ペンギルマンビーム)	設計図書による。	ブルーフローリングでの不良箇所について実施。									
13 固結工	施工	必須	土の一軸圧縮試験	JIS A 1216	①各供試体の試験結果は改良地盤設計強度の85%以上。 ②1回の試験結果は改良地盤設計強度以上。 なお、1回の試験とは3個の供試体の試験値の平均値で表したもの	改良体500本未満は3本、500本以上は250本増えることに1本追加する。試験は1本の改良体について、上、中、下それぞれ1回、計3回とする。ただし、1本の改良体で設計強度を変えている場合は、各設計強度毎に3回とする。 現場の条件、規範等により上記によりがたい場合は監督職員の指示による。							

品質管理基準及び規格値

工種	種別	試験区分	試験項目	試験方法	規格値	試験基準	摘要						
14 アンカーワーク	施工	必須	モルタルの圧縮強度試験	JIS A 1108	設計図書による。	2回（午前・午後）/日							
			モルタルのフロー値試験	JIS R 5201	設計図書による。	練り混ぜ開始前に試験は2回行い、その平均値をフロー値とする。							
			多サイクル確認試験	グラウンドアンカーデザイン・施工基準、同解説（JGS4101-2000）	設計アンカーワークに対して十分に安全であること。	・施工数量の5%かつ3本以上。 ・初期荷重は計画最大荷重の約0.1倍とし、引き抜き試験に準じた方法で載荷と除荷を繰り返す。	但し、モルタルの必要強度の確認後に実施すること。						
		1サイクル確認試験	グラウンドアンカーデザイン・施工基準、同解説（JGS4101-2000）	設計アンカーワークに対して十分に安全であること。		・多サイクル確認試験に用いたアンカーワークを除くすべて。 ・初期荷重は計画最大荷重の約0.1倍とし、計画最大荷重まで載荷した後、初期荷重まで除荷する1サイクル方式とする。	但し、モルタルの必要強度の確認後に実施すること。						
		その他	その他の確認試験	グラウンドアンカーデザイン・施工基準、同解説（JGS4101-2000）	所定の緊張力が導入されていること。		・定着時緊張力確認試験 ・残存引張力確認試験 ・リフトオントスト等があり、多サイクル確認試験、1サイクル確認試験の試験結果をもとに、監督員と協議し行う必要性の有無を判断する。						
15 補強土壁工	材料	必須	土の締固め試験	JIS A 1210	設計図書による。	当初及び土質の変化時。							
			外観検査（ストリップ、鋼製壁面材、コンクリート製壁面材等）	補強土壁工法各設計・施工マニュアルによる。	補強土壁工法各設計・施工マニュアルによる。	補強土壁工法各設計・施工マニュアルによる。							
			コンクリート製壁面材のコンクリート強度試験	補強土壁工法各設計・施工マニュアルによる。	補強土壁工法各設計・施工マニュアルによる。	補強土壁工法各設計・施工マニュアルによる。							
	施工	その他	土の粒度試験	補強土壁工法各設計・施工マニュアルによる。	補強土壁工法各設計・施工マニュアルによる。	設計図書による。							
		必須	現場密度の測定 ※右記試験方法（3種類）のいずれかを実施する。	最大粒径≤53mm：JIS A 1214 JIS A 1210 A・B 最大粒径>53mm：舗装調査・試験法便覧【4】-185 RI計器を用いた盛土の締固め管理要領（案）	最大乾燥密度の90%以上。または、設計図書による。	500m ³ につき1回の割合で行う。但し、1,500m ³ 未満の工事は1工事当たり3回以上。	・最大粒径≤100mmの場合に適用する。 ・左記の規格値を満たしていない場合、規格値を著しく下回っている点が存在した場合は、監督員との協議の上で、（再）転圧を行うものとする。						
			「T S・G N S Sを用いた盛土の締固め情報化施工管理要領（案）」 【T S編・G N S S編】による	施工範囲を小分割した管理ブロックの全てが規定回数だけ締め固められたことを確認する。ただし、路肩から1m以内と締め固め機械が近寄れない構造物周辺は除く。	【締固め度による管理】 路体 ・砂質土 Va≤15% ・粘性土 Va≤10% 路床 施工含水比の平均が最適含水比附近にあること。 又は、設計図書による。 【空気間隙率による管理】 路体 ・砂質土 Va≤15% ・粘性土 Va≤10% 路床 施工含水比の平均が最適含水比附近にあること。 又は、設計図書による。	1日の1層あたりの施工面積を基準とする。管理単位の面積は1,500m ² を標準とし、1日の施工面積が2,000m ² 以上の場合、その施工面積を2管理単位以上に分割するものとする。1管理単位あたりの測定期数の目安を下表に示す。 <table border="1"><tr><td>面積 (m²)</td><td>500 未満</td><td>500 以上 1000 未満</td><td>1000 以上 2000 未満</td></tr><tr><td>測定期数</td><td>5</td><td>10</td><td>15</td></tr></table>	面積 (m ²)	500 未満	500 以上 1000 未満	1000 以上 2000 未満	測定期数	5	10
面積 (m ²)	500 未満	500 以上 1000 未満	1000 以上 2000 未満										
測定期数	5	10	15										

品質管理基準及び規格値

工種	種別	試験区分	試験項目	試験方法	規格値	試験基準	摘要
16 ロックボルト	施工	必須	ロックボルトの引抜き試験	参考資料「ロックボルトの引抜試験」による	引抜き耐力の80%程度以上	原則として3%かつ3本以上	
17 吹付工	材料	必須	アルカリ骨材反応対策	生コンクリートの取り扱いマニュアル	生コンクリートの取り扱いマニュアル（平成24年7月 三重県）による。	骨材試験を行う場合は、工事開始前、工事中1回/6ヶ月以上および産地が変わった場合。	
	（JISマーク表示されたレディミクストコンクリートを使用する場合は除く）	その他（JISマーク表示されたレディミクストコンクリートを使用する場合は除く）	骨材のふるい分け試験	JIS A 1102 JIS A 5005 JIS A 5011-1～4 JIS A 5021	設計図書による。	工事開始前、工事中1回/月以上および産地が変わった場合。	
			骨材の密度及び吸水率試験	JIS A 1109 JIS A 1110 JIS A 5005 JIS A 5011-1～4 JIS A 5021	絶乾密度：2.5以上 細骨材の吸水率：3.5%以下 粗骨材の吸水率：3.0%以下 (碎砂・碎石・高炉スラグ骨材、フェロニッケルスラグ細骨材、銅スラグ細骨材の規格値については摘要を参照)	工事開始前、工事中1回/月以上および産地が変わった場合。	JIS A 5005（コンクリート用碎砂及び碎石） JIS A 5011-1（コンクリート用スラグ骨材-第1部：高炉スラグ） JIS A 5011-2（コンクリート用スラグ骨材-第2部：フェロニッケルスラグ細骨材） JIS A 5011-3（コンクリート用スラグ骨材-第3部：銅スラグ細骨材） JIS A 5011-4（コンクリート用スラグ骨材-第4部：電気炉酸化スラグ細骨材） JIS A 5021（コンクリート用再生骨材H）
			骨材の微粒分量試験	JIS A 1103 JIS A 5005	粗骨材：1.0%以下 細骨材：コンクリートの表面がすりへり作用を受ける場合3.0%以下、その他の場合5.0%以下（碎砂およびスラグ細骨材を用いた場合はコンクリートの表面がすりへり作用を受ける場合5.0%以下その他の場合7.0%以下）	工事開始前、工事中1回/月以上および産地が変わった場合。 (山砂の場合は、工事中1回/週以上)	
			砂の有機不純物試験	JIS A 1105	標準色より濃いこと。濃い場合でも圧縮強度が90%以上の場合は使用できる。	工事開始前、工事中1回/月以上および産地が変わった場合。	濃い場合は、JIS A 1142「有機不純物を含む細骨材のモルタル圧縮強度による試験方法」による。
			モルタルの圧縮強度による砂の試験	JIS A 1142	圧縮強度の90%以上	試料となる砂の上部における溶液の色が標準色液の色より濃い場合。	
			骨材中の粘土塊量の試験	JIS A 1137	細骨材：1.0%以下 粗骨材：0.25%以下	工事開始前、工事中1回/月以上および産地が変わった場合。	
			硫酸ナトリウムによる骨材の安定性試験	JIS A 1122 JIS A 5005	細骨材：10%以下 粗骨材：12%以下	工事開始前、工事中1回/6ヶ月以上および産地が変わった場合。	寒冷地で凍結のおそれのある地点に適用する。
			セメントの物理試験	JIS R 5201	JIS R 5210 (ポルトランドセメント) JIS R 5211 (高炉セメント) JIS R 5212 (シリカセメント) JIS R 5213 (フライアッシュセメント) JIS R 5214 (エコセメント)	工事開始前、工事中1回/月以上	
			ポルトランドセメントの化学分析	JIS R 5202	JIS R 5210 (ポルトランドセメント) JIS R 5211 (高炉セメント) JIS R 5212 (シリカセメント) JIS R 5213 (フライアッシュセメント) JIS R 5214 (エコセメント)	工事開始前、工事中1回/月以上	
			練混ぜ水の水質試験	上水道水及び上水道水以外の水の場合： JIS A 5308付属書3	懸濁物質の量：2g/l以下 溶解性蒸発残留物の量：1g/l以下 塩化物イオン量：200ppm以下 セメントの凝結時間の差：始発は30分以内、終結は60分以内 モルタルの圧縮強度比：材齢7及び28日で90%以上	工事開始前及び工事中1回/年以上および水質が変わった場合。	上水道を使用して場合は試験に換え、上水道を使用してることを示す資料による確認を行う。

品質管理基準及び規格値

工種	種別	試験区分	試験項目	試験方法	規格値	試験基準	摘要
17 吹付工	材料	その他	練混ぜ水の水質試験	回収水の場合 : JIS A 5308附属書3	塩化物イオン量 : 200ppm以下 セメントの凝結時間の差 : 始発は30分以内、終結は60分以内 モルタルの圧縮強度比 : 材齢7及び28日で90%以上	工事開始前及び工事中 1回/年以上および水質が変わった場合。	・ただし、その原水は上水道水及び上水道水以外の水の規定に適合しなければならない。
			細骨材の表面水率試験	JIS A 1111	設計図書による	2回/日以上	レディーミクストコンクリート以外の場合に適用する。
	製造 (プラント)	必須	粗骨材の表面水率試験	JIS A 1125	設計図書による	1回/日以上	レディーミクストコンクリート以外の場合に適用する。
			計量設備の計量精度		水 : ±1%以内 セメント : ±1%以内 骨材 : ±3%以内 混和材 : ±2%以内 (高炉スラグ微粉末の場合は±1%以内) 混和剤 : ±3%以内	工事開始前、工事中 1回/6月以上	・レディーミクストコンクリートの場合、印字記録により確認を行う。
	その他	JISマーク表示されたレディーミクストコンクリートを使用する場合は除く	ミキサの練混ぜ性能試験	バッチミキサの場合 : JIS A 1119 JIS A 8603-1 JIS A 8603-2	コンクリートの練混ぜ量 公称容量の場合 コンクリート中のモルタル単位容積質量差 : 0.8%以下 コンクリート中の単位粗骨材量の差 : 5%以下 圧縮強度平均値からの差 : 7.5%以下 空気量平均値からの差 : 10%以下 スランプ平均値からの差 : 15%以下 公称容量の1/2の場合 コンクリート中のモルタル単位容積質量差 : 0.8%以下 コンクリート中の単位粗骨材量の差 : 5%以下	工事開始前及び工事中 1回/年以上。	・小規模工種で1工種当たりの総使用量が50m ³ 未満の場合は1工種1回以上の試験、またはレディーミクストコンクリート工場(JISマーク表示認証工場)の品質証明書等のみとすることができる。
			連続ミキサの場合 : 土木学会規準 JSCE-I 502		コンクリート中のモルタル単位容積質量差 : 0.8%以下 コンクリート中の単位粗骨材量の差 : 5%以下 圧縮強度差 : 7.5%以下 空気量差 : 1%以下 スランプ差 : 3cm以下	工事開始前及び工事中 1回/年以上。	・小規模工種で1工種当たりの総使用量が50m ³ 未満の場合は1工種1回以上の試験、またはレディーミクストコンクリート工場(JISマーク表示認証工場)の品質証明書等のみとすることができる。
	施工	その他	塩化物総量規制	生コンクリートの取り扱いマニュアル	原則0.3kg/m ³ 以下	コンクリートの打設が午前と午後にまたがる場合は、午前に1回コンクリート打設前に行い、その試験結果が塩化物総量の規制値の1/2以下の場合は、午後の試験を省略することができる。(1試験の測定回数は3回とする)試験の判定は3回の測定値の平均値。	・小規模工種で1工種当たりの総使用量が50m ³ 未満の場合は1工種1回以上の試験、またはレディーミクストコンクリート工場(JISマーク表示認証工場)の品質証明書等のみとすることができる。
			スランプ試験 (モルタル除く)	JIS A 1101	スランプ5cm以上8cm未満 : 許容差±1.5cm スランプ8cm以上18cm以下 : 許容差±2.5cm	・荷卸し時 1回/日または構造物の重要度と工事の規模に応じて20~150m ³ ごとに1回、および荷卸し時に品質変化が認められた時。	・小規模工種で1工種当たりの総使用量が50m ³ 未満の場合は1工種1回以上の試験、またはレディーミクストコンクリート工場(JISマーク表示認証工場)の品質証明書等のみとすることができる。
		必須	コンクリートの圧縮強度試験	JIS A 1108 土木学会規準JSCE F561-1999	3本の強度の平均値が材令28日で設計強度以上とする。	吹付1日につき1回行う。なお、テストピースは現場に配置された型枠に工事で使用するのと同じコンクリート(モルタル)を吹付け、現場で28日養生し、直径50mmのコアを切り取りキャッピングを行う。原則として1回に3本とする。	・小規模工種で1工種当たりの総使用量が50m ³ 未満の場合は1工種1回以上の試験、またはレディーミクストコンクリート工場(JISマーク表示認証工場)の品質証明書等のみとすることができる。
	その他	その他	空気量測定	JIS A 1116 JIS A 1118 JIS A 1128	±1.5% (許容差)	・荷卸し時 1回/日または構造物の重要度と工事の規模に応じて20~150m ³ ごとに1回、および荷卸し時に品質変化が認められた時。	・小規模工種で1工種当たりの総使用量が50m ³ 未満の場合は1工種1回以上の試験、またはレディーミクストコンクリート工場(JISマーク表示認証工場)の品質証明書等のみとすることができる。
			コアによる強度試験	JIS A 1107	設計図書による。	品質に異常が認められた場合に行う。	

品質管理基準及び規格値

工種	種別	試験区分	試験項目	試験方法	規格値	試験基準	摘要
18 特殊モルタル等吹付工	施工	必須	特殊モルタル等の接着強度	モルタルブロック供試体は2cm立方体(フック金具付)	測定値の平均が設計基準接着強度の80%以上	500m ³ に3箇所以上	
			特殊モルタル等の圧縮強度	コンクリートの圧縮強度試験方法に準ずる(供試体は¢5cm×10cm)	測定値の平均が設計基準接着強度の80%以上	500m ³ に1回(3本)以上	
			特殊モルタル等の吹付量	測定用供試体は10cm×10cmのヤンマット	±20%	500m ³ 未満10個以上500m ³ 以上の場合は監督員と協議のうえ施工面積に応じて適宜割り増しする。	
19 現場吹付法枠工	材料	必須	アルカリ骨材反応対策	生コンクリートの取り扱いマニュアル(平成24年7月 三重県)による。		骨材試験を行う場合は、工事開始前、工事中1回/6ヶ月以上および産地が変わった場合。	
(JISマーク表示されたレディミクストコンクリートを使用する場合は除く)			骨材のふるい分け試験	JIS A 1102 JIS A 5005 JIS A 5011-1~4 JIS A 5021	設計図書による。	工事開始前、工事中1回/月以上および産地が変わった場合。	
			骨材の密度及び吸水率試験	JIS A 1109 JIS A 1110 JIS A 5005 JIS A 5011-1~4 JIS A 5021	絶乾密度: 2.5以上 細骨材の吸水率: 3.5%以下 粗骨材の吸水率: 3.0%以下 (碎砂・碎石、高炉スラグ骨材、フェロニッケルスラグ細骨材、銅スラグ細骨材の規格値については摘要を参照)	工事開始前、工事中1回/月以上および産地が変わった場合。	JIS A 5005 (コンクリート用碎砂及び碎石) JIS A 5011-1 (コンクリート用スラグ骨材-第1部: 高炉スラグ) JIS A 5011-2 (コンクリート用スラグ骨材-第2部: フェロニッケルスラグ細骨材) JIS A 5011-3 (コンクリート用スラグ骨材-第3部: 銅スラグ細骨材) JIS A 5011-4 (コンクリート用スラグ骨材-第4部: 電気炉酸化スラグ細骨材) JIS A 5021 (コンクリート用再生骨材H)
			骨材の微粒分量試験	JIS A 1103 JIS A 5005	粗骨材: 1.0%以下 細骨材: コンクリートの表面がすりへり作用を受ける場合 3.0%以下、その他の場合5.0%以下(碎砂およびスラグ細骨材を用いた場合はコンクリートの表面がすりへり作用を受ける場合5.0%以下その他の場合7.0%以下)	工事開始前、工事中1回/月以上および産地が変わった場合。 (山砂の場合は、工事中1回/週以上)	
			砂の有機不純物試験	JIS A 1105	標準色より濃いこと。濃い場合でも圧縮強度が90%以上の場合は使用できる。	工事開始前、工事中1回/年以上および産地が変わった場合。	濃い場合は、JIS A 1142「有機不純物を含む細骨材のモルタル圧縮強度による試験方法」による。
			モルタルの圧縮強度による砂の試験	JIS A 1142	圧縮強度の90%以上	試料となる砂の上部における溶液の色が標準色液の色より濃い場合。	
			骨材中の粘土塊量の試験	JIS A 1137	細骨材: 1.0%以下 粗骨材: 0.25%以下	工事開始前、工事中1回/月以上および産地が変わった場合。	
			硫酸ナトリウムによる骨材の安定性試験	JIS A 1122 JIS A 5005	細骨材: 10%以下 粗骨材: 12%以下	工事開始前、工事中1回/6ヶ月以上および産地が変わった場合。	寒冷地で凍結のおそれのある地点に適用する。
			セメントの物理試験	JIS R 5201	JIS R 5210 (ポルトランドセメント) JIS R 5211 (高炉セメント) JIS R 5212 (シリカセメント) JIS R 5213 (フライアッシュセメント) JIS R 5214 (エコセメント)	工事開始前、工事中1回/月以上	
			ポルトランドセメントの化学分析	JIS R 5202	JIS R 5210 (ポルトランドセメント) JIS R 5211 (高炉セメント) JIS R 5212 (シリカセメント) JIS R 5213 (フライアッシュセメント) JIS R 5214 (エコセメント)	工事開始前、工事中1回/月以上	

品質管理基準及び規格値

工種	種別	試験区分	試験項目	試験方法	規格値	試験基準	摘要
19 現場吹付け枠工	材料	その他	練混ぜ水の水質試験	上水道水及び上水道水以外の水の場合： JIS A 5308付属書3	懸濁物質の量：2g/以下 溶解性蒸発残留物の量：1g/以下 塩化物イオン量：200ppm以下 セメントの凝結時間の差：始発は30分以内、終結は60分以内 モルタルの圧縮強度比：材齢7及び28日で90%以上	工事開始前及び工事中1回/年以上および水質が変わった場合。	上水道を使用して場合は試験に換え、上水道を使用してることを示す資料による確認を行う。
	製造	必須	細骨材の表面水率試験	JIS A 1111	設計図書による	2回/日以上	レディーミクストコンクリート以外の場合に適用する。
	（JISマーク表示されたレディーミクストコンクリートを使用する場合は除く）	粗骨材の表面水率試験	JIS A 1125	設計図書による	1回/日以上	レディーミクストコンクリート以外の場合に適用する。	
	計量設備の計量精度	その他	ミキサの練混ぜ性能試験	バッチミキサの場合： JIS A 1119 JIS A 8603-1 JIS A 8603-2	水：±1%以内 セメント：±1%以内 骨材：±3%以内 混和材：±2%以内 (高炉スラグ微粉末の場合は±1%以内) 混和剤：±3%以内	工事開始前、工事中1回/6月以上	・レディーミクストコンクリートの場合、印字記録により確認を行う。
	連続ミキサの場合： 土木学会規準JSCE-I 502		連続ミキサの場合は JIS A 1107 JIS A 1108 土木学会規準JSCE-F561-2005	コンクリート中のモルタル単位容積質量差：0.8%以下 コンクリート中の単位粗骨材量の差：5%以下 圧縮強度差：7.5%以下 空気量差：1%以下 スランプ差：3cm以下	工事開始前及び工事中1回/年以上。	・小規模工種で1工種当たりの総使用量が50m ³ 未満の場合は1工種1回以上の試験、またはレディーミクストコンクリート工場（JISマーク表示認証工場）の品質証明書等のみとすることができる。	
	施工	必須	コンクリートの圧縮強度試験	JIS A 1107 JIS A 1108 土木学会規準JSCE-F561-2005	設計図書による	1回6本 吹付1日につき1回行う。 なお、テストピースは現場に配置された型枠に工事で使用するのと同じコンクリート（モルタル）を吹付け、現場で7日間および28日間放置後、φ5cmのコアを切り取りキャッピングを行う。1回に6本（φ7…3本、φ28…3本、）とする。	・小規模工種で1工種当たりの総使用量が50m ³ 未満の場合は1工種1回以上の試験、またはレディーミクストコンクリート工場（JISマーク表示認証工場）の品質証明書等のみとすることができる。
	その他	スランプ試験（モルタル除く）	JIS A 1101	スランプ5cm以上8cm未満：許容差±1.5cm スランプ8cm以上18cm以下：許容差±2.5cm	・荷卸し時 1回/日または構造物の重要度と工事の規模に応じて20～150m ³ ごとに1回、および荷卸し時に品質変化が認められた時。	・小規模工種で1工種当たりの総使用量が50m ³ 未満の場合は1工種1回以上の試験、またはレディーミクストコンクリート工場（JISマーク表示認証工場）の品質証明書等のみとすることができる。	
		塩化物総量規制	生コンクリートの取り扱いマニュアル	原則0.3kg/m ³ 以下	コンクリートの打設が午前と午後にまたがる場合は、午前に1回コンクリート打設前に行い、その試験結果が塩化物総量の規制値の1/2以下の場合は、午後の試験を省略することができる。（1試験の測定回数は3回）試験の判定は3回の測定値の平均値。	・小規模工種で1工種当たりの総使用量が50m ³ 未満の場合は1工種1回以上。または、レディーミクストコンクリート工場（JISマーク表示認証工場）の品質証明書等のみとすることができる。 ・骨材に海砂を使用する場合は、「海砂の塩化物イオン含有率試験方法」（JSCE-C502, 503）または設計図書の規定により行う。	
		空気量測定	JIS A 1116 JIS A 1118 JIS A 1128	±1.5%（許容差）	・荷卸し時 1回/日または構造物の重要度と工事の規模に応じて20～150m ³ ごとに1回、および荷卸し時に品質変化が認められた時。	・小規模工種で1工種当たりの総使用量が50m ³ 未満の場合は1工種1回以上。または、レディーミクストコンクリート工場（JISマーク表示認証工場）の品質証明書等のみとできること。	

品質管理基準及び規格値

工種	種別	試験区分	試験項目	試験方法	規格値	試験基準	摘要
19 現場吹付け工法	施工	その他	コアによる強度試験	JIS A 1107	設計図書による。	品質に異常が認められた場合に行う。	
		必須	ロックボルトの引抜き試験	参考資料「ロックボルトの引抜き試験」による	引抜き耐力の80%程度以上	原則として3%かつ3本以上	
20 河川・海岸工等	材料	必須	土の締固め試験	JIS A 1210	設計図書による。	当初及び土質の変化した時。	
		その他	土の粒度試験	JIS A 1204	設計図書による。	当初及び土質の変化した時。	
			土粒子の密度試験	JIS A 1202	設計図書による。	当初及び土質の変化した時。	
			土の含水比試験	JIS A 1203	設計図書による。	当初及び土質の変化した時。	
			土の液性限界・塑性限界試験	JIS A 1205	設計図書による。	当初及び土質の変化した時。	
			土の一軸圧縮試験	JIS A 1216	設計図書による。	必要に応じて。	
			土の三軸圧縮試験	土質試験の方法と解説	設計図書による。	必要に応じて。	
			土の圧密試験	JIS A 1217	設計図書による。	必要に応じて。	
			土のせん断試験	土質試験の方法と解説	設計図書による。	必要に応じて。	
			土の透水試験	JIS A 1218	設計図書による。	必要に応じて。	
施工	必須	現場密度の測定 ※右記試験方法 (3種類)のいずれかを実施する。	最大粒径 \leq 53mm : JIS A 1214 JIS A 1210 A・B 法 最大粒径 $>$ 53mm : 舗装調査・試験法 便覧 [4]-185	最大乾燥密度の85%以上。又は 設計図書に示された値。	築堤は、1,000m ³ に1回の割合 で実施する。	・左記の規格値を満たしていて も、規格値を著しく下回っている 点が存在した場合は、監督員 と協議の上で、(再)転圧を行 うものとする。	
			RI計器を用いた盛土の締固め管理要 領(案)	【締固め度による管理】 1管理単位の現場乾燥密度の平均値が最大乾燥度密度の90%以上。 又は、設計図書による。 【空気間隙率による管理】 ・砂質土 25% \leq 74μm $<$ 50%の 場合Va \leq 15% ・粘性土 2% $<$ Va \leq 10%又は、 設計図書による。	築堤は、1日の1層あたりの施工 面積を基準とする。管理単位の 面積は1,500m ² を標準とし、1日 の施工面積が2,000m ² 以上の場 合、その施工面積を2管理単位 以上に分割するものとする。1 管理単位あたりの測定点数の目 安を下表に示す。	・最大粒径 $<$ 100mmの場合に適 用する。 ・左記の規格値を満たしていて も、規格値を著しく下回っている 点が存在した場合は、監督職 員と協議の上で、(再)転圧を行 うものとする。	
			「T S・G N S S を用いた盛土の締 固め情報化施工管 理要領(案)」 【T S編・G N S S編】による	施工範囲を小分割した管理ブ ロックの全てが規定回数だけ締 め固められたことを確認する。 ただし、路肩から1m以内と締 固め機械が近寄れない構造物周 辺は除く。	1. 盛土を管理する単位(以下 「管理単位」)に分割して管理 単位毎に管理を行う。 2. 1日の施工が複数層に及ぶ 場合でも1管理単位を複数層に またがらせることはしないもの とする。 3. 土取り場の状況や土質状況 が変わった場合には、新規の管理 単位として取り扱うものとす る。		
		その他	土の含水比試験	JIS A 1203	設計図書による。	含水比の変化が認められたと き。	
21 砂防土工	材料	必須	土の締固め試験	JIS A 1210	設計図書による。	当初及び土質の変化時。	監督員との協議の上で、(再) 転圧を行うものとする。
		必須	現場密度の測定 ※右記試験方法 (3種類)のいずれかを実施する。	最大粒径 \leq 53mm : JIS A 1214 JIS A 1210 A・B 法 最大粒径 $>$ 53mm : 舗装調査・試験法 便覧 [4]-185	最大乾燥密度の85%以上。又は 設計図書に示された値。	築堤は、1,000m ³ に1回の割合 で実施する。	・左記の規格値を満たしていて も、規格値を著しく下回っている 点が存在した場合は、監督員 と協議の上で、(再)転圧を行 うものとする。

品質管理基準及び規格値

工種	種別	試験区分	試験項目	試験方法	規格値	試験基準	摘要
21 砂防土工	施工	必須	現場密度の測定 ※右記試験方法 (3種類) のいざれかを実施する。	RI計器を用いた盛土の締固め管理要領(案)	【締固め度による管理】 1管理単位の現場乾燥密度の平均値が最大乾燥度密度の90%以上。 又は、設計図書による。 【空気間隙率による管理】 ・砂質土 $V_a \leq 15\%$ ・粘性土 $V_a \leq 10\%$ 又は、設計図書による。	築堤は、1日の1層あたりの施工面積を基準とする。管理単位の面積は1,500m ² を標準とし、1日の施工面積が2,000m ² 以上の場合、その施工面積を2管理単位以上に分割するものとする。1管理単位あたりの測定点数の目安を下表に示す。	・最大粒径<100mmの場合に適用する。 ・左記の規格値を満たしていない場合、規格値を著しく下回っている点が存在した場合は、監督職員と協議の上で、(再)転圧を行うものとする。
22 道路土工 (道路、農道、林道等)	材料	必須	土の締固め試験	JIS A 1210	設計図書による。	当初及び土質の変化した時(材料が岩碎の場合は除く)。 但し、法面、路肩部の土量は除く。	
			CBR試験 (路床)	JIS A 1211	設計図書による。	当初及び土質の変化した時。 (材料が岩碎の場合は除く)	
		その他	土の粒度試験	JIS A 1204	設計図書による。	当初及び土質の変化した時。	
			土粒子の密度試験	JIS A 1202	設計図書による。	当初及び土質の変化した時。	
			土の含水比試験	JIS A 1203	設計図書による。	・路体：当初及び土質の変化した時。 ・路床：含水比の変化が認められた時。	
			土の液性限界・塑性限界試験	JIS A 1205	設計図書による。	当初及び土質の変化した時。	
			土の一軸圧縮試験	JIS A 1216	設計図書による。	当初及び土質の変化した時。	
			土の三軸圧縮試験	土質試験の方法と解説	設計図書による。	当初及び土質の変化した時。	
			土の圧密試験	JIS A 1217	設計図書による。	当初及び土質の変化した時。	
			土のせん断試験	土質試験の方法と解説	設計図書による。	当初及び土質の変化した時。	
			土の透水試験	JIS A 1218	設計図書による。	当初及び土質の変化した時。	
		必須	現場密度の測定 ※右記試験方法 (3種類) のいざれかを実施する。	最大粒径≤53mm : JIS A 1214 JIS A 1210 A・B 法 最大粒径>53mm : 舗装調査・試験法便覧 [4]-185	・路体：最大乾燥密度の85%以上。 ・路床：最大乾燥密度の90%以上。 その他、設計図書による。	路体の場合、1,000m ³ につき1回の割合で行う。但し、5,000m ³ 未満の工事は、1工事当たり3回以上。 路床の場合、500m ³ につき1回の割合で行う。但し、1,500m ³ 未満の工事は1工事当たり3回以上。	・左記の規格値を満たしていない場合、規格値を著しく下回っている点が存在した場合は、監督職員と協議の上で、(再)転圧を行うものとする。
				RI計器を用いた盛土の締固め管理要領(案)	【締固め度による管理】 路体・路床とも1管理単位の現場乾燥密度の平均値が最大乾燥度密度の90%以上。又は、設計図書による。 【空気間隙率による管理】 路体 ・砂質土 $V_a \leq 15\%$ ・粘性土 $V_a \leq 10\%$ 路床 施工含水比の平均が最適含水比附近にあること。 又は、設計図書による。	路体・路床とも、1日の1層あたりの施工面積を基準とする。管理単位の面積は1,500m ² を標準とし、1日の施工面積が2,000m ² 以上の場合、その施工面積を2管理単位以上に分割するものとする。1管理単位あたりの測定点数の目安を下表に示す。	・最大粒径<100mmの場合に適用する。 ・左記の規格値を満たしていない場合、規格値を著しく下回っている点が存在した場合は、監督職員と協議の上で、(再)転圧を行うものとする。

品質管理基準及び規格値

工種	種別	試験区分	試験項目	試験方法	規格値	試験基準	摘要
22 道路土工 (道路、農道、林道等)	施工	必須	現場密度の測定 ※右記試験方法 (3種類) のいざれかを実施する。	「T S・G N S S を用いた盛土の締め固め情報化施工管理要領(案)」 【T S編・G N S S編】による	施工範囲を小分割した管理ブロックの全てが規定回数だけ締め固められたことを確認する。 ただし、路肩から1m以内と締め機械が近寄れない構造物周辺は除く。	1. 盛土を管理する単位(以下「管理単位」)に分割して管理単位毎に管理を行う。 2. 管理単位は築堤、路床路床とも1日の1層当たりの施工面積は1,500m ² を標準とする。また、1日の施工面積が2,000m ² 以上の場合、その施工面積を2管理単位以上に分割するものとする。 3. 1日の施工が複数層に及ぶ場合でも1管理単位を複数層にまたがらせることはしないものとする。 4. 土取り場の状況や土質状況が変わった場合には、新規の管理単位として取り扱うものとする。	
			ブルーフローリング	舗装調査・試験法便覧 [4]-210		路床仕上げ後全幅、全区間について実施する。但し、現道打換工事、仮設用道路維持工事は除く。	但し、荷重車については、施工時に用いた転圧機械と同等以上の締固効果を持つローラやトラック等を用いるものとする。
	その他	平板載荷試験	JIS A 1215			各車線ごとに延長40mについて1箇所の割で行う。	セメントコンクリートの路盤に適用する。
		現場CBR試験	JIS A 1222	設計図書による。		各車線ごとに延長40mについて1回の割で行う。	
		含水比試験	JIS A 1203	設計図書による。		降雨後又は、含水比の変化が認められたとき。	
		コーン指数の測定	舗装調査・試験法便覧 [1]-216	設計図書による。		トライフィカビリティが悪いとき。	
		たわみ量	舗装調査・試験法便覧 [1]-227 (ベンジマンピーム)	設計図書による。		ブルーフローリングでの不良箇所について実施	
23 搾石工	施工	必須	岩石の見掛け比重	JIS A 5006	設計図書による。	原則として産地毎に当初及び岩質の変化時。	・500m ³ 以下は監督員承諾を得て省略できる。 ・参考値： ・硬石：約2.7～2.5g/cm ³ ・準硬石：約2.5～2g/cm ³ ・軟石：約2g/cm ³ 未満
			岩石の吸水率	JIS A 5006	設計図書による。	原則として産地毎に当初及び岩質の変化時。	・500m ³ 以下は監督員承諾を得て省略できる。 ・参考値： ・硬石：5%未満 ・準硬石：5%以上15%未満 ・軟石：15%以上
			岩石の圧縮強さ	JIS A 5006	設計図書による。	原則として産地毎に当初及び岩質の変化時。	・500m ³ 以下は監督員承諾を得て省略できる。 ・参考値： ・硬石：4903N/cm ² 以上 ・準硬石：980.66N/cm ² 以上 4903N/cm ² 未満 ・軟石：980.66N/cm ² 未満
		その他	岩石の形状	JIS A 5006	うすっぶらなもの、細長いものであってはならない。	5,000m ³ につき1回の割で行う。 但し、5,000m ³ 以下のものは1工事2回実施する。	500m ³ 以下は監督員承諾を得て省略できる。
24 コンクリートダム	は材料 くへ J I S マ ー ク 表示 された レ デ イ ミ ク ス ト コ ン クリ ー ト を 使 用 す る 場 合	必須	アルカリ骨材反応対策	生コンクリートの取り扱いマニュアル(平成24年7月 三重県)による。	生コンクリートの取り扱いマニュアル(平成24年7月 三重県)による。	骨材試験を行う場合は、工事開始前、工事中1回/6ヶ月以上および産地が変わった場合。	JIS A 5005 (コンクリート用砕砂及び碎石) JIS A 5011-1 (コンクリート用スラグ骨材-第1部：高炉スラグ) JIS A 5011-2 (コンクリート用スラグ骨材-第2部：フェロニッケルスラグ細骨材) JIS A 5011-3 (コンクリート用スラグ骨材-第3部：銅スラグ細骨材) JIS A 5011-4 (コンクリート用スラグ骨材-第4部：電気炉酸化スラグ細骨材) JIS A 5021 (コンクリート用再生骨材H)
			骨材の密度及び吸水率試験	JIS A 1109 JIS A 1110 JIS A 5005 JIS A 5011-1～4 JIS A 5021	絶乾密度：2.5以上 吸水率：2002年制定コンクリート標準示方書ダムコンクリート編による。	工事開始前、工事中1回/月以上および産地が変わった場合。	
			骨材のふるい分け試験	JIS A 1102 JIS A 5005 JIS A 5021	設計図書による。	工事開始前、工事中1回/月以上および産地が変わった場合。	

品質管理基準及び規格値

工種	種別	試験区分	試験項目	試験方法	規格値	試験基準	摘要
24 コンクリートダム <small>モルタルの圧縮強度による砂の試験</small> <small>骨材の微粒分量試験</small> <small>粗骨材中の軟石量試験</small> <small>骨材中の粘土塊量の試験</small> <small>硫酸ナトリウムによる骨材の安定性試験</small> <small>粗骨材のすりへり試験</small> <small>練混ぜ水の水質試験</small> <small>回収水の場合</small>	材料 (JISマーク表示されたレディミクストコンクリートを使用する場合は除く) <small>リサイクルマーク表示する場合JはSぐいマーク表示されたレディミクストコンク</small>	その他	セメントの物理試験	JIS R 5201	JIS R 5210 (ポルトランドセメント) JIS R 5211 (高炉セメント) JIS R 5212 (シリカセメント) JIS R 5213 (フライアッシュセメント) JIS R 5214 (エコセメント)	工事開始前、工事中1回/月以上	
			ポルトランドセメントの化学分析	JIS R 5202	JIS R 5210 (ポルトランドセメント) JIS R 5211 (高炉セメント) JIS R 5212 (シリカセメント) JIS R 5213 (フライアッシュセメント) JIS R 5214 (エコセメント)	工事開始前、工事中1回/月以上	
		その他	砂の有機不純物試験	JIS A 1105	標準色より淡いこと。濃い場合でも圧縮強度が90%以上の場合は使用できる。	工事開始前、工事中1回/年以上および産地が変わった場合。	濃い場合は、JIS A 1142「有機不純物を含む細骨材のモルタル圧縮強度による試験方法」による。
			モルタルの圧縮強度による砂の試験	JIS A 1142	圧縮強度の90%以上	試料となる砂の上部における溶液の色が標準色液の色より濃い場合。	
		その他	骨材の微粒分量試験	JIS A 1103 JIS A 5005	粗骨材：1.0%以下 細骨材：コンクリートの表面がすりへり作用を受ける場合3.0%以下、その他の場合5.0%以下（碎砂およびスラグ細骨材を用いた場合はコンクリートの表面がすりへり作用を受ける場合5.0%以下その他の場合7.0%以下）	工事開始前、工事中1回/月以上および産地が変わった場合。 (山砂の場合は、工事中1回/週以上)	
			粗骨材中の軟石量試験	JIS A 1126	軟石量：5%以下	工事開始前、工事中1回/月以上および産地が変わった場合。	
		その他	骨材中の粘土塊量の試験	JIS A 1137	細骨材：1.0%以下 粗骨材：0.25%以下	工事開始前、工事中1回/月以上および産地が変わった場合。	
			硫酸ナトリウムによる骨材の安定性試験	JIS A 1122 JIS A 5005	細骨材：10%以下 粗骨材：12%以下	工事開始前、工事中1回/6ヶ月以上および産地が変わった場合。	寒冷地で凍結のおそれのある地点に適用する。
		その他	粗骨材のすりへり試験	JIS A 1121	40%以下	工事開始前、工事中1回/年以上および産地が変わった場合。	
			練混ぜ水の水質試験	上水道水及び上水道水以外の水の場合： JIS A 5308付属書3	懸濁物質の量：2g/l以下 溶解性蒸発残留物の量：1g/l以下 塩化物イオン量：200ppm以下 セメントの凝結時間の差：始発は30分以内、終結は60分以内 モルタルの圧縮強度比：材齢7及び28日で90%以上	工事開始前及び工事中1回/年以上および水質が変わった場合。	上水道を使用しては試験に換え、上水道を使用してることを示す資料による確認を行う。
		その他	回収水の場合	JIS A 5308付属書3	塩化物イオン量：200ppm以下 セメントの凝結時間の差：始発は30分以内、終結は60分以内 モルタルの圧縮強度比：材齢7及び28日で90%以上	工事開始前及び工事中1回/年以上および水質が変わった場合。	・ただし、その原水は上水道水及び上水道水以外の水の規定に適合しなければならない。
			計量設備の計量精度		水：±1%以内 セメント：±1%以内 骨材：±3%以内 混和材：±2%以内 (高炉スラグ微粉末の場合は±1%以内) 混和剤：±3%以内	工事開始前、工事中1回/6月以上	レディミクストコンクリートの場合、印字記録により確認を行う。

品質管理基準及び規格値

工種	種別	試験区分	試験項目	試験方法	規格値	試験基準	摘要	
24 コンクリートダム <small>除製く造（ブラント） （JISマーク表示されたレディミクストコンクリートを使用する場合は</small>	その他 <small>（JISマーク表示されたレディミクストコンクリートを使用する場合は</small>	ミキサの練混ぜ性 能試験	バッチミキサの場合 JIS A 1119 JIS A 8603-1 JIS A 8603-2	コンクリートの練混ぜ量 公称容量の場合 コンクリート中のモルタル単位容積質量差：0.8%以下 コンクリート中の単位粗骨材量の差：5%以下 圧縮強度平均値からの差：7.5%以下 空気量平均値からの差：10%以下 スランプ平均値からの差：15%以下 公称容量の1/2の場合 コンクリート中のモルタル単位容積質量差：0.8%以下 コンクリート中の単位粗骨材量の差：5%以下	工事開始前及び工事中 1回/年以上。			
	細骨材の表面水率 試験	連続ミキサの場合 土木学会規準 JSCE-I 502	JIS A 1111	設計図書による	コンクリート中のモルタル単位容積質量差：0.8%以下 コンクリート中の単位粗骨材量の差：5%以下 圧縮強度差：7.5%以下 空気量差：1%以下 スランプ差：3cm以下	工事開始前及び工事中 1回/年以上。		レディミクストコンクリート以外の場合に適用する。
	粗骨材の表面水率 試験	JIS A 1125	設計図書による		1回/日以上		レディミクストコンクリート以外の場合に適用する。	
	施工	塩化物総量規制	生コンクリートの取り扱いマニュアル	原則0.3kg/m ³ 以下	コンクリートの打設が午前と午後にまたがる場合は、午前に1回コンクリート打設前に行い、その試験結果が塩化物総量の規制値の1/2以下の場合は、午後の試験を省略することができる。（1試験の測定回数は3回とする）試験の判定は3回の測定値の平均値。		・小規模工種で1工種当たりの総使用量が50m ³ 未満の場合は1工種1回以上の試験、またはレディミクストコンクリート工場（JISマーク表示認証工場）の品質証明書等のみとすることができる。 ・骨材に海砂を使用する場合は、「海砂の塩化物イオン含有率試験方法」（JSCE-C502, 503）または設計図書の規定により行う。	
		単位水量測定	生コンクリートの取り扱いマニュアル	1) 測定した単位水量が、配合設計±15kg/m ³ の範囲にある場合はそのまま施工してよい。 2) 測定した単位水量が、配合設計±15を超え±20kg/m ³ の範囲にある場合は、水量変動の原因を調査し、生コン製造者に改善を指示し、その運搬車の生コンは打設する。その後、配合設計±15kg/m ³ 以内で安定するまで、運搬車の3台毎に1回、単位水量の測定を行う。 3) 配合設計±20kg/m ³ の指示値を越える場合は、生コンを打込みまずに、持ち帰らせ、水量変動の原因を調査し、生コン製造者に改善を指示しなければならない。その後の全運搬車の測定を行い、配合設計±20kg/m ³ 以内になることを確認する。更に、配合設計±15kg/m ³ 以内で安定するまで、運搬車の3台毎に1回、単位水量の測定を行う。 なお、管理値または指示値を超える場合は1回に限り再試験を実施することができる。再試験を実施した場合は2回の測定結果のうち、配合設計との差の絶対値の小さい方で評価してよい。	1日当たりコンクリート種別ごとの使用量が100m ³ /日以上の場合； 2回/日（午前1回、午後1回）、または構造物の重要度と工事の規模に応じて100～150m ³ ごとに1回、および荷卸し時に品質変化が認められたときとし測定回数は多い方を採用する。	示方配合の単位水量の上限値は、粗骨材の最大寸法が20mm～25mmの場合は175kg/m ³ 、40mmの場合は165kg/m ³ を基本とする。		
		スランプ試験	JIS A 1101	スランプ5cm以上8cm未満：許容差±1.5cm スランプ8cm以上18cm以下：許容差±2.5cm	・荷卸し時 1回/日または構造物の重要度と工事の規模に応じて20～150m ³ ごとに1回、および荷卸し時に品質変化が認められた時。		小規模工種で1工種当たりの総使用量が50m ³ 未満の場合は1工種1回以上の試験、またはレディミクストコンクリート工場（JISマーク表示認証工場）の品質証明書等のみとすることができる。	
		空気量測定	JIS A 1116 JIS A 1118 JIS A 1128	±1.5%（許容差）	・荷卸し時 1回/日または構造物の重要度と工事の規模に応じて20～150m ³ ごとに1回、および荷卸し時に品質変化が認められた時。		小規模工種で1工種当たりの総使用量が50m ³ 未満の場合は1工種1回以上の試験、またはレディミクストコンクリート工場（JISマーク表示認証工場）の品質証明書等のみとすることができる。	

品質管理基準及び規格値

工種	種別	試験区分	試験項目	試験方法	規格値	試験基準	摘要
24 コンクリートダム	施工	必須	コンクリートの圧縮強度試験	JIS A 1108	(a)圧縮強度の試験値が、設計基準強度の80%を1/20以上の確率で下回らない。 (b)圧縮強度の試験値が、設計基準強度を1/4以上の確率で下回らない。	1回3ヶ 1. 1ブロック1リフトのコンクリート量500m ³ 未満の場合1ブロック1リフト当り1回の割で行う。なお、1ブロック1リフトのコンクリート量が150m ³ 以下の場合及び数種のコンクリート配合から構成される場合は監督職員と協議するものとする。 2. 1ブロック1リフトコンクリート量500m ³ 以上の場合1ブロック1リフト当り2回の割で行う。なお、数種のコンクリート配合から構成される場合は監督職員と協議するものとする。 3. ピア、埋設物周辺及び減勢工などのコンクリートは、打設日1日につき2回の割で行う。 4. 上記に示す基準は、コンクリートの品質が安定した場合の標準を示すものであり、打ち込み初期段階においては、2~3時間に1回の割合で行う。	小規模工種で1工種当たりの総使用量が50m ³ 未満の場合は1工種1回以上の試験、またはレディーミックスコンクリート工場（JISマーク表示認証工場）の品質証明書等のみとすることができる。
			温度測定（気温・コンクリート）	温度計による。		1回供試体作成時各ブロック打込み開始時終了時。	
	その他		コンクリートの単位容積質量試験	JIS A 1116	設計図書による	1回2ヶ 当初及び品質に異常が認められる場合に行う。	参考値：2.3t/m ³ 以上
			コンクリートの洗い分析試験	JIS A 1112	設計図書による。	1回 当初及び品質に異常が認められる場合に行う。	
			コンクリートのブリージング試験	JIS A 1123	設計図書による。	1回1ヶ 当初及び品質に異常が認められる場合に行う。	
			コンクリートの引張強度試験	JIS A 1113	設計図書による。	1回3ヶ 当初及び品質に異常が認められる場合に行う。	
			コンクリートの曲げ強度試験	JIS A 1106	設計図書による。	1回3ヶ 当初及び品質に異常が認められる場合に行う。	
25 ため池堤体盛土工	材料	必須	土粒子の密度試験 粒度試験 含水比試験 液性限界・壁性限界試験 突固めによる土の縮固め試験 透水試験 三軸圧縮試験	JIS A 1202 JIS A 1204 JIS A 1203 JIS A 1205 JIS A 1210 JIS A 1218 地盤工学会			
		その他	一軸圧縮試験 圧密試験	JIS A 1204 JIS A 1218			
	施工	必須	含水比試験	JIS A 1203 又は、RI計器。 但し、監督員との協議により簡便法とすることができる。		盛土施工日の着手前、及び盛土材料が変わった時。	
			現場密度	JIS A 1214 又は、RI計器を用いた縮固め管理要領（案）	最大乾燥密度の90%以上	盛り立て高さ0.6m。かつ、施工延長50mに1回。	
			現場透水試験	立坑法	1×10^{-5} cm/S以下とする。但し、監督員との協議により、 5×10^{-5} cm/S以下とすることができます。	盛り立て高さ0.6m。かつ、施工延長50mに1回。	刃金土に摘要。

品質管理基準及び規格値

工種	種別	試験区分	試験項目	試験方法	規格値	試験基準	摘要
26 覆工コンクリート(NATM) <small>（JISマーク表示されたレディミクストコンクリートを使用する場合は除く）</small>	材料 （JIS マーク 表示 された レ デ イ ミ ク ス ト コン クリ ー ト 使 用 す る 場 合 は 除 く ）	必須	アルカリ骨材反応対策	生コンクリートの取り扱いマニュアル	生コンクリートの取り扱いマニュアル（平成24年7月 三重県）による。	骨材試験を行う場合は、工事開始前、工事中1回/6ヶ月以上および産地が変わった場合。	
		その他	骨材のふるい分け試験	JIS A 1102 JIS A 5005 JIS A 5011-1～4 JIS A 5021	設計図書による。	工事開始前、工事中1回/月以上および産地が変わった場合。	
			骨材の密度及び吸水率試験	JIS A 1109 JIS A 1110 JIS A 5005 JIS A 5011-1～4 JIS A 5021	絶乾密度：2.5以上 細骨材の吸水率：3.5%以下 粗骨材の吸水率：3.0%以下 (碎砂・碎石、高炉スラグ骨材、フェロニッケルスラグ細骨材、銅スラグ細骨材の規格値については適用を参照)	工事開始前、工事中1回/月以上および産地が変わった場合。	JIS A 5005（コンクリート用碎砂及び碎石） JIS A 5011-1（コンクリート用スラグ骨材－第1部：高炉スラグ） JIS A 5011-2（コンクリート用スラグ骨材－第2部：フェロニッケルスラグ細骨材） JIS A 5011-3（コンクリート用スラグ骨材－第3部：銅スラグ細骨材） JIS A 5011-4（コンクリート用スラグ骨材－第4部：電気炉酸化スラグ細骨材） JIS A 5021（コンクリート用再生骨材H）
			粗骨材のすりへり試験	JIS A 1121 JIS A 5005	40%以下、舗装コンクリートは35%以下 但し、積雪寒冷地の舗装コンクリートの場合は25%以下	工事開始前、工事中1回/年以上および産地が変わった場合。	
			骨材の微粒分量試験	JIS A 1103 JIS A 5005	粗骨材：1.0%以下 細骨材：コンクリートの表面がすりへり作用を受ける場合3.0%以下、その他の場合5.0%以下（碎砂およびスラグ細骨材を用いた場合はコンクリートの表面がすりへり作用を受ける場合5.0%以下その他の場合7.0%以下）	工事開始前、工事中1回/月以上および産地が変わった場合。 (山砂の場合は、工事中1回/週以上)	
			砂の有機不純物試験	JIS A 1105	標準色より濃いこと。濃い場合でも圧縮強度が90%以上の場合は使用できる。	工事開始前、工事中1回/年以上および産地が変わった場合。	濃い場合は、JIS A 1142「有機不純物を含む細骨材のモルタル圧縮強度による試験方法」による。
			モルタルの圧縮強度による砂の試験	JIS A 1142	圧縮強度の90%以上	試料となる砂の上部における溶液の色が標準色液の色より濃い場合。	
			骨材中の粘土塊量の試験	JIS A 1137	細骨材：1.0%以下 粗骨材：0.25%以下	工事開始前、工事中1回/月以上および産地が変わった場合。	
			硫酸ナトリウムによる骨材の安定性試験	JIS A 1122 JIS A 5005	細骨材：10%以下 粗骨材：12%以下	工事開始前、工事中1回/年以上および産地が変わった場合。	寒冷地で凍結のおそれのある地点に適用する。
			セメントの物理試験	JIS R 5201	JIS R 5210 (ポルトランドセメント) JIS R 5211 (高炉セメント) JIS R 5212 (シリカセメント) JIS R 5213 (フライアッシュセメント) JIS R 5214 (エコセメント)	工事開始前、工事中1回/6ヶ月以上	
			ポルトランドセメントの化学分析	JIS R 5202	JIS R 5210 (ポルトランドセメント) JIS R 5211 (高炉セメント) JIS R 5212 (シリカセメント) JIS R 5213 (フライアッシュセメント) JIS R 5214 (エコセメント)	工事開始前、工事中1回/月以上	
			練混ぜ水の水質試験	上水道水及び上水道以外の水の場合： JIS A 5308附属書3	懸濁物質の量：2g/1以下 溶解性蒸発残留物の量：1g/1以下 塩化物イオン量：200ppm以下 セメントの凝結時間の差：始発は30分以内、終結は60分以内 モルタルの圧縮強度比：材齢7及び28日で90%以上	工事開始前及び工事中1回/年以上および水質が変わった場合。	上水道を使用して場合は試験に換え、上水道を使用してることを示す資料による確認を行う。
			回収水の場合： JIS A 5308附属書3		塩化物イオン量：200ppm以下 セメントの凝結時間の差：始発は30分以内、終結は60分以内 モルタルの圧縮強度比：材齢7及び28日で90%以上	工事開始前及び工事中1回/年以上および水質が変わった場合。	・ただし、その原水は上水道水及び上水道以外の水の規定に適合しなければならない。

品質管理基準及び規格値

工種	種別	試験区分	試験項目	試験方法	規格値	試験基準	摘要
26 覆工コンクリート(NATM) (製造 (プラント) (JISマーク表示されたレディミクストコンクリートを使用する場合は除く) の 他	計量設備の計量精度 ミキサの練混ぜ性能試験 連続ミキサの場合は 土木学会規準 JSCE-I 502 細骨材の表面水率試験 粗骨材の表面水率試験				<p>水：±1%以内 セメント：±1%以内 骨材：±3%以内 混和材：±2%以内 (高炉スラグ微粉末の場合は±1%以内) 混和剤：±3%以内</p> <p>コンクリートの練混ぜ量 公称容量の場合 コンクリート中のモルタル単位容積質量差：0.8%以下 コンクリート中の単位粗骨材量の差：5%以下 圧縮強度平均値からの差：7.5%以下 空気量平均値からの差：10%以下 スランプ平均値からの差：15%以下 公称容量の1/2の場合 コンクリート中のモルタル単位容積質量差：0.8%以下 コンクリート中の単位粗骨材量の差：5%以下</p> <p>コンクリート中のモルタル単位容積質量差：0.8%以下 コンクリート中の単位粗骨材量の差：5%以下 圧縮強度差：7.5%以下 空気量差：1%以下 スランプ差：3cm以下</p>	<p>設計図書による。</p> <p>工事開始前及び工事中1回/年以上。</p> <p>工事開始前及び工事中1回/年以上。</p> <p>2回/日以上</p> <p>1回/日以上</p>	<p>レディミクストコンクリートの場合、印字記録により確認を行う。</p> <p>小規模工種で1工種当たりの総使用量が50m³未満の場合は1工種1回以上の試験、またはレディミクストコンクリート工場(JISマーク表示認証工場)の品質証明書等のみとすることができる。</p> <p>小規模工種で1工種当たりの総使用量が50m³未満の場合は1工種1回以上の試験、またはレディミクストコンクリート工場(JISマーク表示認証工場)の品質証明書等のみとすることができる。</p> <p>レディミクストコンクリート以外の場合に適用する。</p> <p>レディミクストコンクリート以外の場合に適用する。</p>
施工	必須		スランプ試験	JIS A 1101	<p>スランプ5cm以上8cm未満：許容差±1.5cm スランプ8cm以上18cm以下：許容差±2.5cm</p> <p>・荷卸し時1回/日または構造物の重要度と工事の規模に応じて20～150m³ごとに1回、および荷卸し時に品質変化が認められた時。</p>	<p>小規模工種で1工種当たりの総使用量が50m³未満の場合は1工種1回以上の試験、またはレディミクストコンクリート工場(JISマーク表示認証工場)の品質証明書等のみとすることができる。</p>	
			単位水量測定	生コンクリートの取り扱いマニュアル	<p>1) 測定した単位水量が、配合設計±15kg/m³の範囲にある場合はそのまま施工してよい。 2) 測定した単位水量が、配合設計±15を超え±20kg/m³の範囲にある場合は、水量変動の原因を調査し、生コンを改善を指示し、その運搬車の生コンは打設する。その後、配合設計±15kg/m³以内で安定するまで、運搬車の3台毎に1回、単位水量の測定を行う。 3) 配合設計±20kg/m³の指示値を越える場合は、生コンを打込みまずに、持ち帰らせ、水量変動の原因を調査し、生コン製造者に改善を指示しなければならない。その後の全運搬車の測定を行い、配合設計±20kg/m³以内になることを確認する。更に、配合設計±15kg/m³以内で安定するまで、運搬車の3台毎に1回、単位水量の測定を行う。 なお、管理値または指示値を超える場合は1回に限り再試験を実施することができる。再試験を実施した場合は2回の測定結果のうち、配合設計との差の絶対値の小さい方で評価してよい。</p>	<p>1日当たりコンクリート種別ごとの使用量が100m³/日以上の場合； 2回/日(午前1回、午後1回)、または構造物の重要度と工事の規模に応じて100～150m³ごとに1回、および荷卸し時に品質変化が認められたときとし測定回数は多い方を採用する。</p>	<p>示方配合の単位水量の上限値は、粗骨材の最大寸法が20mm～25mmの場合は175kg/m³、40mmの場合は165kg/m³を基本とする。</p>
			コンクリートの圧縮強度試験	JIS A 1108	<p>1回の試験結果は指定した呼び強度の85%以上であること。 3回の試験結果の平均値は、指定した呼び強度以上であること。</p>	<p>・荷卸し時1回/日または構造物の重要度と工事の規模に応じて20から150m³ごとに1回、および荷卸し時に品質変化が認められた時。なお、テストピースは打設場所で採取し、1回につき6本(Φ7…3本、Φ28…3本)とする。</p>	<p>小規模工種で1工種当たりの総使用量が50m³未満の場合は1工種1回以上の試験、またはレディミクストコンクリート工場(JISマーク表示認証工場)の品質証明書等のみとすることができる。</p>

品質管理基準及び規格値

工種	種別	試験区分	試験項目	試験方法	規格値	試験基準	摘要
26 覆工コンクリート(NATM)	施工	塩化物総量規制	生コンクリートの取り扱いマニュアル	原則0.3kg/m ³ 以下	コンクリートの打設が午前と午後にまたがる場合は、午前に1回コンクリート打設前にを行い、その試験結果が塩化物総量の規制値の1/2以下の場合は、午後の試験を省略することができる。（1試験の測定回数は3回とする）試験の判定は3回の測定値の平均値。	・小規模工種で1工種当たりの総使用量が50m ³ 未満の場合は1工種1回以上。または、レディーミクストコンクリート工場（JISマーク表示認証工場）の品質証明書等のみとすることができる。 ・骨材に海砂を使用する場合は、「海砂の塩化物イオン含有率試験方法」（JSCE-C502, 503）または設計図書の規定により行う。	
		空気量測定	JIS A 1116 JIS A 1118 JIS A 1128	±1.5%（許容差）	・荷卸し時1回/日または構造物の重要度と工事の規模に応じて20～150m ³ ごとに1回、および荷卸し時に品質変化が認められた時。	小規模工種で1工種当たりの総使用量が50m ³ 未満の場合は1工種1回以上の試験、またはレディーミクストコンクリート工場（JISマーク表示認証工場）の品質証明書等のみとすることができる。	
	その他	コアによる強度試験	JIS A 1107	設計図書による。	品質に異常が認められた場合に行う。		
		コンクリートの洗い分析試験	JIS A 1112	設計図書による。	1回 品質に異常が認められた場合に行う。		
27 吹付けコンクリート(NATM)	材料	アルカリ骨材反応対策	生コンクリートの取り扱いマニュアル（平成24年7月 三重県）による。	生コンクリートの取り扱いマニュアル（平成24年7月 三重県）による。	骨材試験を行う場合は、工事開始前、工事中1回/6ヶ月以上および産地が変わった場合。		
		骨材のふるい分け試験	JIS A 1102	設計図書による。	細骨材は採取箇所または、品質の変更があるごとに1回。 ただし、覆工コンクリートと同一材料の場合は省略できる。粗骨材は採取箇所または、品質の変更があるごとに1回。		
	（JISマーク表示されたレディーミクストコンクリートを使用する場合は除く）	骨材の単位容積質量試験	JIS A 1104	設計図書による。	細骨材は採取箇所または、品質の変更があるごとに1回。 ただし、覆工コンクリートと同一材料の場合は省略できる。粗骨材は採取箇所または、品質の変更があるごとに1回。		
		骨材の密度及び吸水率試験	JIS A 1109 JIS A 1110	絶乾密度：2.5以上 細骨材の吸水率：3.5%以下 粗骨材の吸水率：3.0%以下	細骨材は採取箇所または、品質の変更があるごとに1回。 ただし、覆工コンクリートと同一材料の場合は省略できる。粗骨材は採取箇所または、品質の変更があるごとに1回。		
		骨材の微粒分量試験	JIS A 1103	粗骨材：1.0%以下 細骨材：コンクリートの表面がすりへり作用を受ける場合3.0%以下、その他の場合5.0%以下（碎砂およびスラグ細骨材を用いた場合はコンクリートの表面がすりへり作用を受ける場合5.0%以下その他の場合7.0%以下）	細骨材は採取箇所または、品質の変更があるごとに1回。 ただし、覆工コンクリートと同一材料の場合は省略できる。粗骨材は採取箇所または、品質の変更があるごとに1回。		
		砂の有機不純物試験	JIS A 1105	標準色より濃いこと。濃い場合でも圧縮強度が90%以上の場合は使用できる。	細骨材は採取箇所または、品質の変更があるごとに1回。 ただし、覆工コンクリートと同一材料の場合は省略できる。粗骨材は採取箇所または、品質の変更があるごとに1回。	濃い場合は、JIS A 1142「有機不純物を含む細骨材のモルタル圧縮強度による試験方法」による。	
		モルタルの圧縮強度による砂の試験	JIS A 1142	圧縮強度の90%以上	試料となる砂の上部における溶液の色が標準色液の色より濃い場合。		
		骨材中の粘土塊量の試験	JIS A 1137	細骨材：1.0%以下 粗骨材：0.25%以下	細骨材は採取箇所または、品質の変更があるごとに1回。 ただし、覆工コンクリートと同一材料の場合は省略できる。粗骨材は採取箇所または、品質の変更があるごとに1回。		
		硫酸ナトリウムによる骨材の安定性試験	JIS A 1122	細骨材：10%以下 粗骨材：12%以下	細骨材は採取箇所または、品質の変更があるごとに1回。 ただし、覆工コンクリートと同一材料の場合は省略できる。粗骨材は採取箇所または、品質の変更があるごとに1回。	寒冷地で凍結のおそれのある地点に適用する。	
		粗骨材の粒形判定実績率試験	JIS A 5005	55%以上	粗骨材は採取箇所または、品質の変更があるごとに1回。		

品質管理基準及び規格値

工種	種別	試験区分	試験項目	試験方法	規格値	試験基準	摘要
27 吹付けコンクリート(NATM)	材料	その他 (JISマーク表示されたレディミクストコンクリートを使用する場合は除く)	セメントの物理試験	JIS R 5201	JIS R 5210 (ポルトランドセメント) JIS R 5211 (高炉セメント) JIS R 5212 (シリカセメント) JIS R 5213 (フライアッシュセメント) JIS R 5214 (エコセメント)	工事開始前、工事中1回/月以上	
			ポルトランドセメントの化学分析	JIS R 5202	JIS R 5210 (ポルトランドセメント) JIS R 5211 (高炉セメント) JIS R 5212 (シリカセメント) JIS R 5213 (フライアッシュセメント) JIS R 5214 (エコセメント)	工事開始前、工事中1回/月以上	
			練混ぜ水の水質試験	上水道水及び上水道以外の水の場合: JIS A 5308付属書3	懸濁物質の量: 2g/l以下 溶解性蒸発残留物の量: 1g/l以下 塩化物イオン量: 200ppm以下 セメントの凝結時間の差: 始発は30分以内、終結は60分以内 モルタルの圧縮強度比: 材齢7及び28日で90%以上	工事開始前及び工事中1回/年以上および水質が変わった場合。	上水道を使用して場合は試験に換え、上水道を使用してることを示す資料による確認を行う。
				回収水の場合: JIS A 5308付属書3	塩化物イオン量: 200ppm以下 セメントの凝結時間の差: 始発は30分以内、終結は60分以内 モルタルの圧縮強度比: 材齢7及び28日で90%以上	工事開始前及び工事中1回/年以上および水質が変わった場合。	・ただし、その原水は上水道水及び上水道以外の水の規定に適合しなければならない。
製造 (プラント)	その他	計量設備の計量精度			水: ±1%以内 セメント: ±1%以内 骨材: ±3%以内 混和材: ±2%以内 (高炉スラグ微粉末の場合は±1%以内) 混和剤: ±3%以内	工事開始前、工事中1回/6月以上	・レディミクストコンクリートの場合、印字記録により確認を行う。
		ミキサの練混ぜ性能試験	バッチミキサの場合: JIS A 1119 JIS A 8603-1 JIS A 8603-2		コンクリートの練混ぜ量 公称容量の場合 コンクリート中のモルタル単位容積質量差: 0.8%以下 コンクリート中の単位粗骨材量の差: 5%以下 圧縮強度平均値からの差: 7.5%以下 空気量平均値からの差: 10%以下 スランプ平均値からの差: 15%以下 公称容量の1/2の場合 コンクリート中のモルタル単位容積質量差: 0.8%以下 コンクリート中の単位粗骨材量の差: 5%以下	工事開始前及び工事中1回/年以上。	小規模工種で1工種当たりの総使用量が50m ³ 未満の場合は1工種1回以上の試験、またはレディミクストコンクリート工場(JISマーク表示認証工場)の品質証明書等のみとすることができる。
			連続ミキサの場合: 土木学会規準 JSCE-I 502		コンクリート中のモルタル単位容積質量差: 0.8%以下 コンクリート中の単位粗骨材量の差: 5%以下 圧縮強度差: 7.5%以下 空気量差: 1%以下 スランプ差: 3cm以下	工事開始前及び工事中1回/年以上。	小規模工種で1工種当たりの総使用量が50m ³ 未満の場合は1工種1回以上の試験、またはレディミクストコンクリート工場(JISマーク表示認証工場)の品質証明書等のみとすることができる。
		細骨材の表面水率試験	JIS A 1111	設計図書による	2回/日以上		レディミクストコンクリート以外の場合に適用する。
		粗骨材の表面水率試験	JIS A 1125	設計図書による	1回/日以上。		レディミクストコンクリート以外の場合に適用する。
施工	必須	塩化物総量規制	生コンクリートの取り扱いマニュアル	原則0.3kg/m ³ 以下	コンクリートの打設が午前と午後にまたがる場合は、午前に1回コンクリート打設前にを行い、その試験結果が塩化物総量の規制値の1/2以下の場合は、午後の試験を省略することができる。(1試験の測定回数は3回とする) 試験の判定は3回の測定値の平均値。		・小規模工種で1工種当たりの総使用量が50m ³ 未満の場合は1工種1回以上の試験、またはレディミクストコンクリート工場(JISマーク表示認証工場)の品質証明書等のみとすることができる。 ・骨材に海砂を使用する場合は、「海砂の塩化物イオン含有率試験方法」(JSCE-C502, 503)または設計図書の規定により行う。

品質管理基準及び規格値

工種	種別	試験区分	試験項目	試験方法	規格値	試験基準	摘要
27 吹付けコンクリート(NATM)	施工	必須	コンクリートの圧縮強度試験	JIS A 1108 土木学会規準JSCE F561-2005	1回の試験結果は指定した呼び強度の85%以上であること。 3回の試験結果の平均値は、指定した呼び強度以上であること。	トンネル施工長40m毎に1回 材齢7日、28日（ $2 \times 3 = 6$ 供試体）なお、テストビースは現場に配置された型枠に工事で使用するのと同じコンクリートを吹付け、現場で7日間および28日間放置後、 $\phi 5\text{cm}$ のコアを切り取りギャッピングを行う。 1回に6本（ $\phi 7\text{cm}$ ：3本、 $\phi 28\text{cm}$ ：3本、）とする。	小規模工種で1工種当たりの総使用量が50m ³ 未満の場合は1工種1回以上の試験、またはレディーミックスコンクリート工場（JISマーク表示認証工場）の品質証明書等のみとすることができる。
		その他	スランプ試験	JIS A 1101	スランプ5cm以上8cm未満：許容差±1.5cm スランプ8cm以上18cm以下：許容差±2.5cm	・荷卸し時 1回/日または構造物の重要度と工事の規模に応じて20～150m ³ ごとに1回、および荷卸し時に品質変化が認められた時。	小規模工種で1工種当たりの総使用量が50m ³ 未満の場合は1工種1回以上の試験、またはレディーミックスコンクリート工場（JISマーク表示認証工場）の品質証明書等のみとすることができる。
			空気量測定	JIS A 1116 JIS A 1118 JIS A 1128	±1.5%（許容差）	・荷卸し時 1回/日または構造物の重要度と工事の規模に応じて20～150m ³ ごとに1回、および荷卸し時に品質変化が認められた時。	小規模工種で1工種当たりの総使用量が50m ³ 未満の場合は1工種1回以上の試験、またはレディーミックスコンクリート工場（JISマーク表示認証工場）の品質証明書等のみとすることができる。
			コアによる強度試験	JIS A 1107	設計図書による。	品質に異常が認められた場合に行う。	
28 ロックボルト(NATM)	材料	その他	外観検査（ロックボルト）	・目視 ・寸法計測	設計図書による。	材質は製造会社の試験による。	
		必須	モルタルの圧縮強度試験	JIS A 1108	設計図書による。	1)施工開始前に1回 2)施工中は、トンネル施工延長50mごとに1回 3)製造工場または品質の変更があるごとに1回	
			モルタルのフロー値試験	JIS R 5201	設計図書による。	1)施工開始前に1回 2)施工中または必要の都度 3)製造工場または品質の変更があるごとに1回	
29 路上再生路盤工	材料	必須	修正CBR試験	舗装調査・試験法便覧 [4]-5	修正CBR20%以上	・中規模以上の工事： 施工前、材料変更時 ・小規模以下の工事： 施工前	・中規模以上の工事とは、施工面積が2,000m ² 以上とする。 ・小規模以下の工事とは、施工面積が2,000m ² 未満とする。
			土の粒度試験	JIS A 1204	舗装再生便覧参照 表-4.7 路上再生路盤骨材の望ましい粒度範囲による。	当初及び材料の変化時	
			土の含水比試験	JIS A 1203	設計図書による。	当初及び材料の変化時	
			土の液性限界・塑性限界試験	JIS A 1205	塑性指数PI：9以下	当初及び材料の変化時	
		その他	セメントの物理試験	JIS R 5201	JIS R 5210 (ポルトランドセメント) JIS R 5211 (高炉セメント) JIS R 5212 (シリカセメント) JIS R 5213 (フライアッシュセメント) JIS R 5214 (エコセメント)	工事開始前、工事中1回/月以上	
			ポルトランドセメントの化学分析	JIS R 5202	JIS R 5210 (ポルトランドセメント) JIS R 5211 (高炉セメント) JIS R 5212 (シリカセメント) JIS R 5213 (フライアッシュセメント) JIS R 5214 (エコセメント)	工事開始前、工事中1回/月以上	
		必須	現場密度の測定	舗装調査・試験法便覧 [4]-191	基準密度の93%以上。	1,000m ² に1回	
			土の一軸圧縮試験	舗装調査・試験法便覧 [4]-68	設計図書による。	当初及び材料の変化時	

品質管理基準及び規格値

工種	種別	試験区分	試験項目	試験方法	規格値	試験基準	摘要
29 路上再生路盤工	施工	必須	CAEの一軸圧縮試験	舗装調査・試験法 便覧 [4]-69	設計図書による。	当初及び材料の変化時	CAEの一軸圧縮試験とは、路上再生アスファルト乳剤安定処理路盤材料の一軸圧縮試験を指す。
			含水比試験	JIS A 1203	設計図書による。	1～2回/日	
30 路上表層再生工	材料	必須	旧アスファルト針入度	JIS K 2207		当初及び材料の変化時	十分なデータがある場合や事前調査時のデータが利用できる場合にはそれらを用いてもよい。
			旧アスファルトの軟化点	JIS K 2207		当初及び材料の変化時	十分なデータがある場合や事前調査時のデータが利用できる場合にはそれらを用いてもよい。
			既設表層混合物の密度試験	舗装調査・試験法 便覧 [3]-91		当初及び材料の変化時	十分なデータがある場合や事前調査時のデータが利用できる場合にはそれらを用いてもよい。
			既設表層混合物の最大比重試験	舗装調査・試験法 便覧 [4]-229		当初及び材料の変化時	十分なデータがある場合や事前調査時のデータが利用できる場合にはそれらを用いてもよい。
			既設表層混合物のアスファルト量抽出粒度分析試験	舗装調査・試験法 便覧 [4]-238		当初及び材料の変化時	十分なデータがある場合や事前調査時のデータが利用できる場合にはそれらを用いてもよい。
			既設表層混合物のふるい分け試験	舗装調査・試験法 便覧 [2]-14		当初及び材料の変化時	十分なデータがある場合や事前調査時のデータが利用できる場合にはそれらを用いてもよい。
			新規アスファルト混合物	「アスファルト舗装」に準じる。	「アスファルト舗装」に準じる。	当初及び材料の変化時	
31 排水性舗装工・透水性舗装工	材料	施工	現場密度の測定	舗装調査・試験法 便覧 [3]-91	96%以上	1,000m ² につき 1 個	空隙率による管理でもよい。
			温度測定	JIS Z 8710 温度計による	110°C以上	随時	測定値の記録は、1日4回（午前・午後各2回）
			かきほぐし深さ	舗装再生便覧 付録-8	-0.7cm以内	1,000m ² 毎	
		その他	粒度 (2.36mm フルイ)	舗装調査・試験法 便覧 [2]-14	2.36mmふるい：±12%以内	適宜	目標値を設定した場合のみ実施する。
			粒度 (75 μm フルイ)	舗装調査・試験法 便覧 [2]-14	75 μmふるい：±5%以内	適宜	目標値を設定した場合のみ実施する。
			アスファルト量抽出粒度分析試験	舗装調査・試験法 便覧 [4]-238	アスファルト量：±0.9%以内	適宜	目標値を設定した場合のみ実施する。
		その他	骨材のふるい分け試験	JIS A 1102	「舗装施工便覧」3-3-2(3)による。	・中規模以上の工事： 施工前、材料変更時 ・小規模以下の工事： 施工前	・中規模以上の工事とは、施工面積が2,000m ² 以上とする。 ・小規模以下の工事とは、施工面積が2,000m ² 未満とする。
			骨材の密度及び吸水率試験	JIS A 1109 JIS A 1110	碎石・玉碎・製鋼スラグ (SS) 表乾比重：2.45以上 吸水率：3.0%以下	・中規模以上の工事： 施工前、材料変更時 ・小規模以下の工事： 施工前	・中規模以上の工事とは、施工面積が2,000m ² 以上とする。 ・小規模以下の工事とは、施工面積が2,000m ² 未満とする。
			骨材中の粘土塊量の試験	JIS A 1137	粘土、粘土塊量：0.25%以下	・中規模以上の工事： 施工前、材料変更時 ・小規模以下の工事： 施工前	・中規模以上の工事とは、施工面積が2,000m ² 以上とする。 ・小規模以下の工事とは、施工面積が2,000m ² 未満とする。
			粗骨材の形状試験	舗装調査・試験法 便覧 [2]-45	細長、あるいは偏平な石片：10%以下	・中規模以上の工事： 施工前、材料変更時 ・小規模以下の工事： 施工前	・中規模以上の工事とは、施工面積が2,000m ² 以上とする。 ・小規模以下の工事とは、施工面積が2,000m ² 未満とする。
			フィラーの粒度試験	JIS A 5008	「舗装施工便覧」3-3-2(4)による。	・中規模以上の工事： 施工前、材料変更時 ・小規模以下の工事： 施工前	・中規模以上の工事とは、施工面積が2,000m ² 以上とする。 ・小規模以下の工事とは、施工面積が2,000m ² 未満とする。
			フィラーの水分試験	JIS A 5008	1%以下	・中規模以上の工事： 施工前、材料変更時 ・小規模以下の工事： 施工前	・中規模以上の工事とは、施工面積が2,000m ² 以上とする。 ・小規模以下の工事とは、施工面積が2,000m ² 未満とする。
			フィラーの塑性指数試験	JIS A 1205	4 以下	・中規模以上の工事： 施工前、材料変更時 ・小規模以下の工事： 施工前	・中規模以上の工事とは、施工面積が2,000m ² 以上とする。 ・小規模以下の工事とは、施工面積が2,000m ² 未満とする。
		その他	フィラーのフロー試験	舗装調査・試験法 便覧 [2]-65	50%以下	・中規模以上の工事： 施工前、材料変更時 ・小規模以下の工事： 施工前	・中規模以上の工事とは、施工面積が2,000m ² 以上とする。 ・小規模以下の工事とは、施工面積が2,000m ² 未満とする。
			製鋼スラグの水浸膨張性試験	舗装調査・試験法 便覧 [2]-77	水浸膨張比：2.0%以下	・中規模以上の工事： 施工前、材料変更時 ・小規模以下の工事： 施工前	・中規模以上の工事とは、施工面積が2,000m ² 以上とする。 ・小規模以下の工事とは、施工面積が2,000m ² 未満とする。

品質管理基準及び規格値

工種	種別	試験区分	試験項目	試験方法	規格値	試験基準	摘要
31 排水性舗装工・透水性舗装工	材料	その他	粗骨材のすりへり試験	JIS A 1121	碎石・玉碎・製鋼スラグ (SS) : 30%以下	・中規模以上の工事：施工前、材料変更時 ・小規模以下の工事：施工前	・中規模以上の工事とは、施工面積が2,000m ² 以上とする。 ・小規模以下の工事とは、施工面積が2,000m ² 未満とする。
			硫酸ナトリウムによる骨材の安定性試験	JIS A 1122	損失量：12%以下	・中規模以上の工事：施工前、材料変更時 ・小規模以下の工事：施工前	・中規模以上の工事とは、施工面積が2,000m ² 以上とする。 ・小規模以下の工事とは、施工面積が2,000m ² 未満とする。
			粗骨材中の軟石量試験	JIS A 1126	軟石量：5%以下	・中規模以上の工事：施工前、材料変更時 ・小規模以下の工事：施工前	・中規模以上の工事とは、施工面積が2,000m ² 以上とする。 ・小規模以下の工事とは、施工面積が2,000m ² 未満とする。
			針入度試験	JIS K 2207	40(1/10mm) 以上	・中規模以上の工事：施工前、材料変更時 ・小規模以下の工事：施工前	・中規模以上の工事とは、施工面積が2,000m ² 以上とする。 ・小規模以下の工事とは、施工面積が2,000m ² 未満とする。
			軟化点試験	JIS K 2207	80.0°C以上	・中規模以上の工事：施工前、材料変更時 ・小規模以下の工事：施工前	・中規模以上の工事とは、施工面積が2,000m ² 以上とする。 ・小規模以下の工事とは、施工面積が2,000m ² 未満とする。
			伸度試験	JIS K 2207	50cm以上 (15°C)	・中規模以上の工事：施工前、材料変更時 ・小規模以下の工事：施工前	・中規模以上の工事とは、施工面積が2,000m ² 以上とする。 ・小規模以下の工事とは、施工面積が2,000m ² 未満とする。
			引火点試験	JIS K 2265-1 JIS K 2265-2 JIS K 2265-3 JIS K 2265-4	260°C以上	・中規模以上の工事：施工前、材料変更時 ・小規模以下の工事：施工前	・中規模以上の工事とは、施工面積が2,000m ² 以上とする。 ・小規模以下の工事とは、施工面積が2,000m ² 未満とする。
			薄膜加熱質量変化率	JIS K 2207	0.6%以下	・中規模以上の工事：施工前、材料変更時 ・小規模以下の工事：施工前	・中規模以上の工事とは、施工面積が2,000m ² 以上とする。 ・小規模以下の工事とは、施工面積が2,000m ² 未満とする。
			薄膜加熱針入度残留率	JIS K 2207	65%以上	・中規模以上の工事：施工前、材料変更時 ・小規模以下の工事：施工前	・中規模以上の工事とは、施工面積が2,000m ² 以上とする。 ・小規模以下の工事とは、施工面積が2,000m ² 未満とする。
			タフネス・テナシティ試験	舗装調査・試験法便覧 [2]-244	タフネス：20N・m	・中規模以上の工事：施工前、材料変更時 ・小規模以下の工事：施工前	・中規模以上の工事とは、施工面積が2,000m ² 以上とする。 ・小規模以下の工事とは、施工面積が2,000m ² 未満とする。
			密度試験	JIS K 2207		・中規模以上の工事：施工前、材料変更時 ・小規模以下の工事：施工前	・中規模以上の工事とは、施工面積が2,000m ² 以上とする。 ・小規模以下の工事とは、施工面積が2,000m ² 未満とする。
ブランクト	必須	粒度 (2.36mmフルイ)	舗装調査・試験法便覧 [2]-14	2.36mmふるい：±12%以内基準粒度		・中規模以上の工事：定期的又は随時。 ・小規模以下の工事：異常が認められたとき。 印字記録の場合： 全数又は 抽出・ふるい分け試験 1～2回/日	・中規模以上の工事とは、施工面積が2,000m ² 以上とする。 ・小規模以下の工事とは、施工面積が2,000m ² 未満とする。
			粒度 (75 μmフルイ)	舗装調査・試験法便覧 [2]-14	75 μmふるい：±5%以内基準粒度	・中規模以上の工事：定期的又は随時。 ・小規模以下の工事：異常が認められたとき。 印字記録の場合： 全数又は 抽出・ふるい分け試験 1～2回/日	・中規模以上の工事とは、施工面積が2,000m ² 以上とする。 ・小規模以下の工事とは、施工面積が2,000m ² 未満とする。
			アスファルト量抽出粒度分析試験	舗装調査・試験法便覧 [4]-238	アスファルト量：±0.9%以内	・中規模以上の工事：定期的又は随時。 ・小規模以下の工事：異常が認められたとき。 印字記録の場合： 全数又は 抽出・ふるい分け試験 1～2回/日	・中規模以上の工事とは、施工面積が2,000m ² 以上とする。 ・小規模以下の工事とは、施工面積が2,000m ² 未満とする。
			温度測定 (アスファルト・骨材・混合物)	JIS Z 8710 温度計による	配合設計で決定した混合温度。	随時	
その他		ホイールトラッキング試験	舗装調査・試験法便覧 [3]-39	設計図書による。	設計図書による。		アスファルト混合物の耐流動性の確認
		ラベリング試験	舗装調査・試験法便覧 [3]-17	設計図書による。	設計図書による。		アスファルト混合物の耐磨耗性の確認
		カンタブロ試験	舗装調査・試験法便覧 [3]-111	設計図書による。	設計図書による。		アスファルト混合物の骨材飛散抵抗性の確認

品質管理基準及び規格値

工種	種別	試験区分	試験項目	試験方法	規格値	試験基準	摘要
31 排水性舗装工・透水性舗装工	舗設現場	必須	温度測定（初期締固め前）	JIS Z 8710 温度計による	140～160°C	随時	測定値の記録は、1日4回（午前・午後各2回）
			現場透水試験	舗装調査・試験法 便覧 [1]-122	X10 1000mL/15sec以上 X10 300mL/15sec以上（歩道箇所）	1,000m ² ごと。	
			現場密度の測定	舗装調査・試験法 便覧 [3]-97	基準密度の94%以上 X ₇₋₁₀ 96%以上 X ₄₋₆ 96%以上 X ₃ 96.5%以上	・中規模以上の工事：定期的又は随時。 ・小規模以下の工事：異常が認められたとき。	・中規模以上の工事とは、施工面積が2,000m ² 以上とする。 ・小規模以下の工事とは、施工面積が2,000m ² 未満とする。
			外観検査（混合物）	目視		随時	
32 プラント再生舗装工	材料	必須	再生骨材 アスファルト抽出後の骨材粒度	舗装調査・試験法 便覧 [2]-14		再生骨材使用量500tごとに1回。	
			再生骨材 旧アスファルト含有量	舗装調査・試験法 便覧 [4]-238	3.8%以上	再生骨材使用量500tごとに1回。	
			再生骨材 旧アスファルト針入度	マーシャル安定度試験による再生骨材の旧アスファルト性状判定方法	20(1/10mm)以上 (25°C)	再生混合物製造日ごとに1回。 1日の再生骨材使用量が500tを超える場合は2回。 1日の再生骨材使用量が100t未満の場合は、再生骨材を使用しない日を除いて2日に1回とする。	
			再生骨材 洗い試験で失われる量	舗装再生便覧	5%以下	再生骨材使用量500tごとに1回。	洗い試験で失われる量とは、試料のアスファルトコンクリート再生骨材の水洗前の75μmふるいにとどまるものと、水洗後の75μmふるいにとどまるものを気乾もしくは60°C以下の炉乾燥し、その質量の差からとめる。
			再生アスファルト 混合物	JIS K 2207	JIS K 2207 石油アスファルト規格	2回以上及び材料の変化	
	プラント	必須	粒度 (2.36mmフライ)	舗装調査・試験法 便覧 [2]-14	2.36mmふるい：±12%以内 再アス処理の場合、2.36mm：±15%以内 印字記録による場合は、舗装再生便覧表-2.8.5による。	抽出ふるい分け試験の場合： 1～2回/日 ・中規模以上の工事： 定期的又は随時。 ・小規模以下の工事： 異常が認められるとき。 印字記録の場合：全数	
			粒度 (75μmフライ)	舗装調査・試験法 便覧 [2]-14	75μmふるい：±5%以内 再アス処理の場合、75μm：±6%以内 印字記録による場合は、舗装再生便覧表-2.8.5による。	抽出ふるい分け試験の場合： 1～2回/日 ・中規模以上の工事： 定期的又は随時。 ・小規模以下の工事： 異常が認められるとき。 印字記録の場合：全数	
			再生アスファルト 量	舗装調査・試験法 便覧 [4]-238	アスファルト量：±0.9%以内 再アス処理の場合、アスファルト量：±1.2%以内 印字記録による場合は、舗装再生便覧表-2.8.5による。	抽出ふるい分け試験の場合： 1～2回/日 ・中規模以上の工事： 定期的又は随時。 ・小規模以下の工事： 異常が認められるとき。 印字記録の場合：全数	
	その他	水浸ホイールトラッキング試験	舗装調査・試験法 便覧 [3]-57	舗装調査による。	設計図書による。	設計図書による。	耐水性の確認
		ホイールトラッキング試験	舗装調査・試験法 便覧 [3]-39	舗装調査による。	設計図書による。	設計図書による。	耐流動性の確認
		ラベリング試験	舗装調査・試験法 便覧 [3]-17	舗装調査による。	設計図書による。	設計図書による。	耐磨耗性の確認
舗設現場	必須	外観検査（混合物）	目視		随時		
		温度測定（初期締固め前）	JIS Z 8710 温度計による		随時	測定値の記録は、1日4回（午前・午後各2回）	
		現場密度の測定	舗装調査・試験法 便覧 [3]-91	基準密度の94%以上。 再アス処理の場合、基準密度の93%以上。	・締固め度及び粒度は、10個の測定値の平均値X ₁₀ が規格値を満足しなければならない。また、10個の測定値が得がたい場合は3個の測定値の平均値X ₃ が規格値を満足していないければならないが、X ₃ が規格値をはずれた場合は、さらに3個のデータを加えた平均値X ₆ が規格値を満足していればよい。 ・2,000m ² までは3個とし、2,000m ² を超える場合は、1,000m ² につき1個とする。	※測定1箇所=1個とする。 例) 300m ² の場合 ⇒ 3個 2,400m ² の場合 = 3 + (400 ÷ 1,000) = 3..4 ⇒ 4個 (小数点以下切り上げ) 3,000m ² の場合 = 3 + (1,000 ÷ 1,000) ⇒ 4個	

品質管理基準及び規格値

工種	種別	試験区分	試験項目	試験方法	規格値	試験基準	摘要
33 工場製作工 (鋼橋用鋼材)	材料	必須	外観検査 (主部材・代表部)	現物照合 帳票確認		現物とミルシートの整合性が確認できること。 品質がミルシートで確認できること。	
			機械試験 (JISマーク表示品以外かつミルシート照合不可能な主部材)	JISによる	JISによる	JISによる	試験対象とする部材は監督員と協議のうえ選定する。
		外観検査 (付属部材)	目視及び計測				
34 ガス切断工	施工	必須	表面粗さ	目視	主要部材: $50 \mu\text{m Ry}$ 以下 二次部材: $100 \mu\text{m Ry}$ 以下		表面あらさとは、JIS B 0601に規定する表面の粗度をあらわし、 $50 \mu\text{m Ry}$ とは表面あらさ $50/1000\text{mm}$ の凸凹を示す。
			ノッチ深さ	目視 計測	主要部材: ノッチがあつてはならない 二次部材: 1mm 以下		ノッチ深さとは、ノッチ上縁から谷までの深さを示す。
			スラグ	目視	塊状のスラグが点在し、付着しているが、こん跡を残さず容易にはく離するもの。		
			上縁の溶け	目視	わづかに丸みをおびているが、滑らかな状態のもの。		
		その他	平面度	目視	設計図書による (日本溶接協会規格「ガス切断面の品質基準」に基づく)		
			ペベル精度	計測器による計測	設計図書による (日本溶接協会規格「ガス切断面の品質基準」に基づく)		
			真直度	計測器による計測	設計図書による (日本溶接協会規格「ガス切断面の品質基準」に基づく)		
35 溶接工	施工	必須	引張試験: 開先溶接	JIS Z 2241	引張強さが母材の規格値以上。	試験片の形状: JIS Z 3121 1 試験片の個数: 2	・溶接方法は「日本道路協会道路橋示方書・同解説」II鋼橋編17.4.4溶接施工法 図-17.4.1 開先溶接試験溶接方法による。 ・なお、過去に同等もしくはそれ以上の条件で溶接施工試験を行い、かつ施工経験をもつ工場では、その時の試験報告書によって判断し、溶接施工試験を省略することができる。
			型曲げ試験 (19mm未満裏曲げ) (19mm以上側曲げ): 開先溶接	JIS Z 3122	亀裂が生じてはならない。ただし、亀裂の発生原因がブローホールあるいはスラグ巻き込みであることが確認され、かつ、亀裂の長さが3mm以下の場合は許容するものとする。	試験片の形状: JIS Z 3122 試験片の個数: 2	・溶接方法は「日本道路協会道路橋示方書・同解説」II鋼橋編17.4.4溶接施工法 図-17.4.1 開先溶接試験溶接方法による。 ・なお、過去に同等もしくはそれ以上の条件で溶接施工試験を行い、かつ施工経験をもつ工場では、その時の試験報告書によって判断し、溶接施工試験を省略することができる。
		衝撃試験: 開先溶接	JIS Z 2242	溶着金属および溶接熱影響部で母材の規格値以上 (それぞれ3個の平均)。	試験片の形状: JIS Z 2242 4 試験片の採取位置: 「日本道路協会道路橋示方書・同解説」II鋼橋編17.4.4溶接施工法 図-17.4.1 開先溶接試験溶接方法による。 試験片の個数: 各部位につき3	・溶接方法は「日本道路協会道路橋示方書・同解説」II鋼橋編17.4.4溶接施工法 図-17.4.1 開先溶接試験溶接方法による。 ・なお、過去に同等もしくはそれ以上の条件で溶接施工試験を行い、かつ施工経験をもつ工場では、その時の試験報告書によって判断し、溶接施工試験を省略することができる。	
		マクロ試験: 開先溶接	JIS G 0553に準じる。	欠陥があつてはならない。	試験片の個数: 1	・溶接方法は「日本道路協会道路橋示方書・同解説」II鋼橋編17.4.4溶接施工法 図-17.4.1 開先溶接試験溶接方法による。 ・なお、過去に同等もしくはそれ以上の条件で溶接施工試験を行い、かつ施工経験をもつ工場では、その時の試験報告書によって判断し、溶接施工試験を省略することができる。	
		非破壊試験: 開先溶接	JIS Z 3104	引張側: 2類以上 圧縮側: 3類以上	試験片の個数: 試験片継手全長	・溶接方法は「日本道路協会道路橋示方書・同解説」II鋼橋編17.4.4溶接施工法 図-17.4.1 開先溶接試験溶接方法による。 ・なお、過去に同等もしくはそれ以上の条件で溶接施工試験を行い、かつ施工経験をもつ工場では、その時の試験報告書によって判断し、溶接施工試験を省略することができる。	

品質管理基準及び規格値

工種	種別	試験区分	試験項目	試験方法	規格値	試験基準	摘要
35 溶接工	施工	必須	マクロ試験：すみ肉溶接	JIS G 0553に準じる。	欠陥があつてはならない。	試験片の形状：「日本道路協会道路橋示方書・同解説」II鋼橋編17.4.4溶接 図-17.4.3すみ肉溶接試験（マクロ試験）溶接方法および試験片の形状 試験片の個数：1	・溶接方法は「日本道路協会道路橋示方書・同解説」II鋼橋編17.4.4溶接施工法 図-17.4.1開先溶接試験溶接方法による。 ・なお、過去に同等もしくはそれ以上の条件で溶接施工試験を行い、かつ施工経験をもつ工場では、その時の試験報告書によって判断し溶接施工試験を省略することができる。
			引張試験：スタッド溶接	JIS Z 2241	道路橋示方書・同解説による	試験片の形状：JIS B 1198 試験片の個数：3	なお、過去に同等もしくはそれ以上の条件で溶接施工試験を行い、かつ施工経験をもつ工場では、その時の試験報告書によって判断し溶接施工試験を省略することができる。
			曲げ試験：スタッド溶接	JIS Z 3145	溶接部に亀裂を生じてはならない。	試験片の形状：JIS Z 3145 試験片の個数：3	なお、過去に同等もしくはそれ以上の条件で溶接施工試験を行い、かつ施工経験をもつ工場では、その時の試験報告書によって判断し溶接施工試験を省略することができる。
			突合せ継手の内部欠陥に対する検査	JIS Z 3104	引張側：2類以上 圧縮側：3類以上	RTの場合はJIS Z 3104による。 UTの場合はJIS Z 3060による。	「鋼道路橋の疲労設計指針（H14.3）による継手の設計を行っている場合は、疲労強度等級の条件によること。（等級に応じて、内部キズの規格値は3mm以下あるいは、板厚/6mm以下となる）
			外観検査（割れ）	目視	あつてはならない。	検査体制、検査方法を明確にした上で目視検査する。目視は全延長実施する。ただし、疑わしい場合は磁粉探傷法または浸透液探傷法を用いる。	
			外観形状検査（ビート表面のピット）	目視及びノギス等による計測	主要部材の突合せ継手及び断面を構成するT継手、かど継手には、ビード表面にピットがあつてはならない。その他のすみ肉溶接及び部分溶込み開先溶接には、1継手につき3個又は継手長さ1mにつき3個まで許容するものとする。ただし、ピットの大きさが1mm以下の場合は、3個を1個として計算するものとする。	検査体制、検査方法を明確にした上で目視検査する。目視は全延長実施する。ただし、疑わしい場合は磁粉探傷法または浸透液探傷法を用いる。	
			外観形状検査（ビート表面の凸凹）	目視及びノギス等による計測	ビード表面の凸凹は、ビード長さ25mmの範囲で3mm以下。		
			外観形状検査（アンダーカット）	目視及びノギス等による計測	アンダーカットの深さは、0.5mm以下でなければならない。		「鋼道路橋の疲労設計指針（H14.3）による継手の設計を行っている場合は、疲労強度等級の条件によること。（等級に応じて、内部キズの規格値は3mm以下あるいは、板厚/6mm以下となる）
			外観検査（オーバーラップ）	目視	あつてはならない。	検査体制、検査方法を明確にした上で目視検査する。	
			外観形状検査（すみ肉溶接サイズ）	目視及びノギス等による計測	すみ肉溶接のサイズおよびのど厚は、指定すみ肉サイズおよびのど厚を下回ってはならない。ただし、1溶接線の両端各50mmを除く部分では、溶接長さの10%までの範囲で、サイズおよびのど厚ともに-1.0mmの誤差を認めるものとする。	検査体制、検査方法を明確にした上で目視検査する。目視は全延長実施する。	
			外観検査（余盛高さ）	目視及びノギス等による計測	道路橋示方書・同解説による		
			外観検査（アーチスタッド）	目視及びノギス等による計測	・余盛り形状の不整：余盛りは全周にわたり包围していなければならない。なお、余盛りは高さ1mm、幅0.5mm以上 ・クラックおよびスラグ巻込み：あつてはならない。 ・アンダーカット：するとい切欠状のアンダーカットがあつてはならない。ただし、グラインダー仕上げ量が0.5mm以内に納まるものは仕上げて合格とする。 ・スタッドジベルの仕上り高さ：（設計値±2mm）をこえてはならない。		

品質管理基準及び規格値

工種	種別	試験区分	試験項目	試験方法	規格値	試験基準	摘要
35 溶接工	施工	その他の	ハンマー打撃試験	ハンマー打撃	われなどの欠陥を生じないものを合格。	外観検査の結果が不合格となつたスタッドジベルについて全数。 外観検査の結果が合格のスタッドジベルの中から 1 %について抜取り曲げ検査を行なうものとする。	・余盛が包囲していないスタッドジベルは、その方向と反対の 15° の角度まで曲げるものとする。 ・15° 曲げても欠陥の生じないものは、元に戻すことなく、曲げたままにしておくものとする。

品質管理基準及び規格値

(36 下水道)

工種	種別	試験区分	試験項目	試験方法	規格値	試験基準	摘要	備考
管布設工 (開削)	管渠材料 (下水道用鉄筋コンクリート管)	必 須	外観・形状	目視による JSWAS A-1 による	[外観検査] (1)日本下水道協会「認定標章」の表示があること。もしくは、同等以上の材料とする。 (管種の確認を行う) (2)検査項目及び判定基準は次のとおり。	(1)外観・形状検査は全数について行う。 (2)寸法及び外圧強さ、水密性は、認定工場制度により事前に(社)日本下水道協会が審査・認定し発行した「検査証明書」の写しにより省略できるものとする。		
			寸法 (カラー及びゴム輪を含む)		検査項目	判定基準		
			外圧強さ		管軸方向のひび割れ	管の長さ方向で管長の1/4以上(短管及び異形管の場合は1/3以上)にわたるひび割れがないこと。 ただし、管長の1/4以下でもあつても管長の1/10程度のひび割れが複数あってはならない。ここで、ひび割れとは、乾燥収縮に伴い、ごく表面上に発生するひび割れをも含むものであり、直線性のものを指す。また、かめの甲状のひび割れは差し支えない。		
			水密性		管周方向のひび割れ	管周の方向で、管周の1/10以上にわたるひび割れがないこと。		
					管端面の欠損	管端面の平面積の3%以上が欠損していないこと。ただし、シール材に係る部分についての欠損はないこと。		
管布設工 (開削)	管渠材料 (下水道用硬質塩化ビニル管)	必 須	外観・形状	目視による JSWAS K-1 による	[外観検査] (1)日本下水道協会「認定標章」の表示があること。もしくは、同等以上の材料とする。 (管種の確認を行う) (2)検査項目及び判定基準は次のとおり。	(1)外観・形状検査は全数について行う。 (2)寸法、引張試験、偏平試験、負圧、耐薬品性試験及びピカット軟化温度試験は、認定工場制度により事前に(社)日本下水道協会が審査・認定し発行した「検査証明書」の写しにより省略できるものとする。		
			寸法		判定基準	判定基準		
			引張試験		有害な傷	管の強さ、水密性及び耐久性に悪影響を及ぼす傷があってはならない。(かすり傷程度のものは差し支えない)		
			偏平試験		滑らかさ	明らかな凹凸がないこと。		
			負圧試験		割れ	割れがないこと。		
			耐薬品性試験		ねじれ	著しいねじれがないこと。		
			ピカット軟化温度試験		管の断面形状	管の断面は、実用的に真円で、その両端面は管軸に対して直角でなければならない。		
					実用上の真っすぐ	実用上、真っすぐであること。		
管布設工 (開削)	管渠材料 (下水道用リブ付硬質塩化ビニル管)	必 須	外観・形状	目視による JSWAS K-1 による	[外観検査] (1)日本下水道協会「認定標章」の表示があること。もしくは、同等以上の材料とする。 (管種の確認を行う) (2)検査項目及び判定基準は次のとおり。	(1)外観・形状検査は全数について行う。 (2)寸法、引張試験、偏平試験、負圧、耐薬品性試験及びピカット軟化温度試験は、認定工場制度により事前に(社)日本下水道協会が審査・認定し発行した「検査証明書」の写しにより省略できるものとする。		
			寸法		検査項目	判定基準		
			引張試験		有害な傷	管の強さ、水密性及び耐久性に悪影響を及ぼす傷があってはならない。(かすり傷程度のものは差し支えない)		
			偏平試験		滑らかさ	明らかな凹凸がないこと。		
			負圧試験		割れ	割れがないこと。		
			耐薬品性試験		ねじれ	著しいねじれがないこと。		
			ピカット軟化温度試験		管の断面形状	管の断面は、実用的に真円で、その両端面は管軸に対して直角でなければならない。		
					実用上の真っすぐ	実用上、真っすぐであること。		

品質管理基準及び規格値

(36 下水道)

工種	種別	試験区分	試験項目	試験方法	規格値	試験基準	摘要	備考
管布設工（開削）	管渠材料（下水道用強化プラスチック）	必須	外観・形状	目視による JSWAS K-2 による	[外観検査] (1)日本下水道協会「認定標章」の表示があること。もしくは、同等以上の材料とする。 (管種の確認を行う) (2)検査項目及び判定基準は次のとおり。	(1)外観・形状検査は全数について行う。 (2)寸法、外圧試験、耐薬品性試験、耐酸試験及び水密試験は、認定工場制度により事前に(社)日本下水道協会が審査・認定し発行した「検査証明書」の写しにより省略できるものとする。		
			寸法		検査項目	判定基準		
			外圧試験		有害な傷	管の強さ、水密性及び耐久性に悪影響を及ぼす傷があつてはならない。(かすり傷程度のものは差し支えない)		
			耐薬品性試験		滑らかさ	明らかな凹凸がないこと。		
			耐酸試験		管の断面形状	管の断面は、実用的に真円で、その両端面は管軸に対して直角でなければならない。		
			水密試験		実用上の真っすぐ	実用上、真っすぐであること。		
管布設工（開削）	管渠材料（下水道用レジンコンクリート管）	必須	外観・形状	目視による JSWAS K-11による	[外観検査] (1)日本下水道協会「認定標章」の表示があること。もしくは、同等以上の材料とする。 (管種の確認を行う) (2)検査項目及び判定基準は次のとおり。	(1)外観・形状検査は全数について行う。 (2)寸法及び外圧強さ、水密性、耐酸性、吸水性は、認定工場制度により事前に(社)日本下水道協会が審査・認定し発行した「検査証明書」の写しにより省略できるものとする。		
			寸法		検査項目	判定基準		
			外圧試験		管軸方向のひび割れ	管の長さ方向で管長の1/4以上(短管及び異形管の場合は1/3以上)にわたるひび割れがないこと。ただし、管長の1/4以下でもあっても管長の1/10程度のひび割れが複数あつてはならない。ここで、ひび割れとは、乾燥収縮に伴い、ごく表面上に発生するひび割れをも含むものであり、直線生のものを指す。また、かめの甲状のひび割れは差し支えない。		
			水密性試験		管周方向のひび割れ	管周の方向で、管周の1/10以上にわたるひび割れがないこと。		
			耐酸性試験		管端面の欠損	管端面の平面積の3%以上が欠損していないこと。ただし、シール材に係る部分についての欠損はないこと。		
			吸水性試験					
管布設工（開削）	管渠材料（下水道用ボックスカルバート）	必須	外観・形状	目視による 日本下水道協会下水道用資器材II類の規定による	[外観検査] (1)日本下水道協会「認定標章」の表示があること。もしくは、同等以上の材料とする。	(1)外観・形状検査は全数について行う。 (2)形状・寸法及び外圧強さ、水密性、コンクリート圧縮強度については、認定工場制度により事前に(社)日本下水道協会が審査・認定し発行した「検査証明書」の写しにより省略できるものとする。		
			寸法		(2)検査項目及び判定基準は次のとおり。			
			外圧強さ		検査項目	判定基準		
			水密性		ひび割れ	有効長の1/4以上(有効長が1500mm及び1000mmの場合は、1/3以上)にわたるひび割れがないこと。ただし、有効長の1/4以下であつても有効長の1/10程度のひび割れが複数あつてはならない。ここで、ひび割れとは、乾燥収縮に伴い、ごく表面上に発生するひび割れをも含むものであり、直線生のものを指す。また、かめの甲状のひび割れは差し支えない。		
			コンクリートの圧縮強度		端面の欠損	端面の表面積の3%以上が欠損していないこと。		
					外表面のあばた等	内外表面積の5%以上にあばた又は骨材の露出がないこと。		

品質管理基準及び規格値

(36 下水道)

工種	種別	試験区分	試験項目	試験方法	規格値	試験基準	摘要	備考												
管布設工 (開削)	管渠材料 (下水道用ダクタイル鋳鉄管)	原管	内装	JSWAS G-1 による		<p>原管、内装、外装における寸法及びコンクリートの圧縮強度は、認定工場制度により事前に(社)日本下水道協会が審査・認定し発行した「検査証明書」の写しにより省略できるものとする。</p> <p>外観、形状検査は全数について行う。</p>														
		必 須	外 装	JSWAS G-1 による	<p>〔外観検査〕 (1)日本下水道協会「認定標章」の表示があること。もしくは、同等以上の材料とする。</p> <p>(2)検査項目及び判定基準は次のとおり。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>検査項目</th> <th>判定基準</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>原管 クラック</td> <td>クラックがないこと</td> </tr> <tr> <td>原管 湯境</td> <td>湯境がないこと。</td> </tr> <tr> <td>原管 鋳巣</td> <td>手直しの範囲を超えるものは不可とする。</td> </tr> <tr> <td>完成管 モルタル ライニング</td> <td>有害なひび割れがないこと 管の受け口内面にモルタルが付着していないこと。</td> </tr> <tr> <td>完成管</td> <td>表面は実用的に滑らかであること。</td> </tr> <tr> <td>塗装</td> <td>異物の混入塗りむらなどがない、均一な塗膜であること。</td> </tr> </tbody> </table>				検査項目	判定基準	原管 クラック	クラックがないこと	原管 湯境	湯境がないこと。	原管 鋳巣	手直しの範囲を超えるものは不可とする。	完成管 モルタル ライニング	有害なひび割れがないこと 管の受け口内面にモルタルが付着していないこと。	完成管	表面は実用的に滑らかであること。
検査項目	判定基準																			
原管 クラック	クラックがないこと																			
原管 湯境	湯境がないこと。																			
原管 鋳巣	手直しの範囲を超えるものは不可とする。																			
完成管 モルタル ライニング	有害なひび割れがないこと 管の受け口内面にモルタルが付着していないこと。																			
完成管	表面は実用的に滑らかであること。																			
塗装	異物の混入塗りむらなどがない、均一な塗膜であること。																			
管布設工 (開削)	管渠材料 (鋼管)	必 須	外観・形状 寸法 成分・機械的性質 非破壊又は水圧 塗装	目視による 日本下水道協会 下水道用資器材 I類の規定による JISG3443 JISG3451	<p>〔外観検査〕 (1)日本下水道協会「認定標章」の表示があること。もしくは、同等以上の材料とする。</p> <p>(2)検査項目及び判定基準は次のとおり。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>検査項目</th> <th>判定基準</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>原管 実用的に 真っ直ぐ</td> <td>実用的に真っ直ぐであること。</td> </tr> <tr> <td>原管 両端は管軸 に対して直 角</td> <td>実用的に両端面は管軸に対して直角であること。</td> </tr> <tr> <td>原管 有害な欠陥</td> <td>はなはだしい接合部の目違い、アンダーカット、溶接ビートの不整がないこと。</td> </tr> <tr> <td>原管 仕上げ良好</td> <td>銅面が平滑に仕上げていること。</td> </tr> <tr> <td>完成管 塗装及び塗 膜装</td> <td>管によく付着し、実用上平滑で、有害なふくれ、へこみ、しわ、たれ、突部、異物の混入などがないこと。</td> </tr> </tbody> </table>	検査項目	判定基準	原管 実用的に 真っ直ぐ	実用的に真っ直ぐであること。	原管 両端は管軸 に対して直 角	実用的に両端面は管軸に対して直角であること。	原管 有害な欠陥	はなはだしい接合部の目違い、アンダーカット、溶接ビートの不整がないこと。	原管 仕上げ良好	銅面が平滑に仕上げていること。	完成管 塗装及び塗 膜装	管によく付着し、実用上平滑で、有害なふくれ、へこみ、しわ、たれ、突部、異物の混入などがないこと。	<p>(1)外観、形状検査は全数について行う。</p> <p>(2)寸法・成分・機械的性質等は、認定工場制度により事前に(社)日本下水道協会が審査・認定し発行した「検査証明書」の写しにより省略できるものとする。</p>		
検査項目	判定基準																			
原管 実用的に 真っ直ぐ	実用的に真っ直ぐであること。																			
原管 両端は管軸 に対して直 角	実用的に両端面は管軸に対して直角であること。																			
原管 有害な欠陥	はなはだしい接合部の目違い、アンダーカット、溶接ビートの不整がないこと。																			
原管 仕上げ良好	銅面が平滑に仕上げていること。																			
完成管 塗装及び塗 膜装	管によく付着し、実用上平滑で、有害なふくれ、へこみ、しわ、たれ、突部、異物の混入などがないこと。																			

品質管理基準及び規格値

(36 下水道)

工種	種別	試験区分	試験項目	試験方法	規格値	試験基準	摘要	備考																							
管 推 進 工	管渠材料 (下水道推進工法用鉄筋コンクリート管)	必 須	外観・形状	目視による	<p>[外観検査] (1)日本下水道協会「認定標章」の表示があること。もしくは、同等以上の材料とする。</p> <p>(2)検査項目及び判定基準は次のとおり。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>検査項目</th> <th>判定基準</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>管軸方向のひび割れ</td> <td>管の長さ方向で管長の1/4以上(短管及び異形管の場合は1/3以上)にわたるひび割れがないこと。ただし、管長の1/4以下でもあっても管長の1/10程度のひび割れが複数あってはならない。ここで、ひび割れとは、乾燥収縮に伴い、ごく表面上に発生するひび割れを、含むものであり、直線生のものを指す。また、かめの甲状のひび割れは差し支えない。</td> </tr> <tr> <td>管周方向のひび割れ</td> <td>管周の方向で、管周の1/10以上にわたるひび割れがないこと。</td> </tr> <tr> <td>管端面の欠損</td> <td>管端面の平面積の3%以上が欠損していないこと。ただし、シール材に係る部分についての欠損はないこと。</td> </tr> </tbody> </table>	検査項目	判定基準	管軸方向のひび割れ	管の長さ方向で管長の1/4以上(短管及び異形管の場合は1/3以上)にわたるひび割れがないこと。ただし、管長の1/4以下でもあっても管長の1/10程度のひび割れが複数あってはならない。ここで、ひび割れとは、乾燥収縮に伴い、ごく表面上に発生するひび割れを、含むものであり、直線生のものを指す。また、かめの甲状のひび割れは差し支えない。	管周方向のひび割れ	管周の方向で、管周の1/10以上にわたるひび割れがないこと。	管端面の欠損	管端面の平面積の3%以上が欠損していないこと。ただし、シール材に係る部分についての欠損はないこと。	<p>(1)外観・形状検査は全数について行う。</p> <p>(2)寸法、外圧強さ、コンクリートの圧縮強度及び水密性は、認定工場制度により事前に(社)日本下水道協会が審査・認定し発行した「検査証明書」の写しにより省略できるものとする。</p>																	
検査項目	判定基準																														
管軸方向のひび割れ	管の長さ方向で管長の1/4以上(短管及び異形管の場合は1/3以上)にわたるひび割れがないこと。ただし、管長の1/4以下でもあっても管長の1/10程度のひび割れが複数あってはならない。ここで、ひび割れとは、乾燥収縮に伴い、ごく表面上に発生するひび割れを、含むものであり、直線生のものを指す。また、かめの甲状のひび割れは差し支えない。																														
管周方向のひび割れ	管周の方向で、管周の1/10以上にわたるひび割れがないこと。																														
管端面の欠損	管端面の平面積の3%以上が欠損していないこと。ただし、シール材に係る部分についての欠損はないこと。																														
寸法	JSWAS A-2 又は A-6 による																														
(カラー及びゴム輪含む)																															
外圧強さ																															
コンクリートの圧縮強度																															
水密性																															
管 推 進 工	管渠材料 (下水道用レジンコンクリート管)	必 須	外観・形状	目視による	<p>[外観検査] (1)日本下水道協会「認定標章」の表示があること。もしくは、同等以上の材料とする。</p> <p>(管種の確認を行う)</p> <p>(2)検査項目及び判定基準は次のとおり。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>検査項目</th> <th>判定基準</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>管軸方向のひび割れ</td> <td>管の長さ方向で管長の1/4以上(短管及び異形管の場合は1/3以上)にわたるひび割れがないこと。ただし、管長の1/4以下でもあっても管長の1/10程度のひび割れが複数あってはならない。ここで、ひび割れとは、乾燥収縮に伴い、ごく表面上に発生するひび割れを、含むものであり、直線生のものを指す。また、かめの甲状のひび割れは差し支えない。</td> </tr> <tr> <td>管周方向のひび割れ</td> <td>管周の方向で、管周の1/10以上にわたるひび割れがないこと。</td> </tr> <tr> <td>管端面の欠損</td> <td>管端面の平面積の3%以上が欠損していないこと。ただし、シール材に係る部分についての欠損はないこと。</td> </tr> </tbody> </table>	検査項目	判定基準	管軸方向のひび割れ	管の長さ方向で管長の1/4以上(短管及び異形管の場合は1/3以上)にわたるひび割れがないこと。ただし、管長の1/4以下でもあっても管長の1/10程度のひび割れが複数あってはならない。ここで、ひび割れとは、乾燥収縮に伴い、ごく表面上に発生するひび割れを、含むものであり、直線生のものを指す。また、かめの甲状のひび割れは差し支えない。	管周方向のひび割れ	管周の方向で、管周の1/10以上にわたるひび割れがないこと。	管端面の欠損	管端面の平面積の3%以上が欠損していないこと。ただし、シール材に係る部分についての欠損はないこと。	<p>(1)外観・形状検査は全数について行う。</p> <p>(2)寸法、外圧、圧縮強度、水密、耐酸性、吸水試験は、認定工場制度により事前に(社)日本下水道協会が審査・認定し発行した「検査証明書」の写しにより省略できるものとする。</p>																	
検査項目	判定基準																														
管軸方向のひび割れ	管の長さ方向で管長の1/4以上(短管及び異形管の場合は1/3以上)にわたるひび割れがないこと。ただし、管長の1/4以下でもあっても管長の1/10程度のひび割れが複数あってはならない。ここで、ひび割れとは、乾燥収縮に伴い、ごく表面上に発生するひび割れを、含むものであり、直線生のものを指す。また、かめの甲状のひび割れは差し支えない。																														
管周方向のひび割れ	管周の方向で、管周の1/10以上にわたるひび割れがないこと。																														
管端面の欠損	管端面の平面積の3%以上が欠損していないこと。ただし、シール材に係る部分についての欠損はないこと。																														
寸法	JSWAS K-12による																														
外圧試験																															
水密性試験																															
耐酸性試験																															
吸水性試験																															
圧縮強度試験																															
管 推 進 工	管渠材料 (下水道推進工法用ダクタイル鉄管)	必 須	原管	JSWAS G-1 による	<p>[外観検査] (1)日本下水道協会「認定標章」の表示があること。もしくは、同等以上の材料とする。</p> <p>(2)検査項目及び判定基準は次のとおり。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>検査項目</th> <th>判定基準</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>原管</td> <td>クラック</td> <td>クラックがないこと</td> </tr> <tr> <td>外装</td> <td>湯境</td> <td>湯境がないこと。</td> </tr> <tr> <td></td> <td>鑄巣</td> <td>手直しの範囲を超えるものは不可とする。</td> </tr> <tr> <td></td> <td>完成管</td> <td>有害なひび割れがないこと</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>管の受け口内面にモルタルが付着していないこと。</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>表面は実用的に滑らかであること。</td> </tr> <tr> <td></td> <td>塗装</td> <td>異物の混入塗りむらなどがなく、均一な塗膜であること。</td> </tr> </tbody> </table>	検査項目	判定基準	原管	クラック	クラックがないこと	外装	湯境	湯境がないこと。		鑄巣	手直しの範囲を超えるものは不可とする。		完成管	有害なひび割れがないこと			管の受け口内面にモルタルが付着していないこと。			表面は実用的に滑らかであること。		塗装	異物の混入塗りむらなどがなく、均一な塗膜であること。	<p>(1)外観、形状検査は全数について行う。</p> <p>(2)原管、内装、外装における寸法は、認定工場制度により事前に(社)日本下水道協会が審査・認定し発行した「検査証明書」の写しにより省略できるものとする。</p>		
検査項目	判定基準																														
原管	クラック	クラックがないこと																													
外装	湯境	湯境がないこと。																													
	鑄巣	手直しの範囲を超えるものは不可とする。																													
	完成管	有害なひび割れがないこと																													
		管の受け口内面にモルタルが付着していないこと。																													
		表面は実用的に滑らかであること。																													
	塗装	異物の混入塗りむらなどがなく、均一な塗膜であること。																													
内装																															
外観・形状	目視による																														
寸法	JSWAS G-1 による																														
外装																															

品質管理基準及び規格値

(36 下水道)

工種	種別	試験区分	試験項目	試験方法	規格値	試験基準	摘要	備考													
管 推 進 工	管渠材料 (鋼管)	必 須	外観・形状	目視による	<p>[外観検査] (1)日本下水道協会「認定標章」の表示があること。もしくは、同等以上の材料とする。</p> <p>(2)検査項目及び判定基準は次のとおり。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>検査項目</th> <th>判定基準</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>実用的に真っ直ぐ</td> <td>実用的に真っ直ぐであること。</td> </tr> <tr> <td>両端は管軸に対して直角</td> <td>実用的に両端面は管軸に対して直角であること。</td> </tr> <tr> <td>有害な欠陥</td> <td>はなはだしい接合部の目違い、アンダーカット、溶接ビートの不整がないこと</td> </tr> <tr> <td>仕上げ良好</td> <td>銅面が平滑に仕上がってること。</td> </tr> <tr> <td>完成管</td> <td>塗装及び塗膜装</td> <td>管によく密着し、実用上平滑で、有害なぶくれ、へこみ、しわ、たれ、突部、異物の混入などがないこと。</td> </tr> </tbody> </table>	検査項目	判定基準	実用的に真っ直ぐ	実用的に真っ直ぐであること。	両端は管軸に対して直角	実用的に両端面は管軸に対して直角であること。	有害な欠陥	はなはだしい接合部の目違い、アンダーカット、溶接ビートの不整がないこと	仕上げ良好	銅面が平滑に仕上がってること。	完成管	塗装及び塗膜装	管によく密着し、実用上平滑で、有害なぶくれ、へこみ、しわ、たれ、突部、異物の混入などがないこと。	<p>(1)外観、形状検査は全数において行う。</p> <p>(2)寸法、成分・機械的性質等は、認定工場制度により事前に(社)日本下水道協会が審査・認定し発行した「検査証明書」の写しにより省略できるものとする。</p>		
検査項目	判定基準																				
実用的に真っ直ぐ	実用的に真っ直ぐであること。																				
両端は管軸に対して直角	実用的に両端面は管軸に対して直角であること。																				
有害な欠陥	はなはだしい接合部の目違い、アンダーカット、溶接ビートの不整がないこと																				
仕上げ良好	銅面が平滑に仕上がってること。																				
完成管	塗装及び塗膜装	管によく密着し、実用上平滑で、有害なぶくれ、へこみ、しわ、たれ、突部、異物の混入などがないこと。																			
寸法	日本下水道協会 下水道用資器材 I類の規定による JIS G 3444																				
成分・機械的性質																					
非破壊又は水圧	原 管																				
塗装																					
シ ー ルド 工	管渠材料 (シート系セラード工事用標準)	必 須	外観及び 形状・寸法検査	JSWAS A-4 による	<p>[外観検査](下水道協会規格) (1)日本下水道協会「認定標章」の表示があること。もしくは、同等以上の材料とする。</p> <p>(2)有害なひび割れ、隅角部の破損等が無いこと。</p>	<p>[外観検査](下水道協会規格) (1)外観検査は全数について行う。</p> <p>(2)形状・寸法、水平仮組、性能についての検査は、認定工場制度により事前に(社)日本下水道協会が審査・認定し発行した「検査証明書」の写しにより省略できるものとする。</p>															
			水平仮組検査																		
			単体曲げ試験																		
			継手曲げ試験																		
			ジャッキ推力試験																		
			つり手金具 引抜き試験																		
シ ー ルド 工	管渠材料 (セシグーメルンドト工事用標準鋼製)	必 須	材料検査	JSWAS A-3 による	<p>[外観検査](下水道協会規格) (1)日本下水道協会「認定標章」の表示があること。もしくは、同等以上の材料とする。</p> <p>(2)有害な曲がり、そり等が無いこと。</p>	<p>[外観検査](下水道協会規格) (1)外観検査は全数について行う。</p> <p>(2)材料、形状・寸法、溶接、水平仮組についての検査は、認定工場制度により事前に(社)日本下水道協会が審査・認定し発行した「検査証明書」の写しにより省略できるものとする。</p> <p>(3)性能検査は設計図書の定めによる。</p>															
			形状・寸法 及び外観検査																		
			溶接検査																		
			水平仮組検査																		
			性能 検査																		
			単体曲げ試験																		
シ ー ルド 工	管渠材料 (下水道複合内補用強化プラスチック)	必 須	外観・形状	目視による	<p>[外観検査](1)日本下水道協会「認定標章」の表示があること。もしくは、同等以上の材料とする。(管種の確認を行う)(2)検査項目及び判定基準は次のとおり。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>検査項目</th> <th>判定基準</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>有害な傷</td> <td>管の強さ、水密性及び耐久性に悪影響を及ぼす傷があつてはならない。(かすり傷程度のものは差し支えない)</td> </tr> <tr> <td>滑らかさ</td> <td>明らかな凹凸がないこと。</td> </tr> <tr> <td>管の断面形状</td> <td>管の断面は、実用的に真円で、その両端面は管軸に対して直角でなければならない。</td> </tr> <tr> <td>実用上の真っすぐ</td> <td>実用上、真っすぐであること。</td> </tr> </tbody> </table>	検査項目	判定基準	有害な傷	管の強さ、水密性及び耐久性に悪影響を及ぼす傷があつてはならない。(かすり傷程度のものは差し支えない)	滑らかさ	明らかな凹凸がないこと。	管の断面形状	管の断面は、実用的に真円で、その両端面は管軸に対して直角でなければならない。	実用上の真っすぐ	実用上、真っすぐであること。	<p>(1)外観・形状検査は全数について行う。</p> <p>(2)寸法、外圧試験、耐薬品性試験、耐酸試験及び水密試験は、認定工場制度により事前に(社)日本下水道協会が審査・認定し発行した「検査証明書」の写しにより省略できるものとする。</p>					
検査項目	判定基準																				
有害な傷	管の強さ、水密性及び耐久性に悪影響を及ぼす傷があつてはならない。(かすり傷程度のものは差し支えない)																				
滑らかさ	明らかな凹凸がないこと。																				
管の断面形状	管の断面は、実用的に真円で、その両端面は管軸に対して直角でなければならない。																				
実用上の真っすぐ	実用上、真っすぐであること。																				
寸法																					
外圧試験																					
耐薬品性試験																					
耐酸試験																					
水密試験																					

品質管理基準及び規格値

(36 下水道)

工種	種別	試験区分	試験項目	試験方法	規格値	試験基準	摘要	備考										
マンホール設置工	管渠材料（組立マンホール側塊）	必須	外観・形状	目視による	<p>〔外観検査〕 (1) 日本下水道協会「認定標章」の表示があること。 もしくは、同等以上の材料とする。 (2) 検査項目及び判定基準は次のとおり。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>検査項目</th> <th>判定基準</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>有害な傷</td> <td>側塊は、強度や耐久性に悪影響を及ぼす傷がないこと。</td> </tr> <tr> <td>滑らかさ</td> <td>側塊には、組骨材が突き出したり、抜け出した跡がなく、仕上げ面が極度に凹凸になっていないこと。</td> </tr> <tr> <td>端面の欠損</td> <td>側塊の端面は、その面積3%以上が欠損していないこと。</td> </tr> <tr> <td>端面の形状</td> <td>側塊の端面は平滑であり、側塊の軸方向に対して、実用上支障のない直角であること。</td> </tr> </tbody> </table>	検査項目	判定基準	有害な傷	側塊は、強度や耐久性に悪影響を及ぼす傷がないこと。	滑らかさ	側塊には、組骨材が突き出したり、抜け出した跡がなく、仕上げ面が極度に凹凸になっていないこと。	端面の欠損	側塊の端面は、その面積3%以上が欠損していないこと。	端面の形状	側塊の端面は平滑であり、側塊の軸方向に対して、実用上支障のない直角であること。	<p>(1) 外観、形状検査は全数について行う。 (2) 寸法、耐荷力、水密性及びコンクリートの圧縮強さは、認定工場制度により事前に(社)日本下水道協会が審査・認定し発行した「検査証明書」の写しにより省略できるものとする。</p>		
検査項目	判定基準																	
有害な傷	側塊は、強度や耐久性に悪影響を及ぼす傷がないこと。																	
滑らかさ	側塊には、組骨材が突き出したり、抜け出した跡がなく、仕上げ面が極度に凹凸になっていないこと。																	
端面の欠損	側塊の端面は、その面積3%以上が欠損していないこと。																	
端面の形状	側塊の端面は平滑であり、側塊の軸方向に対して、実用上支障のない直角であること。																	
寸法	日本下水道協会 下水道用資器材 II類の規定による JIS A 5372																	
耐荷力																		
水密性																		
コンクリート圧縮強さ																		
マンホール設置工	管渠材料（下水道用鉄製）	必須	外観・形状	目視による	<p>〔外観検査〕 (1) 日本下水道協会「認定標章」の表示があること。 もしくは、同等以上の材料とする。 (2) 有害なきずが無く、外観がよいこと。</p>	<p>(1) 外観、形状検査は、全数について行う。 (2) 寸法・構造、材質試験、荷重たわみ試験及び耐荷重試験は、認定工場制度により事前に(社)日本下水道協会が審査・認定し発行した「検査証明書」の写しにより省略できるものとする。</p>												
			寸法・構造	JSWAS G-4 による														
			材質試験															
			荷重たわみ試験															
			耐荷重試験															
マンホール設置工	管渠材料（組立マンホール）	必須	外観・形状	目視による	<p>〔外観検査〕 (1) 日本下水道協会「認定標章」の表示があること。 もしくは、同等以上の材料とする。 (2) 検査項目及び判定基準は次のとおり。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>検査項目</th> <th>判定基準</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>有害な傷</td> <td>側塊は、強度や耐久性に悪影響を及ぼす傷がないこと。</td> </tr> <tr> <td>滑らかさ</td> <td>側塊には、組骨材が突き出したり、抜け出した跡がなく、仕上げ面が極度に凹凸になっていないこと。</td> </tr> <tr> <td>端面の欠損</td> <td>側塊の端面は、その面積3%以上が欠損していないこと。</td> </tr> <tr> <td>端面の形状</td> <td>側塊の端面は平滑であり、側塊の軸方向に対して、実用上支障のない直角であること。</td> </tr> </tbody> </table>	検査項目	判定基準	有害な傷	側塊は、強度や耐久性に悪影響を及ぼす傷がないこと。	滑らかさ	側塊には、組骨材が突き出したり、抜け出した跡がなく、仕上げ面が極度に凹凸になっていないこと。	端面の欠損	側塊の端面は、その面積3%以上が欠損していないこと。	端面の形状	側塊の端面は平滑であり、側塊の軸方向に対して、実用上支障のない直角であること。	<p>(1) 外観、形状検査は全数について行う。 (2) 寸法、耐荷力、水密性及びコンクリートの圧縮強さは、認定工場制度により事前に(社)日本下水道協会が審査・認定し発行した「検査証明書」の写しにより省略できるものとする。</p>		
検査項目	判定基準																	
有害な傷	側塊は、強度や耐久性に悪影響を及ぼす傷がないこと。																	
滑らかさ	側塊には、組骨材が突き出したり、抜け出した跡がなく、仕上げ面が極度に凹凸になっていないこと。																	
端面の欠損	側塊の端面は、その面積3%以上が欠損していないこと。																	
端面の形状	側塊の端面は平滑であり、側塊の軸方向に対して、実用上支障のない直角であること。																	
寸法	JSWAS A-11 による																	
耐荷力																		
水密性																		
コンクリート圧縮強さ																		

品質管理基準及び規格値

(36 下水道)

工種	種別	試験区分	試験項目	試験方法	規格値	試験基準	摘要	備考										
マンホール設置工	管渠材料（レジンコンクリート製マンホール）	必須	外観・形状	目視による	<p>〔外観検査〕 (1)日本下水道協会「認定標章」の表示があること。もしくは、同等以上の材料とする。</p> <p>(管種の確認を行う) (2)検査項目及び判定基準は次のとおり。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>検査項目</th> <th>判定基準</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>有害な傷</td> <td>側塊は、強度や耐久性に悪影響を及ぼす傷がないこと。</td> </tr> <tr> <td>滑らかさ</td> <td>側塊には、組骨材が突き出している、抜け出した跡がなく、仕上げ面が極度に凹凸になっていないこと。</td> </tr> <tr> <td>端面の欠損</td> <td>側塊の端面は、その面積3%以上が欠損していないこと。</td> </tr> <tr> <td>端面の形状</td> <td>側塊の端面は平滑であり、側塊の軸方向に対して、実用上支障のない直角であること。</td> </tr> </tbody> </table>	検査項目	判定基準	有害な傷	側塊は、強度や耐久性に悪影響を及ぼす傷がないこと。	滑らかさ	側塊には、組骨材が突き出している、抜け出した跡がなく、仕上げ面が極度に凹凸になっていないこと。	端面の欠損	側塊の端面は、その面積3%以上が欠損していないこと。	端面の形状	側塊の端面は平滑であり、側塊の軸方向に対して、実用上支障のない直角であること。	<p>(1)外観、形状検査は全数について行う。</p> <p>(2)寸法、耐荷力、水密性、耐酸性、吸水性及びコンクリートの圧縮強さは、認定工場制度により事前に(社)日本下水道協会が審査・認定し発行した「検査証明書」の写しにより省略できるものとする。</p>		
検査項目	判定基準																	
有害な傷	側塊は、強度や耐久性に悪影響を及ぼす傷がないこと。																	
滑らかさ	側塊には、組骨材が突き出している、抜け出した跡がなく、仕上げ面が極度に凹凸になっていないこと。																	
端面の欠損	側塊の端面は、その面積3%以上が欠損していないこと。																	
端面の形状	側塊の端面は平滑であり、側塊の軸方向に対して、実用上支障のない直角であること。																	
寸法	JSWAS K-10による																	
耐荷力																		
水密性試験																		
耐酸性試験																		
吸水性試験																		
コンクリート圧縮強さ																		
マンホール設置工	管渠足材掛け（マント）	必須	外観・形状	目視による	〔外観検査〕 被覆材は有害なわれ、破損等が無いこと。	外観、形状検査は全数について行う。												
			寸法		品質を判定できる資料又は試験成績表を提出する。	1)芯材 JIS G 4303(SUS403,SUS304) JIS G 3507(SWRCH12R) JIS G 3539(SWCH12R) の規格に適合すること。												
			材質															
	管渠材料（下水道用塩化ビニル製小型マンホール）	必須	外観・形状	目視による	<p>〔外観検査〕 (1)日本下水道協会「認定標章」の表示があること。もしくは、同等以上の材料とする。</p> <p>(2)検査項目及び判定基準は次のとおり。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>検査項目</th> <th>判定基準</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>有害な傷</td> <td>マンホールの強さ、水密性及び耐久性に悪影響を及ぼす傷があつてはならない。(かすり傷程度のものは差し支えない)</td> </tr> <tr> <td>滑らかさ</td> <td>明らかな凹凸がないこと。</td> </tr> <tr> <td>割れ</td> <td>割れがないこと。</td> </tr> <tr> <td>ねじれ</td> <td>著しいねじれがないこと。</td> </tr> </tbody> </table>	検査項目	判定基準	有害な傷	マンホールの強さ、水密性及び耐久性に悪影響を及ぼす傷があつてはならない。(かすり傷程度のものは差し支えない)	滑らかさ	明らかな凹凸がないこと。	割れ	割れがないこと。	ねじれ	著しいねじれがないこと。	<p>(1)外観、形状検査は、全数について行う。</p> <p>(2)寸法、引張試験、負圧試験、耐薬品性試験及びピカット軟化温度試験等は、認定工場制度により事前に(社)日本下水道協会が審査・認定し発行した「検査証明書」の写しにより省略できるものとする。</p>		
検査項目	判定基準																	
有害な傷	マンホールの強さ、水密性及び耐久性に悪影響を及ぼす傷があつてはならない。(かすり傷程度のものは差し支えない)																	
滑らかさ	明らかな凹凸がないこと。																	
割れ	割れがないこと。																	
ねじれ	著しいねじれがないこと。																	
寸法	JSWAS K-9による。 内ふたは、JSWASK-7、 防護ふたは、JSWASG-3による。																	
引張試験																		
荷重試験																		
負圧試験																		
耐薬品性試験																		
ピカット軟化温度試験																		

品質管理基準及び規格値

(36 下水道)

工種	種別	試験区分	試験項目	試験方法	規格値	試験基準	摘要	備考										
ま す 設 置 工	管渠材料 防護(下水道用 鋳鉄製)	必 須	外観・形状	目視による	<p>[外観検査]</p> <p>(1)日本下水道協会「認定標準」の表示があること。もしくは、同等以上の材料とする。</p> <p>(2)有害なきずが無く、外観がよいこと。</p>	<p>(1)外観・形状検査は、全数について行う。</p> <p>(2)寸法、荷重たわみ試験及び耐荷重試験及び材質試験は、認定工場制度により事前に(社)日本下水道協会が審査・認定し発行した「検査証明書」の写しにより省略できるものとする。</p>												
			寸法	JSWAS G-3 による														
			荷重たわみ試験															
			耐荷重試験															
			材質試験															
ま す 設 置 工	管渠材料 (下水道用 硬質塩化ビ ニル製 ます)	必 須	外観・形状	目視による	<p>[外観検査]</p> <p>(1)日本下水道協会「認定標準」の表示があること。もしくは、同等以上の材料とする。</p> <p>(2)検査項目及び判定基準は次のとおり。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>検査項目</th> <th>判定基準</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>有害な傷</td> <td>マンホールの強さ、水密性及び耐久性に悪影響を及ぼす傷があつてはならない。(かすり傷程度のものは差し支えない)</td> </tr> <tr> <td>滑らかさ</td> <td>明らかな凹凸がないこと。</td> </tr> <tr> <td>割れ</td> <td>割れがないこと。</td> </tr> <tr> <td>ねじれ</td> <td>著しいねじれがないこと。</td> </tr> </tbody> </table>	検査項目	判定基準	有害な傷	マンホールの強さ、水密性及び耐久性に悪影響を及ぼす傷があつてはならない。(かすり傷程度のものは差し支えない)	滑らかさ	明らかな凹凸がないこと。	割れ	割れがないこと。	ねじれ	著しいねじれがないこと。	<p>(1)外観・形状検査は、全数について行う。</p> <p>(2)寸法、引張試験、負圧試験、耐薬品性試験及びピカット軟化温度試験等は、認定工場制度により事前に(社)日本下水道協会が審査・認定し発行した「検査証明書」の写しにより省略できるものとする。</p>		
検査項目	判定基準																	
有害な傷	マンホールの強さ、水密性及び耐久性に悪影響を及ぼす傷があつてはならない。(かすり傷程度のものは差し支えない)																	
滑らかさ	明らかな凹凸がないこと。																	
割れ	割れがないこと。																	
ねじれ	著しいねじれがないこと。																	
寸法	JSWAS K-7 による。																	
引張試験	防護ふたは、JSWAS G-3 立上り部は、JSWAS K-1 による。																	
荷重試験																		
負圧試験																		
耐薬品性試験																		
ピカット軟化温度試験																		
ま す 設 置 工	管渠材料 (下水道用 ポリプロピレン 製 ます)	必 須	外観・形状	目視による	<p>[外観検査]</p> <p>(1)日本下水道協会「認定標準」の表示があること。もしくは、同等以上の材料とする。</p> <p>(2)検査項目及び判定基準は次のとおり。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>検査項目</th> <th>判定基準</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>有害な傷</td> <td>マンホールの強さ、水密性及び耐久性に悪影響を及ぼす傷があつてはならない。(かすり傷程度のものは差し支えない)</td> </tr> <tr> <td>滑らかさ</td> <td>明らかな凹凸がないこと。</td> </tr> <tr> <td>割れ</td> <td>割れがないこと。</td> </tr> <tr> <td>ねじれ</td> <td>著しいねじれがないこと。</td> </tr> </tbody> </table>	検査項目	判定基準	有害な傷	マンホールの強さ、水密性及び耐久性に悪影響を及ぼす傷があつてはならない。(かすり傷程度のものは差し支えない)	滑らかさ	明らかな凹凸がないこと。	割れ	割れがないこと。	ねじれ	著しいねじれがないこと。	<p>(1)外観・形状検査は、全数について行う。</p> <p>(2)寸法、引張試験、負圧試験、耐薬品性試験及び荷重たわみ温度試験等は、認定工場制度により事前に(社)日本下水道協会が審査・認定し発行した「検査証明書」の写しにより省略できるものとする。</p>		
検査項目	判定基準																	
有害な傷	マンホールの強さ、水密性及び耐久性に悪影響を及ぼす傷があつてはならない。(かすり傷程度のものは差し支えない)																	
滑らかさ	明らかな凹凸がないこと。																	
割れ	割れがないこと。																	
ねじれ	著しいねじれがないこと。																	
寸法	JSWAS K-8 による。																	
引張試験	防護ふたは、JSWAS G-3 による。																	
荷重試験																		
負圧試験																		
耐薬品性試験																		
荷重たわみ温度試験																		

品質管理基準及び規格値

(36 下水道)

工種	種別	試験区分	試験項目	試験方法	規格値	試験基準	摘要	備考
基礎杭工	H鋼杭(鋼管杭)	必須	外観	目視による	(1)外観検査使用上、有害な欠陥(変形など)が無いこと。 (2)形状・寸法及び材料等は、JISA5525(鋼管ぐい)、JISA5526(H形鋼ぐい)の規格に適合すること。	(1)設計図書による。 (2)形状・寸法及び材料等は、「規格証明書」(品質を含む)又は「試験成績表」を提出する。		
			形状・寸法					
			材料検査					
(既成杭)	I型杭(コンクリート杭)	必須	外観	目視による	(1)外観検査使用上、有害な欠陥(ひび割れ・損傷など)が無いこと。 (2)形状・寸法及び性能等は、JISA5310(遠心力鉄筋コンクリートぐい)、JISA5337(プレテジョン方式遠心力高強度プレストレスコンクリートぐい)の規格に適合すること。	(1)設計図書による。 (2)形状・寸法及び材料等は、「規格証明書」(品質を含む)又は「試験成績表」を提出する。		
			形状・寸法					
			性能検査					
基礎杭工(既製杭)	SC杭(杭合杭)	必須	外観	目視による	(1)外観検査使用上、有害な欠陥(ひび割れ・損傷など)が無いこと。(2)形状・寸法及び性能等は、「鋼管複合ぐい(SCぐい)団体規格(案)・(社)コンクリートバイル協会」に適合すること。	(1)設計図書による。(2)形状・寸法及び材料等は、「規格証明書」(品質を含む)又は「試験成績表」を提出する。		
			形状・寸法					
			性能検査					
基礎杭工(既製杭)	施工		基礎杭工(既製杭)の施工管理については、3. 既製杭工、施工の基準及び規格値による					
	施工	その他	支持力試験	杭の載荷試験		試験成績書等の確認によるが、別途設計図書に定める場合はこれによる		
基礎杭工(現場打ち杭)	施工	必須	安定液等の孔内水位、 安定液の有効性試験			(1)孔内水位については杭ごとに必要に応じて測定する。 (2)有効性試験(比重、粘性、ろ過水量、PH、砂分)は杭ごとに又は1日に1回測定する。		
			その他	支持力試験	杭の載荷試験	試験成績書等の確認によるが、別途設計図書に定める場合はこれによる		

38 [漁港漁場]

1. 土

1-1 一般事項

区分	管理項目	管理内容	管理方法	品質規格	測定頻度	結果の整理方法	備考
1) 埋立材	材質	種類	観察	〈特〉による。	施工中適宜		
		品質	〈特〉による。	〈特〉による。	搬入前、採取地毎に1回	〈特〉による。	
2) 裏埋材	材質	種類	観察	〈特〉による。	施工中適宜		
3) 盛土材		品質	〈特〉による。	〈特〉による。	搬入前、採取地毎に1回	試験成績表を提出	
4) 採取土	材質	種類	観察	〈特〉による。	施工中適宜		
		外観	観察	〈特〉による。	施工中適宜		
		品質	〈特〉による。	〈特〉による。	搬入前、採取地毎に1回	〈特〉による。	

2. 石材等

2-1 砂

区分	管理項目	管理内容	管理方法	品質規格	測定頻度	結果の整理方法	備考
1) 敷砂	材質	外観	観察	異物の混入のないこと。	施工中適宜		
		種類、品質及び粒度	JIS A 1102 JIS A 1204	〈特〉による。	搬入前、採取地毎に1回	試験成績表を提出	
		シルト以下の細粒含有率	〈特〉による。	〈特〉による。	特による。	試験成績表を提出	
4) 中詰砂	材質	種類	観察	〈特〉による。	施工中適宜		
		外観	観察	異物の混入のないこと。	施工中適宜		
		最大粒径	観察	〈特〉による。	施工中適宜		
		単位体積重量	〈特〉による。	〈特〉による。	搬入前、採取地毎に1回	試験成績表を提出	湿潤又は飽和状態の材料について単位体積重量を確認する。
5) 載荷材	材質	外観	観察	異物の混入のないこと。	施工中適宜		
		種類、品質及び粒度	JIS A 1102 JIS A 1204	〈特〉又はJISの規定による。	搬入前、採取地毎に1回	試験成績表を提出	
		単位体積重量	〈特〉による。	〈特〉による。	搬入前、採取地毎に1回	試験成績表を提出	湿潤又は飽和状態の材料について単位体積重量を確認する。

2-2 砂利・碎石

区分	管理項目	管理内容	管理方法	品質規格	測定頻度	結果の整理方法	備考
1) 碎石	材質	外観	観察	異物の混入のないこと。	施工中適宜		
		粒度	JIS A 1102 JIS A 1204	〈特〉による。	搬入前産地毎に1回	試験成績表を提出	
		比重	JIS A 1110	〈特〉による。	搬入前産地毎に1回	試験成績表を提出	
		吸水量	JIS A 1110	〈特〉による。	搬入前産地毎に1回	試験成績表を提出	

2-3 石

区分	管理項目	管理内容	管理方法	品質規格	測定頻度	結果の整理方法	備考
1) 石	材質	外観	観察	第13編 1-3-4による。	施工中適宜		
		石の種類	観察	〈特〉による。	施工中適宜		
		比重	JIS A 5006	〈特〉による。	産地毎に1回	試験成績表を提出	石質の変化がない場合は1年以内の試験成績表とする。
		規定外質量の比率	観察	〈特〉及びJIS A 5006による。	施工中適宜		

3. 鋼材

3-1 鋼矢板

区分	管理項目	管理内容	管理方法	品質規格	測定頻度	結果の整理方法	備考
1) 鋼矢板	化学成分、機械的性質	JIS に適合していること。	製造工場の試験成績表(検査証明書)により確認	JIS A 5523 JIS A 5528	搬入時、ロット毎	試験成績表(検査証明書)を提出	
	外観	有害な傷、変形等がないこと。	観察	JIS A 5523 JIS A 5528	搬入時、全数		
	形状寸法	JIS 及び〈特〉の形状寸法に適合していること。	製造工場の試験成績表(検査証明書)により確認	JIS A 5523 JIS A 5528	搬入時	試験成績表(検査証明書)を提出	
	溶接部	割れ、ブローホール及びのど厚並びにサイズの過不足等有害な欠陥がないこと。	JIS Z 3104 放射線透過試験	〈特〉による。	〈特〉による。	試験成績表(検査証明書)を提出	
2) 鋼管矢板	本体・付属品の化学成分、機械的性質	JIS に適合していること。	製造工場の試験成績表(検査証明書)により確認	JIS A 5530	搬入時、ロット毎	試験成績表(検査証明書)を提出	
	外観	有害な傷、変形等がないこと。	観察	JIS A 5530	搬入時、全数		
	形状寸法	JIS 及び〈特〉の形状寸法に適合していること。	製造工場の試験成績表(検査証明書)により確認	JIS A 5530	搬入時	試験成績表(検査証明書)を提出	工場出荷時の測定表を含む
	溶接部	割れ、ブローホール及びのど厚並びにサイズの過不足等有害な欠陥がないこと。	JIS Z 3104 放射線透過試験	〈特〉による。	〈特〉による。	試験成績表(検査証明書)を提出	

3-2 鋼板及び形鋼等

区分	管理項目	管理内容	管理方法	品質規格	測定頻度	結果の整理方法	備考
1) 鋼板、形鋼等	化学成分、機械的性質	JIS に適合していること。	製造工場の試験成績表(検査証明書)により確認	JIS G 3101	搬入時、ロット毎	試験成績表(検査証明書)を提出	
	外観	有害な傷、変形等がないこと。	観察	JIS G 3101	搬入時、全数又は結束毎		
	形状寸法	JIS 及び〈特〉の形状寸法に適合していること。	製造工場の試験成績表(検査証明書)により確認	JIS G 3192 JIS G 3193 JIS G 3194	搬入時	試験成績表(検査証明書)を提出	

3-3 控工

区分	管理項目	管理内容	管理方法	品質規格	測定頻度	結果の整理方法	備考
1) 腹起し							3-2鋼板及び形鋼等を適用する。
2) タイロッド	本体・附属品の化学成分、機械的性質	(一般構造用圧延鋼材の場合) JIS に適合していること。	製造工場の試験成績表により確認	JIS G 3101	ロット毎	試験成績表(検査証明書)を提出	
		(高張力鋼材の場合) 機械的性質は〈共〉第1編2-6-5に、化学成分は〈特〉及び承諾した規格に適合していること。	製造工場の試験成績表(検査証明書)により確認	機械的性質は第13編表1-2、化学成分は〈特〉及び承諾した規格とする。	ロット毎	試験成績表(検査証明書)を提出	
	外観	有害な傷、変形等がないこと。	観察	異常が認められないこと。	搬入時、全数		
	形状寸法	〈特〉の形状寸法に適合していること。	製造工場の試験成績表(検査証明書)により確認	監督員が承諾した図面	搬入時	試験成績表(検査証明書)を提出	
	組立引張試験	〈特〉に適合していること。	〈特〉による。	〈特〉による。	〈特〉による。	試験成績表を提出	
3) タイワイヤー	本体・附属品の化学成分、機械的性質	JIS に適合していること。	製造工場の試験成績表(検査証明書)により確認	JIS G 3502 JIS G 3536 JIS G 3506 JIS G 3521	ロット毎	試験成績表(検査証明書)を提出	
		〈特〉の規格に適合していること。	製造工場の試験成績表により確認	JIS K 6922-2	ロット毎	試験成績表を提出	
	外観	有害な傷、変形等がないこと。	観察	異常が認められないこと。	搬入時、全数		
	形状寸法	〈特〉の形状寸法に適合していること。	製造工場の試験成績表(検査証明書)により確認	監督職員が承諾した図面	搬入時	試験成績表(検査証明書)を提出	
	組立品引張試験	〈特〉に適合していること。	〈特〉による。	〈特〉による。	〈特〉による。	試験成績表を提出	

4. セメントコンクリート製品

4-1 一般事項

区分	管理項目	管理内容	管理方法	品質規格	測定頻度	結果の整理方法	備考
1) コンクリート 矢板	外観	有害な傷がないこと。	観察	JIS A 5372 JIS A 5373	搬入時、全数		曲げ強さは試験成績表（検査証明書）で確認する。
	形状寸法	JIS 及び〈特〉の形状寸法に適合していること。	製造工場の試験成績表（検査証明書）により確認	JIS A 5361 JIS A 5363 JIS A 5365		試験成績表（検査証明書）を提出	

5. 防食材料

5-1 アルミニウム合金陽極

区分	管理項目	管理内容	管理方法	品質規格	測定頻度	結果の整理方法	備考
1) 電気防食陽極	陽極の種類 化学成分	承諾した品質に適合していること。	製造工場の試験成績表（検査証明書）により確認	監督員が承諾した図面	搬入前	試験成績表（検査証明書）を提出	
	形状寸法	承諾図等の形状寸法に適合していること。	製造工場の測定結果表により確認	監督員が承諾した図面 各陽極の形状寸法の許容範囲は 5 %以内とする。	搬入前、全数	工場の測定表を提出	
	質量	承諾した品質に適合していること。	製造工場の測定結果表により確認 計量器により測定	各陽極の質量の許容範囲は 2 %以内とし 取付総質量は陽極 1 個の標準質量の和を下回ってはならない。ただし、陽極 1 個の標準質量が 30kg 未満の陽極質量の許容範囲は $\pm 4\%$ の範囲とする。	搬入前、全数 搬入時、適宜	工場の測定表を提出	
	陽極板の電流効率等 (陽極電位、発生電流)	〈特〉の値に適合していること。	製造工場の試験成績表により確認	90%以上	搬入前	試験成績表を提出	

5-2 防食塗装

区分	管理項目	管理内容	管理方法	品質規格	測定頻度	結果の整理方法	備考
1) 塗装材	材質	種類	観察	〈特〉による。	施工中適宜		
		品質	〈特〉による。	〈特〉による。	搬入時、ロット毎	試験成績表（検査証明書）を提出	

5-3 被覆防食材料

区分	管理項目	管理内容	管理方法	品質規格	測定頻度	結果の整理方法	備考
1) モルタルライニング	材質	種類	観察	〈特〉による。	施工中適宜		
		品質	〈特〉による。	〈特〉による。	搬入時、ロット毎	試験成績表（検査証明書）を提出	
2) 保護カバー	材質	種類	観察	〈特〉による。	施工中適宜		
		品質	〈特〉による。	〈特〉による。	搬入時、ロット毎	試験成績表（検査証明書）を提出	

6. 防舷材・滑り材

6-1 ゴム防舷材

区分	管理項目	管理内容	管理方法	品質規格	測定頻度	結果の整理方法	備考
1) ゴム防舷材	材質	ゴムの物理試験（引張試験、硬さ試験、老化試験等）による材質が第13編表1-4に適合していること。	製造工場の試験成績表（検査証明書）により確認	第13編表1-3 JIS K 6250 JIS K 6251 JIS K 6253 JIS K 6257 JIS K 6262	製造前 ロットに使用した練ゴムより試料1セット	試験成績表（検査証明書）を提出	
	性能	反力及び吸収エネルギー	〈特〉による。 製造工場の試験成績表（検査証明書）により確認	〈特〉による。	搬入前 10本に1本	試験成績表（検査証明書）を提出	
	外観	有害な傷等がないこと。	観察	異常が認められないこと。	搬入時、適宜		
	形状寸法	長さ、幅、高さ、肉厚 ボルトの穴径及び中心間隔等	製造工場の測定結果表により確認	〈特〉及び監督員が承諾した詳細図等	搬入前、全数	工場の測定表を提出	製造工場の測定結果表により確認し、別紙（例）は参考
	2) 取付金具	外観	有害な傷等がないこと。	観察	異常が認められないこと。	搬入時、適宜	
		形状寸法	〈特〉の形状寸法に適合していること。	〈特〉及び監督員が承諾した詳細図等	搬入時、適宜		

6-2 滑り材

区分	管理項目	管理内容	管理方法	品質規格	測定頻度	結果の整理方法	備考
1) 滑り材	材質	〈特〉の形状寸法に適合していること。	製造工場の試験成績表（検査証明書）により確認	〈特〉及び監督員が承諾した詳細図等	搬入前	試験成績表（検査証明書）を提出	
	外観	有害な傷等がないこと。	観察	異常が認められないこと。	搬入時、全数		
	形状寸法	〈特〉の形状寸法に適合していること。	製造工場の測定結果表により確認	〈特〉及び監督員が承諾した詳細図等	搬入前、適宜	工場の測定表を提出	

7. 係船柱・係船環

7-1 係船柱

区分	管理項目	管理内容	管理方法	品質規格	測定頻度	結果の整理方法	備考
1) 係船柱	本体・付属品の化学成分、機械的性質	JIS の規定による。	製造工場の試験成績表(検査証明書)により確認	第13編 表1-5-1	1 溶解毎	試験成績表(検査証明書)を提出	
	外観	有害な傷、変形等がないこと。	観察	異常が認められないこと。	搬入時、全数		
	形状寸法	〈特〉の形状寸法に適合していること。	製造工場の測定結果表により確認	第13編 図2-1~3 及び第13編 表2-1	搬入前、全数	工場の測定表を提出	

7-2 係船環

区分	管理項目	管理内容	管理方法	品質規格	測定頻度	結果の整理方法	備考
1) 係船環	材質	〈特〉の形状寸法に適合していること。	製造工場の試験成績表(検査証明書)により確認	第13編 表1-5-2	搬入前	試験成績表(検査証明書)を提出	
	外観	有害な傷、変形等がないこと。	観察	異常が認められないこと。	搬入時、全数		
	形状寸法	〈特〉の形状寸法に適合していること。	製造工場の測定結果表により確認	第13編 表2-5及び〈特〉による。	搬入前、全数	工場の測定表を提出	

8. 車止め・縁金物

8-1 車止め・縁金物

区分	管理項目	管理内容	管理方法	品質規格	測定頻度	結果の整理方法	備考
1) 鋼製 (縁金物を含む)	本体、被覆材、付属品の化学成分、機械的性質	JIS の規定による。	製造工場の試験成績表(検査証明書)により確認	第13編 表1-6	搬入前	試験成績表(検査証明書)を提出	
	外観	使用上有害な反り、溶接部の不良個所等がないこと。	観察	異常が認められないこと。	搬入時適宜		
	形状寸法	〈特〉の形状寸法に適合していること。	製造工場の測定結果表により確認	〈特〉による。	搬入前、全数	工場の測定表を提出	
2) その他 (縁金物を含む)	材質	〈特〉の形状寸法に適合していること。	製造工場の測定結果表により確認	〈特〉による。	搬入前	試験成績表(検査証明書)を提出	
	外観	使用上有害な反り等がないこと。	観察	異常が認められないこと。	搬入時適宜		
	形状寸法	〈特〉の形状寸法に適合していること。	製造工場の測定結果表により確認	〈特〉による。	搬入前、全数	工場の測定表を提出	

9. マット

9-1 アスファルトマット

区分	管理項目	管理内容	管理方法	品質規格	測定頻度	結果の整理方法	備考
1) アスファルトマット	材質	合材の配合、合材の強度、アスファルトの針入度、マットの押抜き強度が〈特〉に適合していること。	製造工場の試験成績表により確認	第13編 1-9-1又は特による。	1,000m ² に1回	試験成績表及び配合表を提出	〈共〉8アスファルト舗装を適用する。
	外観	補強材の種類は〈特〉に適合していること。	観察	〈特〉による。	搬入時、適宜		
	形状寸法	厚さ	スチールテープ等で測定	〈特〉による。	20枚に1枚を2箇所	管理表を作成し提出	
		幅及び長さ	スチールテープ等で測定	〈特〉による。	20枚に1枚を1箇所	管理表を作成し提出	
2) 摩擦増大用マット	材質						9-1-1) アスファルトマットを適用する。
	形状寸法						9-1-1) アスファルトマットを適用する。

9-2 繊維系マット

区分	管理項目	管理内容	管理方法	品質規格	測定頻度	結果の整理方法	備考
1) 繊維系マット	材質及び規格	伸び、引裂、引張強度等が〈特〉に適合していること。	製造工場の試験成績表により確認	〈特〉による。	搬入前、適宜	試験成績表を提出	引張試験JIS L 1908 引裂試験JIS L 1096

9-3 合成樹脂系マット

区分	管理項目	管理内容	管理方法	品質規格	測定頻度	結果の整理方法	備考
1) 合成樹脂系マット	材質及び規格	伸び、引裂、引張強度、比重、耐海水引張強度等が〈特〉に適合していること。	製造工場の試験成績表により確認	〈特〉による。	搬入前、適宜	試験成績表を提出	引張試験JIS K 6723 引裂試験JIS K 6252 比重試験JIS K 7112 耐海水試験 JIS K 6773

9-4 ゴムマット

区分	管理項目	管理内容	管理方法	品質規格	測定頻度	結果の整理方法	備考
1) ゴムマット	材質及び規格	硬度、伸び、引裂、引張強度等が〈特〉に適合していること。	製造工場の試験成績表により確認	〈特〉による。	搬入前、適宜	試験成績表を提出	引張試験JIS K 6251 引裂試験JIS K 6252
	形状寸法	〈特〉による。	スチールテープ等で測定	〈特〉による。	〈特〉による。	管理表を作成し提出	

10. 組立魚礁部材

10-1 コンクリート部材

区分	管理項目	管理内容	管理方法	品質規格	測定頻度	結果の整理方法	備考
1) コンクリート部材	外観	有害な傷、ひび割れ、欠け、ねじれ等がないこと。	観察	異常が認められないこと。	搬入時、全数		
	形状寸法	〈特〉の形状寸法に適合していること。	製造工場の測定結果表により確認	第13編 1-10-1又は〈特〉による。	搬入前、全数	測定結果表(検査証明書)を提出	
	強度	供試体の作成	JIS A 1132		1日1回とし、1日の打設量が50m ³ を超える場合は50m ³ ごとに1回とする。		
	圧縮試験		JIS A 1108	1回の試験結果は、指定強度の値の85%以上、3回の試験結果の平均値は、指定強度の値以上		製造工場の試験成績表(検査証明書)を提出	

10-2 鋼製部材

区分	管理項目	管理内容	管理方法	品質規格	測定頻度	結果の整理方法	備考
1) 鋼製部材	本体・付属品の化学成分、機械的性質	〈特〉に適合していること。	製造工場の試験成績表(検査証明書)により確認	第13編 1-10-2又は〈特〉による。		試験成績表(検査証明書)を提出	
	外観	有害な傷、変形等がないこと。	観察	異常が認められないこと。	搬入時、全数		
	形状寸法	〈特〉の形状寸法に適合していること。	製造工場の測定結果表により確認	第13編 1-10-2又は〈特〉による。	搬入前、全数	測定結果表(検査証明書)を提出	
	溶接部	割れ、ブローホール及びのど厚並びにサイズの過不足等有害な欠陥がないこと。	JIS Z 3104 放射線透過試験の他、〈特〉による。 製造工場の試験成績表(検査証明書)により確認	第13編 1-10-2又は〈特〉による。	搬入前、全数	試験成績表(検査証明書)を提出	

10-3 化学系 (F R P) 部材

区分	管理項目	管理内容	管理方法	品質規格	測定頻度	結果の整理方法	備考
1) F R P 部材	材質・化学成分	〈特〉に適合していること。	製造工場の試験成績表(検査証明書)により確認	第13編 1-10-3又は〈特〉による。		試験成績表(検査証明書)を提出	
	外観	有害な傷、変形等がないこと。	観察	異常が認められないこと。	搬入時、全数		
	形状寸法	〈特〉の形状寸法に適合していること。	製造工場の測定結果表(検査証明書)により確認	第13編 1-10-3又は〈特〉による。	搬入前、全数	測定結果表(検査証明書)を提出	
	質量	〈特〉の形状寸法に適合していること。	製造工場の測定結果表(検査証明書)により確認	第13編 1-10-3又は〈特〉による。	搬入前、全数	測定結果表(検査証明書)を提出	

11. その他

11-1 ペーパードレーン

区分	管理項目	管理内容	管理方法	品質規格	測定頻度	結果の整理方法	備考
1) ドレーン材	材質	種類	観察	〈特〉による。	施工中適宜	試験成績表を提出	
		品質	〈特〉による。	〈特〉による。	搬入前に1回	管理表を作成し提出	

11-2 防砂目地板

区分	管理項目	管理内容	管理方法	品質規格	測定頻度	結果の整理方法	備考
1) 防砂目地板	材質	種類	観察	〈特〉による。	施工中適宜		
		品質	〈特〉による。	〈特〉による。	搬入前に1回	〈特〉による。	

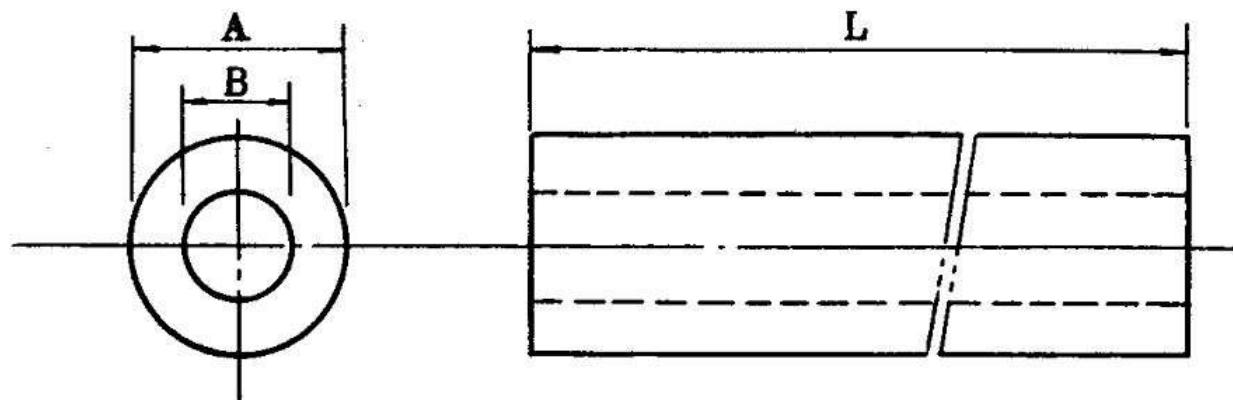
11-3 汚濁防止膜

区分	管理項目	管理内容	管理方法	品質規格	測定頻度	結果の整理方法	備考
1) 汚濁防止膜	材質	種類	観察	〈特〉による。	施工中適宜		
		品質	〈特〉による。	〈特〉による。	搬入前に1回	〈特〉による。	

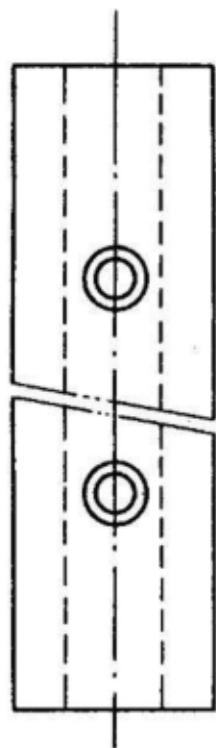
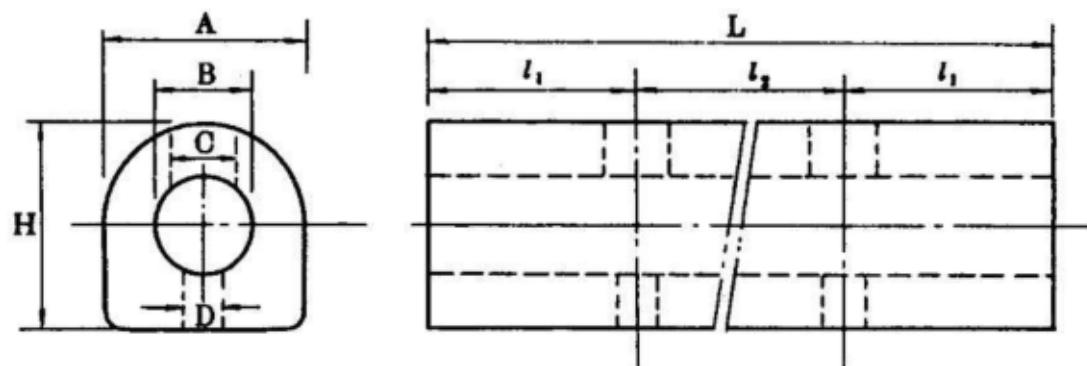
(別紙)

防舷材形状測定箇所 (例)

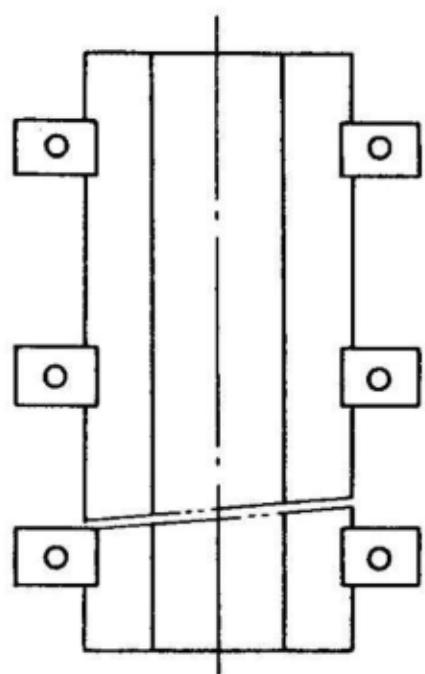
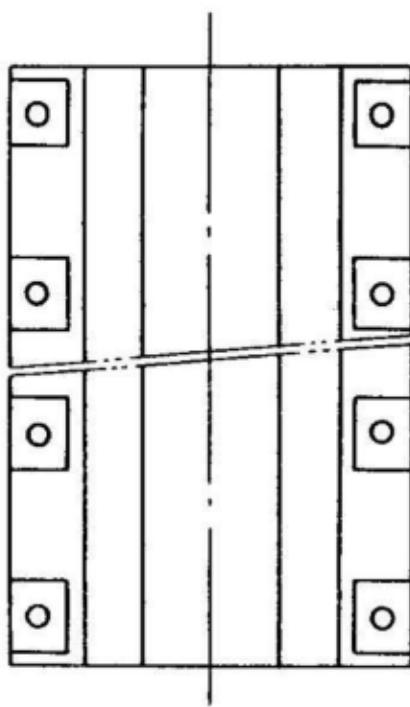
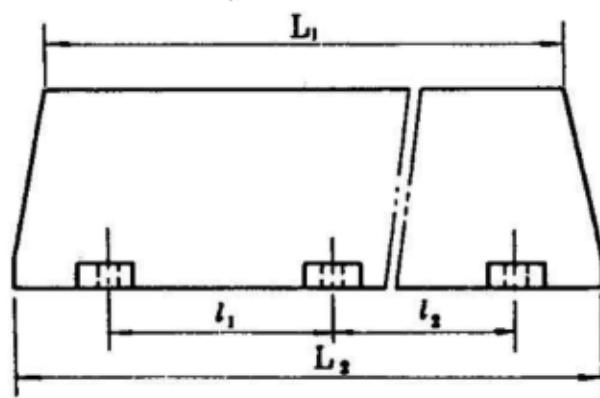
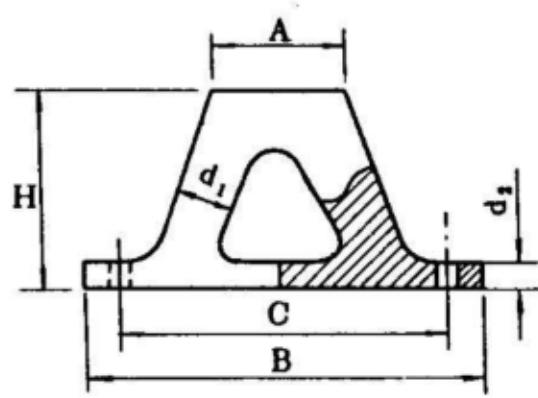
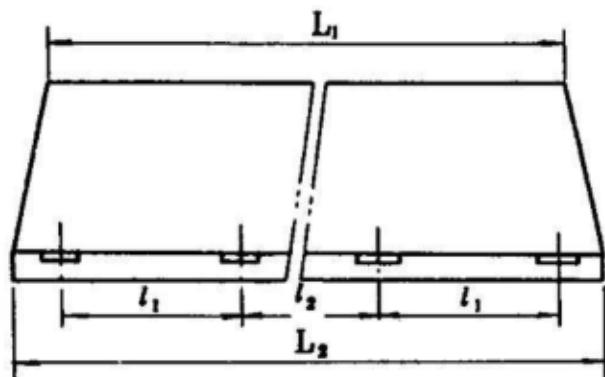
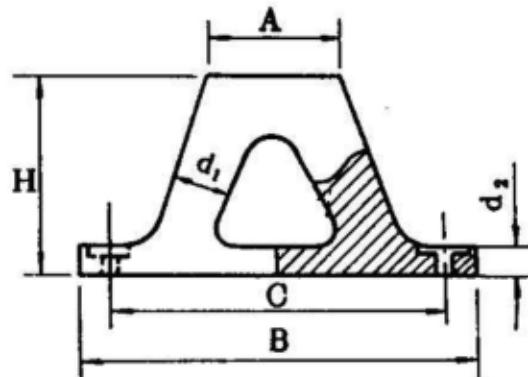
1. 中空円筒形



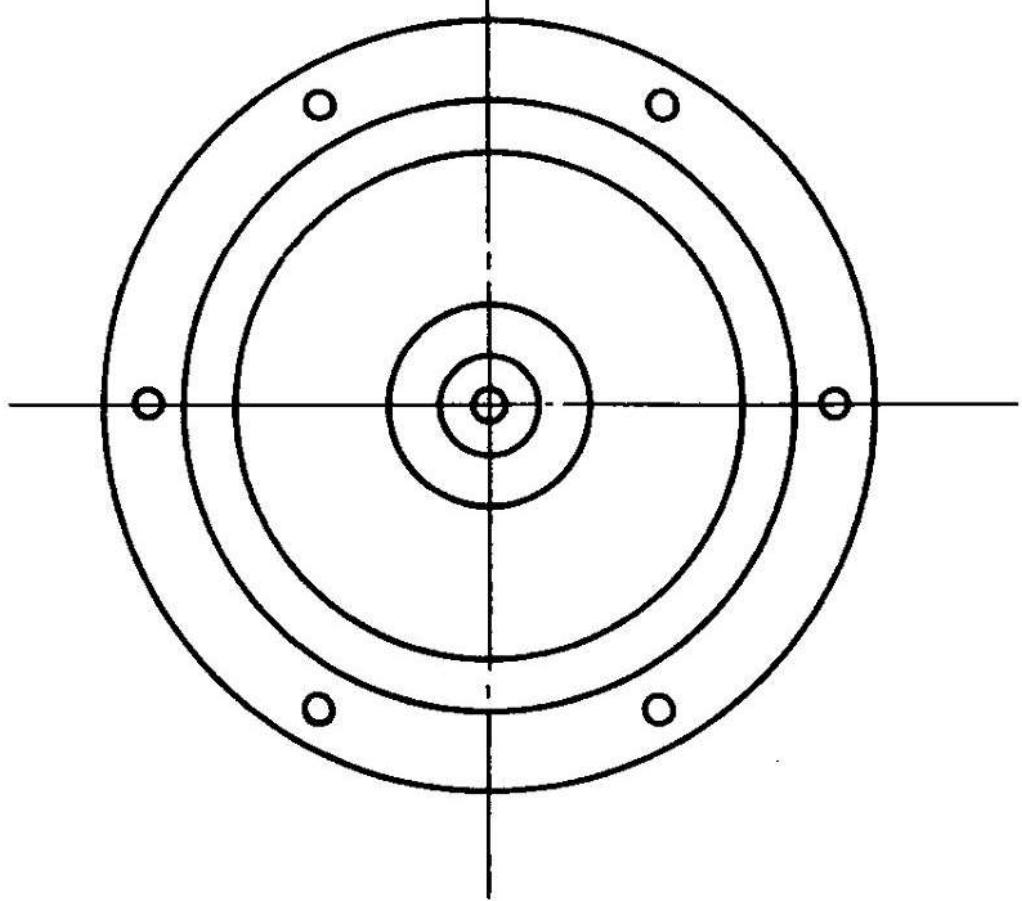
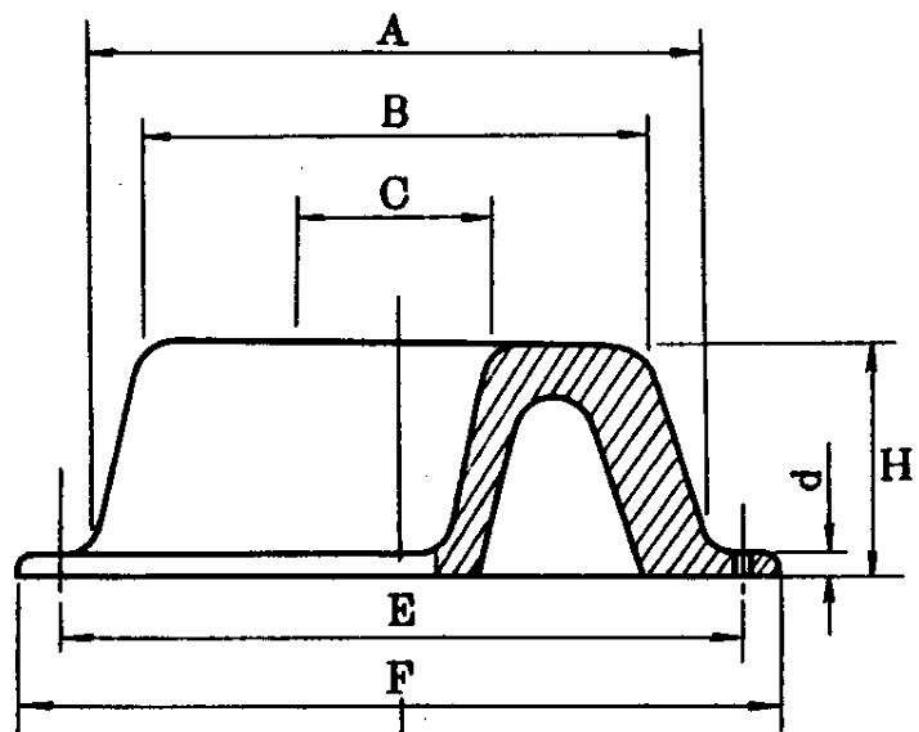
2. D形



3. V形



4. サークル形



品質管理基準および規格値

- *試験区分 必須：現状における検査時に実施する試験項目
 　　その他：試験成績表、ミルシートで確認でき、必要に応じて現場検査を行う試験項目
- *検査方法 品質 確認：目視（検測）により検査を行うもの
 　　照合：品質試験成績表等で照合を行い検査を行うもの
 　　試験：監督員立ち会いのもとで試験を行うもの
- 数量 出来形：施工後に数量を検査するもの
 　　検量：材料検査時に数量を検査するもの

(38. 木材)

区分	番号	材 料	種別	試験区分	検査方法		試験（測定）項目	試験（測定）方法	規 格 値	試験（測定）基準	摘要
					品質	数量					
木材	1	木材	材料	その他	照合	出来形	木材の加圧式防腐処理方法	JIS A 9002			
							木材の浸漬式防腐処理方法				
							含水率	JAS			
							保存処理材浸度試験	JAS			

(39. 植栽)

区分	番号	材 料	種別	試験区分	検査方法		試験(測定)項目	試験(測定)方法	規 格 値	試験(測定)基 準	摘要
					品質	数量					
造 園 材 料	1	客土	材 料	そ の 他	照 合	検 量	pH(H ₂ O)	簡易pH計	4.5~8.0	樹種別、規格別に各設計数量の10%を計測する。 ※規格値については生産地によりばらつきがあり、これによって支障が生じる場合には監督員との協議により決定する。	
							有害物質	電気伝導度(ECメーター)	0.1~1.0mS/cm		
	2	高木	材 料	必 須	確 認	検 量	高さ (H)	計測用具による計測	設計値≤H		
							幹周 (C)	計測用具による計測	設計値≤C<上位階級の寸法値		
							枝張 (W)	計測用具による計測	設計値≤W		
	3	中低木	材 料	必 須	確 認	検 量	高さ (H)	計測用具による計測	設計値≤H<上位階級の寸法値	樹種別、規格別に各設計数量の10%を計測する。 ※規格値については生産地によりばらつきがあり、これにより支障が生じる場合には監督員との協議により決定する。	
							枝張 (W)	計測用具による計測	設計値≤W		
	4	特殊樹木	材 料	必 須	確 認	検 量	高さ (H)	計測用具による計測	設計値≤H	樹種別、規格別に各設計数量の10%を計測する。	
							幹周 (C)	計測用具による計測	設計値≤C<上位階級の寸法値		
							枝張又は尺 (W)	計測用具による計測	設計値≤W		

[参考資料]

ロックボルトの引抜試験

(1) 計測の目的

ロックボルトの定着効果を確認することを目的とする。

(2) 計測の要領

ロックボルトの引抜試験方法に従って行う。

実施時期は施工後3日経過後とし、引抜試験耐力はロックボルト引抜耐力の80%程度以上とする。

(3) 結果の報告

計測結果は図4-1の要領で整理する。

(4) 試験後のボルトの処置

引抜試験の結果が荷重変位曲線図4-1のA領域に留まっている状態の場合は、試験後のボルトはそのままとし、これを補うボルトは打設しないものとする。

図のB領域に入る場合には、その他のボルトの状況を判断して施工が悪いと思われるものについては、試験したボルトを補うボルトを打設する。また地山条件によると思われる場合には地中変位や、ロックボルトの軸力分布等をして、ロックボルトの設計を修正する。

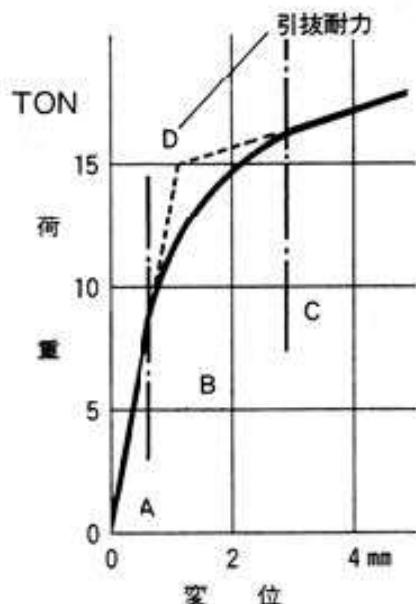


図4-1 ロックボルト引抜試験

(ロックボルトの引抜試験方法)

この方法は ISRM の提案する方法に準拠したものである。

(International Society for Rock Mechanics, Comission on Standardization of Laboratory and Field Tests, Cominee on Field Tests Document No. 2. 1974)

(1) 引抜試験準備

ロックボルト打設後に、載荷時にボルトに曲げを発生しないように図4-2のように反力プレートをボルト軸に直角にセットし、地山との間は早強石膏をはりつける。

(2) 引抜試験

引抜試験は、図4-3のようにセンターホールジャッキを用い、油圧ポンプで1ton毎の段階載荷を行って、ダイヤルゲージでボルトの伸びを読み取る。

(3) 全面接着式ボルトの場合の注意事項

(イ) 吹付コンクリートが施工されている時は、コンクリートを取りこわして岩盤面を露出させるか、あるいは、あらかじめ引抜試験用のロックボルトに、吹付コンクリートの付着の影響を無くすよう布等を巻いて設置して試験を行うのが望ましい。ロックボルトに歪みゲージを貼付けて引抜試験の結果が得られている場合には、その結果を活用することにより、特に吹付コンクリートを取り壊す必要がない場合もある。

(ロ) 反力は、ロックボルトの定着効果としてピラミッド形を考慮する場合には、できるだけ孔等は大きいものを用い、ボルト周辺岩盤壁面を拘束しないこと。

(ハ) ロックボルトの付着のみを考慮する場合は、反力をできるだけロックボルトに近づけること。

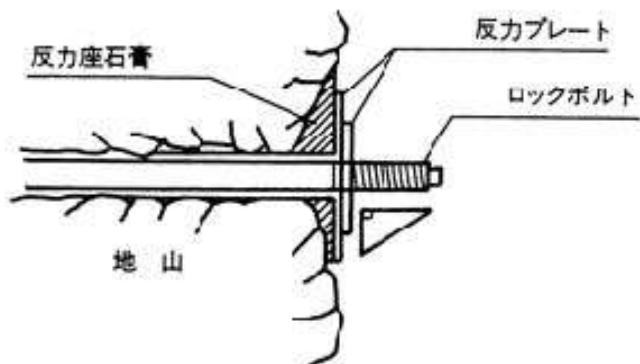


図4-2 反力座の設置

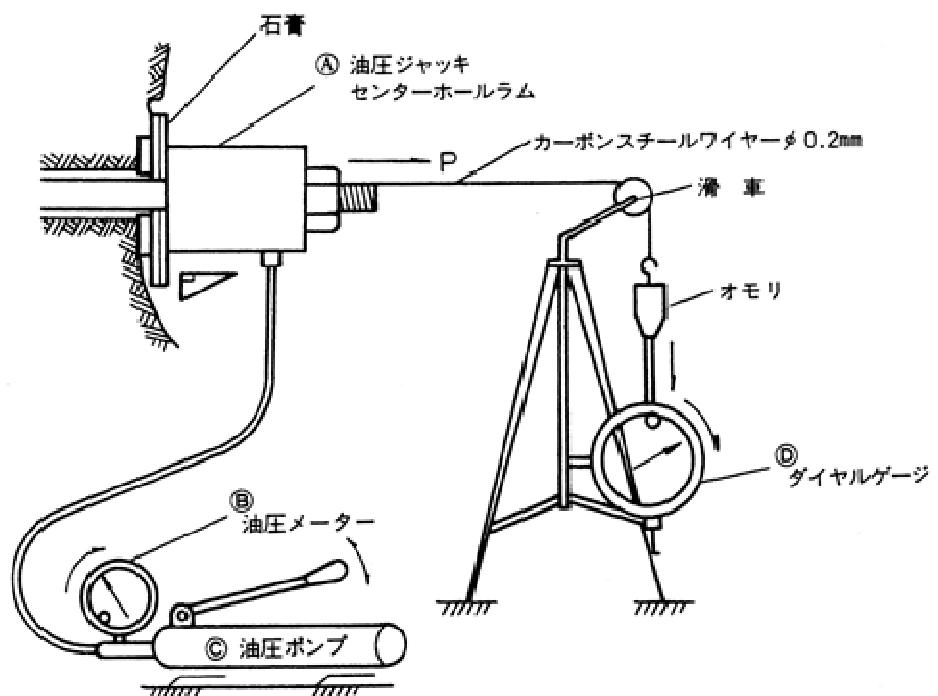


図 4-3 引抜試験概要図

写真管理基準(案)

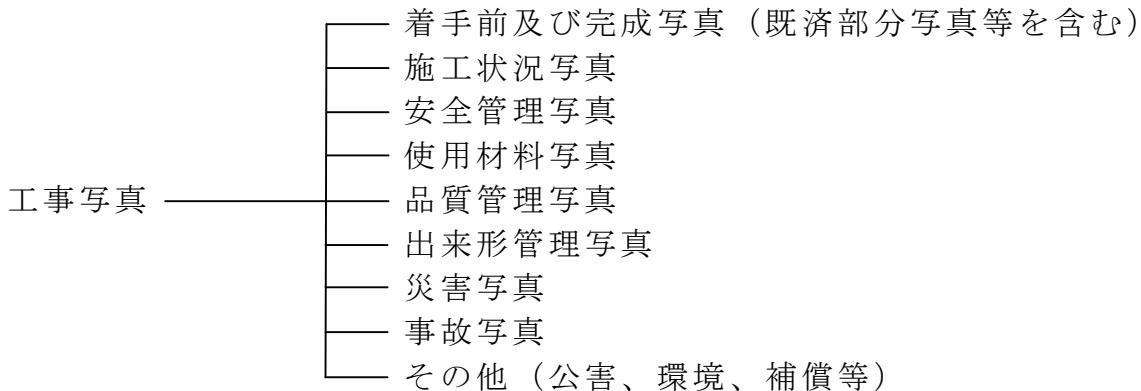
写真管理基準（案）

（適用範囲）

1. この写真管理基準は建設工事施工管理基準（案）7に定める土木工事の工事写真（電子媒体によるものを含む）の撮影に適用する。

（工事写真の分類）

2. 工事写真是次のように分類する。



（工事写真の撮影基準）

3. 工事写真の撮影は以下の要領で行う。

（1）撮影頻度

写真撮影の撮影頻度は、別紙撮影箇所一覧表に示すものとする。

（2）撮影方法

写真撮影にあたっては、次の項目のうち必要事項を記載した小黒板を被写体とともに写しこむものとする。

- ① 工事名
- ② 工種等
- ③ 測点（位置）
- ④ 設計寸法
- ⑤ 実測寸法
- ⑥ 略図

小黒板の判読が困難となる場合は、別紙に必要事項を記入し、写真に添付して管理する。

特殊な場合で監督員が指示するものは、指示した項目を指示した頻度で撮影するものとする。

（写真の省略）

4. 工事写真是次の場合に省略するものとする。

- （1）品質管理写真について、公的機関で実施された品質証明書を保管整備できる場合は、撮影を省略するものとする。
- （2）出来形管理写真について、完成後測定可能な部分については、出来形管理状況のわかる写真を種別ごとに1回撮影し、後は撮影を省略するものと

する。

(3) 監督員が臨場して段階確認した箇所は、出来形管理写真の撮影を省略するものとする。

(写真の色彩)

5. 写真はカラーとする。

(写真の大きさ)

6. 写真の大きさは、サービスサイズ程度とする。ただし、監督員が指示するものは、その指示した大きさとする。

(工事写真帳の大きさ)

7. 工事写真帳は、4切版フリーアルバム又はA4版とする。

(工事写真の提出部数及び形式)

8. 工事写真の提出部数及び形式は次によるものとする。

(1) 工事写真として、工事写真帳と原本を工事完成時に各1部提出する。

(2) 原本としては、ネガ (APSの場合はカートリッジフィルム) または電子媒体とする。

(工事写真の整理方法)

9. 工事写真の整理方法は次によるものとする。

(1) 工事写真の原本をネガで提出する場合は密着写真とともにネガアルバムに、撮影内容等がわかるように整理し提出する。APSのカートリッジフィルムで提出する場合はカートリッジフィルム内の撮影内容がわかるように明示し、インデックス・プリントとともに提出する。

(2) 工事写真帳の整理については、工種毎に別紙撮影箇所一覧表の整理条件に示すものを標準とする。

なお、整理条件とは受注者が撮影頻度に基づき撮影した工事写真のうち、工事写真帳として貼付整理し提出する枚数を示したものである。

(3) 電子媒体の作成及び納品方法については、三重県公共工事共通仕様書第1編第1章1-1-45に示す要領・基準(案)等によるものとする。

この場合、工事写真帳の提出は不要とする。

(留意事項)

10. 別紙撮影箇所一覧表の適用について、次の事項を留意するものとする。

(1) 撮影項目、撮影頻度等が工事内容に合致しない場合は、監督員の指示により追加、削減するものとする。

(2) 施工状況等の写真については、ビデオ等の活用ができるものとする。

(3) 不可視となる出来形部分については、出来形寸法(上墨寸法含む)が確認できるよう、特に注意して撮影するものとする。

(4) 撮影箇所がわかりにくい場合には、写真と同時に見取り図等を工事写真帳に添付する。

(5) 撮影箇所一覧に記載のない工種については監督員と写真管理項目の協議

のうえ取り扱いを定めるものとする。

(その他)

11. 用語の定義

- (1) 代表箇所とは、当該工種の代表箇所を示すもので、監督員の指示した箇所をいう。
- (2) 適宜とは、設計図書の仕様が写真により確認できる必要最小限の箇所や枚数のことをいう。
- (3) 整理条件の不要とは、原本は提出するが、工事写真帳として貼付整理し提出する必要がないことをいう。

撮影箇所一覧表

編	区分	工種	写真管理項目			摘要	
			撮影項目	撮影頻度〔時期〕	整理条件		
全編共通 (第11編 水道・工業用水道 除く)	着手前・ 完成	着手前	全景又は代表部分写真	着手前1回 〔着手前〕	着手前 1枚		
		完成	全景又は代表部分写真	施工完了後1回 〔完成後〕	施工完了後 1枚		
	施工状況	工事施工中	全景又は代表部分の 工事進捗状況	月1回 〔月末〕	不要		
			施工中の写真	工種、種別毎に設計図書 に従い施工していること が確認できるように適宜 〔施工中〕	適宜		
		仮設(指定仮設)	使用材料、仮設状況、 形状寸法	1施工箇所に1回 〔施工前後〕	代表箇所 1枚		
		図面との不一致	図面と現地との不一致 の写真	必要に応じて 〔発生時〕	不要	工事打合簿に 添付する。	
	安全管理	安全管理	各種標識類の 設置状況	各種類毎に1回 〔設置後〕	全景1枚		
			各種保安施設の 設置状況	各種類毎に1回 〔設置後〕			
			監視員 交通整理状況	各1回 〔作業中〕			
			安全訓練等の実施状況	実施毎に1回 〔実施中〕	不要	実施状況資 料に添付す る。	
品質管理写真 出来形管理写真 災害 事故 その他	使用材料	使用材料	形状寸法、使用数量、 保管状況	各品目毎に1回 〔使用前〕	不要	品質証明に 添付する。	
			品質証明 (JISマーク表示)	各品目毎に1回			
			検査実施状況	各品目毎に1回 〔検査時〕			
	品質管理写真		別添 品質管理写真撮影箇所一覧表に準じて撮影				
			不可視部分の施工		適宜		
	出来形管理写真		別添 出来形管理写真撮影箇所一覧表に準じて撮影				
			不可視部分の施工		適宜		
			出来形管理基準が 定められていない	監督員と協議事項			
	災害	被災状況	被災状況 及び被災規模等	その都度 〔被災前〕 〔被災直後〕 〔被災後〕	適宜		
	事故	事故報告	事故の状況	その都度 〔発生前〕 〔発生直後〕 〔発生後〕	適宜	着手前は付 近の写真で も可	
	その他	補償関係	被害又は損害状況等	その都度 〔発生前〕 〔発生直後〕 〔発生後〕	適宜		
		環境対策 イメージアップ等	各施設設置状況	各種毎1回 〔設置後〕	適宜		

撮影箇所一覧表

編	区分	工種	写真管理項目			摘要
			撮影項目	撮影頻度〔時期〕	整理条件	
水道・ 工業用水道	着手前	着手前	全景又は代表部分写真	着手前	200mに1回	
	完成	完成	全景又は代表部分写真	完成時	200mに1回	
	安全管理 写真	安全管理	各種標識類の設置状況	設置時	各種類毎に1回	
			各種保安設備の設置状況	設置時	各種類毎に1回	
			交通整理員の設置 作業状況	作業中	2~3回	
	材料検収 写真	使用材料	形状寸法	検収時	各品目ごと	
			検査実施状況	検査時	各品目ごと	
	品質管理 写真	路盤支持力測定	試験実施状況	試験実施中	各1回	
	出来形管 理写真	舗装切断	舗装カッタ一切断状況	加工中	2~3回	
		掘削	掘削状況	掘削中	2~3回	
			掘削幅、管底高、床幅	矢板建込中 床整理後	2測点に1回	
		転石	幅、高さ、長さ	発生時	各箇所1回	
			転石破碎状況	施工中	5~6回	
		残土	残土処分状況	処分中	2~3回	
		管床整理工 (人力床均し)	施工状況	施工中	2測点	
		管布設	布設状況	施工中	5回以上	
		ダクトイル 継手部分	締付状況	施工中	100mに1回	
			継手部分チェックシート	施工後	各接合部毎	
		管切断	管切断状況	施工中	2~3回	
			切断長さ	切断前(缶付)	各切断毎1回	
			切管設置状況	設置後	各箇所1回	
		空気弁、仕切弁	据付状況	施工中	各箇所毎1回	
			据付完了写真	据付後	各箇所毎1回	
		埋戻し	各層毎の施工状況	施工中	2測点に1回	
		舗装路盤	施工状況、転圧状況	施工中	2測点に1回	
		アスコン	舗装状況	施工中	2測点に1回	
			舗装厚さ	舗装完了後	2測点に1回	
		矢板工	施工状況、設置状況	施工中、後	5回以上	
		支保工	施工状況、設置状況	施工中、後	5回以上	
		水替工	水替状況	施工中	2~3回	
	その他	図面との不一致	図面と現地の不一致の 写真	発生時	必要時	
		機械掘削			2測点に1回	
		人力掘削			2測点に1回	
		人力埋戻し			2測点に1回	
		機械埋戻し			2測点に1回	
		管布設			2測点に1回	
		工事用道路			2測点に1回	
		土留め矢板			2測点に1回	

品質管理写真撮影箇所一覧表

番号	工種	写 真 管 理 項 目			摘要		
		撮影項目	撮影頻度[時期]	整理条件			
1	セメント・コンクリート(転圧コンクリート・コンクリートダム・覆エコンクリート・吹付けコンクリートを除く)(施工)	塩化物総量規制	コンクリートの種類毎に1回 [試験実施中]	不要	圧縮強度試験に 使用したコンクリートの供試体 が当該現場の供試体であること が確認できるも の。		
		スランプ試験					
		コンクリートの圧縮強度試験					
		空気量測定	品質に変化が見られた場合 [試験実施中]				
		コンクリートの曲げ強度試験	コンクリートの種類毎に1回 [試験実施中]				
	セメント・コンクリート(転圧コンクリート・コンクリートダム・覆エコンクリート・吹付けコンクリートを除く)(施工後試験)	コアによる強度試験	品質に異常が認められた場合 [試験実施中]	「生コンクリートの取り扱いマニアル」によ る。	コンクリート舗 装の場合適用		
		コンクリートの洗い分析試験					
		ひび割れ調査	対象構造物毎に1回 [試験実施中]				
		テストハンマーによる 強度推定調査					
		コアによる強度試験	テストハンマー試験により 必要が認められた時 [試験実施中]				
2	ガス圧接	外観検査	検査毎に1回 [検査実施中]	不要			
		超音波探傷検査					
3	既製杭工	外観検査	検査毎に1回 [検査実施中]	不要			
		浸透探傷試験	試験毎に1回 [試験実施中]				
		放射線透過試験					
		超音波探傷試験					
		水セメント比試験					
		セメントミルクの圧縮強度試験					
4	下層路盤	現場密度の測定	各種路盤毎に1回 [試験実施中]	不要			
		ブルフローリング	路盤毎に1回 [試験実施中]				
		平板載荷試験	各種路盤毎に1回 [試験実施中]				
		骨材のふるい分け試験	品質に異常が認められた場合 [試験実施中]				
		土の液性限界・塑性限界試験					
		含水比試験					
5	上層路盤	現場密度の測定	各種路盤毎に1回 [試験実施中]	不要			
		粒度					
		平板載荷試験	観察により 異常が認められた場合 [試験実施中]				
		土の液性限界・塑性限界試験					
		含水比試験					
6	アスファルト 安定処理路盤	アスファルト舗装に準拠		不要			
7	セメント安定処理路盤 (施工)	粒度	各種路盤毎に1回 [試験実施中]	不要			
		現場密度の測定					
		含水比試験	観察により 異常が認められた場合 [試験実施中]				
		セメント量試験	品質に異常が認められた場合 [試験実施中]				

品質管理写真撮影箇所一覧表

番号	工種	写 真 管 理 項 目			摘要	
		撮影項目	撮影頻度[時期]	整理条件		
8	アスファルト舗装 (プラント)	粒度	合材の種類毎に1回 [試験実施中]	不要		
		アスファルト量 抽出粒度分析試験				
		温度測定				
	アスファルト舗装 (舗設現場)	現場密度の測定	合材の種類毎に1回 [試験実施中]	不要		
		温度測定				
		外観検査				
9	転圧コンクリート (施工)	すべり抵抗試験				
		コンシステンシーVC試験	コンクリートの種類毎に1回 [試験実施中]	不要		
		マーシャル突き固め試験				
		ランマー突き固め試験				
		コンクリートの曲げ強度試験				
		温度測定(コンクリート)	コンクリートの種類毎に1回 [温度測定中]			
10	グース アスファルト舗装 (プラント)	現場密度の測定	合材の種類毎に1回 [試験実施中]	不要		
		コアによる密度測定				
		温度測定				
		貫入試験40°C				
		リュエル流動性試験240°C				
		ホイールトラッキング試験				
		曲げ試験				
11	路床安定処理工	粒度		不要		
		アスファルト量 抽出粒度分析試験				
		温度測定				
		現場密度の測定				
		ブルーフローリング				
		平板載荷試験				
12	表層安定処理工 (表層混合処理)	現場CBR試験		不要		
		含水比試験				
		たわみ量				
		ブルーフローリング				
		平板載荷試験				
		現場CBR試験				
13	固結工	たわみ量	材質毎に1回 [試験実施中]	不要		
		土の一軸圧縮試験				
14	アンカーワーク	材質毎に1回 [試験実施中]	適宜 [試験実施中]	不要		
		モルタルのフロー値試験				
		モルタルの圧縮強度試験				
		多サイクル確認試験				
15	補強土壁工	1サイクル確認試験	土質毎に1回 [試験実施中]	不要		
		現場密度の測定				

品質管理写真撮影箇所一覧表

番号	工種	写 真 管 理 項 目			摘要		
		撮影項目	撮影頻度[時期]	整理条件			
16	ロックボルト	モルタルの圧縮強度試験	配合毎に1回 [試験実施中]	不要			
		モルタルのフロー値試験					
		ロックボルトの引抜き試験	適宜				
17	吹付工(施工)	塩化物総量規制	配合毎に1回 [試験実施中]	不要	モルタルを除く		
		コンクリートの圧縮強度試験					
		スランプ試験	品質に変化がみられた場合 [試験実施中]				
		空気量測定					
		コアによる強度試験	品質に異常が認められた場合 [試験実施中]				
18	特殊モルタル等吹付工	特殊モルタル等の接着強度	配合毎に1回 [試験実施中]	不要			
		特殊モルタル等の圧縮強度					
		特殊モルタル等の吹付量					
19	現場吹付法枠工	コンクリートの圧縮強度試験	配合毎に1回 [試験実施中]	不要	モルタルを除く		
		塩化物総量規制					
		コアによる強度試験	品質に異常が認められた場合 [試験実施中]				
		スランプ試験					
		空気量測定	品質に変化がみられた場合 [試験実施中]				
		ロックボルトの引抜き試験	試験毎に1回 [試験実施中]				
20	河川・海岸土工等 (施工)	現場密度の測定	土質毎に1回 [試験実施中]	不要			
		土の含水比試験	含水比に 変化が認められた場合 [試験実施中]				
		コーン指数の測定	トラフィカビリティが 悪い場合 [試験実施中]				
21	砂防土工	現場密度の測定	土質毎に1回 [試験実施中]	不要			
22	道路土工 (道路、農道、林道 等) (施工)	現場密度の測定	土質毎に1回 [試験実施中]	不要			
		ブルーフローリング	工種毎に1回 [試験実施中]				
		平板載荷試験	土質毎に1回 [試験実施中]				
		現場CBR試験	降雨後又は含水比の変化が 認められた場合 [試験実施中]				
		含水比試験					
		コーン指数の測定	トラフィカビリティが 悪い場合 [試験実施中]				
		たわみ量	ブルーフローリングの 不良箇所について実施 [試験実施中]				
23	捨石工	岩石の見掛比重	産地又は岩質毎に1回 [試験実施中]	不要			
		岩石の吸水率					
		岩石の圧縮強さ					
		岩石の形状					

品質管理写真撮影箇所一覧表

番号	工種	写 真 管 理 項 目			摘要		
		撮影項目	撮影頻度[時期]	整理条件			
24	コンクリートダム (材料)	アルカリ骨材反応対策	採取地毎に1回 [試験実施中]	不要			
		骨材の密度及び吸水率試験					
		骨材のふるい分け試験					
		砂の有機不純物試験	砂質毎に1回 [試験実施中]				
		モルタルの圧縮強度による 砂の試験					
		骨材の微粒分量試験	骨材毎に1回 [試験実施中]				
		粗骨材中の軟石量試験					
		骨材中の粘土塊量の試験					
		硫酸ナトリウムによる 骨材の安定性試験					
		粗骨材のすりへり試験					
		骨材中の比重1.95の 液体に浮く粒子の試験					
		練り混ぜ水の水質試験					
		塩化物総量規制	配合毎に1回 [試験実施中]				
		スランプ試験	品質に変化が認められた場合 [試験実施中]				
		空気量測定					
25	ため池堤体盛土工	コンクリートの圧縮強度試験	配合毎に1回 [試験実施中]	不要	圧縮強度試験に 使用したコンク リートの供試体 が当該現場の供 試体であること が確認できるも の。 気温・ コンクリート		
		温度測定					
		コンクリートの単位容積質量 試験					
		コンクリートの洗い分析試験					
		コンクリートのブリージング 試験					
		コンクリートの引張強度試験					
		コンクリートの曲げ強度試験					
		土粒子の密度試験	試験毎に1回 [試験実施中]				
		粒度試験					
		含水比試験					
26	覆工コンクリート (NATM)	液性限界・塑性限界試験	不要				
		突固めによる土の締固め試験					
		透水試験					
		三軸圧縮試験					
		一軸圧縮試験					
		圧密試験					
		スランプ試験			品質に変化が認められた 場合 [試験実施中]		
		コンクリートの圧縮強度試験			配合毎に1回 [試験実施中]		
		塩化物総量規制			品質に変化が認められた場合 [試験実施中]		
		空気量測定					
		コアによる強度試験					
		コンクリートの洗い分析試験			品質に異常が認められた場合 [試験実施中]		

品質管理写真撮影箇所一覧表

番号	工種	写 真 管 理 項 目			摘要
		撮影項目	撮影頻度[時期]	整理条件	
27	吹付けコンクリート (NATM)	塩化物総量規制	配合毎に1回 [試験実施中]	不要	
		コンクリートの圧縮強度試験			
		スランプ試験	品質に変化が認められた場合 [試験実施中]		
		空気量測定			
		コアによる強度試験	品質に異常が認められた場合 [試験実施中]		
28	ロックボルト (NATM)	モルタルの圧縮強度試験	配合毎に1回 [試験実施中]	不要	
		モルタルのフロー値試験			
		ロックボルトの引抜き試験	適宜		
29	路上再生路盤工 (材料)	修正CBR試験	材料毎に1回 [試験実施中]	不要	
		土の粒度試験			
		土の含水比試験			
		土の液性限界・塑性限界試験			
	路上再生路盤工 (施工)	現場密度の測定	材料毎に1回 [試験実施中]		
		土の一軸圧縮試験			
		CAEの一軸圧縮試験			
		含水比試験			
30	路上表層再生工 (材料)	旧アスファルト針入度	材料毎に1回 [試験実施中]	不要	
		旧アスファルトの軟化点			
	路上表層再生工 (施工)	現場密度の測定	材料毎に1回 [試験実施中]		
		温度測定			
		かきほぐし深さ			
		粒度			
		アスファルト量抽出粒度分析試験			
	排水性舗装工・透水性舗装工 (プラント)	粒度	合材の種類毎に1回 [試験実施中]	不要	
		アスファルト量抽出粒度分析試験			
		温度測定			
31	排水性舗装工・透水性舗装工 (舗設現場)	温度測定	合材の種類毎に1回 [試験実施中]	不要	
		現場透水試験			
		現場密度の測定			
		外観検査			
		外観密度の測定			
	簡易舗装工	粒度	合材の種類毎に1回 [試験実施中]	不要	
		アスファルト量抽出粒度分析試験			
33	プラント再生舗装工 (プラント)	温度測定	合材の種類毎に1回 [試験実施中]	不要	
		含水比試験			
		再生アスファルト量			
		外観検査			
	プラント再生舗装工 (舗設現場)	温度測定			
		現場密度の測定			

品質管理写真撮影箇所一覧表

番号	工種	写 真 管 理 項 目			摘要
		撮影項目	撮影頻度[時期]	整理条件	
34	ガス切断工	表面粗さ	試験毎に1回 [試験実施中]	不要	
		ノッチ深さ			
		スラグ			
		上縁の溶け			
		平面度			
		ベベル精度			
		真直度			
35	溶接工	引張試験	試験毎に1回 [試験実施中]	不要	
		型曲げ試験			
		衝撃試験			
		マクロ試験			
		非破壊試験			
		突合せ継手の内部欠陥に 対する検査			
		外観検査			
		曲げ試験			
		ハンマー打撃試験	外観検査が不合格となつた スタッフジベルについて [試験実施中]		
36	工場製作工	外観検査	1橋に1回又は1工事に1回 [現物照合時]	不要	
		在庫品切出	当初の物件で1枚 [切出時]※他は焼き増し		
		機械試験	1橋に1回又は1工事に1回 [試験実施中]		

出来形管理写真撮影箇所一覧表

編	章	節	条・工種	写真管理項目			摘要	
				撮影項目	撮影頻度[時期]	整理条件		
1 共通	3 一般施工	3 共通の工種	4 矢板工 (※指定仮設・任意仮設は除く) (鋼矢板) (軽量鋼矢板) (コンクリート矢板) (幅広鋼矢板) (可とう鋼矢板)	根入長	40m又は1施工箇所に1回 〔打込前後〕	代表箇所各1枚		
				変位	40m又は1施工箇所に1回 〔打込後〕			
				数量	全数量 〔打込後〕			
			5 縁石工 (縁石・アスカーブ)	出来栄え	種別毎に1回 〔施工後〕	不要		
			6 小型標識工	基礎幅 基礎高さ 根入れ長	基礎タイプ毎5箇所に1回 〔施工後〕	不要		
			7 防止柵工(安全施設) (立入防止柵) (転落(横断)防止柵) (車止めポスト)	※基礎幅 ※基礎高さ	1施工箇所に1回 (※印は現場打ち部分がある場合) 〔施工後〕	不要		
				パイプ取付高	1施工箇所に1回 〔施工後〕			
			8 路側防護柵工 (ガードレール)	※基礎幅 ※基礎高さ	1施工箇所に1回 (※印は現場打ち部分がある場合) 〔施工後〕	不要		
				ビーム取付高	1施工箇所に1回 〔施工後〕			
			路側防護柵工 (ガードケーブル)	※基礎幅 ※基礎高さ	1施工箇所に1回 (※印は現場打ち部分がある場合) 〔施工後〕	不要		
				ケーブル取付高	1施工箇所に1回 〔施工後〕			
			9 区画線工	材料使用量	全数量 〔施工前後〕	不要		
				出来栄え	施工日に1回 〔施工前後〕			
			10 道路附属物工 (視線誘導標) (距離標)	高さ	1施工箇所に1回 〔施工後〕	不要		
			11 コンクリート面塗装工	材料使用量	全数量 〔使用前後〕	代表箇所各1枚		
				素地調整状況 (塗替)	スパン毎、部材別 〔施工前後〕			
				塗装状況	各層毎に1回 〔塗装後〕			
			13 プレテンション桁製作工 (購入工)	断面の外形寸法 橋桁のそり 横方向の曲り	1スパンに1回 〔製作後〕	代表箇所各1枚		
			14 ポストテンション桁製作工	シース、PC鋼材 配置状況	桁毎に1回 〔打設前〕	代表箇所各1枚		
				幅(上)	桁毎に1回 〔型枠取外し後〕			
				幅(下)				
				高さ				
			プレキャストセグメント製作工 (購入工)	中詰め及び グラウト状況	1スパンに1回 〔施工時〕	代表箇所各1枚		
				断面の外形寸法	1スパンに1回 〔製作後〕			
			15 プレキャストセグメント 主桁組立工	断面の外形寸法	1スパンに1回 〔製作後〕	代表箇所各1枚		
			16 PCホロースラブ製作工	シース、PC鋼材 配置状況	桁毎に1回 〔打設前〕	代表箇所各1枚		
				幅	桁毎に1回 〔型枠取外し後〕			
				厚さ				
				中詰め及び グラウト状況	1スパンに1回 〔施工時〕			
			17 PC箱桁製作工	シース、PC鋼材 配置状況	桁毎に1回 〔打設前〕	代表箇所各1枚		
				幅(上)	桁毎に1回 〔型枠取外し後〕			
				幅(下)				
				高さ				
			PC押出し箱桁製作工	内空幅 内空高さ	桁毎に1回 〔型枠設置後〕	代表箇所各1枚		
				中詰め及び グラウト状況	1スパンに1回 〔施工時〕			
				シース、PC鋼材 配置状況	桁毎に1回 〔打設前〕			
				幅(上)	桁毎に1回 〔型枠取外し後〕			
				幅(下)				
				高さ				
				内空幅 内空高さ	桁毎に1回 〔型枠設置後〕			
				中詰め及び グラウト状況	1スパンに1回 〔施工時〕			

出来形管理写真撮影箇所一覧表

編	章	節	条・工種	写真管理項目			摘要
				撮影項目	撮影頻度[時期]	整理条件	
1 共通	3 一般施工	3 共通的工種	18 根固めブロック工	数量	全数量 〔製作後〕	代表箇所各1枚	
				ブロックの形状寸法	形状寸法変わる毎に1回 〔製作後〕		
			19 沈床工	格子寸法 厚さ 割石状況 幅	40m又は1施工箇所に1回 〔施工後〕	代表箇所各1枚	
			20 捨石工	幅	200m又は1施工箇所に1回 〔施工後〕	代表箇所各1枚	
			22 ハンドホール工	厚さ 幅 高さ	100m又は1施工箇所に1回 〔施工後〕	不要	
			23 階段工 (現場打階段) (プレキャスト階段)	幅 高さ 長さ	1施工箇所に1回 〔施工後〕	代表箇所各1枚	
			25 伸縮装置工	設置状況	1スパンに1回 〔設置後〕	代表箇所各1枚	
			27 多自然型護岸工 (巨石張り) (巨石積み)	胴込裏込厚 法長	120m又は1施工箇所に1回 〔施工中〕 200m又は1施工箇所に1回 〔施工後〕	代表箇所各1枚	
			多自然型護岸工 (かごマット)	高さ 法長	200m又は1施工箇所に1回 〔施工後〕	代表箇所各1枚	
			28 羽口工 (じやかご)	法長 厚さ	200m又は1施工箇所に1回 〔施工後〕	代表箇所各1枚	
			羽口工 (ふとんかご) (かご枠)	高さ	200m又は1施工箇所に1回 〔施工後〕	代表箇所各1枚	
			29 プレキャストカルバート工	据付状況 ※幅 ※高さ	200m又は1施工箇所に1回 〔施工中〕 200m又は1施工箇所に1回 〔※印は現場打ち部分がある場合〕 〔埋戻し前〕	代表箇所各1枚	
			31 側溝工 (プレキャストU型側溝) (L型側溝) (自由勾配側溝) (管渠)	据付状況	200m又は1施工箇所に1回 〔埋戻し前〕	不要	
			側溝工 (現場打水路工)	厚さ 幅 高さ	200m又は1施工箇所に1回 〔型枠取外し後〕	代表箇所各1枚	
			側溝工 (暗渠工)	幅 深さ	120m又は1施工箇所に1回 〔埋戻し後〕	不要	
			32 集水樹工	厚さ 幅 高さ	1施工箇所に1回 〔型枠取外し後〕	不要	
			33 現場塗装工	材料使用量 (塗料缶) ケレン状況 (塗替) 塗装状況	全数量 〔使用前後〕 スパン毎、部材別 〔施工前後〕 各層毎に1回 〔塗装後〕	代表箇所各1枚	
			4 基礎工	1 一般事項 (切込砂利) (碎石基礎工) (割ぐり石基礎工) (均しコンクリート)	幅 深さ	40m又は1施工箇所に1回 〔施工後〕	不要
			3 基礎工(護岸) (現場打)	幅 高さ	200m又は1施工箇所に1回 〔型枠取外し後〕	代表箇所各1枚	
			基礎工(護岸) (プレキャスト)	据付状況	200m又は1施工箇所に1回 〔施工後〕	代表箇所各1枚	
			4 既製杭工 (既製コンクリート杭) (鋼管杭) (H鋼杭)	偏心量 根入長 数量	1施工箇所に1回 〔打込後〕 1施工箇所に1回 〔打込前〕 全数量 〔打込後〕	代表箇所各1枚	
				杭頭処理状況	1施工箇所に1回 〔処理前、中、後〕		

出来形管理写真撮影箇所一覧表

編	章	節	条・工種	写真管理項目			摘要	
				撮影項目	撮影頻度[時期]	整理条件		
1 共通	3 一般施工	4 基礎工	5 場所打杭工	偏心量	1施工箇所に1回 〔打込後〕	代表箇所各1枚		
				根入長	1施工箇所に1回 〔施工中〕			
				数量、杭径	全数量 〔杭頭余盛部の撤去前、杭頭処理後〕			
				杭頭処理状況	1施工箇所に1回 〔処理前、中、後〕			
				鉄筋組立状況	1施工箇所に1回 〔組立後〕			
			6 深基礎工	偏心量、数量	全数量 〔施工後〕	代表箇所各1枚		
				根入長	1施工箇所に1回 〔掘削後〕			
				ライナープレート設置状況	1施工箇所に1回 〔掘削後〕			
				土質	土質の変わる毎に1回 〔掘削中〕			
				鉄筋組立状況	全数量 〔組立後〕			
			7 オープンケーソン基礎工	沓	1基に1回 〔掘付後〕	全枚数		
				ケーソンの長さ	1ロットに1回 〔設置後及び型枠取外し後〕			
				ケーソンの幅				
				ケーソンの高さ				
				ケーソンの壁厚				
			8 ニューマチックケーソン基礎工	偏心量		全枚数		
				鉄筋組立状況				
				載荷状況	1基に1回 〔載荷時〕			
				封鎖コンクリート	1基に1回 〔施工時〕			
				打設状況				
			9 鋼管矢板基礎工	中埋状況		全枚数		
				沓	1基に1回 〔掘付後〕			
				ケーソンの長さ	1ロットに1回 〔設置後及び型枠取外し後〕			
				ケーソンの幅				
				ケーソンの高さ				
			5 石・ブロック積(張)工	ケーソンの壁厚		全枚数		
				偏心量				
				鉄筋組立状況				
				載荷状況	1基に1回 〔載荷時〕			
				封鎖コンクリート	1基に1回 〔施工時〕			
			4 緑化ブロック工	打設状況		全枚数		
				中埋状況				
				沓	1基に1回 〔掘付後〕			
				根入長	1基に1回 〔設置後〕			
				偏心量				
			3 コンクリートブロック工 (コンクリートブロック積み) (コンクリートブロック張り)	鉄筋組立状況		全枚数		
				載荷状況	1基に1回 〔載荷時〕			
				封鎖コンクリート	1基に1回 〔施工時〕			
				打設状況				
				中埋状況				
			5 石積(張)工	厚さ(裏込)	120m又は1施工箇所に1回 〔施工中〕	代表箇所各1枚		
				法長	200m又は1施工箇所に1回 〔施工後〕			
				厚さ(ブロック積張)				
				法長	200m又は1施工箇所に1回 〔施工後〕			
				幅	200m又は1施工箇所に1回 〔施工後〕			
			4 緑化ブロック工	ただし、根入部は40mに1回		代表箇所各1枚		
				コンクリートブロック工 (天端保護ブロック)				
				厚さ(裏込)	120m又は1施工箇所に1回 〔施工中〕			
				法長	200m又は1施工箇所に1回 〔施工後〕			
				厚さ(ブロック)	ただし、根入部は40mに1回			
			5 石積(張)工	厚さ(裏込)	120m又は1施工箇所に1回 〔施工中〕	代表箇所各1枚		
				法長	200m又は1施工箇所に1回 〔施工後〕			
				厚さ(石積・張)	ただし、根入部は40mに1回			
				厚さ(裏込)	120m又は1施工箇所に1回 〔施工中〕			
				法長	200m又は1施工箇所に1回 〔施工後〕			
				厚さ(石積・張)	ただし、根入部は40mに1回			

出来形管理写真撮影箇所一覧表

編	章	節	条・工種	写真管理項目			摘要	
				撮影項目	撮影頻度[時期]	整理条件		
1 共通	3 一般施工	7 一般舗装工	7 アスファルト舗装工 (下層路盤工)	敷均し厚さ	各層毎400mに1回	代表箇所各1枚		
				転圧状況	[施工中]			
				整正状況	各層毎400mに1回			
				厚さ	各層毎200mに1回			
			アスファルト舗装工 (上層路盤工 (粒度調整路盤工))	敷均し厚さ	各層毎400mに1回	代表箇所各1枚		
				転圧状況	[施工中]			
				整正状況	各層毎400mに1回			
				厚さ	各層毎200mに1回			
			アスファルト舗装工 (上層路盤工 (セメント(石灰)安定処理工))	幅	各層毎80mに1回	代表箇所各1枚		
				敷均し厚さ	各層毎400mに1回			
				転圧状況	[施工中]			
				整正状況	各層毎400mに1回			
			アスファルト舗装工 (加熱アスファルト安定処理工)	厚さ	各層毎200mに1回	代表箇所各1枚		
				幅	各層毎80mに1回			
				整正状況	400mに1回			
				タックコート プライムコート	各層毎に1回			
			アスファルト舗装工 (基層工)	幅	各層毎80mに1回	代表箇所各1枚		
				整正状況	[整正後]			
				タックコート プライムコート	[散布時]			
				幅	各層毎80mに1回			
			アスファルト舗装工 (表層工)	整正状況	400mに1回	代表箇所各1枚		
				タックコート プライムコート	[整正後]			
				平坦性	1工事1回			
				整正状況	[実施中]			
			8 半たわみ性舗装工 (下層路盤工)	敷均し厚さ	各層毎400mに1回	代表箇所各1枚		
				転圧状況	[施工中]			
				整正状況	各層毎400mに1回			
				厚さ	各層毎200mに1回			
			半たわみ性舗装工 (上層路盤工 (粒度調整路盤工))	幅	各層毎80mに1回	代表箇所各1枚		
				敷均し厚さ	各層毎400mに1回			
				転圧状況	[施工中]			
				整正状況	各層毎400mに1回			
			半たわみ性舗装工 (上層路盤工 (セメント(石灰)安定処理工))	厚さ	各層毎200mに1回	代表箇所各1枚		
				幅	各層毎80mに1回			
				敷均し厚さ	各層毎400mに1回			
				転圧状況	[施工中]			
			半たわみ性舗装工 (加熱アスファルト安定処理工)	整正状況	各層毎400mに1回	代表箇所各1枚		
				厚さ	各層毎200mに1回			
				幅	各層毎80mに1回			
				整正状況	400mに1回			
			半たわみ性舗装工 (基層工)	タックコート プライムコート	各層毎に1回	代表箇所各1枚		

出来形管理写真撮影箇所一覧表

編	章	節	条・工種	写真管理項目			摘要	
				撮影項目	撮影頻度[時期]	整理条件		
1 共通	3 一般施工	7 一般舗装工	8 半たわみ性舗装工 (表層工)	整正状況	400mに1回 〔整正後〕	代表箇所各1枚		
				タックコート プライムコート	各層毎に1回 〔散布時〕			
				浸透性ミルク	400mに1回 〔注入時〕			
				注入状況	1工事1回 〔実施中〕			
				平坦性	1工事1回 〔実施中〕			
			9 排水性舗装工 (下層路盤工)	敷均し厚さ	各層毎400mに1回	代表箇所各1枚		
				転圧状況	〔施工中〕			
				整正状況	各層毎400mに1回 〔整正後〕			
				厚さ	各層毎200mに1回 〔整正後〕			
				幅	各層毎80mに1回 〔整正後〕			
			排水性舗装工 (上層路盤工 (粒度調整路盤工))	敷均し厚さ	各層毎400mに1回	代表箇所各1枚		
				転圧状況	〔施工中〕			
				整正状況	各層毎400mに1回 〔整正後〕			
				厚さ	各層毎200mに1回 〔整正後〕			
				幅	各層毎80mに1回 〔整正後〕			
			排水性舗装工 (上層路盤工 (セメント(石灰)安定処理工))	敷均し厚さ	各層毎400mに1回	代表箇所各1枚		
				転圧状況	〔施工中〕			
				整正状況	各層毎400mに1回 〔整正後〕			
				厚さ	各層毎200mに1回 〔整正後〕			
				幅	各層毎80mに1回 〔整正後〕			
			排水性舗装工 (加熱アスファルト安定処理工)	敷均し厚さ	各層毎400mに1回	代表箇所各1枚		
				転圧状況	〔施工中〕			
				整正状況	各層毎400mに1回 〔整正後〕			
				幅	各層毎80mに1回 〔整正後〕			
				整正状況	400mに1回 〔整正後〕			
			排水性舗装工 (基層工)	タックコート プライムコート	各層毎に1回 〔散布時〕	代表箇所各1枚		
				整正状況	400mに1回 〔整正後〕			
				タックコート プライムコート	各層毎に1回 〔散布時〕			
				平坦性	1工事1回 〔実施中〕			
				整正状況	400mに1回 〔整正後〕			
			排水性舗装工 (表層工)	タックコート プライムコート	各層毎に1回 〔散布時〕	代表箇所各1枚		
				整正状況	400mに1回 〔整正後〕			
				タックコート プライムコート	各層毎に1回 〔散布時〕			
				平坦性	1工事1回 〔実施中〕			
				整正状況	400mに1回 〔整正後〕			
			10 透水性舗装工 (路盤工)	タックコート プライムコート	各層毎に1回 〔散布時〕	代表箇所各1枚		
				整正状況	各層毎400mに1回 〔整正後〕			
				タックコート プライムコート	各層毎400mに1回 〔整正後〕			
				厚さ	各層毎200mに1回 〔整正後〕			
				幅	各層毎80mに1回 〔整正後〕			
			透水性舗装工 (表層工)	整正状況	400mに1回 〔整正後〕	代表箇所各1枚		
				タックコート プライムコート	各層毎に1回 〔散布時〕			
				平坦性	1工事1回 〔実施中〕			
				整正状況	400mに1回 〔整正後〕			
				タックコート プライムコート	各層毎に1回 〔散布時〕			
			11 グースアスファルト舗装工 (加熱アスファルト安定処理工)	整正状況	400mに1回 〔整正後〕	代表箇所各1枚		
				タックコート プライムコート	各層毎に1回 〔散布時〕			
				幅	各層毎80mに1回 〔整正後〕			
				整正状況	400mに1回 〔整正後〕			
				タックコート プライムコート	各層毎に1回 〔散布時〕			
			グースアスファルト舗装工 (基層工)	整正状況	400mに1回 〔整正後〕	代表箇所各1枚		
				タックコート プライムコート	各層毎に1回 〔散布時〕			
				平坦性	1工事1回 〔実施中〕			
				整正状況	400mに1回 〔整正後〕			
				タックコート プライムコート	各層毎に1回 〔散布時〕			
			グースアスファルト舗装工 (表層工)	整正状況	400mに1回 〔整正後〕	代表箇所各1枚		
				タックコート プライムコート	各層毎に1回 〔散布時〕			
				平坦性	1工事1回 〔実施中〕			

出来形管理写真撮影箇所一覧表

編	章	節	条・工種	写真管理項目			摘要	
				撮影項目	撮影頻度[時期]	整理条件		
1 共通	3 一般施工	7 一般舗装工	12 コンクリート舗装工 (下層路盤工)	敷均し厚さ	各層毎400mに1回	代表箇所各1枚		
				転圧状況	[施工中]			
				整正状況	各層毎400mに1回			
				厚さ	各層毎200mに1回			
				幅	各層毎80mに1回	代表箇所各1枚		
				敷均し厚さ	各層毎400mに1回			
				転圧状況	[施工中]			
				整正状況	各層毎400mに1回			
				厚さ	各層毎200mに1回	代表箇所各1枚		
				幅	各層毎80mに1回			
			(セメント(石灰・瀝青) 安定処理工)	敷均し厚さ	各層毎400mに1回	代表箇所各1枚		
				転圧状況	[施工中]			
				整正状況	各層毎400mに1回			
				厚さ	各層毎200mに1回			
				幅	各層毎80mに1回	代表箇所各1枚		
				整正状況	400mに1回			
				タックコート	各層毎に1回			
				プライムコート	[散布時]			
				幅	各層毎80mに1回			
				整正状況	[整正後]			
			(アスファルト中間層)	石粉、 プライムコート	各層毎に1回	代表箇所各1枚		
				スリップバー、 タイバー寸法、位置	80mに1回			
				鉄網寸法、位置	80mに1回			
				平坦性	1工事1回			
				厚さ	各層毎200mに1回	代表箇所各1枚		
				目地段差	各層毎80mに1回			
				敷均し厚さ	各層毎400mに1回	代表箇所各1枚		
				転圧状況	[施工中]			
				整正状況	各層毎400mに1回			
				厚さ	各層毎200mに1回			
			(転圧コンクリート版工 (下層路盤工))	幅	各層毎80mに1回	代表箇所各1枚		
				敷均し厚さ	各層毎400mに1回			
				転圧状況	[施工中]			
				整正状況	各層毎400mに1回			
				厚さ	各層毎200mに1回	代表箇所各1枚		
				幅	各層毎80mに1回			
				敷均し厚さ	各層毎400mに1回	代表箇所各1枚		
				転圧状況	[施工中]			
				整正状況	各層毎400mに1回			
				厚さ	各層毎200mに1回			
			(セメント(石灰・瀝青) 安定処理工))	幅	各層毎80mに1回	代表箇所各1枚		
				整正状況	400mに1回			
				タックコート	各層毎に1回			
				プライムコート	[散布時]			
				幅	各層毎80mに1回	代表箇所各1枚		
				整正状況	[整正後]			
				タックコート	各層毎に1回			
				プライムコート	[散布時]			
				幅	各層毎80mに1回			
				整正状況	[整正後]			

出来形管理写真撮影箇所一覧表

編	章	節	条・工種	写真管理項目			摘要	
				撮影項目	撮影頻度[時期]	整理条件		
1 共通	3 一般施工	7 一般舗装工	12 コンクリート舗装工 (転圧コンクリート版工)	敷均し厚さ 整正状況 厚さ 平坦性	400mに1回 〔施工中〕 各層毎200mに1回 〔整正後〕 1工事1回 〔実施中〕	代表箇所各1枚		
			13 薄層カラー舗装工 (下層路盤工)	敷均し厚さ 転圧状況 整正状況 厚さ 幅	各層毎400mに1回 〔施工中〕 各層毎400mに1回 〔整正後〕 各層毎200mに1回 〔整正後〕 各層毎80mに1回 〔整正後〕			
			薄層カラー舗装工 (上層路盤工 (粒度調整路盤工))	敷均し厚さ 転圧状況 整正状況 厚さ 幅	各層毎400mに1回 〔施工中〕 各層毎400mに1回 〔整正後〕 各層毎200mに1回 〔整正後〕 各層毎80mに1回 〔整正後〕	代表箇所各1枚		
			薄層カラー舗装工 (上層路盤工 (セメント(石灰)安定処理工))	敷均し厚さ 転圧状況 整正状況 厚さ 幅	各層毎400mに1回 〔施工中〕 各層毎400mに1回 〔整正後〕 1,000m ² に1回 〔整正後〕 ※コアを採取した場合は写真不要 各層毎80mに1回 〔整正後〕			
			薄層カラー舗装工 (加熱アスファルト安定処理工)	敷均し厚さ 転圧状況 整正状況 幅	各層毎400mに1回 〔施工中〕 各層毎400mに1回 〔整正後〕 各層毎80mに1回 〔整正後〕	代表箇所各1枚		
			薄層カラー舗装工 (基層工)	整正状況 タックコート プライムコート 厚さ 幅	400mに1回 〔整正後〕 各層毎に1回 〔散布時〕 1,000m ² に1回 〔整正後〕 各層毎80mに1回 〔整正後〕			
			14 ブロック舗装工 (下層路盤工)	敷均し厚さ 転圧状況 整正状況 厚さ 幅	各層毎400mに1回 〔施工中〕 各層毎400mに1回 〔整正後〕 各層毎200mに1回 〔整正後〕 各層毎80mに1回 〔整正後〕	代表箇所各1枚		
			ブロック舗装工 (上層路盤工 (粒度調整路盤工))	敷均し厚さ 転圧状況 整正状況 厚さ 幅	各層毎400mに1回 〔施工中〕 各層毎400mに1回 〔整正後〕 各層毎200mに1回 〔整正後〕 各層毎80mに1回 〔整正後〕			
			ブロック舗装工 (上層路盤工 (セメント(石灰)安定処理工))	敷均し厚さ 転圧状況 整正状況 厚さ 幅	各層毎400mに1回 〔施工中〕 各層毎400mに1回 〔整正後〕 各層毎200mに1回 〔整正後〕 ※コアを採取した場合は写真不要 各層毎80mに1回 〔整正後〕	代表箇所各1枚		
			ブロック舗装工 (加熱アスファルト上安定処理工)	敷均し厚さ 転圧状況 整正状況 幅	各層毎400mに1回 〔施工中〕 各層毎400mに1回 〔整正後〕 各層毎80mに1回 〔整正後〕			

出来形管理写真撮影箇所一覧表

編	章	節	条・工種	写真管理項目			摘要	
				撮影項目	撮影頻度[時期]	整理条件		
1 共通	3 一般施工	7 一般舗装工	14 ブロック舗装工 (基層工)	整正状況	400mに1回 〔整正後〕	代表箇所各1枚		
				タックコート プライムコート	各層毎に1回 〔散布時〕			
				15 路面切削工	幅 厚さ	1施工箇所に1回 〔施工後〕		
			16 舗装打換え工	幅 延長 厚さ	1施工箇所に1回 〔施工後〕	代表箇所各1枚		
				17 オーバーレイ工	平坦性	1工事1回 〔実施中〕		
				タックコート	各層毎に1回 〔散布時〕			
				整正状況	400mに1回 〔整正後〕	代表箇所各1枚		
		8 地盤改良工	2 路床安定処理工	施工厚さ 幅	40mに1回 〔施工後〕	代表箇所各1枚		
			3 置換工	置換厚さ 幅	40m又は1施工箇所に1回 〔施工後〕	代表箇所各1枚		
			5 パイルネット工	厚さ 幅	40m又は1施工箇所に1回 〔施工後〕	代表箇所各1枚		
		7 バーチカルドレーン工 (サンドドレーン工) (ペーパードドレーン工) (袋詰式サンドドレーン工)	6 サンドマット工	施工厚さ 幅	40m又は1施工箇所に1回 〔施工後〕	代表箇所各1枚		
			7 バーチカルドレーン工 (サンドドレーン工) (ペーパードドレーン工) (袋詰式サンドドレーン工)	打込長さ 施工状況	200m ² 又は1施工箇所に1回 〔打込み前後〕	代表箇所各1枚		
			8 締固め改良工 (サンドコンパクションパイル工)	杭径 位置・間隔	200m ² 又は1施工箇所に1回 〔打込後〕			
			9 固結工 (粉体噴射攪拌工) (高压噴射攪拌工) (スラリー攪拌工) (生石灰バイル工)	砂の投入量	全数量 〔打込前後〕			
			9 固結工 (粉体噴射攪拌工) (高压噴射攪拌工) (スラリー攪拌工) (生石灰バイル工)	位置・間隔 杭径 深度	1施工箇所に1回 〔打込後〕	代表箇所各1枚		
		11 仮設工	5 土留・仮縫切工 (H鋼杭) (鋼矢板)	変位 根入長	40m又は1施工箇所に1回 〔打込前〕	代表箇所各1枚		
				数量	全数量 〔打込後〕			
			6 土留・仮縫切工 (アンカーワーク)	削孔深さ	1施工箇所に1回 〔削孔後〕	代表箇所各1枚		
				配置誤差	1施工箇所に1回 〔施工後〕			
			7 土留・仮縫切工 (連節ブロック張り工)	法長	200m又は1施工箇所に1回 〔施工後〕 ただし、根入部は40mに1回	代表箇所各1枚		
			8 土留・仮縫切工 (締切盛工)	天端幅 法長	250m又は1施工箇所に1回 〔施工後〕	代表箇所各1枚		
			9 土留・仮縫切工 (中詰盛工)	出来ばえ	250m又は1施工箇所に1回 〔施工後〕	代表箇所各1枚		
			9 地中連続壁工(壁式)	連壁の長さ 変位	40m又は1施工箇所に1回 〔施工後〕	代表箇所各1枚		
			10 地中連続壁工(柱列式)	連壁の長さ 変位	40m又は1施工箇所に1回 〔施工後〕	代表箇所各1枚		
			22 法面吹付工	第1編 3-15-3	吹付工に準ずる			
	12 軽量盛土工		2 軽量盛土工	第1編 4-4-3	路体盛土工に準ずる			
	13 工場製作工(共通)	1 鋳造費 (金属支承工) (大型ゴム支承工)	製作状況	適宜 〔製作中〕	代表箇所各1枚	※シミュレーション仮組立検査の場合 は仮組立寸法を省略		
			仮設材製作工	原寸状況	1橋に1回又は1工事に1回 〔原寸時〕			
				製作状況	適宜 〔製作中〕			
		2 刃口金物製作工	刃口高さ 外周長	1施工箇所に1回 〔仮組立時〕	代表箇所各1枚			
			原寸状況	1橋に1回又は1工事に1回 〔原寸時〕	代表箇所各1枚			
		3 柄製作工 (仮組立による 検査を実施する場合) (シミュレーション 仮組立検査を行う場合)	製作状況	適宜 〔製作中〕	代表箇所各1枚			
			仮組立寸法 (撮影項目は適宜)	1橋に1回又は1工事に1回 〔仮組立時〕	代表箇所各1枚			
			原寸状況	1橋に1回又は1工事に1回 〔原寸時〕	代表箇所各1枚			
		4 柄製作工 (仮組立検査を実施しない場合)	製作状況	適宜 〔製作中〕	代表箇所各1枚			
			仮組立寸法 (撮影項目は適宜)	1橋に1回又は1工事に1回 〔仮組立時〕	代表箇所各1枚			
		5 柄製作工 (鋼製えん堤製作工(仮組立時))	原寸状況	1橋に1回又は1工事に1回 〔原寸時〕	代表箇所各1枚			
			製作状況	適宜 〔製作中〕	代表箇所各1枚			
			仮組立寸法 (撮影項目は適宜)	1橋に1回又は1工事に1回 〔仮組立時〕	代表箇所各1枚			

出来形管理写真撮影箇所一覧表

編	章	節	条・工種	写真管理項目			摘要	
				撮影項目	撮影頻度[時期]	整理条件		
1 共通	3 一般施工	13 工場製作工(共通)	4 検査路製作工	原寸状況	1橋に1回又は1工事に1回 〔原寸時〕	代表箇所各1枚		
				製作状況	適宜 〔製作中〕			
			5 鋼製伸縮継手製作工	原寸状況	1橋に1回又は1工事に1回 〔原寸時〕	代表箇所各1枚		
				製作状況	適宜 〔製作中〕			
				仮組立寸法	1橋に1回又は1工事に1回 〔仮組立時〕			
			6 落橋防止装置製作工	原寸状況	1橋に1回又は1工事に1回 〔原寸時〕	代表箇所各1枚		
				製作状況	適宜 〔製作中〕			
			7 橋梁用防護柵製作工	原寸状況	1橋に1回又は1工事に1回 〔原寸時〕	代表箇所各1枚		
				製作状況	適宜 〔製作中〕			
			8 アンカーフレーム製作工	仮組立寸法 (撮影項目は適宜)	1橋に1回又は1工事に1回 〔仮組立時〕	代表箇所各1枚		
			9 ブレーブーム用桁製作工	原寸状況	1橋に1回又は1工事に1回 〔原寸時〕	代表箇所各1枚		
				製作状況	適宜 〔製作中〕			
				仮組立寸法	1橋に1回又は1工事に1回 〔仮組立時〕			
			10 鋼製排水管製作工	原寸状況	1橋に1回又は1工事に1回 〔原寸時〕	代表箇所各1枚		
				製作状況	適宜 〔製作中〕			
			11 工場塗装工	材料使用量 (塗料缶)	全数量 〔使用前後〕	代表箇所各1枚		
				素地調整状況 (塗替)	部材別 〔施工前後〕			
				塗装状況	各層毎に1回 〔塗装後〕			
		14 橋梁架設工	架設工 (クレーン架設) (ケーブルクレーン架設) (ケーブルエレクション架設) (架設桁架設) (送出し架設) (トラベラークレーン架設)	架設状況	架設工法が変わる毎に1回 〔架設中〕	代表箇所各1枚		
		15 法面工(共通)		材料使用量	1工事に1回 〔混合前〕	代表箇所各1枚		
				土羽土の厚さ	200m又は1施工箇所に1回 〔施工中〕			
				法長	200m又は1施工箇所に1回 〔施工後〕			
				清掃状況	200m又は1施工箇所に1回 〔清掃後〕	代表箇所各1枚		
				ラス鉄網の重ね合せ寸法	200m又は1施工箇所に1回 〔吹付前〕			
				厚さ(検測孔)	200m ² 又は1施工箇所に1回 〔吹付後〕			
				法長	200m又は1施工箇所に1回 〔施工後〕			
				材料使用量	1工事に1回 〔混合前〕			
		3 法面吹付工 (コンクリート) (モルタル)	清掃状況	200m又は1施工箇所に1回 〔清掃後〕	代表箇所各1枚			
			ラス鉄網の重ね合せ寸法	200m又は1施工箇所に1回 〔吹付前〕				
			法長	200m又は1施工箇所に1回 〔施工後〕				
			厚さ(検測孔)	200m ² 又は1施工箇所に1回 〔吹付後〕				
		4 法枠工 (現場打法枠工) (現場吹付法枠工)	法長 幅 高さ 枠中心間隔	法長	200m又は1施工箇所に1回 〔施工後〕	代表箇所各1枚		
			法枠工 (プレキャスト法枠工)	法長	200m又は1施工箇所に1回 〔施工後〕	代表箇所各1枚		

出来形管理写真撮影箇所一覧表

編	章	節	条・工種	写真管理項目			摘要		
				撮影項目	撮影頻度[時期]	整理条件			
1 共通	3 一般施工	15 法面工 (共通)	6 アンカー工	削孔深さ	1施工箇所に1回 〔削孔後〕	代表箇所 各1枚			
				配置誤差	1施工箇所に1回 〔施工後〕				
		16 摊壁工 (共通)	1 場所打撓壁工	裏込厚さ	120m又は1施工箇所に1回 〔施工中〕	代表箇所 各1枚			
				厚さ	200m又は1施工箇所に1回 〔型枠取外し後〕				
				幅 高さ					
		17 渕渫工 (共通)	2 ブレキヤスト撓壁工	据付状況	200m又は1施工箇所に1回 〔埋戻し前〕	代表箇所 各1枚			
				3 補強土壁工	第1編 4-3-5 盛土補強工に準ずる				
		19 床版工	4 井桁ブロック工	裏込厚さ	120m又は1施工箇所に1回 〔施工中〕	代表箇所 各1枚			
				法長 厚さ	200m又は1施工箇所に1回 〔施工後〕				
4 土工	4 土工	3 河川・ 海岸・ 砂防土工 等	2 挖削工(切土工)	土質等の判別	地質が変わる毎に1回 〔掘削中〕	代表箇所 各1枚			
				法長	200m又は1施工箇所に1回 〔掘削後〕				
		3 盛土工		巻出し厚	200mに1回 〔巻出し時〕	代表箇所 各1枚			
				締固め状況	転圧機械又は地質が変わる毎に1回 〔締固め時〕				
				法長 幅	200m又は1施工箇所に1回 〔施工後〕				
		5 盛土補強工 (補強土壁工法) (多数アンカー式補強土工法) (ジオテキスタイルを用いた 補強土工法)		厚さ	120m又は1施工箇所に1回 〔施工後〕	代表箇所 各1枚			
				7 法面整形工 (盛土部)	120m又は1施工箇所に1回 〔仕上げ時〕	代表箇所 各1枚			
		7 法面整形工 (盛土部)	8 天端敷砂利工	厚さ	200mに1回 〔施工後〕	代表箇所 各1枚			
				幅					
		4 道路土工	2 挖削工(切土工)	土質等の判別	地質が変わる毎に1回 〔掘削中〕	代表箇所 各1枚			
				法長	200m又は1施工箇所に1回 〔掘削後〕				
			3 路体盛土工 4 路床盛土工	巻出し厚	200mに1回 〔巻出し時〕	代表箇所 各1枚			
				締固め状況	転圧機械又は地質が変わる毎に1回 〔締固め時〕				
		5 法面整形工 (盛土部)	4 鉄筋の組立て	法長 幅	200m又は1施工箇所に1回 〔施工後〕				
				仕上げ状況 厚さ	200m又は1施工箇所に1回 〔仕上げ時〕	代表箇所 各1枚			
5 無筋、鉄筋 コンクリート	5 鉄筋			平均間隔	コンクリート打設毎に1回 (重要構造物かつ主鉄筋について 適用)	代表箇所 各1枚			
				かぶり	コンクリート打設毎に1回 (重要構造物かつ主鉄筋について 適用)	代表箇所 各1枚			

出来形管理写真撮影箇所一覧表

編	章	節	条・工種	写真管理項目			摘要
				撮影項目	撮影頻度[時期]	整理条件	
2 河川 ・水路	1 築堤・護岸	3 軽量 盛土工	2 軽量盛土工	第1編 4-4-3	路体盛土工に準じる		
			4 地盤 改良工	第1編 3-8-4	表層安定処理工に準じる		
		5 護岸 基礎工	3 バイエルネット工	第1編 3-8-5	バイエルネット工に準じる		
			4 パーチカルドレーン工	第1編 3-8-7	パーチカルドレーン工に準じる		
			5 締固め改良工	第1編 3-8-8	締固め改良工に準じる		
			6 固結工	第1編 3-8-9	固結工に準じる		
			7 法覆 護岸工	3 コンクリートブロック工	コンクリートブロック工に準じる		
		8 摊壁 護岸工	4 護岸付属物工	幅 高さ	1施工箇所に1回 〔施工後〕	代表箇所 各1枚	
			5 緑化ブロック工	第1編 3-5-4	緑化ブロック工に準じる		
			6 環境護岸ブロック工	第1編 3-5-3	コンクリートブロック工に準じる		
			7 石積(張)工	第1編 3-5-5	石積(張)工に準じる		
			8 法枠工	第1編 3-15-4	法枠工に準じる		
			9 多自然型護岸工	第1編 3-3-27	多自然型護岸工に準じる		
			10 吹付工	第1編 3-15-3	吹付工に準じる		
			11 植生工	第1編 3-15-2	植生工に準じる		
			12 覆土工	第1編 4-3-7	法面整形工に準じる		
			13 羽口工	第1編 3-3-28	羽口工に準じる		
			9 根固め工	3 根固めブロック工	根固めブロック工に準じる		
			5 沈床工	第1編 3-3-19	沈床工に準じる		
			6 捨石工	第1編 3-3-20	捨石工に準じる		
			7 かご工	第1編 3-3-28	羽口工(じやかご)に準じる		
		10 水制工	8 かご工	第1編 3-3-28	羽口工(ふとんかご)に準じる		
			3 沈床工	第1編 3-3-19	沈床工に準じる		
			4 捨石工	第1編 3-3-20	捨石工に準じる		
			5 かご工	第1編 3-3-28	羽口工(じやかご)に準じる		
			8 杭出し水制工	径 杭長	1施工に1回 〔打込み前〕	代表箇所 各1枚	
				幅 方向	1施工に1回 〔施工後〕		
		11 付帯 道路工	3 路側防護柵工	第1編 3-3-8	路側防護柵工に準じる		
			5 アスファルト舗装工	第1編 3-7-7	アスファルト舗装工に準じる		
			6 コンクリート舗装工	第1編 3-7-12	コンクリート舗装工に準じる		
			7 薄層カラー舗装工	第1編 3-7-13	薄層カラー舗装工に準じる		
			8 ブロック舗装工	第1編 3-7-14	ブロック舗装工に準じる		
			9 側溝工	第1編 3-3-31	側溝工に準じる		
			10 集水溝工	第1編 3-3-32	集水溝工に準じる		
			11 縁石工	第1編 3-3-5	縁石工に準じる		
			12 区画線工	第1編 3-3-9	区画線工に準じる		
		12 付帯道路 施設工	3 道路付属物工	第1編 3-3-10	道路付属物工に準じる		
			4 標識工	第1編 3-3-6	小型標識工に準じる		
		13 光ケーブル 配管工	3 配管工	配管状況	100m又は1施工に1回 〔施工後〕	不要	
			4 ハンドホール工	第1編 3-3-22	ハンドホール工に準じる		
		2 浚渫(川)	2 浚渫工 (ポンプ 浚渫船)	2 浚渫船運転工(民船・官船)	第1編 3-17-3	浚渫船運転工に準じる	
			3 浚渫工 (グラブ船)	2 浚渫船運転工	第1編 3-17-3	浚渫船運転工に準じる	
			4 浚渫工 (バックホウ 浚渫船)	2 浚渫船運転工	第1編 3-17-3	浚渫船運転工に準じる	
		3 橋門・橋管 ・水路工	3 軽量 盛土工	2 軽量盛土工	第1編 4-4-3	路体盛土工に準じる	
			4 地盤 改良工	2 固結工	第1編 3-8-9	固結工に準じる	
			5 橋門・橋管 本体工	3 既製杭工	第1編 3-4-4	既製杭工に準じる	
				4 場所打杭工	第1編 3-4-5	場所打杭工に準じる	
				5 矢板工	第1編 3-3-4	矢板工に準じる	
			6 函渠工(本体工)	厚さ 幅 内空幅 内空高	1施工箇所に1回 〔型枠取外し後〕	代表箇所 各1枚	
			函渠工 (ヒューム管) (PC管) (コルゲートパイプ) (ダクタイル鉄管)	据付状況	100m又は1施工箇所に1回 〔巻立前〕		
			7 翼壁工	厚さ	1施工箇所に1回	代表箇所 各1枚	
			8 水叩工	幅 高さ	〔型枠取外し後〕		

出来形管理写真撮影箇所一覧表

編	章	節	条・工種	写真管理項目			摘要
				撮影項目	撮影頻度[時期]	整理条件	
2 河川 ・水路	3 橋門・橋管 ・水路工	6 護床工	3 根固めブロック工	第1編 3-3-18	根固めブロック工に準じる		
			5 沈床工	第1編 3-3-19	沈床工に準じる		
			6 捨石工	第1編 3-3-20	捨石工に準じる		
			7 かご工	第1編 3-3-28	羽口工(じやかご)に準じる		
		7 水路工	7 かご工	第1編 3-3-28	羽口工(ふとんかご)に準じる		
			3 側溝工	第1編 3-3-31	側溝工に準じる		
			4 集水溝工	第1編 3-3-32	集水溝工に準じる		
			5 暗渠工	第1編 3-3-31	側溝工(暗渠工)に準じる		
			6 橋門接続暗渠工	第1編 3-3-29	プレキャストカルバート		
	4 水門	8 付属物 設置工	3 防止柵工	第1編 3-3-7	防止柵工(安全施設)に準じる		
			7 階段工	第1編 3-3-23	階段工に準じる		
	5 軽量 盛土工	3 工場 製作工	3 柄製作工	第1編 3-13-3	柄製作工に準じる		
			4 鋼製伸縮継手製作工	第1編 3-13-5	鋼製伸縮継手製作工に準じる		
			5 落橋防止装置製作工	第1編 3-13-6	落橋防止装置製作工に準じる		
			6 鋼製排水管製作工	第1編 3-13-10	鋼製排水管製作工に準じる		
			7 橋梁用防護柵製作工	第1編 3-13-7	橋梁用防護柵製作工に準じる		
			8 橋歴板	第1編 3-13-1	铸造費に準じる		
			9 仮設材製作工	第1編 3-13-1	仮設材製作工に準じる		
			10 工場塗装工	第1編 3-13-11	工場塗装工に準じる		
			2 軽量盛土工	第1編 4-4-3	路体盛土工に準じる		
	6 水門 本体工	4 既製杭工	4 既製杭工	第1編 3-4-4	既製杭工に準じる		
			5 場所打杭工	第1編 3-4-5	場所打杭工に準じる		
			6 矢板工(遮水矢板)	第1編 3-3-4	矢板工に準じる		
			7 床版工	厚さ	1施工箇所に1回 〔型枠取外し後〕	代表箇所 各1枚	
			8 墓柱工	幅			
			9 門柱工	高さ			
			10 ゲート操作台工				
			11 胸壁工				
			12 翼壁工	第2編 3-5-7	翼壁工に準じる		
			13 水叩工	第2編 3-5-8	水叩工に準じる		
	7 護床工	3 根固めブロック工	3 根固めブロック工	第1編 3-3-18	根固めブロック工に準じる		
			5 沈床工	第1編 3-3-19	沈床工に準じる		
			6 捨石工	第1編 3-3-20	捨石工に準じる		
			7 かご工	第1編 3-3-28	羽口工(じやかご)に準じる		
		8 付属物 設置工	7 かご工	第1編 3-3-28	羽口工(ふとんかご)に準じる		
			3 防止柵工	第1編 3-3-7	防止柵工(安全施設)に準じる		
			8 階段工	第1編 3-3-23	階段工に準じる		
			9 鋼管理橋 上部工	4 架設工(クレーン架設)	架設工(クレーン架設)に準じる		
	9 鋼管理橋 上部工	5 架設工(ケーブルクレーン架設)	5 架設工(ケーブルクレーン架設)	第1編 3-4-4	架設工(ケーブルクレーン架設)に 準じる		
			6 架設工 (ケーブルエレクション架設)	第1編 3-4-5	架設工(ケーブルエレクション架設)に 準じる		
		7 架設工(架設桁架設)	7 架設工(架設桁架設)	第1編 3-4-6	架設工に準じる(架設桁架設)		
			8 架設工(送出し架設)	第1編 3-4-7	架設工に準じる(送出し架設)		
		9 架設工(トラベラークレーン架設)	9 架設工(トラベラークレーン架設)	第1編 3-4-8	架設工(トラベラークレーン架設)に 準じる		
			10 支承工 (鋼製支承)(ゴム支承)	支承取付状況	1スパンに1回 〔取付後〕	代表箇所 各1枚	
			10 橋梁現場 塗装工	第1編 3-3-33	現場塗装工に準じる		
			11 床版工	第1編 3-19-2	床版工に準じる		
	12 橋梁 付属物工 〔門柱工 等〕	2 伸縮装置工	2 伸縮装置工	第1編 3-3-25	伸縮装置工に準じる		
			4 地覆工	第6編 4-8-5	地覆工に準じる		
		5 橋梁用防護柵工	5 橋梁用防護柵工	第6編 4-8-6	橋梁用防護柵工に準じる		
			6 橋梁用高欄工	第6編 4-8-7	橋梁用高欄工に準じる		
		7 檜検査工	7 檜検査工	第6編 4-8-8	検査工に準じる		
			2 プレテンション桁製作工(購入工)	第1編 3-3-13	プレテンション桁製作工(購入工)に 準じる		
			3 ポストテンション桁製作工	第1編 3-3-14	ポストテンション桁製作工に準じる		
	13 コンクリート 管理橋 上部工 (PC橋)	4 プレキャストセグメント製作工 (購入工)	4 プレキャストセグメント製作工 (購入工)	第1編 3-3-14	プレキャストセグメント製作工 (購入工)に準じる		
			5 プレキャストセグメント主桁組立工	第1編 3-3-15	プレキャストセグメント主桁組立工に 準じる		
		6 支承工	6 支承工	第2編 4-9-10	支承工に準じる		
			7 架設工(クレーン架設)	第1編 3-14	架設工(コンクリート橋)に準じる		
		8 架設工(架設桁架設)	8 架設工(架設桁架設)	第1編 3-14	架設工(コンクリート橋)に準じる		
			9 床版・横組工	第1編 3-19-2	床版工に準じる		
		10 落橋防止装置工	10 落橋防止装置工	第6編 4-8-3	落橋防止装置工に準じる		
			2 架設支承工(固定)	第1編 3-14	架設工に準じる		
	14 コンクリート 管理橋 上部工 (PC ホロー スラブ橋)	3 支承工	3 支承工	第2編 4-9-10	支承工に準じる		
			4 落橋防止装置工	第6編 4-8-3	落橋防止装置工に準じる		
		5 PCホロースラブ製作工	5 PCホロースラブ製作工	第1編 3-3-16	PCホロースラブ製作工に準じる		

出来形管理写真撮影箇所一覧表

編	章	節	条・工種	写真管理項目			摘要	
				撮影項目	撮影頻度[時期]	整理条件		
2 河川 ・水路	4 水門	15 橋梁 付属物工 (コンク リート 管理橋)	2 伸縮装置工	第1編 3-3-25	伸縮装置工に準じる			
			4 地覆工	第6編 4-8-5	地覆工に準じる			
			5 橋梁用防護柵工	第6編 4-8-6	橋梁用防護柵工に準じる			
			6 橋梁用高欄工	第6編 4-8-7	橋梁用高欄工に準じる			
			7 檢査路工	第6編 4-8-8	検査路工に準じる			
		18 補装工	5 アスファルト舗装工	第1編 3-7-7	アスファルト舗装工に準じる			
			6 半たわみ性舗装工	第1編 3-7-7	半たわみ性舗装工に準じる			
			7 排水性舗装工	第1編 3-7-9	排水性舗装工に準じる			
			8 透水性舗装工	第1編 3-7-10	透水性舗装工に準じる			
			9 グースアスファルト舗装工	第1編 3-7-11	グースアスファルト舗装工に準じる			
			10 コンクリート舗装工	第1編 3-7-12	コンクリート舗装工に準じる			
			11 薄層カラー舗装工	第1編 3-7-13	薄層カラー舗装工に準じる			
			12 ブロック舗装工	第1編 3-7-14	ブロック舗装工に準じる			
		5 壁	3 刃口金物製作工	第1編 3-13-1	刃口金物製作工に準じる			
			4 柄製作工	第1編 3-13-3	柄製作工に準じる			
			5 檜査路製作工	第1編 3-13-4	査路製作工に準じる			
			6 鋼製伸縮継手製作工	第1編 3-13-5	鋼製伸縮継手製作工に準じる			
			7 落橋防止装置製作工	第1編 3-13-6	落橋防止装置製作工に準じる			
			8 鋼製排水管製作工	第1編 3-13-10	鋼製排水管製作工に準じる			
			9 ブレーメ用柄製作工	第1編 3-13-9	ブレーメ用柄製作工に準じる			
			10 橋梁用防護柵製作工	第1編 3-13-7	橋梁用防護柵製作工に準じる			
			11 橋歴板	第1編 3-13-1	歴板に準じる			
			12 アンカーフレーム製作工	第1編 3-13-8	アンカーフレーム製作工に準じる			
			13 仮設材製作工	第1編 3-13-1	仮設材製作工に準じる			
			14 工場塗装工	第1編 3-13-11	工場塗装工に準じる			
		4 可動堰 本体工	3 既製杭工	第1編 3-4-4	既製杭工に準じる			
			4 場所打杭工	第1編 3-4-5	場所打杭工に準じる			
			5 オープンケーソン基礎工	第1編 3-4-7	オープンケーソン基礎工に準じる			
			6 ニューマチックケーソン基礎工	第1編 3-4-8	ニューマチックケーソン基礎工に準じる			
			7 矢板工	第1編 3-3-4	矢板工に準じる			
			8 床版工	第2編 4-6-7	床版工に準じる			
			9 壁柱工	第2編 4-6-8	壁柱工に準じる			
			10 門柱工	第2編 4-6-9	門柱工に準じる			
			11 ゲート操作台工	第2編 4-6-10	ゲート操作台工に準じる			
			12 水叩工	第1編 3-5-8	水叩工に準じる			
			13 開門工	厚さ	1施工箇所に1回	代表箇所各1枚		
			14 土砂吐工	幅 高さ 延長	[施工後]			
		5 固定堰 本体工	15 取付擁壁工	第1編 3-16-1	場所打擁壁工に準じる			
			3 既製杭工	第1編 3-4-4	既製杭工に準じる			
			4 場所打杭工	第1編 3-4-5	場所打杭工に準じる			
			5 オープンケーソン基礎工	第1編 3-4-7	オープンケーソン基礎工に準じる			
			6 ニューマチックケーソン基礎工	第1編 3-4-8	ニューマチックケーソン基礎工に準じる			
			7 矢板工	第1編 3-3-4	矢板工に準じる			
			8 壁本体工	厚さ	1施工箇所に1回	代表箇所各1枚		
			9 水叩工	幅 高さ	[施工後]			
			10 土砂吐工					
			11 取付擁壁工	第1編 3-16-1	場所打擁壁工に準じる			
		5 壁	8 魚道工	3 魚道本体工	厚さ 幅 高さ	200m又は測定箇所毎に1回 [施工後]	代表箇所各1枚	
			9 管理橋下部工	2 管理橋橋台工	厚さ 天端幅 (橋軸方向) 敷幅 (橋軸方向) 高さ 胸壁の高さ 天端幅 敷長	1施工箇所に1回 [施工後]	代表箇所各1枚	
			10 鋼管理橋上部工	4 架設工(クレーン架設)	第1編 3-4-3	架設工(クレーン架設)に準じる		
				5 架設工(ケーブルクレーン架設)	第1編 3-4-4	架設工(ケーブルクレーン架設)に準じる		
				6 架設工 (ケーブルエレクション架設)	第1編 3-4-5	架設工(ケーブルエレクション架設)に準じる		
				7 架設工(架設桁架設)	第1編 3-4-6	架設工に準じる(架設桁架設)		
				8 架設工(送出し架設)	第1編 3-4-7	架設工に準じる(送出し架設)		
				9 架設工(トラベラークレーン架設)	第1編 3-4-8	架設工(トラベラークレーン架設)に準じる		
				10 支承工	第2編 4-9-10	支承工に準じる		
			11 橋梁現場塗装工	2 現場塗装工	第1編 3-3-33	現場塗装工に準じる		
			12 床版工	2 床版工	第1編 3-19-2	床版工に準じる		

出来形管理写真撮影箇所一覧表

編	章	節	条・工種	写真管理項目			摘要
				撮影項目	撮影頻度[時期]	整理条件	
2 河川 ・水路	5 壤	13 橋梁 付属物工 (<small>門司埋 設</small>)	2 伸縮装置工	第1編 3-3-25	伸縮装置工に準じる		
			4 地覆工	第6編 4-8-5	地覆工に準じる		
			5 橋梁用防護柵工	第6編 4-8-6	橋梁用防護柵工に準じる		
			6 橋梁用高欄工	第6編 4-8-7	橋梁用高欄工に準じる		
			7 檜査路工	第6編 4-8-8	査路工に準じる		
		15 コンクリート 管理橋 上部工 (PC橋)	2 プレテンション桁製作工(購入工)	第1編 3-3-13	プレテンション桁製作工(購入工)に準じる		
			3 ポストテンション桁製作工	第1編 3-3-14	ポストテンション桁製作工に準じる		
			4 プレキャストセグメント製作工 (購入工)	第1編 3-3-14	プレキャストセグメント製作工 (購入工)に準じる		
			5 プレキャストセグメント主桁組立工	第1編 3-3-15	プレキャストセグメント主桁組立工に準じる		
			6 支承工	第2編 4-9-10	支承工に準じる		
			7 架設工(クレーン架設)	第1編 3-14	架設工(コンクリート橋)に準じる		
			8 架設工(架設桁架設)	第1編 3-14	架設工(コンクリート橋)に準じる		
			9 床版・横組工	第1編 3-19-2	床版工に準じる		
			10 落橋防止装置工	第6編 4-8-3	落橋防止装置工に準じる		
		16 コンクリート 管理橋 上部工 (PCホロー ヘルム 橋)	2 架設支保工(固定)	第1編 3-14	架設工に準じる支保工に準じる		
			3 支承工	第2編 4-9-10	支承工に準じる		
			4 落橋防止装置工	第6編 4-8-3	落橋防止装置工に準じる		
			5 PCホロースラブ製作工	第1編 3-3-16	PCホロースラブ製作工に準じる		
		17 コンクリート 管理橋 上部工 (PC 箱桁橋)	2 架設支保工(固定)	第1編 3-14	架設工に準じる支保工に準じる		
			3 支承工	第2編 4-9-10	支承工に準じる		
			4 PC箱桁製作工	第1編 3-3-17	PC箱桁製作工に準じる		
			5 落橋防止装置工	第6編 4-8-3	落橋防止装置工に準じる		
			18 橋梁 付属物工 (<small>アングリ ー 管理橋</small>)	2 伸縮装置工	第1編 3-3-25	伸縮装置工に準じる	
			4 地覆工	第6編 4-8-5	地覆工に準じる		
			5 橋梁用防護柵工	第6編 4-8-6	橋梁用防護柵工に準じる		
			6 橋梁用高欄工	第6編 4-8-7	橋梁用高欄工に準じる		
			7 檜査路工	第6編 4-8-8	査路工に準じる		
		20 付属物 設置工	3 防止柵工	第1編 3-3-7	防止柵工(安全施設)に準じる		
			7 階段工	第1編 3-3-23	階段工に準じる		
6 排水機場	6 排水機場	3 軽量 盛土工	2 軽量盛土工	第1編 4-4-3	路体盛土工に準じる		
			3 既製杭工	第1編 3-4-4	既製杭工に準じる		
		4 機場 本体工	4 場所打杭工	第1編 3-4-5	場所打杭工に準じる		
			5 矢板工	第1編 3-3-4	矢板工に準じる		
		6 本体工	6 本体工	厚さ 幅 高さ	1施工箇所に1回 [施工後]	代表箇所 各1枚	
			7 燃料貯油槽工	厚さ 幅 高さ	1施工箇所に1回 [施工後]	代表箇所 各1枚	
			3 既製杭工	第1編 3-4-4	既製杭工に準じる		
			4 場所打杭工	第1編 3-4-5	場所打杭工に準じる		
			5 矢板工	第1編 3-3-4	矢板工に準じる		
		5 沈砂池工	6 コンクリート擁壁工	第1編 3-16-1	場所打擁壁工に準じる		
			7 コンクリート床版工	厚さ 幅 高さ	1施工箇所に1回 [施工後]	代表箇所 各1枚	
			8 ブロック床版工	第1編 3-3-18	根固めブロック工に準じる		
			9 場所打水路工	第1編 3-3-31	側溝工に準じる		
			3 既製杭工	第1編 3-4-4	既製杭工に準じる		
		6 吐出 水槽工	4 場所打杭工	第1編 3-4-5	場所打杭工に準じる		
			5 矢板工	第1編 3-3-4	矢板工に準じる		
			6 本体工	第2編 6-4-6	本体工に準じる		
7 床止め ・床固め	7 床止め ・床固め	3 軽量 盛土工	2 軽量盛土工	第1編 4-4-3	路体盛土工に準じる		
			4 床止め工	第1編 3-4-4	既製杭工に準じる		
		6 本体工 (床固め本体工)	5 矢板工	第1編 3-3-4	矢板工に準じる		
			6 本体工 (床固め本体工)	天端幅 堤幅 水通し幅	測定箇所毎に1回 [施工後]	代表箇所 各1枚	
			(植石張り)	第1編 3-3-5	石積(張)工に準じる		
			(根固めブロック)	第1編 3-3-18	根固めブロック工に準じる		
		8 水叩工	7 取付擁壁工	第1編 3-16-1	場所打擁壁工に準じる		
			8 水叩工	天端幅 厚さ	測定箇所毎に1回 [施工後]	代表箇所 各1枚	
			(巨石張り)	第1編 3-3-5	石積(張)工に準じる		
			(根固めブロック)	第1編 3-3-18	根固めブロック工に準じる		
		5 床固め工	4 本堤工	第2編 7-4-6	本体工に準じる		
			5 垂直壁工	第2編 7-4-6	本体工に準じる		
			6 側壁工	天端幅 長さ	測定箇所毎に1回 [施工後]	代表箇所 各1枚	
			7 水叩工	第2編 7-4-8	水叩工に準じる		

出来形管理写真撮影箇所一覧表

編	章	節	条・工種	写真管理項目			摘要
				撮影項目	撮影頻度[時期]	整理条件	
2 河川 ・水路	7 床止め ・床固め	6 山留 擁壁工	3 コンクリート擁壁工	第1編 3-16-1	場所打擁壁工に準じる		
			4 ブロック積擁壁工	第1編 3-5-3	コンクリートブロック工に準じる		
			5 石積擁壁工	第1編 3-5-5	石積(張)工に準じる		
			6 山留擁壁基礎工	第1編 3-4-3	基礎工に準じる(護岸)		
	8 河川維持	7 路面 補修工	3 不陸整正工	第1編 4-3-8	堤防天端工に準じる		
			4 コンクリート舗装補修工	第1編 3-7-12	コンクリート舗装工に準じる		
			5 アスファルト舗装補修工	第1編 3-7-7	アスファルト舗装工に準じる		
		8 付属物 復旧工	2 付属物復旧工	第1編 3-3-8	路側防護柵工に準じる		
			3 防護柵工	第1編 3-3-7	防止柵工(安全施設)に準じる		
		9 付属物 設置工	5 付属物設置工	第1編 3-3-10	道路付属物工に準じる		
			10 光ケーブル 配管工	3 配管工	第2編 1-13-3	配管工に準じる	
			4 ハンドホール工	第1編 3-3-22	ハンドホール工に準じる		
		12 植栽 維持工	3 樹木・芝生管理工	第1編 3-15-2	植生工に準じる		
9 河川修繕	3 軽量 盛土工	2 軽量盛土工	第1編 4-4-3	路体盛土工に準じる			
		4 腹付工	2 覆土工	第1編 4-3-7	法面整形工に準じる		
			3 植生工	第1編 3-15-2	植生工に準じる		
	5 側帯工	2 縁切工 (じゃかご) (連節ブロック張り) (コンクリートブロック張り) (石張工)	2 縁切工 (じゃかご)	第1編 3-3-28	羽口工(じゃかご)に準じる		
			(連節ブロック張り)	第1編 3-5-3	コンクリートブロック工に準じる		
			(コンクリートブロック張り)				
			(石張工)	第1編 3-5-5	石積(張)工に準じる		
		3 植生工		第1編 3-15-2	植生工に準じる		
	6 堤脚 保護工	3 石積み工	第1編 3-5-5	石積(張)工に準じる			
		4 コンクリートブロック工	第1編 3-5-3	コンクリートブロック工に準じる			
	7 管理用 道路工	2 防護柵工	第1編 3-3-7	防止柵工(安全施設)に準じる			
		4 路面切削工	第1編 3-7-15	路面切削工に準じる			
		5 舗装打換え工	第1編 3-7-16	舗装打換え工に準じる			
		6 オーバーレイ工	第1編 3-7-17	オーバーレイ工に準じる			
		7 排水構造物工 (プレキャストU型側溝、 側溝蓋、管渠) (集水樹、人孔、蓋)	7 排水構造物工 (プレキャストU型側溝、 側溝蓋、管渠)	第1編 3-3-31	側溝工に準じる		
			(集水樹、人孔、蓋)	第1編 3-3-32	集水樹工に準じる		
		8 道路付属物工 (歩車道境界ブロック)	第1編 3-3-5	縁石工に準じる			
		8 現場 塗装工	3 付属物塗装工	第1編 3-3-33	現場塗装工に準じる		
			4 コンクリート面塗装工	第1編 3-3-11	コンクリート面塗装工に準じる		

出来形管理写真撮影箇所一覧表

編	章	節	条・工種	写真管理項目			摘要
				撮影項目	撮影頻度[時期]	整理条件	
3 海岸	1 堤防 ・護岸	3 軽量 盛土工	2 軽量盛土工	第1編 4-4-3	路体盛土工に準じる		
			4 地盤 改良工	第1編 3-8-4	表層安定処理工に準じる		
			3 バイエルネット工	第1編 3-8-5	バイエルネット工に準じる		
			4 パーチカルドレーン工	第1編 3-8-7	パーチカルドレーン工に準じる		
			5 締固め改良工	第1編 3-8-8	締固め改良工に準じる		
			6 固結工	第1編 3-8-9	固結工に準じる		
		5 護岸 基礎工	4 捨石工	第1編 3-3-20	捨石工に準じる		
			5 場所打コンクリート工	幅 高さ	200m又は1施工箇所に1回 〔施工後〕	代表箇所 各1枚	
			6 海岸コンクリートブロック工	数量	全数量 〔製作後〕	代表箇所 各1枚	
				ブロックの形状寸法	形状寸法変わる毎に1回 〔製作後〕		
				据付状況	200m又は1施工箇所に1回 〔施工後〕		
			7 笠コンクリート工	第1編 3-4-3	基礎工に準じる(護岸)		
			8 基礎工	第1編 3-4-3	基礎工に準じる(護岸)		
			9 矢板工	第1編 3-3-4	矢板工に準じる		
		6 護岸工	3 石積(張)工	第1編 3-5-5	石積(張)工に準じる		
			4 海岸コンクリートブロック工	数量	全数量 〔製作後〕	代表箇所 各1枚	
				ブロックの形状寸法	形状寸法変わる毎に1回 〔施工後〕		
				据付状況	200m又は1施工箇所に1回 〔施工後〕		
			5 コンクリート被覆工	法長 厚さ	200m又は1施工箇所に1回 〔施工後〕	代表箇所 各1枚	
				裏込材厚	40m又は1施工箇所に1回 〔施工中〕		
		7 摊壁工	3 場所打摊壁工	第1編 3-16-1	場所打摊壁工に準じる		
		8 天端 被覆工	2 コンクリート被覆工	幅 厚さ	200m又は1施工箇所に1回 〔施工後〕	代表箇所 各1枚	
				基礎厚	40m又は1施工箇所に1回 〔施工中〕		
		9 波返工	3 波返工	幅 高さ	200m又は1施工箇所に1回 〔施工後〕	代表箇所 各1枚	
		10 裏法 被覆工	2 石積(張)工	第1編 3-5-5	石積(張)工に準じる		
			3 コンクリートブロック工	第1編 3-5-3	コンクリートブロック工に準じる		
			4 コンクリート被覆工	第3編 1-6-5	コンクリート被覆工に準じる		
			5 法枠工	第1編 3-15-4	法枠工に準じる		
		11 カルバート 工	3 プレキャストカルバート工	第1編 3-3-29	プレキャストカルバート工に準じる		
		12 排水 構造物工	3 側溝工	第1編 3-3-31	側溝工に準じる		
			4 集水樹工	第1編 3-3-32	集水樹工に準じる		
			5 管渠工	第1編 3-3-31	側溝工に準じる		
			6 場所打水路工	第1編 3-3-31	場所打水路工に準じる		
		13 付属物 設置工	3 防止柵工	第1編 3-3-7	防止柵工(安全施設)に準じる		
			6 階段工	第1編 3-3-23	階段工に準じる		
		14 付帯 道路工	3 路側防護柵工	第1編 3-3-8	路側防護柵工に準じる		
			5 アスファルト舗装工	第1編 3-7-7	アスファルト舗装工に準じる		
			6 コンクリート舗装工	第1編 3-7-12	コンクリート舗装工に準じる		
			7 薄層カラー舗装工	第1編 3-7-13	薄層カラー舗装工に準じる		
			8 側溝工	第1編 3-3-31	側溝工に準じる		
			9 集水樹工	第1編 3-3-32	集水樹工に準じる		
			10 縁石工	第1編 3-3-5	縁石工に準じる		
			11 区画線工	第1編 3-3-9	区画線工に準じる		
		15 付帯道路 施設工	3 道路付属物工	第1編 3-3-10	道路付属物工に準じる		
			4 小型標識工	第1編 3-3-6	小型標識工に準じる		
	2 突堤 ・人工岬	3 軽量 盛土工	2 軽量盛土工	第1編 4-4-3	路体盛土工に準じる		
		4 突堤 基礎工	4 捨石工	法長 天端幅	200m又は1施工箇所に1回 〔施工後〕	代表箇所 各1枚	
			5 吸出し防止工	幅	200m又は1施工箇所に1回 〔施工後〕	代表箇所 各1枚	
		5 突堤 本体工	2 捨石工	法長 天端幅	200m又は1施工箇所に1回 〔施工後〕	代表箇所 各1枚	
			5 海岸コンクリートブロック工	数量	全数量 〔製作後〕	代表箇所 各1枚	
				ブロックの形状寸法	形状寸法変わる毎に1回 〔製作後〕		
				据付状況	200m又は1施工箇所に1回 〔施工後〕		
			6 既製杭工	第1編 3-4-4	既製杭工に準じる		
			7 詰杭工	第1編 3-4-4	既製杭工に準じる		
			8 矢板工	第1編 3-3-4	矢板工に準じる		

出来形管理写真撮影箇所一覧表

編	章	節	条・工種	写真管理項目			摘要
				撮影項目	撮影頻度[時期]	整理条件	
3 海岸	2 突堤 ・人工岬	5 突堤 本体工	9 石碎工	厚さ 高さ	200m又は1施工箇所に1回 〔施工後〕	代表箇所 各1枚	
				間詰石状況	1施工箇所に1回 〔施工後〕		
			10 場所打コンクリート工	幅 高さ	200m又は1施工箇所に1回 〔施工後〕	代表箇所 各1枚	
			11 ケーソン工 (ケーソン工製作)	壁厚 幅 高さ 長さ 底版厚さ フーチング高さ	1基に1回 〔製作後〕	代表箇所 各1枚	
			ケーソン工 (ケーソン工据付)	据付状況	1施工箇所に1回 〔据付後〕	代表箇所 各1枚	
			ケーソン工 (突堤上部工 (場所打コンクリート、 海岸コンクリートブロック))	厚さ 幅	1施工箇所に1回 〔施工後〕	代表箇所 各1枚	
			12 セルラー工 (セルラー工製作)	壁厚 幅 高さ	1基に1回 〔製作後〕	代表箇所 各1枚	
			セルラー工 (セルラー工据付)	据付状況	1施工箇所に1回 〔据付後〕	代表箇所 各1枚	
			セルラー工 (突堤上部工 (場所打コンクリート、 海岸コンクリートブロック))	厚さ 幅	1施工箇所に1回 〔施工後〕	代表箇所 各1枚	
			6 根固め工	2 捨石工	法長 天端幅	200m又は1施工箇所に1回 〔施工後〕	代表箇所 各1枚
				3 根固めブロック工	数量	全数量 〔製作後〕	代表箇所 各1枚
					ブロックの形状寸法	形状寸法変わる毎に1回 〔製作後〕	
3 海域堤防 (人工 リーフ、 離岸堤、 潜堤)	3 海域堤 基礎工	7 消波工	2 捨石工	第1編 3-3-20	捨石工に準じる		
			3 消波ブロック工	数量	全数量 〔製作後〕	代表箇所 各1枚	
				ブロックの形状寸法	形状寸法変わる毎に1回 〔製作後〕		
			4 吸出し防止工	第3編 2-4-5	吸出し防止工に準じる		
			2 捨石工	第1編 3-3-20	捨石工に準じる		
			3 海岸コンクリートブロック工	第3編 2-5-5	海岸コンクリートブロック工に準じる		
4 浚渫 (海岸)	2 浚渫工 (ポンプ 浚渫船)		4 ケーソン工	第3編 2-5-11	ケーソン工に準じる		
			5 セルラー工	第3編 2-5-12	セルラー工に準じる		
			6 場所打コンクリート工	第3編 2-5-10	場所打コンクリート工に準じる		
5 養浜	3 軽量 盛土工	2 浚渫船運転工	第1編 3-17-3	浚渫船運転工に準じる			
		3 浚渫工 (グラブ船)	2 浚渫船運転工	第1編 3-17-3	浚渫船運転工に準じる		
	2 砂止工	2 軽量盛土工	第1編 4-4-3	路体盛土工に準じる			
		2 根固めブロック工	第1編 3-3-18	根固めブロック工に準じる			

出来形管理写真撮影箇所一覧表

編	章	節	条・工種	写真管理項目			摘要
				撮影項目	撮影頻度[時期]	整理条件	
4 砂防 ・地滑り 防止	1 砂防 えん堤	3 工場 製作工	3 鋼製えん堤製作工	第1編 3-13-3	桁製作工に準じる		
			4 鋼製えん堤仮設材製作工	原寸状況	1橋に1回又は1工事に1回 [原寸時]	代表箇所 各1枚	
				製作状況	適宜 [製作中]		
			5 工場塗装工	第1編 3-13-11	工場塗装工に準じる		
		6 法覆 護岸工	2 軽量盛土工	第1編 4-4-3	路体盛土工に準じる		
			2 植生工	第1編 3-15-2	植生工に準じる		
			3 法面吹付工	第1編 3-15-3	吹付工に準じる		
			4 法枠工	第1編 3-15-4	法枠工に準じる		
			5 法面施肥工	第1編 3-15-5	法面施肥工に準じる		
			6 アンカーワーク	第1編 3-15-6	アンカーワークに準じる		
			7 かご工	第1編 3-3-28	羽口工(じやかご)に準じる		
		8 コンクリート えん堤工		第1編 3-3-28	羽口工(ふとんかご)に準じる		
			4 コンクリートえん堤本体工	骨材採取製造 コンクリート製造 運搬	月に1回 [施工中]	各月1枚	
				打継目処理	4リフト毎に1回 [施工中]	代表箇所 各1枚	
				打込・養生			
				天端幅	測定箇所毎に1回	代表箇所 各1枚	
				堤幅	[施工後]		
				水通しの幅			
		9 鋼製 えん堤工	5 コンクリートえん堤副えん堤工	第4編 1-8-4	コンクリートえん堤本体工に準じる		
			6 コンクリート側壁工	天端幅 長さ	測定箇所毎に1回 [施工後]	代表箇所 各1枚	
			8 水叩工(水叩)	幅 厚さ	測定箇所毎に1回 [施工後]	代表箇所 各1枚	
			5 鋼製えん堤本体工 (不透過型)	長さ 幅 下流側倒れ	測定箇所毎に1回 [施工後]	代表箇所 各1枚	
			6 鋼製えん堤本体工 (透過型)	堤長 堤幅 高さ	測定箇所毎に1回 [施工後]	代表箇所 各1枚	
			6 鋼製側壁工	長さ 幅 下流側倒れ 高さ	測定箇所毎に1回 [施工後]	代表箇所 各1枚	
			7 コンクリート側壁工	第4編 1-8-6	コンクリート側壁工に準じる		
		10 護床工 ・根固め工	9 水叩工(水叩)	第4編 1-8-8	水叩工(水叩)に準じる		
			10 現場塗装工	第1編 3-3-33	現場塗装工に準じる		
			3 根固めブロック工	第1編 3-3-18	根固めブロック工に準じる		
			5 沈床工	第1編 3-3-19	沈床工に準じる		
		11 砂防 えん堤 付属物 設置工	6 かご工	第1編 3-3-28	羽口工(じやかご)に準じる		
				第1編 3-3-28	羽口工(ふとんかご)に準じる		
			3 防止柵工	第1編 3-3-10	防止柵工(安全施設)に準じる		
		12 付帯 道路工	3 路側防護柵工	第1編 3-3-8	路側防護柵工に準じる		
			5 アスファルト舗装工	第1編 3-7-7	アスファルト舗装工に準じる		
			6 コンクリート舗装工	第1編 3-7-12	コンクリート舗装工に準じる		
			7 薄層カラー舗装工	第1編 3-7-13	薄層カラー舗装工に準じる		
			8 側溝工	第1編 3-3-31	側溝工に準じる		
			9 集水樹工	第1編 3-3-32	集水樹工に準じる		
			10 縁石工	第1編 3-3-5	縁石工に準じる		
			11 区画線工	第1編 3-3-9	区画線工に準じる		
			3 道路付属物工	第1編 3-3-10	道路付属物工に準じる		
			4 小型標識工	第1編 3-3-6	小型標識工に準じる		
		2 流路工	3 軽量 盛土工	第1編 4-4-3	路体盛土工に準じる		
			4 流路 護岸工	4 基礎工(護岸)	基礎工に準じる(護岸)		
			5 コンクリート擁壁工	第1編 3-16-1	場所打擁壁工に準じる		
			6 ブロック積み擁壁工	第1編 3-5-3	コンクリートブロック工に準じる		
			7 石積み擁壁工	第1編 3-5-5	石積(張)工に準じる		
			8 護岸付属物工	第2編 1-7-4	護岸付属物工に準じる		
			9 植生工	第1編 3-15-1	植生工に準じる		
			5 床固め工	4 床固め本体工	コンクリートえん堤本体工に準じる		
			5 垂直壁工	第4編 1-8-4	コンクリートえん堤本体工に準じる		
			6 側壁工	第4編 1-8-6	コンクリート側壁工に準じる		
			7 水叩工	第4編 1-8-8	水叩工(水叩)に準じる		
			8 魚道工	幅 高さ 厚さ	200m又は測定箇所毎に1回 [施工後]	代表箇所 各1枚	

出来形管理写真撮影箇所一覧表

編	章	節	条・工種	写真管理項目			摘要
				撮影項目	撮影頻度[時期]	整理条件	
4 砂防 ・地滑り 防止	2 流路工	6 根固め ・水制工	4 根固めブロック工	第1編 3-3-18	根固めブロック工に準じる		
			6 捨石工	第1編 3-3-20	捨石工に準じる		
			7 かご工	第1編 3-3-28	羽口工(じやかご)に準じる		
		7 流路 付属物 設置工	7 かご工	第1編 3-3-28	羽口工(ふとんかご)に準じる		
			2 階段工	第1編 3-3-23	階段工に準じる		
	3 斜面対策	4 法面工	3 防止柵工	第1編 3-3-7	防止柵工(安全施設)に準じる		
			2 軽量 盛土工	第1編 4-4-3	路体盛土工に準じる		
			3 植生工	第1編 3-15-2	植生工に準じる		
			4 吹付工	第1編 3-15-3	吹付工に準じる		
			5 法枠工	第1編 3-15-5	法枠工に準じる		
		4 法面工	6 かご工	第1編 3-3-28	羽口工(じやかご)に準じる		
			7 アンカーワーク (プレキャストコンクリート板等)	第1編 3-15-6	アンカーワークに準じる		
			8 抑止アンカーワーク	第1編 3-15-6	アンカーワークに準じる		
		5 摊壁工	9 ロックボルト工	第1編 3-15-6	アンカーワークに準じる		
			3 既製杭工	第1編 3-4-4	既製杭工に準じる		
			4 現場打搾壁工	第1編 3-16-1	場所打搾壁工に準じる		
			5 プレキャスト搾壁工	第1編 3-16-2	プレキャスト搾壁工に準じる		
			6 補強土壁工	第1編 4-3-5	盛土補強工に準ずる		
			7 井桁ブロック工	第1編 3-16-4	井桁ブロック工に準じる		
			8 落石防護柵工	第6編 1-11-5	落石防護柵工に準じる		
			3 山腹 水路工	第1編 3-3-31	側溝工(現場打水路工)に準じる		
	6 山腹 水路工	4 山腹明暗渠工	4 山腹明暗渠工	厚さ 幅 高さ 深さ	120m又は1施工箇所に1回 [型枠取外し後]	不要	
			5 山腹暗渠工	第1編 3-3-31	側溝工(暗渠工)に準じる		
			7 現場打水路工	第1編 3-3-31	側溝工(現場打水路工)に準じる		
			6 集水樹工	第1編 3-3-32	集水樹工に準じる		
		7 地下水 排除工	4 集排水ボーリング工	削孔深さ 配置誤差	1施工箇所に1回 [施工後]	不要	
			5 集水井工	偏心量 長さ 巻立て幅 巻立て厚さ	1施工箇所に1回 [施工後]	不要	
	8 地下水 遮断工	3 現場打搾壁工	第1編 3-16-1	場所打搾壁工に準じる			
		4 固結工	第1編 3-8-9	固結工に準じる			
		5 矢板工	第1編 3-3-4	矢板工に準じる			
		9 抑止杭工	3 既製杭工	第1編 3-4-4	既製杭工に準じる		
			4 場所打杭工	第1編 3-4-5	場所打杭工に準じる		
			5 シャフト工(深基礎)	第1編 3-4-6	深基礎工に準じる		
		6 合成杭工	6 合成杭工	偏心量	1施工箇所に1回 [施工後]	代表箇所 各1枚	
				数量	全数量 [打込後]		

出来形管理写真撮影箇所一覧表

編	章	節	条・工種	写真管理項目			摘要
				撮影項目	撮影頻度[時期]	整理条件	
5ダム	1コンクリートダム	4ダム コンクリート工	コンクリートダム工 (本体)	天端幅 ジョイント間隔 リフト高 堤幅	測定箇所毎に1回 〔施工後〕	適宜	
			コンクリートダム工 (水門)	ジョイント間隔 幅 長さ 打継目処理	測定箇所毎に1回 〔施工後〕 奇数ブロック毎に 岩着部中間リフトに1回	適宜	
			コンクリートダム (副ダム)	ジョイント間隔 リフト高 堤幅 堤長	測定箇所毎に1回 〔施工後〕	適宜	
			コンクリートダム (導流壁)	ジョイント間隔 リフト高 厚さ	測定箇所毎に1回 〔施工後〕	適宜	
	2フィルダム	3盛立工	5コアの盛立	外側境界線	測定箇所毎に1回 〔施工後〕	適宜	
			6フィルターの盛立	外側境界線 盛立幅	測定箇所毎に1回 〔施工後〕	適宜	
			7ロックの盛立	外側境界線	測定箇所毎に1回 〔施工後〕	適宜	
			フィルダム(洪水吐)	ジョイント間隔 厚さ 幅 リフト高さ	測定箇所毎に1回 〔施工後〕	適宜	
	3基礎 グラウチング	3ボーリング工	3ボーリング工	ボーリング状況 水押テスト状況 グラウト状況 深度 配置誤差 コア	ブロック毎に1回 〔施工中〕 地質変化毎全数量 〔抜取後〕	適宜	

出来形管理写真撮影箇所一覧表

編	章	節	条・工種	写真管理項目			摘要
				撮影項目	撮影頻度[時期]	整理条件	
6 道路	1 道路開設・改良	3 工場製作工	2 遮音壁支柱製作工	部材長	1施工箇所に1回 〔製作後〕	代表箇所各1枚	
				第1編 3-13-11	工場塗装工に準じる		
		5 法面工	2 植生工	第1編 3-15-2	植生工に準じる		
			3 法面吹付工	第1編 3-15-3	吹付工に準じる		
			4 法枠工	第1編 3-15-4	法枠工に準じる		
			5 法面施肥工	第1編 3-15-5	法面施肥工に準じる		
			6 アンカー工	第1編 3-15-6	アンカー工に準じる		
			7 かご工	第1編 3-3-28	羽口工(じやかご)に準じる		
				第1編 3-3-28	羽口工(ふとんかご)に準じる		
		6 軽量盛土工	2 軽量盛土工	第1編 4-4-3	路体盛土工に準じる		
		7 擁壁工	3 既製杭工	第1編 3-4-4	既製杭工に準じる		
			4 場所打杭工	第1編 3-4-5	場所打杭工に準じる		
			5 現場打擁壁工	第1編 3-16-1	場所打擁壁工に準じる		
			6 プレキャスト擁壁工	第1編 3-16-2	プレキャスト擁壁工に準じる		
			7 極強土壁工	第1編 4-3-5	盛土補強工に準じる		
			8 井桁ブロック工	第1編 3-16-4	井桁ブロック工に準じる		
		8 石・ブロック積(張)工	3 コンクリートブロック工	第1編 3-5-3	コンクリートブロック工に準じる		
			4 石積(張)工	第1編 3-5-5	石積(張)工に準じる		
		9 カルバート工	4 既製杭工	第1編 3-4-4	既製杭工に準じる		
			5 場所打杭工	第1編 3-4-5	場所打杭工に準じる		
			6 現場打カルバート工	厚さ 幅(内空) 高さ	100m又は1施工箇所に1回 〔型枠取外し後〕	代表箇所各1枚	
			7 プレキャストカルバート工	第1編 3-3-29	プレキャストカルバート工に準じる		
		10 排水構造物工(小型水路工)	3 側溝工	第1編 3-3-31	側溝工に準じる		
			4 管渠工	第1編 3-3-31	側溝工に準じる		
			5 集水溝・マンホール工	第1編 3-3-32	集水溝工に準じる		
			6 地下排水工	第1編 3-3-31	側溝工(暗渠工)に準じる		
			7 場所打水路工	第1編 3-3-31	場所打水路工に準じる		
			8 排水工(小段排水・縦排水)	第1編 3-3-31	側溝工に準じる		
		11 落石雪害防止工	4 落石防止網工	幅	1施工箇所に1回 〔施工後〕	代表箇所各1枚	
			5 落石防護柵工	高さ	200m又は1施工箇所に1回 〔施工後〕	代表箇所各1枚	
			6 防雪柵工	高さ 基礎幅 基礎高さ	200m又は1施工箇所に1回 〔施工後〕	代表箇所各1枚	
			7 雪崩予防柵工	高さ 基礎幅 基礎高さ アンカー長	1施工箇所に1回 〔施工後〕	代表箇所各1枚	
		12 遮音壁工	4 遮音壁基礎工	幅 高さ	基礎タイプ毎5箇所に1回 〔施工前は必要に応じて〕 〔施工前後〕	適宜	
			5 遮音壁本体工	支柱間隔 支柱ずれ 支柱倒れ 高さ	1施工箇所に1回 〔施工後〕	代表箇所各1枚	
2 補装	3 地盤改良工	2 路床安定処理工	第1編 3-8-2	路床安定処理工に準じる			
				第1編 3-8-3	置換工に準じる		
		4 補装工	5 アスファルト舗装工	第1編 3-7-7	アスファルト舗装工に準じる		
			6 半たわみ性舗装工	第1編 3-7-7	半たわみ性舗装工に準じる		
			7 排水性舗装工	第1編 3-7-9	排水性舗装工に準じる		
			8 透水性舗装工	第1編 3-7-10	透水性舗装工に準じる		
			9 グースアスファルト舗装工	第1編 3-7-11	グースアスファルト舗装工に準じる		
			10 コンクリート舗装工	第1編 3-7-12	コンクリート舗装工に準じる		
			11 薄層カラー舗装工	第1編 3-7-13	薄層カラー舗装工に準じる		
			12 ブロック舗装工	第1編 3-7-14	ブロック舗装工に準じる		
			歩道路盤工 取合舗装路盤工 路肩舗装路盤工	敷均し厚さ 転圧状況 整正状況 厚さ	各層毎400mに1回 〔施工中〕 各層毎400mに1回 〔整正後〕 各層毎200mに1回 〔整正後〕	代表箇所各1枚	
			歩道舗装工 取合舗装工 路肩舗装工 表層工	整正状況 タックコート プライムコート 平坦性	各層毎400mに1回 〔整正後〕 各層毎1回 〔散布時〕 1工事1回 〔実施中〕	代表箇所各1枚	

出来形管理写真撮影箇所一覧表

編	章	節	条・工種	写真管理項目			摘要
				撮影項目	撮影頻度[時期]	整理条件	
6 道路	2 補装	5 排水構造物工(路面排水工)	3 側溝工	第1編 3-3-31	側溝工に準じる		
			4 管渠工	第1編 3-3-31	側溝工に準じる		
			5 集水樹・マンホール工	第1編 3-3-32	集水樹工に準じる		
			6 地下排水工	第1編 3-3-31	側溝工(暗渠工)に準じる		
			7 場所打水路工	第1編 3-3-31	場所打水路工に準じる		
			8 排水工(小段排水・縦排水)	第1編 3-3-31	側溝工に準じる		
			9 排水性舗装用路肩排水工	据付状況	200m又は1施工箇所に1回 〔施工中〕	不要	
		6 縁石工	3 縁石工	第1編 3-3-5	縁石工に準じる		
			7 踏掛版工	4 踏掛版工(コンクリート工) (ラバーシュー) (アンカーボルト)	1施工箇所に1回 〔施工後〕 各部の厚さ 各部の長さ	代表箇所各1枚	
				〈ラバーシュー〉 各部の長さ 厚さ	1施工箇所に1回 〔施工後〕		
		8 防護柵工	〈アンカーボルト〉 中心のずれ アンカーラ	1施工箇所に1回 〔施工後〕			
			3 路側防護柵工	第1編 3-3-8	路側防護柵工に準じる		
			4 防止柵工	第1編 3-3-7	防止柵工(安全施設)に準じる		
			5 ボックスビーム工	第1編 3-3-8	路側防護柵工に準じる		
		9 標識工	6 車止めポスト工	第1編 3-3-7	防止柵工(安全施設)に準じる		
			3 小型標識工	第1編 3-3-6	小型標識工に準じる		
			4 大型標識工(標識基礎工)	幅 高さ	基礎タイプ毎5箇所に1回 〔施工後〕	適宜	
			大型標識工(標識柱工)	設置高さ	1施工箇所に1回	適宜	
		10 区画線工	2 区画線工	第1編 3-3-9	区画線工に準じる		
		12 道路付属施設工	4 道路付属物工	第1編 3-3-10	道路付属物工に準じる		
			5 ケーブル配管工	配管状況	100m又は1施工箇所に1回 〔施工後〕	不要	
			ケーブル配管工(ハンドホール)	厚さ 幅 高さ	100m又は1施工箇所に1回 〔施工後〕	不要	
			6 照明柱基礎工	幅 高さ	基礎タイプ毎5箇所に1回 (施工前は必要に応じて) 〔施工前後〕	適宜	
			13 橋梁付属物工	2 伸縮装置工	第1編 3-3-25	伸縮装置工に準じる	
		3 橋梁下部	3 工場製作工	2 刃口金物製作工	第1編 3-13-1	刃口金物製作工に準じる	
			3 鋼製橋脚製作工	原寸状況	1脚に1回又は1工事に1回 〔原寸時〕	代表箇所各1枚	
				製作状況	適宜 〔製作中〕		
				仮組立寸法 (撮影項目は適宜)	1脚に1回又は1工事に1回 〔仮組立時〕		
			4 アンカーフレーム製作工	第1編 3-13-8	アンカーフレーム製作工に準じる		
			5 工場塗装工	第1編 3-13-11	工場塗装工に準じる		
			5 軽量盛土工	第1編 4-4-3	路体盛土工に準じる		
			6 橋台工	3 既製杭工	第1編 3-4-4	既製杭工に準じる	
				4 場所打杭工	第1編 3-4-5	場所打杭工に準じる	
				5 深礎工	第1編 3-4-6	深礎工に準じる	
		7 RC橋脚工	5 オープンケーソン基礎工	第1編 3-4-7	オープンケーソン基礎工に準じる		
			6 ニューマチックケーソン基礎工	第1編 3-4-8	ニューマチックケーソン基礎工に 準じる		
			8 軸体工	厚さ 天端幅(橋軸方向) 敷幅(橋軸方向) 高さ 胸壁の高さ 天端長 敷長	全数量 〔型枠取外し後〕	代表箇所各1枚	
			3 既製杭工	第1編 3-4-4	既製杭工に準じる		
			4 場所打杭工	第1編 3-4-5	場所打杭工に準じる		
			5 深礎工	第1編 3-4-6	深礎工に準じる		
			6 オープンケーソン基礎工	第1編 3-4-7	オープンケーソン基礎工に準じる		
			7 ニューマチックケーソン基礎工	第1編 3-4-8	ニューマチックケーソン基礎工に 準じる		
			8 鋼管矢板基礎工	第1編 3-4-9	鋼管矢板基礎工に準じる		

出来形管理写真撮影箇所一覧表

編	章	節	条・工種	写真管理項目			摘要	
				撮影項目	撮影頻度[時期]	整理条件		
6 道路	3 橋梁下部	7 RC 橋脚工	9 橋脚軸体工 (張出式) (重力式) (半重力式)	厚さ 天端幅 敷幅 高さ 天端長 敷長	全数量 〔型枠取外し後〕	代表箇所 各1枚		
			橋脚軸体工 (ラーメン式)	厚さ 天端幅 敷幅 高さ 長さ	全数量 〔型枠取外し後〕	代表箇所 各1枚		
		8 鋼製 橋脚工	3 既製杭工	第1編 3-4-4	既製杭工に準じる			
			4 場所打杭工	第1編 3-4-5	場所打杭工に準じる			
			5 深礎工	第1編 3-4-6	深礎工に準じる			
			6 オープンケーソン基礎工	第1編 3-4-7	オープンケーソン基礎工に準じる			
			7 ニューマチックケーソン基礎工	第1編 3-4-8	ニューマチックケーソン基礎工に 準じる			
			8 鋼管矢板基礎工	第1編 3-4-9	鋼管矢板基礎工に準じる			
			9 橋脚フーチング工 (I型) (T型)	幅 高さ 長さ	全数量 〔型枠取外後〕	代表箇所 各1枚		
			橋脚フーチング工 (門型)	幅 高さ	全数量 〔型枠取外後〕	代表箇所 各1枚		
			10 橋脚架設工 (I型) (T型) (門型)	架設状況	架設工法が変わる毎に1回 〔架設中〕	代表箇所 各1枚		
			11 現場継手工	継手部のすき間	1施工箇所に1回 〔施工後〕	代表箇所 各1枚		
			12 現場塗装工	第1編 3-3-33	現場塗装工に準じる			
		9 護岸 基礎工	3 基礎工	第1編 3-4-3	基礎工(護岸)に準じる			
			4 矢板工	第1編 3-3-4	矢板工に準じる			
		10 矢板 護岸工	3 笠コンクリート工	第1編 3-4-3	基礎工(護岸)に準じる			
			4 矢板工	第1編 3-3-4	矢板工に準じる			
		11 法覆 護岸工	2 コンクリートブロック工	第1編 3-5-3	コンクリートブロック工に準じる			
			3 護岸付属物工	第2編 1-7-4	護岸付属物工に準じる			
			4 緑化ブロック工	第1編 3-5-4	緑化ブロック工に準じる			
			5 環境護岸ブロック工	第1編 3-5-3	コンクリートブロック工に準じる			
			6 石張り・石積み工	第1編 3-5-5	石積(張)工に準じる			
			7 法枠工	第1編 3-15-4	法枠工に準じる			
			8 多自然型護岸工	第1編 3-3-27	多自然型護岸工に準じる			
			9 吹付工	第1編 3-15-3	吹付工に準じる			
			10 植生工	第1編 3-15-2	植生工に準じる			
			11 覆土工	第1編 4-3-7	法面整形工に準じる			
			12 羽口工	第1編 3-3-28	羽口工に準じる			
		12 摊壁 護岸工	3 場所打摊壁工	第1編 3-16-1	場所打摊壁工に準じる			
			4 プレキヤスト摊壁工	第1編 3-16-2	プレキヤスト摊壁工に準じる			
	4 鋼橋上部	3 工場 製作工	3 柄製作工	第1編 3-13-3	柄製作工に準じる			
			4 檜査路製作工	第1編 3-13-4	検査路製作工に準じる			
			5 鋼製伸縮継手製作工	第1編 3-13-5	鋼製伸縮継手製作工に準じる			
			6 落橋防止装置製作工	第1編 3-13-6	落橋防止装置製作工に準じる			
			7 鋼製排水管製作工	第1編 3-13-10	鋼製排水管製作工に準じる			
			8 橋梁用防護柵製作工	第1編 3-13-7	橋梁用防護柵製作工に準じる			
			9 橋梁用高欄製作工	原寸状況	1橋に1回又は1工事に1回 〔原寸時〕	代表箇所 各1枚		
				製作状況	適宜 〔製作中〕			
			10 横断歩道橋製作工	第1編 3-13-3	桁製作工に準じる			
			11 橋歴板	第1編 3-13-1	鑄造費に準ずる			
			12 アンカーフレーム製作工	第1編 3-13-8	アンカーフレーム製作工に準じる			
			13 工場塗装工	第1編 3-13-11	工場塗装工に準じる			
		5 鋼橋 架設工	4 架設工(クレーン架設)	第1編 3-4-3	架設工(クレーン架設)に準じる			
			5 架設工(ケーブルクレーン架設)	第1編 3-4-4	架設工(ケーブルクレーン架設)に 準じる			
			6 架設工 (ケーブルエレクション架設)	第1編 3-4-5	架設工(ケーブルエレクション架設)に 準じる			
			7 架設工(架設桁架設)	第1編 3-4-6	架設工(架設桁架設)に準じる			
			8 架設工(送出し架設)	第1編 3-4-7	架設工(送出し架設)に準じる			
			9 架設工(トラベラークレーン架設)	第1編 3-4-8	架設工(トラベラークレーン架設)に 準じる			
			10 支承工	第2編 4-9-10	支承工に準じる			
	6 橋梁現場 塗装工		3 現場塗装工	第1編 3-3-33	現場塗装工に準じる			
	7 床版工	2 床版工		第1編 3-19-2	床版工に準じる			
	8 橋梁 付属物工	2 伸縮装置工		第1編 3-3-25	伸縮装置工に準じる			
		3 落橋防止装置工	アンカーボルトの 削孔長	1施工箇所に1回 〔削孔後〕		代表箇所 各1枚		

出来形管理写真撮影箇所一覧表

編	章	節	条・工種	写真管理項目			摘要
				撮影項目	撮影頻度[時期]	整理条件	
6 道路	4 鋼橋上部	8 橋梁付属物工	5 地覆工	地覆の幅 地覆の高さ 有効幅員	1施工箇所に1回 〔施工後〕	代表箇所各1枚	
			6 橋梁用防護柵工 7 橋梁用高欄工	幅 高さ	1施工箇所に1回 〔施工後〕	代表箇所各1枚	
			8 檜査路工	幅 高さ	1施工箇所に1回 〔施工後〕	代表箇所各1枚	
		9 歩道橋本体工	3 既製杭工	第1編 3-4-4	既製杭工に準じる		
			4 場所打杭工	第1編 3-4-5	場所打杭工に準じる		
			5 橋脚フーチング工	第6編 3-8-9	橋脚フーチング工に準じる		
			6 歩道橋(側道橋)架設工	第1編 3-14	架設工に準じる		
			7 現場塗装工(歩道橋)	第1編 3-3-33	現場塗装工に準じる		
			8 工場塗装工(歩道橋)	第1編 3-13-11	工場塗装工に準じる		
	5 コンクリート橋上部	3 工場製作工	2 ブレビーム用桁製作工	第1編 3-13-9	ブレビーム用桁製作工に準じる		
			3 橋梁用防護柵製作工	第1編 3-13-7	橋梁用防護柵製作工に準じる		
			4 鋼製伸縮継手製作工	第1編 3-13-5	鋼製伸縮継手製作工に準じる		
			5 檜査路製作工	第1編 3-13-4	檜査路製作工に準じる		
			6 工場塗装工	第1編 3-13-11	工場塗装工に準じる		
			7 橋歛板	第1編 3-13-1	鑄造費に準じる		
		5 PC橋工	2 ブレテンション桁製作工(購入工)	第1編 3-3-13	ブレテンション桁製作工(購入工)に準じる		
			3 ポストテンション桁製作工	第1編 3-3-14	ポストテンション桁製作工に準じる		
			4 ブレキャストセグメント製作工(購入工)	第1編 3-3-14	ブレキャストセグメント製作工(購入工)に準じる		
	6 ブレビーム桁橋工	6 ブレビーム桁橋工	5 ブレキャストセグメント主桁組立工	第1編 3-3-15	ブレキャストセグメント主桁組立工に準じる		
			6 支承工	第2編 4-9-10	支承工に準じる		
			7 架設工(クレーン架設)	第1編 3-14	架設工(コンクリート橋)に準じる		
			8 架設工(架設桁架設)	第1編 3-14	架設工(コンクリート橋)に準じる		
			9 床版・横組工	第1編 3-19-2	床版工に準じる		
			10 落橋防止装置工	第6編 4-8-3	落橋防止装置工に準じる		
			2 ブレビーム桁製作工(現場)	原寸状況 製作状況 仮組立寸法 (撮影項目は適宜) 幅 高さ	1橋に1回又は1工事に1回 〔原寸時〕 適宜 〔製作中〕 1橋に1回又は1工事に1回 〔仮組立時〕 桁毎に1回 〔型枠取外し後〕	代表箇所各1枚	
			3 支承工	第2編 4-9-10	支承工に準じる		
			4 架設工(クレーン架設)	第1編 3-14	架設工(コンクリート橋)に準じる		
			5 架設工(架設桁架設)	第1編 3-14	架設工(コンクリート橋)に準じる		
	7 PCホロー・スラブ橋工	7 PCホロー・スラブ橋工	6 床版・横組工	第1編 3-19-2	床版工に準じる		
			9 落橋防止装置工	第6編 4-8-3	落橋防止装置工に準じる		
			2 架設支保工(固定)	第1編 3-14	架設支保工に準じる(固定)		
			3 支承工	第2編 4-9-10	支承工に準じる		
			4 PCホロースラブ製作工	第1編 3-3-16	PCホロースラブ製作工に準じる		
	8 RCホロー・スラブ橋工	8 RCホロー・スラブ橋工	5 落橋防止装置工	第6編 4-8-3	落橋防止装置工に準じる		
			2 架設支保工(固定)	第1編 3-14	架設支保工に準じる(固定)		
			3 支承工	第2編 4-9-10	支承工に準じる		
			4 RCホロースラブ製作工	第1編 3-3-16	RCホロースラブ製作工に準じる		
	9 PC版桁橋工	9 PC版桁橋工	5 落橋防止装置工	第6編 4-8-3	落橋防止装置工に準じる		
			2 PC版桁製作工	第1編 3-3-16	PC版桁製作工に準じる		
	10 PC箱桁橋工	10 PC箱桁橋工	2 架設支保工(固定)	第1編 3-14	架設支保工に準じる(固定)		
			3 支承工	第2編 4-9-10	支承工に準じる		
			4 PC箱桁製作工	第1編 3-3-17	PC箱桁製作工に準じる		
			5 落橋防止装置工	第6編 4-8-3	落橋防止装置工に準じる		
			2 PC片持箱桁製作工	第1編 3-3-17	PC片持箱桁製作工に準じる		
	11 PC片持箱桁橋工	11 PC片持箱桁橋工	3 支承工	第2編 4-9-10	支承工に準じる		
			4 架設工(片持架設)	第1編 3-14	架設工(コンクリート橋)に準じる		
			2 PC押出し箱桁製作工	第1編 3-3-17	PC押出し箱桁製作工に準じる		
	12 箱桁橋工	12 箱桁橋工	3 架設工(押出し架設)	第1編 3-14	架設工(コンクリート橋)に準じる		
			2 伸縮装置工	第1編 3-3-25	伸縮装置工に準じる		
	13 橋梁付属物工	13 橋梁付属物工	4 地覆工	第6編 4-8-5	地覆工に準じる		
			5 橋梁用防護柵工	第6編 4-8-6	橋梁用防護柵工に準じる		
			6 橋梁用高欄工	第6編 4-8-7	橋梁用高欄工に準じる		
			7 檜査路工	第6編 4-8-8	檜査路工に準じる		
			3 吹付工	岩質 湧水状況 吹付面の清掃状況 金網の重合せ状況 吹付け厚さ (検測孔)	岩質の変わる毎に1回 〔掘削中〕 適宜 〔掘削中〕 80m毎に1回 〔清掃後〕 80m毎に1回 〔2次吹付前〕 80m毎に1回 〔吹付後〕	代表箇所各1枚	
6 トンネル(NATM)	4 支保工						

出来形管理写真撮影箇所一覧表

編	章	節	条・工種	写真管理項目			摘要	
				撮影項目	撮影頻度[時期]	整理条件		
6 道路	6 トンネル (NATM)	4 支保工	4 ロックボルト工	位置間隔	施工パターン毎又は80mに1断面 〔穿孔中〕	代表箇所 各1枚		
				角度				
				削孔深さ				
		5 覆工	3 覆工コンクリート工	孔径		代表箇所 各1枚		
				突出量				
				ロックボルト注入	施工パターン毎又は80mに1断面 〔注入中〕			
				状況	施工パターン毎又は80mに1断面 〔打設後〕			
		6 インバート 工	4 インバート本体工	覆工 (巻立空間)	1セントルに1回 〔型枠組立後〕	代表箇所 各1枚		
				覆工 (厚さ)	1セントルに1回 〔型枠取外し後〕			
				幅 高さ	200m又は1施工箇所に1回 〔施工後〕			
		7 坑内 付帯工	6 地下排水工	4 側壁コンクリート工	第6編 6-5-3 覆工に準じるコンクリート工に準じる			
				5 床版コンクリート工	幅 厚さ	200m又は1施工箇所に1回 〔施工後〕	代表箇所 各1枚	
		8 坑門工	4 坑門本体工	6 インバート (厚さ)	40m又は1施工箇所に1回 〔埋戻し前〕	代表箇所 各1枚		
				幅 高さ	200m又は1施工箇所に1回 〔施工後〕			
			5 明り巻工	覆工 (巻立空間)	40m又は1施工箇所に1回 〔型枠組立後〕			
				覆工 (厚さ)	40m又は1施工箇所に1回 〔型枠取外し後〕			
				幅(全幅) 高さ(内法)	200m又は1施工箇所に1回 〔施工後〕			
			6 地下排水工	第1編 3-3-31 側溝工(暗渠工)に準じる				
			7 坑門工	幅 高さ	1施工箇所に1回 〔埋戻し前〕	代表箇所 各1枚		
			11 共同溝	5 明り巻工	覆工 (巻立空間)	40m又は1施工箇所に1回 〔型枠組立後〕	代表箇所 各1枚	
				覆工 (厚さ)	40m又は1施工箇所に1回 〔型枠取外し後〕			
				幅(全幅) 高さ(内法)	200m又は1施工箇所に1回 〔施工後〕			
				3 工場 製作工	第1編 3-13-11 工場塗装工に準じる			
		12 電線 共同溝	6 現場打 構築工	2 現場打軸体工	厚さ 内空幅 内空高	100m又は1施工箇所に1回 〔型枠取外し後〕	代表箇所 各1枚	
				4 カラー継手工	厚さ 幅 長さ	1施工箇所に1回 〔設置後〕	代表箇所 各1枚	
			5 防水工 (防水)	幅	100m又は1施工箇所に2回 〔施工後〕	代表箇所 各1枚		
				防水工 (防水保護工)	厚さ	100m又は1施工箇所に2回 〔施工後〕	代表箇所 各1枚	
				防水工 (防水壁)	高さ 幅 長さ	1施工箇所に1回 〔設置後〕	代表箇所 各1枚	
			7 プレキャスト 構築工	2 プレキャスト軸体工	据付状況	200m又は1施工箇所に1回 〔埋戻し前〕	代表箇所 各1枚	
		13 情報 ボックス工	5 電線 共同溝工	2 管路工(管路部)	敷設状況	100m又は1施工箇所に1回 〔敷設後〕	代表箇所 各1枚	
				3 プレキャストボックス工(特殊部)	据付状況	100m又は1施工箇所に1回 〔据付後〕	代表箇所 各1枚	
				4 現場打ボックス工(特殊部)	第6編 11-6-2 現場打軸体工に準じる			
		6 付帯 設備工	2 ハンドホール工	第1編 3-3-22	ハンドホール工に準じる			
				第1編 3-3-22	ハンドホール工に準じる			
		4 付帯 設備工	3 管路工(管路部)	第6編 13-5-2	管路工(管路部)に準じる			
				第1編 3-3-22	ハンドホール工に準じる			
		14 道路維持	4 舗装工	3 路面切削工	第1編 3-7-15 路面切削工に準じる			
				4 舗装打換え工	第1編 3-7-16 舗装打換え工に準じる			
				5 切削オーバーレイ工	平坦性	1施工箇所に1回 〔施工後〕	代表箇所 各1枚	
					タックコート	各層毎に1回 〔散布時〕		
					整正状況	400mに1回 〔施工後〕		
				6 オーバーレイ工	第1編 3-7-17 オーバーレイ工に準じる			
				7 路上再生工	敷均厚 転圧状況	各層毎400mに1回 〔施工中〕	代表箇所 各1枚	
					整正状況	各層毎400mに1回 〔整正後〕		
				8 薄層カラー舗装工	第1編 3-7-13 薄層カラー舗装工に準じる			
				11 グレーピング工	出来栄え	施工日に1回 〔施工前後〕	不要	

出来形管理写真撮影箇所一覧表

編	章	節	条・工種	写真管理項目			摘要
				撮影項目	撮影頻度[時期]	整理条件	
6 道路	14 道路維持	5 排水構造物工	3 側溝工	第1編 3-3-31	側溝工に準じる		
			4 管渠工	第1編 3-3-31	側溝工に準じる		
			5 集水樹・マンホール工	第1編 3-3-32	集水樹工に準じる		
			6 地下排水工	第1編 3-3-31	側溝工(暗渠工)に準じる		
			7 場所打水路工	第1編 3-3-31	側溝工(現場打水路工)に準じる		
			8 排水工	第1編 3-3-31	側溝工に準じる		
		6 防護柵工	3 路側防護柵工	第1編 3-3-8	路側防護柵工に準じる		
			4 防止柵工	第1編 3-3-7	防止柵工(安全施設)に準じる		
			5 ポックスビーム工	第1編 3-3-8	路側防護柵工に準じる		
			6 車止めポスト工	第1編 3-3-7	防止柵工(安全施設)に準じる		
		7 標識工	3 小型標識工	第1編 3-3-6	小型標識工に準じる		
			4 大型標識工	第6編 2-9-4	大型標識工に準じる		
		8 道路付属施設工	4 道路付属物工	第1編 3-3-10	道路付属物工に準じる		
			5 ケーブル配管工	第6編 2-12-5	ケーブル配管工に準じる		
			6 照明工	第6編 2-12-6	照明工に準じる		
		9 軽量盛土工	2 軽量盛土工	第1編 4-4-3	路体盛土工に準じる		
		10 摊壁工	3 場所打擁壁工	第1編 3-16-1	場所打擁壁工に準じる		
			4 プレキャスト擁壁工	第1編 3-16-2	プレキャスト擁壁工に準じる		
		11 石・ブロック積(張)工	3 コンクリートブロック工	第1編 3-5-3	コンクリートブロック工に準じる		
			4 石積(張)工	第1編 3-5-5	石積(張)工に準じる		
		12 カルバート工	4 現場打カルバート工	第6編 1-9-6	現場打カルバート工に準じる		
			5 プレキャストカルバート工	第1編 3-3-29	プレキャストカルバート工に準じる		
		13 法面工	2 植生工	第1編 3-15-2	植生工に準じる		
			3 法面吹付工	第1編 3-15-3	吹付工に準じる		
			4 法枠工	第1編 3-15-4	法枠工に準じる		
			6 アンカー工	第1編 3-15-6	アンカー工に準じる		
			7 かご工	第1編 3-3-28	羽口工(じやかご)に準じる		
		15 橋梁付属物工	2 伸縮継手工	第1編 3-3-25	伸縮装置工に準じる		
			4 地覆工	第6編 4-8-5	地覆工に準じる		
			5 橋梁用防護柵工	第6編 4-8-6	橋梁用防護柵工に準じる		
			6 橋梁用高欄工	第6編 4-8-7	橋梁用高欄工に準じる		
			7 檢査路工	第6編 4-8-8	検査路工に準じる		
		17 現場塗装工	6 コンクリート塗装面工	第1編 3-3-11	コンクリート塗装面工に準じる		
16 道路修繕	16 道路修繕	3 工場製作工	4 柄補強材製作工	原寸状況	1橋に1回又は1工事に1回 〔原寸時〕	代表箇所各1枚	
				製作状況	適宜 〔製作中〕		
				仮組立寸法 (撮影項目は適宜)	1橋に1回又は1工事に1回 〔仮組立時〕		
			5 落橋防止装置製作工	第1編 3-13-6	落橋防止装置製作工に準じる		
		5 舗装工	3 路面切削工	第1編 3-7-15	路面切削工に準じる		
			4 舗装打換え工	第1編 3-7-16	舗装打換え工に準じる		
			5 切削オーバーレイ工	第6編 14-4-5	切削オーバーレイ		
			6 オーバーレイ工	第1編 3-7-17	オーバーレイ工に準じる		
			7 路上再生工	第6編 14-4-7	路上再生工に準じる		
		6 排水構造物工	8 薄層カラー舗装工	第1編 3-7-13	薄層カラー舗装工に準じる		
			3 側溝工	第1編 3-3-31	側溝工に準じる		
			4 管渠工	第1編 3-3-31	側溝工に準じる		
			5 集水樹・マンホール工	第1編 3-3-32	集水樹工に準じる		
		7 縁石工	6 地下排水工	第1編 3-3-31	側溝工(暗渠工)に準じる		
			7 場所打水路工	第1編 3-3-31	側溝工(現場打水路工)に準じる		
			8 排水工	第1編 3-3-31	側溝工に準じる		
			3 縁石工	第1編 3-3-5	縁石工に準じる		
		8 防護柵工	3 路肩防護柵工	第1編 3-3-8	路側防護柵工に準じる		
			4 防止柵工	第1編 3-3-7	防止柵工(安全施設)に準じる		
			5 ポックスビーム工	第1編 3-3-8	路側防護柵工に準じる		
			6 車止めポスト工	第1編 3-3-7	防止柵工(安全施設)に準じる		
		9 標識工	3 小型標識工	第1編 3-3-6	小型標識工に準じる		
			4 大型標識工	第6編 2-9-4	大型標識工に準じる		
		10 区画線工	2 区画線工	第1編 3-3-9	区画線工に準じる		
		12 道路付属施設工	4 道路付属物工	第1編 3-3-10	道路付属物工に準じる		
			5 ケーブル配管工	第6編 2-12-5	ケーブル配管工に準じる		
			6 照明工	第6編 2-12-6	照明工に準じる		
		13 軽量盛土工	2 軽量盛土工	第1編 4-4-3	路体盛土工に準じる		
		14 摊壁工	3 場所打擁壁工	第1編 3-16-1	場所打擁壁工に準じる		
			4 プレキャスト擁壁工	第1編 3-16-2	プレキャスト擁壁工に準じる		
		15 石・ブロック積(張)工	3 コンクリートブロック工	第1編 3-5-3	コンクリートブロック工に準じる		
			4 石積(張)工	第1編 3-5-5	石積(張)工に準じる		
		16 カルバート工	4 現場打カルバート工	第6編 1-9-6	現場打カルバート工に準じる		
			5 プレキャストカルバート工	第1編 3-3-29	プレキャストカルバート工に準じる		

出来形管理写真撮影箇所一覧表

編	章	節	条・工種	写真管理項目			摘要
				撮影項目	撮影頻度[時期]	整理条件	
6 道路	16 道路修繕	17 法面工	2 植生工	第1編 3-15-2	植生工に準じる		
			3 法面吹付工	第1編 3-15-3	吹付工に準じる		
			4 法枠工	第1編 3-15-4	法枠工に準じる		
			6 アンカーワーク	第1編 3-15-6	アンカーワークに準じる		
			7 かご工	第1編 3-3-28	羽口工(じやかご)に準じる		
		18 防止工		第1編 3-3-28	羽口工(ふとんかご)に準じる		
			4 落石防止網工	第6編 1-11-4	落石防止網工に準じる		
			5 落石防護柵工	第6編 1-11-5	落石防護柵工に準じる		
			6 防雪柵工	第6編 1-11-6	防雪柵工に準じる		
		20 鋼桁工	7 雪崩予防柵工	第6編 1-11-7	雪崩予防柵工に準じる		
			3 鋼桁補強工	第6編 16-3-4	桁補強材製作工に準じる		
			3 鋼橋支承工	第2編 4-9-10	支承工に準じる		
		21 橋梁 支承工	4 PC橋支承工	第2編 4-9-10	支承工に準じる		
			2 伸縮継手工	第1編 3-3-25	伸縮装置工に準じる		
		22 橋梁 付属物工	4 落橋防止装置工	長さ 径 材質	1橋に1回又は1工事に1回 [材料搬入時]	代表箇所 各1枚	
				出来栄え	適宜 [施工中]		
			6 地覆工	第6編 4-8-5	地覆工に準じる		
			7 橋梁用防護柵工	第6編 4-8-6	橋梁用防護柵工に準じる		
			8 橋梁用高欄工	第6編 4-8-7	橋梁用高欄工に準じる		
			9 檜柵路工	第6編 4-8-8	檜柵路工に準じる		
			3 橋梁塗装工	第1編 3-3-33	現場塗装工に準じる		
			6 コンクリート塗装面工	第1編 3-3-11	コンクリート塗装面工に準じる		

出来形管理写真撮影箇所一覧表

編	章	節	条・工種	写真管理項目			摘要
				撮影項目	撮影頻度[時期]	整理条件	
8 下水道	1 管路	3 管渠工 (開削)	3 管路掘削	掘削状況	マンホール間ごとに1回 〔施工中〕	代表箇所 各1枚	
			管路埋戻	深さ 幅 埋戻状況	マンホール間ごとに1回 〔掘削後〕	代表箇所 各1枚	
			4 管布設工 (自然流下管)	布設状況	マンホール間ごとに1回 〔施工中〕	代表箇所 各1枚	
				中心線の変位 (水平)	マンホール間ごとに1回 〔布設後〕		
			管布設工 (矩形渠(プレキャスト))	布設状況	施工延長20mにつき1回 〔施工中〕	代表箇所 各1枚	
				中心線の変位 (水平)	施工延長20mにつき1回 〔布設後〕		
			管布設工 (圧送管)	布設状況	施工延長40mにつき 1 回 〔施工中〕	代表箇所 各 1 枚	
				中心線の変位 (水平)	施工延長40mにつき 1 回 〔施工後〕		
			5 管基礎工 (砂基礎) (採石基礎) (コンクリート基礎) (はしご胴木基礎)	施工状況	マンホール間ごとに1回 〔施工中〕	代表箇所 各1枚	
				幅 厚さ	マンホール間ごとに1回 〔布設後〕		
			管基礎工 (まくら土台基礎)	設置状況	マンホール間ごとに1回 〔施工中〕	代表箇所 各1枚	
			6 水路築造工 (現場打水路)	施工状況	施工延長20mにつき1回 〔施工中〕	代表箇所 各1枚	
				中心線の変位 (水平) 幅 高さ 厚さ	施工延長20mにつき1回 〔施工後〕		
			7 管路土留工 (鋼矢板土留)	打込状況	施工延長20mにつき1回 〔打込中〕	代表箇所 各1枚	任意仮設 の場合は 除く
				根入長	施工延長20mにつき1回 〔打込前後〕		
				変位	施工延長20mにつき1回 〔打込後〕		
				数量	全数量 〔打込後〕		
		4 管渠工 (小口径 推進)	3 小口径推進工	各種設備設置 撤去状況 (推進設備、 掘進機、坑口、 泥水処理 設備等)	1施工箇所に1回 〔施工中〕	代表箇所 各1枚	
			推進状況 (掘削、送排泥、 裏込注入等)	1施工箇所に1回 〔施工中〕	代表箇所 各1枚		
			中心線の変位 (水平)	1施工箇所に1回 〔推進後〕			
			4 立坑内管布設工	施工状況	1施工箇所に1回 〔施工中〕	代表箇所 各1枚	
				幅 高さ 中心のずれ	1施工箇所に1回 〔施工後〕		
		5 管渠工 (推進)	3 推進工	第8編 1-4-3	小口径推進工に準じる		
			4 立坑内管布設工	第8編 1-4-4	立坑内管布設工に準じる		
		6 管渠工 (シールド)	3 一次覆工	各種設備 設置撤去状況 (シールド機、 支圧壁、坑口、 軌条設備等)	1施工箇所に1回 〔施工中〕	代表箇所 各1枚	
			セグメント組立状況	施工延長40mにつき1回 〔施工中〕	代表箇所 各1枚		
			掘進状況 (掘削、送排泥、 裏込注入等)	1施工箇所に1回 〔掘進中〕			
			中心線の変位 (水平)	1施工箇所に1回 〔推進後〕			
			4 二次覆工 (Co仕上) (FRPM管)	各種設備 設置撤去状況	施工延長40mにつき1回 〔施工中〕	代表箇所 各1枚	
				覆工状況	施工延長40mにつき1回 〔施工中〕		
				中心線の変位 (水平)	施工延長40mにつき1回 〔覆工後〕		
				二次覆工厚 仕上がり内径			

出来形管理写真撮影箇所一覧表

編	章	節	条・工種	写真管理項目			摘要		
				撮影項目	撮影頻度[時期]	整理条件			
8 下水道	1 管路	7 マンホール工	3 標準マンホール工	据付状況	1施工箇所に1回 〔施工中〕	代表箇所各1枚			
				幅(内法) 壁厚	1施工箇所に1回 〔施工後〕				
				施工状況	1施工箇所に1回 〔施工中〕	代表箇所各1枚			
				床掘深 基礎工幅 基礎工高 コンクリート幅 コンクリート高	1施工箇所に1回 〔施工後〕				
			4 組立マンホール工	据付状況	1施工箇所に1回 〔施工中〕	代表箇所各1枚			
			8 特殊 マンホール 工	5 小型マンホール工	据付状況	1施工箇所に1回 〔施工中〕	代表箇所各1枚		
				施工状況	1施工箇所に1回 〔施工中〕	代表箇所各1枚			
				幅 高さ 壁厚	1施工箇所に1回 〔施工後〕				
				伏せ越し室・雨水吐室工	施工状況	1施工箇所に1回 〔施工中〕	代表箇所各1枚		
				幅 高さ 壁厚	1施工箇所に1回 〔施工後〕				
				伏せ越し管工	布設状況	1施工箇所に1回 〔施工中〕	代表箇所各1枚		
				中心線の変位 (水平)	1施工箇所に1回 〔施工後〕				
				越流堰(雨水吐室)	施工状況	1施工箇所に1回 〔施工中〕	代表箇所各1枚		
				幅(厚さ) 高さ(高さ) 延長(長さ)	1施工箇所に1回 〔施工後〕				
				中継ポンプ施設	施工状況	1施工箇所に1回 〔施工中〕	代表箇所各1枚		
				幅、長さ 深さ 壁厚	1施工箇所に1回 〔施工後〕				
			9 取付管 及びます工	4 ます設置工	設置状況	1施工箇所に1回 〔設置中〕	代表箇所各1枚		
				ます深	1施工箇所に1回 〔設置後〕				
				5 取付管布設工	布設状況	1施工箇所に1回 〔施工中〕	代表箇所各1枚		
			12 立坑工	立坑工	施工状況 (立坑設置状況、 立坑基礎設置状況)	1施工箇所に1回 〔施工中〕	代表箇所各1枚		
				寸法 深さ	1施工箇所に1回 〔施工後〕				
				立坑土工	施工状況	1施工箇所に1回 〔施工中〕	代表箇所各1枚		
				碎石基礎幅 碎石基礎厚 底版コンクリート幅 底版コンクリート厚	1施工箇所に1回 〔施工後〕				
2 処分場 ・ポンプ場	3 敷地 造成土木	4 法面整形工 (盛土・切土)	施工状況	施工延長40mにつき1回 〔施工中〕	代表箇所各1枚	任意仮設 の場合は 除く			
			幅	施工延長40mにつき1回 〔施工後〕					
	6 本体 作業土工	2 挖削工	掘削状況	施工延長40mにつき1回 〔施工中〕	代表箇所各1枚				
			幅	施工延長40mにつき1回 〔施工後〕					
	7 本体 仮設工	2 土留・仮締切工 (H鋼杭、鋼矢板)	打込状況	施工延長20mにつき1回 〔打込中〕	代表箇所各1枚				
			根入長	施工延長20mにつき1回 〔打込前後〕					
			変位	施工延長20mにつき1回 〔打込後〕					
			数量	全数量 〔打込後〕					
			3 地中連続壁工 (コンクリート壁)	施工状況	施工延長40mにつき1回 〔施工中〕	代表箇所各1枚			
			地中壁の長さ 垂直変位	施工延長40mにつき1回 〔施工後〕					

出来形管理写真撮影箇所一覧表

編	章	節	条・工種	写真管理項目			摘要	
				撮影項目	撮影頻度[時期]	整理条件		
8 下水道	2 処分場 ・ポンプ場	7 本体 仮設工	4 地中連続壁工 (ソイル壁)	施工状況	施工延長40mにつき1回 〔施工中〕	代表箇所 各1枚		
				地中壁の長さ 垂直変位	施工延長40mにつき1回 〔施工後〕			
			3 直接基礎工(改良) 4 直接基礎工(置換)	施工状況	施工延長20mにつき1回 〔施工中〕	代表箇所 各1枚		
				幅 厚さ	施工延長20mにつき1回 〔施工後〕			
				5 既製杭工	打込状況	1施工箇所に1回 〔打込中〕	代表箇所 各1枚	
					根入長	1施工箇所に1回 〔打込前後〕		
					偏心量	1施工箇所に1回 〔打込後〕		
					数量	全数量 〔打込後〕		
					杭頭処理状況	1施工箇所に1回 〔処理前、中、後〕		
			6 場所打杭工		打込状況	1施工箇所に1回 〔打込中〕	代表箇所 各1枚	
					根入長	1施工箇所に1回 〔打込前後〕		
					偏心量	1施工箇所に1回 〔打込後〕		
					数量	全数量 〔打込後〕		
					杭頭処理状況	1施工箇所に1回 〔処理前、中、後〕		
					鉄筋組立状況	1施工箇所に1回 〔組立後〕		
			7 オープンケーション基礎工	第1編 3-4-7	オープンケーション基礎工に準じる			
			8 ニューマチックケーション基礎工	第1編 3-4-8	ニューマチックケーション基礎工に 準じる			
			9 艏体工 (池・槽の主要構造物) (池・槽の附属構造物)	施工状況	1施工箇所に1回 〔施工中〕	代表箇所 各1枚		
				幅 高さ 壁厚 長さ	測定箇所ごとに1回 〔施工後〕			
			11 越流樋工 (流出トラフ)	施工状況	1施工箇所に1回 〔施工中〕	代表箇所 各1枚		
				幅 高さ 厚さ 長さ	測定箇所ごとに1回 〔施工後〕			
			12 越流堰板工 (越流堰)	施工状況	1施工箇所に1回 〔施工中〕	代表箇所 各1枚		
				幅 高さ 長さ	測定箇所ごとに1回 〔施工後〕			
				施工状況	1施工箇所に1回 〔施工中〕			
				幅 高さ 長さ	測定箇所ごとに1回 〔施工後〕			
			9 場内 管路工	施工状況	1施工箇所に1回 〔施工中〕	代表箇所 各1枚		
				幅 高さ 厚さ 延長	測定箇所ごとに1回 〔施工後〕			
				施工状況	1施工箇所に1回 〔施工中〕			
				幅 高さ 厚さ 延長	測定箇所ごとに1回 〔施工後〕			
			10 管布設工 (流入渠・流出渠)	施工状況	1施工箇所に1回 〔施工中〕	代表箇所 各1枚		
				幅 高さ 厚さ 延長	測定箇所ごとに1回 〔施工後〕			
				施工状況	1施工箇所に1回 〔施工中〕			
				幅 高さ 厚さ 延長	測定箇所ごとに1回 〔施工後〕			
			共通事項	塩化物総量規制 スランプ試験 コンクリートの 圧縮強度試験	コンクリートの種類ごとに1回 〔試験実施中〕	不要		
				空気量測定	品質に変化が見られた場合 〔試験実施中〕			
				コンクリートの 曲げ強度試験	コンクリートの種類ごとに1回 〔試験実施中〕			
				コアによる強度試験 コンクリートの 洗い分析試験	品質に異常が認められた場合 〔試験実施中〕			

出来形管理写真撮影箇所一覧表

編	章	節	条・工種	写真管理項目			摘要
				撮影項目	撮影頻度[時期]	整理条件	
8 下水道	共通事項		コンクリート工(施工)	レディーミクスト コンクリート 単位水量測定	コンクリートの種類ごとに1回 [試験実施中]		
			鉄筋工(ガス圧接)	外観検査	検査ごとに1回 [検査実施中]	不要	
				ガス圧接継手の 引張り試験	試験ごとに1回 [検査実施中]		
				ガス圧接継手の 超音波探傷検査	検査ごとに1回 [検査実施中]		
			管布施工(開削) 管渠材料 (下水道用鉄筋コンクリート管)	外観検査	検査ごとに1回 [検査実施中]	不要	
			管布施工(開削) 管渠材料 (下水道用硬質塩化ビニル管)	外観・形状検査	検査ごとに1回 [検査実施中]	不要	
			管布施工(開削) 管渠材料 (下水道用リブ付硬質塩化ビニル管)	外観・形状検査	検査ごとに1回 [検査実施中]	不要	
			管布施工(開削) 管渠材料 (下水道用強化プラスチック複合管)	外観・形状検査	検査ごとに1回 [検査実施中]	不要	
			管布施工(開削) 管渠材料 (下水道用レジンコンクリート管)	外観・形状検査	検査ごとに1回 [検査実施中]	不要	
			管布施工(開削) 管渠材料 (下水道用ボックスカルバート)	外観検査	検査ごとに1回 [検査実施中]	不要	
			管布施工(開削) 管渠材料 (下水道用ダクタイル鉄管)	外観検査	検査ごとに1回 [検査実施中]	不要	
			管布施工(開削) 管渠材料 (鋼管)	外観検査	検査ごとに1回 [検査実施中]	不要	
			管推進工 管渠材料 (下水道推進工法用 鉄筋コンクリート管)	外観・形状検査	検査ごとに1回 [検査実施中]	不要	
			管推進工 管渠材料 (下水道推進工法用 ダクタイル鉄管)	外観検査	検査ごとに1回 [検査実施中]	不要	
			管推進工 管渠材料 (鋼管)	外観検査	検査ごとに1回 [検査実施中]	不要	
			シールド工 管渠材料 (シールド工事用 標準コンクリート系セグメント)	外観検査 (下水道協会規格外) 形状・寸法検査 水平仮組検査 性能検査	検査ごとに1回 [検査実施中]	不要	
			シールド工 管渠材料 (シールド工事用 標準鋼製セグメント)	外観検査 (下水道協会規格外) 材料検査 形状・寸法検査 溶接検査 水平仮組検査 性能検査	検査ごとに1回 [検査実施中]	不要	
			マンホール設置工 管渠材料 (組立マンホール側塊)	外観検査	検査ごとに1回 [検査実施中]	不要	
			マンホール設置工 管渠材料 (下水道用鉄製マンホールふた)	外観・形状検査	検査ごとに1回 [検査実施中]	不要	
			マンホール設置工 管渠材料 (マンホール足掛け金物)	外観検査	検査ごとに1回 [検査実施中]	不要	
			マンホール設置工 管渠材料 (下水道用塩化ビニル製 小型マンホール)	外観・形状検査	検査ごとに1回 [検査実施中]	不要	
			ます設置工 管渠材料 (下水道用鉄製防護ふた)	外観・形状検査	検査ごとに1回 [検査実施中]	不要	
			ます設置工 管渠材料 (下水道用硬質塩化ビニル製ます)	外観・形状検査	検査ごとに1回 [検査実施中]	不要	
			ます設置工 管渠材料 (下水道用ポリプロピレン製ます)	外観・形状検査	検査ごとに1回 [検査実施中]	不要	

出来形管理写真撮影箇所一覧表

編	章	節	条・工種	写真管理項目			摘要
				撮影項目	撮影頻度[時期]	整理条件	
8 下水道	共通事項	基礎杭工 (既製杭)	外観検査	検査ごとに1回 [検査実施中]	不要		
				超音波探傷試験 根固め液及び 杭周固定液の 圧縮強度試験 支持力試験	試験ごとに1回 [試験実施中]		
		基礎杭工 (場所打ち杭)	安定液等の 孔内水位、 安定液の 有効性試験 支持力試験	試験ごとに1回 [試験実施中]	不要		

出来形管理写真撮影箇所一覧表

編	章	節	条・工種	写真管理項目			摘要	
				撮影項目	撮影頻度[時期]			
10 植栽工	1 植栽	3 植栽工	3 高木植栽 高木植栽(支柱有、幹巻有) 高木植栽(支柱有、幹巻無)	①樹穴 ②樹木 ③支柱 ④客土 ⑤肥料 ⑥土壤 ⑦幹巻	径 施工状況 施工状況 施工状況 材料の 使用量 (空袋)	樹種別、規格別に1回 〔施工後〕 樹種別、規格別に1回 〔施工後〕 樹種別、規格別に1回 〔施工後〕 樹種別、規格別に1回 〔施工中及び施工後〕	適宜	
			4 中低木植栽工	第10編 1-3-3	高木植栽工に準じる			
			5 特殊樹木植栽工	第10編 1-3-3	高木植栽工に準じる			
			6 地被類植栽工	施工状況	樹種別、規格別に1回 〔施工後〕	適宜		
			7 草花種子散布工 (草花種子散布工) (草花植生マット)	材料の使用量 厚さ	種子別又は1工事につき1回 〔混合前〕 種子別又は1工事につき1回、 又は施工面積1,600m ² 毎に1回 〔施工中〕	代表箇所 各1枚		
			8 播種工	①種子 ②肥料 ③養生材	播種状況 材料の 使用量 (空袋)	種子別1回 〔施工中〕 種子別1回 〔搬入時及び施工中〕		
			9 花壇植栽工	施工状況	花壇植栽別1回 〔施工後〕	適宜		
			10 樹木養生工 (防風ネット) (寒冷紗巻き)	支柱の高さ 延長	120m又は1施工箇所に1回 〔施工後〕	代表箇所 各1枚		
			(植穴透水層)	施工状況	樹種別1回 〔施工後〕			
			(空気管)	厚さ 幅 長さ	樹種別1回 〔施工後〕	適宜		
			(養生柵)	施工状況	樹種別1回 〔施工後〕	適宜		
			(支柱設置)	基礎高 基礎幅 根入れ長 高さ 延長	100m又は1施工箇所に1回 〔施工前後〕	代表箇所 各1枚		
			11 樹名板工 (埋込型樹名板)	施工状況	樹種別1回	適宜		
			(幹巻型樹名板)	基礎高 基礎幅	基礎タイプ毎5箇所に1回 〔施工前及び施工後〕 (施工前は必要に応じて)	適宜		
			12 根回し保護工	施工状況	樹種別1回	適宜		
			14 壁面緑化施設工 (壁面緑化フェンス) (壁面緑化パネル) (登はん補助資材)	施工状況	基礎タイプ毎5箇所に1回 〔施工前及び施工後〕	適宜		
			3 根回し工 (高木根回し)	根回し状況	樹種別、規格別に1回 〔施工後〕	適宜		
			4 高木移植工	①樹木 ②支柱	施工状況	樹種別、規格別に1回 〔施工後〕	適宜	
			5 根株移植工 (根株運搬) (特殊機械掘取) (特殊機械運搬)	施工状況	樹種別、規格別に1回 〔施工後〕	適宜		
			6 中低木移植工	①樹木 ②支柱	施工状況	樹種別、規格別に1回 〔施工後〕	適宜	
			7 地衣類移植工 (地衣類運搬)	施工状況	樹種別、規格別に1回 〔施工後〕	適宜		
			8 樹木養生工	第10編 1-3-10	樹木養生工に準じる			
			9 樹名板工	第10編 1-3-11	樹名板工に準じる			
			10 根回し保護工	第10編 1-3-12	根回し保護工に準じる			
			5 樹木整姿工	3 高木整姿工 (基本剪定) (軽剪定) (機械剪定)	施工状況	樹種別、規格別に1回 〔施工後〕	適宜	

出来形管理写真撮影箇所一覧表

編	章	節	条・工種	写真管理項目			摘要
				撮影項目	撮影頻度[時期]	整理条件	
10 植栽工	1 植栽	5 樹木整姿工	4 低木整姿工 (手刈) (機械刈)	施工状況	樹種別、規格別に1回 〔施工後〕	適宜	
			5 樹勢回復工 (樹勢回復) (樹木修復)	施工状況	樹種別、規格別に1回 〔施工後〕	適宜	
				施工状況	修復方法別に1回 〔施工後〕	適宜	

出来形管理写真撮影箇所一覧表

編	章	節	条・工種	写真管理項目			摘要	
				撮影項目	撮影頻度[時期]	整理条件		
12 農業農村整備	1 ほ場整備工事	3 整地工	1 整地工 (表土扱い)	表土厚 施工前、中後の全景 切盛土の施工状況	10aあたり1回 〔施工後〕 1筆当たり1回 〔施工中〕	適宜 適宜	適宜	
			(基盤整地) (表土整地)	基盤面 表土埋戻後	10aあたり1回 〔施工後〕	適宜		
				基盤面 表土埋戻後	1筆当たり1回 〔施工中〕	適宜		
			(畦畔復旧)	幅 高さ その他必要箇所 施工状況	施工延長200~400mにつき1回 上記未満は2回 〔施工後〕 200mに1回 〔施工中〕	不要 代表箇所各1枚		
			2 整形仕上げ工	第1編 4-3-7	法面整形工に準じる			
			4 暗渠排水工 (吸水渠)	埋設深 埋設間隔 その他必要箇所	1耕区当たり1~2箇所の割合 〔施工中、施工後〕	適宜		
			(集水渠、導水渠)	埋設深 その他必要箇所	施工延長おおむね50~100mにつき 1箇所 〔施工中、施工後〕			
			6 植生工	第1編 3-15-2	植生工に準じる			
		4 用水路工 (開水路)	2 整形仕上げ工	第1編 4-3-7	法面整形工に準じる			
			3 植生工	第1編 3-15-2	植生工に準じる			
			4 用水路工 (水路工)	施工状況	100mに1回 〔施工中〕	適宜		
				その他必要箇所	施工延長おおむね50~100mにつき 1箇所の割合で撮影する。 上記未満は2箇所撮影する。 〔施工後〕			
			(土水路)	施工状況	100mに1回 〔施工中〕	適宜		
		5 用水路工 (管水路)		幅 厚さ 高さ 法勾配 その他必要箇所	施工延長おおむね200~400mにつき 1箇所の割合で撮影する。 上記未満は2箇所撮影する。 施工延長を示さない場合は、 1~2工区につき1箇所の割合で撮影する。 〔施工後〕			
			1 管水路工	第12編 第5章	管水路工事に準じる			
			2 整形仕上げ工	第1編 4-3-7	法面整形工に準じる			
		6 排水路工	3 植生工	第1編 3-15-2	植生工に準じる			
			4 排水路工	第12編 1-4-4	用水路工に準じる			
		7 道路工	1 挖削工	第1編 4-4-2	掘削工に準じる			
			3 路体盛土工	第1編 4-4-3	路体盛土工に準じる			
			4 路床盛土工	第1編 4-4-4	路床盛土工に準じる			
			5 整形仕上げ工	第1編 4-4-5	法面整形工に準じる			
			6 植生工	第1編 3-15-2	植生工に準じる			
			7 吹付工	第1編 3-15-3	吹付工に準じる			
			9 アスファルト舗装工	第1編 3-7-7	アスファルト舗装工に準じる			
			10 コンクリート舗装工	第1編 3-7-12	コンクリート舗装工に準じる			
			11 砂利舗装工	まき出し厚さ 転圧 厚さ 幅 その他必要箇所	幹線道路は50~100mにつき1回 支線道路は200~400mにつき1回 〔施工後〕	不要		
				施工状況	100mに1回 〔施工中〕	代表箇所各1枚		
2 農道工事	3 土工	1 挖削工	1 挖削工	第1編 4-4-2	掘削工に準じる			
			3 路体盛土工	第1編 4-4-3	路体盛土工に準じる			
			4 路床盛土工	第1編 4-4-4	路床盛土工に準じる			
			5 整形仕上げ工	第1編 4-4-5	法面整形工に準じる			
	4 地盤改良工	1 路床安定処理工	1 路床安定処理工	第1編 3-8-2	路床安定処理工に準じる			
			2 サンドマット工	第1編 3-8-6	サンドマット工に準じる			
			3 パーチカルドレーン工	第1編 3-8-7	パーチカルドレーン工に準じる			
			4 締固め改良工	第1編 3-8-8	締固め改良工に準じる			
			5 固結工	第1編 3-8-9	固結工に準じる			
	5 法面工	2 植生工	2 植生工	第1編 3-15-2	植生工に準じる			
			3 吹付工	第1編 3-15-3	吹付工に準じる			
			4 法枠工	第1編 3-15-4	法枠工に準じる			
			5 アンカーワーク	第1編 3-15-6	アンカーワークに準じる			
			6 かご工	第1編 3-3-28	羽口工に準じる			
			2 既製杭工	第1編 3-4-4	既製杭工に準じる			
	6 摊壁工	3 場所打杭工	3 場所打杭工	第1編 3-4-5	場所打杭工に準じる			
			4 場所打摊壁工	第1編 3-16-1	場所打摊壁工に準じる			
			5 ブレキヤスト摊壁工	第1編 3-16-2	ブレキヤスト摊壁工に準じる			
			6 補強土壁工	第1編 4-3-5	盛土補強工に準じる			
			7 井桁ブロック工	第1編 3-16-4	井桁ブロック工に準じる			

出来形管理写真撮影箇所一覧表

編	章	節	条・工種	写真管理項目			摘要
				撮影項目	撮影頻度[時期]	整理条件	
12 農業農村 整備	2 農道工事	6 摊壁工	8 小型摊壁工	裏込厚さ	100m又は1施工箇所に1回 〔施工中〕	代表箇所 各1枚	
				幅 高さ 厚さ のり勾配	100m又は1施工箇所に1回 〔型枠取外し後〕	代表箇所 各1枚	
		7 石 ・ブロック 積(張)工	2 コンクリートブロック工	第1編 3-5-3	コンクリートブロック工に準じる		
			3 緑化ブロック工	第1編 3-5-4	緑化ブロック工に準じる		
			4 石積(張)工	第1編 3-5-5	石積(張)工に準じる		
		8 カルバート 工	2 既製杭工	第1編 3-4-4	既製杭工に準じる		
			3 場所打杭工	第1編 3-4-5	場所打杭工に準じる		
		9 小型 水路工	4 現場打カルバート工	第6編 1-9-6	現場打カルバート工に準じる		
			5 ブレキヤストカルバート工	第1編 3-3-29	ブレキヤストカルバート工に準じる		
			2 側溝工	第1編 3-3-31	側溝工に準じる		
		10 落石 防護工	3 管渠工	第1編 3-3-31	側溝工に準じる		
			4 集水柵工	第1編 3-3-32	集水柵工に準じる		
			5 地下排水工	第1編 3-3-31	側溝工(暗渠工)に準じる		
		12 補装工	2 落石防止網工	第6編 1-11-4	落石防止網工に準じる		
			3 落石防止柵工	第6編 1-11-5	落石防護柵工に準じる		
		13 路面 排水工	2 アスファルト舗装工	第1編 3-7-7	アスファルト舗装工に準じる		
			3 コンクリート舗装工	第1編 3-7-12	コンクリート舗装工に準じる		
			4 砂利舗装工	第12編 1-7-11	砂利舗装工に準じる		
		14 付帶 設備工	2 側溝工	第1編 3-3-31	側溝工に準じる		
			3 管渠工	第1編 3-3-31	側溝工に準じる		
		14 付帶 設備工	4 集水柵工	第1編 3-3-32	集水柵工に準じる		
			2 安全施設工 (防止柵工) (路側防護柵工)	第1編 3-3-7	防止柵工(安全施設)に準じる		
			3 標識工 (小型標識工) (大型標識工) (標識基礎工)	第1編 3-3-8	路側防護柵工に準じる		
		15 水路 工事	4 区画線工	第1編 3-3-6	小型標識工に準じる		
			5 縁石工	第6編 2-9-4	大型標識工に準じる		
		3 土工	6 縁石工	第1編 3-3-9	区画線工に準じる		
			7 付属物工	第1編 3-3-5	縁石工に準じる		
			1 挖削工	第1編 3-3-10	道路付属物工に準じる		
		5 基礎工	2 盛土工	第1編 4-3-2	掘削工(切土工)に準じる		
			3 整形仕上げ工	第1編 4-3-3	盛土工に準じる		
		6 開渠工	4 基礎工	第1編 4-3-7	法面整形工に準じる		
			1 既製杭工	第1編 3-4-4	既製杭工に準じる		
			2 現場打ち開渠工 (U字溝) (U字フリューム) (ベンチフリューム)	第1編 3-3-31	側溝工に準じる		
		7 暗渠工	3 ブレキヤスト開渠工	第1編 3-3-31	側溝工に準じる		
			2 現場打ち暗渠工	第6編 1-9-6	現場打カルバート工に準じる		
		10 水路 付帶工	3 ブレキヤスト暗渠工	第1編 3-3-29	ブレキヤストカルバート工に準じる		
			2 付帶施設工 (防止柵工) (路側防護柵工)	第1編 3-3-7	防止柵工(安全施設)に準じる		
			3 安全施設工 (防止柵工) (路側防護柵工)	第1編 3-3-8	路側防護柵工に準じる		
		11 摊壁工	4 安全施設工 (防止柵工) (路側防護柵工)	第1編 3-3-7	防止柵工(安全施設)に準じる		
			2 場所打擁壁工	第1編 3-3-8	路側防護柵工に準じる		
		12 法面工	3 ブレキヤスト擁壁工	第1編 3-16-1	場所打擁壁工に準じる		
			4 石積工	第1編 3-16-2	ブレキヤスト擁壁工に準じる		
			5 コンクリートブロック工	第1編 3-5-5	石積(張)工に準じる		
		14 道路 復旧工	1 植生工	第1編 3-5-3	コンクリートブロック工に準じる		
			2 吹付工	第1編 3-15-2	植生工に準じる		
		15 水路 復旧工	1 土水路工	第1編 3-15-3	吹付工に準じる		
			2 ブレキヤスト水路工	第1編 4-4-3	路体盛土工に準じる		
			3 路床盛土工	第1編 4-4-4	路床盛土工に準じる		
			4 アスファルト舗装工	第1編 3-7-7	アスファルト舗装工に準じる		
			5 コンクリート舗装工	第1編 3-7-12	コンクリート舗装工に準じる		
			6 砂利舗装工	第12編 1-7-11	砂利舗装工に準じる		
			7 道路用側溝工	第1編 3-3-31	側溝工に準じる		
			8 安全施設工 (防止柵工) (路側防護柵工)	第1編 3-3-7	防止柵工(安全施設)に準じる		
			9 区画線工	第1編 3-3-8	路側防護柵工に準じる		
			10 縁石工	第1編 3-3-9	区画線工に準じる		
			1 土水路工	第1編 3-3-5	縁石工に準じる		
			2 ブレキヤスト水路工	第1編 3-3-31	側溝工に準じる		

出来形管理写真撮影箇所一覧表

編	章	節	条・工種	写真管理項目			摘要
				撮影項目	撮影頻度[時期]	整理条件	
12 農業農村整備	4 河川及び排水路工事	5 矢板護岸工	2 笠コンクリート工	第1編 3-4-3	基礎工(護岸)に準じる		
			3 矢板工	第1編 3-3-4	矢板工に準じる		
		6 法覆護岸工	3 コンクリートブロック工 (コンクリートブロック工)	第1編 3-5-3	コンクリートブロック工に準じる		
			(矢板工)	第1編 3-3-4	矢板工に準じる		
			(緑化ブロック工)	第1編 3-5-4	緑化ブロック工に準じる		
			(環境護岸ブロック工)	第1編 3-5-3	コンクリートブロック工に準じる		
			(石積(張)工)	第1編 3-5-5	石積(張)工に準じる		
			(法枠工)	第1編 3-15-4	法枠工に準じる		
			4 多自然型護岸工	第1編 3-3-27	多自然型護岸工に準じる		
			5 覆土工	第1編 4-3-7	法面整形工に準じる		
		7 根固め工	6 羽口工 (ふとんかご) (連接ブロック張り)	第1編 3-3-28	羽口工(ふとんかご)に準じる		
				第1編 3-5-3	コンクリートブロック工に準じる		
			2 根固めブロック工	第1編 3-3-18	根固めブロック工に準じる		
			3 捨石工	第1編 3-3-20	捨石工に準じる		
			4 沈床工	第1編 3-3-19	沈床工に準じる		
		8 柵渠工	2 柵渠工 (コンクリートブロック積み水路)	基礎関係 裏込 幅 高さ その他必要箇所	施工延長おおむね50～100mにつき 1箇所の割合で撮影する。 上記未満は2箇所撮影する。 〔施工後〕	適宜	
			(鉄筋コンクリート柵渠)	アーム間隔 柵板設置 その他必要箇所	施工延長おおむね50～100mにつき 1箇所の割合で撮影する。 上記未満は2箇所撮影する。 〔施工後〕	適宜	
		9 合流工	3 既製杭工	第1編 3-4-4	既製杭工に準じる		
			4 現場打杭工	第1編 3-4-5	場所打杭工に準じる		
			5 矢板工	第1編 3-3-4	矢板工に準じる		
		10 水路付帯工	1 安全施設工 (防止柵工)	第1編 3-3-7	防止柵工(安全施設)に準じる		
			(路側防護柵工)	第1編 3-3-8	路側防護柵工に準じる		
		11 摊壁工	2 現場打ち擁壁工	第1編 3-16-1	場所打擁壁工に準じる		
			3 コンクリートブロック工	第1編 3-5-3	コンクリートブロック工に準じる		
		12 法面工	1 植生工	第1編 3-15-2	植生工に準じる		
	14 道路復旧工	1 路体盛土工	1 路体盛土工	第1編 4-4-3	路体盛土工に準じる		
			2 路床盛土工	第1編 4-4-4	路床盛土工に準じる		
			4 アスファルト舗装工	第1編 3-7-7	アスファルト舗装工に準じる		
		5 コンクリート舗装工	5 コンクリート舗装工	第1編 3-7-12	コンクリート舗装工に準じる		
			6 砂利舗装工	第12編 1-7-11	砂利舗装工に準じる		
			7 道路用側溝工	第1編 3-3-31	側溝工に準じる		
		8 安全施設工 (防止柵工)	8 安全施設工 (路側防護柵工)	第1編 3-3-7	防止柵工(安全施設)に準じる		
			9 区画線工	第1編 3-3-8	路側防護柵工に準じる		
			10 緑石工	第1編 3-3-9	区画線工に準じる		
	15 水路復旧工	1 土水路工	1 土水路工	第12編 1-4-4	用水路工に準じる		
			2 ブレキヤスト水路工	第1編 3-3-31	側溝工に準じる		
5 管水路工事	3 土工	2 挖削工	2 挖削工	第1編 4-3-2	掘削工(切土工)に準じる		
			3 盛土工	第1編 4-3-3	盛土工に準じる		
			4 整形仕上げ工	第1編 4-3-7	法面整形工に準じる		
		5 管体基礎工	1 砂基礎工	基礎の厚さ 埋戻の厚さ 幅 まき出し状況 締固め状況	施工延長50～100mにつき1回 上記未満は2回 〔施工中、施工後〕	適宜	
			2 碎石基礎工	第12編 5-5-1	砂基礎工に準じる		
	6 管体工	3 コンクリート基礎工	3 コンクリート基礎工	第12編 5-5-1	砂基礎工に準じる		
			1 硬質塩化ビニル管布設工	管布状況 外観検査 ジョイント関係 その他必要箇所	施工延長50～100mにつき1回 上記未満は2回 〔施工中、施工後〕	適宜	
			2 強化プラスチック複合管布設工	第12編 5-6-1	硬質塩化ビニル管布設工に準じる		
			3 ダクタイル鉄管布設工	第12編 5-6-1	硬質塩化ビニル管布設工に準じる		
	7 分水弁室工	4 鋼管布設工	4 鋼管布設工	第12編 5-6-1	硬質塩化ビニル管布設工に準じる		
			3 付帯施設設置工 (防止柵工)	第1編 3-3-7	防止柵工(安全施設)に準じる		
			(路側防護柵工)	第1編 3-3-8	路側防護柵工に準じる		
	8 排泥弁室工	3 付帯施設設置工 (防止柵工)	3 付帯施設設置工 (路側防護柵工)	第1編 3-3-7	防止柵工(安全施設)に準じる		
			(路側防護柵工)	第1編 3-3-8	路側防護柵工に準じる		
	10 流量計室工	3 付帯施設設置工 (防止柵工)	3 付帯施設設置工 (路側防護柵工)	第1編 3-3-7	防止柵工(安全施設)に準じる		
			(路側防護柵工)	第1編 3-3-8	路側防護柵工に準じる		

出来形管理写真撮影箇所一覧表

編	章	節	条・工種	写真管理項目			摘要
				撮影項目	撮影頻度[時期]	整理条件	
12 農業農村整備	5 管水路工事	11 制水弁室工	3 付帯施設設置工 (防止柵工) (路側防護柵工)	第1編 3-3-7	防止柵工(安全施設)に準じる		
				第1編 3-3-8	路側防護柵工に準じる		
		12 減圧水槽工	3 付帯施設設置工 (防止柵工) (路側防護柵工)	第1編 3-3-7	防止柵工(安全施設)に準じる		
				第1編 3-3-8	路側防護柵工に準じる		
		15 法面工	1 植生工	第1編 3-15-2	植生工に準じる		
			2 吹付工	第1編 3-15-3	法面吹付工に準じる		
		17 道路復旧工	1 路体盛土工	第1編 4-4-3	路体盛土工に準じる		
			2 路床盛土工	第1編 4-4-4	路床盛土工に準じる		
			4 アスファルト舗装工	第1編 3-7-7	アスファルト舗装工に準じる		
			5 コンクリート舗装工	第1編 3-7-12	コンクリート舗装工に準じる		
			6 砂利舗装工	第12編 1-7-11	砂利舗装工に準じる		
			7 道路用側溝工	第1編 3-3-31	側溝工に準じる		
			8 安全施設工 (防止柵工) (路側防護柵工)	第1編 3-3-7	防止柵工(安全施設)に準じる		
				第1編 3-3-8	路側防護柵工に準じる		
			9 区画線工	第1編 3-3-9	区画線工に準じる		
		18 水路復旧工	10 緑石工	第1編 3-3-5	緑石工に準じる		
			1 土水路工	第12編 1-4-4	用水水路工に準じる		
			2 プレキャスト水路工	第1編 3-3-31	側溝工に準じる		
	6 畑かん施設工事	5 管体基礎工	1 砂基礎工	第12編 5-5-1	砂基礎工に準じる		
			2 碎石基礎工	第12編 5-5-2	碎石基礎工に準じる		
			3 コンクリート基礎工	第12編 5-5-3	コンクリート基礎工に準じる		
		6 管体工	1 硬質塩化ビニル管布設工	第12編 5-6-1	硬質塩化ビニル管布設工に準じる		
			2 ダクタイル鉄管布設工	第12編 5-6-1	硬質塩化ビニル管布設工に準じる		
			3 炭素鋼管布設工	第12編 5-6-1	硬質塩化ビニル管布設工に準じる		
		11 道路復旧工	2 アスファルト舗装工	第1編 3-7-7	アスファルト舗装工に準じる		
			3 コンクリート舗装工	第1編 3-7-12	コンクリート舗装工に準じる		
			4 砂利舗装工	第12編 1-7-11	砂利舗装工に準じる		
			5 道路用側溝工	第1編 3-3-31	側溝工に準じる		
			6 安全施設工 (防止柵工) (路側防護柵工)	第1編 3-3-7	防止柵工(安全施設)に準じる		
				第1編 3-3-8	路側防護柵工に準じる		
	7 PC橋工事	3 橋架設工	7 区画線工	第1編 3-3-9	区画線工に準じる		
			8 緑石工	第1編 3-3-5	緑石工に準じる		
			1 土水路工	第12編 1-4-4	用水水路工に準じる		
			2 プレキャスト水路工	第1編 3-3-31	側溝工に準じる		
		4 橋梁付属物工	1 架設工 (クレーン架設) (架設桁架設) (架設支保工(固定)) (架設支保工(移動)) (架設工(片持架設)) (架設工(押出し架設))	第1編 3-14	架設工(コンクリート橋)に準じる		
			2 橋組工	第1編 3-19-2	床版工に準じる		
			3 支承工	第2編 4-9-10	支承工に準じる		
			1 伸縮装置工	第1編 3-3-25	伸縮装置工に準じる		
			2 落橋防止工	第6編 4-8-3	落橋防止装置工に準じる		
			4 地覆工	第6編 4-8-5	地覆工に準じる		
			5 橋梁用防護柵工	第6編 4-8-6	橋梁用防護柵工に準じる		
	8 橋梁下部工事	5 舗装工	6 橋梁用高欄工	第6編 4-8-7	橋梁用高欄工に準じる		
			8 現場塗装工	第1編 3-3-33	現場塗装工に準じる		
			2 アスファルト舗装工	第1編 3-7-7	アスファルト舗装工に準じる		
			3 グースアスファルト舗装工	第1編 3-7-11	グースアスファルト舗装工に準じる		
			4 コンクリート舗装工	第1編 3-7-12	コンクリート舗装工に準じる		
		6 舗装付帯工	1 区画線工	第1編 3-3-9	区画線工に準じる		
			1 土工	第1編 4-3-2	掘削工(切土工)に準じる		
			2 盛土工	第1編 4-3-3	盛土工に準じる		
			3 整形仕上げ工	第1編 4-3-7	法面整形工に準じる		
			2 橋台工	第1編 3-4-4	既製杭工に準じる		
		5 橋脚工	3 場所打杭工	第1編 3-4-5	場所打杭工に準じる		
			4 車体工	第6編 3-6-8	車体工に準じる		
			2 既製杭工	第1編 3-4-4	既製杭工に準じる		
			3 場所打杭工	第1編 3-4-5	場所打杭工に準じる		
		6 摊壁工	4 車体工	第6編 3-7-9	橋脚車体工に準じる		
			2 コンクリートブロック工	第1編 3-5-3	コンクリートブロック工に準じる		
			3 石積工	第1編 3-5-5	石積(張)工に準じる		
			4 現場打ち摊壁工	第1編 3-16-1	場所打摊壁工に準じる		
		7 法面工	1 法枠工	第1編 3-15-4	法枠工に準じる		
			2 植生工	第1編 3-15-2	植生工に準じる		
			3 吹付工	第1編 3-15-3	吹付工に準じる		
	9 頭首工工事	3 土工	1 挖削工	第1編 4-3-2	掘削工(切土工)に準じる		
			2 盛土工	第1編 4-3-3	盛土工に準じる		
			3 整形仕上げ工	第1編 4-3-7	整形仕上げ工に準じる		

出来形管理写真撮影箇所一覧表

編	章	節	条・工種	写真管理項目			摘要
				撮影項目	撮影頻度[時期]	整理条件	
12 農業農村 整備	9 頭首工 工事	4 可動堰 本体工	2 既製杭工	第1編 3-4-4	既製杭工に準じる		
			3 場所打杭工	第1編 3-4-5	場所打杭工に準じる		
			4 オープンケーソン基礎工	第1編 3-4-7	オープンケーソン基礎工に準じる		
			5 ニューマチックケーソン基礎工	第1編 3-4-8	ニューマチックケーソン基礎工に 準じる		
			6 止水矢板工	第1編 3-3-4	矢板工に準じる		
			7 床版(堰体)工	第2編 4-4-7	床版工に準じる		
			8 堤柱工	第2編 4-4-8	堤柱工に準じる		
			9 門柱工	第2編 4-4-9	門柱工に準じる		
			10 ゲート操作台工	第2編 4-4-10	ゲート操作台工に準じる		
			11 水叩(エプロン)工	第2編 3-3-8	水叩工に準じる		
			12 洪水吐工	第2編 4-4-7	洪水吐工に準じる		
			13 土砂吐工	第2編 5-4-14	土砂吐工に準じる		
			14 取付擁壁工	第1編 3-16-1	場所打擁壁工に準じる		
				第1編 3-16-2	プレキャスト擁壁工に準じる		
		頭首工	床堀	1施工単価に1回 〔施工中〕		適宜	
			型枠組立鉄筋 コンクリート打設状況 養生状況	構造物の寸法表示箇所を 堀長10mに1ヶ所 〔型枠取外し後〕		適宜	
		5 固定堰 本体工	各部 幅 高さ 厚さ 長さ 配筋 その他必要箇所				
			2 既製杭工	第1編 3-4-4	既製杭工に準じる		
			3 場所打杭工	第1編 3-4-5	場所打杭工に準じる		
			4 オープンケーソン基礎工	第1編 3-4-7	オープンケーソン基礎工に準じる		
			5 ニューマチックケーソン基礎工	第1編 3-4-8	ニューマチックケーソン基礎工に 準じる		
			6 止水矢板工	第1編 3-3-4	矢板工に準じる		
			7 堤体工	第2編 5-5-8	堤体工に準じる		
			8 水叩(エプロン)工	第2編 5-5-9	水叩工に準じる		
			9 取付擁壁工	第1編 3-16-1	場所打擁壁工に準じる		
			頭首工	第1編 3-16-2	プレキャスト擁壁工に準じる		
		6 護床工	第12編 9-4	可動堰本体工に準じる			
			2 根固めブロック工	第1編 3-3-18	根固めブロック工に準じる		
			4 沈床工	第1編 3-3-19	沈床工に準じる		
			5 捨石工	第1編 3-3-20	捨石工に準じる		
			6 かご工	第1編 3-3-28	羽口工に準じる		
			護床ブロック(異形ブロック) (製作)	ブロックヤード 製作状況	1日の製作数量を1ヶ所 〔製作中〕	適宜	
				形状寸法 強度試験検査状況	1日の製作数量を1ヶ所 〔製作後〕		
			(据付)	基礎地盤状況 据付け状況 その他必要箇所	100m2につき1ヶ所 100m2未満は2ヶ所 〔施工中〕	適宜	
			7 魚道工	第2編 5-8-3	魚道本体工に準じる		
			8 管理橋 下部工	第2編 5-9-2	管理橋橋台工に準じる		
		9 管理橋 上部工	2 プレテンション桁製作工(購入工)	第1編 3-3-13	プレテンション桁製作工(購入工)に 準じる		
			3 ポストテンションT(1)桁製作工	第1編 3-3-14	ポストテンション桁製作工に準じる		
			4 プレキャストブロック桁製作工 (購入工)	第1編 3-3-13	プレテンション桁製作工(購入工)に 準じる		
			5 プレキャストブロック桁組立工	第1編 3-3-14	ポストテンション桁製作工に準じる		
			6 PCホロースラブ製作工	第1編 3-3-16	PCホロースラブ製作工に準じる		
			7 PC箱桁製作工	第1編 3-3-17	PC箱桁製作工に準じる		
			8 クレーン架設工	第1編 3-14	架設工に準じる		
			9 架設桁架設工	第1編 3-14	架設工に準じる		
			10 架設支保工(固定)	第1編 3-14	架設工に準じる		
10 機場 下部工事		3 土工	11 床版・横組工	第1編 3-19-2	床版工に準じる		
			12 支承工	第2編 4-9-10	支承工に準じる		
			1 挖削工	第1編 4-3-2	掘削工(切土工)に準じる		
		4 機場 本体工	2 盛土工	第1編 4-3-3	盛土工に準じる		
			3 整形仕上げ工	第1編 4-3-7	整形仕上げ工に準じる		
			2 既製杭工	第1編 3-4-4	既製杭工に準じる		
			3 場所打杭工	第1編 3-4-5	場所打杭工に準じる		
		5 遊水地工	4 矢板工	第1編 3-3-4	矢板工に準じる		
			5 本体工	第2編 6-3-6	本体工に準じる		
			6 燃料貯油槽工	第2編 6-3-7	燃料貯油槽工に準じる		
			2 既製杭工	第1編 3-4-4	既製杭工に準じる		
			3 場所打杭工	第1編 3-4-5	場所打杭工に準じる		
			4 矢板工	第1編 3-3-4	矢板工に準じる		
			5 側壁工	第2編 7-4-6	側壁工に準じる		
			6 コンクリート床版工	第2編 4-4-7	床版工に準じる		
			7 現場打水路工	第1編 3-3-31	側溝工に準じる		

出来形管理写真撮影箇所一覧表

編	章	節	条・工種	写真管理項目			摘要
				撮影項目	撮影頻度[時期]	整理条件	
12 農業農村整備	11 防止工事	3 土工	1 挖削工	第1編 4-3-2	掘削工(切土工)に準じる		
			2 盛土工	第1編 4-3-3	盛土工に準じる		
			3 整形仕上げ工	第1編 4-3-7	整形仕上げ工に準じる		
		5 法面工	1 植生工	第1編 3-15-2	植生工に準じる		
			2 吹付工	第1編 3-15-3	吹付工に準じる		
		6 水抜きボーリング工	1 水抜きボーリング工	第4編 3-6-4	集排水ボーリング工に準じる		
			2 面壁工	第1編 3-4-1	基礎工に準じる		
		7 集水井設置工	2 集水井工	第4編 3-6-5	集水井工に準じる		
			3 集水ボーリング工	第4編 3-6-4	集排水ボーリング工に準じる		
			4 排水ボーリング工	第4編 3-6-4	集排水ボーリング工に準じる		
		8 抑止杭工	2 抑止杭工	第1編 3-4-4	既製杭工に準じる		
				第1編 3-4-5	場所打杭工に準じる		
				第1編 3-4-6	深基礎工に準じる		
		9 水路工	1 承水路工	第1編 3-3-31	側溝工に準じる		
			2 排水路工	第1編 3-3-31	側溝工に準じる		
				第12編 4-8-2	柵渠工に準じる		
		10 暗渠工	1 明暗渠工	第4編 3-5-4	山腹明側溝工(暗渠工)に準じる		
			2 暗渠工	第1編 3-3-31	側溝工(暗渠工)に準じる		
		11 排土盛土工	1 挖削工	第1編 4-3-2	掘削工(切土工)に準じる		
			2 盛土工	第1編 4-3-3	盛土工に準じる		
			3 整形仕上げ工	第1編 4-3-7	整形仕上げ工に準じる		
			4 植生工	第1編 3-15-2	植生工に準じる		
			5 吹付工	第1編 3-15-3	吹付工に準じる		
		12 アンカー工	1 アンカー工	第1編 3-15-6	アンカー工に準じる		
		14 道路復旧工	1 路体盛土工	第1編 4-4-3	路体盛土工に準じる		
			2 路床盛土工	第1編 4-4-4	路床盛土工に準じる		
			4 アスファルト舗装工	第1編 3-7-7	アスファルト舗装工に準じる		
			5 コンクリート舗装工	第1編 3-7-12	コンクリート舗装工に準じる		
			6 砂利舗装工	第12編 1-7-11	砂利舗装工に準じる		
			7 道路用側溝工	第1編 3-3-31	側溝工に準じる		
			8 安全施設工	第1編 3-3-7	防止柵工(安全施設)に準じる		
			9 区画線工	第1編 3-3-8	路側防護柵工に準じる		
			10 縁石工	第1編 3-3-5	縁石工に準じる		
		15 水路復旧工	1 土水路工	第12編 1-4-4	用水路工に準じる		
			2 ブレキヤスト水路工	第1編 3-3-31	側溝工に準じる		
12 改修工事	3 堤体工	3 挖削工	3 挖削工	第1編 4-3-2	掘削工(切土工)に準じる		
			4 盛土工	第1編 4-3-3	盛土工に準じる		
			7 整形仕上げ工	第1編 4-3-7	整形仕上げ工に準じる		
		10 堤体盛土工	10 堤体盛土工	盛土幅員 まき出し厚さ 転圧状況 法長 法面(芝) 法勾配 排水側溝 その他必要箇所	施工延長20~40mにつき1回 〔施工中、施工後〕	適宜	
			11 裏法フィルタ工	第1編 3-5-3	コンクリートブロック工に準じる		
			12 腰ブロック工	第1編 3-5-3	コンクリートブロック工に準じる		
			13 ドレン工	第1編 3-5-3	コンクリートブロック工に準じる		
			4 地盤改良工	1 浅層改良工	第1編 3-8-2	路床安定処理工に準じる	
		5 洪水吐工	1 洪水吐工	床掘 基礎 幅 高さ 配筋 打継ぎ目 パイプ布設 外観検査 ジョイント その他必要箇所	2スパンに1回 箇所単位の構造物については、 適宜撮影する。 〔施工中、施工後〕	適宜	
			6 取水施設工	1 取水施設工 (樋管工)	床掘 基礎 幅 高さ 厚さ 配筋 打継ぎ目 その他必要箇所	施工延長10mにつき1回 箇所単位の構造物については、 適宜撮影する。 〔施工中、施工後〕	適宜

出来形管理写真撮影箇所一覧表

編	章	節	条・工種	写真管理項目			摘要
				撮影項目	撮影頻度[時期]	整理条件	
12 農業農村 整備	13 推進工事	3 土工	1 挖削工	第1編 4-3-2	掘削工(切土工)に準じる		
			2 盛土工	第1編 4-3-3	盛土工に準じる		
		4 推進工	1 立杭工	第1編 3-11-5	仮設工に準じる		
			3 推進作業 (密閉型:泥水、泥土圧、 土圧、泥濃式推進工法)	第8編 1-4-3	小口径推進工に準じる		
			4 推進作業 (開放型:羽口推進工法)	第8編 1-4-3	小口径推進工に準じる		
			6 立坑内管布設工	第8編 1-3-4	管布設工に準じる		
				第8編 1-3-5	管基礎工に準じる		
		5 仮設工	6 補助地盤改良工	第1編 3-8-9	固結工に準じる		

出来形管理写真撮影箇所一覧表

編	章	節	条・工種	写真管理項目			摘要
				撮影項目	撮影頻度[時期]	整理条件	
13 漁港 漁場編				監督員と協議するものとする			

出来形管理写真撮影箇所一覧表

編	章	節	条・工種	写真管理項目			摘要
				撮影項目	撮影頻度[時期]	整理条件	
14 林道	1 道路開設 ・改良	1 土工	道路土工	第1編 4-4-2	掘削工(切土工)に準じる		
			残土処理場	第1編 4-4-3	路体盛土工に準じる		
		3 地盤 改良工	1 路床安定処理工	第1編 3-8-2	路床安定処理工に準じる		
			2 サンドマット工	第1編 3-8-6	サンドマット工に準じる		
			3 パーチカルドレーン工	第1編 3-8-7	パーチカルドレーン工に準じる		
			4 締固め改良工	第1編 3-8-8	締固め改良工に準じる		
			5 固結工	第1編 3-8-9	固結工に準じる		
		4 法面工	2 植生工 (種子散布工) (張芝工) (筋芝工) (市松芝工) (植生シート工) (植生マット工) (植生筋工) (人工張芝工) (植生穴工) (植生基材吹付工)	第1編 3-15-2	植生工に準じる		
			3 法面吹付工 (コンクリート) (モルタル) (特殊モルタル)	第1編 3-15-3	吹付工に準じる		
			4 法枠工 (現場打法枠工) (現場吹付法枠工)	第1編 3-15-4	法枠工に準じる		
			6 アンカー工	第1編 3-15-6	アンカー工に準じる		
			7 ロックボルト工	第1編 3-15-6	アンカー工に準じる		
			8 PC法枠工	第1編 3-15-6	アンカー工に準じる		
			9 かご工	第1編 3-3-28	羽口工(じやかご)に準じる		
				第1編 3-3-28	羽口工(ふとんかご)に準じる		
			5 摊壁工	3 既製杭工	既製杭工に準じる		
			4 場所打杭工	第1編 3-4-5	場所打杭工に準じる		
			5 現場打摊壁工	第1編 3-16-1	場所打摊壁工に準じる		
			6 プレキヤスト摊壁工	第1編 3-16-2	プレキヤスト摊壁工に準じる		
			7 極強土壁工	第1編 4-3-5	盛土補強工に準ずる		
			8 井桁ブロック工	第1編 3-16-4	井桁ブロック工に準じる		
			9 小型摊壁工	第12編 2-6-8	小型摊壁工に準じる		
		6 石 ・ブロック 積(張)工	3 コンクリートブロック工	第1編 3-5-3	コンクリートブロック工に準じる		
			4 石積(張)工	第1編 3-5-5	石積(張)工に準じる		
		7 カルバート 工	4 既製杭工	第1編 3-4-4	既製杭工に準じる		
			5 場所打杭工	第1編 3-4-5	場所打杭工に準じる		
			4 現場打カルバート工	第1編 3-3-30	現場打カルバート工に準じる		
			5 プレキヤストカルバート工	第1編 3-3-29	プレキヤストカルバート工に準じる		
		8 排水 施設工	3 側溝工 (プレキヤストU型側溝、 L型側溝) (コルゲートフリューム) (自由勾配側溝) (素掘側溝) (植生工による側溝)	第1編 3-3-31	側溝工に準じる		
			4 管渠工	第1編 3-3-31	側溝工に準じる		
			5 集水樹工	第1編 3-3-32	集水樹工に準じる		
			6 地下排水工	第1編 3-3-31	側溝工(暗渠工)に準じる		

出来形管理写真撮影箇所一覧表

編	章	節	条・工種	写真管理項目			摘要
				撮影項目	撮影頻度[時期]	整理条件	
14 林道	1 道路開設・改良	8 排水施設工	7 現場打水路工	第1編 3-3-31	側溝工(現場打水路工)に準じる		
			8 排水工(小段排水・縦排水)	第1編 3-3-31	側溝工に準じる		
		9 落石雪害防止工	4 落石防止網工	第6編 1-11-4	落石防止網工に準じる		
			5 落石防護柵工	第6編 1-11-5	落石防護柵工に準じる		
			6 防雪柵工	第6編 1-11-6	防雪柵工に準じる		
			7 雪崩予防柵工	第6編 1-11-7	雪崩予防柵工に準じる		
	2 補装	3 地盤改良工	2 路床安定処理工	第1編 3-8-2	路床安定処理工に準じる		
			3 置換工	第1編 3-8-3	置換工に準じる		
		4 補装工	5 アスファルト補装工	第1編 3-7-7	アスファルト補装工に準じる		
			6 コンクリート補装工	第1編 3-7-12	コンクリート補装工に準じる		
		5 排水構造物工(路面排水溝)	3 側溝工	第1編 3-3-31	側溝工に準じる		
			4 管渠工	第1編 3-3-31	側溝工に準じる		
			5 集水樹工	第1編 3-3-32	集水樹工に準じる		
			6 地下排水工	第1編 3-3-31	側溝工(暗渠工)に準じる		
			7 現場打水路工	第1編 3-3-31	側溝工(現場打水路工)に準じる		
			8 排水工(小段排水・縦排水)	第1編 3-3-31	側溝工に準じる		
			6 縁石工	第1編 3-3-5	縁石工に準じる		
			7 防護柵工	第1編 3-3-8	路側防護柵工に準じる		
	8 標識工	3 路側防護柵工	4 防止柵工	第1編 3-3-7	防止柵工(安全施設)に準じる		
		5 車止めボスト工	5 標識工	第1編 3-3-7	防止柵工(安全施設)に準じる		
		3 小型標識工	4 大型標識工	第1編 3-3-6	小型標識工に準じる		
		4 大型標識工	6 標識基礎工	第6編 2-9-4	大型標識工に準じる		
		6 標識基礎工	9 区画線工	第6編 2-9-4	大型標識工に準じる		
		9 区画線工	10 道路植栽工	第1編 3-3-9	区画線工に準じる		
		10 道路植栽工	11 道路付属施設工	第6編 2-11-3	道路植栽工に準じる		
		11 道路付属施設工	12 橋梁付属工	第1編 3-3-10	道路付属工に準じる		
		12 橋梁付属工	2 伸縮装置工	第1編 3-3-25	伸縮装置工に準じる		
	3 橋梁下部	3 工場製作工	2 刃口金物製作工	第1編 3-13-3	桁製作工に準じる		
			3 鋼製橋脚製作工	第6編 3-3-3	鋼製橋脚製作工に準じる		
			4 アンカーフレーム製作工	第1編 3-13-8	アンカーフレーム製作工に準じる		
			5 工場塗装工	第1編 3-13-11	工場塗装工に準じる		
		5 軽量盛土工	2 軽量盛土工	第1編 4-4-3	路体盛土工に準じる		
			3 既製杭工	第1編 3-4-4	既製杭工に準じる		
			4 場所打杭工	第1編 3-4-5	場所打杭工に準じる		
			5 深礎工	第1編 3-4-6	深礎工に準じる		
			6 オープンケーション基礎工	第1編 3-4-7	オープンケーション基礎工に準じる		
			7 ニューマチックケーション基礎工	第1編 3-4-8	ニューマチックケーション基礎工に準じる		
			8 車体工	第6編 3-6-8	車体工に準じる		
			7 RC橋脚工	3 既製杭工	既製杭工に準じる		
			4 場所打杭工	第1編 3-4-5	場所打杭工に準じる		
			5 深礎工	第1編 3-4-6	深礎工に準じる		
			6 オープンケーション基礎工	第1編 3-4-7	オープンケーション基礎工に準じる		
			7 ニューマチックケーション基礎工	第1編 3-4-8	ニューマチックケーション基礎工に準じる		
			8 鋼管矢板基礎工	第1編 3-4-9	鋼管矢板基礎工に準じる		
			9 橋脚軸体工	第6編 3-7-9	橋脚軸体工に準じる		
	8 鋼製橋脚工	3 既製杭工	3 既製杭工	第1編 3-4-4	既製杭工に準じる		
			4 場所打杭工	第1編 3-4-5	場所打杭工に準じる		
			5 深礎工	第1編 3-4-6	深礎工に準じる		
			6 オープンケーション基礎工	第1編 3-4-7	オープンケーション基礎工に準じる		
			7 ニューマチックケーション基礎工	第1編 3-4-8	ニューマチックケーション基礎工に準じる		
			8 鋼管矢板基礎工	第1編 3-4-9	鋼管矢板基礎工に準じる		
			9 橋脚フーチング工	第6編 3-8-9	橋脚フーチング工に準じる		
		10 矢板護岸工	10 橋脚架設工	第6編 3-8-10	橋脚架設工に準じる		
			11 現場継手工	第6編 3-8-11	現場継手工に準じる		
			12 現場塗装工	第1編 3-3-33	現場塗装工に準じる		
			9 護岸基礎工	第1編 3-4-3	基礎工(護岸)に準じる		
	11 法覆護岸工	4 矢板工	4 矢板工	第1編 3-3-4	矢板工に準じる		
			3 等高コンクリート工	第1編 3-4-3	基礎工(護岸)に準じる		
			4 矢板工	第1編 3-3-4	矢板工に準じる		
			2 コンクリートブロック工	第1編 3-5-3	コンクリートブロック工に準じる		
		5 環境護岸ブロック工	3 護岸付属工	第2編 1-7-4	護岸付属工に準じる		
			4 緑化ブロック工	第1編 3-5-4	緑化ブロック工に準じる		
			5 環境護岸ブロック工	第1編 3-5-3	コンクリートブロック工に準じる		
			6 石張り・石積み工	第1編 3-5-5	石積(張)工に準じる		
			7 法枠工	第1編 3-15-4	法枠工に準じる		
			8 多自然型護岸工	第1編 3-3-27	多自然型護岸工に準じる		
			9 吹付工	第1編 3-15-3	吹付工に準じる		
			10 植生工	第1編 3-15-2	植生工に準じる		
		11 覆土工	11 覆土工	第1編 4-3-7	整形仕上げ工に準じる		
			12 羽口工	第1編 3-3-28	羽口工に準じる		

出来形管理写真撮影箇所一覧表

編	章	節	条・工種	写真管理項目			摘要
				撮影項目	撮影頻度[時期]	整理条件	
14 林道	3 橋梁下部	12 摊壁 護岸工	3 現場打搾壁工	第1編 3-16-1	場所打搾壁工に準じる		
			4 プレキャスト搾壁工	第1編 3-16-2	プレキャスト搾壁工に準じる		
	4 鋼橋上部	3 工場 製作工	3 柄製作工	第1編 3-13-3	柄製作工に準じる		
			4 檢査路製作工	第1編 3-13-4	検査路製作工に準じる		
			5 鋼製伸縮継手製作工	第1編 3-13-5	鋼製伸縮継手製作工に準じる		
			6 落橋防止装置製作工	第1編 3-13-6	落橋防止装置製作工に準じる		
			7 鋼製排水管製作工	第1編 3-13-10	鋼製排水管製作工に準じる		
			8 橋梁用防護柵製作工	第1編 3-13-7	橋梁用防護柵製作工に準じる		
			9 橋梁用高欄製作工	第6編 4-3-9	橋梁用高欄製作工に準じる		
			10 橋歴板	第1編 3-13-1	鋳造費に準じる		
			11 アンカーフレーム製作工	第1編 3-13-8	アンカーフレーム製作工に準じる		
			12 工場塗装工	第1編 3-13-11	工場塗装工に準じる		
	5 鋼橋 架設工	4 架設工(クレーン架設)	4 架設工(クレーン架設)	第1編 3-4-3	架設工(クレーン架設)に準じる		
			5 架設工(ケーブルクレーン架設)	第1編 3-4-4	架設工(ケーブルクレーン架設)に準じる		
			6 架設工 (ケーブルエレクション架設)	第1編 3-4-5	架設工(ケーブルエレクション架設)に準じる		
			7 架設工(架設柄架設)	第1編 3-4-6	架設工(架設柄架設)に準じる		
			8 架設工(送出し架設)	第1編 3-4-7	架設工(送出し架設)に準じる		
			9 架設工(トラベラークレーン架設)	第1編 3-4-8	架設工(トラベラークレーン架設)に準じる		
			10 支承工	第2編 4-9-10	支承工に準じる		
			6 橋梁現場 塗装工	第1編 3-3-33	現場塗装工に準じる		
			7 床版工	第1編 3-19-2	床版工に準じる		
	8 橋梁 付属物工	2 伸縮装置工	2 伸縮装置工	第1編 3-3-25	伸縮装置工に準じる		
			4 落橋防止装置工	第6編 4-8-30	落橋防止装置工に準じる		
			6 地覆工	第6編 4-8-5	地覆工に準じる		
			7 橋梁用防護柵工	第6編 4-8-6	橋梁用防護柵工に準じる		
			8 橋梁用高欄工	第6編 4-8-7	橋梁用高欄工に準じる		
			9 檢査路工	第6編 4-8-8	検査路工に準じる		
5 コンクリート 橋上部	3 工場 製作工	2 ブレビーム用柄製作工	2 ブレビーム用柄製作工	第1編 3-13-9	ブレビーム用柄製作工に準じる		
			3 橋梁用防護柵製作工	第1編 3-13-7	橋梁用防護柵製作工に準じる		
			4 鋼製伸縮継手製作工	第1編 3-13-5	鋼製伸縮継手製作工に準じる		
			5 檢査路製作工	第1編 3-13-4	検査路製作工に準じる		
			6 工場塗装工	第1編 3-13-11	工場塗装工に準じる		
			7 橋歴板	第1編 3-13-1	鋳造費に準じる		
			5 PC橋工	2 ブレテンション柄製作工(購入工)	ブレテンション柄製作工(購入工)に準じる		
	6 ブレビーム 柄橋工	2 ブレビーム柄製作工(現場)	3 ポストテンション柄製作工	第1編 3-3-14	ポストテンション柄製作工に準じる		
			4 ブレキャストセグメント製作工 (購入工)	第1編 3-3-14	ブレキャストセグメント製作工(購入工)に準じる		
			5 ブレキャストセグメント柄組立工	第1編 3-3-15	ブレキャストセグメント主柄組立工に準じる		
			6 支承工	第2編 4-9-10	支承工に準じる		
			7 架設工(クレーン架設)	第1編 3-14	架設工(コンクリート橋)に準じる		
			8 架設工(架設柄架設)	第1編 3-14	架設工(コンクリート橋)に準じる		
			9 床版・横組工	第1編 3-19-2	床版工に準じる		
			10 落橋防止装置工	第6編 4-8-3	落橋防止装置工に準じる		
			2 ブレビーム柄製作工(現場)	第6編 5-5-2	ブレビーム柄製作工(現場)に準じる		
			3 支承工	第2編 4-9-10	支承工に準じる		
7 スラブ橋工	3 架設支保工(固定)	4 架設工(クレーン架設)	4 架設工(クレーン架設)	第1編 3-14	架設工(コンクリート橋)に準じる		
			5 架設工(架設柄架設)	第1編 3-14	架設工(コンクリート橋)に準じる		
			6 床版・横組工	第1編 3-19-2	床版工に準じる		
			9 落橋防止装置工	第6編 4-8-3	落橋防止装置工に準じる		
			2 架設支保工(固定)	第1編 3-14	架設支保工に準じる(固定)		
8 RCホロー スラブ橋工	3 支承工	4 PCホロースラブ製作工	3 支承工	第2編 4-9-10	支承工に準じる		
			5 落橋防止装置工	第1編 3-3-16	PCホロースラブ製作工に準じる		
			5 落橋防止装置工	第6編 4-8-3	落橋防止装置工に準じる		
			2 架設支保工(固定)	第1編 3-14	架設支保工に準じる(固定)		
9 PC 版柄橋工	3 支承工	4 RCホロースラブ製作工	3 支承工	第2編 4-9-10	支承工に準じる		
			5 落橋防止装置工	第1編 3-3-16	PCホロースラブ製作工に準じる		
			5 落橋防止装置工	第6編 4-8-3	落橋防止装置工に準じる		
10 PC 箱柄橋工	2 PC版柄製作工	5 落橋防止装置工	2 PC版柄製作工	第1編 3-3-16	PCホロースラブ製作工に準じる		
			2 架設支保工(固定)	第1編 3-14	架設支保工(固定)に準じる		
			3 支承工	第2編 4-9-10	支承工に準じる		
			4 PC箱柄製作工	第1編 3-3-17	PC箱柄製作工に準じる		
11 PC片持 箱柄橋工	3 支承工	5 落橋防止装置工	5 落橋防止装置工	第6編 4-8-3	落橋防止装置工に準じる		
			2 PC片持箱柄製作工	第1編 3-3-17	PC箱柄製作工に準じる		
			3 支承工	第2編 4-9-10	支承工に準じる		
			4 架設工(片持架設)	第1編 3-14	架設工(コンクリート橋)に準じる		
12 PC押出し 箱柄橋工	2 PC押出し箱製作工	3 架設工(押出し架設)	2 PC押出し箱製作工	第1編 3-3-17	PC箱柄製作工に準じる		
			3 架設工(押出し架設)	第1編 3-14	架設工(コンクリート橋)に準じる		

出来形管理写真撮影箇所一覧表

編	章	節	条・工種	写真管理項目			摘要
				撮影項目	撮影頻度[時期]	整理条件	
14 林道	5 コンクリート 橋上部	13 橋梁 付属物工	2 伸縮装置工	第1編 3-3-25	伸縮装置工に準じる		
			4 地覆工	第6編 4-8-5	地覆工に準じる		
			5 橋梁用防護柵工	第6編 4-8-6	橋梁用防護柵工に準じる		
			6 橋梁用高欄工	第6編 4-8-7	橋梁用高欄工に準じる		
			7 檜査路工	第6編 4-8-8	柵査路工に準じる		
	6 トンネル (NATM)	4 支保工	3 吹付工	第6編 6-4-3	吹付工に準じる		
			4 ロックボルト工	第6編 6-4-4	ロックボルト工に準じる		
		5 覆工	3 覆工コンクリート工	第6編 6-5-3	覆工に準じるコンクリート工に準じる		
			4 側壁コンクリート工	第6編 6-5-3	覆工に準じるコンクリート工に準じる		
			5 床版コンクリート工	第6編 6-5-5	床版コンクリート工に準じる		
		6 インバート 工	4 インバート本体工	第6編 6-6-4	インバート本体工に準じる		
		7 坑内 付帯工	5 地下排水工	第2編 3-5-5	側溝工(暗渠工)に準じる		
		8 坑門工	4 坑門本体工	第6編 6-8-4	坑門本体工に準じる		
			5 明り巻工	第6編 6-8-5	明り巻工に準じる		

出来形管理写真撮影箇所一覧表

編	章	節	条・工種	写真管理項目			摘要
				撮影項目	撮影頻度[時期]	整理条件	
15 治山	1 溪間工	3 工場製作工	3 鋼製ダム製作工	第1編 3-13-3	桁製作工に準じる		
			4 鋼製ダム仮設材製作工	第4編 1-3-4	鋼製えん堤仮設材製作工に準じる		
			5 工場塗装工	第1編 1-13-11	工場塗装工に準じる		
		4 コンクリートダム工	3 コンクリートダム本体工	第4編 1-8-4	コンクリートえん堤本体工に準じる		
			4 コンクリートダム副ダム工	第4編 1-8-4	コンクリートえん堤本体工に準じる		
			5 コンクリート側壁工	第4編 1-8-6	コンクリート側壁工に準じる		
			7 水叩工(水叩)	第4編 1-8-8	水叩工(水叩)に準じる		
		5 鋼製ダム工	9 現場塗装工	第1編 3-3-33	現場塗装工に準じる		
			6 木製ダム	第4編 1-8-4	コンクリートえん堤本体工に準じる		
			7 護岸工	第1編 3-5-3	コンクリートブロック工に準じる		
			8 根固工	高さ 幅 延長	100m又は1施工箇所に1回 〔施工後〕	代表箇所各1枚	
			5 コンクリート擁壁工	第1編 3-16-1	場所打擁壁工に準じる		
		9 流路工	3 根固めブロック工	第1編 3-3-18	根固めブロック工に準じる		
			6 かご工	第1編 3-3-28	羽口工(じやかご)に準じる		
			7 沈床工	第1編 3-3-19	羽口工(ふとんかご)に準じる		
		10 床固工	3 基礎工(護岸)	第1編 3-4-3	基礎工(護岸)に準じる		
			4 コンクリート擁壁工	第1編 3-16-1	場所打擁壁工に準じる		
			5 ブロック積(張)擁壁工	第15編 1-7-4	ブロック積(張)工に準じる		
			6 石積み擁壁工	第1編 3-5-5	石積(張)工に準じる		
		12 治山ダム付属物設置工	7 植生工	第1編 3-15-2	植生工に準じる		
			3 床固め本体工	第4編 1-8-4	コンクリートえん堤本体工に準じる		
			4 垂直壁工	第4編 1-8-4	コンクリートえん堤本体工に準じる		
			5 側壁工	第4編 1-8-6	コンクリート側壁工に準じる		
			6 水叩工	第4編 1-8-8	水叩工(水叩)に準じる		
			4 防止柵工	第1編 3-3-7	防止柵工(安全施設)に準じる		
2 山腹工	2 山腹工	3 筋工	2 莢筋工	床拘の状況、幅、高さ	おおむね100mに1箇所 〔施工中、施工後〕	適宜	
			3 木筋工	杭間隔			
			4 石筋工	植栽、施肥			
			5 人工芝筋工	仕上げ状況			
			6 植生土のう筋工				
			7 丸太筋工				
		4 伏工	1 人工張芝伏工	法切、床拘の状況 仕上げ状況	おおむね300m ² に1箇所 〔施工中、施工後〕	適宜	
			5 柵工	床拘の状況、幅、高さ 杭間隔 植栽、施肥 仕上げ状況	おおむね100mに1箇所 〔施工中、施工後〕	適宜	
		7 水路工	2 張芝水路工	床拘の状況、幅、深さ 張芝(目串)の状況	おおむね50mに1箇所 〔施工中、施工後〕	適宜	
			3 植生土のう水路工	床拘の状況、幅、深さ 仕上げ状況	おおむね50mに1箇所 〔施工中、施工後〕	適宜	
			4 コルゲート半円管水路工	床拘の状況、幅、深さ 仕上げ状況	おおむね100mに1箇所 〔施工中、施工後〕	適宜	
			5 かご工	第1編 3-3-28 第1編 3-3-28	羽口工(じやかご)に準じる 羽口工(ふとんかご)に準じる		
		8 暗渠工	2 碓暗渠工	側溝工(暗渠工)に準じる			
			3 かご暗渠工	側溝工(暗渠工)に準じる			
			4 集水管暗渠工	側溝工(暗渠工)に準じる			
		9 土留工	2 基礎工	第1編 3-4-3	基礎工(護岸)に準じる		
			3 ブロック積工	第15編 1-7-4	ブロック積(張)工に準じる		
			4 コンクリート擁壁工	第15編 1-7-5	コンクリート擁壁工に準じる		
			5 木製土留・擁壁工 (ウッドブロック土留工等)	裏込厚さ 高さ 幅	120m又は1施工箇所に1回 200m又は1施工箇所に1回 〔施工後〕	代表箇所各1枚	
			6 補強土壁工	第1編 4-3-5	盛土補強工に準じる		
		10 法面工	3 植生工	第1編 3-15-2	植生工に準じる		
			4 吹付工	第1編 3-15-3	吹付工に準じる		
			5 法枠工	第1編 3-15-4	法枠工に準じる		
			6 筋工	第1編 2-3	筋工に準じる		
			7 伏工	第1編 2-4-1	伏工に準じる		
			8 柵工	第1編 2-5	柵工に準じる		
			9 かご工	第1編 3-3-28 第1編 3-3-28	羽口工(じやかご)に準じる 羽口工(ふとんかご)に準じる		
			10 落石防護柵工	第6編 1-11-5	落石防護柵工に準じる		

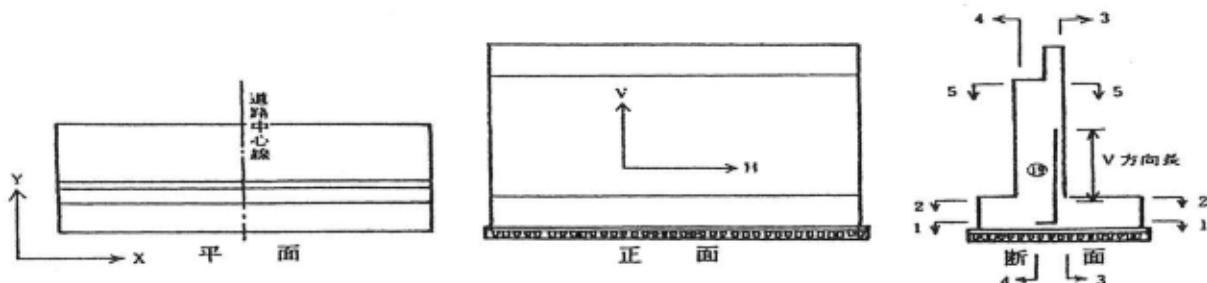
出来形管理写真撮影箇所一覧表

編	章	節	条・工種	写真管理項目			摘要
				撮影項目	撮影頻度[時期]	整理条件	
15 治山	2 山腹工	10 法面工	11 鋼製落石防止壁工	高さ	100m又は1施工箇所に1回 〔施工後〕	代表箇所各1枚	
			12 落石防護網工	ロープ間隔 法長 区間長	100m又は1施工箇所に1回 〔施工後〕	代表箇所各1枚	
			13 固定工(ロープ伏工)	ロープ間隔 法長 区間長	100m又は1施工箇所に1回 〔施工後〕	代表箇所各1枚	
		11 摊壁工	3 既製杭工	第1編 3-4-4	既製杭工に準じる		
			4 現場打摊壁工	第1編 3-16-1	場所打摊壁工に準じる		
			5 プレキヤスト摊壁工	第1編 3-16-2	プレキヤスト摊壁工に準じる		
			6 補強土壁工	第1編 4-3-5	盛土補強工に準ずる		
			7 井桁ブロック工	第1編 3-16-4	井桁ブロック工に準じる		
		12 山腹 水路工	3 山腹集水路・排水路工	第1編 3-3-31	側溝工に準じる		
			4 山腹明暗渠工	第4編 3-6-4	山腹明側溝工(暗渠工)に準じる		
			5 山腹暗渠工	第1編 3-3-31	側溝工(暗渠工)に準じる		
			6 集水樹工	第1編 3-3-32	集水樹工に準じる		
			7 現場打水路工	第1編 3-3-31	側溝工(現場打水路工)に準じる		
		3 地すべり 防止工	3 地下水 排除工	第4編 3-7-4	集排水ボーリング工に準じる		
			4 集水井工	第4編 3-7-5	集水井工に準じる		
			4 地下水 遮断工	第1編 3-16-1	場所打摊壁工に準じる		
			4 固結工	第1編 3-8-9	固結工に準じる		
			5 矢板工	第1編 3-3-4	矢板工に準じる		
			5 抑止杭 ・アンカー 工	第1編 3-4-4	既製杭工に準じる		
			4 場所打杭工	第1編 3-4-5	場所打杭工に準じる		
			5 シャフト工(深基礎工)	第1編 3-4-6	深基礎工に準じる		
			6 合成杭工	第4編 3-9-6	合成杭工に準じる		
		4 海岸防災 林造成工	7 抑止アンカー工	第1編 3-15-6	アンカー工に準じる		
			8 PC法棒工				
			9 ロックボルト工				
		2 防潮工	1 防潮工、防潮護岸工	第3編	海岸編に準じる		
			2 消波工、消波堤、根固工	第3編	海岸編に準じる		
		3 森林 造成工	森林造成工	第10編	植栽工編に準じる		
			5 植栽工	第10編	植栽工編に準じる		
		4 防風林 の造成工	1 防風柵工 (防風柵等)	高さ 杭間隔 施工状況	50mに1箇所 〔施工中、施工後〕	代表箇所各1枚	
			2 植栽工	第10編	植栽工編に準じる		
	6 保安林 管理道	1 保安林 管理道		第14編	林道編に準じる		

参考資料

橋台および擁壁等の写真撮影（例）

	写真撮影箇所	撮影上の注意
1	栗石のX方向の幅	寸法が判読出来る様に（端部の拡大写真を）
2	栗石のY方向の幅	〃（〃）
3	栗石の厚さ	
4	ならしコンクリートのX方向の幅	〃（〃）
5	ならしコンクリートのY方向の幅	〃（〃）
6	ならしコンクリートの厚さ	
7	1-1断面前趾X方向の鉄筋ピッチ	二段の場合、下部配筋寸法の明確さ
8	1-1断面後趾Y方向の鉄筋ピッチ	〃（上面鉄筋組立前に撮影）
9	2-2断面前趾X方向の鉄筋ピッチ	
10	2-2断面後趾Y方向の鉄筋ピッチ	
11	スターラップ筋間隔	明確に
12	主鉄筋、配力鉄筋の継手重ね長さ	〃
13	フーンチング鉄筋組立全景	
14	底版型枠のX、Y方向の幅及び厚さ	24で確認できれば不用
15	3-3断面壁のV方向の鉄筋ピッチ	複鉄筋の場合、裏側の配筋寸法の明確さ
16	3-3断面壁のH方向の鉄筋ピッチ	〃（両面を撮影する）
17	4-4断面壁のV方向の鉄筋ピッチ	〃
18	4-4断面壁のH方向の鉄筋ピッチ	〃
19	3-3断面壁のV方向の鉄筋長	
20	スターラップ筋間隔	11に同じ
21	パラペットの配筋間隔	
22	5-5断面橋座のX、Y方向の鉄筋ピッチ	明確に
23	壁の型枠寸法	24で確認できれば不用
24	出来形管理に基づくコンクリートの仕上がり寸法	寸法が判読出来る様に（端部の拡大写真を）
25	埋戻し前の全景	



森林整備施工管理基準

森林整備施工管理基準

この森林整備施工管理基準は、三重県公共工事共通仕様書第15編第5章第3節 施工管理に規定する、森林整備の施工管理及び規格値の基準を定めたものである。

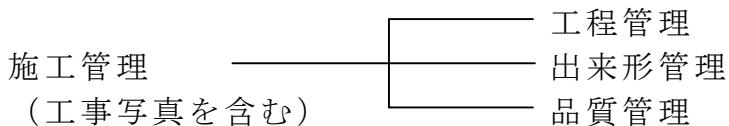
1. 目的

この基準は、森林整備の施工について、契約図書に定められた森林整備の出来形及び品質規格の確保を図ることを目的とする。

2. 適用

この基準は、三重県が発注する森林整備について適用する。ただし、建設工事と一体として発注した（山腹工事等を言う。）ものにあっては、建設工事施工管理基準と併用し、互いに補完しながら品質、規格の確保を図るものとする。

3. 構成



4. 管理の実施

- (1) 受注者は、森林整備施工前に施工管理計画及び施工管理者を定めなければならない。
- (2) 施工管理担当者は、当該森林整備の施工内容を把握し、適切な施工管理をしなければならない。
- (3) 受注者は、測定等を森林整備の施工と並行して、管理の目的が達せられるよう速やかに実施しなければならない。
- (4) 受注者は、測定等の結果をその都度逐次管理図表等に記録し、適切な管理のもとに保管し、監督員の請求に対し直ちに提示するとともに、検査時までに監督員へ提出しなければならない。

5. 管理項目及び方法

(1) 工程管理

受注者は、工程管理を森林整備の内容に応じた方式（バーチャート等）により作成した、実施工程表により行うものとする。

(2) 出来形管理

受注者は、出来形を出来形管理基準に定める測定項目及び測定基準により実測し、設計値と実測値を対比して記録した出来形表又は出来形図を作成し管理するものとする。

(3) 品質管理

受注者は、幼苗等の品質を定める基準により管理し、管理表を作成すること。




6. 規格値

出来形管理基準により測定した各実測値は、全て規格値を満足しなければならない。

7. その他

(1) 工事写真

受注者は、森林整備の状況写真を施工管理の手段として、各施工段階及び完成後明視出来ない箇所の施工状況、出来形寸法、品質管理状況等を森林整備工事写真管理基準に基づき撮影し、適切な管理のもとに保管し、監督員の請求に対し直ちに提示するとともに、検査時までに監督員へ提出しなければならない

15 治山 編	5 森林 整備 工		苗木	樹高 H	-50	樹高、根元径の検査は、植栽木1,000本に1本とする。			
				根元径	-2				
				本数	-1%				
			地拵え	雑草木の刈り高		+50	刈り払い後の萌芽成長は含まないものとする。	雑草木の刈り高の測定は、5haまでは3箇所以下5haを越える毎に1箇所とする。 (標準地は1m程度とする。)	
				活着率	枯死本数 植栽本数	-10%	ヒノキの葉の表裏の植栽間違いは全て植え替える。	植え付け本数の測定は、5haまでは3箇所、以下5haを越える毎に1箇所とする。 (標準地は10m×10mとする。但し急峻地等で標準地の設定が困難な場合は、同等の面積を以てこれに替える。)	
			植え付け		本数	-5%			
			下刈り	雑草木の刈り高		+50	刈り払い後の萌芽成長は含まないものとする。	雑草木の刈り高の測定は、5haまでは3箇所以下5haを越える毎に1箇所とする。 (標準地は1m程度とする。)	
				枝落とし	打ち上げ高さ H	-100	打ち上げ高及び打ち幅の測定は1,000本当たり2本とする	枝落とし本数の測定は、5haまでは3箇所以下5haを越える毎に1箇所とする。 (標準地は10m×10mとする。但し急峻地等で標準地の設定が困難な場合は、同等の面積を以てこれに替える。)	
			枝落とし		打ち幅 B	-100			
					枝落とし本数	-5%			
			本数調整伐	調整率	-5ポイント	設計調整率の-5ポイント	調整率の測定は、5haまでは3箇所、以下5haを越える毎に1箇所とする。 (標準地は10m×10mとする。但し急峻地等で標準地の設定が困難な場合は、同等の面積を以てこれに替える。)		
				(枝落としと同時施工の場合)	±5ポイント	枝落としとの同時施工の場合は設計調整率の±5ポイントとする			
				切り高(株高)	+100	切り高(株高)の測定は調整本数が 1,000本以下 2株 1,000~10,000本 5株 10,000本以上は伐倒本数の0.05%			
			林内歩道	測点間延長	-0.5%	測点間の距離	測点数の10%		
				幅員	-50		延長100mにつき1箇所		
			柵工	高さ h	±75	高さは50m1箇所 延長は全箇所			
				延長 L	-1.5%				

森林整備写真管理基準

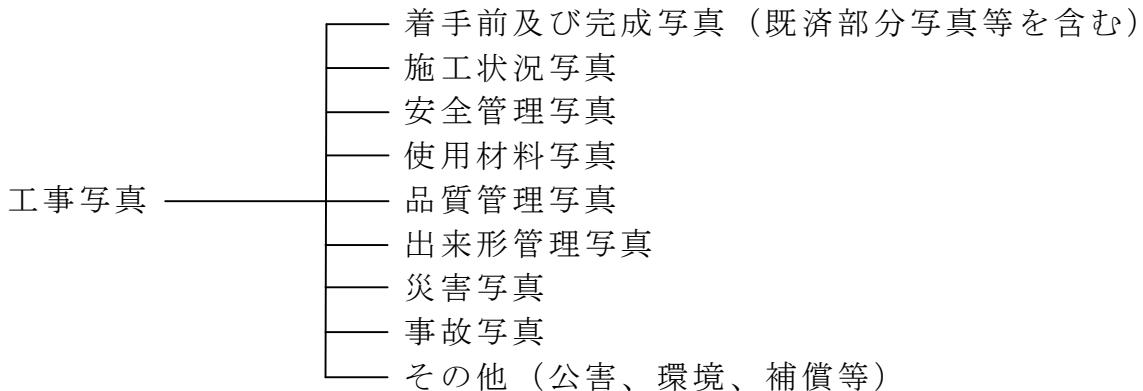
森林整備写真管理基準

(適用範囲)

- 1 この写真管理基準は、森林整備施工管理基準7(1)に定める森林整備の撮影に適用する。

(写真の分類)

- 2 森林整備写真は次のように分類する。



(写真撮影基準)

- 3 森林整備の写真撮影は、別紙撮影箇所一覧に示すものを標準とする。

- (1) 写真撮影に当たっては、次の項目のうち必要事項を記載した小黒板を被写体とともに写しこむものとする。

- ① 工事名
- ② 工種等
- ③ 測点又は位置
- ④ 設計寸法
- ⑤ 実測寸法
- ⑥ 略図等
- ⑦ その他参考となる事項

なお、小黒板の判読が困難となる場合は、別紙に必要事項を記入し写真に添付して整理する。

- (2) 特殊な場合で、監督員が指示するものは、指示した項目を指示した頻度で撮影するものとする。

(写真の色彩)

- 4 写真はカラーとする。

(写真の大きさ)

- 5 写真の大きさは、サービスサイズ程度とする。ただし着手前、完成写真等はキャビネ版又はパノラマとすることができます。

(工事写真帳の大きさ)

6 工事写真帳は、4切版フリーアルバム又はA4版とする。

(工事写真帳の提出部数)

7 森林整備工事写真帳は、完了時に1部提出する。

(写真の整理)

8 写真の整理方法は次によるものとする。

(1) 撮影基準等で撮影した全ての写真を整理して提出する。

(2) アルバムの整理については、全体の流れが解るものを作成し、工種毎にその過程（着手前、施工状況、出来形管理、完成等）が容易に把握できるようとする。

(3) 同じ工程が繰り返すものについては、代表的な1サイクルの写真をアルバムに整理し、その他は必要に応じネガで管理する。

(4) 施工状況、安全管理、使用材料、品質管理、出来形管理写真等はそれぞれ分類して整理する。

撮影箇所一覧表

区分	工種	撮影項目	撮影時期	撮影頻度	摘要
品質管理	苗木	樹高	現地到着時	現地到着毎かつ、苗木1,000本に1回	
		根元径			
		本数			
		成育状況	施工後	適宜	瑕疵担保の留保期間中
出来形管理	施工面積	測点間延長	測量中	1施工地それぞれ3回	施工面積が10haを越える場合は撮影頻度を2倍とする
		方位角			
		仰角			
	地拵え	雑草木の刈高	施工中	1施工地それぞれ3回	
		巻落とし			
	植え付け	植え付け状況	施工中	1施工地それぞれ3回	施工面積が10haを越える場合は撮影頻度を2倍とする
		活着状況	施工後		
	下刈り	雑草木の刈高	施工中	1施工地3回	
	枝落とし	打ち上げ高	施工中	1施工地それぞれ3回	施工面積が10haを越える場合は撮影頻度を2倍とする
		打ち幅			
		枝落とし本数	施工後	標準地3箇所に1回	
	本数調整伐	調整率	施工後	標準地3箇所に1回	施工面積が10haを越える場合は撮影頻度を2倍とする
		切り高(株高)		1施工地3回	
	林内歩道	延長	施工後	1施工地3回	測点間距離
		幅員	施工後	1施工地3回	
	柵工	高さ	施工後	1施工地3回	
		延長	施工後	1施工地3回	測点間距離
施工状況	着手前	全景又は代表部分	着手前	1施工地3回	
	完成	全景又は代表部分	完成時	1施工地3回	着手前と対比
	施工状況	施工状況を適宜	施工中	適宜	

