


資料7-9 し尿処理のフロー図（平成11年度）

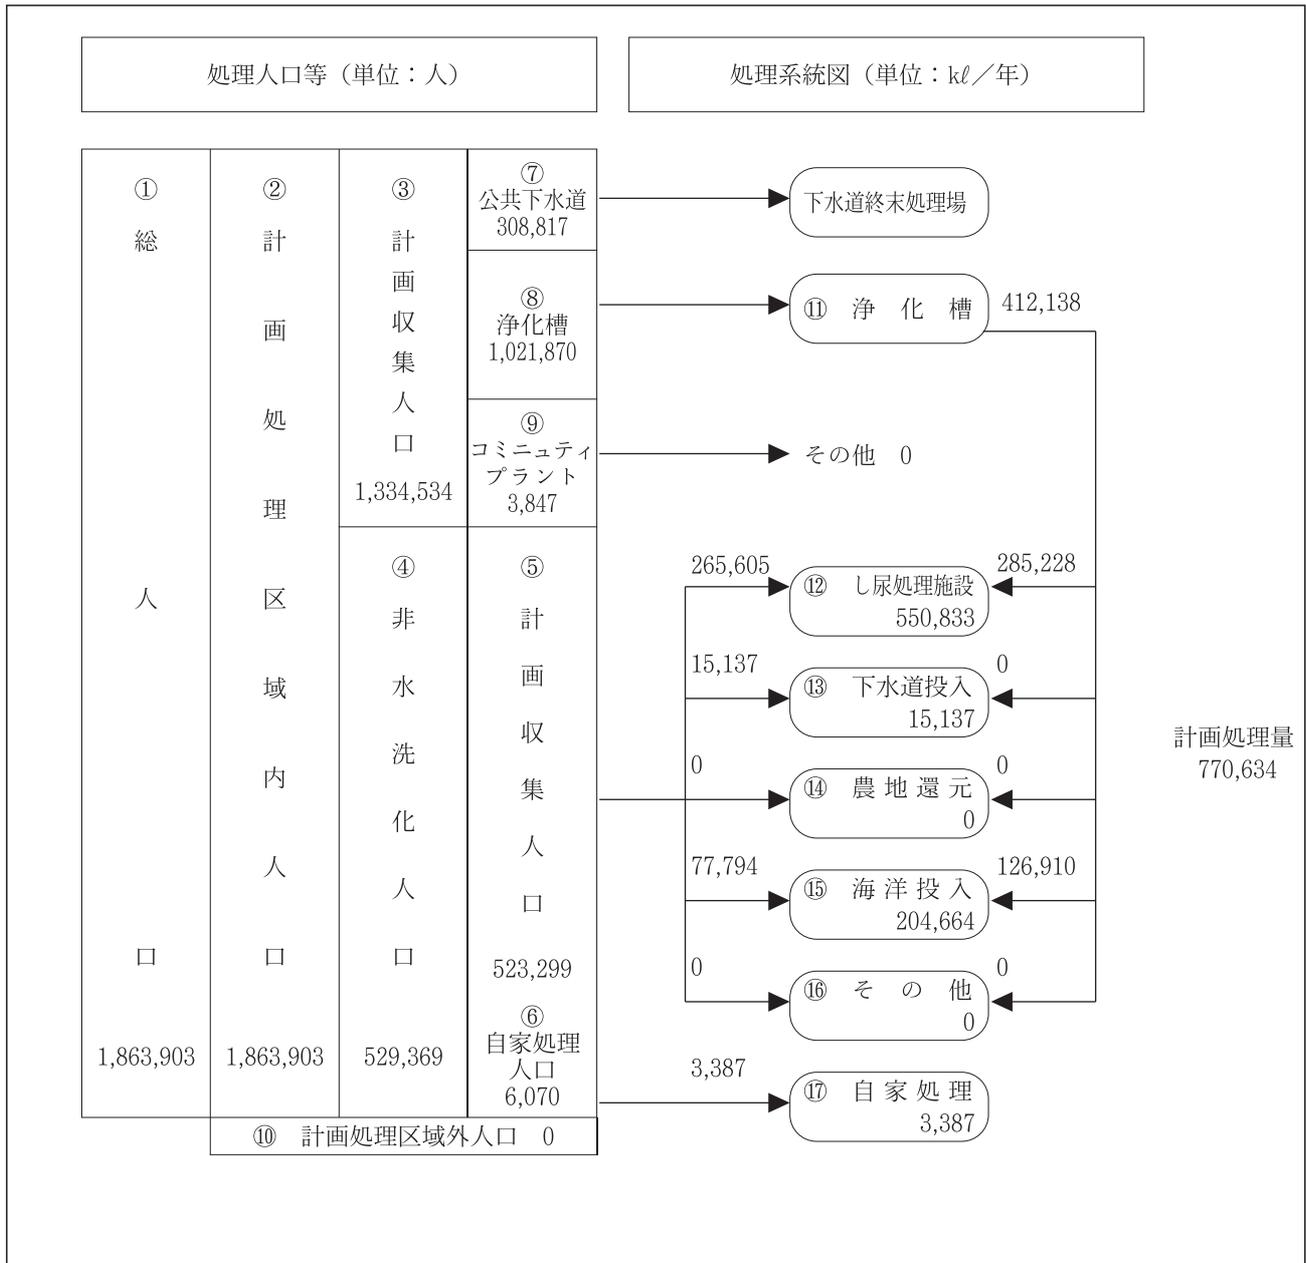

計画処理率 (②/①) = 100% (人口ベース)

水洗化率 (③/①) = 71.6%

公共下水道水洗化率 (⑦/①) = 16.6%

浄化槽水洗化率 (⑧/①) = 54.8%

コミュニティ・プラント水洗化率 (⑨/①) = 0.2%

非水洗化率 (④/①) = 30.3%

総人口における計画収集率 (⑤/①) = 28.1%

非水洗化人口における計画収集率 (⑤/④) = 98.9%

総人口における自家処理率 (⑥/①) = 0.3%

非水洗化人口における自家処理率 (⑥/④) = 1.1%