


資料7-3 ごみ処理のフロー図（平成16年度）

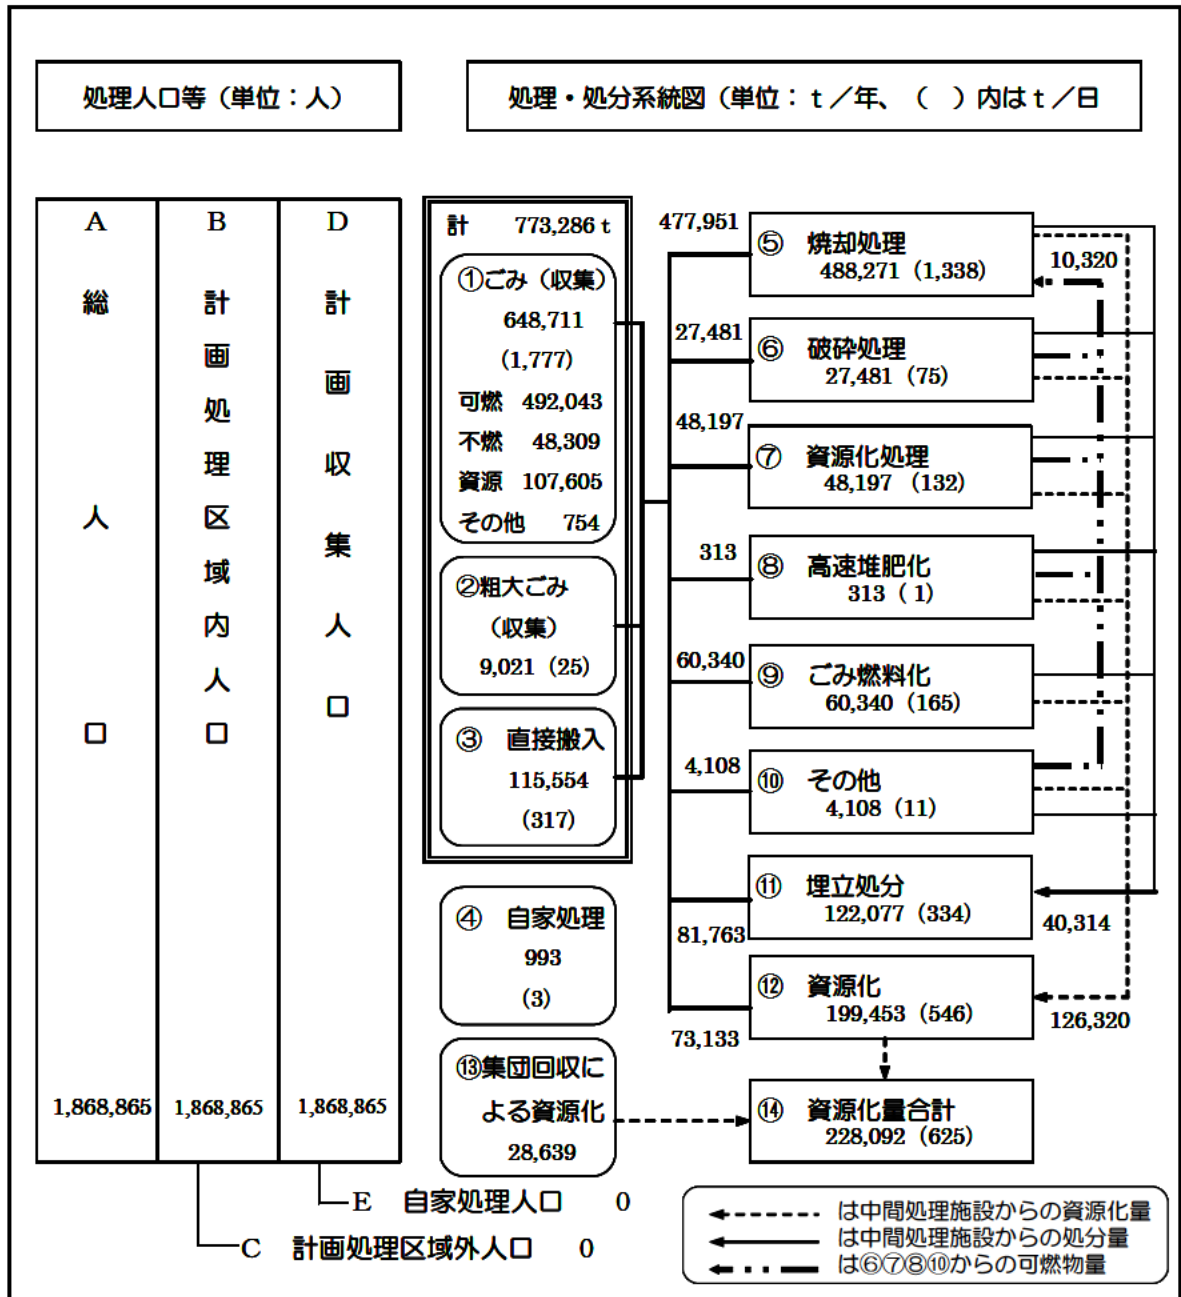

- ・計画収集区域率 $B/A = 100\%$
- ・計画収集率 $D/A = 100\%$
- ・計画収集量 ①+②=657,732 t/年
- ・計画処理量 ①+②+③=773,286 t/年
- ・総排出量 ①+②+③+④=774,279 t/年
- ・1日1人当たりのごみ排出量 $(①+②+③+④) \times 10^6 / (B \times 365) = 1,135 \text{ g/人} \cdot \text{日}$
- ・資源化率 $⑭ / (①+②+③+⑬) \times 100 = 28.4\%$
- ・再利用率 $(⑭ - (⑬+⑨からの資源化量+⑤からの資源化量)) / (①+②+③) = 15.7\%$
- ・減量処理率 $(①+②+③-⑪) / (①+②+③) \times 100 = 84.2\%$