


7. 上水道における有効水量・有収水量の現状

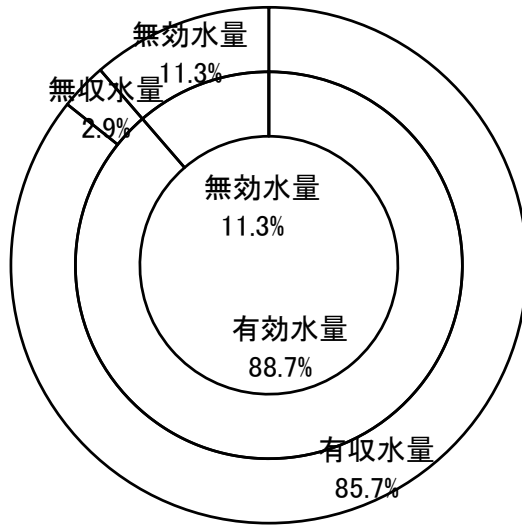


上水道における有効水量・有収水量

	水量(千m ³)	割合(%)
有効水量	219,384	88.7
有収水量	212,102	85.7
無収水量	7,282	2.9
無効水量	28,044	11.3
給水量	247,428	100

※四捨五入の関係上、有収水量の合計値が一致しない場合があります。また、内訳が不明な市町は全量生活用として算定しています。

8. 上水道における有収水量の用途別内訳

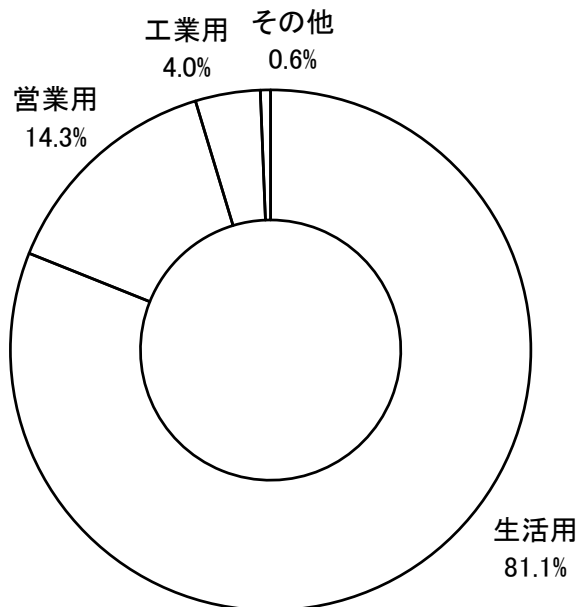

上水道における有収水量の用途別内訳

	水量(千m ³)	割合(%)
生活用	171,944	81.1
営業用	30,262	14.3
工業用	8,550	4.0
その他	1,346	0.6
計	212,102	100.0

※四捨五入の関係上、有収水量の合計値が一致しない場合があります。また、内訳が不明な市町は全量生活用として算定しています。