


資料 3-33 水浴に供される公共用水域の状況（平成12年度）

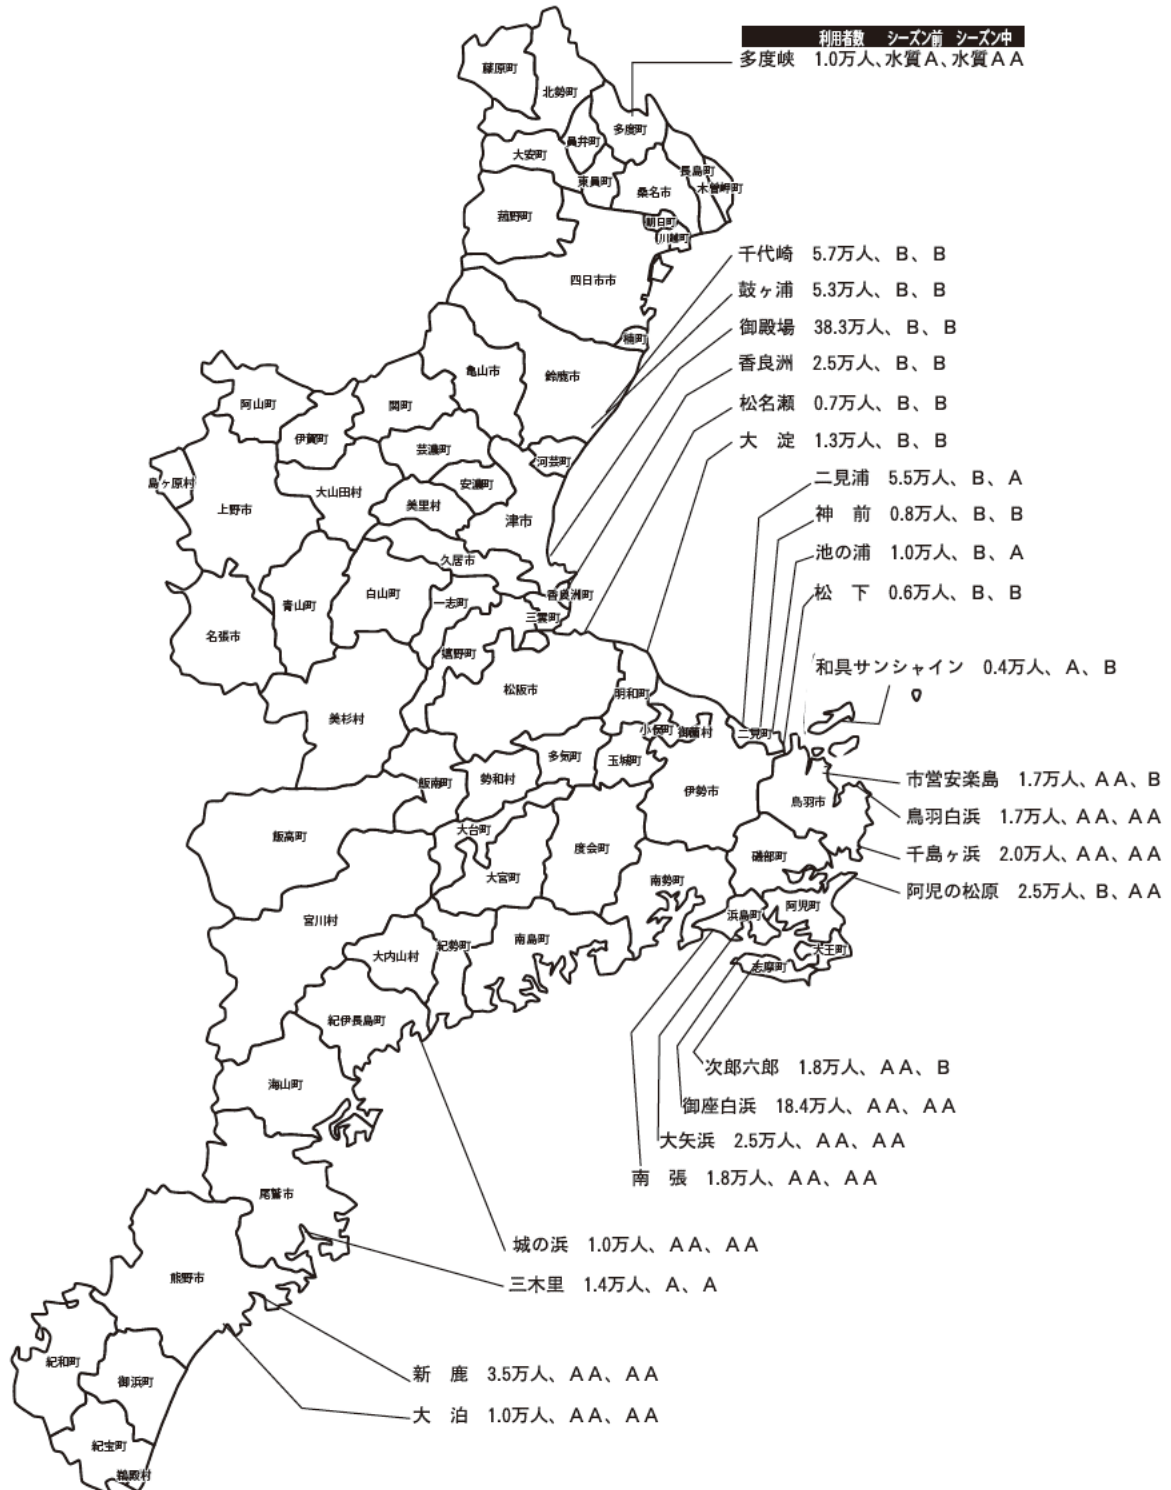

(参考) 環境省が定める水浴場適否の判定基準

区分	ふん便性大腸菌群数	油膜の有無	C O D	透明度	
適	水質 AA	不検出(検出限界 2個/100ml)	油膜が認められない	2mg/l 以下	全透(水深1m以上)
	水質 A	100個/100ml以下	油膜が認められない	2mg/l 以下	全透(水深1m以上)
可	水質 B	400個/100ml以下	常時は油膜が認められない	5mg/l 以下	50cm以上1m未満
	水質 C	1,000個/100ml以下	常時は油膜が認められない	8mg/l 以下	50cm以上1m未満
不適	1,000個/100mlを超えるもの	常時油膜が認められる	8mg/l 超	50cm未満	

※ 全て、同 水浴場に関して得た測定値の平均による。

なお、「不検出」とは、平均値が検出限界を下回ることをいう。