


資料 7 - 1 1 し尿処理のフロー図 (平成 1 8 年度)



- ・ 計画処理率 (/) = 100% (人口ベース)
- ・ 水洗化率 (/) = 84.1%
 - 公共下水道水洗化率 (/) = 33.7%
 - コミュニティ・プラント水洗化率 (/) = 0.2%
 - 浄化槽水洗化率 (/) = 50.2%
- ・ 非水洗化率 (/) = 15.9%
 - 総人口における計画収集率 (/) = 15.9%
 - 非水洗化人口における計画収集率 (/) = 99.9%
 - 総人口における自家処理率 (/) = 0.01%
 - 非水洗化人口における自家処理率 (/) = 0.07%

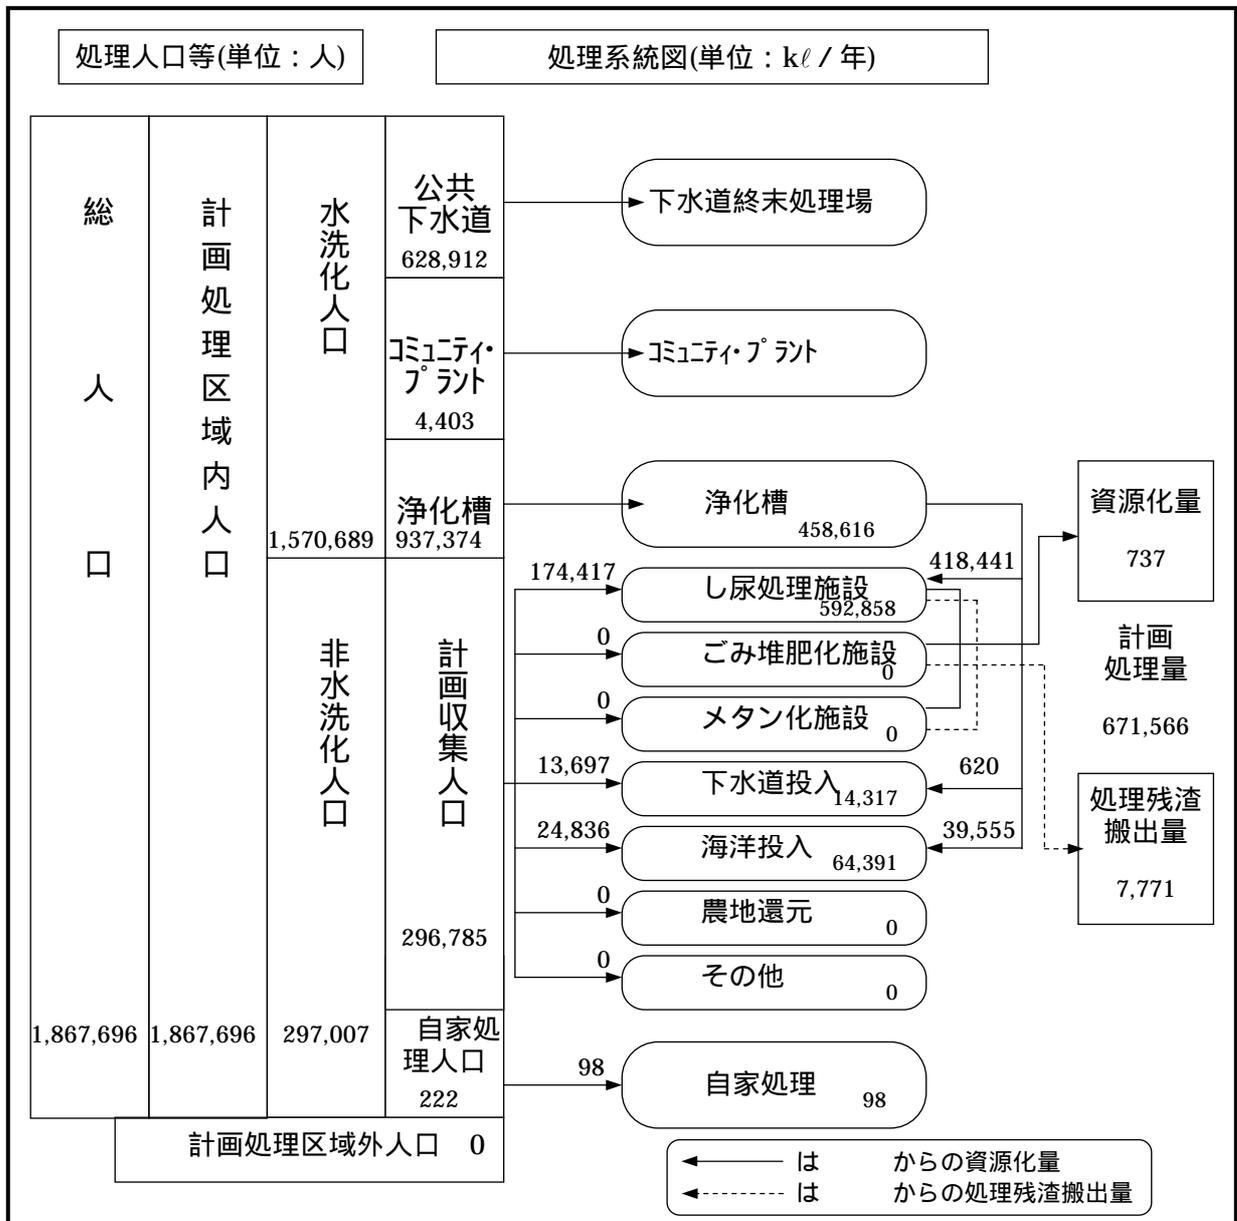