


資料7 - 11 し尿処理のフロー図（平成21年度）

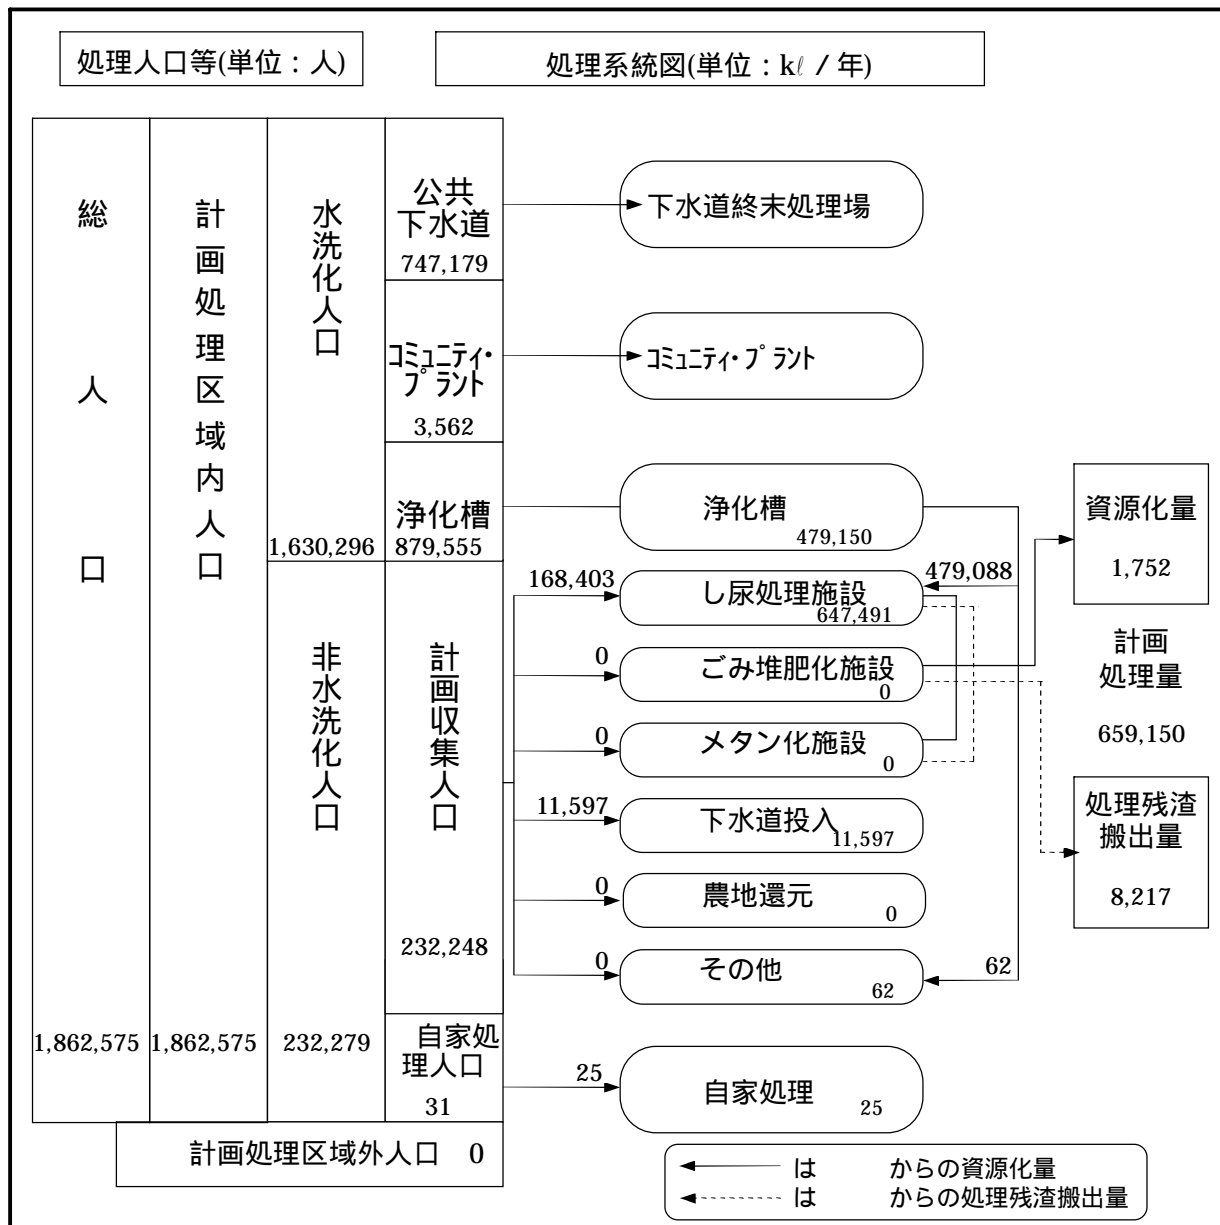

- ・ 計画処理率 (/) = 100% (人口ベース)
- ・ 水洗化率 (/) = 87.5%
 - 公共下水道水洗化率 (/) = 40.1%
 - コミュニティ・プラント水洗化率 (/) = 0.2%
 - 浄化槽水洗化率 (/) = 47.2%
- ・ 非水洗化率 (/) = 12.5%
 - 総人口における計画収集率 (/) = 12.5%
 - 非水洗化人口における計画収集率 (/) = 99.99%
 - 総人口における自家処理率 (/) = 0.00002%
 - 非水洗化人口における自家処理率 (/) = 0.0001%