


資料7-11 し尿処理のフロー図（平成19年度）

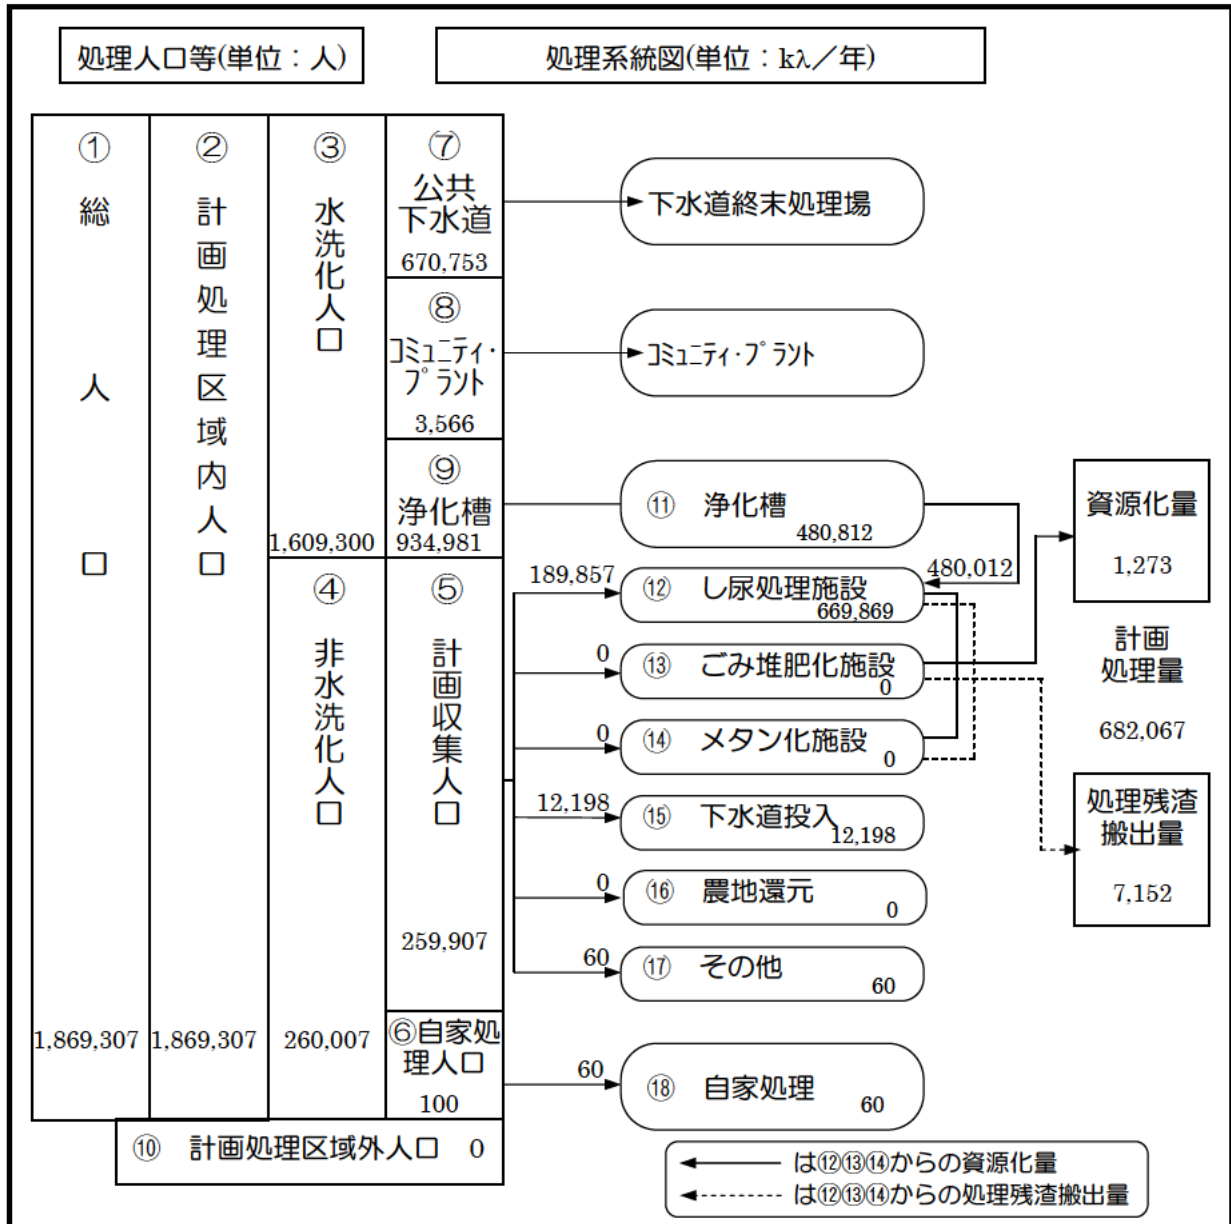

- ・ 計画処理率 (②/①) = 100% (人口ベース)
- ・ 水洗化率 (③/①) = 86.1%
  - 公共下水道水洗化率 (⑦/①) = 35.9%
  - コミュニティ・プラント水洗化率 (⑧/①) = 0.2%
  - 浄化槽水洗化率 (⑨/①) = 50.0%
- ・ 非水洗化率 (④/①) = 15.9%
  - 総人口における計画収集率 (⑤/①) = 13.9%
  - 非水洗化人口における計画収集率 (⑤/④) = 99.9%
  - 総人口における自家処理率 (⑥/①) = 0.01%
  - 非水洗化人口における自家処理率 (⑥/④) = 0.04%