


三重県新型コロナウイルス感染症 感染状況

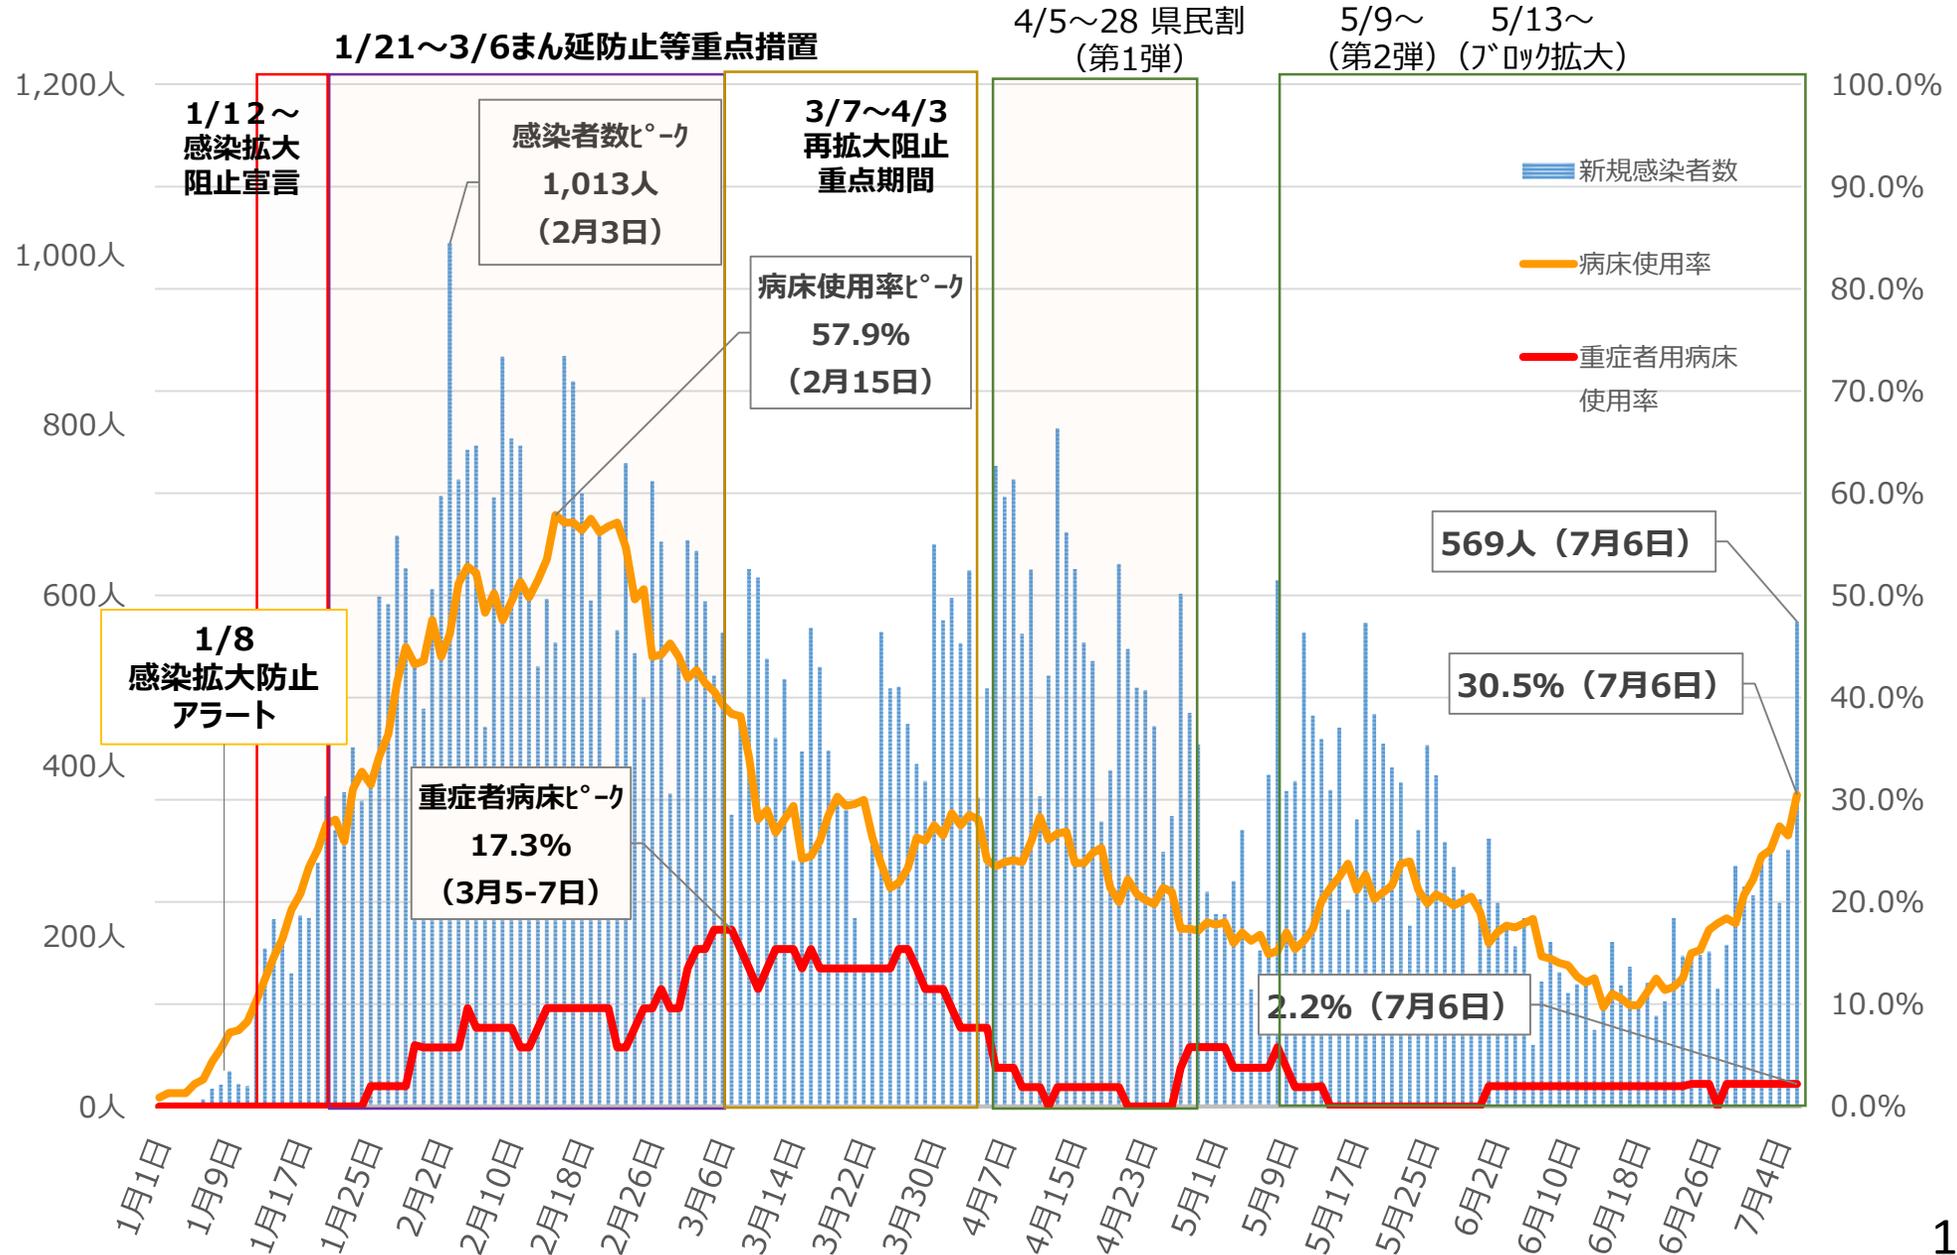

病床について

	7月6日時点	増床後 (7月20日までに実施)
病床数	347床	461床
入院患者数	106人	(106人)
病床使用率	30.5%	(23.0%)

※7月7日時点で、438床に増床

節電のご協力をお願い 要請期間【7月1日～9月30日】

高齢者の方や小さなお子様がおられるご家庭は、健康に留意いただき
特に熱中症に注意して無理のない範囲でのご協力をお願いします。


ご家庭でのお願い




不要な照明は消す



省エネモードにする

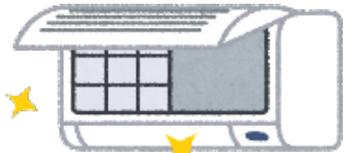

フィルターの掃除

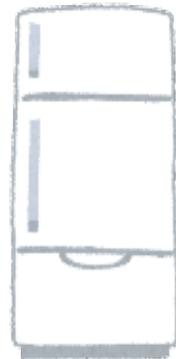

詰めすぎない

オフィスでのお願い



照明の間引き



省エネモードにする



ブラインドの活用
無理のない温度設定



スタンバイモードにする

節電のご協力をお願い 要請期間【7月1日～9月30日】

電力需給ひっ迫「注意報」・「警報」の発令

発令の種類	電力の見通し	節電要請内容 (東京電力の例)
電力需給ひっ迫 注意報	広域予備率※ 3～5%	<ul style="list-style-type: none">照明の間引き使用していない電源を切る15時～20時の時間帯の節電
電力需給ひっ迫 警報	広域予備率※ 3%未満	(上記に加えて) <ul style="list-style-type: none">普段の電力使用の10%程度の節電要請

※広域予備率…電気の使用ピーク時等における、電力の余力を表す指標。

10年に1度の猛暑となった場合、予備率が5%を下回り予断を許さない状況

水源の状況と今後の見込み

県に係る水源の状況

- 今年は平年（7月19日頃）と比べ22日早く、6月27日に梅雨明け。
(津地方気象台)
- ダム等の水源の貯水率は、ほぼ平年並み。(7月6日時点 三重県調べ)

今後の見込み

- 東海地方の1か月予報（7月2日～8月1日）では、降水量は平年並みか少ない見通し。(名古屋地方気象台)
- 現時点で、直ちに渇水となる状況にはない。