


## 資料7-11 し尿処理のフロー図（令和5年度）

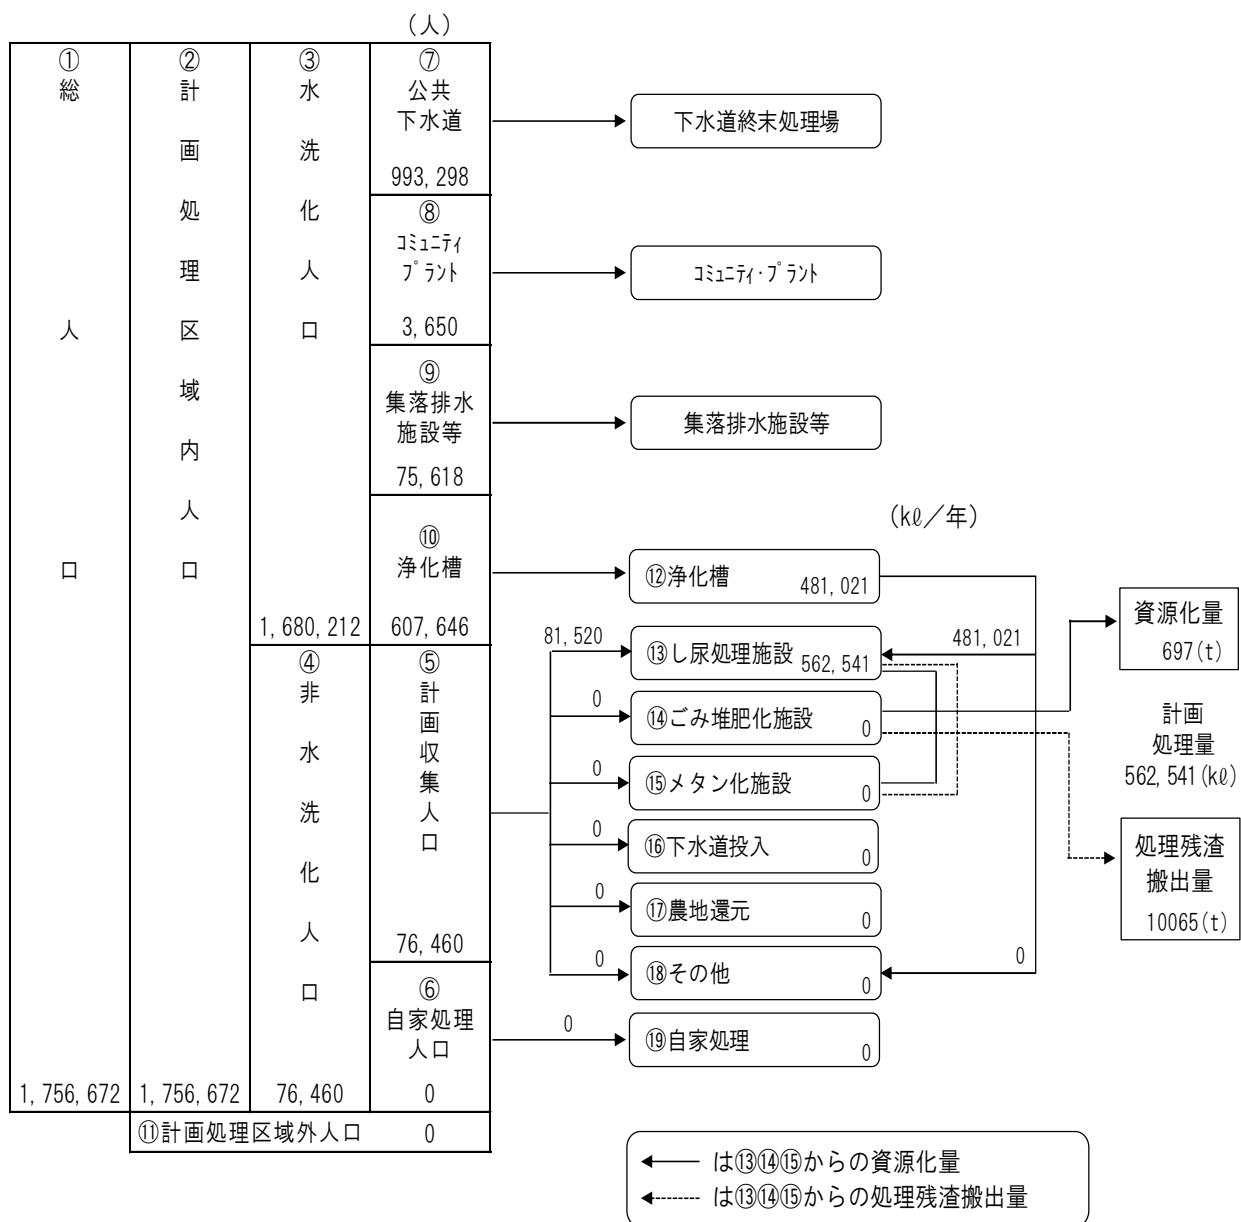

・ 計画処理率  $(②/①) = 100\% \text{ (人口ベース)}$

・ 水洗化率  $(③/①) = 95.6\%$

    公共下水道水洗化率  $(⑦/①) = 56.5\%$

    コミュニティ・プラント水洗化率  $(⑧/①) = 0.2\%$

    集落排水施設等水洗化率  $(⑨/①) = 4.3\%$

    浄化槽水洗化率  $(⑩/①) = 34.6\%$

・ 非水洗化率  $(④/①) = 4.4\%$

    総人口における計画収集率  $(⑤/①) = 4.4\%$

    非水洗化人口における計画収集率  $(⑤/④) = 100.0\%$

    総人口における自家処理率  $(⑥/①) = 0.0\%$

    非水洗化人口における自家処理率  $(⑥/④) = 0.0\%$