

令和8年度	第6号	仕 様 書 (三重県防災行政無線運営協議会)	
履行場所	三重県津市広明町13番地 ほかに169箇所		
業務名	三重県防災行政無線設備保守点検業務委託		
履行期間	契約の日から令和9年3月31日まで		
業務の概要			
防災行政無線設備保守点検 1式			

設 計 内 訳 表								
費目	工種	種別	細別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
保守業務費								
直接費	式							
					1			
労務費	式							
					1			
直接人件費	式							第 0001 号 明細表
					1			
材料費	式							
					1			
材料費	式							第 0002 号 明細表
					1			
直接経費	式							
					1			
旅費交通費	式							
					1			
安全費	式							
					1			
技術管理費	式							
					1			
技術管理費	式							
					1			
諸経費	式							
					1			
一般管理費等	式							
					1			
間接費	式							第 0003 号 明細表
					1			
修理費等	式							第 0004 号 明細表
					1			
保守業務価格	式							
					1			
消費税相当額	式							
					1			
保守業務費	式							
					1			

第 0001 号 明細表 直接人件費						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名称	規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
点検技術者		人				
点検技術員		人				
普通作業員		人				
合計						

第 0002 号 明細表 材料費						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名称	規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
消火器 A B C 粉末蓄圧式 10型		本	48			
デハイドレータ用シリカゲル		kg	6			
合計						

第 0003 号 明細表 間接費						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名称	規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
N T T 無線中継所立会費		日				
合計						

第 0004 号 明細表 修理費等						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名称	規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
I P 回線基地局インターフェイス ET-L50814-A×4		式	1			
統制台PC本体部 FC-P36K-L2		式	1			
運用管理、 コミュニケーションサーバー本体部 EC-1924M, EC-1927L		式	1			
1 0 W 無線ユニット EA-H50786A-3		式	1			
携帯型無線装置 EK-2234等		式	1			
合計						

三重県防災行政無線設備保守点検業務委託 仕様書

1 適用

本仕様書は、三重県防災行政無線運営協議会（以下「発注者」という。）が発注する三重県防災行政無線設備保守点検業務委託に適用する。

2 履行場所

津市広明町13番地ほか169箇所（別表1参照）

3 履行期間

契約の日から令和9年3月31日まで

4 業務内容

（1）保守点検

受注者は、別表2の点検対象機器を三重県防災行政無線通信設備点検整備要綱（以下要綱という。）及び別表3に基づいて保守点検を行い、その機能の維持を図るものとする。

保守点検後は、すべての機能について、動作確認を行い機器が正常に動作することを確認するものとする。

詳細は監督員との協議によるものとする。

（2）業務責任者

業務責任者は、第一級陸上特殊無線技士以上の有資格者を配置するものとする。

（3）非常用発電機燃料残量確認

点検対象箇所のうち、非常用発電機燃料タンクの設置されている箇所においては残量を確認・記録し、報告書を提出するものとする。

（燃料が満充填より1／4以上減少している地点が明確に分かるよう報告するものとする。）

（4）消火器点検及び取替

点検対象箇所の防災設備用消火器については、外観点検、指示圧力値が適正であることの確認及び消火器の有効期限を確認するものとする。

保守点検結果は、一覧表へまとめて提出するものとする。

なお、今年度内に消火器の有効期限が切れる場合は発注者へ報告するものとする。

別表1の消火器取替欄に示す消火器を取り替えるものとする。廃棄する消火器は、関係法令に基づき適正に廃棄するものとする。

消火器は小型粉末蓄圧式ABC消火器とする。

（5）中継所デハイドレータ用シリカゲル取替

以下、施設のデハイドレータ用シリカゲルの取替を行うものとする。

藤坂中継所 デハイドレータ本体交換 2kg 予備2kg

谷の山中継所 予備2kg

(6) 中継所除草

以下、県有敷地中継所内の除草を行うものとする。

多度中継所、鳥羽中継所、芸濃中継所、南勢中継所、美杉中継所、浅間中継所
伊賀中継所、三木中継所、名張中継所、長尾中継所、多気中継所、紀和中継所
飯高中継所、紀宝中継所、磯部中継所、朝熊背面中継塔、長谷山中継所

(7) 単一系無線システム機能維持

単一系無線システムで使用する以下の装置について、既設機器の使用状態を調査し運用管理を適切に行うための整備を行うものとする。

IP回線基地局インターフェイス(ET-L50814-A)

統制台PC本体部(FC-P36K-L2)

運用管理、コミュニケーションサーバー本体(EC-1924M、EC-1927L)

10W無線ユニット(EA-H50786A-3)

携帯型無線装置(EK-2234、EK-P55007A、EK-P55011A、
EK-A55004A、EK-B55005A、SSM-10C)

(8) 衛星可搬局点検

受注者は、別表1の衛星系設備可搬局欄の設備について要綱に基づいて保守点検を行い、自治体衛星通信機構が定める運用に基づき、その実績を自治体衛星通信機構と共有するものとする。

なお、衛星系設備可搬局は自治体衛星通信機構の承諾のもと認証取得し、第3世代網で運用可能な日本無線株式会社製である。

(9) 関係各所等への手続き

受注者は業務の実施に関して、発注者が関係各所、その他に対する手続きを行う必要がある場合には、一切の諸手続きに必要な書類、資料等の作成を行うものとする。

5 発注者の機器操作支援

受注者は、点検機器の操作等、高度な知識・技術が必要な作業について、発注者の要請があるときは、発注者の機器操作支援・代行操作を行うものとする。

6 取扱説明

受注者は、発注者の要請があるときは、履行場所において担当職員に機器の取扱説明等を行い、また機器運用方法の確認を行い必要に応じて技術的指導を行うものとし、必要な場合は取扱説明書を作成するものとする。

7 障害発生時の初期対応

履行期間中、点検対象機器において、台風、地震等による被災、あるいは故障による通信ネットワーク障害発生時等、発注者から要請があった場合には、速やかに県庁統制局において無線設備の状況を確認するとともに、障害復旧の支援にあたるものとする。

8 関係者との連絡調整

NTT無線中継所はNTT西日本(株)、NTTドコモ無線中継所は(株)NTTドコモの局舎であるため、局舎への立入りは、それぞれの施設管理者の許可(これらが別途管理者等を指定した場合はその者の許可)を得たうえで、指示に従って立ち入るものとする。

9 関係法規等の遵守

受注者は、委託業務の実施にあたり、本仕様書に定めるもののほか、電波法及び関係法令の規定を遵守し、善良な管理者の注意をもってこれを履行するものとする。

10 提出書類

受注者は、以下の提出書類等を作成し、遅延なく発注者に提出するものとする。

(1)実施計画表 1部

実施計画表は、保守点検実施に係る保守点検工程表、保守体制連絡系統図、保守点検記録様式を含むものとする。

(2)詳細工程表 1部

保守点検開始の2週間前までに、点検箇所、点検日時等を記載した詳細工程表を提出するものとする。

(3)点検報告書 電子媒体 各1部

受注者は、本業務の履行完了時に、実施した作業内容と結果、業務の写真等を取りまとめた点検報告を電子媒体により各1部、発注者に提出するものとする。

点検報告書は、点検対象機器の一覧及び不具合箇所一覧表も合わせて提出するものとする。ただし、障害・修理に係る報告書についてはその都度、書面でも提出するものとする。

また、特定の設備について発注者の指示があった場合は、上述の報告書より抜粋し、別途提出するものとする。

11 施工管理

(1)受注者は、無線設備の適切な保守を行うため、電波法に基づく有資格者の補助又は支援の体制を確保するとともに、細心の注意と責任をもって保守点検を実施するものとする。

(2)保守、調整等の実施にあたり、必要に応じて事前調査、現地確認を行い、安全、確実に作業等が実施できるようにするものとする。

(3)受注者は、詳細工程表に基づき保守点検作業を実施するものとする。

保守点検の日程に変更が生じた場合は、原則受注者が履行箇所の担当職員と連絡調整を行うものとする。

なお、受注者が保守点検を開始、終了する際はその旨を発注者に連絡し、常にその所在を明らかにするものとする。

(4)受注者は、無線設備の運用に支障を与えないように計画をたて、発注者の示す要綱に基づき、保守点検を行うものとする。

(5) 受注者は、契約期間中は業務対象の機器及びこれらに付帯する装置について、常にその機能維持を図るものとする。

(6) 保守点検及び機能の維持のために必要となる軽微な部品、消耗品等の交換及び軽微な塗装等は本業務に含むものとする。

(7) 受注者は、保守点検作業中において、装置の不具合を発見したときは、発注者に報告するとともに、復旧に努めるものとする。

なお、軽微な修理(機器調整等)による対応は本業務に含むものとする。

(8) 受注者は、委託業務の実施中に発注者の設備に損傷を与えたときは、直ちに発注者に報告し、発注者の指示に従い、受注者の負担において速やかに修復するものとする。

(9) 受注者の行う保守点検は、発注者の勤務日及び勤務時間内を原則とする。

ただし、発注者の要請により、勤務日及び勤務時間外の日時においても実施させることがあるものとする。

(10) ソフトウェアによる機器停止、ネットワーク管理システム(NMS)、通信管理装置及び交換機等の機器については、十分な知識を有する者が実施するものとし、機器に障害を発生させることの無いようにするものとする。

(11) 作業上、運用停止等が必要不可避となる場合は、各設備の停止範囲、停止日時、停止手順等について事前に発注者と協議のうえ、発注者の承認を得るものとする。

(12) 発注者は、気象状況や災害発生等により、作業(計画)の中止・変更を指示することができるものとする。

この場合、発注者の責による場合を除き、受注者は中止・変更に伴い発生した費用等、一切の負担を発注者に求めることはできない。

(13) 受注者は、周辺環境整備上、当然必要とされ発注者が指示した時は、無線設備及び施設周辺等の清掃及び除草等の点検歩道の整備を行うものとする。

(14) 受注者は、他の保守点検および関連工事を行う者と綿密な連絡調整のうえ、連携して保守点検を行うものとする。

(15) 受注者は、労働安全規則等関係法令に従い常に安全管理に必要な措置を講じるものとする。

12 保守業務の引継

受注者は、保守業務に伴う影響が履行期間を超えて継続する場合、次期点検保守業務委託の受注者に適切に引継ぎができるようにするものとする。

13 その他

この特記仕様書に定めのない事項及び本契約について疑義を生じた場合は、発注者と受注者が双方協議のうえ決定するものとする。

別表1 防災行政無線設備一覧表

○:点検対象 ●:点検対象外

No	種別	局 名	住 所	地上系設備				有線系設備		衛星系設備		J- ALERT アンテナ	一斉 指令 設備	消火器 取替 【本】	発電 設備
				多重 無線	単一无線 (260MHz帯)			有線	無線 LAN	地球局 VSAT局	可搬局				
					基地	半固定	車載 携帯								
1	統制局	三重県庁	津市広明町13	○			○	○	○	●	○		○		○
2	支部局	桑名庁舎	桑名市中央町5-71	○			○	○		●			○		○
3	支部局	四日市庁舎	四日市市新正4-21-5	○			○	○		●			○		○
4	支部局	鈴鹿庁舎	鈴鹿市西条5-117	○			○	○		●			○		○
5	支部局	津庁舎	津市桜橋3-446-34	○			○	○		●			○		○
6	支部局	松阪庁舎	松阪市高町138	○			○	○		●			○		○
7	支部局	伊勢庁舎	伊勢市勢田町628-2	○			○	○		●			○	2	○
8	支部局	伊賀庁舎	伊賀市四十九町2802	○			○	○		●			○		○
9	支部局	尾鷲庁舎	尾鷲市坂場西町1-1	○			○	○		●			○		○
10	支部局	熊野庁舎	熊野市井戸町371	○			○	○		●			○		○
11	準支部局	志摩庁舎	志摩市阿児町鞆方3098-9	○			○	○					○		○
12	準支部局	消防学校 (中勢防災拠点)	鈴鹿市石薬師町452	○	○			○		●			○	3	○
13	準支部局	防災航空隊	津市雲出銅管町2-2	○			○	○		●			○		○
14	中継局	多度中継所	桑名市多度町柚井字長尾1985	○	○										○
15	中継局	芸濃中継所	津市芸濃町河内若山3614-17	○	○									3	○
16	中継局	長谷山中継所	津市美里町家所東谷1421-2	○	○										○
17	中継局	美杉中継所	津市美杉町八知蕨折7956-1	○	○									3	○
18	中継局	伊賀中継所	伊賀市大字土橋字高丸1229-2	○	○									3	○
19	中継局	名張中継所	奈良県山辺郡山添村大字毛原1723	○	○									3	○
20	中継局	青山中継所	伊賀市伊勢路青山1356-1 NTTドコモ青山無線中継所内	○	○										○
21	中継局	多気中継所	多気郡多気町長谷北浦230-1	○	○									3	○
22	中継局	飯高中継所	松阪市飯高町下滝野字柿ノ木坂712	○	○									3	○
23	中継局	磯部中継所	志摩市磯部町五知字長尾325-3	○	○									3	○
24	中継局	鳥羽中継所	鳥羽市船津町榎谷1376	○	○									3	○
25	中継局	南勢中継所	度会郡南伊勢町宿浦字タキガ谷1765	○	○									2	○
26	中継局	浅間中継所	度会郡大紀町滝原字岩内山2064-4	○	○									1	○
27	中継局	三木中継所	尾鷲市三木里町1210	○	○									3	○
28	中継局	長尾中継所	熊野市有馬町2638-1 NTT長尾無線中継所	○	○									4	○
29	中継局	紀和中継所	熊野市紀和町小川口熊谷3	○	○									3	○
30	中継局	紀宝中継所	南牟婁郡紀宝町井田後知2570	○	○									3	○
31	中継局	朝熊背面中継塔	伊勢市朝熊町大字語嶽	○											
32	中継局	天花寺中継所	松阪市嬉野天花寺町字清水谷672 NTT天花寺無線中継所内	○	○										○
33	中継局	朝熊中継所	伊勢市朝熊町大字語嶽547 NTT朝熊無線中継所内	○	○										
34	中継局	藤坂中継所	度会郡大紀町永会字中河内2852-5 NTT藤坂無線中継所内	○	○										
35	中継局	谷の山中継所	尾鷲市早田町239 NTT谷の山無線中継所内	○											
36	中継局	行野浦中継所	尾鷲市行野浦毛尻白浜79-2 NTT行野浦無線中継所内	○	○										
37	中継局	名倉中継所	北牟婁郡紀北町東長島字大名倉2977-1 NTT名倉無線中継所内	○	○										○
38	端末局	安濃ダム	津市芸濃町河内岩坂3162-3			○		○					○		
39	端末局	君ヶ野ダム	津市美杉町八手俣95-1			○	○	○		●			○		
40	端末局	宮川ダム	多気郡大台町久豆506			○	○	○		●			○		
41	端末局	北勢水道事務所	四日市市安島2-7-15			○		○		●			○		
42	端末局	中勢水道事務所	津市一志町高野1996			○		○		●			○		
43	端末局	南勢水道事務所	多気郡多気町相可1710			○		○		●			○		
44	端末局	四日市港管理組合	四日市市霞2-1-1			○		○					○		
45	端末局	北勢防災拠点	四日市市中村町2281-2			○		○		●			○		
46	端末局	伊賀防災拠点	伊賀市荒木1856			○		○		●			○		
47	端末局	伊勢志摩防災拠点 (サンアリーナ)	伊勢市朝熊町字東谷3477-15			○		○		●			○		
48	端末局	紀北防災拠点	尾鷲市光ヶ丘28-61			○		○		●			○		
49	端末局	紀南防災拠点 (紀南地区活性化施設)	熊野市久生屋町1330-2			○		○		●			○		
50	端末局	NPO三重	津市羽所町700 アスト津3F			○									

別表1 防災行政無線設備一覧表

○:点検対象 ●:点検対象外

No	種別	局 名	住 所	地上系設備				有線系設備		衛星系設備		J- ALERT アンテナ	一斉 指令 設備	消火器 取替 【本】	発電 設備
				多重 無線	単一无線 (260MHz帯)			有線	無線 LAN	地球局 VSAT局	可搬局				
					基地	半固定	車載 携帯								
51	端末局	総合医療センター	四日市市大字日永5450-132			○				●			○		
52	端末局	こころの医療センター	津市城山1丁目12-1			○				●					
53	端末局	一志病院	津市白山町南家城616			○				●					
54	端末局	志摩病院	志摩市阿児町鶴方1257			○				●					
55	端末局	動物愛護センター	津市栄町1-100			○									
56	端末局	北部浄化センター	三重郡川越町亀崎新田80-2			○	○								
57	端末局	南部浄化センター	四日市市楠町北五味塚1085-18			○									
58	端末局	志登茂川浄化センター	津市白塚町1592				○								
59	端末局	雲出川左岸浄化センター	津市雲出銅管町52-5				○								
60	端末局	松阪浄化センター	松阪市高須町3922			○	○								
61	端末局	宮川浄化センター	伊勢市大湊町1126			○									
62	端末局	津市	津市西丸之内23-1			○		○		●		●	○		○
63	端末局	四日市市	四日市市諏訪町2-2			○		○		●		●	○		
64	端末局	伊勢市	伊勢市岩瀬1-7-29			○		○		●			○		
65	端末局	伊勢市小俣	伊勢市小俣町元町540			○		○					○		
66	端末局	伊勢市防災センター	伊勢市楠部町三尾三谷159-1			○		○		●		●	○		
67	端末局	松阪市	松阪市殿町1340-1			○		○		●			○		○
68	端末局	松阪市嬉野	松阪市嬉野町1443-5			○									
69	端末局	松阪市三雲	松阪市曾原町872			○								1	○
70	端末局	松阪市飯南	松阪市飯南町粥見3950			○									
71	端末局	松阪市飯高	松阪市飯高町宮前180			○									○
72	端末局	桑名市	桑名市中央町2-37			○		○		●		●	○		
73	端末局	桑名市多度	桑名市多度町多度1-1-1			○		○					○		○
74	端末局	鈴鹿市	鈴鹿市神戸1-18-18			○		○		●		●	○		
75	端末局	名張市	名張市鴻之台1-1			○		○		●		●	○		
76	端末局	尾鷲市	尾鷲市中村町10-57			○		○		●		●	○		
77	端末局	亀山市	亀山市本丸町577			○		○		●		●	○	1	○
78	端末局	鳥羽市	鳥羽市鳥羽3-1-1			○		○		●		●	○		
79	端末局	熊野市	熊野市井戸町796			○		○		●		●	○		
80	端末局	いなべ市	いなべ市北勢町阿下喜31			○		○		●		●	○		
81	端末局	志摩市	志摩市阿児町鶴方3098-22			○		○		●			○		
82	端末局	志摩市磯部	志摩市磯部町迫間878-9			○		○					○		
83	端末局	伊賀市	伊賀市四十九町3184			○		○		●		●	○		
84	端末局	木曽岬町	桑名郡木曽岬町西対海地251			○		○		●			○		○
85	端末局	東員町	員弁郡東員町大字山田1600			○		○		●		●	○		
86	端末局	菰野町	三重郡菰野町大字湊田1250			○		○		●		●	○		
87	端末局	朝日町	三重郡朝日町大字小向893			○		○		●			○		○
88	端末局	川越町	三重郡川越町大字豊田一色280			○		○		●		●	○		
89	端末局	多気町	多気郡多気町相可1600			○		○		●		●	○		○
90	端末局	多気町勢和	多気郡多気町朝柄3127			○		○					○		○
91	端末局	明和町	多気郡明和町大字馬之上945			○		○		●		●	○		○
92	端末局	大台町	多気郡大台町佐原750			○		○		●			○		
93	端末局	玉城町	度会郡玉城町田丸114-2			○		○		●		●	○		○
94	端末局	度会町	度会郡度会町棚橋1215-1			○		○		●		●	○		○
95	端末局	大紀町	度会郡大紀町滝原1610-1			○		○					○		○
96	端末局	大紀町錦	度会郡大紀町錦736-7			○		○		●			○		○
97	端末局	南伊勢町 (南伊勢病院)	度会郡南伊勢町五ヶ所浦3057 (度会郡南伊勢町船越2545)			○		○		●			○		○
98	端末局	南伊勢町南島	度会郡南伊勢町神前浦15			○		○					○		○
99	端末局	紀北町	北牟婁郡紀北町東長島769-1			○		○		●		●	○		○
100	端末局	紀北町海山	北牟婁郡紀北町相賀495-8			○		○					○		○

別表1 防災行政無線設備一覧表

○:点検対象 ●:点検対象外

No	種別	局 名	住 所	地上系設備				有線系設備		衛星系設備		J- ALERT アンテナ	一斉 指令 設備	消火器 取替 【本】	発電 設備
				多重 無線	単一无線 (260MHz帯)		有線	無線 LAN	地球局 VSAT局	可搬局					
					基地	半固定 車載 携帯									
101	端末局	御浜町	南牟婁郡御浜町大字阿田和6120-1			○		○		●		●	○		
102	端末局	紀宝町	南牟婁郡紀宝町鵜殿324			○		○		●		●	○		○
103	端末局	桑名市消防本部(新庁舎) (旧庁舎)	桑名市大山田1-9 桑名市江波7			○		○		●	○		○		
104	端末局	四日市市消防本部	四日市市西新地14-4			○		○		●	○		○		
105	端末局	菰野町消防本部	三重郡菰野町大字潤田4418			○		○		●			○		
106	端末局	鈴鹿市消防本部	鈴鹿市飯野寺家町217-1			○		○		●	○		○		
107	端末局	亀山市消防本部	亀山市野村4-1-23			○		○		●			○		
108	端末局	津市消防本部	津市久居明神町2276			○		○		●	○	●	○		
109	端末局	松阪地区広域 消防組合消防本部	松阪市川井町1001-1			○		○		●	○	●	○		
110	端末局	伊勢市消防本部	伊勢市楠部町159-11			○		○		●	○		○		
111	端末局	鳥羽市消防本部	鳥羽市安楽島町1459-3			○		○		●	○		○		
112	端末局	志摩市消防本部	志摩市阿児町鶴方3080			○		○		●	○		○		
113	端末局	紀勢地区広域 消防組合消防本部	多気郡大台町佐原754			○		○		●	○		○		○
114	端末局	三重紀北 消防組合消防本部	尾鷲市中川128-43			○		○		●	○		○		○
115	端末局	熊野市消防本部	熊野市有馬町1365-1			○		○		●	○		○		
116	端末局	伊賀市消防本部	伊賀市緑が丘東町920			○		○		●			○		
117	端末局	名張市消防本部	名張市鴻之台1-2			○		○		●			○		
118	端末局	四日市市中消防 三重北消防指令センター	四日市市西新地14-4					○					○		
119	端末局	県警察本部	津市栄町1-100			○			○	●			○		
120	端末局	桑名警察署	桑名市大字江場626-2			○									
121	端末局	いなべ警察署	いなべ市員弁町宇野320-1			○									
122	端末局	四日市北警察署	四日市市大字羽津4452			○									
123	端末局	四日市南警察署	四日市市新正5-5-5			○									
124	端末局	四日市西警察署	三重郡菰野町大字大強原3241			○									
125	端末局	亀山警察署	亀山市野村4-1-27			○									
126	端末局	鈴鹿警察署	鈴鹿市江島町3446			○									
127	端末局	津警察署	津市丸之内22-1			○									
128	端末局	津南警察署	津市久居中町177-1			○									
129	端末局	松阪警察署	松阪市中央町366-1			○									
130	端末局	大台警察署	多気郡大台町上三瀬877-5			○									
131	端末局	伊勢警察署	伊勢市神田久志本町1481-3			○									
132	端末局	鳥羽警察署	鳥羽市船津町273			○									
133	端末局	尾鷲警察署	尾鷲市古戸町1-50			○									
134	端末局	熊野警察署	熊野市井戸町380			○									
135	端末局	紀宝警察署	南牟婁郡紀宝町鵜殿1709-2			○									
136	端末局	伊賀警察署	伊賀市四十九町1929-1			○									
137	端末局	名張警察署	名張市蔵持町芝出837-3			○									
138	端末局	陸上自衛隊 久居駐屯地	津市久居新町975			○		○		●			○		○
139	端末局	陸上自衛隊 明野駐屯地	伊勢市小俣町明野5593-11			○		○		●			○	1	○
140	端末局	四日市海上保安部	四日市市千歳町5-1			○									
141	端末局	鳥羽海上保安部	鳥羽市鳥羽1-2383-28			○									○
142	端末局	尾鷲海上保安部	尾鷲市南陽町6-34			○									
143	端末局	第四管区海上保安本部	名古屋港区入船2-3-12							●			○		
144	端末局	東海農政局三重県拠点	津市広明町415			○									
145	端末局	津地方気象台	津市島崎町327-2	○		○			○						
146	端末局	NHK津放送局	津市丸ノ内養正町4-8			○									
147	端末局	三重テレビ放送	津市洪見町小谷693-1			○									
148	端末局	三重エフエム放送	津市観音寺町焼尾1043-1			○									
149	端末局	三重大学附属病院	津市江戸橋2-174			○			○	●			○		
150	端末局	伊勢赤十字病院	伊勢市御園町高向810			○				●			○		

別表1 防災行政無線設備一覧表

○:点検対象 ●:点検対象外

別表1 防災行政無線設備一覧表

○：点検対象 ●：点検対象外

No	種別	局 名	住 所	地上系設備			有線系設備		衛星系設備		J- ALERT アンテナ	一斉 指令 設備	消火器 取替 【本】	発電 設備	
				多重 無線	単一无線 (260MHz帯)			有線	無線 LAN	地球局 VSAT局					可搬局
					基地	半固定	車載 携帯								
151	端末局	日本赤十字社三重支部	津市栄町1-891			○				●					
152	端末局	鈴鹿中央総合病院	鈴鹿市安塚町山之花1275-53			○									
153	端末局	松阪市民病院	松阪市殿町1550			○									
154	端末局	尾鷲総合病院	尾鷲市上野町5-25			○									
155	端末局	紀南病院	南牟婁郡御浜町阿田和4750			○									
156	端末局	上野総合市民病院	伊賀市四十九町831			○									
157	端末局	三重県医師会	津市桜橋2-191-4			○									
158	端末局	市立四日市病院	四日市市芝田2-2-37			○									
159	端末局	いなべ総合病院	いなべ市北勢町阿下喜771			○									
160	端末局	松阪中央総合病院	松阪市川井町 字小望102			○									
161	端末局	済生会松阪総合病院	松阪市朝日町1区15-6			○									
162	端末局	名張市立病院	名張市百合が丘1番町178			○									
163	端末局	市立伊勢総合病院	伊勢市楠部町3038			○									
164	端末局	桑名総合医療センター	桑名市寿町3-11			○									
165	端末局	三重中央医療センター	津市久居明神町2158-5			○									
166	端末局	NTT西日本三重支店	津市桜橋2-149			○									
167	端末局	三重県トラック協会	津市桜橋3-53-11			○									
168	端末局	中部電力パワーグリッド	津市丸之内2-21			○									
169	端末局	三重交通	津市中央1-1			○									
170	端末局	勢水丸	松阪市大口町築地1819-18				○								

別表2 点検対象機器一覧表

別表2 点検対象機器一覧表			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36		
項目		摘要	R 8 年 度 点 検 対 象 合 計	三重県庁	四日市庁舎	津庁舎	松阪庁舎	伊勢庁舎	伊賀庁舎	尾鷲庁舎	桑名庁舎	鈴鹿庁舎	志摩庁舎	消防学校	防災航空隊	多度中継所	芸濃中継所	長谷山中継所	美杉中継所	伊賀中継所	名張中継所	青山中継所（トコモ）	多気中継所	飯高中継所	磯部中継所	鳥羽中継所	津島中継所	三木中継所	長尾中継所	紀宝中継所	朝熊中継所	天竺寺中継所（NTT）	朝熊背面中継塔	朝熊中継所（NTT）	勝坂中継所（NTT）	谷の山中継所（NTT）	行野浦中継所（NTT）	名倉中継所（NTT）		
	■多重系設備																																							
1	パラボラアンテナ	7.5GHz帯 レドーム付 1.2mΦ	4						1	1																				1									1	
2	パラボラアンテナ	7.5GHz帯 レドーム付 2mΦ	50	1	1	1	1	1	1			1	1			2	1	3	1	1	1	4	1	1	3	1	1	1	1	2	1	1	2	1	6	1	2	2	1	
3	パラボラアンテナ	7.5GHz帯 レドーム付 2mΦ SD	4													2		2																						
4	パラボラアンテナ	7.5GHz帯 レドーム付 3mΦ SD	12															4																		2	4		2	
5	パラボラアンテナ	18GHz帯 FWA 60cmΦ	3	2																																				
6	パラボラアンテナ	18GHz帯 FWA 120cmΦ	1												1																									
7	多重無線通信装置	7.5GHz帯中容量 13Mbps	46		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	3	1	1	1	3	1	1	3	1	1		1	3	1	1		1	6		1	2	1	
8	多重無線通信装置	7.5GHz帯中容量 26Mbps	6													1		1																			1	1	1	
9	多重無線通信装置	7.5GHz帯大容量 52Mbps	6															2																			1	2		1
10	多重無線通信装置	7.5GHz帯大容量 104Mbps	2															1				1																		
11	多重無線通信装置	7.5GHz帯大容量 208Mbps	2	1														1																						
12	18GHz帯FWA装置	18GHz帯中容量 13Mbps	4	2											1																									
13	乾燥空気充填装置		38	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1		
14	無線データ伝送装置	FWA無線通信装置（25GHz）	2																																					
■単一系設備																																								
15	MCA回線制御装置		1	1																																				
16	MCA運用管理装置(COM)	本体、ディスプレイ、端末を含む	1	1																																				
17	MCA運用管理端末	本体、ディスプレイ、端末を含む	1	1																																				
18	MCA指令台		1	1																																				
19	固定端末局装置	5W、2ch、アダプター付	65												1																									
20	固定端末局装置	5W、1ch、アダプター付	53																																					
21	半固定局無線装置		10																																					
22	端末局接続制御装置(DPC)		118												1																									
23	車載型無線通信装置		97	15	7	10	9	12	8	9	5	7	6	4		3																								
24	携帯型無線通信装置	※浄化センターは2W	36	21	1	1	1	1	1	1	1	1	1																											
25	260MHz帯空中線	基地局用(受信:1 送信:1)無指向性	5												1				1		1		1										1							
26	260MHz帯空中線	基地局用(受信:1 送信:1)指向性	18														1	1	1	1		1		1	1	1	1	1	1	1				1	1	1		1	1	
27	260MHz帯空中線	固定端末局用 無指向性	14																																					
28	260MHz帯空中線	固定端末局用 指向性	179												2																									
29	260MHz空中線共用装置	フルタ含む、4ch型	15														1		1	1		1		1	1		1	1	1	1	1	1		1		1		1		
30	260MHz空中線共用装置	フルタ含む、8ch型	7												1		1		1				1			1									1				1	
31	260MHz空中線共用装置	フルタ含む、12ch型	1																			1																		
32	260MHz基地用無線装置	10W TDMA 4ch	15														1		1	1		1		1	1		1	1	1	1	1	1		1		1		1		
33	260MHz基地用無線装置	10W TDMA 8ch	7												1		1		1				1			1									1				1	
34	260MHz基地用無線装置	10W TDMA 12ch	1																			1																		
■交換系設備																																								
35	防災IP中継交換機	県庁統制局用	1	1																																				
36	防災IP中継交換機	支部局・準支部局用	11		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																									
37	防災IP中継交換機	事務所統合型	1												1																									
38	防災IP中継交換機	市町局、消防本部長、県地域機関局等	119																																					
39	保守コンソール	交換機用	1	1																																				
40	FAX複合機(京セラ製)		89	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																									
41	アナログFAX(おたっくす)		67	11																																				
43	ホットライン電話機	多機能	11		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																									
44	ホットライン電話機	ボタン電話	20	20																																				
45	防災用IP電話機	多機能	152	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
46	防災用電話機	ボタン電話	296		5	5	4	5	5	4	5	5	4	5	5																									
47	コードレス電話機		15				1			1																														
48	スピーカアンプ		12		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																									

別表2 点検対象機器一覧表

			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37			
項目	概要	R8年度点検対象合計	三重県庁	四日市庁舎	津庁舎	松阪庁舎	伊勢庁舎	尾鷲庁舎	熊野庁舎	桑名庁舎	鈴鹿庁舎	志摩庁舎	消防学校	消防航空隊	多度中継所	若濃中継所	長谷山中継所	美杉中継所	伊賀中継所	名張中継所	青山中継所(ドコモ)	多気中継所	飯高中継所	磯部中継所	鳥羽中継所	津町中継所	三木中継所	紀和中継所	紀宝中継所	朝熊背面中継塔	朝熊中継所(NTT)	朝熊中継所(NTT)	朝熊中継所(NTT)	朝熊中継所(NTT)	朝熊中継所(NTT)	朝熊中継所(NTT)	朝熊中継所(NTT)	朝熊中継所(NTT)	朝熊中継所(NTT)			
	■ネットワーク管理系設備																																									
52	ネットワーク管理装置		1	1																																						
53	ネットワーク管理装置(コンソール)		1	1																																						
54	運用操作装置	統制室×2、講堂様×1	3	3																																						
55	放送方監視制御装置		41	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
56	運用操作装置(ディスプレイ)		3	3																																						
57	警報着信装置	NMS/バトライト	1	1																																						
	■一斉系設備																																									
58	一斉指令サーバ		1	1																																						
59	一斉指令台(処理部)		2	2																																						
60	一斉指令台(モニタ)		2	2																																						
61	気象情報配信サーバ		1	1																																						
62	防災気象情報提供装置		1	1																																						
63	映像配信用一斉エンコーダ		1	1																																						
64	一斉指令スキャナ		2	2																																						
65	一斉指令マイク		2	2																																						
66	気象情報表示版システム		1	1																																						
67	一斉受令端末(処理部)		133	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1																										
68	一斉受令端末(ディスプレイ)		133	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1																										
69	一斉受令端末(スピーカー)		133	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1																										
70	受令確認装置		134	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1																										
71	一斉受令端末(ノートパソコン)		48	1	1	1	1			1	1	1	1																													
72	大型情報表示板(モニタ)		81		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																										
73	大型情報表示板(処理部)		85	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																										
74	大型情報表示板(スピーカ)		62		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																										
75	大型情報表示板(モニタ)	※可動架台用50インチ	3		1	1	1																																			
76	大型情報表示板(スピーカ)	※可動架台用50インチ	3		1	1	1																																			
77	インタラクティブ電子黒板	プロジェクター	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																											
78	インタラクティブ電子黒板	ボードスタンド	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																											
79	電子黒板操作端末		2	2																																						
80	WEBカメラ		64		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																										
81	マイクスピーカー		64		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																										
82	タイムサーバー		1	1																																						
83	プロジェクタ		1	1																																						
84	屋外カメラ	ハウジング 回転台 カメラ台含む	13		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																												

別表2 点検対象機器一覧表

別表2 点検対象機器一覧表			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
項目	摘要	R 8 年 度 点 検 対 象 合 計	三重県庁	四日市庁舎	津庁舎	松阪庁舎	伊勢庁舎	伊賀庁舎	尾鷲庁舎	桑名庁舎	鈴鹿庁舎	志摩庁舎	消防学校	防災航空隊	多度中継所	芸濃中継所	長谷山中継所	美杉中継所	伊賀中継所	名張中継所	青山中継所(トコモ)	多気中継所	飯高中継所	磯部中継所	鳥羽中継所	南勢中継所	淡路中継所	三木中継所	長尾中継所	紀和中継所	紀宝中継所	朝熊背面中継塔	天花寺中継所(NTT)	朝熊中継所(NTT)	勝坂中継所(NTT)	谷の山中継所(NTT)	行野浦中継所(NTT)	名倉中継所(NTT)	
			■有線系設備																																				
85	県庁コアルータ	県庁コアルータ	2	2																																			
86	支郡局ルータ	支郡局ルータ	13	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1																								
87	端末局ルータ	端末局ルータ	70																																				
88	中継局ルータ	中継局ルータ	46												2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2			2	2	2	2	2	2
89	県庁コアL3-SW	県庁コアL3-SW	2	2																																			
90	多重無線中継L2-SW	多重無線中継L2-SW	50	2									2		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2			2	2	2	2	2	2
91	L2-SW(24ポート)	L2-SW 24ポート	42	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1
92	L2-SW(16ポート)	L2-SW 16ポート	82	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																								
93	L2-SW(8ポート)	L2-SW 8ポート(留置・執務室・情報コンセント用等)	102		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1																							
94	L2-SW(8ポート)	L2-SW 8ポート(固定局端末装置架分)	69											1																									
95	2ポートセクタ	2ポートセクタ	91	4									4		4	2	11	2	2	2	7	2	2	4	2	2	4	2	5	2	2			2	9	4	4	5	2
96	2ポートセクタ用サブブラック(12スロット)	2ポートセクタ用サブブラック(12s)	4	1													1				1														1				
97	2ポートセクタ用サブブラック(6スロット)	2ポートセクタ用サブブラック(6s)	21										1		1	1		1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1		1	1	1	1	
98	SD-WANコントローラ	SD-WANコントローラ	3	3																																			
99	SD-WANコントローラ	SD-WANコントローラ	2	2																																			
100	無線アクセスポイント	無線アクセスポイント	12	11																																			
101	VPNルータ(大規模)	VPNルータ(大規模)	4	4																																			
102	VPNルータ(端末局)	VPNルータ(端末局)	51				3	3	4	4	4		3				2	2	2	2		1		2	2	2	2	2	2	2	2				2	1			2
103	IP変換器(音声)	IP変換器(音声)	12	6													4	2																					
104	IP変換器(データ)	IP変換器(データ)	20	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																									
105	AP用PoE+インジェクタ	AP用PoE+インジェクタ	12	11																																			
106	VDSLモデム	VDSLモデム	2																																				
107	シリアルインターフェースケーブル	IP変換器(データ)用シリアルインターフェースケーブル	20	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																									

別表2 点検対象機器一覧表

別表2 点検対象機器一覧表		R 8年度点検対象合計	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	
項目	摘要		三重県庁	四日市庁舎	津庁舎	松阪庁舎	伊勢庁舎	伊賀庁舎	尾鷲庁舎	熊野庁舎	桑名庁舎	鈴鹿庁舎	志摩庁舎	消防学校	防災航空隊	多度中継所	若狭中継所	長谷山中継所	美杉中継所	伊賀中継所	名張中継所	青山中継所（トコモ）	多気中継所	飯高中継所	磯部中継所	鳥羽中継所	湊町中継所	南勢中継所	三木中継所	長尾中継所	紀宝中継所	朝熊背面中継塔	朝熊中継所（NTT）	天竺寺中継所（NTT）	勝坂中継所（NTT）	谷の山中継所（NTT）	行野浦中継所（NTT）	名倉中継所（NTT）		
■電源系設備																																								
108	交流無停電電源装置(UPS)	7.5kVA(統制室)	1	1																																				
109	交流無停電電源装置(UPS)	40kVA(機械室)	1	1																																				
110	交流無停電電源装置(UPS)	40kVA(シェルター)	1	1																																				
111	交流無停電電源装置(UPS)	5.0kVA(講堂)	1	1																																				
112	交流無停電電源装置(UPS)	0.5kVA(VPN用)	37					1	1	1	1	1	1	1	1	1																								
113	交流無停電電源装置(UPS)	1.0kVA(一斉用)	130	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1																								
114	交流無停電電源装置(UPS)	1.0kVA(固定端末架用)	122													1																								
115	交流無停電電源装置(UPS)	1.0kVA(システム統制用)	3	3																																				
116	交流無停電電源装置(UPS)	1.5kVA(システム端末用)	1	1																																				
117	交流無停電電源装置(UPS)	1.5KVA	1																																					
118	リチウムイオン電池	5KWh、1.5KVA	1																																					
119	自動発動発電装置	屋外型、200V 3φ 2W、7.5KVA	1												1																									
120	自動発動発電装置	屋外型、200V 1φ 3W、60KVA	1															1																						
121	自動発動発電装置	屋外型、200V 3φ 3W、24KVA	2													1																								
122	自動発動発電装置	屋外型、200V 1φ 3W、30KVA	2																													1	1							
123	自動発動発電装置	屋外型、200V 3φ 3W、35KVA	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							1																		
124	自動発動発電装置	屋外型、200V 1φ 3W、35KVA	12														1		1	1	1		1	1	1	1	1	1				1	1							
125	自動発動発電装置	屋外型、200V 3φ 3W、45KVA	1																																					
126	自動発動発電装置	屋外型、200V 3φ 3W、225KVA	1	1																																				
127	自動発動発電装置	端末局 5KVA	24																																					
128	燃料タンク	7800L	1	1																																				
129	燃料タンク	1900L	1															1																						
130	燃料タンク	990L	28	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
131	燃料タンク	950L	1																																					
132	燃料タンク	800L	1																																					
133	DC/ACインバータ	2kVA	34	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
134	DC/ACインバータ	3kVA	1												1																									
135	耐雷トランス	屋外、200V 1φ 3W、40KVA	15														1		1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					1	
136	耐雷トランス	屋外、200V 1φ 3W、75KVA	1																1																					
137	耐雷トランス	屋外、200V 3φ 3W、30KVA	2													1																						1		
138	耐雷トランス	屋外、200V 1φ 3W、20KVA	1																																					
139	耐雷トランス	屋外、200V 3φ 3W、20KVA	1																																					
140	耐雷トランス	屋外、200V 3φ 3W、40KVA	1																				1																	
141	直流電源装置	200V1φ、DC48V、150A、400AH	1															1																						
142	直流電源装置	200V1φ、DC48V、150A、500AH	1																																					
143	直流電源装置	200V1φ、DC48V、150A、1000AH	2																																					
144	直流電源装置	200V1φ、DC48V、200A、700AH	4																																					

別表2 点検対象機器一覧表

			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
項目	摘要	R 8年度 点検対象 合計	三重県庁	四日市庁舎	津庁舎	松阪庁舎	伊勢庁舎	伊賀庁舎	尾鷲庁舎	熊野庁舎	桑名庁舎	鈴鹿庁舎	志摩学校	消防学校	防災航空隊	多度中継所	芸濃中継所	長谷山中継所	美杉中継所	伊賀中継所	名張中継所	青山中継所（トコモ）	多気中継所	飯高中継所	磯部中継所	南羽中継所	淡路中継所	三木中継所	長尾中継所	紀和中継所	紀宝中継所	朝熊背面中継塔	天沼寺中継所（NTT）	朝熊中継所（NTT）	藤坂中継所（NTT）	谷の山中継所（NTT）	行野浦中継所（NTT）	名倉中継所（NTT）	
	■付帯工事設備																																						
155	空調設備(室内機)	200V 1φ、5.6KW 壁掛	7									1					2							2					2										
156	空調設備(室外機)	200V 1φ、5.6KW	7									1					2							2					2										
157	空調設備(室内機)	200V 1φ、7.1KW 壁掛	17															3	1	1	2		1	1		1	1	1	2			1	1						1
158	空調設備(室外機)	200V 1φ、7.1KW	17															3	1	1	2		1	1		1	1	1	2			1	1						1
159	空調設備(室内機)	200V 3φ、10KW 壁掛	2											1		1																							
160	空調設備(室内機)	200V 3φ、10KW 壁掛ツイン	4	2		2																																	
161	空調設備(室内機)	200V 3φ、10KW 天吊ツイン	6			2			2		2																												
162	空調設備(室内機)	200V 3φ、10KW 天吊	1									1																											
163	空調設備(室内機)	200V 3φ、10KW 床置ツイン	2				2																																
164	空調設備(室内機)	200V 3φ、10KW 天井カセット	2				2																																
165	空調設備(室外機)	200V 3φ、10KW	10	1		1	1	1	1	1		1	1		1	1																							
166	空調設備(室内機)	200V 3φ、14KW 天吊ツイン	2		2																																		
167	空調設備(室内機)	200V 3φ、14KW 天吊	1							1																													
168	空調設備(室外機)	200V 3φ、14KW	2		1					1																													
169	空調設備(室内機)	200V 3φ、22.4KW 壁掛ツイン	2	2																																			
170	空調設備(室外機)	200V 3φ、22.4KW	1	1																																			
171	空調設備(室内機)	200V 3φ、25KW 壁掛	4	4																																			
172	空調設備(室外機)	200V 3φ、25KW	4	4																																			
	■可搬型衛星通信設備																																						
173	可搬型衛星通信設備(JRC製)	(可搬型)	1	1																																			
174	STB		1	1																																			
175	伝送予約端末		1	1																																			
176	VoIP		1	1																																			
177	電話		1	1																																			
178	モニタ	液晶ディスプレイ	1	1																																			
179	可搬型衛星通信設備(JRC製、消防局)	(可搬型)	11																																				
180	STB		11																																				
181	伝送予約端末		11																																				
182	VoIP		11																																				
183	電話		11																																				
184	モニタ	液晶ディスプレイ	11																																				

別表2 点検対象機器一覧表

別表2 点検対象機器一覧表			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	
項目		摘要	R8年度点検対象合計	三重県庁	四日市庁舎	津庁舎	松阪庁舎	伊勢庁舎	尾鷲庁舎	熊野庁舎	桑名庁舎	鈴鹿庁舎	志摩庁舎	消防学校	防災航空隊	多度中継所	芸濃中継所	長谷山中継所	美杉中継所	伊賀中継所	名張中継所	青山中継所（トコモ）	多気中継所	飯高中継所	磯部中継所	鳥羽中継所	淡路中継所	三木中継所	長尾中継所	紀和中継所	紀宝中継所	朝熊背面上中継塔	天祐寺中継所（NTT）	朝熊中継所（NTT）	藤原中継所（NTT）	谷の山中継所（NTT）	行野浦中継所（NTT）	名張中継所（NTT）		
	■映像設備																																							
185	マトリクススイッチャ		1	1																																				
186	タッチパネル	無線統制室	3	3																																				
187	デジタルシリアル信号変換器	ビデオ入力	8	8																																				
188	デジタルシリアル信号変換器	アナログRGB信号入力	27	27																																				
189	デジタルシリアル信号変換器	DVIHDMI入力	12	12																																				
190	ワンセグチューナ	9画面	1	1																																				
191	デジタルシリアル信号変換器	HDMIEDVI出力	29	29																																				
192	デジタルシリアル信号光延長器	送信器	54	54																																				
193	IMG.Linkフレームシンクロナイザー		29	29																																				
194	デジタルシリアル信号光延長器	受信器	14	14																																				
195	デジタルシリアル信号分配器	DVIHDMI信号	6	6																																				
196	信号変換器	HDMI入力、ビデオ出力	2	2																																				
197	信号変換器	HDMI入力、RGB出力	9	9																																				
198	OFDM変調器		2	2																																				
199	モニターテレビ	65インチ	6	6																																				
200	モニターテレビ	42インチ	30	30																																				
201	モニターテレビ	館内共聴用42インチ	3	3																																				
202	モニターテレビ	32インチ	7	7																																				
203	モニターテレビ	共聴用32インチ	1	1																																				
204	モニターテレビ	19インチ	6	6																																				
205	モニターテレビ	15.6インチ	1	1																																				
206	HDカメラ		11	11																																				
207	PoEインジェクター		11	11																																				
208	HDカメラ操作器		1	1																																				
209	音声DSP		1	1																																				
210	音声調整パネル		1	1																																				
211	PoEインジェクター		1	1																																				
212	音声DSP		1	1																																				
213	音声DSP 16x16		4	4																																				
214	音声調整パネル		6	6																																				
215	PoEインジェクター		6	6																																				
216	システム制御部		4	4																																				

別表2 点検対象機器一覧表

別表2 点検対象機器一覧表			38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72
項目		摘要	R 8年度点検対象合計	安濃ダム	君ヶ野ダム	宮川ダム	北勢水道事務所	中勢水道事務所	南勢水道事務所	四日市港管理組合	北勢防災拠点	伊賀防災拠点	伊勢志摩防災拠点	東紀州（紀北）防災拠点	東紀州（紀南）防災拠点	津の医療センター	一志病院	動物愛護推進センター	北部浄化センター	南部浄化センター	霊出川左岸浄化センター	松阪浄化センター	宮川浄化センター	志登茂川浄化センター	津市	四日市市	伊勢市	伊勢市小俣	伊勢市防災センター	松阪市	松阪市三雲	松阪市飯南	松阪市飯高	桑名市	桑名市多度	鈴鹿市	
	■多重系設備																																				
1	パラボラアンテナ	7.5GHz帯 レドーム付 1.2mΦ	4																																		
2	パラボラアンテナ	7.5GHz帯 レドーム付 2mΦ	50																																		
3	パラボラアンテナ	7.5GHz帯 レドーム付 2mΦ SD	4																																		
4	パラボラアンテナ	7.5GHz帯 レドーム付 3mΦ SD	12																																		
5	パラボラアンテナ	18GHz帯 FWA 60cmΦ	3																																		
6	パラボラアンテナ	18GHz帯 FWA 120cmΦ	1																																		
7	多重無線通信装置	7.5GHz帯中容量 13Mbps	46																																		
8	多重無線通信装置	7.5GHz帯中容量 26Mbps	6																																		
9	多重無線通信装置	7.5GHz帯大容量 52Mbps	6																																		
10	多重無線通信装置	7.5GHz帯大容量 104Mbps	2																																		
11	多重無線通信装置	7.5GHz帯大容量 208Mbps	2																																		
12	18GHz帯FWA装置	18GHz帯中容量 13Mbps	4																																		
13	乾燥空気充填装置		38																																		
14	無線データ伝送装置	FWA無線通信装置（25GHz）	2										2																								
	■単一系設備																																				
15	MCA回線制御装置		1																																		
16	MCA運用管理装置(COM)	本体、ディスプレイ、端末を含む	1																																		
17	MCA運用管理端末	本体、ディスプレイ、端末を含む	1																																		
18	MCA指令台		1																																		
19	固定端末局装置	5W、2ch、アンプ付	65	1	1	1					1	1	1	1	1										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
20	固定端末局装置	5W、1ch、アンプ付	53				1	1	1	1						1	1	1																			
21	半固定局無線装置		10																1	1	1		1	1													
22	端末局接続制御装置(DPC)		118	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
23	車載型無線通信装置		97		1	1																															
24	携帯型無線通信装置	※浄化センターは2W	36																1		2	1		1													
25	260MHz帯空中線	基地局用（受信:1 送信:1）無指向性	5																																		
26	260MHz帯空中線	基地局用（受信:1 送信:1）指向性	18																																		
27	260MHz帯空中線	固定端末局用 無指向性	14															1	1	1		1	1						2								
28	260MHz帯空中線	固定端末局用 指向性	179	2	2	2	1	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	1							2	2	2	2		2	2	2	2	2	2	2	2
29	260MHz空中線共用装置	7.5GHz含む、4ch型	15																																		
30	260MHz空中線共用装置	7.5GHz含む、8ch型	7																																		
31	260MHz空中線共用装置	7.5GHz含む、12ch型	1																																		
32	260MHz基地用無線装置	10W TDMA 4ch	15																																		
33	260MHz基地用無線装置	10W TDMA 8ch	7																																		
34	260MHz基地用無線装置	10W TDMA 12ch	1																																		
	■交換系設備																																				
35	防災IP中継交換機	県庁統制局用	1																																		
36	防災IP中継交換機	支部局・準支部局用	11																																		
37	防災IP中継交換機	事務所統合型	1																																		
38	防災IP中継交換機	市町局、消防本部局、県地域機関局等	119	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
39	保守コンソール	交換機用	1																																		
40	FAX複合機(京セラ製)		89	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									1	1	1	1	1					1	1	1	
41	アナログFAX(おたくす)		67													1	1	1	1												1	1	1	1			
43	ホットライン電話機	多機能	11																																		
44	ホットライン電話機	6.5W電話	20																																		
45	防災用IP電話機	多機能	152	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							1	1	1	1	1					1	1	1	
46	防災用電話機	6.5W電話	296	2	2	2	1	1	1		7	6	8	6	5	1	3	3							2	1	2	1		1	2	2	2	2	2	2	2
47	コードレス電話機		15																						1	1			1	1					1		
48	スピーカアンプ		12																																		
49	防災用電話機	保健所用	10																																		
50	アナログFAX(おたくす)	保健所用	10																																		
51	インバウンドリンガー		2			2																															

別表2 点検対象機器一覧表

別表2 点検対象機器一覧表			38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	
項目	摘要	R 8年度点検対象合計	安濃ダム	君ヶ野ダム	宮川ダム	北勢水道事務所	中勢水道事務所	南勢水道事務所	四日市港管理組合	北勢防災拠点	伊賀防災拠点	伊勢志摩防災拠点	東紀州（紀北）防災拠点	東紀州（紀南）防災拠点	JUKS医療センター	ZAON三重	一志病院	動物愛護推進センター	北部浄化センター	南部浄化センター	置出川左岸浄化センター	松阪浄化センター	宮川浄化センター	志登茂川浄化センター	津市	四日市市	伊勢市	伊勢市小俣	伊勢市防災センター	松阪市	松阪市雄野	松阪市飯南	松阪市飯高	桑名市	桑名市多度	鈴鹿市		
	■ネットワーク管理系設備																																					
52	ネットワーク管理装置		1																																			
53	ネットワーク管理装置(コンソール)		1																																			
54	運用操作装置	統制室×2、講堂棟×1	3																																			
55	被遠方監視制御装置		41																																			
56	運用操作装置(ディスプレイ)		3																																			
57	警報着信装置	NMS・バトライト	1																																			
	■一斉系設備																																					
58	一斉指令サーバ		1																																			
59	一斉指令台(処理部)		2																																			
60	一斉指令台(モニタ)		2																																			
61	気象情報配信サーバ		1																																			
62	防災気象情報提供装置		1																																			
63	映像配信用一斉エンコーダ		1																																			
64	一斉指令スキャナ		2																																			
65	一斉指令マイク		2																																			
66	気象情報表示版システム		1																																			
67	一斉受令端末(処理部)		133	1	2	2	1	1	1	1	2	1	1	1	2										2	1	2	1	1	2						2	1	2
68	一斉受令端末(ディスプレイ)		133	1	2	2	1	1	1	1	2	1	1	1	2										2	1	2	1	1	2						2	1	2
69	一斉受令端末(スピーカー)		133	1	2	2	1	1	1	1	2	1	1	1	2										2	1	2	1	1	2						2	1	2
70	受令確認装置		134	2	2	2	1	1	1	1	2	1	1	1	2										2	1	2	1	1	2						2	1	2
71	一斉受令端末(ノートパソコン)		48	1								3													1	1				1					1		1	
72	大型情報表示板(モニタ)		81	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									1	1	1	1	1	1					1	1	1		
73	大型情報表示板(処理部)		85	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									1	1	1	1	1	1					1	1	1		
74	大型情報表示板(スピーカ)		62		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									1	1				1	1							1	
75	大型情報表示板(モニタ)	※可動架台用50インチ	3																																			
76	大型情報表示板(スピーカ)	※可動架台用50インチ	3																																			
77	インタラクティブ電子黒板	プロジェクター	12																																			
78	インタラクティブ電子黒板	ボードスタンド	12																																			
79	電子黒板操作端末		2																																			
80	WEBカメラ		64																							1	1	1		1	1					1		1
81	マイクスピーカー		64																							1	1	1		1	1					1		1
82	タイムサーバー		1																																			
83	プロジェクタ		1																																			
84	屋外カメラ	ハウジング 回転台 カメラ台含む	13																																			

別表2 点検対象機器一覧表

別表2 点検対象機器一覧表			38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72
項目	概要	R 8年度点検対象合計	安濃ダム	君ヶ野ダム	宮川ダム	北勢水道事務所	中勢水道事務所	南勢水道事務所	四日市港管理組合	北勢防災拠点	伊賀防災拠点	伊勢志摩防災拠点	東紀州（紀北）防災拠点	東紀州（紀南）防災拠点	NPO三重	こころの医療センター	一志病院	動物愛護推進センター	北部浄化センター	南部浄化センター	富出川左岸浄化センター	宮川浄化センター	松阪浄化センター	志登茂川浄化センター	津市	四日市市	伊勢市	伊勢市小俣	伊勢市防災センター	松阪市	松阪市雄野	松阪市飯南	松阪市飯高	桑名市	桑名市多度	鈴鹿市	
	■有線系設備																																				
85	県庁コアルータ	県庁コアルータ	2																																		
86	支那局ルータ	支那局ルータ	13																																		
87	端末局ルータ	端末局ルータ	70	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1										1	1	1	1	1						1	1	1
88	中継局ルータ	中継局ルータ	46																																		
89	県庁コアL3-SW	県庁コアL3-SW	2																																		
90	多重無線中継L2-SW	多重無線中継L2-SW	50																																		
91	L2-SW(24ポート)	L2-SW 24ポート	42								1	1	1	1	1																						
92	L2-SW(16ポート)	L2-SW 16ポート	82	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1												1	1	1	1	1	1					1	1	1
93	L2-SW(8ポート)	L2-SW 8ポート(宿直・執務室・情報コンセント用等)	102	1	2	1				1			2												2	1	1		1	1					3		2
94	L2-SW(8ポート)	L2-SW 8ポート(固定局端末装置架分)	69	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1											1	1	1	1	1	1					1	1	1
95	2ポートセクタ	2ポートセクタ	91																																		
96	2ポートセクタ用サブブラック(12スロット)	2ポートセクタ用サブブラック(12s)	4																																		
97	2ポートセクタ用サブブラック(6スロット)	2ポートセクタ用サブブラック(6s)	21																																		
98	SD-WANコントローラ	SD-WANコントローラ	3																																		
99	SD-WANコントローラ	SD-WANコントローラ	2																																		
100	無線アクセスポイント	無線アクセスポイント	12																																		
101	VPNルータ(大規模)	VPNルータ(大規模)	4																																		
102	VPNルータ(端末局)	VPNルータ(端末局)	51																																		
103	IP変換器(音声)	IP変換器(音声)	12																																		
104	IP変換器(データ)	IP変換器(データ)	20																																		
105	AP用PoE+インジェクタ	AP用PoE+インジェクタ	12																																		
106	VDSLモデム	VDSLモデム	2			2																															
107	シリアルインターフェースケーブル	IP変換器(データ)用シリアルインターフェースケーブル	20																																		

別表2 点検対象機器一覧表

			38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	
項目	概要	R 8年度点検対象合計	安濃ダム	君ヶ野ダム	宮川ダム	北勢水道事務所	中勢水道事務所	南勢水道事務所	四日市港管理組合	北勢防災拠点	伊賀防災拠点	伊勢志摩防災拠点	東紀州へ紀北へ防災拠点	東紀州へ紀南へ防災拠点	NPO三重	こころの医療センター	一志病院	動物愛護推進センター	北部浄化センター	南部浄化センター	置出川左岸浄化センター	宮川浄化センター	松阪浄化センター	志登茂川浄化センター	津市	四日市市	伊勢市	伊勢市小俣	伊勢市防災センター	松阪市	松阪市三雲	松阪市嬉野	松阪市飯南	松阪市飯高	桑名市	桑名市多度	鈴鹿市	
	■電源系設備																																					
108	交流無停電電源装置 (UPS)	7.5kVA(統制室)	1																																			
109	交流無停電電源装置 (UPS)	40kVA(機械室)	1																																			
110	交流無停電電源装置 (UPS)	40kVA(シェルター)	1																																			
111	交流無停電電源装置 (UPS)	5.0kVA(講堂)	1																																			
112	交流無停電電源装置 (UPS)	0.5kVA(VPN用)	37	1		1	1		1	2		2	1	3											1			1									1	
113	交流無停電電源装置 (UPS)	1.0kVA(一斉用)	130	1	2	2	1	1	1	1	2	1	1	1	2										2	1	2	1	1	2						2	1	2
114	交流無停電電源装置 (UPS)	1.0kVA(固定端末架用)	122	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
115	交流無停電電源装置 (UPS)	1.0kVA(Sシステム統制用)	3																																			
116	交流無停電電源装置 (UPS)	1.5kVA(Sシステム端末用)	1																																			
117	交流無停電電源装置 (UPS)	1.5KVA	1																																			
118	リチウムイオン電池	5KWh、1.5KVA	1							1																												
119	自動発動発電装置	屋外型、200V 3φ 2W、7.5KVA	1																																			
120	自動発動発電装置	屋外型、200V 1φ 3W、60KVA	1																																			
121	自動発動発電装置	屋外型、200V 3φ 3W、24KVA	2																																			
122	自動発動発電装置	屋外型、200V 1φ 3W、30KVA	2																																			
123	自動発動発電装置	屋外型、200V 3φ 3W、35KVA	12																																			
124	自動発動発電装置	屋外型、200V 1φ 3W、35KVA	12																																			
125	自動発動発電装置	屋外型、200V 3φ 3W、45KVA	1									1																										
126	自動発動発電装置	屋外型、200V 3φ 3W、225KVA	1																																			
127	自動発動発電装置	端末局 5KVA	24																						1					1		1		1		1		
128	燃料タンク	7800L	1																																			
129	燃料タンク	1900L	1																																			
130	燃料タンク	990L	28																																			
131	燃料タンク	950L	1									1																										
132	燃料タンク	800L	1																																			
133	DC/ACインバータ	2kVA	34																																			
134	DC/ACインバータ	3kVA	1																																			
135	耐雷トランス	屋外、200V 1φ 3W、40KVA	15																																			
136	耐雷トランス	屋外、200V 1φ 3W、75KVA	1																																			
137	耐雷トランス	屋外、200V 3φ 3W、30KVA	2																																			
138	耐雷トランス	屋外、200V 1φ 3W、20KVA	1																																			
139	耐雷トランス	屋外、200V 3φ 3W、20KVA	1																																			
140	耐雷トランス	屋外、200V 3φ 3W、40KVA	1																																			
141	直流電源装置	200V1φ,DC48V,150A,400AH	1																																			
142	直流電源装置	200V1φ,DC48V,150A,500AH	1																																			
143	直流電源装置	200V1φ,DC48V,150A,1000AH	2																																			
144	直流電源装置	200V1φ,DC48V,200A,700AH	4																																			
145	直流電源装置	200V1φ,DC48V,200A,750AH	6																																			
146	直流電源装置	200V1φ,DC48V,200A,800AH	1																																			
147	直流電源装置	200V1φ,DC48V,200A,900AH	2																																			
148	直流電源装置	200V1φ,DC48V,300A,1500AH	1																																			
149	直流電源装置	200V3φ,DC48V,150A,300AH	1																																			
150	直流電源装置	200V3φ,DC48V,150A,400AH	3																																			
151	直流電源装置	200V3φ,DC48V,150A,500AH	4																																			
152	直流電源装置	200V3φ,DC48V,150A,600AH	5																																			
153	直流電源装置	200V3φ,DC48V,150A,800AH	1																																			
154	直流電源装置	200V3φ,DC48V,200A,700AH	2																																			

別表2 点検対象機器一覧表

別表2 点検対象機器一覧表			38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	
項目		摘要	R 8 年度 点検 対象 合計	安濃 ダム	君ヶ 野ダム	宮川 ダム	北勢 水道 事務所	中勢 水道 事務所	南勢 水道 事務所	四日市 港管 理組 合	北勢 防災 拠点	伊賀 防災 拠点	伊勢志 摩防 災拠 点	東紀州（紀北） 防災拠 点	東紀州（紀南） 防災拠 点	NPO三 重	こころの 復興セ ンター	動物愛 護推進 センター	北部浄 化セン ター	南部浄 化セン ター	富出川 左岸浄 化セン ター	松阪浄 化セン ター	宮川浄 化セン ター	志登茂 川浄化 センタ ー	津市	四日市 市	伊勢市	伊勢市 小俣	伊勢市 防災セ ンター	松阪市	松阪市 三雲	松阪市 飯野	松阪市 飯南	松阪市 飯高	桑名市	桑名市 多度	鈴鹿市	
	■付帯工事設備																																					
155	空調設備(室内機)	200V 1φ、5.6KW 壁掛	7																																			
156	空調設備(室外機)	200V 1φ、5.6KW	7																																			
157	空調設備(室内機)	200V 1φ、7.1KW 壁掛	17																																			
158	空調設備(室外機)	200V 1φ、7.1KW	17																																			
159	空調設備(室内機)	200V 3φ、10KW 壁掛	2																																			
160	空調設備(室内機)	200V 3φ、10KW 壁掛ツイン	4																																			
161	空調設備(室内機)	200V 3φ、10KW 天吊ツイン	6																																			
162	空調設備(室内機)	200V 3φ、10KW 天吊	1																																			
163	空調設備(室内機)	200V 3φ、10KW 床置ツイン	2																																			
164	空調設備(室内機)	200V 3φ、10KW 天井カセット	2																																			
165	空調設備(室外機)	200V 3φ、10KW	10																																			
166	空調設備(室内機)	200V 3φ、14KW 天吊ツイン	2																																			
167	空調設備(室内機)	200V 3φ、14KW 天吊	1																																			
168	空調設備(室外機)	200V 3φ、14KW	2																																			
169	空調設備(室内機)	200V 3φ、22.4KW 壁掛ツイン	2																																			
170	空調設備(室外機)	200V 3φ、22.4KW	1																																			
171	空調設備(室内機)	200V 3φ、25KW 壁掛	4																																			
172	空調設備(室外機)	200V 3φ、25KW	4																																			
	■可搬型衛星通信設備																																					
173	可搬型衛星通信設備(JRC製)	(可搬型)	1																																			
174	STB		1																																			
175	伝送予約端末		1																																			
176	VoIP		1																																			
177	電話		1																																			
178	モニタ	液晶ディスプレイ	1																																			
179	可搬型衛星通信設備(JRC製、消防局)	(可搬型)	11																																			
180	STB		11																																			
181	伝送予約端末		11																																			
182	VoIP		11																																			
183	電話		11																																			
184	モニタ	液晶ディスプレイ	11																																			

別表2 点検対象機器一覧表

項目		摘要	R 8年度点検対象合計	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72
				安濃ダム	君ヶ野ダム	宮川ダム	北勢水道事務所	中勢水道事務所	四日市港管理組合	北勢防災拠点	伊賀防災拠点	伊勢志摩防災拠点	東紀州へ紀南へ防災拠点	東紀州へ紀南へ防災拠点	NPO三重	こころの医療センター	一志病院	動物愛護推進センター	北部浄化センター	南部浄化センター	置出川左岸浄化センター	宮川浄化センター	松阪浄化センター	志登茂川浄化センター	津市	四日市市	伊勢市	伊勢市小俣	伊勢市防災センター	松阪市	松阪市三雲	松阪市越野	松阪市飯南	松阪市飯高	桑名市	桑名市多度	鈴鹿市	
	■映像設備																																					
185	マトリクススイッチャ		1																																			
186	タッチパネル	無線統制室	3																																			
187	デジタルシリアル信号変換器	ビデオ入力	8																																			
188	デジタルシリアル信号変換器	アナログRGB信号入力	27																																			
189	デジタルシリアル信号変換器	DVIHDMI入力	12																																			
190	ワンセグチューナ	9画面	1																																			
191	デジタルシリアル信号変換器	HDMItoDVI出力	29																																			
192	デジタルシリアル信号光延長器	送信器	54																																			
193	BMGLinkフレームシンクロナイザー		29																																			
194	デジタルシリアル信号光延長器	受信器	14																																			
195	デジタルシリアル信号分配器	DVIHDMI信号	6																																			
196	信号変換器	HDMI入力、ビデオ出力	2																																			
197	信号変換器	HDMI入力、RGB出力	9																																			
198	OFDM変調器		2																																			
199	モニターテレビ	65インチ	6																																			
200	モニターテレビ	42インチ	30																																			
201	モニターテレビ	館内共聴用42インチ	3																																			
202	モニターテレビ	32インチ	7																																			
203	モニターテレビ	共聴用32インチ	1																																			
204	モニターテレビ	19インチ	6																																			
205	モニターテレビ	15.6インチ	1																																			
206	HDカメラ		11																																			
207	PoEインジェクター		11																																			
208	HDカメラ操作器		1																																			
209	音声DSP		1																																			
210	音声調整パネル		1																																			
211	PoEインジェクター		1																																			
212	音声DSP		1																																			
213	音声DSP 16x16		4																																			
214	音声調整パネル		6																																			
215	PoEインジェクター		6																																			
216	システム制御部		4																																			
217	映像用スイッチングHUB		10																																			
218	センターユニット		2																																			
219	アンテナステーション		4																																			
220	メディアコンバータA		17																																			
221	メディアコンバータB		17																																			
222	電源制御部		10																																			
223	音声用スイッチングHUB		10																																			
224	HDMI光送信器	CRO-FD24TX	14																																			
225	HDMI光受信器	CRO-FD24RX	53																																			
226	HD-SDIコンバータ	CRO-I2SC	18																																			
227	拡声設備用センターマイク	WX-CM200	1																																			
228	ディエンベデッダ	CRO-AE19	2																																			
229	インラインコントローラ	DCE-1	11																																			
230	スピーカー	RM-3	1																																			
231	マトリクスミキサー		1																																			
232	高画質TV会議装置		13																																			
	■ネットワーク設備																																					
233	ネットワーク機器		1																																			

別表2 点検対象機器一覧表

[illegible]

別表2 点検対象機器一覧表

			73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	
項目		摘要	R 8 年度 点検 対象 合計	名張市	尾鷲市	亀山市	鳥羽市	熊野市	いなべ市	志摩市	志摩市磯部	伊賀市	木曽町	東員町	菟野町	朝日町	川越町	多気町勢和	明和町	大台町	玉城町	度会町	大紀町	大紀町錦	(南伊勢郡勢和町)	南伊勢町南島	紀北町	紀北町海山	御浜町	紀宝町	桑名市	四日市市湯防	菟野町	鈴鹿市	亀山市	津市	松阪市	
	■ネットワーク管理系設備																																					
52	ネットワーク管理装置		1																																			
53	ネットワーク管理装置(コンソール)		1																																			
54	運用操作装置	統制室×2、講堂棟×1	3																																			
55	放送方監視制御装置		41																																			
56	運用操作装置(ディスプレイ)		3																																			
57	警報着信装置	NMS/バトライト	1																																			
	■一斉系設備																																					
58	一斉指令サーバ		1																																			
59	一斉指令台(処理部)		2																																			
60	一斉指令台(モニタ)		2																																			
61	気象情報配信サーバ		1																																			
62	防災気象情報提供装置		1																																			
63	映像配信用一斉エンコーダ		1																																			
64	一斉指令スキャナ		2																																			
65	一斉指令マイク		2																																			
66	気象情報表示版システム		1																																			
67	一斉受令端末(処理部)		133	3	2	2	2	2	2	1	1	1	2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1
68	一斉受令端末(ディスプレイ)		133	3	2	2	2	2	2	1	1	1	2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1
69	一斉受令端末(スピーカ)		133	3	2	2	2	2	2	1	1	1	2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1
70	受令確認装置		134	3	2	2	2	2	2	1	1	1	2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1
71	一斉受令端末(ノートパソコン)		48	1		1	1	1	1	1			1	2	1		1	1	1	1	1				1		2		1	1	1		1				1	
72	大型情報表示板(モニタ)		81	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	
73	大型情報表示板(処理部)		85	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
74	大型情報表示板(スピーカ)		62	2	1	1	1		1	1				1		1	1		1	1	1	1	1	1		1			1	1		1	1			1		
75	大型情報表示板(モニタ)	※可動架台用50インチ	3																																			
76	大型情報表示板(スピーカ)	※可動架台用50インチ	3																																			
77	インタラクティブ電子黒板	プロジェクター	12																																			
78	インタラクティブ電子黒板	ボードスタンド	12																																			
79	電子黒板操作端末		2																																			
80	WEBカメラ		64	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		1	1		1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	
81	マイクスピーカ		64	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		1	1		1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	
82	タイムサーバー		1																																			
83	プロジェクタ		1																																			
84	屋外カメラ	ハウジング 回転台 カメラ台含む	13																																			

別表2 点検対象機器一覧表

別表2 点検対象機器一覧表

			R 8 年 度 点 検 対 象 合 計	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107
項目		摘要		名張市	尾鷲市	亀山市	鳥羽市	熊野市	いなべ市	志摩市	志摩市磯部	伊賀市	木曽町	東員町	菟野町	朝日町	川越町	多気町勢和	多気町	明和町	大台町	玉城町	度会町	大紀町	大紀町錦	(南伊勢線) 南伊勢町	南伊勢町南島	紀北町	紀北町海山	御浜町	紀宝町	桑名市	四日市消防	菟野消防	鈴鹿消防	亀山消防	津消防	松阪消防
	■有線系設備																																					
85	県庁コアルータ	県庁コアルータ	2																																			
86	支節局ルータ	支節局ルータ	13																																			
87	端末局ルータ	端末局ルータ	70	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
88	中継局ルータ	中継局ルータ	46																																			
89	県庁コアL3-SW	県庁コアL3-SW	2																																			
90	多重無線中継L2-SW	多重無線中継L2-SW	50																																			
91	L2-SW(24ポート)	L2-SW 24ポート	42																							1												
92	L2-SW(16ポート)	L2-SW 16ポート	82	1	1	1	2	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
93	L2-SW(8ポート)	L2-SW 8ポート(宿直・執務室・情報コンセント用等)	102	3	1	3	2	2	1	1		2	1	1	2	2	2	1	1	2	3	1	2	1	1	3		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1
94	L2-SW(8ポート)	L2-SW 8ポート(固定局端末装置架分)	69	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
95	2ポートセクタ	2ポートセクタ	91																																			
96	2ポートセクタ用サブブラック(12スロット)	2ポートセクタ用サブブラック(12s)	4																																			
97	2ポートセクタ用サブブラック(6スロット)	2ポートセクタ用サブブラック(6s)	21																																			
98	SD-WANコントローラ	SD-WANコントローラ	3																																			
99	SD-WANコントローラ	SD-WANコントローラ	2																																			
100	無線アクセスポイント	無線アクセスポイント	12																							1												
101	VPNルータ(大規模)	VPNルータ(大規模)	4																																			
102	VPNルータ(端末局)	VPNルータ(端末局)	51																																			
103	IP変換器(音声)	IP変換器(音声)	12																																			
104	IP変換器(データ)	IP変換器(データ)	20																																			
105	AP用PoE+インジェクタ	AP用PoE+インジェクタ	12																							1												
106	VDSLモデム	VDSLモデム	2																																			
107	シリアルインターフェースケーブル	IP変換器(データ)用シリアルインターフェースケーブル	20																																			

別表2 点検対象機器一覧表

項目	摘要	R 8 年度 点 検 対 象 合 計	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107
			名張市	尾鷲市	亀山市	鳥羽市	熊野市	いなべ市	志摩市	志摩市磯部	伊賀市	木曽町	東員町	菟野町	朝日町	川越町	多気町勢和	明和町	玉城町	度会町	大紀町	大紀町錦	(南伊勢郡勢和町)	南伊勢町	南伊勢町南島	紀北町海山	紀北町	御浜町	紀宝町	桑名市	四日市市消防	菟野市消防	鈴鹿市消防	亀山市消防	津市消防	松坂市消防	
■電源系設備																																					
108	交流無停電電源装置(UPS)	7.5kVA(統制室)	1																																		
109	交流無停電電源装置(UPS)	40kVA(機械室)	1																																		
110	交流無停電電源装置(UPS)	40kVA(シェルター)	1																																		
111	交流無停電電源装置(UPS)	5.0kVA(講堂)	1																																		
112	交流無停電電源装置(UPS)	0.5kVA(VPN用)	37	1		1				1			1	1					1	1	1	1	1	1								1					
113	交流無停電電源装置(UPS)	1.0kVA(一斉用)	130	2	2	2	2	2	2	1	1	1	2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1
114	交流無停電電源装置(UPS)	1.0kVA(固定端末架用)	122	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
115	交流無停電電源装置(UPS)	1.0kVA(Sシステム統制用)	3																																		
116	交流無停電電源装置(UPS)	1.5kVA(Sシステム端末用)	1																																		
117	交流無停電電源装置(UPS)	1.5KVA	1																																		
118	リチウムイオン電池	5KWh、1.5KVA	1																																		
119	自動発動発電装置	屋外型、200V 3φ 2W、7.5KVA	1																																		
120	自動発動発電装置	屋外型、200V 1φ 3W、60KVA	1																																		
121	自動発動発電装置	屋外型、200V 3φ 3W、24KVA	2																																		
122	自動発動発電装置	屋外型、200V 1φ 3W、30KVA	2																																		
123	自動発動発電装置	屋外型、200V 3φ 3W、35KVA	12																																		
124	自動発動発電装置	屋外型、200V 1φ 3W、35KVA	12																																		
125	自動発動発電装置	屋外型、200V 3φ 3W、45KVA	1																																		
126	自動発動発電装置	屋外型、200V 3φ 3W、225KVA	1																																		
127	自動発動発電装置	端末局 5KVA	24		1						1		1			1	1	1		1	1	1	1	0		1	1	1		1							
128	燃料タンク	7800L	1																																		
129	燃料タンク	1900L	1																																		
130	燃料タンク	990L	28																																		
131	燃料タンク	950L	1																																		
132	燃料タンク	800L	1																																		
133	DC/ACインバータ	2kVA	34																																		
134	DC/ACインバータ	3kVA	1																																		
135	耐雷トランス	屋外、200V 1φ 3W、40KVA	15																																		
136	耐雷トランス	屋外、200V 1φ 3W、75KVA	1																																		
137	耐雷トランス	屋外、200V 3φ 3W、30KVA	2																																		
138	耐雷トランス	屋外、200V 1φ 3W、20KVA	1																																		
139	耐雷トランス	屋外、200V 3φ 3W、20KVA	1																																		
140	耐雷トランス	屋外、200V 3φ 3W、40KVA	1																																		
141	直流電源装置	200V1φ,DC48V,150A,400AH	1																																		
142	直流電源装置	200V1φ,DC48V,150A,500AH	1																																		
143	直流電源装置	200V1φ,DC48V,150A,1000AH	2																																		
144	直流電源装置	200V1φ,DC48V,200A,700AH	4																																		
145	直流電源装置	200V1φ,DC48V,200A,750AH	6																																		
146	直流電源装置	200V1φ,DC48V,200A,800AH	1																																		
147	直流電源装置	200V1φ,DC48V,200A,900AH	2																																		
148	直流電源装置	200V1φ,DC48V,300A,1500AH	1																																		
149	直流電源装置	200V3φ,DC48V,150A,300AH	1																																		
150	直流電源装置	200V3φ,DC48V,150A,400AH	3																																		
151	直流電源装置	200V3φ,DC48V,150A,500AH	4																																		
152	直流電源装置	200V3φ,DC48V,150A,600AH	5																																		
153	直流電源装置	200V3φ,DC48V,150A,800AH	1																																		
154	直流電源装置	200V3φ,DC48V,200A,700AH	2																																		

別表2 点検対象機器一覧表

別表2 点検対象機器一覧表			73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107		
項目		摘要	R 8年度点検対象合計	名張市	尾鷲市	亀山市	鳥羽市	熊野市	いなべ市	志摩市	志摩市磯部	伊賀市	木曽町	東員町	菟野町	朝日町	川越町	多気町勢和	明和町	玉城町	度会町	大紀町	大紀町錦	(南伊勢郡勢和町)	(南伊勢郡南島町)	南伊勢町南島	紀北町	紀北町海山	御浜町	紀宝町	桑名消防	四日市消防	菟野消防	鈴鹿消防	亀山消防	津消防	松阪消防		
	■付帯工事設備																																						
155	空調設備(室内機)	200V 1φ、5.6KW 壁掛	7																																				
156	空調設備(室外機)	200V 1φ、5.6KW	7																																				
157	空調設備(室内機)	200V 1φ、7.1KW 壁掛	17																																				
158	空調設備(室外機)	200V 1φ、7.1KW	17																																				
159	空調設備(室内機)	200V 3φ、10KW 壁掛	2																																				
160	空調設備(室内機)	200V 3φ、10KW 壁掛ツイン	4																																				
161	空調設備(室内機)	200V 3φ、10KW 天吊ツイン	6																																				
162	空調設備(室内機)	200V 3φ、10KW 天吊	1																																				
163	空調設備(室内機)	200V 3φ、10KW 床置ツイン	2																																				
164	空調設備(室内機)	200V 3φ、10KW 天井カセット	2																																				
165	空調設備(室外機)	200V 3φ、10KW	10																																				
166	空調設備(室内機)	200V 3φ、14KW 天吊ツイン	2																																				
167	空調設備(室内機)	200V 3φ、14KW 天吊	1																																				
168	空調設備(室外機)	200V 3φ、14KW	2																																				
169	空調設備(室内機)	200V 3φ、22.4KW 壁掛ツイン	2																																				
170	空調設備(室外機)	200V 3φ、22.4KW	1																																				
171	空調設備(室内機)	200V 3φ、25KW 壁掛	4																																				
172	空調設備(室外機)	200V 3φ、25KW	4																																				
	■可搬型衛星通信設備																																						
173	可搬型衛星通信設備(JRC製)	(可搬型)	1																																				
174	STB		1																																				
175	伝送予約端末		1																																				
176	VoIP		1																																				
177	電話		1																																				
178	モニタ	液晶ディスプレイ	1																																				
179	可搬型衛星通信設備(JRC製、消防局)	(可搬型)	11																													1	1		1		1	1	
180	STB		11																														1	1		1		1	1
181	伝送予約端末		11																														1	1		1		1	1
182	VoIP		11																														1	1		1		1	1
183	電話		11																														1	1		1		1	1
184	モニタ	液晶ディスプレイ	11																														1	1		1		1	1

別表2 点検対象機器一覧表

		R 8 年度 点 検 対 象 合 計	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107
項目		摘要	名張市	尾鷲市	亀山市	鳥羽市	熊野市	いなべ市	志摩市	志摩市磯部	伊賀市	木曽町	東員町	菟野町	朝日町	川越町	多気町勢和	明和町	大台町	玉城町	度会町	大紀町	大紀町錦	(南伊勢町) (南伊勢町)	南伊勢町南島	紀北町	紀北町海山	御浜町	紀宝町	桑名市	四日市市湊防	菟野町	鈴鹿市	亀山市	津市	松阪市	
	■映像設備																																				
185	マトリクススイッチャ		1																																		
186	タッチパネル	無線統制室	3																																		
187	デジタルシリアル信号変換器	ビデオ入力	8																																		
188	デジタルシリアル信号変換器	アナログRGB信号入力	27																																		
189	デジタルシリアル信号変換器	DVIHDMI入力	12																																		
190	ワンセグチューナ	9画面	1																																		
191	デジタルシリアル信号変換器	HDMItoV出力	29																																		
192	デジタルシリアル信号光延長器	送信器	54																																		
193	BMGLinkフレームシンクロナイザー		29																																		
194	デジタルシリアル信号光延長器	受信器	14																																		
195	デジタルシリアル信号分配器	DVIHDMI信号	6																																		
196	信号変換器	HDMI入力、ビデオ出力	2																																		
197	信号変換器	HDMI入力、RGB出力	9																																		
198	OFDM変調器		2																																		
199	モニターテレビ	65インチ	6																																		
200	モニターテレビ	42インチ	30																																		
201	モニターテレビ	館内共聴用42インチ	3																																		
202	モニターテレビ	32インチ	7																																		
203	モニターテレビ	共聴用32インチ	1																																		
204	モニターテレビ	19インチ	6																																		
205	モニターテレビ	15.6インチ	1																																		
206	HDカメラ		11																																		
207	PoEインジェクター		11																																		
208	HDカメラ操作器		1																																		
209	音声DSP		1																																		
210	音声調整パネル		1																																		
211	PoEインジェクター		1																																		
212	音声DSP		1																																		
213	音声DSP 16x16		4																																		
214	音声調整パネル		6																																		
215	PoEインジェクター		6																																		
216	システム制御部		4																																		
217	映像用スイッチングHUB		10																																		
218	センターユニット		2																																		
219	アンテナステーション		4																																		
220	メディアコンバータA		17																																		
221	メディアコンバータB		17																																		
222	電源制御部		10																																		
223	音声用スイッチングHUB		10																																		
224	HDMI光送信器	CRO-FD24TX	14																																		
225	HDMI光受信器	CRO-FD24RX	53																																		
226	HD-SDIコンバータ	CRO-I2SC	18																																		
227	拡声設備用センターマイク	WX-CM200	1																																		
228	ディエンベッダ	CRO-AE19	2																																		
229	インラインコントローラ	DCE-1	11																																		
230	スピーカー	RM-3	1																																		
231	マトリクスミキサー		1																																		
232	高画質TV会議装置		13																																		
	■ネットワーク設備																																				
233	ネットワーク機器		1																																		

別表2 点検対象機器一覧表

[illegible]

別表2 点検対象機器一覧表

別表2 点検対象機器一覧表			108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142
項目		摘要	R 8 年 度 点 検 対 象 合 計	伊勢消防	鳥羽消防	志摩消防	紀勢消防	三重紀北消防	熊野消防	伊賀消防	名張消防	三重北消防指令センター	三重県警察本部	桑名警察署	いなべ警察署	四日市北警察署	四日市南警察署	四日市西警察署	亀山警察署	鈴鹿警察署	津南警察署	松阪警察署	大台警察署	伊勢警察署	鳥羽警察署	尾鷲警察署	熊野警察署	紀宝警察署	伊賀警察署	名張警察署	久居陸上自衛隊	明野陸上自衛隊	四日市海上保安部	鳥羽海上保安部	尾鷲海上保安部	第四管区海上保安本部	東海農政局三重県拠点
	■ネットワーク管理系設備																																				
52	ネットワーク管理装置		1																																		
53	ネットワーク管理装置(コンソール)		1																																		
54	運用操作装置	統制室×2、講堂棟×1	3																																		
55	遠隔方監視制御装置		41																																		
56	運用操作装置(ディスプレイ)		3																																		
57	警報着信装置	NMS/バトライト	1																																		
	■一斉系設備																																				
58	一斉指令サーバ		1																																		
59	一斉指令台(処理部)		2																																		
60	一斉指令台(モニタ)		2																																		
61	気象情報配信サーバ		1																																		
62	防災気象情報提供装置		1																																		
63	映像配信用一斉エンコーダ		1																																		
64	一斉指令スキャナ		2																																		
65	一斉指令マイク		2																																		
66	気象情報表示版システム		1																																		
67	一斉受令端末(処理部)		133	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																2	2			1		
68	一斉受令端末(ディスプレイ)		133	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																2	2			1		
69	一斉受令端末(スピーカー)		133	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																2	2			1		
70	受令確認装置		134	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																2	2			1		
71	一斉受令端末(ノートパソコン)		48		1	1	1	1			1	1																									
72	大型情報表示板(モニタ)		81	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1																	1			1		
73	大型情報表示板(処理部)		85	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																1	1			1		
74	大型情報表示板(スピーカ)		62	1	1	1	1	1			1	1		1																						1	
75	大型情報表示板(モニタ)	※可動架台用50インチ	3																																		
76	大型情報表示板(スピーカ)	※可動架台用50インチ	3																																		
77	インタラクティブ電子黒板	プロジェクター	12																																		
78	インタラクティブ電子黒板	ボードスタンド	12																																		
79	電子黒板操作端末		2																																		
80	WEBカメラ		64	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																		1	1			1	
81	マイクスピーカー		64	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																		1	1			1	
82	タイムサーバー		1																																		
83	プロジェクタ		1																																		
84	屋外カメラ	ハウジング 回転台 カメラ台含む	13																																		

別表2 点検対象機器一覧表

別表2 点検対象機器一覧表			108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142
項目	摘要	R 8年度点検対象合計	伊勢消防	鳥羽消防	志摩消防	紀勢消防	三重紀北消防	熊野消防	伊賀消防	名張消防	三重北消防指令センター	三重県警察本部	桑名警察署	いなべ警察署	四日市北警察署	四日市南警察署	四日市西警察署	亀山警察署	鈴鹿警察署	津警察署	津南警察署	松阪警察署	大台警察署	伊勢警察署	鳥羽警察署	尾鷲警察署	熊野警察署	紀宝警察署	伊賀警察署	名張警察署	久居陸上自衛隊	明野陸上自衛隊	四日市海上保安部	鳥羽海上保安部	尾鷲海上保安部	第四管区海上保安本部	東海農政局三重県拠点
	■有線系設備																																				
85	県庁コアルータ	県庁コアルータ	2																																		
86	支部局ルータ	支部局ルータ	13																																		
87	端末局ルータ	端末局ルータ	70	1	1	1	1	1	1	1	1	1																			1	1					
88	中継局ルータ	中継局ルータ	46																																		
89	県庁コアL3-SW	県庁コアL3-SW	2																																		
90	多重無線中継L2-SW	多重無線中継L2-SW	50																																		
91	L2-SW(24ポート)	L2-SW 24ポート	42																																		
92	L2-SW(16ポート)	L2-SW 16ポート	82	1	1	1	1	1	1	1	1		1																			1	1			1	
93	L2-SW(8ポート)	L2-SW 8ポート(宿直・執務室・情報コンセント用等)	102		1	1		1	1	1	1	1	2																			2	2				
94	L2-SW(8ポート)	L2-SW 8ポート(固定局端末装置架分)	69	1	1	1	1	1	1	1	1		1																			1	1			1	
95	2ポートセクタ	2ポートセクタ	91																																		
96	2ポートセクタ用サブブラック(12スロット)	2ポートセクタ用サブブラック(12s)	4																																		
97	2ポートセクタ用サブブラック(6スロット)	2ポートセクタ用サブブラック(6s)	21																																		
98	SD-WANコントローラ	SD-WANコントローラ	3																																		
99	SD-WANコントローラ	SD-WANコントローラ	2																																		
100	無線アクセスポイント	無線アクセスポイント	12																																		
101	VPNルータ(大規模)	VPNルータ(大規模)	4																																		
102	VPNルータ(端末局)	VPNルータ(端末局)	51																																		
103	IP変換器(音声)	IP変換器(音声)	12																																		
104	IP変換器(データ)	IP変換器(データ)	20																																		
105	AP用PoE+インジェクタ	AP用PoE+インジェクタ	12																																		
106	VDSLモデム	VDSLモデム	2																																		
107	シリアルインターフェースケーブル	IP変換器(データ)用シリアルインターフェースケーブル	20																																		

別表2 点検対象機器一覧表

別表2 点検対象機器一覧表			108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142
項目		摘要	R8年度点検対象合計	伊勢消防	鳥羽消防	志摩消防	紀勢消防	三重紀北消防	熊野消防	伊賀消防	名張消防	三重北消防指令センター	三重県警本部	桑名警察署	いなべ警察署	四日市北警察署	四日市南警察署	四日市西警察署	亀山警察署	鈴鹿警察署	津警察署	津南警察署	松阪警察署	大台警察署	伊勢警察署	鳥羽警察署	尾鷲警察署	紀宝警察署	伊賀警察署	名張警察署	久居陸上自衛隊	明野陸上自衛隊	四日市海上保安部	鳥羽海上保安部	尾鷲海上保安部	第四管区海上保安本部	東海農政局三重県拠点
	■電源系設備																																				
108	交流無停電電源装置 (UPS)	7.5kVA(統制室)	1																																		
109	交流無停電電源装置 (UPS)	40kVA(機械室)	1																																		
110	交流無停電電源装置 (UPS)	40kVA(シェルター)	1																																		
111	交流無停電電源装置 (UPS)	5.0kVA(講堂)	1																																		
112	交流無停電電源装置 (UPS)	0.5KVA(VPN用)	37				1		1																												
113	交流無停電電源装置 (UPS)	1.0kVA(一斉用)	130	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																							1	
114	交流無停電電源装置 (UPS)	1.0kVA(固定端末架用)	122	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
115	交流無停電電源装置 (UPS)	1.0kVA(Sシステム統制用)	3																																		
116	交流無停電電源装置 (UPS)	1.5kVA(Sシステム端末用)	1																																		
117	交流無停電電源装置 (UPS)	1.5KVA	1																																		1
118	リチウムイオン電池	5KWh、1.5KVA	1																																		
119	自動発動発電装置	屋外型、200V 3φ 2W、7.5KVA	1																																		
120	自動発動発電装置	屋外型、200V 1φ 3W、60KVA	1																																		
121	自動発動発電装置	屋外型、200V 3φ 3W、24KVA	2																																		
122	自動発動発電装置	屋外型、200V 1φ 3W、30KVA	2																																		
123	自動発動発電装置	屋外型、200V 3φ 3W、35KVA	12																																		
124	自動発動発電装置	屋外型、200V 1φ 3W、35KVA	12																																		
125	自動発動発電装置	屋外型、200V 3φ 3W、45KVA	1																																		
126	自動発動発電装置	屋外型、200V 3φ 3W、225KVA	1																																		
127	自動発動発電装置	端末局 5KVA	24				1	1																												1	
128	燃料タンク	7800L	1																																		
129	燃料タンク	1900L	1																																		
130	燃料タンク	990L	28																																		
131	燃料タンク	950L	1																																		
132	燃料タンク	800L	1																																		
133	DC/ACインバータ	2kVA	34																																		
134	DC/ACインバータ	3kVA	1																																		
135	耐雷トランス	屋外、200V 1φ 3W、40KVA	15																																		
136	耐雷トランス	屋外、200V 1φ 3W、75KVA	1																																		
137	耐雷トランス	屋外、200V 3φ 3W、30KVA	2																																		
138	耐雷トランス	屋外、200V 1φ 3W、20KVA	1																																		
139	耐雷トランス	屋外、200V 3φ 3W、20KVA	1																																		
140	耐雷トランス	屋外、200V 3φ 3W、40KVA	1																																		
141	直流電源装置	200V1φ、DC48V、150A、400AH	1																																		
142	直流電源装置	200V1φ、DC48V、150A、500AH	1																																		
143	直流電源装置	200V1φ、DC48V、150A、1000AH	2																																		
144	直流電源装置	200V1φ、DC48V、200A、700AH	4																																		
145	直流電源装置	200V1φ、DC48V、200A、750AH	6																																		
146	直流電源装置	200V1φ、DC48V、200A、800AH	1																																		
147	直流電源装置	200V1φ、DC48V、200A、900AH	2																																		
148	直流電源装置	200V1φ、DC48V、300A、1500AH	1																																		
149	直流電源装置	200V3φ、DC48V、150A、300AH	1																																		
150	直流電源装置	200V3φ、DC48V、150A、400AH	3																																		
151	直流電源装置	200V3φ、DC48V、150A、500AH	4																																		
152	直流電源装置	200V3φ、DC48V、150A、600AH	5																																		
153	直流電源装置	200V3φ、DC48V、150A、800AH	1																																		
154	直流電源装置	200V3φ、DC48V、200A、700AH	2																																		

別表2 点検対象機器一覧表

別表2 点検対象機器一覧表			108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	
項目		摘要	R 8 年度 点検 対象 合計	伊勢消防	鳥羽消防	志摩消防	紀勢消防	三重紀北消防	熊野消防	伊賀消防	名張消防	三重北消防指令センター	三重県警察本部	桑名警察署	いなべ警察署	四日市北警察署	四日市南警察署	四日市西警察署	亀山警察署	鈴鹿警察署	津警察署	津南警察署	松阪警察署	大台警察署	伊勢警察署	鳥羽警察署	尾鷲警察署	熊野警察署	紀宝警察署	伊賀警察署	名張警察署	久居陸上自衛隊	明野陸上自衛隊	四日市海上保安部	鳥羽海上保安部	尾鷲海上保安部	第四管区海上保安本部	東海農政局三重県拠点
	■付帯工事設備																																					
155	空調設備(室内機)	200V 1φ、5.6KW 壁掛	7																																			
156	空調設備(室外機)	200V 1φ、5.6KW	7																																			
157	空調設備(室内機)	200V 1φ、7.1KW 壁掛	17																																			
158	空調設備(室外機)	200V 1φ、7.1KW	17																																			
159	空調設備(室内機)	200V 3φ、10KW 壁掛	2																																			
160	空調設備(室内機)	200V 3φ、10KW 壁掛ツイン	4																																			
161	空調設備(室内機)	200V 3φ、10KW 天吊ツイン	6																																			
162	空調設備(室内機)	200V 3φ、10KW 天吊	1																																			
163	空調設備(室内機)	200V 3φ、10KW 床置ツイン	2																																			
164	空調設備(室内機)	200V 3φ、10KW 天井カセット	2																																			
165	空調設備(室外機)	200V 3φ、10KW	10																																			
166	空調設備(室内機)	200V 3φ、14KW 天吊ツイン	2																																			
167	空調設備(室内機)	200V 3φ、14KW 天吊	1																																			
168	空調設備(室外機)	200V 3φ、14KW	2																																			
169	空調設備(室内機)	200V 3φ、22.4KW 壁掛ツイン	2																																			
170	空調設備(室外機)	200V 3φ、22.4KW	1																																			
171	空調設備(室内機)	200V 3φ、25KW 壁掛	4																																			
172	空調設備(室外機)	200V 3φ、25KW	4																																			
	■可搬型衛星通信設備																																					
173	可搬型衛星通信設備(JRC製)	(可搬型)	1																																			
174	STB		1																																			
175	伝送予約端末		1																																			
176	VoIP		1																																			
177	電話		1																																			
178	モニタ	液晶ディスプレイ	1																																			
179	可搬型衛星通信設備(JRC製、消防局)	(可搬型)	11	1	1	1	1	1	1	1																												
180	STB		11	1	1	1	1	1	1	1																												
181	伝送予約端末		11	1	1	1	1	1	1	1																												
182	VoIP		11	1	1	1	1	1	1	1																												
183	電話		11	1	1	1	1	1	1	1																												
184	モニタ	液晶ディスプレイ	11	1	1	1	1	1	1	1																												

別表2 点検対象機器一覧表

[illegible]

別表2 点検対象機器一覧表

			143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	
項目	概要	R 8 年度 点 検 対 象 合 計	津 地 方 気 象 台	N H K 津 放 送 局	三 重 テ レ ビ 放 送	三 重 工 フ ェ ム 放 送	三 重 大 学 附 属 病 院	総 合 医 療 セ ン タ ー	伊 勢 赤 十 字 病 院	日 本 赤 十 字 社 三 重 県 支 部	鈴 鹿 中 央 病 院	松 阪 市 民 病 院	尾 鷲 病 院	上 野 病 院	三 重 県 交 通 会	市 立 四 日 市 病 院	いな べ 病 院	志 摩 病 院	松 阪 中 央 病 院	済 生 会 松 阪 病 院	名 張 市 立 病 院	市 立 伊 勢 病 院	豊 名 市 総 合 医 療 セ ン タ ー	三 重 中 央 医 療 セ ン タ ー	N T T 三 重 支 店	三 重 県 ト ラ ッ ク 協 会	中 部 電 力 パ ワ ー グ リ ッ ト	三 重 交 通	勢 水 丸		
■多重系設備																															
1	バラボラアンテナ	7.5GHz帯 レーム付 1.2mΦ	4																												
2	バラボラアンテナ	7.5GHz帯 レーム付 2mΦ	50																												
3	バラボラアンテナ	7.5GHz帯 レーム付 2mΦ SD	4																												
4	バラボラアンテナ	7.5GHz帯 レーム付 3mΦ SD	12																												
5	バラボラアンテナ	18GHz帯 FWA 60cmΦ	3	1																											
6	バラボラアンテナ	18GHz帯 FWA 120cmΦ	1																												
7	多重無線通信装置	7.5GHz帯中容量 13Mbps	46																												
8	多重無線通信装置	7.5GHz帯中容量 28Mbps	6																												
9	多重無線通信装置	7.5GHz帯大容量 52Mbps	6																												
10	多重無線通信装置	7.5GHz帯大容量 104Mbps	2																												
11	多重無線通信装置	7.5GHz帯大容量 208Mbps	2																												
12	18GHz帯FWA装置	18GHz帯中容量 13Mbps	4	1																											
13	乾燥空気充填装置		38																												
14	無線データ伝送装置	FWA無線通信装置(25GHz)	2																												
■単一系設備																															
15	MCA回線制御装置		1																												
16	MCA運用管理装置(COM)	本体、ディスプレイ、端末を含む	1																												
17	MCA運用管理端末	本体、ディスプレイ、端末を含む	1																												
18	MCA指令台		1																												
19	固定端末局装置	5W、2ch、アダプター付	65																												
20	固定端末局装置	5W、1ch、アダプター付	53	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
21	半固定局無線装置		10																								1	1	1	1	
22	端末局接続制御装置(DPC)		118	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
23	車載型無線通信装置		97																												
24	携帯型無線通信装置	※浄化センターは2W	36																											1	
25	260MHz帯空中線	基地局用(受信:1 送信:1)無指向性	5																												
26	260MHz帯空中線	基地局用(受信:1 送信:1)指向性	18																												
27	260MHz帯空中線	固定端末局用 無指向性	14																								1	1	1	1	
28	260MHz帯空中線	固定端末局用 指向性	179	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
29	260MHz帯空中線共用装置	7ch含む、4ch型	15																												
30	260MHz帯空中線共用装置	7ch含む、8ch型	7																												
31	260MHz帯空中線共用装置	7ch含む、12ch型	1																												
32	260MHz帯基地用無線装置	10W TDMA 4ch	15																												
33	260MHz帯基地用無線装置	10W TDMA 8ch	7																												
34	260MHz帯基地用無線装置	10W TDMA 12ch	1																												
■交換系設備																															
35	防災IP中継交換機	県庁統制局用	1																												
36	防災IP中継交換機	支部局・準支部局用	11																												
37	防災IP中継交換機	事務所統合型	1																												
38	防災IP中継交換機	市町局、消防本部局、県地域機関局等	119	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
39	保守コンソール	交換機用	1																												
40	FAX複合機(京セラ製)		89				1	1	1																						
41	アナログFAX(おたっくす)		67	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1
43	ホットライン電話機	多機能	11																												
44	ホットライン電話機	ホッソ電話	20																												
45	防災用IP電話機	多機能	152	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
46	防災用電話機	ホッソ電話	296	3	1	3	1	3	2	1	1	1	2	2	2	2	1	2	2	3	2	3	2	2	1	1	3			2	
47	コードレス電話機		15																												
48	スピーカーアンプ		12																												
49	防災用電話機	保健所用	10																												
50	アナログFAX(おたっくす)	保健所用	10																												
51	インバウンドリンガー		2																												

別表2 点検対象機器一覧表

別表2 点検対象機器一覧表			143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170
項目	概要	R8年度点検対象合計	津地気象台	NHK津放送局	三重テレビ放送	三重エフエム放送	三重大学附属病院	総合医療センター	伊勢赤十字病院	日本赤十字社三重県支部	鈴鹿中央病院	松阪市民病院	尾鷲総合病院	紀南病院	上野総合市民病院	三重県医師会	市立四日市病院	いなへ総合病院	志摩病院	松阪中央総合病院	済生会松阪総合病院	名張市立病院	市立伊勢総合病院	豊名市総合医療センター	三重中央医療センター	NTT三重支店	三重県トラック協会	中部電力パワーグリッド	三重交通	鷺水丸
	■ネットワーク管理系設備																													
52	ネットワーク管理装置		1																											
53	ネットワーク管理装置(コンソール)		1																											
54	運用操作装置	統制室×2、講堂棟×1	3																											
55	被遠方監視制御装置		41																											
56	運用操作装置(ディスプレイ)		3																											
57	警報着信装置	NMS/バトライト	1																											
	■一斉系設備																													
58	一斉指令サーバ		1																											
59	一斉指令台(処理部)		2																											
60	一斉指令台(モニタ)		2																											
61	気象情報配信サーバ		1																											
62	防災気象情報提供装置		1																											
63	映像配信用一斉エンコーダ		1																											
64	一斉指令スキャナ		2																											
65	一斉指令マイク		2																											
66	気象情報表示版システム		1																											
67	一斉受令端末(処理部)		133					1	1	1																				
68	一斉受令端末(ディスプレイ)		133					1	1	1																				
69	一斉受令端末(スピーカー)		133					1	1	1																				
70	受令確認装置		134					1	1	1																				
71	一斉受令端末(ノートパソコン)		48																				1							
72	大型情報表示板(モニタ)		81					1	1	1																				
73	大型情報表示板(処理部)		85					1	1	1																				
74	大型情報表示板(スピーカ)		62					1		1																				
75	大型情報表示板(モニタ)	※可動架台用50インチ	3																											
76	大型情報表示板(スピーカ)	※可動架台用50インチ	3																											
77	インタラクティブ電子黒板	プロジェクター	12																											
78	インタラクティブ電子黒板	ボードスタンド	12																											
79	電子黒板操作端末		2																											
80	WEBカメラ		64					1	1	1																				
81	マイクスピーカー		64					1	1	1																				
82	タイムサーバー		1																											
83	プロジェクタ		1																											
84	屋外カメラ	ハウジング 回転台 カメラ含む	13																											

別表2 点検対象機器一覧表

項目		摘要	R 8 年 度 点 検 対 象 合 計	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170
				津 地 方 気 象 台	N H K 津 放 送 局	三 重 テ レ ビ 放 送	三 重 工 フ ェ ム 放 送	三 重 大 学 附 属 病 院	総 合 医 療 セ ン タ ー	伊 勢 赤 十 字 病 院	日 本 赤 十 字 社 三 重 県 支 部	鈴 鹿 中 央 病 院	松 阪 市 民 病 院	尾 鷲 総 合 病 院	紀 南 病 院	上 野 総 合 市 民 病 院	三 重 県 交 通 会	市 立 四 日 市 病 院	いな べ 総 合 病 院	志 摩 病 院	松 阪 中 央 総 合 病 院	済 生 会 松 阪 総 合 病 院	名 張 市 立 病 院	市 立 伊 勢 総 合 病 院	豊 名 市 総 合 医 療 セ ン タ ー	三 重 中 央 医 療 セ ン タ ー	N T T 三 重 支 店	三 重 県 ト ラ ック 協 会	中 部 電 力 ハ ワ ー グ リ ッ ト	三 重 交 通	鷺 水 丸
■有線系設備																															
85	県庁コアルータ	県庁コアルータ	2																												
86	支那局ルータ	支那局ルータ	13																												
87	端末局ルータ	端末局ルータ	70	1																											
88	中継局ルータ	中継局ルータ	46																												
89	県庁コアL3-SW	県庁コアL3-SW	2																												
90	多重無線中継L2-SW	多重無線中継L2-SW	50																												
91	L2-SW(24ポート)	L2-SW 24ポート	42																												
92	L2-SW(16ポート)	L2-SW 16ポート	82	1				1	1	1																					
93	L2-SW(8ポート)	L2-SW 8ポート(宿直・執務室・情報コンセント用等)	102							1																					
94	L2-SW(8ポート)	L2-SW 8ポート(固定局端末装置架分)	69	1				1	1	1																					
95	2ポートセクタ	2ポートセクタ	91																												
96	2ポートセクタ用サブラック(12スロット)	2ポートセクタ用サブラック(12s)	4																												
97	2ポートセクタ用サブラック(6スロット)	2ポートセクタ用サブラック(6s)	21																												
98	SD-WANコントローラ	SD-WANコントローラ	3																												
99	SD-WANコントローラ	SD-WANコントローラ	2																												
100	無線アクセスポイント	無線アクセスポイント	12																												
101	VPNルータ(大規模)	VPNルータ(大規模)	4																												
102	VPNルータ(端末局)	VPNルータ(端末局)	51																												
103	IP変換器(音声)	IP変換器(音声)	12																												
104	IP変換器(データ)	IP変換器(データ)	20																												
105	AP用PoE+インジェクタ	AP用PoE+インジェクタ	12																												
106	VDSLモデム	VDSLモデム	2																												
107	シリアルインターフェースケーブル	IP変換器(データ)用シリアルインターフェースケーブル	20																												

別表2 点検対象機器一覧表

			143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	
項目		摘要	R 8 年度 点 検 対 象 合 計	津 地 方 気 象 台	N H K 津 放 送 局	三 重 テ レ ビ 放 送	三 重 工 フ ェ ム 放 送	三 重 大 学 附 属 病 院	総 合 医 療 セ ン タ ー	伊 勢 赤 十 字 病 院	日 本 赤 十 字 社 三 重 県 支 部	鈴 鹿 中 央 病 院	松 阪 市 民 病 院	尾 鷲 総 合 病 院	上 野 総 合 市 民 病 院	三 重 県 交 通 会	市 立 四 日 市 病 院	いな べ 総 合 病 院	志 摩 病 院	松 阪 中 央 総 合 病 院	済 生 会 松 阪 総 合 病 院	名 張 市 立 病 院	市 立 伊 勢 総 合 病 院	豊 名 市 総 合 医 療 セ ン タ ー	三 重 中 央 医 療 セ ン タ ー	N T T 三 重 支 店	三 重 県 ト ラ ッ ク 協 会	中 部 電 力 ハ ワ ー グ リ ッ ト	三 重 交 通	鷺 水 丸	
■電源系設備																															
108	交流無停電電源装置(UPS)	7.5kVA(統制室)	1																												
109	交流無停電電源装置(UPS)	40kVA(機械室)	1																												
110	交流無停電電源装置(UPS)	40kVA(シェルター)	1																												
111	交流無停電電源装置(UPS)	5.0kVA(講堂)	1																												
112	交流無停電電源装置(UPS)	0.5kVA(VPN用)	37																				1								
113	交流無停電電源装置(UPS)	1.0kVA(一斉用)	130				1	1	1																						
114	交流無停電電源装置(UPS)	1.0kVA(固定端末架用)	122	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
115	交流無停電電源装置(UPS)	1.0kVA(Sシステム統制用)	3																												
116	交流無停電電源装置(UPS)	1.5kVA(Sシステム端末用)	1																												
117	交流無停電電源装置(UPS)	1.5KVA	1																												
118	リチウムイオン電池	5KWh、1.5KVA	1																												
119	自動発動発電装置	屋外型、200V 3φ 2W、7.5KVA	1																												
120	自動発動発電装置	屋外型、200V 1φ 3W、60KVA	1																												
121	自動発動発電装置	屋外型、200V 3φ 3W、24KVA	2																												
122	自動発動発電装置	屋外型、200V 1φ 3W、30KVA	2																												
123	自動発動発電装置	屋外型、200V 3φ 3W、35KVA	12																												
124	自動発動発電装置	屋外型、200V 1φ 3W、35KVA	12																												
125	自動発動発電装置	屋外型、200V 3φ 3W、45KVA	1																												
126	自動発動発電装置	屋外型、200V 3φ 3W、225KVA	1																												
127	自動発動発電装置	端末局 5KVA	24																												
128	燃料タンク	7800L	1																												
129	燃料タンク	1900L	1																												
130	燃料タンク	990L	28																												
131	燃料タンク	950L	1																												
132	燃料タンク	800L	1																												
133	DC/ACインバータ	2kVA	34																												
134	DC/ACインバータ	3kVA	1																												
135	耐雷トランス	屋外、200V 1φ 3W、40KVA	15																												
136	耐雷トランス	屋外、200V 1φ 3W、75KVA	1																												
137	耐雷トランス	屋外、200V 3φ 3W、30KVA	2																												
138	耐雷トランス	屋外、200V 1φ 3W、20KVA	1																												
139	耐雷トランス	屋外、200V 3φ 3W、20KVA	1																												
140	耐雷トランス	屋外、200V 3φ 3W、40KVA	1																												
141	直流電源装置	200V1φ、DC48V、150A、400AH	1																												
142	直流電源装置	200V1φ、DC48V、150A、500AH	1																												
143	直流電源装置	200V1φ、DC48V、150A、1000AH	2																												
144	直流電源装置	200V1φ、DC48V、200A、700AH	4																												
145	直流電源装置	200V1φ、DC48V、200A、750AH	6																												
146	直流電源装置	200V1φ、DC48V、200A、800AH	1																												
147	直流電源装置	200V1φ、DC48V、200A、900AH	2																												
148	直流電源装置	200V1φ、DC48V、300A、1500AH	1																												
149	直流電源装置	200V3φ、DC48V、150A、300AH	1																												
150	直流電源装置	200V3φ、DC48V、150A、400AH	3																												
151	直流電源装置	200V3φ、DC48V、150A、500AH	4																												
152	直流電源装置	200V3φ、DC48V、150A、600AH	5																												
153	直流電源装置	200V3φ、DC48V、150A、800AH	1																												
154	直流電源装置	200V3φ、DC48V、200A、700AH	2																												

別表2 点検対象機器一覧表

			143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170
項目	概要	R8年度点検対象合計	津地方気象台	NHK津放送局	三重テレビ放送	三重工フエム放送	三重大学附属病院	総合医療センター	伊勢赤十字病院	日本赤十字社三重県支部	鈴鹿中央病院	松阪市民病院	尾鷲総合病院	紀南病院	上野総合市民病院	三重県医師会	市立四日市病院	いなへ総合病院	志摩病院	松阪中央総合病院	済生会松阪総合病院	名張市立病院	市立伊勢総合病院	豊名市総合医療センター	三重中央医療センター	NＴＴ三重支店	三重県トラック協会	中部電力パワーグリッド	三重交通	勢水丸
	■付帯工事設備																													
155	空調設備(室内機)	200V 1φ、5.6KW 壁掛	7																											
156	空調設備(室外機)	200V 1φ、5.6KW	7																											
157	空調設備(室内機)	200V 1φ、7.1KW 壁掛	17																											
158	空調設備(室外機)	200V 1φ、7.1KW	17																											
159	空調設備(室内機)	200V 3φ、10KW 壁掛	2																											
160	空調設備(室内機)	200V 3φ、10KW 壁掛ツイン	4																											
161	空調設備(室内機)	200V 3φ、10KW 天吊ツイン	6																											
162	空調設備(室内機)	200V 3φ、10KW 天吊	1																											
163	空調設備(室内機)	200V 3φ、10KW 床置ツイン	2																											
164	空調設備(室内機)	200V 3φ、10KW 天井カセット	2																											
165	空調設備(室外機)	200V 3φ、10KW	10																											
166	空調設備(室内機)	200V 3φ、14KW 天吊ツイン	2																											
167	空調設備(室内機)	200V 3φ、14KW 天吊	1																											
168	空調設備(室外機)	200V 3φ、14KW	2																											
169	空調設備(室内機)	200V 3φ、22.4KW 壁掛ツイン	2																											
170	空調設備(室外機)	200V 3φ、22.4KW	1																											
171	空調設備(室内機)	200V 3φ、25KW 壁掛	4																											
172	空調設備(室外機)	200V 3φ、25KW	4																											
	■可搬型衛星通信設備																													
173	可搬型衛星通信設備(JRC製)	(可搬型)	1																											
174	STB		1																											
175	伝送予約端末		1																											
176	VoIP		1																											
177	電話		1																											
178	モニタ	液晶ディスプレイ	1																											
179	可搬型衛星通信設備(JRC製、消防局)	(可搬型)	11																											
180	STB		11																											
181	伝送予約端末		11																											
182	VoIP		11																											
183	電話		11																											
184	モニタ	液晶ディスプレイ	11																											

別表2 点検対象機器一覧表 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170

[illegible]

別表3 点検項目表
多重系設備

No.	機器名	数量	適用	項目		対象
1	パラボラアンテナ	4	7.5GHz帯 10°～45°付 1.2mφ	1	空中線の外観確認	○
2	パラボラアンテナ	50	7.5GHz帯 10°～45°付 2mφ	2	空中線レドームの確認	○
				3	導波管接続部の確認	○
				4	接続部の確認	○

No.	機器名	数量	適用	項目		対象
3	パラボラアンテナ	4	7.5GHz帯 10°～45°付 2mφ SD	1	空中線の外観確認	○
4	パラボラアンテナ	12	7.5GHz帯 10°～45°付 3mφ SD	2	空中線レドームの確認	○
				3	導波管接続部の確認	○
				4	接続部の確認	○

No.	機器名	数量	適用	項目		対象
5	パラボラアンテナ	3	18GHz帯 FWA 60cmφ	1	屋外装置の外観確認	○
6	パラボラアンテナ	1	18GHz帯 FWA 120cmφ	2	伝搬路の見通し確認	○

No.	機器名	数量	適用	項目		対象
7	多重無線通信装置	46	7.5GHz帯中容量 13Mbps	1	送信出力確認	○
8	多重無線通信装置	6	7.5GHz帯中容量 26Mbps	2	給電線の確認	○
				3	接続部の確認	○
				4	機器本体の清掃等	○

No.	機器名	数量	適用	項目		対象
9	多重無線通信装置	6	7.5GHz帯大容量 52Mbps	1	送信出力確認	○
10	多重無線通信装置	2	7.5GHz帯大容量 104Mbps	2	給電線の確認	○
11	多重無線通信装置	2	7.5GHz帯大容量 208Mbps	3	接続部の確認	○
				4	機器本体の清掃等	○

No.	機器名	数量	適用	項目		対象
12	18GHz帯FWA装置	4		1	通信状態確認	○
				2	屋内接続部の確認	○
				3	機器本体の清掃等	○

No.	機器名	数量	適用	項目		対象
13	乾燥空気充填装置	38		1	外観の確認	○
				2	モータ動作及び乾燥剤の確認	○
				3	接続部の確認	○
				4	機器本体の清掃等	○

No.	機器名	数量	適用	項目		対象
14	無線データ伝送装置	2		1	屋外装置の外観確認	○
				2	伝搬路の見通し確認	○

別表3 点検項目表
単一系設備

No.	機器名	数量	適用	項目		対象
15	MCA回線制御装置	1		1	電圧等の確認	○
				2	動作確認	○
				3	接続部の確認	○
				4	機器本体の清掃 機器清掃	○
				5	機器本体の清掃 エアフィルタ清掃	○
No.	機器名	数量	適用	項目		対象
16	MCA運用管理装置(COM)	1	本体、ディスプレイ、端末を含む	1	電圧等の確認	○
17	MCA運用管理端末	1	本体、ディスプレイ、端末を含む	2	動作確認	○
				3	接続部の確認	○
				4	イベントログ（Windows付属機能）の確認	○
				5	機器本体の清掃等	○
				6	機器本体の清掃等 ディスプレイ部清掃	○
				7	機器本体の清掃等 ディスプレイ画面清掃	○
				8	機器本体の清掃等 キーボードの点検等	○
				9	機器本体の清掃等 マウスの点検等	○
				10	機器本体の清掃等 異常音等の確認	○
				11	機器本体の清掃等 ランプの確認	○
				12	機器本体の清掃等 機器据付確認	○
No.	機器名	数量	適用	項目		対象
18	MCA指令台	1		1	電圧等の確認	○
				2	入出力コンソール部の動作確認 キーボード動作表示確認	○
				3	入出力コンソール部の動作確認 ディスプレイ確認	○
				4	動作確認	○
				5	接続部の確認	○
				6	機器本体の清掃 機器清掃	○
				7	機器本体の清掃 機器据付確認	○
No.	機器名	数量	適用	項目		対象
19	固定端末局装置	65	5W、2ch、アダプター付	1	送信出力確認	○
20	固定端末局装置	53	5W、1ch、アダプター付	2	送信周波数確認	○
21	半固定局無線装置	9		3	不要幅射強度確認	○
				4	隣接チャンネル漏洩電力	○
				5	占有帯域幅確認	○
				6	電源電圧を確認する	○

別表3 点検項目表

No.	機器名	数量	適用	項目		対象
22	端末局接続制御装置（DPC）	118		1	電圧等の確認	○
				2	動作確認	○
				3	接続部の確認	○
				4	設定情報の確認	○
				5	機器本体の清掃等	○
				6	再起動を実施する	○
				7	機器本体の清掃等 異常音等の確認	○
				8	機器本体の清掃等 ランプの確認	○
				9	機器本体の清掃等 機器据付確認	○

No.	機器名	数量	適用	項目		対象
23	車載型無線通信装置	97		1	送信出力確認	○
				2	送信周波数確認	○
				3	不要輻射強度確認	○
				4	隣接チャンネル漏洩電力	○
				5	占有帯域幅確認	○
				6	空中線確認 外観の確認	○
				7	空中線確認 給電線の確認	○
				8	空中線確認 VSWRの確認	○
				9	接続部の確認	○
				10	機器本体の清掃等 機器据付確認	○

No.	機器名	数量	適用	項目		対象
24	携帯型無線通信装置	36		1	送信出力確認	○
				2	送信周波数確認	○
				3	不要輻射強度確認	○
				4	隣接チャンネル漏洩電力	○
				5	占有帯域幅確認	○
				6	電源電圧を確認する	○

No.	機器名	数量	適用	項目		対象
25	260MHz帯空中線	5	基地局用（受信:1 送信:1）無指向性	1	空中線 外観の確認	○
26	260MHz帯空中線	18	基地局用（受信:1 送信:1）指向性	2	空中線 給電線の確認	○
27	260MHz帯空中線	14	固定端末局用 無指向性	3	空中線 VSWR 確認	○
28	260MHz帯空中線	179	固定端末局用 指向性			

No.	機器名	数量	適用	項目		対象
29	260MHz帯空中線共用装置	15	フィルタ含む、4ch型	1	電源電圧の確認	○
30	260MHz帯空中線共用装置	7	フィルタ含む、8ch型	2	警報検出機能を確認	○
31	260MHz帯空中線共用装置	1	フィルタ含む、12ch型	3	接続部の確認	○
				4	機器本体の清掃等	○

別表3 点検項目表

No.	機器名	数量	適用	項目		対象
32	260MHz基地用無線装置	15	10W TDMA 4ch	1	電源電圧の確認	○
33	260MHz基地用無線装置	7	10W TDMA 8ch	2	送信出力確認	○
34	260MHz基地用無線装置	1	10W TDMA 12ch	3	送信周波数確認	○
				4	不要幅射強度確認	○
				5	隣接チャネル漏洩電力確認	○
				6	占有帯域幅確認	○
				7	接続部の確認	○
				8	機器本体の清掃等	○

交換系設備

No.	機器名	数量	適用	項目		対象
35	防災 I P 中継交換機	1	県庁統制局用	1	内線電話機端末の確認	○
36	防災 I P 中継交換機	11	支部局・準支部局用	2	接続部の確認	○
37	防災 I P 中継交換機	1	事務所統合型	3	機器本体の清掃等 機器清掃	○
38	防災 I P 中継交換機	119	市町局、消防本部局、県地域機関局等	4	機器本体の清掃等 機器据付確認	○

No.	機器名	数量	適用	項目		対象
39	保守コンソール	1	交換機用	1	電圧等の確認	○
				2	動作確認	○
				3	イベントログ（Windows付属機能）の確認	○
				4	ディスプレイ・キーボード・マウス部清掃	○

No.	機器名	数量	適用	項目		対象
40	FAX複合機	89	(京セラ製複合機)	1	電圧等の確認	○
				2	キーボード動作表示確認	○
				3	ディスプレイ確認	○
				4	プリンター動作確認	○
				5	動作確認	○
				6	接続部の確認	○
				7	機器清掃	○

No.	機器名	数量	適用	項目		対象
41	アナログFAX	67	(おたくす)	1	電圧等の確認	○
				2	キーボード動作表示確認	○
				3	ディスプレイ確認	○
				4	プリンター動作確認	○
				5	動作確認	○
				6	接続部の確認	○
				7	機器清掃	○

No.	機器名	数量	適用	項目		対象
43	ホットライン電話	11	多機能	1	電圧等の確認	○
				2	内線電話機端末の確認	○
				3	接続部の確認	○
				4	機器本体の清掃等 機器清掃	○

別表3 点検項目表

No.	機器名	数量	適用	項目		対象
44	ホットライン電話	20	ボタン電話	1	接続機能試験	○
				2	動作状態の確認	○
				3	線路及び電話機確認	○
				4	機器本体の清掃等	○

No.	機器名	数量	適用	項目		対象
45	防災用IP電話機	152	多機能	1	電圧等の確認、接続機能試験	○
				2	内線電話機端末の確認	○
				3	接続部の確認	○
				4	機器本体の清掃等 機器清掃	○

No.	機器名	数量	適用	項目		対象
46	防災用IP電話機	296	ボタン電話	1	接続機能試験	○
				2	動作状態の確認	○
				3	線路及び電話機確認	○
				4	機器本体の清掃等	○

No.	機器名	数量	適用	項目		対象
47	コードレス電話機	15		1	電圧等の確認、接続機能試験	○
				2	内線電話機端末の確認	○
				3	機器本体の清掃等 機器清掃	○

No.	機器名	数量	適用	項目		対象
48	スピーカアンプ	12		1	各部電圧・電流確認	○
				2	接続部の確認	○
				3	機器本体の清掃等	○

No.	機器名	数量	適用	項目		対象
49	防災用電話機 (保健所用)	10	ボタン電話	1	接続機能試験	○
				2	動作状態の確認	○
				3	線路及び電話機確認	○
				4	機器本体の清掃等	○

No.	機器名	数量	適用	項目		対象
50	アナログFAX (保健所用)	10	(おたつくす)	1	電圧等の確認	○
				2	キーボード動作表示確認	○
				3	ディスプレイ確認	○
				4	プリンター動作確認	○
				5	動作確認	○
				6	接続部の確認	○
				7	機器清掃	○

別表3 点検項目表

No.	機器名	数量	適用	項目	対象
51	インバウンドリンガー	2		1 接続部の確認	○
				2 機器本体の清掃等 機器清掃	○

ネットワーク管理系設備

No.	機器名	数量	適用	項目	対象
52	ネットワーク管理装置	1		1 動作の確認	○
				2 接続部の確認	○
				3 機器本体の清掃等 機器清掃	○
				4 機器本体の清掃等 機器据付確認	○

No.	機器名	数量	適用	項目	対象
53	ネットワーク管理装置 (コンソール)	1		1 接続部の確認	○
				2 機器本体の清掃等 機器清掃	○
				3 機器本体の清掃等 キーボード、マウス清掃	○
				4 機器本体の清掃等 機器据付確認	○

No.	機器名	数量	適用	項目	対象
54	運用操作装置	3	統制室×2、講堂棟×1	1 電圧等の確認	○
				2 動作確認	○
				3 接続部の確認	○
				4 履歴の収集・表示の確認	○
				5 機器本体の清掃等	○
				6 機器本体の清掃等 キーボードの点検等	○
				7 機器本体の清掃等 マウスの点検等	○
				8 機器本体の清掃等 異常音等の確認	○
				9 機器本体の清掃等 ランプの確認	○
				10 機器本体の清掃等 機器据付確認	○

No.	機器名	数量	適用	項目	対象
55	被遠方監視制御装置	41		1 電源電圧の確認	○
				2 監視制御動作の確認	○
				3 接続部の確認	○
				4 機器本体の清掃等	○

No.	機器名	数量	適用	項目	対象
56	運用操作装置 (ディスプレイ)	3	統制室×2、講堂棟×1	1 表示部の確認	○
				2 接続部の確認	○
				3 機器本体清掃	○
				4 機器据付確認	○

別表3 点検項目表

No.	機器名	数量	適用	項目	対象
57	警報着信装置	1		1 動作確認	○
				2 接続部の確認	○
				3 サイレン、スピーカ、集音マイク	○
				4 回転等及び表示板の確認	○
				5 機器本体の清掃等	○

一斉系設備

No.	機器名	数量	適用	項目	対象
58	一斉指令サーバ	1		1 動作の確認	○
				2 接続部の確認	○
				3 機器本体の清掃等 機器清掃	○
				4 機器本体の清掃等 機器据付確認	○

No.	機器名	数量	適用	項目	対象
59	一斉指令台(処理部)	2		1 動作の確認	○
				2 接続部の確認	○
				3 機器本体の清掃等 機器清掃	○
				4 機器本体の清掃等 キーボード、マウス清掃	○
				5 機器本体の清掃等 機器据付確認	○

No.	機器名	数量	適用	項目	対象
60	一斉指令台(モニタ)	2		1 表示部の確認	○
				2 接続部の確認	○
				3 機器本体清掃	○
				4 機器据付確認	○

No.	機器名	数量	適用	項目	対象
61	気象情報配信サーバ	1		1 動作の確認	○
				2 接続部の確認	○
				3 機器本体の清掃等 機器清掃	○
				4 機器本体の清掃等 機器据付確認	○

No.	機器名	数量	適用	項目	対象
62	防災気象情報提供装置	1		1 動作の確認	○
				2 接続部の確認	○
				3 機器本体の清掃等 機器清掃	○
				4 機器本体の清掃等 機器据付確認	○

No.	機器名	数量	適用	項目	対象
63	映像配信用一斉エンコーダ	1		1 装置の動作確認	○
				2 接続部の確認	○
				3 機器本体の清掃等	○

別表3 点検項目表

No.	機器名	数量	適用	項目		対象
64	一斉指令スキャナ	2		1	電圧等の確認	○
				2	キーボード動作表示確認	○
				3	ディスプレイ確認	○
				4	動作確認	○
				5	接続部の確認	○
				6	機器清掃	○

No.	機器名	数量	適用	項目		対象
65	一斉指令マイク	2		1	音声の確認	○
				2	機器本体の清掃等	○

No.	機器名	数量	適用	項目		対象
66	気象情報表示板システム	1		1	電圧等の確認	○
				2	動作の確認	○
				3	接続部の確認	○
				4	機器本体の清掃等 機器清掃	○
				5	機器本体の清掃等 キーボード、マウス清掃	○
				6	機器本体の清掃等 機器据付確認	○

No.	機器名	数量	適用	項目		対象
67	一斉受令端末(処理部)	133		1	電圧等の確認	○
				2	動作確認	○
				3	接続部の確認	○
				4	受信履歴表示の確認	○
				5	機器本体の清掃等	○
				6	機器本体の清掃等 キーボードの点検等	○
				7	機器本体の清掃等 マウスの点検等	○
				8	機器本体の清掃等 異常音等の確認	○
				9	機器本体の清掃等 ランプの確認	○
				10	機器本体の清掃等 機器据付確認	○

No.	機器名	数量	適用	項目		対象
68	一斉受令端末(ディスプレイ)	133		1	表示部の確認	○
				2	接続部の確認	○
				3	機器本体清掃	○
				4	機器据付確認	○

No.	機器名	数量	適用	項目		対象
69	一斉受令端末(スピーカー)	133		1	各部電圧・電流確認	○
				2	動作確認	○
				3	接続部の確認	○
				4	機器本体の清掃等	○

別表3 点検項目表

No.	機器名	数量	適用	項目		対象
70	受令確認装置	134		1	各部電圧・電流確認	○
				2	動作確認	○
				3	接続部の確認	○
				4	サイレン、スピーカ、集音マイク	○
				5	回転等及び表示板の確認	○
				6	機器本体の清掃等	○

No.	機器名	数量	適用	項目		対象
71	一斉受令端末(ノートパソコン)	48		1	電圧等の確認	○
				2	動作確認	○
				3	接続部の確認	○
				4	受信履歴表示の確認	○
				5	機器本体の清掃等	○
				6	機器本体の清掃等 ディスプレイ部清掃	○
				7	機器本体の清掃等 ディスプレイ画面清掃	○
				8	機器本体の清掃等 キーボードの点検等	○
				9	機器本体の清掃等 マウスの点検等	○
				10	機器本体の清掃等 異常音等の確認	○
				11	機器本体の清掃等 ランプの確認	○
				12	機器本体の清掃等 機器据付確認	○

No.	機器名	数量	適用	項目		対象
72	大型情報表示板(モニタ)	81		1	表示部の確認	○
				2	接続部の確認	○
				3	機器本体清掃	○
				4	機器据付確認	○

No.	機器名	数量	適用	項目		対象
73	大型情報表示板(処理部)	85		1	電圧等の確認	○
				2	動作確認	○
				3	接続部の確認	○
				4	機器本体の清掃等	○
				5	機器本体の清掃等 異常音等の確認	○
				6	機器本体の清掃等 ランプの確認	○
				7	機器本体の清掃等 機器据付確認	○

No.	機器名	数量	適用	項目		対象
74	大型情報表示板(スピーカ)	62		1	各部電圧・電流確認	○
				2	動作確認	○
				3	接続部の確認	○
				4	機器本体の清掃等	○

別表3 点検項目表

No.	機器名	数量	適用	項目		対象
75	大型情報表示板(モニタ)	3	※可動架台用50インチ	1	表示部の確認	○
				2	接続部の確認	○
				3	機器本体清掃	○
				4	機器据付確認	○

No.	機器名	数量	適用	項目		対象
76	大型情報表示板(スピーカ)	3	※可動架台用50インチ	1	各部電圧・電流確認	○
				2	動作確認	○
				3	接続部の確認	○
				4	機器本体の清掃等	○

No.	機器名	数量	適用	項目		対象
77	インタラクティブ電子黒板	12	プロジェクター(電子黒板機能付き)	1	投写の確認	○
				2	スイッチャの動作確認	○
				3	スキャンコンバータの動作確認	○
				4	スクリーンの動作確認	○
				5	リモコンの動作確認	○
				6	接続部の確認	○
				7	機器本体の清掃等 機器本体清掃	○
				8	機器本体の清掃等 レンズ、スクリーン清掃	○
				9	機器本体の清掃等 機器据付確認	○

No.	機器名	数量	適用	項目		対象
78	インタラクティブ電子黒板	12	ボードスタンド	1	接続部の確認	○
				2	機器本体の清掃等 機器本体清掃	○
				3	機器本体の清掃等 機器据付確認	○

No.	機器名	数量	適用	項目		対象
79	電子黒板操作端末 (操作用ノートPC)	2		1	電圧等の確認	○
				2	動作確認	○
				3	接続部の確認	○
				4	機器本体の清掃等	○
				5	機器本体の清掃等 ディスプレイ部清掃	○
				6	機器本体の清掃等 ディスプレイ画面清掃	○
				7	機器本体の清掃等 キーボードの点検等	○
				8	機器本体の清掃等 マウスの点検等	○
				9	機器本体の清掃等 異常音等の確認	○
				10	機器本体の清掃等 ランプの確認	○
				11	機器本体の清掃等 機器据付確認	○

No.	機器名	数量	適用	項目		対象
80	WEBカメラ	64		1	外観の確認、動作確認	○
				2	電源電圧等の確認	○
				3	カメラ 機器本体の清掃等	○

別表3 点検項目表

No.	機器名	数量	適用	項目	対象
81	マイクスピーカー	64		1 各部電圧・電流確認	○
				2 動作確認	○
				3 接続部の確認	○
				4 機器本体の清掃等	○

No.	機器名	数量	適用	項目	対象
82	タイムサーバー	1		1 動作の確認	○
				2 接続部の確認	○
				3 機器本体の清掃等 機器清掃	○
				4 機器本体の清掃等 機器据付確認	○

No.	機器名	数量	適用	項目	対象
83	プロジェクター	1		1 投写の確認	○
				2 スキャンコンバータの動作確認	○
				3 リモコンの動作確認	○
				4 接続部の確認	○
				5 機器本体の清掃等 レンズ、スクリーン清掃	○
				6 機器本体の清掃等 機器本体清掃	○
				7 機器本体の清掃等 機器据付確認	○

No.	機器名	数量	適用	項目	対象
84	屋外カメラ	13	ハウジング 回転台 カメラ含む	1 外観の確認	○
				2 カメラ 旋回装置の確認	○
				3 カメラ 通信確認	○

有線系設備

No.	機器名	数量	適用	項目	対象
85	県庁コアルータ	2	県庁コアルータ	1 接続部の確認	○
				2 機器本体の清掃等 機器清掃	○
				3 動作の確認	○

No.	機器名	数量	適用	項目	対象
86	支部局ルータ	13	支部局ルータ	1 接続部の確認	○
				2 機器本体の清掃等 機器清掃	○
				3 動作の確認	○

No.	機器名	数量	適用	項目	対象
87	端末局ルータ	70	端末局ルータ	1 接続部の確認	○
				2 機器本体の清掃等 機器清掃	○
				3 動作の確認	○

別表3 点検項目表

No.	機器名	数量	適用	項目		対象
88	中継局ルータ	46	中継局ルータ	1	接続部の確認	○
				2	機器本体の清掃等 機器清掃	○
				3	動作の確認	○

No.	機器名	数量	適用	項目		対象
89	県庁コアL3-SW	2	県庁コアL3-SW	1	接続部の確認	○
				2	機器本体の清掃等 機器清掃	○
				3	動作の確認	○

No.	機器名	数量	適用	項目		対象
90	多重無線中継L2-SW	50	多重無線中継L2-SW	1	接続部の確認	○
				2	機器本体の清掃等 機器清掃	○
				3	動作の確認	○

No.	機器名	数量	適用	項目		対象
91	L2-SW（24ポート）	42	L2-SW（24ポート）	1	接続部の確認	○
				2	機器本体の清掃等 機器清掃	○
				3	動作の確認	○

No.	機器名	数量	適用	項目		対象
92	L2-SW（16ポート）	82	L2-SW（16ポート）	1	接続部の確認	○
				2	機器本体の清掃等 機器清掃	○
				3	動作の確認	○

No.	機器名	数量	適用	項目		対象
93	L2-SW（8ポート）	102	L2-SW 8ポート （宿直・執務室・情報コンセント用等）	1	接続部の確認	○
				2	機器本体の清掃等 機器清掃	○
				3	動作の確認	○

No.	機器名	数量	適用	項目		対象
94	L2-SW（8ポート）	69	L2-SW 8ポート（固定局端末装置架分）	1	接続部の確認	○
				2	機器本体の清掃等 機器清掃	○
				3	動作の確認	○

No.	機器名	数量	適用	項目		対象
95	2ポートセクタ	91	2ポートセクタ	1	接続部の確認	○
				2	機器本体の清掃等 機器清掃	○

No.	機器名	数量	適用	項目		対象
96	2ポートセクタ用サブラック（12スロット）	4	2ポートセクタ用サブラック（12S）	1	接続部の確認	○
				2	機器本体の清掃等 機器清掃	○

別表3 点検項目表

No.	機器名	数量	適用	項目		対象
97	2ポートセクタ用サブ Rack (6スロット)	21	2ポートセクタ用サブ Rack (6S)	1	接続部の確認	○
				2	機器本体の清掃等 機器清掃	○

No.	機器名	数量	適用	項目		対象
98	SD-WANコントローラー	3	SD-WANコントローラ(HX220)	1	接続部の確認	○
				2	機器本体の清掃等 機器清掃	○
				3	動作の確認	○

No.	機器名	数量	適用	項目		対象
99	SD-WANコントローラー	2	SD-WANコントローラ(UCS 6300)	1	接続部の確認	○
				2	機器本体の清掃等 機器清掃	○
				3	動作の確認	○

No.	機器名	数量	適用	項目		対象
100	無線アクセスポイント	12	無線アクセスポイント	1	接続部の確認	○
				2	機器本体の清掃	○

No.	機器名	数量	適用	12項目		対象
101	VPNルーター(大規模)	4	VPNルータ (大規模)	1	接続部の確認	○
				2	機器本体の清掃等 機器清掃	○
				3	動作の確認	○

No.	機器名	数量	適用	項目		対象
102	VPNルーター(端末局)	51	VPNルーター(端末局)	1	接続部の確認	○
				2	機器本体の清掃等 機器清掃	○
				3	動作の確認	○

No.	機器名	数量	適用	項目		対象
103	IP変換機(音声)	12	IP変換機(音声)	1	接続部の確認	○
				2	機器本体の清掃等	○

No.	機器名	数量	適用	項目		対象
104	IP変換機(データ)	20	IP変換機(データ)	1	接続部の確認	○
				2	機器本体の清掃等	○

No.	機器名	数量	適用	項目		対象
105	AP用PoE + インjekター	12	AP用PoE + インjekター	1	接続部の確認	○
				2	機器本体の清掃等	○

別表3 点検項目表

No.	機器名	数量	適用	項目		対象
106	VDSLモデム	2	VDSLモデム	1	接続部の確認	○
				2	機器本体の清掃等 機器清掃	○
				3	動作の確認	○

No.	機器名	数量	適用	項目		対象
107	シリアルインターフェースケーブル	20	IP変換器（データ）用 シリアルインターフェース ケーブル	1	ケーブルの目視確認	○

電源系設備

No.	機器名	数量	適用	項目		対象
108	交流無停電電源装置（UPS）	1	7.5kVA(統制室)	1	環境の確認	○
				2	蓄電池の確認 外観確認	○
				3	蓄電池の確認 電圧確認	○
				4	機器本体の清掃等	○

No.	機器名	数量	適用	項目		対象
109	交流無停電電源装置（UPS）	1	40kVA(機械室)	1	環境の確認	○
110	交流無停電電源装置（UPS）	1	40kVA(シェルター)	2	蓄電池の確認 外観確認	○
				3	蓄電池の確認 電圧確認	○
				4	機器本体の清掃等	○

No.	機器名	数量	適用	項目		対象
111	交流無停電電源装置（UPS）	1	5.0kVA(講堂)	1	蓄電池の確認	○
112	交流無停電電源装置（UPS）	37	0.5KVA(VPN用)	2	蓄電池の確認 外観確認	○
113	交流無停電電源装置（UPS）	130	1.0kVA(一斉用)	3	蓄電池の確認 電圧確認	○
114	交流無停電電源装置（UPS）	122	1.0kVA(固定端末架用)	4	機器本体の清掃等	○
115	交流無停電電源装置（UPS）	3	1.0kVA(Sシステム統制用)			
116	交流無停電電源装置（UPS）	1	1.5kVA(Sシステム端末用)			
117	交流無停電電源装置（UPS）	1	1.5KVA			

No.	機器名	数量	適用	項目		対象
118	リチウムイオン電池	1	5KWh、1.5KVA	1	蓄電池の確認	○
				2	機器本体の清掃等	○

別表3 点検項目表

No.	機器名	数量	適用	項目		対象
119	自動発動発電装置	1	屋外型、200V 3φ 2W、7.5KVA	1	機能を維持する為の確認	○
				2	性能、機能確認(内部抵抗確認 (MSE(HSE)のみ))	○
				3	外観清掃等、運転状態の確認	○

No.	機器名	数量	適用	項目		対象
120	自動発動発電装置	1	屋外型、200V 1φ 3W、60KVA	1	機能を維持する為の確認	○
				2	性能、機能確認(内部抵抗確認 (MSE(HSE)のみ))	○
				3	外観清掃等、運転状態の確認	○

No.	機器名	数量	適用	項目		対象
121	自動発動発電装置	2	屋外型、200V 3φ 3W、24KVA	1	機能を維持する為の確認	○
122	自動発動発電装置	2	屋外型、200V 1φ 3W、30KVA	2	性能、機能確認(内部抵抗確認 (MSE(HSE)のみ))	○
123	自動発動発電装置	12	屋外型、200V 3φ 3W、35KVA	3	外観清掃等、運転状態の確認	○
124	自動発動発電装置	12	屋外型、200V 1φ 3W、35KVA			
125	自動発動発電装置	1	屋外型、200V 3φ 3W、45KVA			

No.	機器名	数量	適用	項目		対象
126	自動発動発電装置	1	屋外型、200V 3φ 3W、225KVA	1	機能を維持する為の確認	○
				2	性能、機能確認(内部抵抗確認 (MSE(HSE)のみ))	○
				3	外観清掃等、運転状態の確認	○

No.	機器名	数量	適用	項目		対象
127	自動発動発電装置	24	端末局 5kVA	1	機能を維持する為の確認	○
				2	性能、機能確認(内部抵抗確認 (MSE(HSE)のみ))	○
				3	外観清掃等、運転状態の確認	○

別表3 点検項目表

No.	機器名	数量	適用	項目		対象
128	燃料タンク 7800L	1		1	機能を維持する為の確認	○

No.	機器名	数量	適用	項目		対象
129	燃料タンク 1900L	1		1	機能を維持する為の確認	○

No.	機器名	数量	適用	項目		対象
130	燃料タンク 990L	28		1	機能を維持する為の確認	○

No.	機器名	数量	適用	項目		対象
131	燃料タンク 950L	1		1	機能を維持する為の確認	○

No.	機器名	数量	適用	項目		対象
132	燃料タンク 800L	1		1	機能を維持する為の確認	○

No.	機器名	数量	適用	項目		対象
133	DC/ACインバータ	34	2kVA	1	使用状態の確認	○
134	DC/ACインバータ	1	3kVA	2	機器本体の清掃	○

別表3 点検項目表

No.	機器名	数量	適用	項目		対象
135	耐雷トランス	15	屋外、200V 1φ3W、40KVA	1	接続部の確認	○
136	耐雷トランス	1	屋外、200V 1φ3W、75KVA	2	機器本体の清掃等	○
137	耐雷トランス	2	屋外、200V 3φ3W、30KVA			
138	耐雷トランス	1	屋外、200V 1φ3W、20KVA			
139	耐雷トランス	1	屋外、200V 3φ3W、20KVA			
140	耐雷トランス	1	屋外、200V 3φ3W、40KVA			

No.	機器名	数量	適用	項目		対象
141	直流電源装置	1	200V1φ,DC48V,150A ,400AH	1	環境の確認	○
142	直流電源装置	1	200V1φ,DC48V,150A ,500AH	2	内部の確認	○
143	直流電源装置	2	200V1φ,DC48V,150A ,1000AH	3	蓄電池の確認 外観確認	○
144	直流電源装置	4	200V1φ,DC48V,200A ,700AH	4	蓄電池の確認 電圧確認	○
145	直流電源装置	6	200V1φ,DC48V,200A ,750AH	5	蓄電池の確認 交換推奨時期の確認	○
146	直流電源装置	1	200V1φ,DC48V,200A ,800AH	6	機器本体の清掃	○
147	直流電源装置	2	200V1φ,DC48V,200A ,900AH			
148	直流電源装置	1	200V1φ,DC48V,300A ,1500AH			
149	直流電源装置	1	200V3φ,DC48V,150A ,300AH			
150	直流電源装置	3	200V3φ,DC48V,150A ,400AH			
151	直流電源装置	4	200V3φ,DC48V,150A ,500AH			
152	直流電源装置	5	200V3φ,DC48V,150A ,600AH			
153	直流電源装置	1	200V3φ,DC48V,150A ,800AH			
154	直流電源装置	2	200V3φ,DC48V,200A ,700AH			

付帯工事設備

No.	機器名	数量	適用	項目		対象
155	空調設備（室内機）	7	200V 1φ、5.6KW 壁掛	1	機器の状態確認	○
156	空調設備（室外機）	7	200V 1φ、5.6KW	2	室内温度の設定及び確認	○
157	空調設備（室内機）	17	200V 1φ、7.1KW 壁掛	3	接続部の確認	○
158	空調設備（室外機）	17	200V 1φ、7.1KW	4	機器本体、フィルタの清掃	○
159	空調設備（室内機）	2	200V 3φ、10KW 壁掛			
160	空調設備（室内機）	4	200V 3φ、10KW 壁掛ツイン			
161	空調設備（室内機）	6	200V 3φ、10KW 天吊ツイン			
162	空調設備（室内機）	1	200V 3φ、10KW 天吊			
163	空調設備（室内機）	2	200V 3φ、10KW 床置ツイン			
164	空調設備（室内機）	2	200V 3φ、10KW 天井カセット			
165	空調設備（室外機）	10	200V 3φ、10KW			
166	空調設備（室内機）	2	200V 3φ、14KW 天吊ツイン			
167	空調設備（室内機）	1	200V 3φ、14KW 天吊			
168	空調設備（室外機）	2	200V 3φ、14KW			
169	空調設備（室内機）	2	200V 3φ、22.4KW 壁掛ツイン			
170	空調設備（室外機）	1	200V 3φ、22.4KW			
171	空調設備（室内機）	4	200V 3φ、25KW 壁掛			
172	空調設備（室外機）	4	200V 3φ、25KW			

別表3 点検項目表
可搬型衛星通信設備

No.	機器名	数量	適用	項目		対象
173 179	可搬型衛星通信設備	12	JRC製	1	装置機構及び空冷ファンの状態確認	○
				2	外観の確認	○
				3	表示の確認	○
				4	機器本体の清掃等	○
No.	機器名	数量	適用	項目		対象
174 180	STB	12		1	外観の確認	○
				2	表示の確認	○
No.	機器名	数量	適用	項目		対象
175 181	伝送予約端末	12		1	映像の確認	○
				2	接続部の確認	○
				3	機器本体の清掃等	○
No.	機器名	数量	適用	項目		対象
176 182	VoIP	12		1	内線電話機端末の確認	○
				2	接続部の確認	○
				3	機器本体の清掃等	○
No.	機器名	数量	適用	項目		対象
177 183	電話	12		1	内線電話機端末の確認、動作確認	○
				2	配線盤の確認	○
				3	接続部の確認	○
				4	機器本体の清掃等	○
				5	機器据付確認	○
No.	機器名	数量	適用	項目		対象
178 184	モニタ	12	液晶ディスプレイ	1	表示部の確認	○
				2	接続部の確認	○
				3	機器本体清掃	○

別表3 点検項目表
映像設備

No.	機器名	数量	適用	項目		対象
185	マトリクススイッチャ	1		1	スイッチャの動作確認	○
				2	スキャンコンバータの動作確認	○
				3	接続部の確認	○
				4	機器本体の清掃	○
				5	機器据付確認	○

No.	機器名	数量	適用	項目		対象
186	タッチパネル	3	無線統制室	1	表示部の確認	○
				2	接続部の確認	○
				3	機器本体清掃	○
				4	機器据付確認	○

No.	機器名	数量	適用	項目		対象
187	デジタルシリアル信号変換器	8	ビデオ入力	1	接続部の確認	○
				2	機器本体の清掃 機器清掃	○
				3	機器本体の清掃 機器据付確認	○

No.	機器名	数量	適用	項目		対象
188	デジタルシリアル信号変換器	27	アナログRGB信号入力	1	接続部の確認	○
				2	機器本体の清掃 機器清掃	○
				3	機器本体の清掃 機器据付確認	○

No.	機器名	数量	適用	項目		対象
189	デジタルシリアル信号変換器	12	DVI/HDMI入力	1	接続部の確認	○
				2	機器本体の清掃 機器清掃	○
				3	機器本体の清掃 機器据付確認	○

No.	機器名	数量	適用	項目		対象
190	ワンセグチューナ	1	9画面	1	外観の確認	○
				2	接続部の確認 アンテナ等の接続状態確認	○
				3	接続部の確認 接続ケーブル等の状態確認	○

No.	機器名	数量	適用	項目		対象
191	デジタルシリアル信号変換器	29	HDMI/DVI出力	1	接続部の確認	○
				2	機器本体の清掃 機器清掃	○
				3	機器本体の清掃 機器据付確認	○

No.	機器名	数量	適用	項目		対象
192	デジタルシリアル信号光延長器	54	送信器	1	接続部の確認	○
				2	機器本体の清掃 機器清掃	○
				3	機器本体の清掃 機器据付確認	○

別表3 点検項目表

No.	機器名	数量	適用	項目	対象
193	IMG.Linkフレームシンクロナイザー	29		1 接続部の確認	○
				2 機器本体の清掃 機器清掃	○
				3 機器本体の清掃 機器据付確認	○

No.	機器名	数量	適用	項目	対象
194	デジタルシリアル信号光延長器	14	受信機	1 接続部の確認	○
				2 機器本体の清掃 機器清掃	○
				3 機器本体の清掃 機器据付確認	○

No.	機器名	数量	適用	項目	対象
195	デジタルシリアル信号分配器	6	DVI/HDMI信号	1 接続部の確認	○
				2 機器本体の清掃 機器清掃	○
				3 機器本体の清掃 機器据付確認	○

No.	機器名	数量	適用	項目	対象
196	信号変換器	2	HDMI入力/ビデオ出力	1 接続部の確認	○
				2 機器本体の清掃 機器清掃	○
				3 機器本体の清掃 機器据付確認	○

No.	機器名	数量	適用	項目	対象
197	信号変換器	9	HDMI入力/RGB出力	1 接続部の確認	○
				2 機器本体の清掃 機器清掃	○
				3 機器本体の清掃 機器据付確認	○

No.	機器名	数量	適用	項目	対象
198	OFDM変換器	2		1 接続部の確認	○
				2 機器本体の清掃 機器清掃	○
				3 機器本体の清掃 機器据付確認	○

No.	機器名	数量	適用	項目	対象
199	モニターテレビ (65インチ)	6		1 表示部の確認	○
				2 接続部の確認	○
				3 機器本体清掃	○
				4 機器据付確認	○

No.	機器名	数量	適用	項目	対象
200	モニターテレビ (42インチ)	30		1 表示部の確認	○
				2 接続部の確認	○
				3 機器本体清掃	○
				4 機器据付確認	○

別表3 点検項目表

No.	機器名	数量	適用	項目		対象
201	モニターテレビ (管内共聴用42インチ)	3		1	表示部の確認	○
				2	接続部の確認	○
				3	機器本体清掃	○
				4	機器据付確認	○

No.	機器名	数量	適用	項目		対象
202	モニターテレビ (32インチ)	7		1	表示部の確認	○
				2	接続部の確認	○
				3	機器本体清掃	○
				4	機器据付確認	○

No.	機器名	数量	適用	項目		対象
203	モニターテレビ (共聴用32インチ)	1		1	表示部の確認	○
				2	接続部の確認	○
				3	機器本体清掃	○
				4	機器据付確認	○

No.	機器名	数量	適用	項目		対象
204	モニターテレビ (19インチ)	6		1	表示部の確認	○
				2	接続部の確認	○
				3	機器本体清掃	○
				4	機器据付確認	○

No.	機器名	数量	適用	項目		対象
205	モニターテレビ (15.6インチ)	1		1	表示部の確認	○
				2	接続部の確認	○
				3	機器本体清掃	○
				4	機器据付確認	○

No.	機器名	数量	適用	項目		対象
206	HDカメラ	11		1	外観の確認	○
				2	カメラ 旋回装置の確認	○
				3	カメラ 接続部の確認	○
				4	カメラ 機器本体の清掃等	○

No.	機器名	数量	適用	項目		対象
207	PoEインジェクター	11		1	接続部の確認	○
				2	機器本体の清掃等	○

別表3 点検項目表

No.	機器名	数量	適用	項目	対象
208	HDカメラ操作器	1		1 接続部の確認	○
				2 機器本体の清掃 機器清掃	○
				3 機器本体の清掃 機器据付確認	○

No.	機器名	数量	適用	項目	対象
209	音声DSP	1		1 接続部の確認	○
				2 機器本体の清掃 機器清掃	○
				3 機器本体の清掃 機器据付確認	○

No.	機器名	数量	適用	項目	対象
210	音声調整パネル	1		1 接続部の確認	○
				2 機器本体の清掃 機器清掃	○
				3 機器本体の清掃 機器据付確認	○

No.	機器名	数量	適用	項目	対象
211	PoEインジェクター	1		1 接続部の確認	○
				2 機器本体の清掃等	○

No.	機器名	数量	適用	項目	対象
212	音声DSP	1		1 接続部の確認	○
				2 機器本体の清掃 機器清掃	○
				3 機器本体の清掃 機器据付確認	○

No.	機器名	数量	適用	項目	対象
213	音声DSP(16x16)	4		1 接続部の確認	○
				2 機器本体の清掃 機器清掃	○
				3 機器本体の清掃 機器据付確認	○

No.	機器名	数量	適用	項目	対象
214	音声調整パネル	6		1 接続部の確認	○
				2 機器本体の清掃 機器清掃	○
				3 機器本体の清掃 機器据付確認	○

No.	機器名	数量	適用	項目	対象
215	PoEインジェクター	6		1 接続部の確認	○
				2 機器本体の清掃等	○

No.	機器名	数量	適用	項目	対象
216	システム制御部	4		1 接続部の確認	○
				2 機器本体の清掃 機器清掃	○
				3 機器本体の清掃 機器据付確認	○

別表3 点検項目表

No.	機器名	数量	適用	項目	対象
217	映像用スイッチングHUB	10		1 接続部の確認	○
				2 機器本体の清掃等 機器清掃	○
				3 機器据付状態確認	○

No.	機器名	数量	適用	項目	対象
218	センターユニット	2		1 接続部の確認	○
				2 機器本体の清掃 機器清掃	○
				3 機器本体の清掃 機器据付確認	○

No.	機器名	数量	適用	項目	対象
219	アンテナステーション	4		1 接続部の確認	○
				2 機器本体の清掃	○

No.	機器名	数量	適用	項目	対象
220	メディアコンバータA	17		1 接続部の確認	○
				2 機器本体の清掃等	○

No.	機器名	数量	適用	項目	対象
221	メディアコンバータB	17		1 接続部の確認	○
				2 機器本体の清掃等	○

No.	機器名	数量	適用	項目	対象
222	電源制御部	10		1 機器本体の清掃等、電圧測定	○

No.	機器名	数量	適用	項目	対象
223	音声用スイッチングHUB	10		1 接続部の確認	○
				2 機器本体の清掃等 機器清掃	○
				3 機器据付状態確認	○

No.	機器名	数量	適用	項目	対象
224	HDMI光送信器	14	CRO-FD24TX	1 接続部の確認	○
				2 機器本体の清掃 機器清掃	○
				3 機器本体の清掃 機器据付確認	○

No.	機器名	数量	適用	項目	対象
225	HDMI光受信器	53	CRO-FD24RX	1 接続部の確認	○
				2 機器本体の清掃 機器清掃	○
				3 機器本体の清掃 機器据付確認	○

別表3 点検項目表

No.	機器名	数量	適用	項目		対象
226	HD-SDIコンバータ	18	CRO-I2SC	1	接続部の確認	○
				2	機器本体の清掃 機器清掃	○
				3	機器本体の清掃 機器据付確認	○

No.	機器名	数量	適用	項目		対象
227	拡声設備用センターマイク	1	WX-CM200	1	接続部の確認	○
				2	機器本体の清掃 機器清掃	○
				3	機器本体の清掃 機器据付確認	○

No.	機器名	数量	適用	項目		対象
228	ディエンベデッダ	2	CRO-AE19	1	接続部の確認	○
				2	機器本体の清掃 機器清掃	○
				3	機器本体の清掃 機器据付確認	○

No.	機器名	数量	適用	項目		対象
229	インラインコントローラ	11	DCE-1	1	接続部の確認	○
				2	機器本体の清掃 機器清掃	○
				3	機器本体の清掃 機器据付確認	○

No.	機器名	数量	適用	項目		対象
230	スピーカ	1	RM-3	1	接続部の確認、動作確認	○
				2	機器本体の清掃等	○


No.	機器名	数量	適用	項目		対象
231	マトリクスミキサー	1		1	接続部の確認	○
				2	機器本体の清掃 機器清掃	○
				3	機器本体の清掃 機器据付確認	○

No.	機器名	数量	適用	項目		対象
232	高画質TV会議装置	13		1	外観の確認	○
				2	カメラ 旋回装置の確認	○
				3	カメラ 接続部の確認	○
				4	カメラ 機器本体の清掃等	○
				5	機側装置 接続部の確認	○
				6	機側装置 機器本体の清掃等	○


ネットワーク設備

No.	機器名	数量	適用	項目		対象
233	ネットワーク機器	1		1	ネットワーク保守	○

三重県防災通信ネットワークシステム系統図

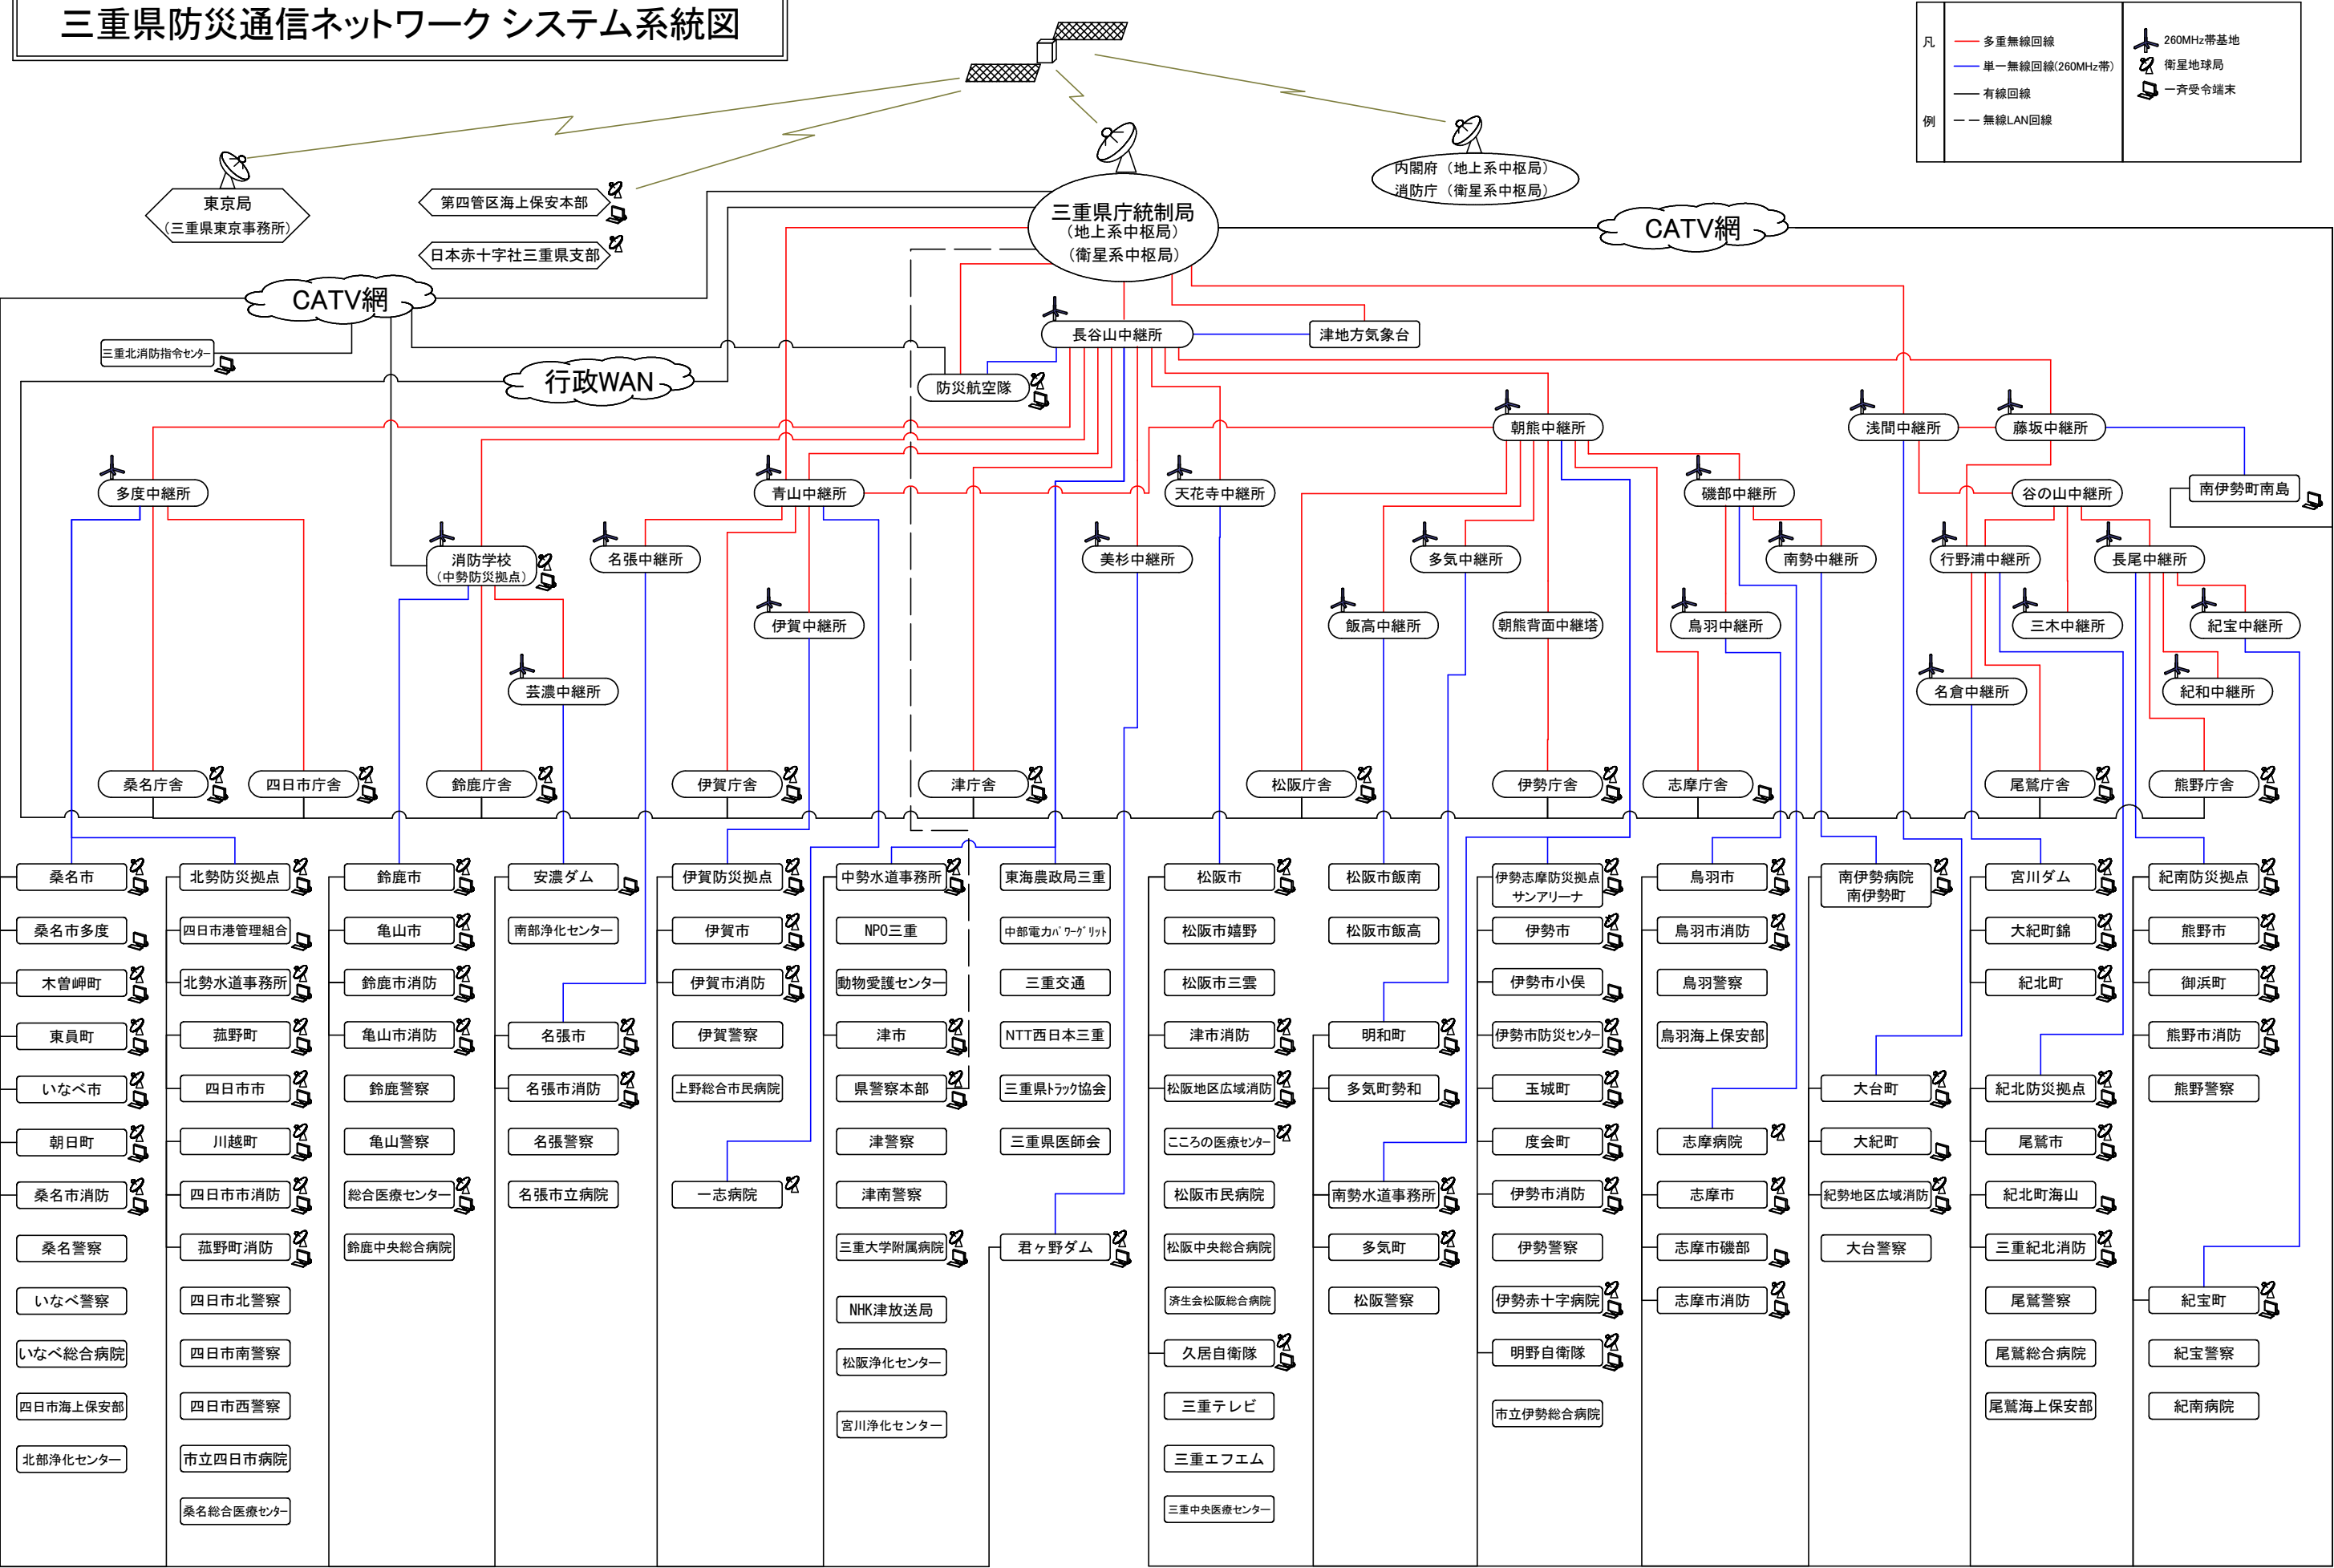

システム構成

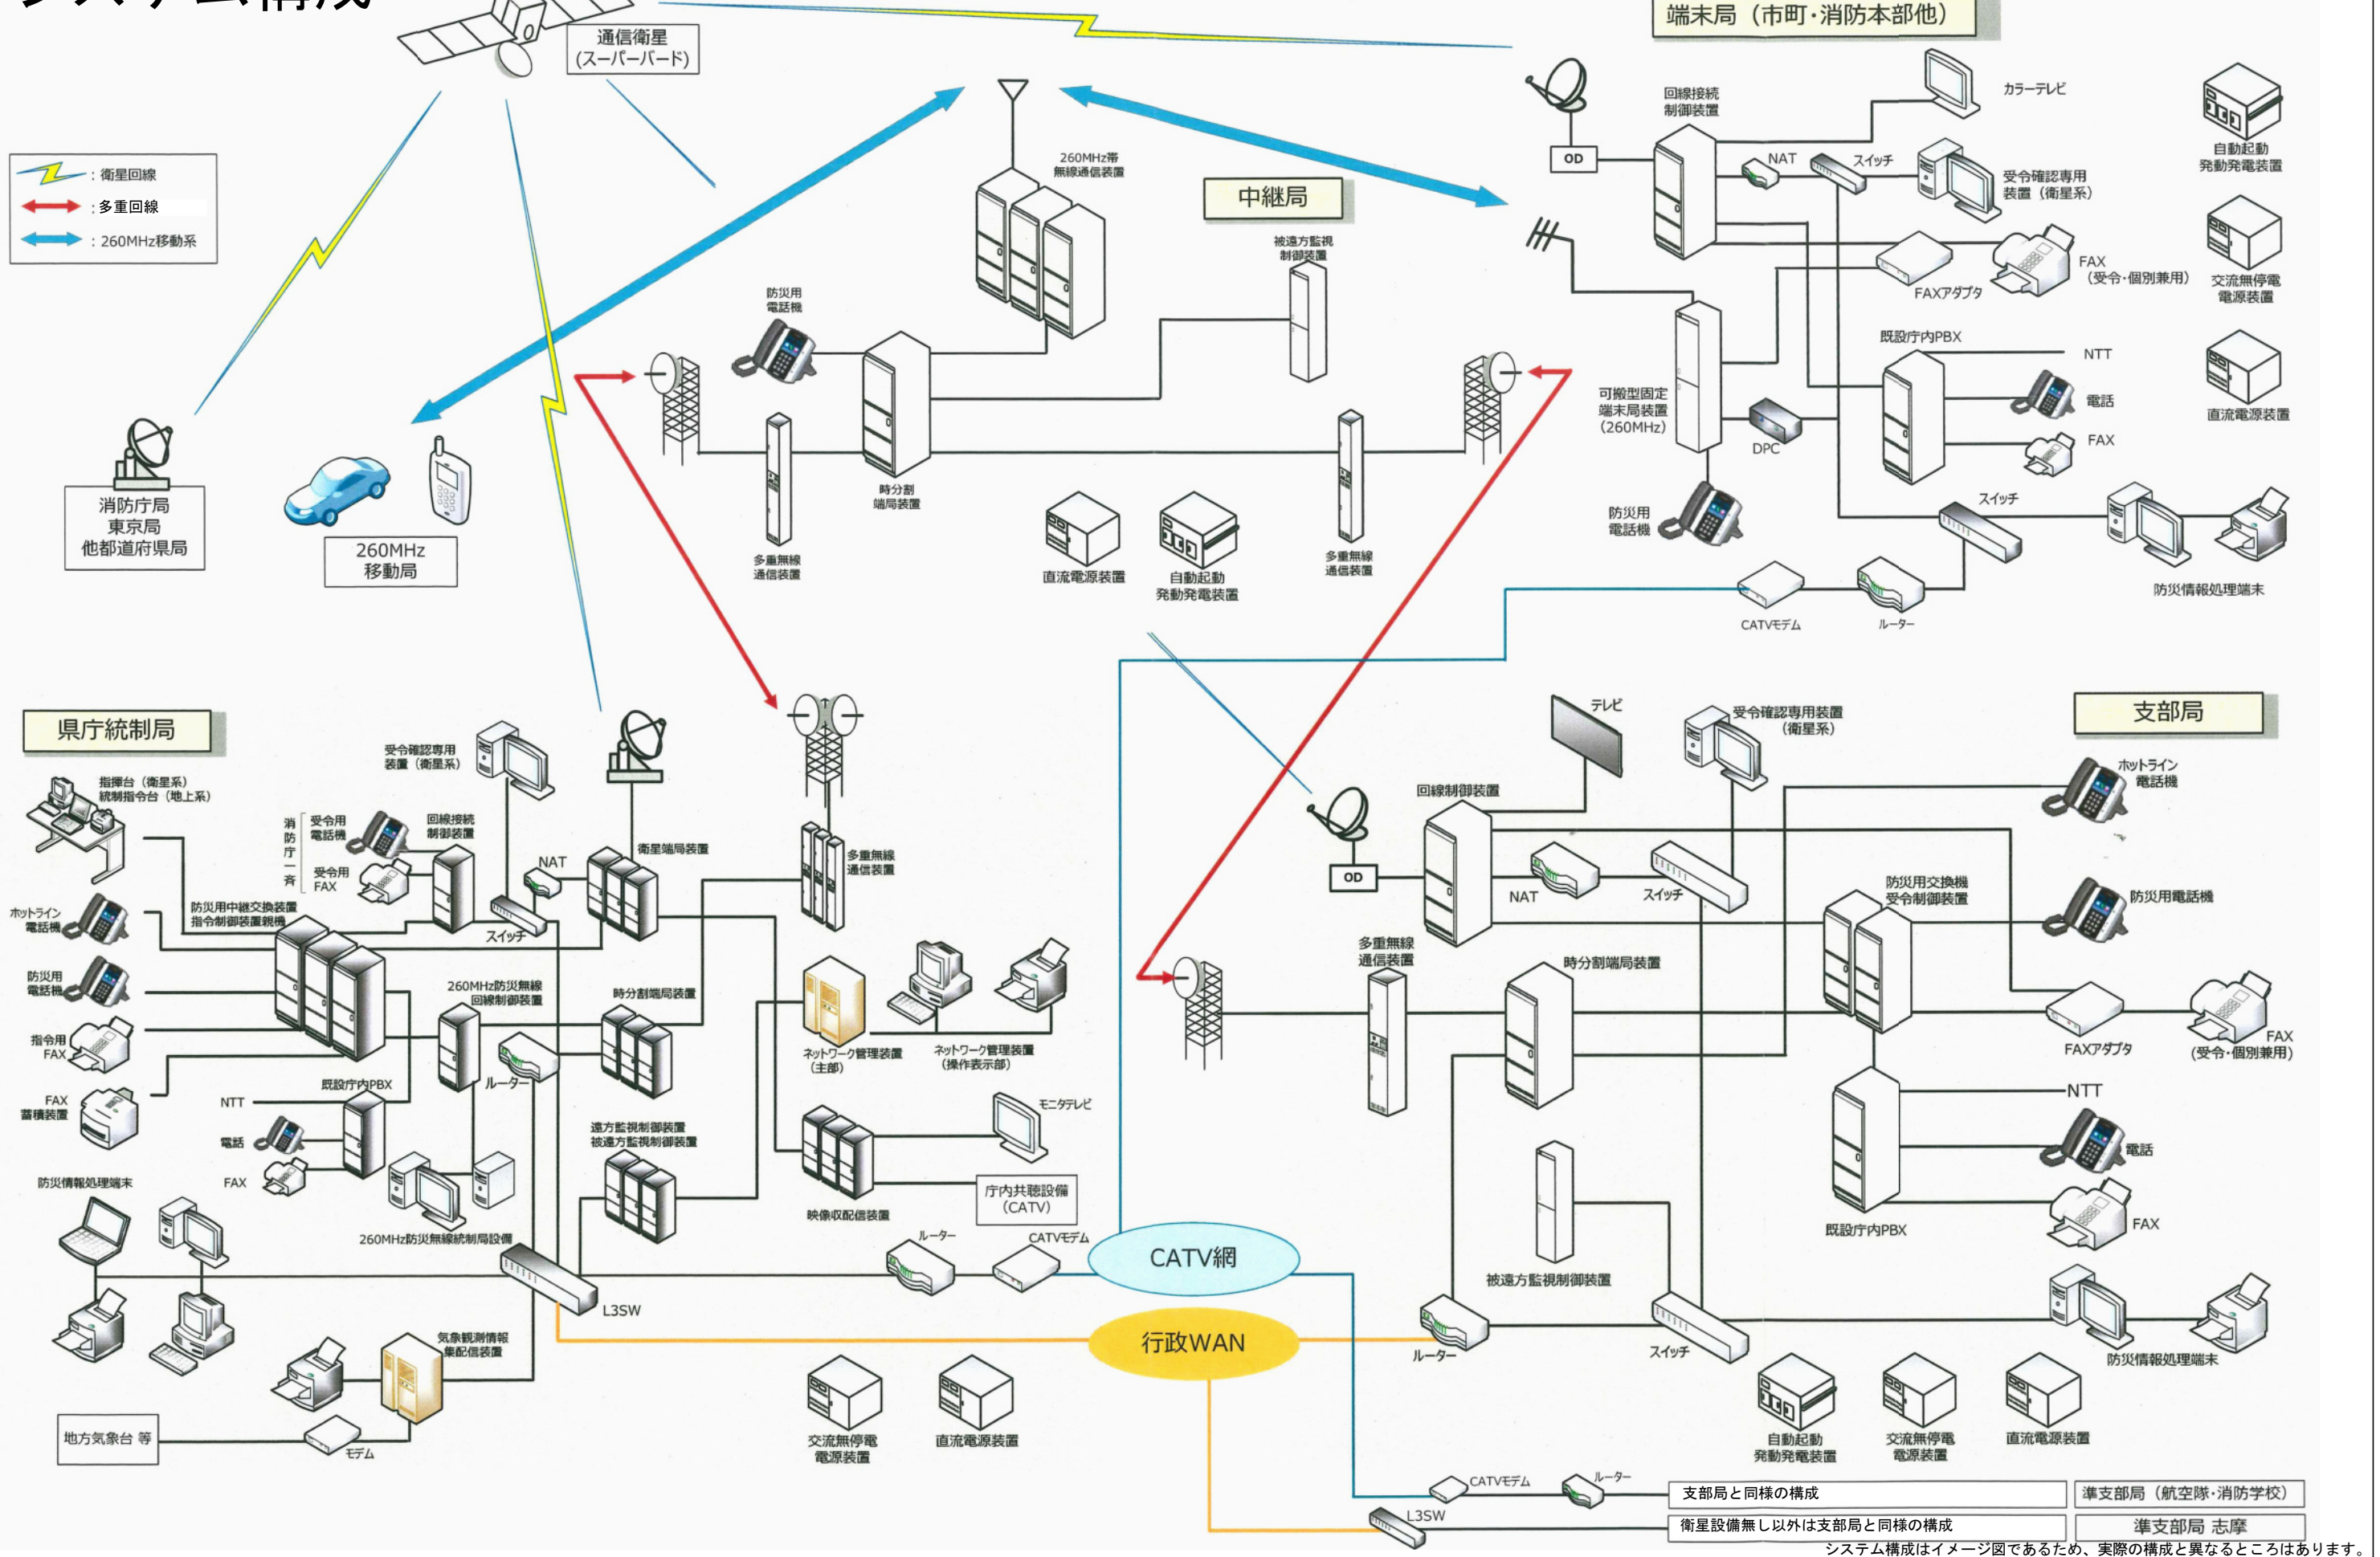

システム構成はイメージ図であるため、実際の構成と異なる場合があります。

三重県防災行政無線通信設備点検整備要綱

第 1 章 総 則

(目 的)

- 1 この要綱は、三重県防災行政無線通信の取扱等に関する訓令（平成 6 年訓令第 6 号）第 28 条に基づき点検整備に関し必要な事項を定めるものとする。

(保守従事者の留意事項)

- 2 保守業務に従事する者は、次の事項に留意しなければならない。
 - (1)無線施設を常に所期の機能に保持して良好な通信が確保できるよう努めるとともに障害は、これを未然に防止するよう配慮すること。
 - (2)作業は、迅速、正確に行いその責任の所在を明らかにすること。
 - (3)常に回線の状況を把握しておくこと。
 - (4)保守業務のため、回線を一時中断する必要があるときは事前に該当する無線局の通信担当者にその旨連絡し了解を得ること。

第 2 章 点検及び試験

(点検の種類)

- 3 点検とは、定期的に行う定期点検及び機器不良発生時等に臨時に行う臨時点検をいう。

(定期点検の周期並びに項目)

- 4 定期点検は、別紙 1 に定める周期並びに項目・内容で行うものとする。なお、点検方法は、国土交通省電気通信施設点検基準（案）に準拠するものとする。

(臨時点検及び試験)

- 5 臨時の点検及び試験は、特に運用上必要と認めたときに実施しその方法等は定期点検の中からその目的に沿って行うとともに、特にその機能上必要と思われる試験を含むものとする。

(実施上の留意事項)

- 6 定期点検、臨時点検及び試験を実施するときは、次の事項に留意しなければならない。
 - (1)計画的かつ能率的に実施すること。
 - (2)作業は原則として閉散時に実施すること。
 - (3)作業のため回線の運用に支障を来すおそれがある場合は、できる限り予備機を代替使用する等の措置を講じてから実施すること。
 - (4)無線局の点検、試験を行うときは計画予定を事前に当該無線局の通信担当者に通知して行うこと。
 - (5)大雨等の準備体制以上の配備が行われたときは、原則的に点検は行わないこと。

第 3 章 障害の修理

(障害の種類)

- 7 障害は次の場合をいう。
 - (1)回線が中断し運用できなくなった場合

(2) 回線の能率が低下して運用に適しなくなった場合

(3) 施設の機能が低下または停止した場合

(4) 機器の障害が検出された場合

(修理の時期)

8 障害は直ちに修理し、作業日、障害内容、修理内容、原因、結果等を記載した報告書を提出しなければならない。

(修理の方法)

9 障害が発生した場合は、その故障箇所が無線機自体であるときは、原則として予備機に切り換えて実施し、予備機のない場合は、次に留意して行うこと。

(1) 障害の修理が回線の運用に支障をおよぼす場合は、できる限り短時間に行うこと。

(2) 障害の修理が回線の運用に直接支障のない場合は、適宜それぞれの方法で速やかに修理すること。

(3) 回線の運用上応急的な修理を実施した場合は、時期をみて速やかに完全な修理を実施すること。

10 障害が、回線構成に起因する場合は、回線の改善措置を速やかに実施すること。

第4章 保守用物品

(保守用物品の常備)

11 保守用物品は点検、試験及び障害修理に際して速やかにその目的を達成するため必要な物品を常備しておくこと。

(保守用物品の調達)

12 保守用物品の調達にあたっては、良質なものを調達するよう心掛け、新たに性能の良いものが開発された場合は、現用品と比較し優位であるときは、それと置き換えるよう努めること。

13 物品の品種、規格別に整理し、その員数は明確にし無駄のないよう努めること。

第5章 雑 則

(作業の安全)

14 高所における作業及び高圧電気に関係した作業を行う場合は、服装、安全帯、携帯工具等を特に綿密に点検し周到な注意をはらって実施しなければならない。

(附則)

この要綱は、平成18年6月26日から施行する。

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

この要綱は、平成29年6月12日から施行する。

この要綱は、平成30年6月15日から施行する。

この要綱は、令和6年7月8日から施行する。

総合点検（１／１１）

別紙 １

点検項目	点検内容	点検周期
１ ネットワーク設備		
１-１ ネットワーク	運用者等からの確認及び報告等 ネットワークの確認	１２ヶ月
２ 多重無線通信装置		
２-１ デジタル多重無線通信装置 （１２８ＱＡＭ以外）	運用者等からの確認及び報告等 自蔵計器による確認 切り替え動作及び警報動作の確認 伝搬路の見通し確認	１２ヶ月
２-２ デジタル多重無線通信装置 （１２８ＱＡＭ）	運用者等からの確認及び報告等 自蔵計器による確認 切り替え動作及び警報動作の確認 伝搬路の見通し確認	１２ヶ月
２-３ 多重無線通信装置 （４００ＭＨｚ帯ＳＳ-ＳＳ対向型・多方向型） （４００ＭＨｚ帯ＳＳ-ＳＳ 小容量Ｃ型・Ｄ型）	運用者等からの確認及び報告等 自蔵計器による確認 切り替え動作及び警報動作の確認 伝搬路の見通し確認	１２ヶ月
３ 端局装置		
３-１ デジタル端局装置	運用者等からの確認及び報告等 回線品質総合管理	１２ヶ月
４ 光ファイバネットワーク関連装置		
４-１ デジタル端局装置 （ＳＤＨ）	運用者等からの確認及び報告等 回線品質総合管理	１２ヶ月
４-２ 管理施設用小容量光伝送装置 （ＰＯＮ）	疎通確認	１２ヶ月
４-３ 情報コンセント設備 （ＦＡＳＴイーサネット方式）	運用者等からの確認及び報告等 映像系伝送機能の確認 音声系伝送機能の確認 データ系伝送機能の確認 時計の確認	１２ヶ月
５ 超短波無線電話装置		
５-１ 超短波無線電話装置	通話の確認	１２ヶ月
５-２ デジタル陸上移動通信システム	運用者等からの確認及び報告等 移動局通話の確認（グループ通信） 基地局無線装置（ＦＢ）の場合 携帯局通話の確認（グループ通信） 携帯基地局無線装置（ＦＰ）の場合	１２ヶ月
６ テレメータ・放流警報装置		
６-１ テレメータ装置	全局観測確認 印字確認 時計の確認	１２ヶ月
６-２ 放流警報装置	点検制御の確認 印字確認 時計の確認	１２ヶ月
６-３ テレメータ装置 （災害対策タイプ１）	印字確認 時計の確認	１２ヶ月

総合点検（２／１１）

別紙 １

点検項目	点検内容	点検周期
6-4 テレメータ装置 （災害対策タイプ２）	全局観測確認 印字確認 時計の確認	12ヶ月
6-5 テレメータ装置 （自立型）	全局観測確認 システム状態確認 時刻の確認	12ヶ月
7 衛星通信装置		
7-1 衛星通信装置 （車載局装置）	運用者等からの確認及び報告等 通話機能の確認 映像伝送（送信）機能の確認 映像伝送（受信）機能の確認	12ヶ月
7-1 衛星通信装置 （可搬局装置）	運用者等からの確認及び報告等 通話機能の確認 映像伝送（送信）機能の確認 映像伝送（受信）機能の確認	12ヶ月
7-1 衛星通信装置 （固定局装置）	運用者等からの確認及び報告等 映像伝送機能の確認 通話機能の確認	12ヶ月
8 C C T V装置		
8-1 C C T V装置	運用者等からの確認及び報告等 C C T Vシステムの確認	12ヶ月
9 自動電話交換装置		
9-1 自動電話交換装置	運用者等からの確認及び報告等 通話状況（迂回接続処理）の確認 接続時間の確認	12ヶ月
9-2 V o I P交換装置	運用者等からの確認及び報告等 切り替え動作及び警報動作の確認 I Pパケット疎通の確認 機能の確認 SIP－GWの迂回確認 SIPの冗長確認	12ヶ月
10 電源設備		
10-1 受変電設備、発動発電機、 監視制御盤類、負荷設備、 直流電源設備、無停電電源設備	運用者等からの確認及び報告等 システム運用状態の確認 設備異常発生時保護装置動作の確認 設備の障害防止動作の確認 システム停復電連動の確認	12ヶ月

点検項目	点検内容	点検周期
1 多重無線通信装置		
1-1 デジタル多重無線通信装置 （128QAM以外）	表示の確認、送信出力確認、送信周波数確認、送信波スペクトラム確認、スプリアス輻射強度確認、受信部局部発信周波数確認、符号誤り率確認（自局折返し状態による）、受信入力校正カーブの測定、無線中継区間符号誤り率の確認、空中線の外観確認、空中線レドームの確認、給電線の確認、導波管接続部の確認、接続部の確認、機器本体の清掃等、図書類・予備品等の確認	必要の都度
1-2 デジタル多重無線通信装置 （128QAM）	表示の確認、送信出力確認、送信周波数確認、送信波スペクトラム確認、スプリアス輻射強度確認、受信部局部発信周波数確認、符号誤り率確認（自局折返し状態による）、受信入力校正カーブの測定、無線中継区間符号誤り率の確認、空中線の外観確認、空中線レドームの確認、給電線の確認、導波管接続部の確認、接続部の確認、機器本体の清掃等、図書類・予備品等の確認	必要の都度
1-3 多重無線通信装置 （400MHz帯SS-SS対向型・多方向型）	表示の確認、送信出力確認、送信周波数確認、スプリアス輻射強度の確認、受信AGC特性の確認、AFC特性の確認、送受信部総合周波数特性の確認、空中線の外観確認、空中線の給電線の確認、空中線のVSWR確認、接続部の確認、機器本体の清掃等、図書類・予備品等の確認	必要の都度
1-4 多重無線通信装置（400MHz帯SS-SS 小容量C型・D型）	表示の確認、送信出力確認、送信周波数確認、スプリアス輻射強度の確認、受信AGC特性の確認、受信局部発振周波数の確認、AFC特性の確認、送受信部総合周波数特性の確認、空中線の外観確認、空中線の給電線の確認、空中線のVSWR確認、接続部の確認、機器本体の清掃等、図書類・予備品等の確認	必要の都度
1-5 デハイドレータ	表示の確認、外観の確認、モータ動作及び乾燥材の確認、接続部の確認、機器本体の清掃等	必要の都度
1-6 FWA無線装置 （18GHz）	表示の確認、通信状態確認、電源電圧確認、屋外装置の外観確認、伝搬路の見通し確認、屋外接続部の確認、連絡線の確認、屋内接続部の確認、機器本体の清掃等、図書類・予備品等の確認	必要の都度

点検項目	点検内容	点検周期
1-7 デジタル多重無線通信装置 （128QAM以外、新スプリアス規格準拠）	表示の確認、送信出力確認、送信周波数確認、送信波スペクトラム確認、不要輻射強度確認、受信部局部発信周波数確認、符号誤り率確認（自局折返し状態による）、受信入力校正カーブの測定、無線中継区間符号誤り率の確認、空中線の外観確認、空中線レドームの確認、給電線の確認、導波管接続部の確認、接続部の確認、機器本体の清掃等、図書類・予備品等の確認	必要の都度
1-8 デジタル多重無線通信装置 （128QAM、新スプリアス規格準拠）	表示の確認、送信出力確認、送信周波数確認、送信波スペクトラム確認、不要輻射強度確認、受信部局部発信周波数確認、符号誤り率確認（自局折返し状態による）、受信入力校正カーブの測定、無線中継区間符号誤り率の確認、空中線の外観確認、空中線レドームの確認、給電線の確認、導波管接続部の確認、接続部の確認、機器本体の清掃等、図書類・予備品等の確認	必要の都度
2 端局装置		
2-1 デジタル端局装置	表示の確認、クロック従属確認、装置警報履歴の収集確認、電圧の確認、時計機能の確認、保守コンソールの確認、接続部の確認、機器本体の清掃等、図書類・予備品等の確認	必要の都度
2-2 小容量デジタル端局装置	表示確認、クロック従属確認、装置警報履歴の収集確認、電圧の確認、時計機能の確認、接続部の確認、機器本体の清掃等、図書類・予備品等の確認	必要の都度
2-3 網同期装置	表示確認、電圧の確認、時計機能の確認、接続部の確認、機器本体の清掃等、図書類・予備品等の確認	必要の都度
3 遠方監視制御装置		
3-1 遠方監視制御装置 （監視制御装置/被監視制御装置）	表示の確認、電源電圧の確認、送受信レベル確認、監視制御動作の確認、接続部の確認、機器本体の清掃等、図書類・予備品等の確認	必要の都度
3-2 専用通信網監視制御装置 （監視制御装置/被監視制御装置）	表示の確認、電源電圧の確認、監視制御動作の確認、メンテナンスツールの確認、接続部の確認、機器本体（メンテナンスツール）の清掃、図書類・予備品等の確認	必要の都度

点検項目	点検内容	点検周期
4 超短波無線電話装置		
超短波無線電話装置 4-1 （ F X ・ F B ） （トンネル無線補助設備を含む）	電源電圧の確認、送信周波数確認、送信出力確認、スプリアス輻射強度確認、最大周波数偏移確認、20 d B 雑音抑圧感度確認、スケルチ感度確認、S / N 確認、切替部動作試験、空中線の外観確認、空中線の給電線確認、空中線の V S W R 確認接続部の確認、機器本体の清掃等、図書類・予備品等の確認	必要の都度
4-2 超短波無線電話装置（ M L ）	電源電圧の確認、送信周波数確認、送信出力確認、スプリアス輻射強度確認、最大周波数偏移確認、空中線の外観確認、空中線の給電線確認、空中線の V S W R 確認接続部の確認、機器本体の清掃等、図書類・予備品等の確認	必要の都度
超短波無線電話装置 4-3 （ 60MHz 帯 F X ・ F B ） （新スプリアス規格準拠）	電源電圧の確認、送信周波数確認、送信出力確認、不要輻射強度確認、最大周波数偏移確認、20 d B 雑音抑圧感度確認、スケルチ感度確認、S / N 確認、切替部動作試験、空中線の外観確認、空中線の給電線確認、空中線の V S W R 確認、接続部の確認、機器本体の清掃等、図書類・予備品等の確認	必要の都度
超短波無線電話装置 4-4 （ M L ） （新スプリアス規格準拠）	各部電圧電流確認、送信周波数確認、送信出力確認、不要輻射強度確認、最大周波数偏移確認、外観の確認、接続部の確認、機器本体の清掃等、図書類・予備品等の確認	必要の都度
国土交通省デジタル陸上移動通信システム 4-5 （ 基地局無線装置（ F B ） 、 携帯基地局無線装置（ F P ） ）	表示の確認、電源電圧の確認、送信出力確認、送信周波数確認、不要輻射強度確認、隣接チャネル漏洩電力確認、占有帯域幅確認、受信感度確認、空中線の外観確認、空中線の給電線確認、空中線の V S W R 確認、接続部の確認、機器本体の清掃等、図書類・予備品等の確認	必要の都度
4-6 国土交通省デジタル陸上移動通信システム （ 車載型無線装置（ M L 、 M P ） ）	電源電圧の確認、送信出力確認、送信周波数確認、不要輻射強度確認、隣接チャネル漏洩電力、占有帯域幅確認、空中線の外観確認、空中線の給電線確認、空中線の V S W R 確認、接続部の確認、機器本体の清掃等	必要の都度
4-7 国土交通省デジタル陸上移動通信システム （ 携帯型無線装置（ M L 、 M P ） ）	送信出力確認、送信周波数確認、不要輻射強度確認、隣接チャネル漏洩電力、占有帯域幅確認	必要の都度
4-8 国土交通省デジタル陸上移動通信システム （ 遠隔通信装置・遠隔通信制御装置 ）	表示の確認、電源電圧の確認、通信履歴の確認、設定情報の保存確認、日付・時刻の確認、イベントログの確認、外部接続部の確認、機器本体の清掃等、図書類・予備品等の確認	必要の都度

点検項目	点検内容	点検周期
5 衛星通信装置		
5-1 衛星通信装置 （車載局アンテナ装置・送受信装置）	装置機構及び空冷ファンの状態確認、エアフィルタの清掃、外観の確認、ボルト類の確認、駆動部へのグリース給油脂、ホーンカバーの確認、表示の確認、衛星自動捕捉の確認、機器本体の清掃等、図書類・予備品等の確認	必要の都度
5-2 衛星通信装置 （車載局端局装置）	装置機構及び空冷ファンの状態確認、エアフィルタの清掃、外観の確認、ボルト類の確認、表示の確認、送信出力電力確認、送信周波数確認、受信電力確認、機器本体の清掃等、図書類・予備品等の確認	必要の都度
5-3 衛星通信装置 （可搬局装置）	装置機構及び空冷ファンの状態確認、エアフィルタの清掃、外観の確認、ボルト類の確認、表示の確認、送信出力電力確認、送信周波数確認、受信電力確認、機器本体の清掃等、図書類・予備品等の確認	必要の都度
5-4 衛星通信装置 （固定局アンテナ装置）	外観の確認、ボルト類の確認、軸受部および駆動機構部へのグリース供給脂、駆動機構部の確認、ホーンカバーの確認、雨滴除去装置動作確認、融雪制御部の確認、接続部の確認、図書類・予備品等の確認	必要の都度
5-5 衛星通信装置 （固定局送受信装置）	表示の確認、各部エアフィルタの清掃、乾燥空気充填盤の確認、空調器の確認、切り替え機能の確認、監視制御盤制御機能の確認、送信出力の確認、送信周波数の確認、送信局発周波数及び受信局発周波数の確認、システムレベルダイヤの確認、接続部の確認、機器本体の清掃等、図書類・予備品等の確認	必要の都度
5-6 衛星通信装置 （固定局端局装置）	表示の確認、送信出力確認、送信周波数確認、受信電力の確認、接続の確認、機器本体の清掃等、ファンの動作確認、図書類・予備品等の確認	必要の都度
5-7 衛星通信装置 （固定局衛星通信端末装置）	表示の確認、装置状況の履歴の確認、制御機能の確認、監視機能の確認、通信状況アクセス端末の機能確認、図書類・予備品等の確認	必要の都度
衛星通信装置 5-8 （固定局送受信装置：新スプリアス規格準拠）	表示の確認、各部エアフィルタの清掃、乾燥空気充填盤の確認、空調器の確認、切り替え機能の確認、監視制御盤制御機能の確認、送信出力の確認、送信周波数の確認、送信局発周波数及び受信局発周波数の確認、不要輻射強度の確認、システムレベルダイヤの確認、接続部の確認、機器本体の清掃等、図書類・予備品等の確認	必要の都度

点検項目	点検内容	点検周期
6 直流電源装置		
6-1 直流電源装置 （多重無線設備用（触媒栓付））	表示の確認、環境の確認、内部の確認、絶縁抵抗の測定、使用状態の確認、入出力特性の確認、蓄電池の確認、動作の確認、機器本体の清掃等、図書類、予備品等の確認	必要の都度
6-2 直流電源装置 （多重無線設備用（MSE形等））	表示の確認、環境の確認、内部の確認、絶縁抵抗の測定、使用状態の確認、入出力特性の確認、蓄電池の確認、動作の確認、機器本体の清掃等、図書類、予備品等の確認	必要の都度
6-3 直流電源装置 （テレメータKR用（触媒栓付））	表示の確認、環境の確認、内部の確認、絶縁抵抗の測定、使用状態の確認、入出力特性の確認、蓄電池の確認、動作の確認、機器本体の清掃等、図書類、予備品等の確認	必要の都度
6-4 直流電源装置 （テレメータKR用（MSE形等））	表示の確認、環境の確認、内部の確認、絶縁抵抗の測定、使用状態の確認、入出力特性の確認、蓄電池の確認、動作の確認、機器本体の清掃等、図書類、予備品等の確認	必要の都度
6-5 直流電源装置 （テレメータB型用）	表示の確認、環境の確認、内部の確認、絶縁抵抗の測定、使用状態の確認、入出力特性の確認、蓄電池の確認、動作の確認、機器本体の清掃等、図書類、予備品等の確認	必要の都度
6-6 太陽電池 （テレメータ用）	各部電圧電流測定、蓄電池の確認、取付状況の確認、接続部の確認、機器本体の清掃等、図書類、予備品等の確認	必要の都度
6-7 直流電源装置 （交換機用（触媒栓付））	表示の確認、環境の確認、内部の確認、絶縁抵抗の測定、使用状態の確認、入出力特性の確認、蓄電池の確認、動作の確認、機器本体の清掃等、図書類、予備品等の確認	必要の都度
6-8 直流電源装置 （交換機用（MSE形等））	表示の確認、環境の確認、内部の確認、絶縁抵抗の測定、使用状態の確認、入出力特性の確認、蓄電池の確認、動作の確認、機器本体の清掃等、図書類、予備品等の確認	必要の都度
6-9 直流電源装置 （48V通信設備用）	表示の確認、環境の確認、内部の確認、絶縁抵抗の測定、使用状態の確認、入出力特性の確認、蓄電池の確認、動作の確認、機器本体の清掃等、図書類、予備品等の確認	必要の都度
6-10 直流電源装置 （48V通信設備用（AF型））	表示の確認、環境の確認、内部の確認、絶縁抵抗の測定、使用状態の確認、入出力特性の確認、蓄電池の確認、動作の確認、機器本体の清掃等、図書類、予備品等の確認	必要の都度

点検項目	点検内容	点検周期
7 無停電電源装置（CVCF）		
7-1 無停電電源装置 （触媒栓付）	表示の確認、環境の確認、内部の確認、絶縁抵抗の測定、設定値の確認、使用状態の確認、入出力特性の確認、蓄電池の確認、動作の確認、機器本体の清掃等、図書類、予備品等の確認	必要の都度
7-2 無停電電源装置 （MSE形等）	表示の確認、環境の確認、内部の確認、絶縁抵抗の測定、設定値の確認、使用状況の確認、入出力特性の確認、蓄電池の確認、動作の確認、機器本体の清掃等、図書類、予備品等の確認	必要の都度
7-3 無停電電源装置 （汎用小容量UPS20kVA以下）	表示の確認、蓄電池の確認、ファンの確認、機器本体の清掃等、図書類、予備品等の確認	必要の都度
8 CCTV装置		
8-1 カメラ設備 （カメラ装置・機側装置）	外観の確認、電源電圧等の確認、カメラ装置の確認、機側装置の確認、図書類、予備品等の確認	必要の都度
8-2 監視制御設備 （CCTV制御装置、操作部）	スイッチ等の機能確認、電源電圧等の確認、外観の確認、CCTV制御装置の確認、操作器の確認、図書類、予備品等の確認	必要の都度
9 自動電話交換装置		
9-1 電子型交換装置	システム状態確認、内線電話機の確認、フロッピーディスク装置の確認、フィルタ確認、配線盤確認、世代管理（局データ管理）、保守コンソール確認、時計装置の確認、自公接続、公自接続の確認、機器本体の清掃等、図書類・予備品等の確認	必要の都度
9-2 簡易型交換装置	運用確認、接続機能試験、動作状態の確認、線路及び電話機確認、機器本体の清掃等、図書類、予備品等の確認	必要の都度
9-3 VoIP交換装置 （IP電話交換装置）	表示等の確認、電圧等の確認、内線電話機端末の確認、配線盤の確認、保守機能確認、世代管理、事務所認証サーバの動作確認、事務所ローカルバックアップ装置の動作確認、接続部の確認、機器本体の清掃等、図書類・予備品等の確認	必要の都度
9-4 VoIP交換装置 （保守コンソール）	電圧等の確認、電池の確認、ハードディスクの確認、動作確認、接続部の確認、イベントログの確認、機器本体の清掃等	必要の都度
9-5 VoIP交換装置 （フロアL2スイッチ）	電池の確認、接続部の確認、機器本体の清掃等	必要の都度

個別点検（9 / 11）

別紙 1

点検項目	点検内容	点検周期
9-6 V o I P 交換装置 （ 認証サーバ ）	電圧等の確認、電池の確認、ハードディスクの確認、停・復電時の機能確認、動作の確認、イベントログの確認、接続部の確認、機器本体の清掃等	必要の都度
9-7 V o I P 交換装置 （ D H C P サーバ ）	電圧等の確認、電池の確認、ハードディスクの確認、停・復電時の機能確認、動作の確認、イベントログの確認、接続部の確認、機器本体の清掃等	必要の都度
9-8 V o I P 交換装置 （ 無線 L A N スイッチ ）	表示の確認、接続部位の確認、機器本体の清掃等	必要の都度
9-9 V o I P 交換装置 （ 無線 L A N アクセスポイント ）	表示の確認、接続部位の確認、機器本体の清掃	必要の都度
10 鉄塔・反射板		
10-1 鉄塔・反射板	外観の確認、ボルト類の確認、避雷設備の確認、基礎の確認、安全設備の確認、敷地状況の確認、敷地内の清掃、図書類・予備品等の確認	必要の都度
11 付属設備		
11-1 耐雷トランス（低圧用）	避雷素子の確認、絶縁抵抗の確認、接続部の確認、機器本体の清掃等、図書類・予備品等の確認	必要の都度
12 電子応用共通機器		
処理装置（入出力コンソール、通信制御装置 12-1 含む）（ダム管理用制御処理装置、レーダ雨 （雪）量計システム、地震情報システム）	電圧等の確認、電池の交換、自動再起動の動作確認、入出力コンソール部の動作確認、動作確認、接続部の確認、機器本体の清掃等	必要の都度
12-2 液晶ディスプレイ	スイッチ等の機能確認、電圧等の確認、表示部の確認、接続部の確認、機器本体の清掃等	必要の都度
端末装置 12-3 （ワークステーション、 パーソナルコンピュータ）	電圧等の確認、電池の交換、ハードディスクの確認、動作確認、接続部の確認、イベントログの確認、機器本体の清掃等	必要の都度
端末装置 12-4 （LAN（ブリッジ、ルータ））	電池の確認、接続部の確認、機器本体の清掃等	必要の都度
サーバ 12-5 （ファイルサーバ、プリンタサーバ、その他）	電圧等の確認、電池の交換、C R T 表示部の確認、ハードディスクの確認、停・復電時の機能確認、動作確認、イベントログの確認、接続部の確認、機器本体の清掃等	必要の都度
12-6 C D T 受信装置	電圧等の確認、時計装置の確認、信号レベル確認、データの確認、接続部の確認、機器本体の清掃等	必要の都度
12-7 C D T 送信装置	電圧等の確認、信号レベル確認、データの確認、接続部の確認、機器本体の清掃等	必要の都度
12-8 表示板（壁掛け式）	電圧等の確認、表示器の確認、接続部の確認、機器本体の清掃等	必要の都度

点検項目	点検内容	点検周期
12-9 表示板（床据付式）	電圧等の確認、表示器の確認、接続部の確認、機器本体の清掃等	必要の都度
12-10 ビデオプロジェクタ	投写の確認、スイッチャの動作確認、スキャンコンバータの動作確認、スクリーンの動作確認、接続部の確認、機器本体の清掃等	必要の都度
12-11 時計装置	電圧等の確認、電池の交換、時刻の確認、接続部の確認、機器本体の清掃等	必要の都度
12-12 分電盤	電圧等の確認、復帰起動用タイマの動作確認、接続部の確認、機器本体の清掃等	必要の都度
13 受変電設備		
13-1 自家用電気設備環境点検	進相コンデンサ及び油入変圧器の状態確認、非常（予備）電源用自家発電設備の法定点検項目の確認、接地抵抗値の正常値確認、接地抵抗値の正常値確認	必要の都度
13-2 受変電設備 （継電器類共通事項（誘導形））	過電流継電器の性能確認、長時限形過電流継電器小勢力過電流継電器の性能確認、不足電圧継電器の性能確認、過電圧継電器の性能確認、過電圧地絡継電器の性能確認、方向地絡継電器の性能確認、各種保護継電器の協調確認	必要の都度
13-3 受変電設備 （継電器類共通事項（静止形））	比率差動継電器（回転機保護）の性能確認、高調波抑制式比率差動継電器（変圧器保護）の性能確認、地絡過電圧継電器の性能確認、地絡継電器の性能確認、地絡方向継電器の性能確認、速度継電器の性能確認、不足電圧継電器の性能確認、電圧継電器の性能確認、2 E 継電器・3 E 継電器の性能確認、各種保護継電器の協調確認	必要の都度
13-4 受変電設備 （図書類・予備品等の確認）	図書類・予備品等の保管状況の確認	必要の都度
13-5 受変電設備 （閉鎖配電盤）	外観、操作機能の確認、絶縁耐力及び機能、性能の確認、機能を維持するための確認	必要の都度
14 発動発電機		
14-1 発動発電機（ディーゼル） （原動機）	外観、運転状態の確認、性能、機能の確認、機能を維持するための確認	必要の都度
14-2 発動発電機（ディーゼル） （発電機）	外観、機能の確認、絶縁耐力の確認、接地抵抗の測定、機能を維持するための確認	必要の都度
14-3 発動発電機（ディーゼル） （直流電源盤）	性能、機能の確認、機能を維持するための確認	必要の都度
14-4 発動発電機（ディーゼル） （煙道、消音器）	外観、運転状態の確認	必要の都度
14-5 発動発電機（ディーゼル） （発電機盤・制御盤）	性能、機能の確認、機能を維持するための確認	必要の都度

個別点検（11 / 11）

別紙 1

点検項目	点検内容	点検周期
14-6 発動発電機（ガスタービン） （原動機）	外観、運転状態の確認、性能、機能の確認、 機能を維持するための確認	必要の都度
14-7 発動発電機（ガスタービン） （発電機）	外観、機能の確認、絶縁耐力の確認、機能を 維持するための確認	必要の都度
14-8 発動発電機（ガスタービン） （直流電源盤）	性能、機能の確認、機能を維持するための確 認	必要の都度
14-9 発動発電機（ガスタービン） （煙道）	外観、運転状態の確認	必要の都度
14-10 発動発電機（ガスタービン） （発電機盤・制御盤）	外観、機能の確認、機能を維持するための確 認	必要の都度
14-11 発動発電機（携帯型）	動作状態の確認、機器本体の清掃等	必要の都度